



選び方	寸法体系表			P. 4
使い方	基本納まり	枠	縦枠の種類 上枠厚	P. 16 P. 17
		壁	壁厚の種類 軽量鉄骨下地の場合	P. 18 P. 19
		巾木	シンプル巾木	P. 20
		注意点	直交納まり 入隅納まり 引き残し 折り上げ天井 Q & A	P. 22 P. 23 P. 24 P. 25 P. 26
		仕様変更		P. 28
		詳細寸法	厚み・形状	縦枠 扉
		見付寸法	框・ガラス・ミラー 明かり窓	P. 318 P. 322
		金物加工	ハンドル・引手・取手位置 開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受） 引き戸（引手・錠・鎌錠受） レール ソフトクローズ	P. 323 P. 324 P. 328 P. 331 P. 332
		有効開口寸法		P. 337
		特注対応範囲	出入口ドア（幅・高さ・壁厚） クローゼット（幅・高さ・壁厚）	P. 344 P. 350
		専用寸法	POLKU（有効開口率） TERA（エンブレム） GALLERIA（フレーム） fabric door（カートリッジ） FINA（アルミ枠・フレーム）	P. 352 P. 353 P. 353 P. 353 P. 354
	その他	コンテンツ	VOC 対策 CAD データ・施工手順書	P. 358 P. 359
		サービス	フルハイトモデルハウス テクニカルルーム 施工解説動画 全国ショールーム	P. 360 P. 361 P. 361 P. 362

図面集

図面集の見方

P. 30

出入口ドア

標準納まり

ステルス枠 クロス施工	P. 199
ステルス枠 塗り壁施工	P. 223
インワード枠	P. 243
インセット枠	P. 247

該当シリーズ

Zenstyle®	BLACKLINE	GALLERIA
DANTE	CARLO	fabric door
SINA	GIULIA	POLKU
PALIO	CUBE	F/S
LUCENTE	Nsense	

※インワード枠は DANTE,PALIO,F/S のみ

※インセット枠は BLACKLINE の設定なし

専用納まり

FIVE QUEENS	P. 31
PALACE	P. 37
Libertà	P. 41
VETRO	P. 51
TERA	P. 55
FINA	P. 63
Soloist	P. 81
MILANO	P. 87
CAESAR	P. 89
GRANDE	P. 101
fit	P. 105
Indigo	P. 123
Automatic Door	P. 129
CALM	P. 137
Caro	P. 139
Monster	P. 149

クローゼット

開き戸

物入片開き戸	P. 274
物入両開き戸	P. 275
連続開き戸 1 枚 /2 枚 /4 枚 /6 枚	P. 279

該当シリーズ

DANTE	F/S	CUBE
SINA	LUCENTE	Nsense
PALIO		

全面ミラー 1 枚 /2 枚 /4 枚 /6 枚	P. 285
--------------------------	--------

該当シリーズ

MM-6 型	MM-7 型	MM-8 型
--------	--------	--------

折れ戸

固定折れ戸 2 枚 /4 枚	P. 268
フリー折れ戸 2 枚 /4 枚 /6 枚	P. 270
折れ開き戸 3 枚	P. 273

周辺部材

ドア周り

レバーストッパー	P. 302
サイレンサーキット	P. 303
壁付ガイド	
・引き戸	P. 306
・折れ戸	P. 307
ガラスユニット	
・サイドガラスセット	P. 308
・ウォールスルー	P. 310

ハンドル周り

電子錠 (PiACK II)	P. 311
-----------------	--------

寸法体系表

基本の納まり

FIVE
QUEENS

PALACE

Libertà

VETRO

TERA

FINA

Soloist

MILANO

CAESAR

GRANDE

fit

Indigo

Automatic
Door

CALM

Caro

Monster

ステルス枠
クロス施工

ステルス枠
塗り壁施工

インワード枠

インセット枠

クローゼット

周辺部材

詳細寸法
特注範囲

寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
VETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

寸法体系表 Luxury class / Premium class

Luxury class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	スイング戸								ローリング戸	
					W						H		W	H
					07	08	09	12	15	18	2,400	2,700	12	2,400
FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	本牛革	590 ～ 900	2,000 ～ 2,406	FQ-1	—	—	○	—	—	—	○	要問い合わせ	—	—
PALACE パレス	天然突板塗装 プリントシート	1,200 固定	2,000 ～ 2,406	YJ-1	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Libertà リベルタ	強化単板ガラス	700 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	VG-2	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
				VG-3	—	—	—	○	—	○	○	—	—	
				VG-4	—	—	—	—	○	—	—	—		
VETRO ヴェトロ	強化単板ガラス	開き戸 700 ～ 900 引き戸 834 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	VG-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mm のみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mm の対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

Premium class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	スイング戸								ローリング戸	
					W						H		W	H
					07	08	09	12	15	18	2,400	2,700	12	2,400
TERA テラ	天然突板塗装 ウレタン塗装	開き戸 601 ～ 900 ^(F1) 601 ～ 950 ^(G1) 引き戸 780 ～ 900 ^(F1) 780 ～ 950 ^(G1) 780 ～ 1,100 ^(F4)	2,701 ～ 3,000	UF-1										
				UG-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				UF-4										
Soloist ソリスト	天然突板塗装 プリントシート			SG-9										
	天然突板塗装	1,200 固定	2,300 ～ 2,406	SK-1	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	プリントシート			SJ-1										
MILANO ミラノ	天然突板塗装 鏡面調プリントシート ウレタン塗装	700 ～ 900	2,000 ～ 2,406	IG-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zenstyle® ゼンスタイル	天然突板塗装	規格サイズのみ	2,100 ～ 2,600	ZK-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indigo インディゴ	デニム生地	590 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	DP-1	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
CAESAR カエサル	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	590 ～ 1,100	2,000 ～ 2,700	HF-1						○	○	○		
			2,701 ～ 3,000	HF-2					—	—	3,000 まで			
		590 ～ 900		HF-3			—	—	○					
				HF-5										
		590 ～ 1,100		HF-6										
				HG-1			○							
		590 ～ 1,100		HG-2	—	○								
				HG-3	—	○	—							
		590 ～ 900		HG-4	—	○	—			—	○	○		
				HW-1			○	—						
				HW-2			—	○						
				HW-3			○	—						
				HW-4			—	○						
							—	—						
670 ～ 1,100	2,000 ～ 2,500	HG-9					—	—			2,500 まで			
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mm のみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mm の対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

片開き戸					片引き戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付				
W			H		W			H		W			H		W			H	
07	08	09	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） スイング戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm W09：約 900 mm W12：ドア約 900 mm + 片側サイドガラス約 300 mm W15：ドア約 900 mm + 両側サイドガラス約 600 mm ローリング戸 W12：約 1,200 mm 片開き戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm W09：約 850 mm 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm																			

片開き戸					片引き戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付				
W			H		W			H		W			H		W			H	
07	08	09	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
○	○	—	—	3,000 まで	—	—	—	—	—	—	○	○	—	3,000 まで	—	○	○	—	3,000 まで
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	○	2,600 まで	—	○	○	○	2,600 まで	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） スイング戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm W09：約 900 mm W12：ドア約 900 mm + 片側サイドガラス約 300 mm W15：ドア約 900 mm + 両側サイドガラス約 600 mm W18：約 1,800 mm ローリング戸 W12：約 1,200 mm 片開き戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm W09：約 850 mm 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm																			

寸法体系表 Premium class

Premium class

シリーズ	仕 上 げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	スイング戸					片引き戸				
					W			H		W			H	
					07	08	09	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
fit フィット	プリントシート ミラー仕様	スイング戸 590 ～ 900 引き戸 680 ～ 880	ミラークリア 2,000 ～ 2,600 ミラーブラウン/ グレー 2,000 ～ 2,406	CD-1	○	○	－	○	2,600 まで	－	○	○	○	2,600 まで
				ND-1										
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 －：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	片引き戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし				
					W		H			W		H		
					12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
FINA フィーナ	強化単板ガラス	680 ～ 900	2,000 ～ 2,500	AG-9	－	○	○	○	2,500 まで	－	○	○	○	2,500 まで
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 －：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	親子戸		
					W	H	
					12	2,400	2,700
GRANDE グランデ	天然突板塗装 ウレタン塗装	590 ～ 900	1,800 ～ 2,700	GF-1	○	○	○
				GG-5			
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください		

アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸				2 枚引分け戸			アウトセット 2 枚引分け戸		
W		H			W		H			W		H		W	H		W	H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700	35	2,400	2,700	35	2,400	2,700
—	○	○	○	2,600 まで	—	○	○	○	2,600 まで	—	○	○	2,600 まで	○	○	2,600 まで	○	○	2,600 まで
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） スイング戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm W09：約 900 mm 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm W35：約 1,700 mm																			

アウトセット片引き戸エンド枠付					2 枚引違い戸				2 枚引込み戸			アウトセット 2 枚引分け戸			3 枚引違い戸			3 枚引込み戸		
W		H			W		H		W	H		W	H		W	H		W	H	
12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700	24	2,400	2,700	35	2,400	2,700	24	2,400	2,700	35	2,400	2,700

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） W12：約 1,200 mm			

寸法体系表 High class

High class

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	片開き戸					片引き戸				
					W 06	07	08	H 2,400 2,700		W 12	14	16	H 2,400 2,700	
PALIO パリオ	ウレタン塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	BF-1	○					○				
				BG-1, 2	—	○	○	○	○	—				
				BS-0							○	○	○	○
				BF-4	—			—		○				
				BG-4	—			—		—				
DANTE ダンテ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	RF-1	○					○				
				RG-1, 2	—	○	○	○	○	—				
				RS-0										○
				RF-4	—			—		○	○	○	○	
				RG-4	—			—						
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	RG-8	—	○	○	○	—	—			—	
		600 ～ 2,500	RG-9					2,500 まで				2,500 まで		
SINA シナ	天然突板塗装	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	TF-1	○					○				
				TG-1, 2	—	○	○	○	○	—				
				TS-0							○	○	○	○
				TF-4	—			—		○				
				TG-4	—			—		—				
CUBE キューブ	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	CF-1	○					○				
				CG-1, 2, 3	—	○	○	○	○	—				
				CS-0										
				CF-4	—			—		○				○
				CG-4, CS-2	—			—		—	○	○	○	
		H2,400 590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	CG-7	○				○	○				
		H2,700 590 ～ 900			○	○	○							
		670 ～ 900		600 ～ 2,406	CG-8	—			—	—			—	
	600 ～ 2,500	CG-9					2,500 まで	—			2,500 まで			
Nsense エヌセンス	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	NF-1	○					○				
				NG-1, 2, 3	—	○	○	○	○	—				
				NS-0										
				NF-4	—			—		○				○
				NG-4, NS-2	—			—		—	○	○	○	
		H2,400 590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	NG-7	○				○	○				
		H2,700 590 ～ 900			○	○	○							
		670 ～ 900		600 ～ 2,406	NG-8	—			—	—			—	
	600 ～ 2,500	NG-9					2,500 まで	—			2,500 まで			
LUCENTE ルチェンテ	鏡面調プリントシート	590 ～ 900	600 ～ 2,700	PF-1	○					○				
				PG-1, 2	—	○	○	○	○	—				
				PS-0								○	○	○
				PF-4	—			—		○				
				PG-4	—			—		—				
BLACKLINE ブラックライン	プリントシート	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	LF-1	○	○	○	○	○	○				
				LG-1	—					—		○	○	○
				LF-4	—			—		○				
		670 ～ 900	1,800 ～ 2,406	LG-6	—	○	○	○	—	—				—
CARLO カルロ GIULIA ジュリア	プリントシート	590 ～ 1,100	600 ～ 2,700	QF1	○					○				
				QG-1, 2	—	○	○	○	○	—				
				QS-0								○	○	○
				QF-4	—			—		○				
				QG-4	—			—						
		670 ～ 900	600 ～ 2,406	QG-8	—	○	○	○	—	—				—
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mm のみを表記とする 【W】：屏幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm, 70 mm の対応可否は図面集該当ページをご確認ください ・ 2 枚引込み戸, 3 枚引込み戸, 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください									

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						
－	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
															－		－	
															○	○	○	○
2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで				2,500 まで						

・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください）

片開き戸

W06：約 650 mm

W07：約 750 mm

W08：約 800 mm

引き戸

W12：約 600 mm

W14：約 750 mm

W16：約 800 mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

寸法体系表 +Function F/S / Inward flame

+Function F/S（現場貼り用クロス仕上げ，現場塗装用ペイント仕上げ）

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	デザイン	片開き戸					片引き戸				
					W			H		W			H	
					06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
F/S エフエス クロス・ペイント仕上	クロス下地 ペイント下地 片面プリントシート CUBE/Nsense	590 ～ 900	600 ～ 2,700	KF-1										
				KF-2										
				KF-7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				KF-8										
備考欄					・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：屏幅 (DW) 【H】：FL ～仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください ・ 2 枚引込み戸 , 3 枚引込み戸 , 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください ・ スリット手掛けタイプの場合は SINA シリーズ (無塗装タイプ ZZ) をご選択ください									

クローゼット F/S（現場貼り用クロス仕上げ，現場塗装用ペイント仕上げ）

型番	Color	2 枚折れ戸					3 枚折れ開き戸					4 枚折れ戸					6 枚折れ戸					
		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		
		W	H		【W】	【H】	W	H		【W】	【H】	W	H		【W】	【H】	W	H		【W】	【H】	
		06	2,400	2,700			12	2,400	2,700			12	16	2,400	2,700			12	2,400	2,700		
4 型	F/S 【MK-4】 クロス下地 ペイント下地																					
スクエアエッジ 取手付																						
備考欄		・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：下地枠外 (ROW) 【H】：FL ～仕上り (CH) ※ () 内寸法は屏幅寸法です ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください																				

Inward flame

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	カラー	型番	片開き戸					片引き戸				
						W		H			W		H		
						06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700
Inward flame インワード枠 内開きドア	天然突板塗装 ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	700 ～ 1,100	2,100 ～ 2,700	DANTE	RU-1										
				PALIO	BU-1										
		700 ～ 900	2,100 ～ 2,700	F/S	KU-1	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
					KU-2										
備考欄						・ 凡例 壁厚は 130 mmのみを表記とする 【W】：屏幅 (DW) 【H】：FL ～仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mmの対応可否は図面集該当ページをご確認ください									

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W		H			W		H			W		H			W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） 片開き戸 W06：約 650 mm W07：約 750 mm W08：約 800 mm 引き戸 W12：約 600 mm W14：約 750 mm W16：約 800 mm																		

物入片開き戸										物入両開き戸										連続開き戸											
規格寸法								特注寸法範囲		規格寸法								特注寸法範囲		規格寸法								特注寸法範囲			
W		H						【W】	【H】	W		H						【W】	【H】	W		H						【W】	【H】		
05	06	900	1,200	1,800	2,400	2,700		342 ～ 659	500 ～ 2,700	07	12	900	1,200	1,800	2,400	2,700		627 ～ 1,261	500 ～ 2,700	05	07	12	16	26	1,000	1,800	2,400	2,700	(283) ～ (600)	500 ～ 2,700	
○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） W05：約 550 mm W06：約 650 mm W07：約 750 mm W12：約 1,250 mm W16：約 1,700 mm W26：約 2,600 mm																															

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W		H			W		H			W		H			W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
・有効寸法目安（詳細は図面集の該当ページをご確認ください） 片開き戸 W07：約 750 mm W08：約 800 mm																		

寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
ETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

寸法体系表 +Function






+Function

シリーズ	仕上げ	特注寸法範囲 【W】	特注寸法範囲 【H】	カラー	型番	片開き戸					片引き戸					
						W			H		W			H		
						06	07	08	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	
POLKU ボルク ルーパードア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	1,800 ～ 2,700	DANTE	RL-1											
				LUCENTE	PL-1											
				BLACKLINE	LL-1											
				CARLO/GIULIA	QL-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				SINA	TL-1											
				PALIO	BL-1											
				CUBE	CL-1											
				Nsense	NL-1											
Automatic Door オートマチックドア 自動開閉式	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装 クロス下地 ペイント下地	700 ～ 900 RF1 引き戸のみ 700 ～ 1,100	2,000 ～ 2,406 F1 のみ 2,000 ～ 2,700	DANTE	RF-1		○	○	○	○					○	
				RG-1 , RS-0										—		
				RG-2		—	—	—	—						—	
		700 ～ 900		LUCENTE	PF-1					○					○	
					PG-1 , PS-0					—					—	
		700 ～ 900 F1 引き戸のみ 700 ～ 1,100		BLACKLINE	LF-1		○	○	○	○						○
					LG-1					—						—
					QF-1					○						○
				CARLO/GIULIA	QG-1 , QS-0											—
					QG-2		—	—	—	—						—
			SINA	TF-1		○	○	○	○						○	
				TG1 , TS-0		○	○	○	—						—	
				TG-2		—	—	—	—						—	
				PALIO	BF-1		○	○	○	○					○	
				BG-1,BS-0					—						—	
				BG-2	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	
			CUBE	CF-1		○	○	○	○						○	
				CG-1,3,CS-0		○	○	○	—						—	
				CG-2		—	—	—	—						—	
			Nsense	NF-1		○	○	○	○						○	
				NG-1,3,NS-0		○	○	○	—						—	
				NG-2		—	—	—	—						—	
		700 ～ 900	2,000 ～ 2,700	F/S	KF-1											
					KF-2											
					KF-7					○						○
					KF-8											
		700 ～ 900 引き戸のみ 700 ～ 1,100	2,100 ～ 2,406	fabric door	RB-1		○	○	○							
					TB-1											
					BB-1					—						—
					CB-1											
					NB-1											
CALM カーム 遮音ドア	プリントシート	590 ～ 900	1,800 ～ 2,406	CUBE	CH-1	○	○	○	○	—	—					
	Nsense	NH-1														
Caro カロ ベットドア	プリントシート	670 ～ 900	1,400 ～ 2,700	CUBE	CC-1 , 2 , 3					○					○	
			2,000 ～ 2,406		CC-4 , 5 , 6	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	
			1,400 ～ 2,700	Nsense	NC-1 , 2 , 3					○						○
			2,000 ～ 2,406		NC-4 , 5 , 6					—					—	
Monster モンスター 幅広引き戸	天然突板塗装 プリントシート	1,101 ～ 1,350	600 ～ 2,700	SINA CUBE	OF-1 OG-1	—					— ※ 1,2			○	○	
GALLERIA ガレリア アートドア	プリントシート	590 ～ 900	2,200 ～ 2,406	CUBE	CE-1	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	
					CE-2											
					CE-3											
fabric door ファブリックドア 布でカスタムドア	天然突板塗装 プリントシート ウレタン塗装	590 ～ 1,100	2,100 ～ 2,700	DANTE	RB-1											
				SINA	TB-1											
				PALIO	BB-1	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	
				CUBE	CB-1											
				Nsense	NB-1											
備考欄						・ 凡例 壁厚は 130 mm のみを表記とする 【W】：扉幅 (DW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mm の対応可否は図面集該当ページをご確認ください ・ Monster の 2 枚引込み戸 , 3 枚引込み戸 , 3 枚引違い戸の寸法は図面集該当ページをご確認ください										

引込みポケット戸					アウトセット片引き戸エンド枠なし					アウトセット片引き戸エンド枠付					2枚引違い戸			
W			H		W			H		W			H		W		H	
12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	14	16	2,400	2,700	12	16	2,400	2,700
—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—					—					—					—			
—																		

寸法体系表 CLOSET

CLOSET

型番	Color	2 枚折れ戸					3 枚折れ開き戸					4 枚折れ戸					6 枚折れ戸					
		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		規格寸法			特注寸法範囲		
		W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	W	H		[W]	[H]	
		07	2,400	2,700			12	2,400	2,700			12	16	2,400	2,700			26	2,400	2,700		
2 型	 J エッジ 取手レス CUBE Nsense 【MC-2】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
4 型	 スクエアエッジ 取手付 CUBE Nsense 【MC-4】 DANTE 【MR-4】 LUCENTE 【MP-4】 SINA 【MS-4】 PALIO 【MB-4】	○	○	○	619.5 ～ 952.5	600 ～ 2,700	○	○	○	907 ～ 1,406.5	600 ～ 2,700	○	○	○	○	1,190 ～ 1,856	600 ～ 2,700	○	○	○	1,762.5 ～ 2,761.5	600 ～ 2,700
全面 ガラス タイプ	6 型  スリム R エッジ 専用取手付 ブラックフレーム 【MM-6】				—				—						—						—	
	7 型  スクエアエッジ 専用取手付 フレームレス ロングハンドル 【MM-7】				—				—						—						—	
	8 型  スクエアエッジ 取手レス フレームレス プッシュラッチ 【MM-8】				—				—						—						—	
備考欄		・ 凡例 壁厚は 130 mm のみを表記とする 【W】：下地枠外 (ROW) 【H】：FL ～ 仕上り (CH) ※ () 内寸法は扉幅寸法です ○：標準設定 —：設定なし ・ 壁厚 145 mm , 70 mm の対応可否は図面集該当ページをご確認ください																				

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


物入片開き戸									物入両開き戸									連続開き戸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
規格寸法									特注寸法範囲		規格寸法									特注寸法範囲		規格寸法										特注寸法範囲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
W	H								W	H									W	H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

基本の納まり一枠


縦枠の種類

■ステルス枠

その名の通り、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス枠は、従来のドアの納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりドアを壁面化[®]させ、すっきりとした空間が生み出されます。

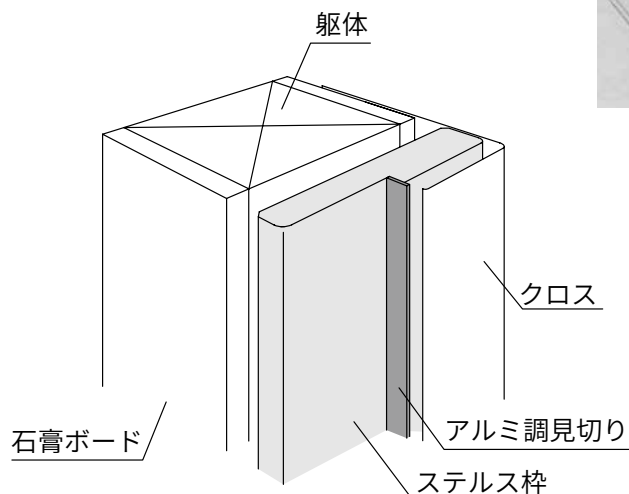

躯体にステルス枠を設置後、メッシュ・パテ処理をした後クロスまたは漆喰等で仕上げて下さい。

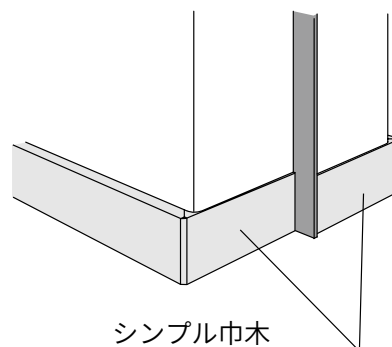


シンプル巾木

ステルス枠下端の切欠き加工部分に入り巾木納めで仕舞います。詳しくはP.20をご参照下さい。

■インセット枠


枠を壁厚内の大きさまでコンパクトにし目立たず、それでいて枠の機能をしっかりと持っているインセット枠。調整機能がついているので、枠の取付時や経年変化時のメンテナンスの際には簡単に建て付け調整が可能です。

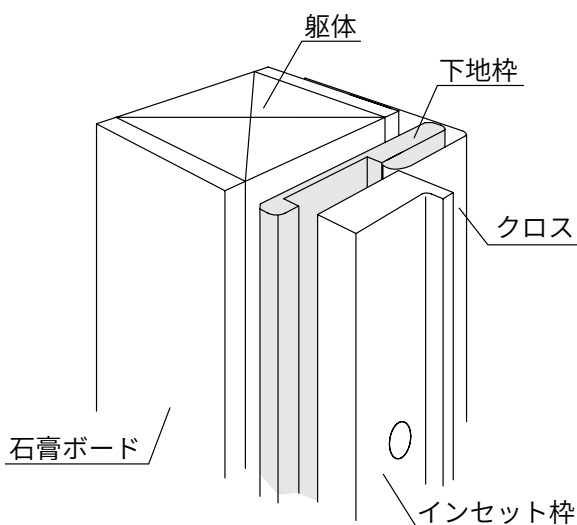

躯体に下地枠を設置後クロスで巻き込みインセット枠を取り付けて下さい。塗り壁の場合はインセット枠取付後、漆喰等で壁を仕上げて下さい。



枠自体に調整機能を持ったインセット枠は施工性に優れていると同時に将来的な交換も可能です。

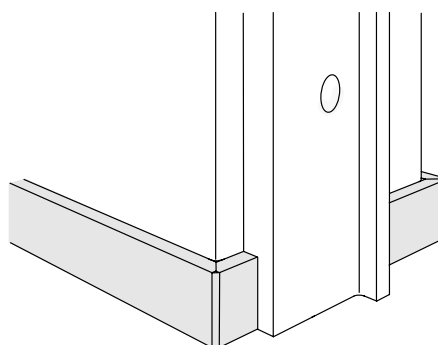


巾木は幅、高さを問わず様々な種類の物を納める事が出来ます。

※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上げ材を使用する際、稀にアク(黒褐色の斑点状の染み)が発生することがあります。アクとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染みだしたものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

■インワード枠（内開き仕様）


ドアの確実な進化を見せるインワード枠。国内最大級、重厚感のある 45 mm 厚ドア。
特徴的なユーロフォルムのドア小口は独自の枠納まりを可能にする欠きこみが施されています。
また、閉扉時には金具が全く見えない隠し丁番を採用し、完成度の高さを体現しています。

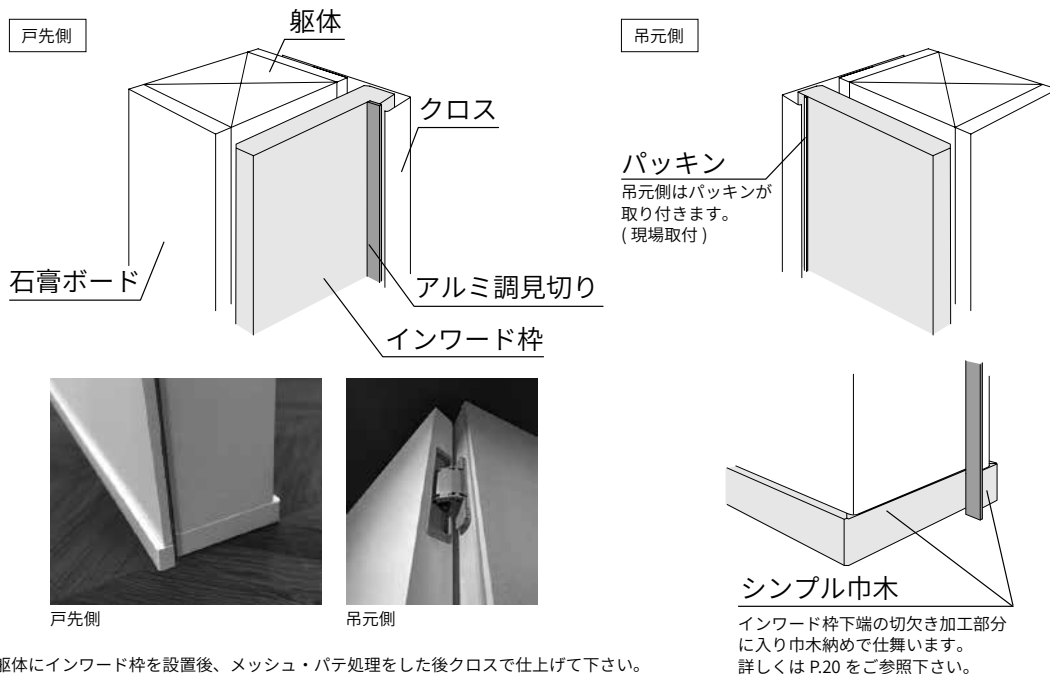

上枠厚


引き戸（上吊）、折れ戸、折れ開き戸の天井高納まりは、天井ボード勝ち納まりです。
※一部上枠勝ち納まりしか対応していない開閉様式もあります。

【天井ボード勝ち納まり】

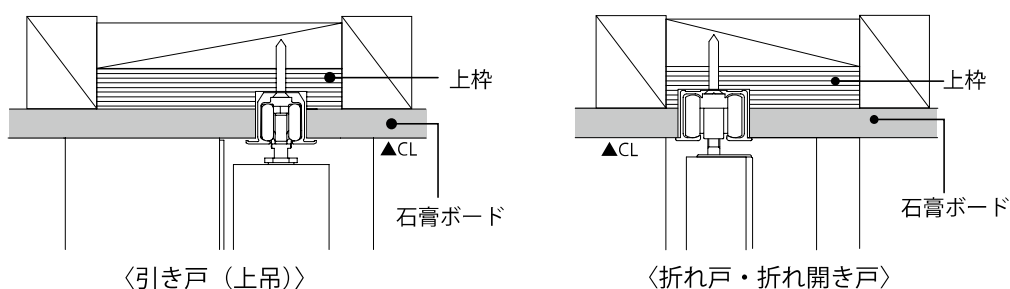

上枠の厚みは選択された天井ボード厚により異なります。
開口毎に天井ボード厚 9.5 mm、12.5 mm、15 mm の 3 種類から選んで下さい。
※シリーズ専用納まりの場合は、寸法が異なる場合がありますので、各納まり図掲載ページをご確認下さい。

天井ボード勝ち納まりの上枠の厚み

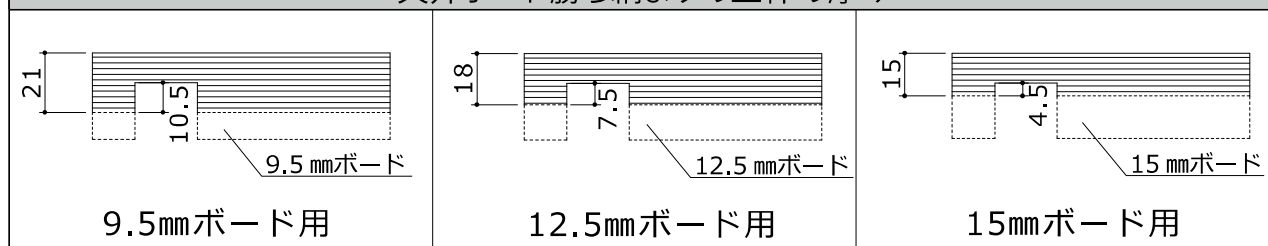


(天井ボード厚 + 上枠の厚み ≒ 30mm)

基本の納まり一壁

壁厚

※規格壁厚以外の場合はご指定ください（特注 / 無料）
壁厚対応範囲は P.348 をご確認ください

【在来工法】

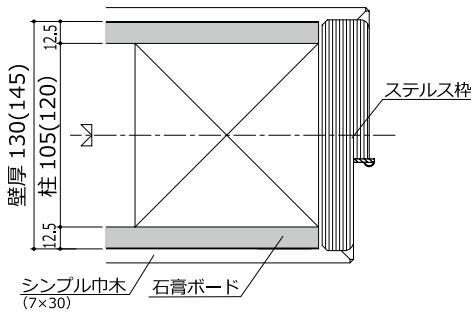


A
130mm

A/130 mm壁厚
柱：105mm
石膏ボード：12.5 mm× 2

B
145mm

B/145 mm壁厚
柱：120mm
石膏ボード：12.5 mm× 2

【軽量鉄骨下地】

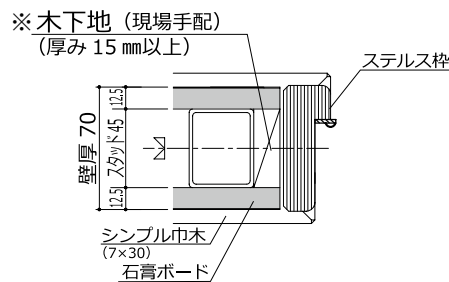

D
70mm


D/70 mm壁厚
スタッド：45mm
石膏ボード：12.5 mm× 2

※躯体（軽量鉄骨下地）とステルス枠（木製枠）の間に厚み 15 mm以上の木下地（現場手配）を設置してください。

軽量鉄骨下地の場合 (基準壁厚 70 mm)


軽量鉄骨下地の場合、躯体（軽量鉄骨下地）と下地枠（木製枠）の間に 15 mm 以上の木下地（現場手配）を設置し、下地枠が面接合できるようにしてください。

※全ての開閉様式で共通です

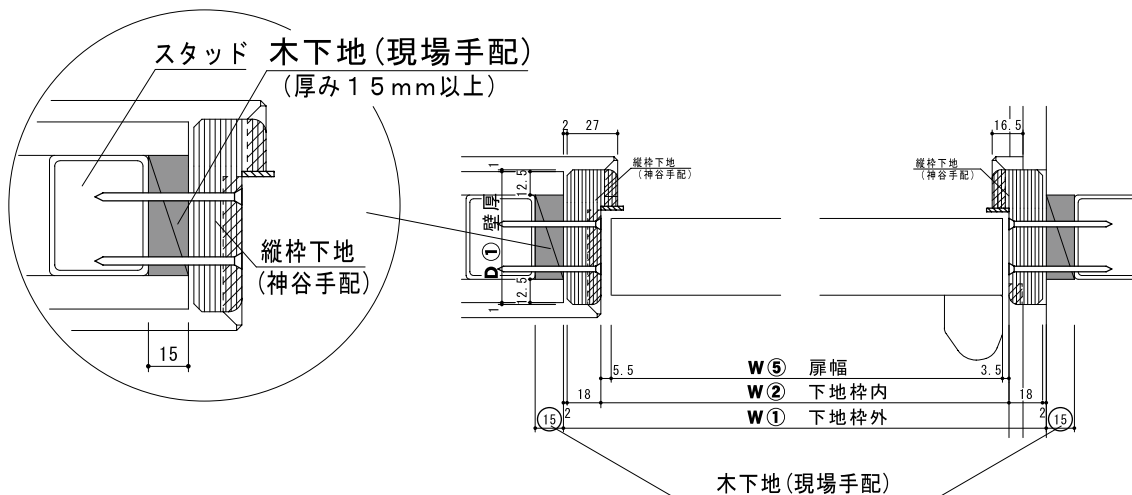

【片開き戸・親子戸 下地枠ビス位置について】


片開き戸・親子戸で壁厚が 79 mm 以下の場合はダンドリビスの位置が変わります。

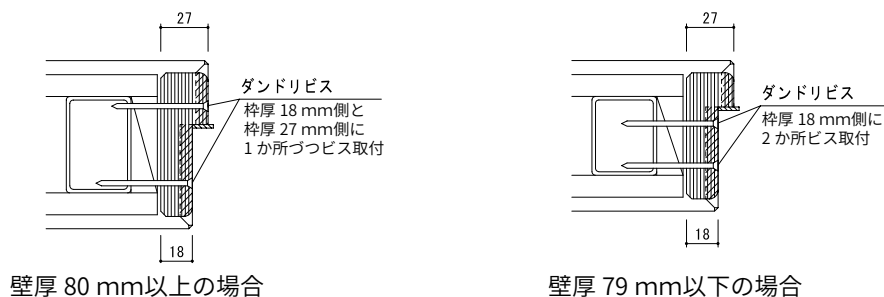

【引き戸の木下地について】

床付レール仕様のガイドピース取付や、複数枚引き戸の壁付ガイド取付には、必ず納まり図記載の通り、木下地を入れてガイドを固定してください。

木下地がきちんと入っていないとビスの緩みやビスが外れることで床を傷つけたり、扉の脱落に繋がります。

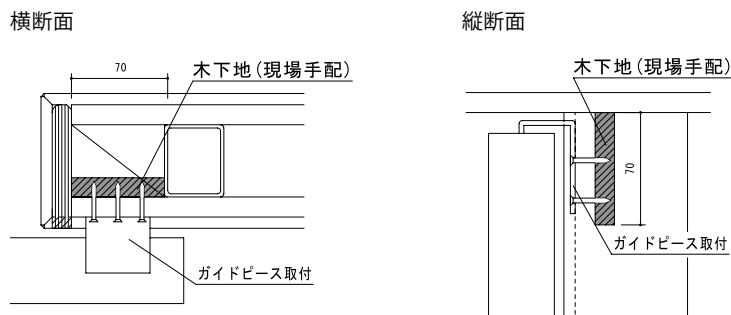


床付レール仕様の場合


基本の納まりー巾木

シンプル巾木


ステルス枠、インワード枠は当社シンプル巾木をご使用頂く事が前提の商品です。
縦枠下地の下部にはシンプル巾木用の切欠き加工があります。
他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意下さい。

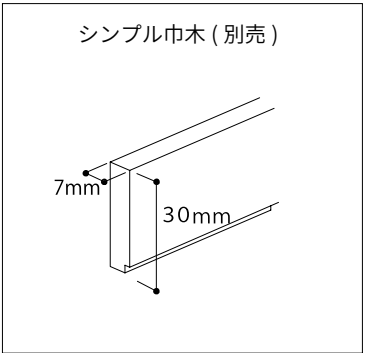





ステルス枠の巾木切欠き

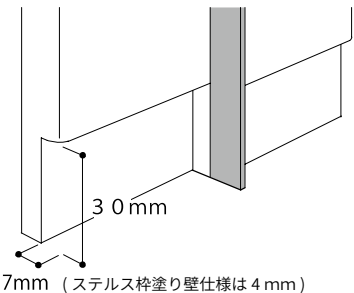


インワード枠の巾木切欠き

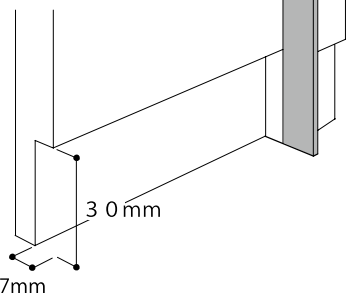

※下図はステルス枠を示す

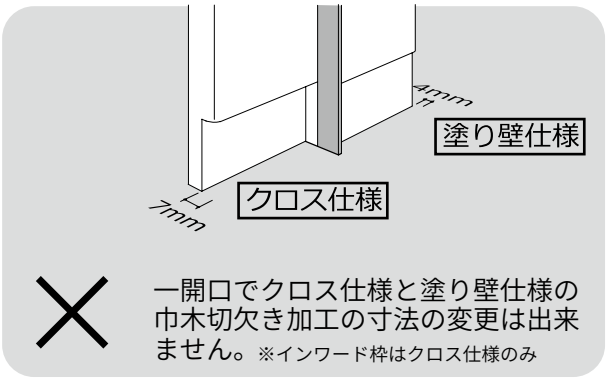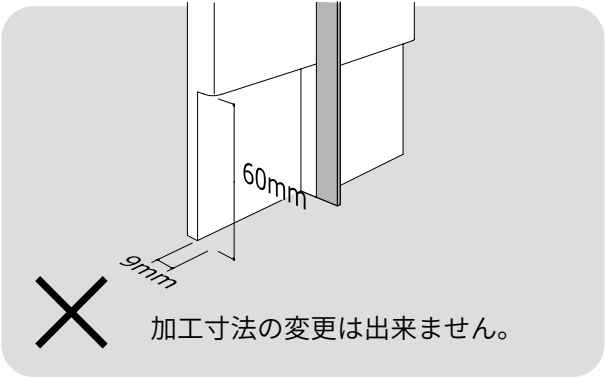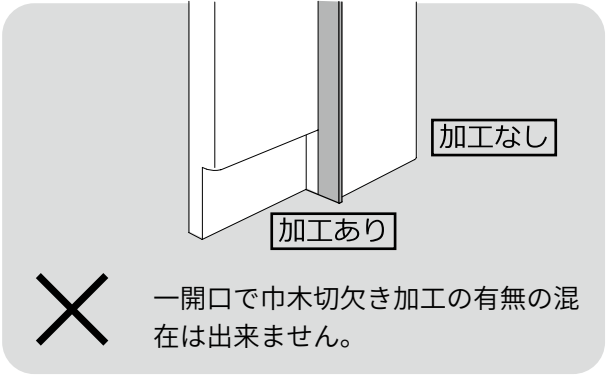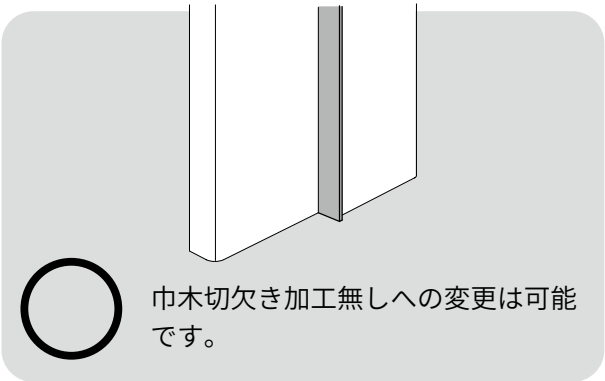


ステルス枠で他社製の巾木をご使用される場合

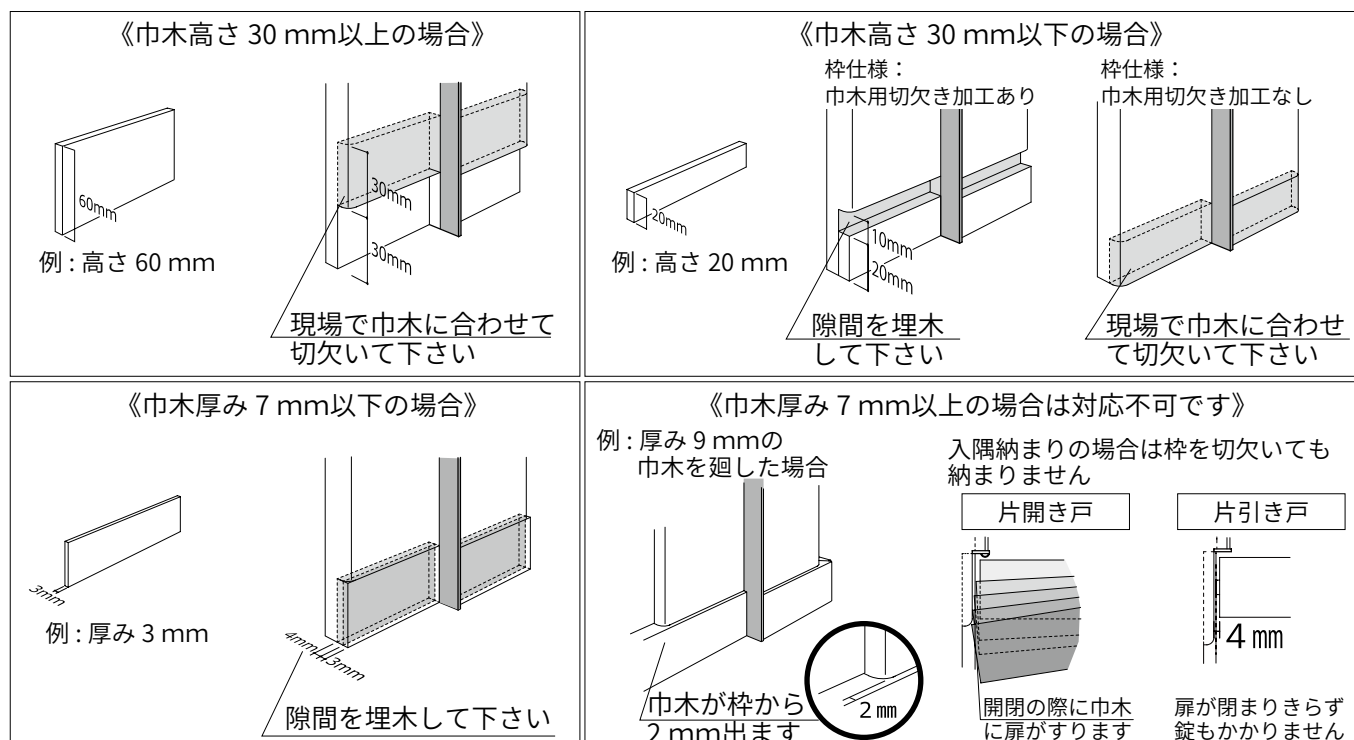

留め加工にて巾木をご使用の場合


片開き戸 (フルハイトヒンジ)

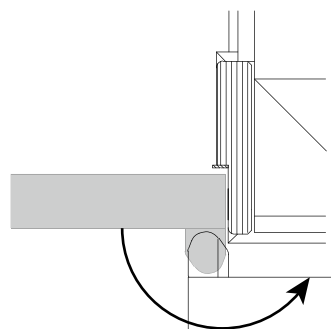

扉を全開にしても巾木と扉は干渉しません。

片開き戸 (隠し丁番) 親子戸

金物：110 度開き

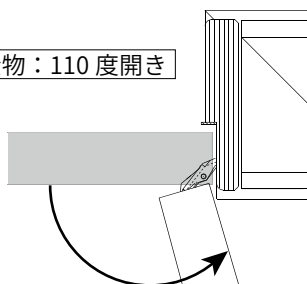

扉と巾木は干渉しません。

【注意事項】

- ※ 110 度以上開くと金物が破損する恐れがありますので、戸当り等を設置して 110 度以上開かないようにしてください。
- ※ インワード枠は 90°以上開くと壁・枠に干渉する恐れがありますので、戸当たり等を設置して開き角度を制限してください。




マグネットストッパー




ボトムストッパー

物入両開き戸

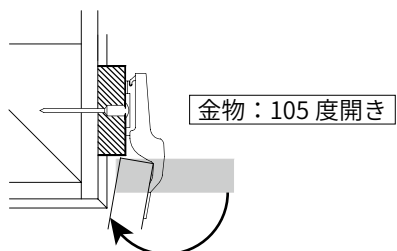

扉と巾木は干渉しません。
※但し現場の施工次第では干渉する事があります。

全面ミラークローゼット

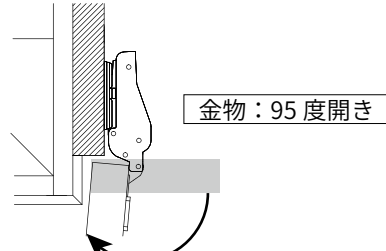

扉と巾木は干渉しません。


基本の納まり—注意点

直交納まり


縦枠下地同士が直交する納まりでは、縦枠下地同士が干渉します。
現場にて加工が必要となりますのでご注意ください。

※インワード枠は納まりが異なりますのでお問合せください。

ステルス枠納まり

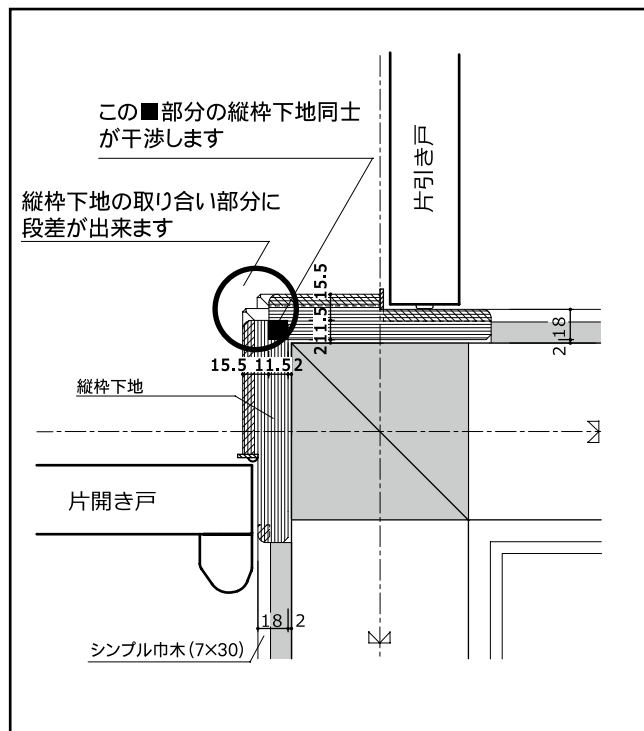




インセット枠納まり

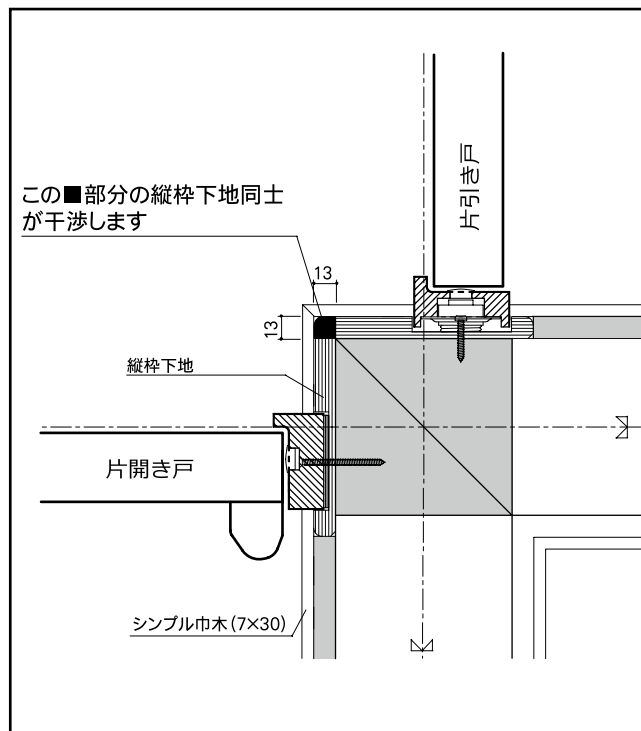

※但し、ステルス枠・片開き戸の開き側(扉を手前に引く側)は縦枠下地の切り欠きをすることはできません。

下図の3パターンの納まりになる場合は、縦枠下地が干渉しないようにどちらかの開口位置を矢印(←又は↑)の方向にずらして設置して下さい。(※ずらし寸法については、物件により異なりますので平面図等の寸法が分かる資料を送付の上、お問合わせください。なお、下図納まり以外のずらし寸法のお問合わせには対応しておりません。)

また、柱-柱間の開口をずらす場合は、W寸法が特注寸法となる可能性がありますのでご注意ください。

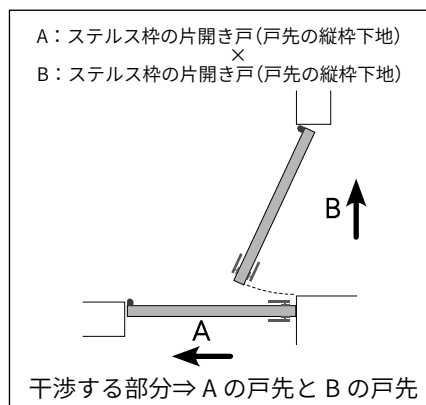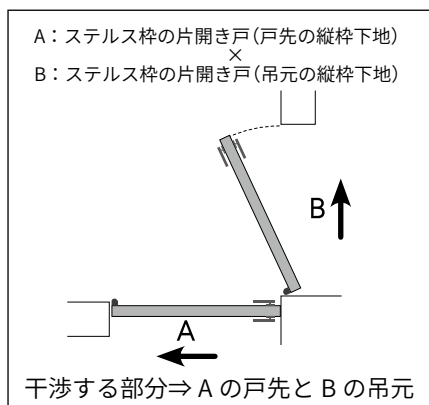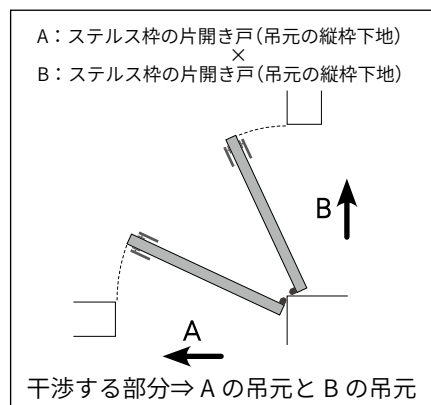

引き残し

基本的にフルハイトドアの引き戸は引き残しはありませんが、現場で納まり図通りの寸法になっていない場合は引き残しが発生します。

特に複数枚引き戸の連動タイプは扉同士が連動していて、階段状の引き残しになりますので、ご注意ください。

※シリーズによっては引き残しが発生する納まりが標準の場合もあります。

納まり図に引き残し寸法を記載しておりますので、納まり図を必ずご確認ください。

シンクロ連動引き戸の引き残しについて


連動式の2枚（3枚）引込み戸、4枚引込み戸（特注対応）で有効開口寸法を変更せずに開口寸法を現場でカット調整すると、扉が開け切らずに階段状に引き残しが発生します。

必ず、W寸法を守って現場製作下さい。

※フィーナシリーズはシンクロ連動引き戸ではありません


（例）3枚引込み戸の場合

○ 納まり図通りの寸法

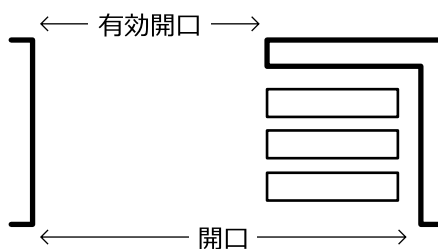

納まり図通りに現場製作→引き残しなし


✕ W寸法を守らなかった場合

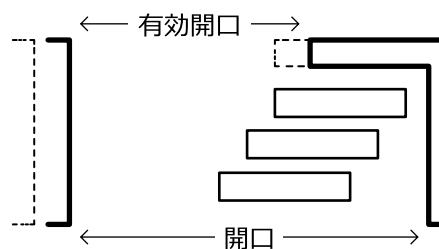

W寸法を守らなかった場合
→階段状に引き残しが発生


引き残しを作る場合

全ての扉が引き残しになる納まり




✕ 対応不可です

戸先の扉だけ引き残しができる納まり



✕ 対応不可です

シンクロ連動の引き残し




シンクロ連動で引き残しを作る場合は必ず階段状の引き残しができます

折り上げ天井


部屋内、部屋外で天井の高さが異なる折り上げ天井などの場合は下記の注意事項をご確認ください。

ステルス枠・インセット枠・インワード枠共通
天井納まりの枠を使用する場合



※インワード枠は天井高納まりのみの設定です。

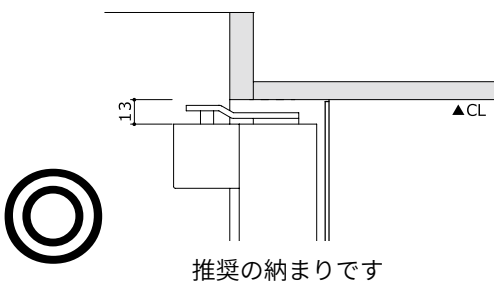

インセット枠の下がり壁納まりの枠を使用する場合

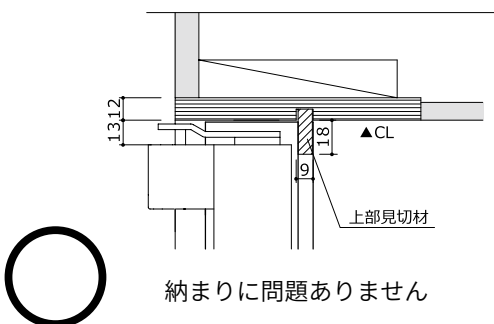


ステルス枠、下がり壁納まりの枠を使用する場合

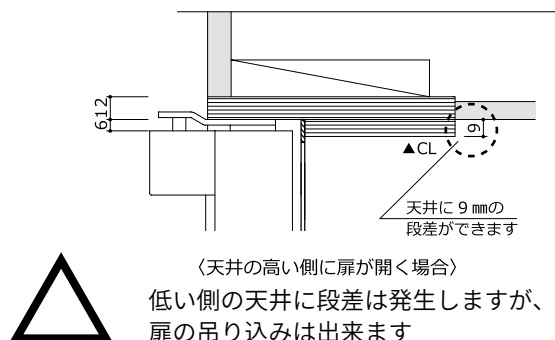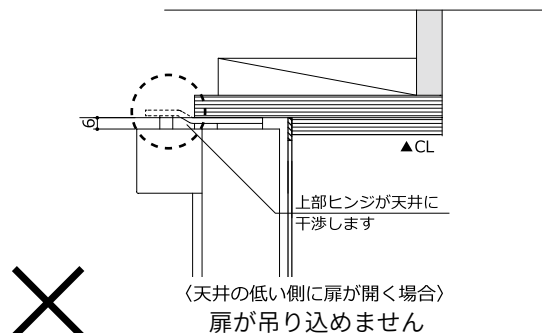

引き戸・折れ戸・折れ開き戸の折り上げ天井の納まり


《アウトセット引き戸以外》

折り上げ天井の場合は、天井の低い方の高さに合わせて下さい。
下がり壁納まりの枠を使用して下さい。

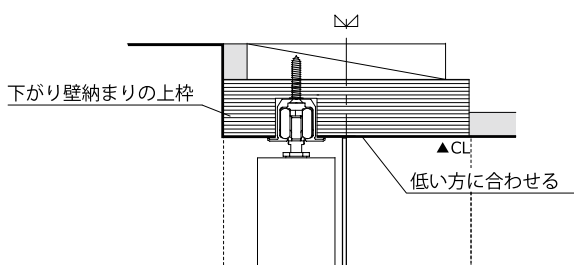


「天井高納まり」の枠を手配する場合

折り上げ天井での「天井高納まり」は推奨しておりません。

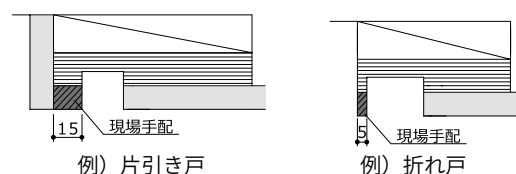


《アウトセット引き戸》

アウトセット引き戸の上吊仕様は折り上げ天井には対応しておりません。
折り上げ天井の場合は、床付レール仕様で手配して下さい。

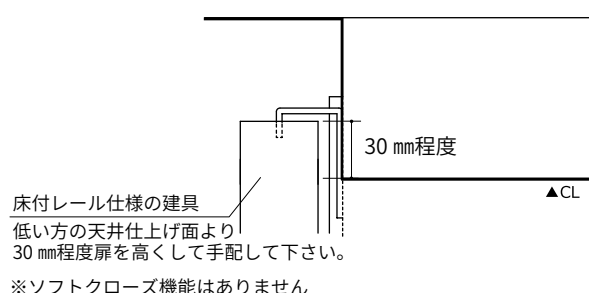

上吊仕様で納める場合

アウトセット引き戸は下がり壁納まりの設定はありません。
○の箇所は現場にてご用意下さい。

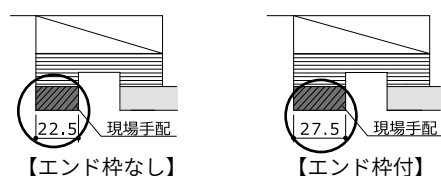

納まりについてよくある質問

Q&A

Nº	質問	回答
1	ステルス枠のクロス貼り仕様と塗り壁仕様の違いを教えてください。	巾木欠き込みの深さ、ラッチ受けや、ヒンジの彫り込み深さ等、枠への金物取り付け時の彫り込み深さが異なるのと、塗厚（3mm想定）分を考慮し、扉幅設定が異なります。
2	インセット枠には塗り壁仕様はないのですか？	塗り壁仕様の設定はございません。 但しインセット枠が見切りの役割を果たしますので、壁を仕上げる前にインセット枠の調整を済まし、壁の仕上げ後はインセット枠の調整が出来ない事を考慮いただければ使用は可能です。 また、引き戸戸袋の薄壁仕上がり面から扉の面までのクリアランスを6mm確保出来ない場合は、保証対象外となりますので、お気をつけください。
3	部屋の内側と外側で壁仕上げがクロス貼りと塗り壁で異なります。どちらの商品を選択すればいいですか？	扉が閉閉する側の仕上げを優先してご選択ください。下図の場合には塗り壁仕様を選択してください。 左(L)吊元 右(R)吊元 部屋内：塗り壁 部屋内：塗り壁 --- 塗り壁 — クロス側 左(L)勝手 右(R)勝手 部屋内：塗り壁 部屋内：塗り壁 --- 塗り壁 — クロス側
4	上吊タイプの引き戸を取り付ける場合、建築工事側の天井や梁などの横架材に必要な強度を教えてください。	上吊タイプのため、天井や梁などに荷重がかかります。 扉1枚あたりの最大荷重は40kgになりますので、扉枚数を乗じた総荷重に応じて建築工事側の構造計算を行い、十分な強度をもたせてください。 ※ TERA・fit は、扉1枚あたりの最大荷重は50kg 例：3枚引込み戸の場合 最大荷重 40kg/ 枚×扉3枚 = 総荷重 120kg
5	カエサル・フィット・ファイブクイーンズ・インディゴ・リベルタのフロアヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？	フロアヒンジの側面に調整機能があるため、床に埋め込まないで下さい。 床に埋め込んで取り付けた場合は保証対象外となります。 短辺側：開口との隙間調整 長辺側：閉鎖位置調整 ※リベルタはヒンジが違います。 調整方法は施工手順書をご参照下さい。
6	ソリスト・パレスのピボットヒンジを床に埋め込みたいのですが可能ですか？	ピボットヒンジの構造上、床に埋め込んでしまうと扉の吊り込みが出来なくなりますので、絶対に埋め込まないで下さい。
7	フィット引き戸のミラー面をB面に出来ないのは何故でしょうか？	引き戸の場合、扉が反った場合ミラーが壁に干渉して割れる可能性があります。 また、B面側の枠の段差によってスリット引手が被ってしまい、うまく開閉出来ない可能性があります。 スリット引手が小壁に埋まります スリット引手に手が掛けづらくなります 【B面側】 ※ミラー 【A面側】 アウトセット【エンド枠なし】 【B面側】 ※ミラー 【A面側】 例）片引き戸

Q&A

Nº	質問	回答
8	クローゼット折れ戸の扉の出寸法を教えてください。	折れ戸の出寸法は下記の計算式で算出可能です。 扉の出寸法＝（1 折れ分の扉幅 -100）/2 ※数mmの誤差があるため正式な寸法が必要な場合はお問合せ下さい。 
9	手配後に折れ戸を固定折れ戸⇄フリー折れ戸に変更できますか？	変更可能です。 以下を参照ください。 〔固定折れ戸→フリー折れ戸に変更する場合〕 フリー折れ戸用金物セットとフリー折れ戸用下部レールを手配して取り付けて下さい。  TKMK-2 フリー折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKKL-18 フリー折れ戸用 下部レール 上レールの計算式 2・4 枚折れ戸：W ②下地枠内 -3（1 本） 6 枚折れ戸：（W ②下地枠内 -3）/2（2 本） 下レールの計算式 2・4 枚折れ戸：W ②下地枠内 -14（1 本） 6 枚折れ戸：（W ②下地枠内 -14）/2（2 本） 〔フリー折れ戸→固定折れ戸に変更する場合〕 固定折れ戸用金物セットを手配して取り付けて下さい。但し下部レールがすでに取り付けられている場合は、レールを取り外しビス穴を補修して下さい。  TKML-2 2 枚固定折れ戸用 金物セット（1 折分）  TKML-4 4 枚固定折れ戸用 金物セット（2 折分）
10	折れ戸の戸先側にミラーを取り付けたのですが。	オプションのミラーは戸先側には取り付けられません。 戸先側にミラーを取り付けた場合、ミラーの重みで扉が垂れて開閉に支障を生じる場合があります。 戸先側にミラーを取り付けた場合は保証対象外となります。

寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
RETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステンレス枠 クロス施工
ステンレス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

基本の納まりー仕様変更

2026 年 2 月発行カタログからの仕様変更


1. 隠し丁番 金物仕様変更

施工性向上のため、隠し丁番金物を変更いたします。
 これにより、掘込タイプは全て廃止とし面付タイプに変更となります。
 また、面付タイプが標準設定のTERA、コンシールドストッパー（オプション）も金物が変更となります。
 これまで隠し丁番が対応不可となっていた、インセット枠、RG-9型、CG-9型、NG-9型、LG-6型も新たにオプション対応が可能となりました。

※納まりが変わりますので、隠し丁番（掘込タイプ）とは枠・扉ともに互換性はありません。
 ※隠し丁番（掘込タイプ）が標準だったGRANDE、CALMも変更となるため、納まりが変わります。
 ※単品部材レバーストッパーは併用可能となります。サイレンサーキットは併用不可です。

■該当シリーズ
 【Premium class】TERA / Zenstyle® / GRANDE
 【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / BLACKLINE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense
 【+Function】POLKU / CALM / Caro / FS / GALLERIA fabric door

■該当開閉様式
 片開き戸

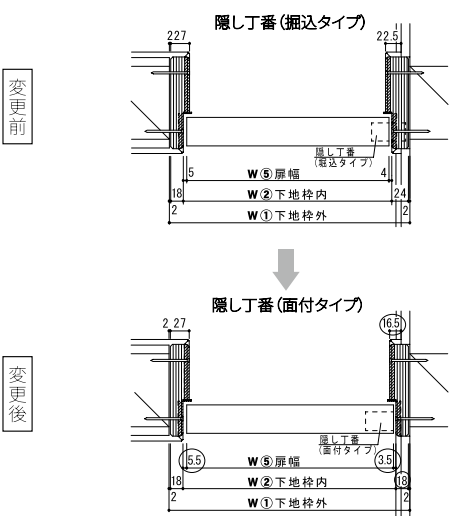

※吊元側の枠の厚み、扉の左右クリアランス、下地枠内、扉幅が変わります。


2. S-0型/S-2型 スリット部の仕様変更

S-0型（ラインスリット）/S-2型（ムーンスリット）のスリット部のアクリルを廃止し、ガラスのみの仕様に変更いたします。

※S-0型はクリアガラスが標準となり、くもりガラスはオプション対応となります。
 ※S-2型はくもりガラスのみです。
 ※引き戸は上部または下部に框が付くデザイン となります。

■該当シリーズ
 【High class】DANTE / SINA / PALIO / LUCENTE / CARLO / GIULIA / CUBE / Nsense ※S-2型はCUBE/Nsenseのみの設定
 【+Function】Automatic Door

■該当開閉様式
 片開き戸/片引き戸/引込みポケット戸/アウトセット片引き戸

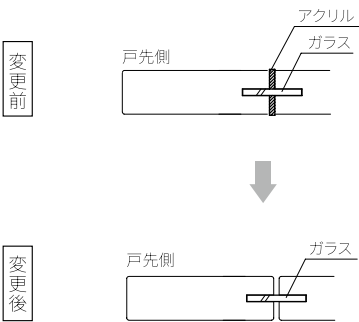

3. Monsterシリーズ 上吊引き戸の納まり変更及び2×4工法 / 準耐火仕様の設定廃止


上吊仕様のレール形状が変わります。
 ツバ広タイプからツバ無しタイプとなり、レールが大きくなるため、納まりも変更いたします。
 また、レール変更に伴い、2×4工法（114壁厚）/準耐火仕様の在来工法（135/150壁厚）の設定を廃止いたします。

※上吊レールはホワイト（B）とヘアライン（H）の2色設定です。
 ※床付レールタイプは納まりの変更はありません。
 ※3枚引違い戸（非連動）はソフトクローズ付のみとなります。
 ソフトクローズなしの対応はできません。
 ※引き戸は上部または下部に框が付くデザイン となります。

■該当シリーズ
 【+Function】Monster

■該当開閉様式
 片引き戸（上吊）/ アウトセット片引き戸（上吊）
 引込みポケット戸（上吊）/ 2枚引違い戸（上吊）
 2枚引込み戸（上吊）/ 3枚引違い戸（上吊+床付レール）
 3枚引込み戸（上吊）

※詳細寸法はP.149～をご確認ください。

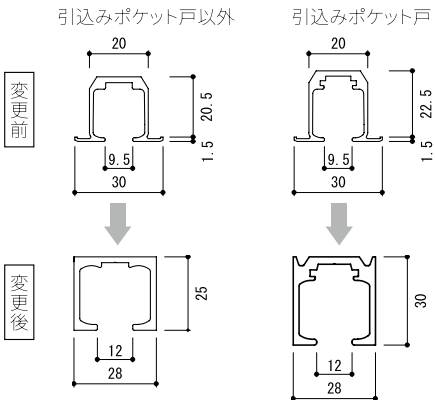

※引込みポケット戸は他シリーズより上枠が大きくなります。

4. クローゼット 幅特注範囲の変更及びW06/W12サイズ廃止

これまで物入片開き戸、物入両開き戸の4型のみ対応可能だったDW500～600mmの幅特注を、連続開き戸、全面ミラークローゼットにも対応可能といたします。

これにより、物入片開き戸、物入両開き戸はWサイズ統一のため、W06/W12サイズを廃止し、W05/W07サイズの特注範囲をDW600mmまで拡大いたします。

※MC-2型(取手レスタイプ)はDW500mm以上は対応不可です。
※オプションミラー付きはDW500mm以上は対応不可です。

■該当シリーズ

DANTE (MR-4型) / SINA (MS-4型) / PALIO (MB-4型)
LUCENTE (MP-4型) / CUBE・Nsense (MC-4型)
FS (MK-4型)
全面ミラークローゼット (MM-6、MM-7、MM-8型)

■該当開閉様式

物入片開き戸 / 物入両開き戸
連続開き戸 (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)
全面ミラークローゼット (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。

物入片開き戸

- ・W06サイズ廃止
- ・W05サイズでDW600mmまで対応可能

物入両開き戸

- ・W12サイズ廃止
- ・W07サイズでDW600mmまで対応可能

連続開き戸

MM6型 ブラックフレームタイプ
MM7型 フレームレスロングハンドルタイプ
MM8型 フレームレスプッシュラッチタイプ
・DW600mmまで対応可能

4. クローゼット プッシュラッチオプションの金物変更

プッシュラッチオプションの金物をマグネットタイプへ変更いたします。

※MM-8型はプッシュラッチが標準ですが、金物に変更となります。

■該当シリーズ

DANTE (MR-4型) / SINA (MS-4型) / PALIO (MB-4型)
LUCENTE (MP-4型) / CUBE・Nsense (MC-4型)
F/S (MK-4型)
全面ミラークローゼット (MM-8型)


■該当開閉様式

物入片開き戸 / 物入両開き戸
連続開き戸 (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)
全面ミラークローゼット (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)

※規格寸法の詳細はP.267～をご確認ください。


【物入両開き戸の場合】

変更前

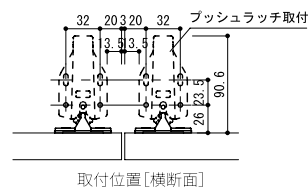

取付位置[横断面]

変更後



取付位置[横断面]

200 ■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

Luxury class FIVE QUEENS



ステルス枠 クロス施工

スイング戸	P. 32
-------	-------

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸	P. 33
-------	-------

施工用資料

革パネル割付参考図・調整	P. 34
注意事項・取付図・加工図	P. 35

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------



CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

**縦柵下地の下部切欠き部分に
巾木（7×30）を納めます**

壁柵下地（神谷手配）
ダンドリビス（神谷手配）
表面：牛革貼仕上
天井にφ23 深さ22mm以上の
の穴加工をして下さい
下部フロアヒンジ取付
ステンレスフラットバー
φ3mm
通常よりクリアランスが大きい商品ですのでご了承ください

D① 壁厚
D③ 縦柵下地見込み
W⑤ 扉幅
W② 下地枠内
W① 下地枠外

シンプル巾木（7×30）
壁柵下地（神谷手配）
シンプル巾木（7×30）
石膏ボード（現場手配）

Dimensions: 18, 12.5, 9, 67, 1/2, 94, 51, 9, 42, 28, 9, 10, 2.

W寸法 (mm)	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W① 下地枠外	960	D① 壁厚	130	70	
W② 下地枠内	920	D③ 縦枠下地見込み	132	72	
W⑤ 扉幅	900				
基準扉厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm					

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

天井高納まり

天井高納まり

上館ヒンジを取り付けるためこの部分には必ず現場にて木下地を入れておいて下さい

野縁(30×40)

木下地
(現場手配)

天井にふた3深さ22mm以上の穴加工をして下さい

石蓋ボード
(現場手配)

20

22

30

上館フロアヒンジ取付

H ① FL~仕上り

H ② 開口

H ③ 扉高さ

14

30

▽F.L

▽捨て貼

1/2

1/2

巾木用切欠き
深さ7mm×高さ30mm


下館フロアヒンジ取付(耐荷重:100kg)

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL～仕上り	2400	-	-	-	・[床の強度について] 屏の重量は屏サイズ DW900 × CH2400 で約 74kg と非常に重たい屏ですので、床の強度をご確認ください ・[フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください	
H② 開口	2400	-	-	-		
H③ 屏高さ	2377	-	-	-		

・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.35 をご確認ください


- ・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- ・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- ・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がります大変危険です

- ・ガラスを現場手配またはサイドガラスセット（脱着タイプ）で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 10 mm確保してください
- ・サイドガラスセット（脱着タイプ）の詳細は P.308 をご確認ください

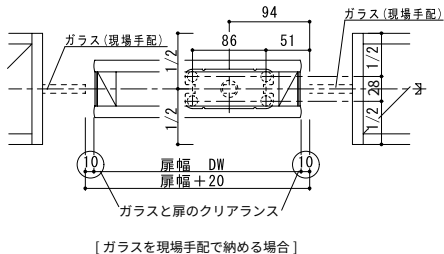



横断面図

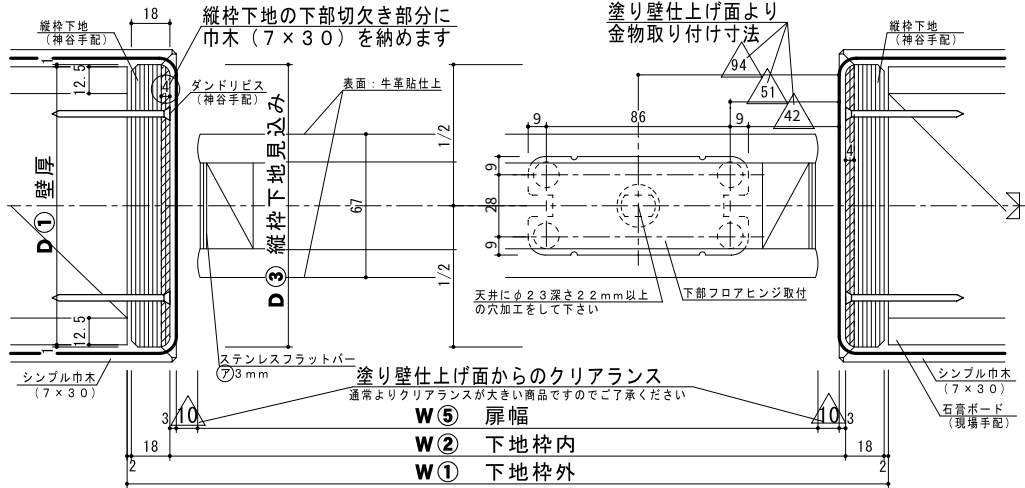


W 寸法 (mm)	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	960	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	920	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	894				

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

塗り代 (2~3 mm) シンプル巾木 (7×30) 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦断面図

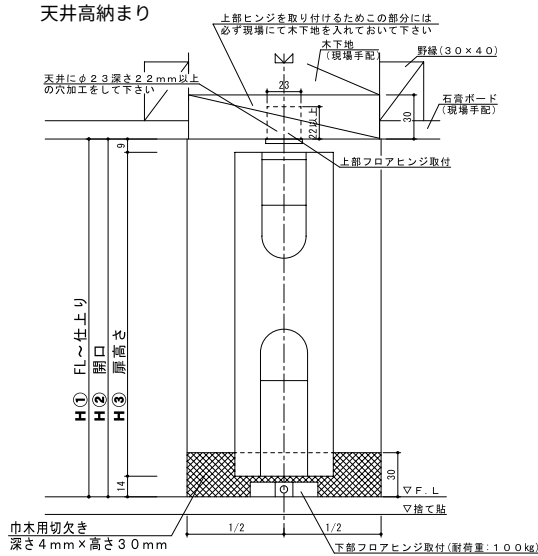

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400 H2,700	H2,400 H2,700	・ [床の強度について] 扉の重量は扉サイズ DW900 × CH2400 で約 74kg と非常に重い扉ですので、床の強度をご確認ください
H① FL~仕上り	2400	-	・ [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H② 開口	2400	-	
H③ 扉高さ	2377	-	

巾木用切欠き 深さ 4 mm × 高さ 30 mm 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 天井仕上面: クロス貼り

【注意事項】


- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.35 をご確認ください

戸当りについて

- 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がります大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ガラスを現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 10 mm 確保してください
- サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

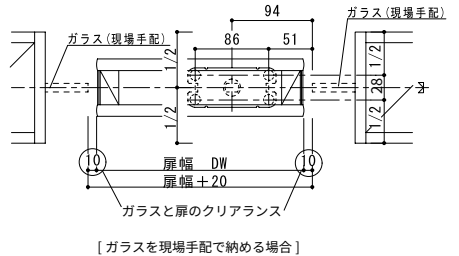


寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
RETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

FIVE QUEENS スイング戸 革パネル割付参考図 / 調整

革パネル割付参考図

- 革パネルは5枚が均等になるよう、扉高さによって割付寸法が変わります。
- ハンドルセンターは扉高さによって変わります。


FL～仕上り (CH)2400 mmの場合

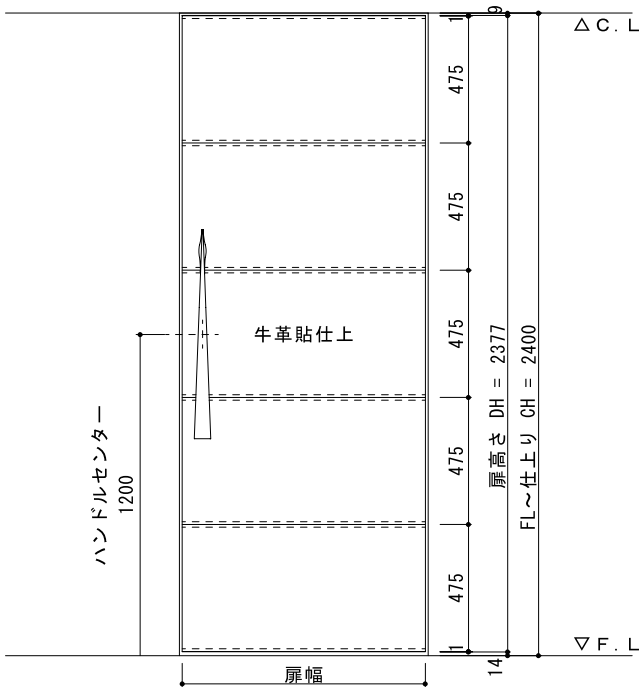



フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

扉側下部ヒンジ

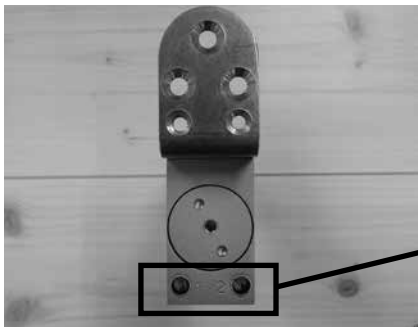

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ (No.1 及び No.2) をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整

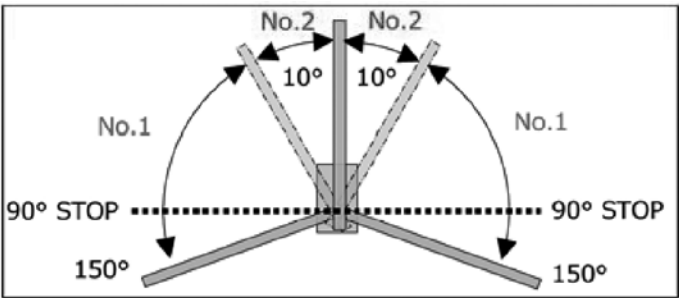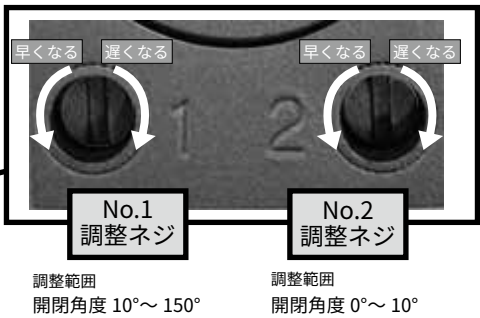

No.2 のネジで 0°～ 10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。

【注意】


- ※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
- ※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
- ※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
- 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。

片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がりが大変危険です。

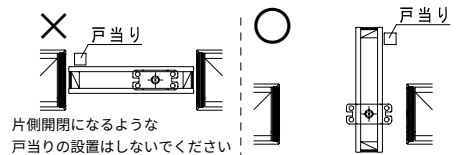


壁納まり ・巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい ・150°以上あけると金物が破損する恐れがあります ・150°以上は開かない様に戸当りを取り付けて下さい	ガラス納まり (現場手配) 開き角度は150°以内 ・150°以内であればガラスと扉は干渉しません ・吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい	推奨戸当り 品名：床付戸当り B 品番：KKDS-27 (※) ※は色記号 サイズ： 幅 36 mm × 高さ 36 mm × 奥行 40 mm ※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください
--	--	--

取付図・加工図


【上部フロアヒンジ受加工図】

- ・吊元側天井部分にφ23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
- ・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

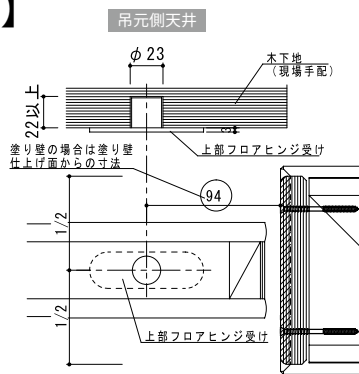

※注意※

上部フロアヒンジ受のセンターと下部フロアヒンジ受のセンターがずれないように取り付けてください。




施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑩ファイブクイーンズ・インディゴ」をご確認ください



施工手順書 TOP ページ


【下部フロアヒンジ受加工図】

- ・吊元側床面に下部フロアヒンジ受の取付用下穴加工 (φ4~4.5) をしてください。
- ・下部フロアヒンジ受を下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

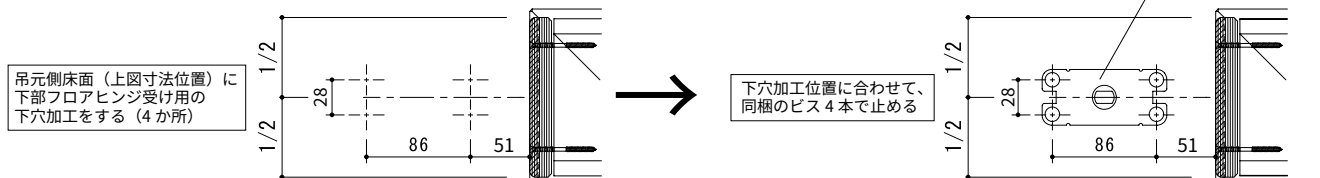


- ・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

木ビスで取り付ける場合

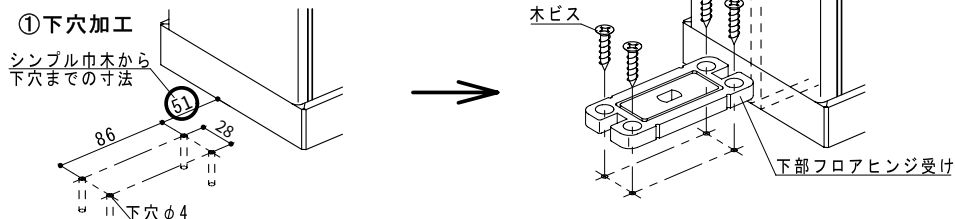

アンカーで取り付ける場合

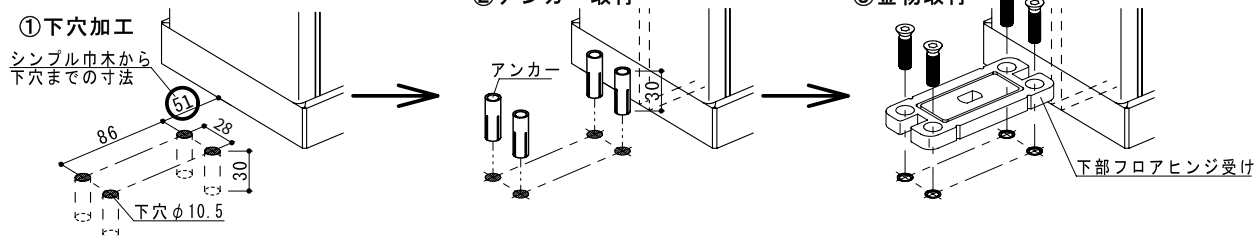

Luxury class PALACE



ステルス枠 クロス施工

ローリング戸 P. 38

ステルス枠 塗り壁施工

ローリング戸 P. 39

施工用資料

注意事項・取付図・加工図 P. 40


寸法特注対応範囲 P.344




CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP



横断面図

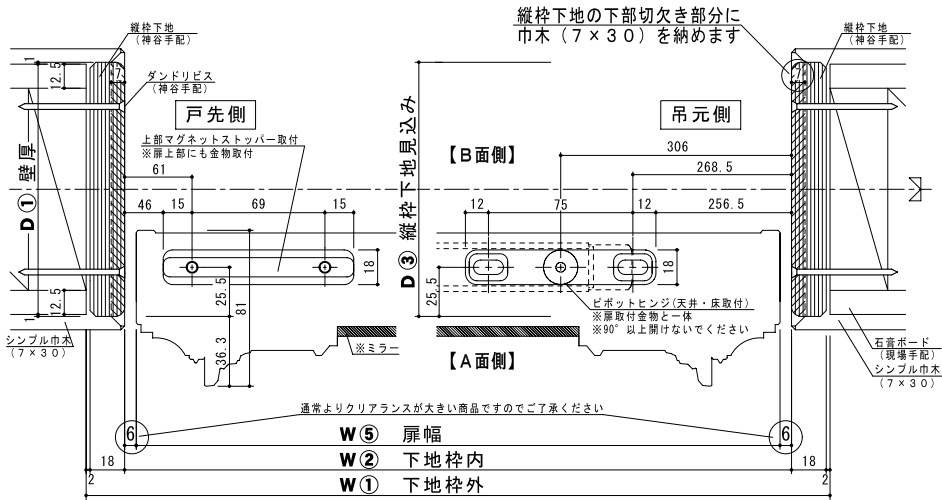

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1252	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1212	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [ミラー面について] ミラー面はA面側になります。 B面側には変更できませんのでご注意ください
W⑤ 扉幅	1200				・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm					


下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

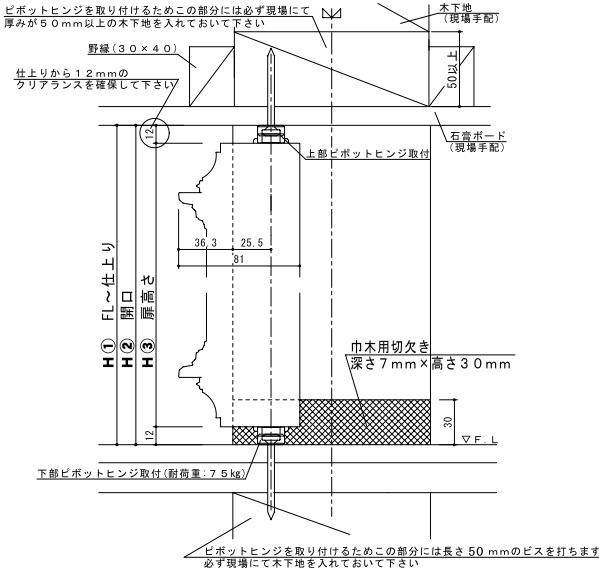

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	-	-
H② 開口	2400	-	-
H③ 扉高さ	2376	-	-

天井高納まり

下がり壁納まり

備考


・ [床の強度について]
扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


【注意事項】

・ 扉の取付時の注意点、及びマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください (P.40)



ローリング戸

横 断面図

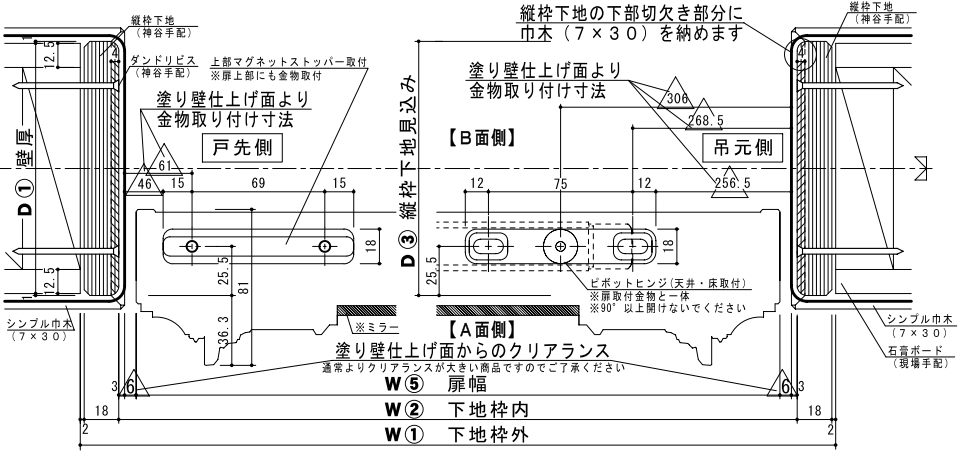


W寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1258	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1218	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [ミラー面について] ミラー面は A 面側になります。 B 面側には変更できませんのでご注意ください
W⑤ 扉幅	1200				・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm					

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

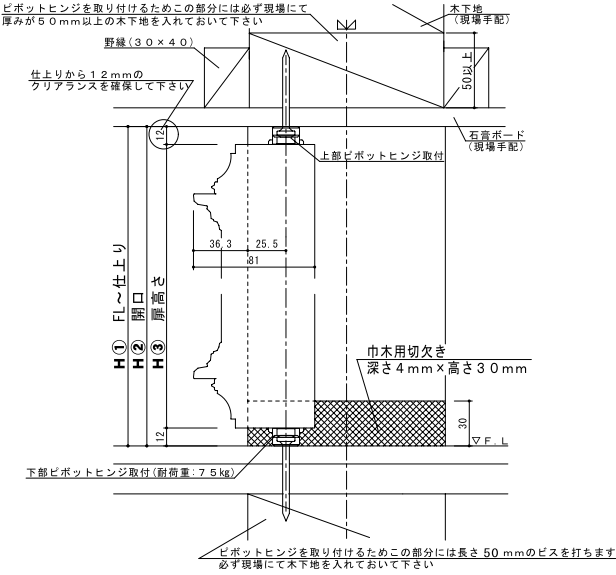

H寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/枚です、床の強度をご確認ください
H② 開口	2400	-	
H③ 扉高さ	2376	-	

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り


【注意事項】

・扉の取付時の注意点、及びマグネットストッパー・ピボットヒンジ取付は【注意事項・取付図・加工図】を必ずご確認ください (P.40)

注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときの保持機能は付いていません。
 - 開閉は90°までとしてください。
 - 90°以上開けようとしたり、過度に力が加わると破損の恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取り付けて下さい。
 - 90°開けたときに吊元側に約250mmまたは300mmの隙間が発生します。小さなお子様やペットの通り抜けにはご注意ください。(図1)
- ※有効開口寸法についてはP.339をご参照ください

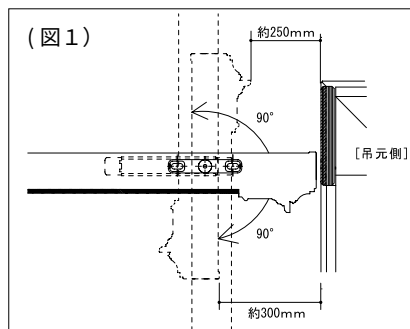

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより該当カタログのシリーズ専用「⑩ソリスト・パレス」をご確認ください






施工手順書 TOP ページ

取付図・加工図


◎取付図・加工図

- ・上部マグネットストッパー、ピボットヒンジ(上部)は天井石膏ボードの上から付属のビスで取り付けてください。
- ・取付用ビスは長さが50mmあります。天井石膏ボード上には必ず現場にて厚みが50mm以上の木下地を入れてください。床下にも50mmのビスが打てる状態にしてください。

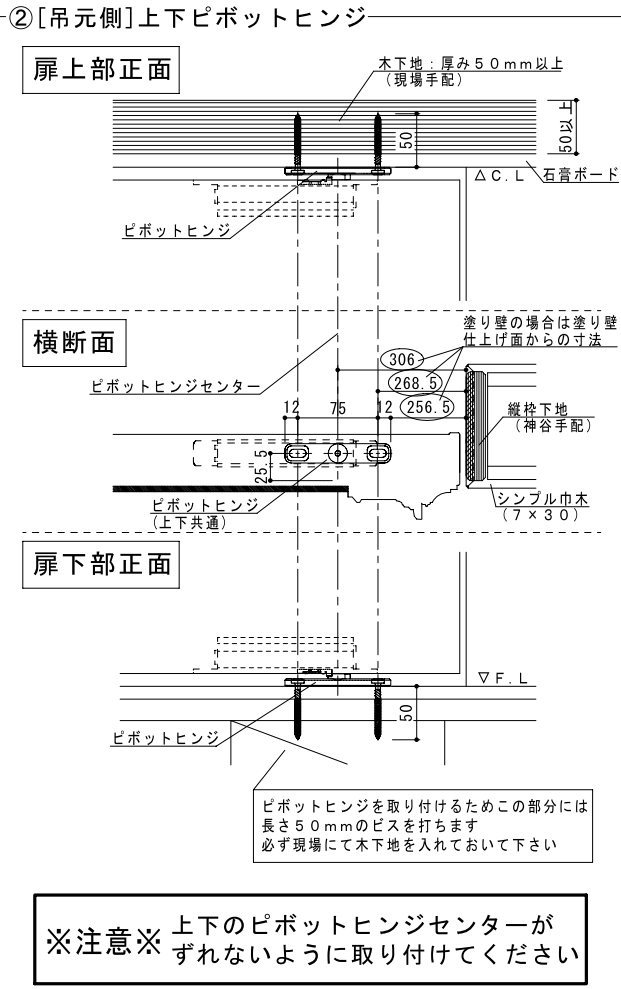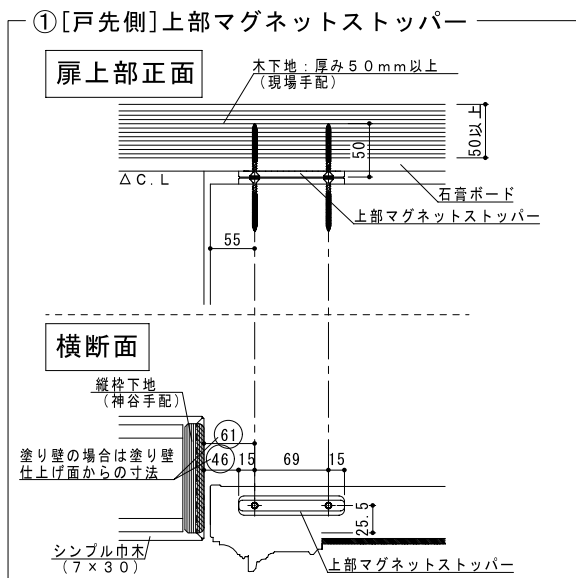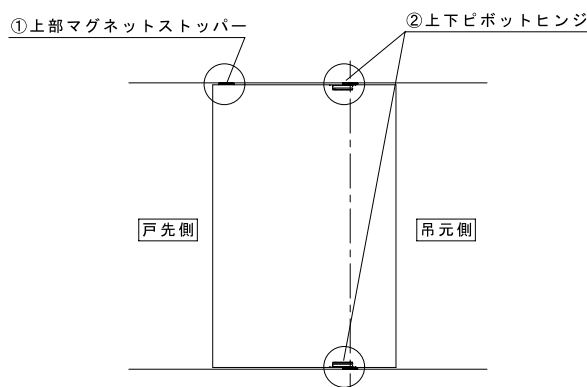

◎ビスの下穴加工

- ・木ビスとアンカーの2種類を同梱しております。
- 現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択してください。

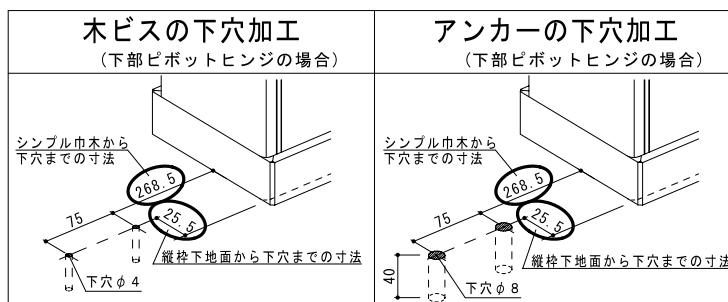

Luxury class Libertà



ステルス枠 クロス施工

スイング戸	P. 42
スイング戸<1 ガラスタイプ/2 ガラスタイプ>	P. 43

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸	P. 45
スイング戸<1 ガラスタイプ/2 ガラスタイプ>	P. 46

施工用資料

注意事項・調整	P. 48
取付図・加工図	P. 49

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------




Libertà ステルス枠クロス施工

スイング戸

開き勝手(当図面は吊元なしです)

横断面図

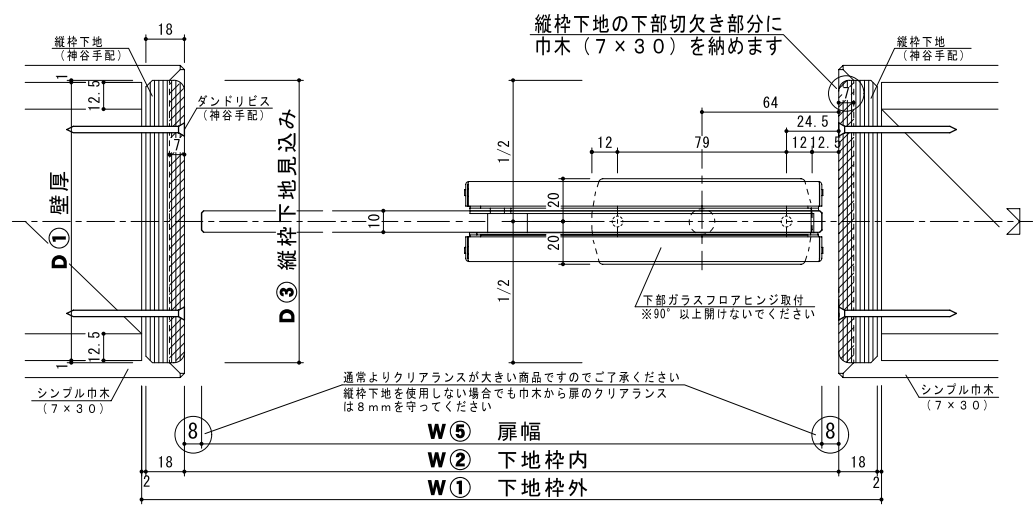


W 寸法 (mm)	W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	805	836	956	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	765	796	916	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	749	780	900				

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

■ 下地枠 (枠谷手配品)
■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

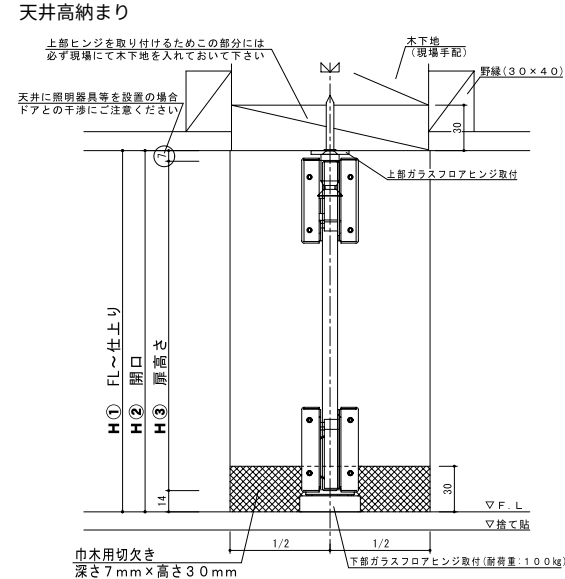

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400 H2,700	H2,400 H2,700	・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
H① FL～仕上り	2400	2700	-
H② 開口	2400	2700	-
H③ 扉高さ	2379	2679	-

巾木用切欠き 深さ 7 mm × 高さ 30 mm

下地ガラスフロアヒンジ取付 (扉重量: 100 kg)

■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】


・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ～をご確認ください

戸当りについて

- ・90°以上開きますが、金物が破損する恐れがあります、90°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- ・90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けてください

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 8 mm 確保してください
- ・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

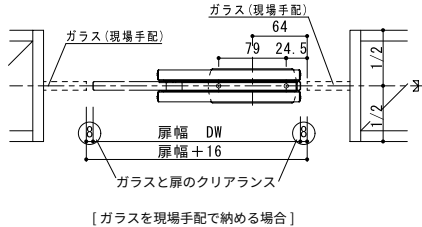


[ガラスを現場手配で納める場合]

スイング戸【1 ガラスタイプ】

開き勝手(当図面は吊元なしです)



横断面図

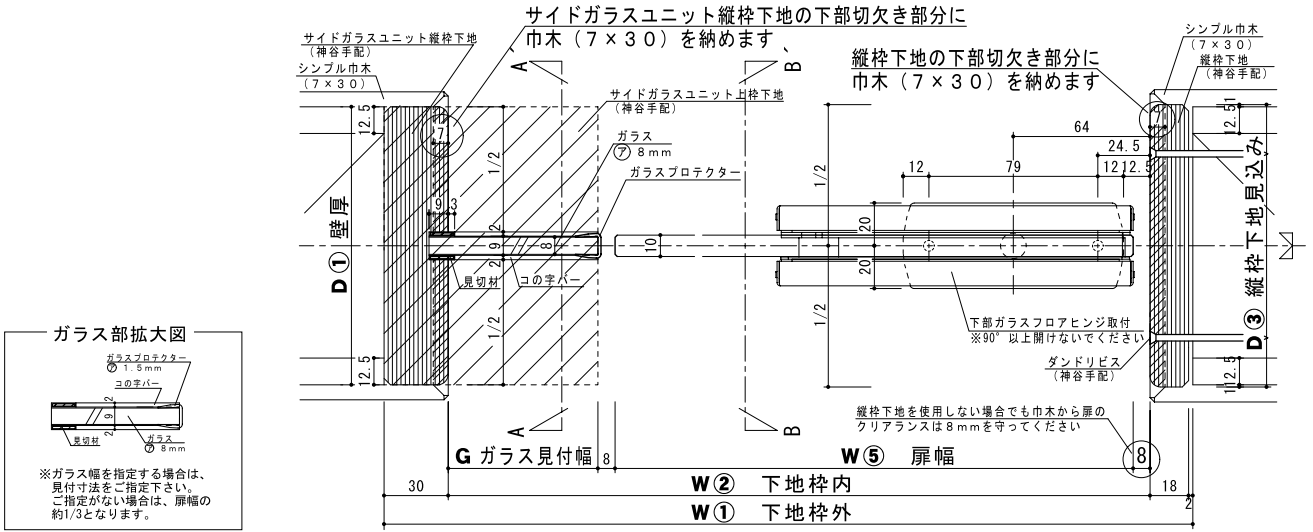

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1260	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1210	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	900				・ [サイドガラスについて] 現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です
G ガラス見付幅	294				


基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図


天井高納まり

A-A断面図: サイドガラスユニット部

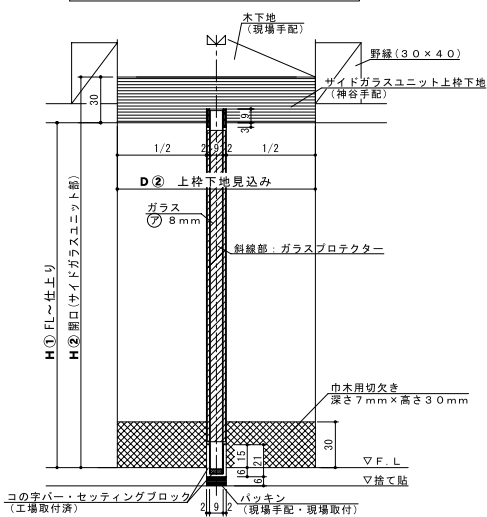

天井高納まり

B-B断面図: 扉部 ※扉部には上枠はありません

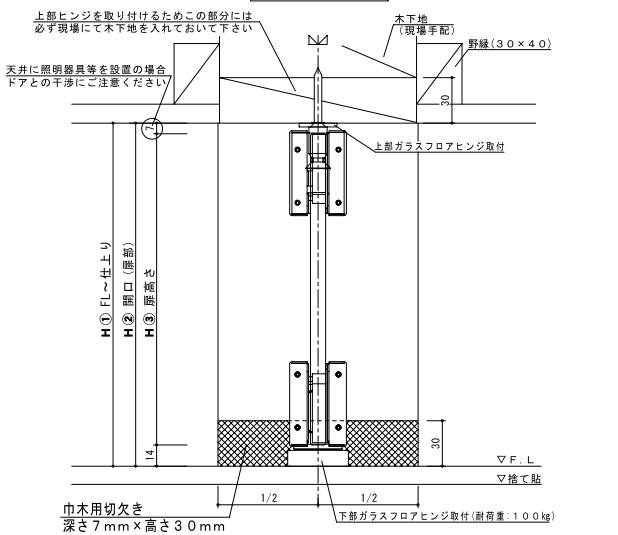

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	-
H② 開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	130 70 - -
H② 開口(扉部)	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2379	2679	-	-		

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】

・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ~ をご確認ください

くもりガラス ツヤ面・スリ面について


- ・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
- ・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
- 仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。




Libertà ステルス枠クロス施工

スイング戸【2 ガラスタイプ】

開き勝手(当図面は吊元なしです)



横断面図

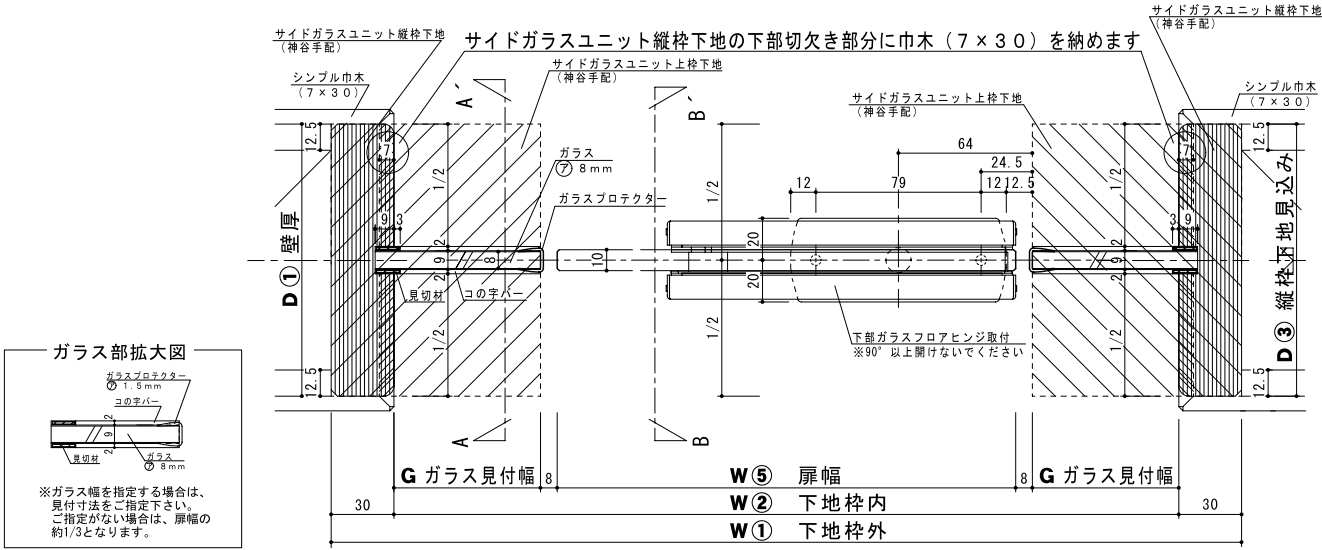

W 寸法 (mm)	W15	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W ① 下地枠外	1576	D ① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W ② 下地枠内	1516	D ③ 縦枠下地見込み	130	70	
W ⑤ 扉幅	900				
G ガラス見付幅	300				

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

下地枠 (神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図


天井高納まり

A-A断面図：サイドガラスユニット部

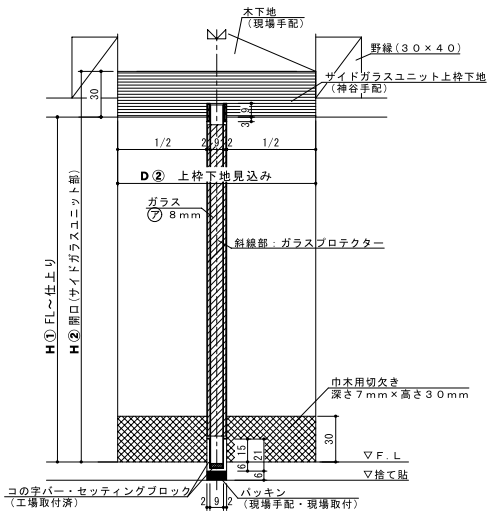

天井高納まり

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

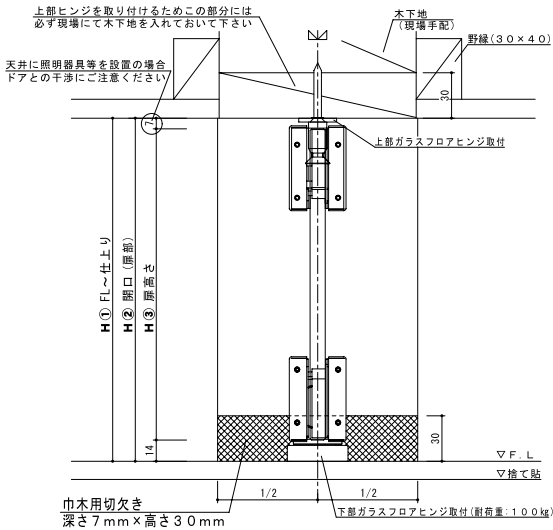

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 70	・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/枚です、床の強度をご確認ください
H ① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	-	-	-	-	・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H ② 開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D ② 上枠下地見込み	130	70	-	-	
H ② 開口(扉部)	2400	2700	-	-						
H ③ 扉高さ	2379	2679	-	-						

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】

- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ～をご確認ください

くもりガラス ツヤ面・スリ面について


- くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
- サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
- 仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。




くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例




横 断面図

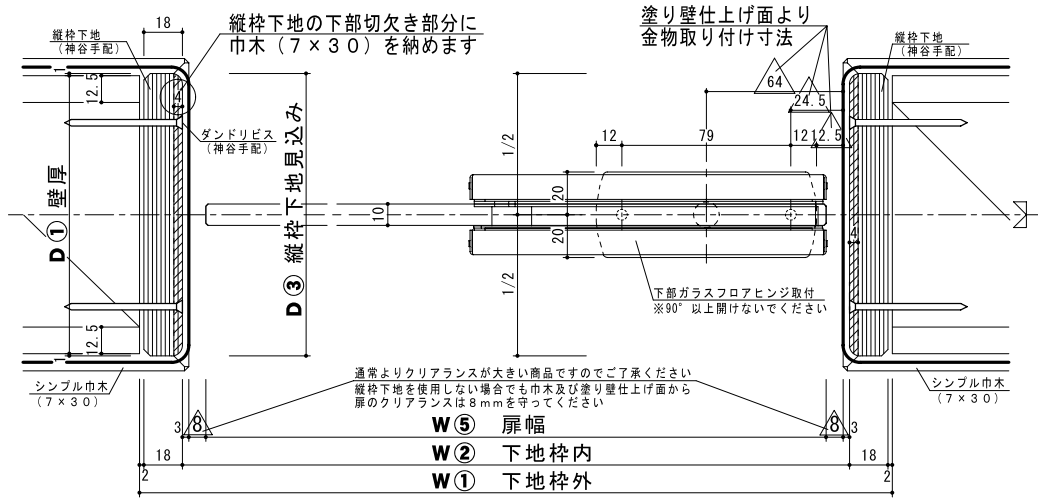

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W① 下地枠外	805	836	956	D①	壁厚	130	70	
W② 下地枠内	765	796	916	D③	縦枠下地見込み	132	72	
W⑤ 扉幅	743	774	894					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm								 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm 石膏ボード (現場手配) 巾木 (7×30) クリアランス 塗り代 (2~3mm) 入隅の場合の縦枠と巾木

縦 断面図

天井高納まり

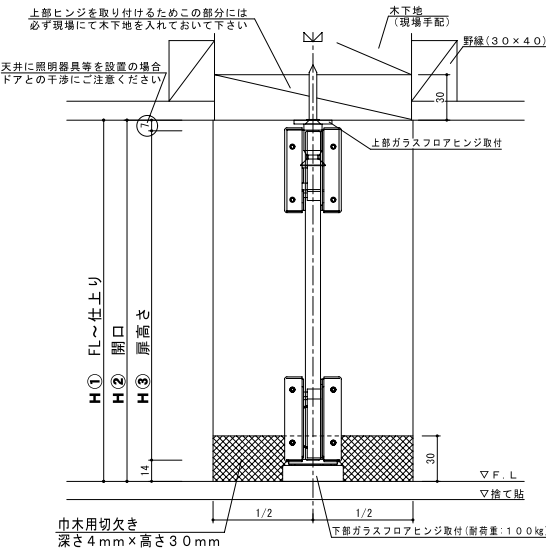

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください ・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	
H② 開口	2400	2700	-	-	
H③ 扉高さ	2379	2679	-	-	

巾木切欠き
深さ 4 mm × 高さ 30 mm

下地ガラスフロアヒンジ取付 (耐荷重：100kg)

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
天井仕上げ面：クロス貼り

【注意事項】


- ・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ~ をご確認ください

戸当りについて

- ・90°以上開きますが、金物が破損する恐れがあります、90°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- ・90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けてください

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ・ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 8mm 確保してください
- ・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

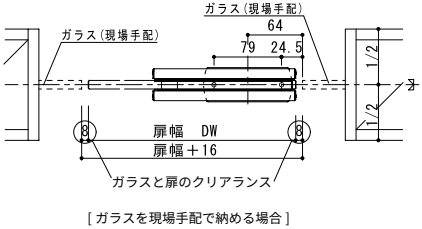


[ガラスを現場手配で納める場合]

Libertà ステルス枠塗り壁施工

スイング戸【1 ガラスタイプ】

横断面図

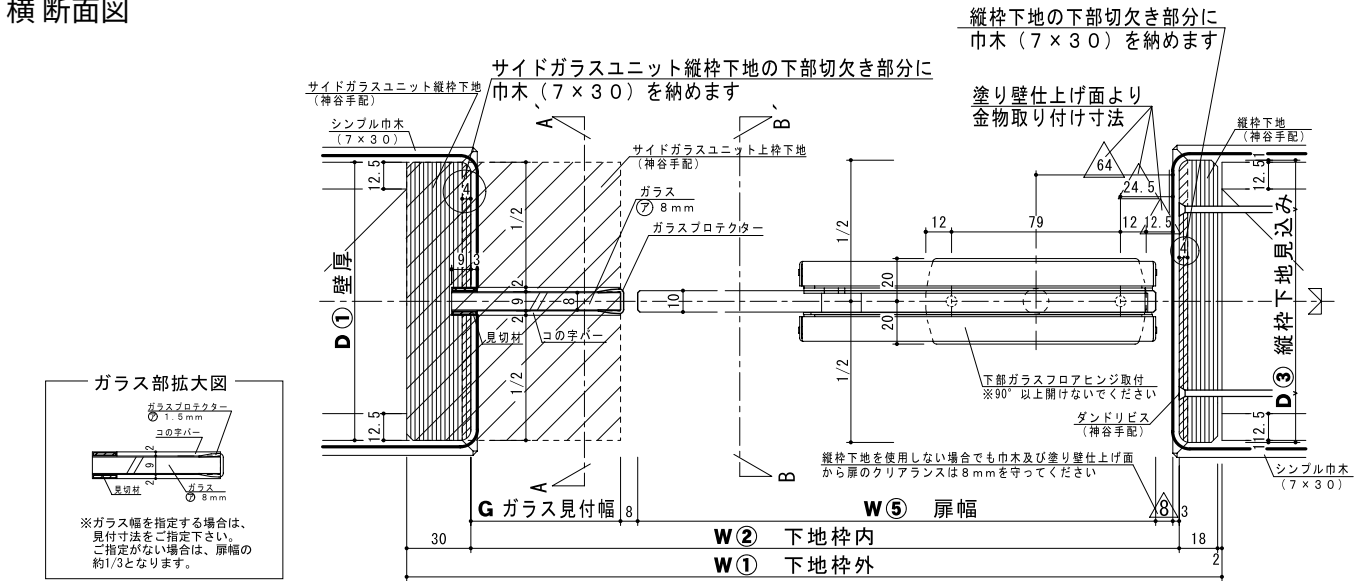

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1260	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1210	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで 挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	900				・ [サイドガラスについて] 現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です
G ガラス見付幅	291				

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

下地枠
（神谷手配品）

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

右石膏ボード
（現場手配）

② クリアランス
8 mm

シンプル巾木
（7×30）

塗り代
（2~3 mm）

入隅の場合の縦枠と巾木



縦断面図

天井高納まり

天井高納まり

A-A断面図：サイドガラスユニット部

B-B断面図：扉部 ※扉部には上枠はありません

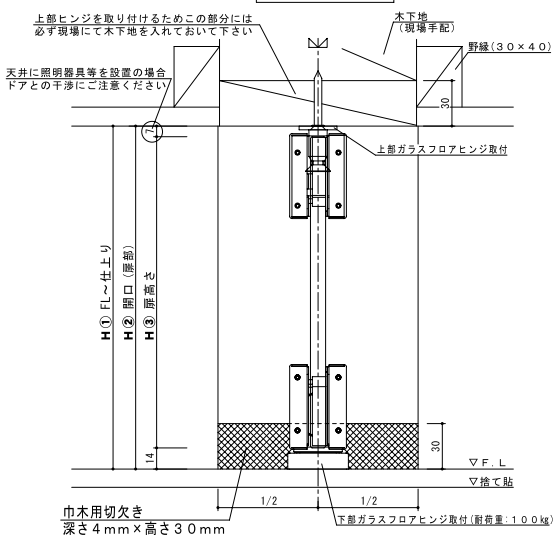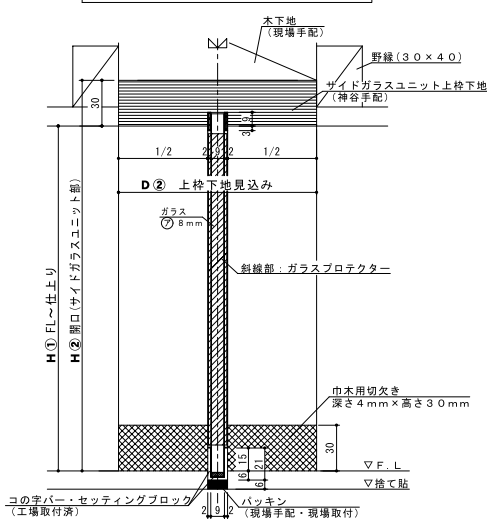

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 70	・ [床の強度について] 扉重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認 ください
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	-	-	-	-	・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、 床に埋め込まないでください
H② 開口（サイドガラスユニット部）	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	130	70	-	-	下地枠 （神谷手配品）
H② 開口（扉部）	2400	2700	-	-						巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2379	2679	-	-						※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm


天井仕上げ面：クロス貼り

【注意事項】

- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ~ をご確認ください


くもりガラス ツヤ面・スリ面について

- くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
- サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
- 仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット（脱着タイプ）との組み合わせを推奨します。




くもりガラスの仕上げ面：組み合わせ例

スイング戸【2 ガラスタイプ】




横断面図

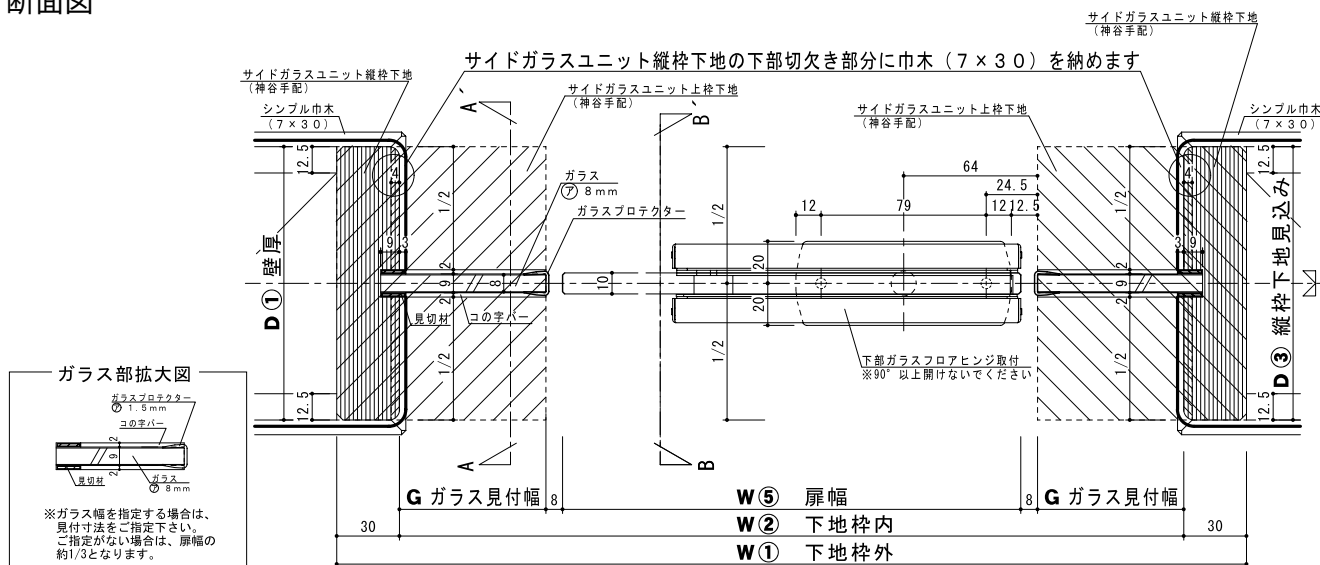


W 寸法 (mm)	W15	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	  ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  壁仕上り面：塗り厚 2～3mm
W① 下地枠外	1576	D① 壁厚	130	70		
W② 下地枠内	1516	D③ 縦枠下地見込み	130	70		
W⑤ 扉幅	900					
G ガラス見付幅	300					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm						

縦断面図

天井高納まり

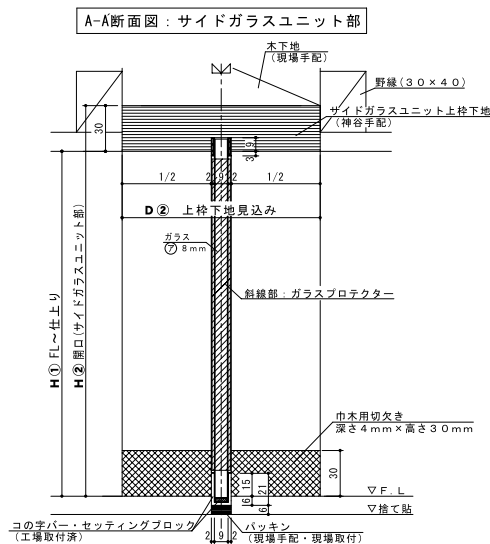

天井高納まり

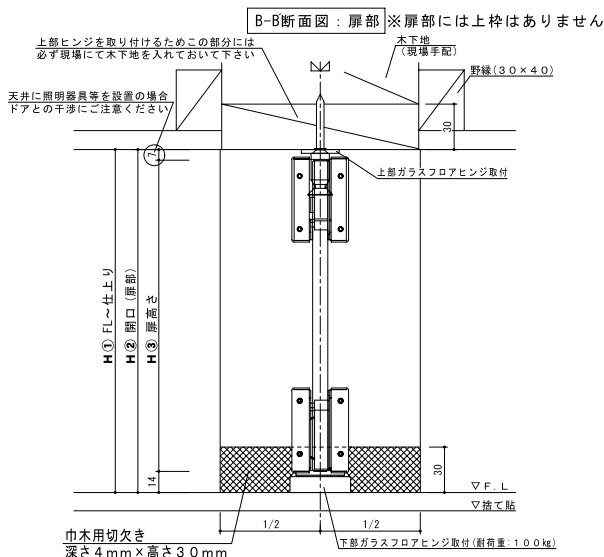

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 70	
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	-	-	-	-	・ [床の強度について] 屏重量は最大 69kg/ 枚です、床の強度をご確認ください ・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H② 開口 (サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	130	70	-	-	
H② 開口 (扉部)	2400	2700	-	-						
H③ 屏高さ	2379	2679	-	-						

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい


天井仕上げ面：クロス貼り

【注意事項】

- ・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.48 ~をご確認ください

くもりガラス ツヤ面・スリ面について


- ・くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
- ・サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせる場合は単品部材のサイドガラスセット（脱着タイプ）との組み合わせを推奨します。

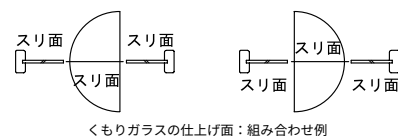

注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときの保持機能は付いていません。
- 開閉は90°までとしてください。
- 90°以上開きますが、金物が破損する恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取り付けて下さい。
- 90°未満の場合でも扉と干渉するものがある場合は戸当りを取り付けて下さい。

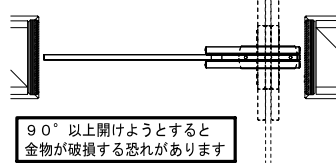

推奨戸当り


品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27 (※)
※は色記号
サイズ：幅 36 mm
高さ 36 mm
奥行 40 mm

※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください

縦枠下地を使用しない場合でも、巾木から扉のクリアランスは必ず 8mm を守ってください。
(塗り壁の場合は巾木及び塗り壁仕上げ面から 8 mm)

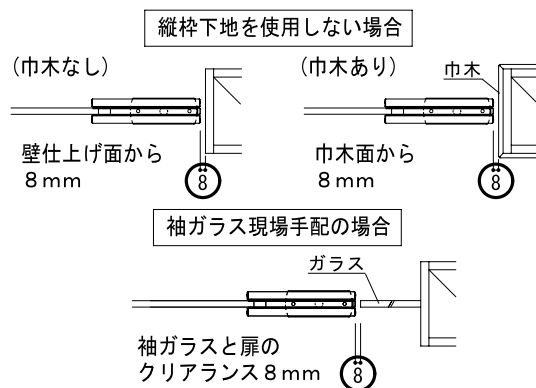

くもりガラス ツヤ面・スリ面について

くもりガラスはツヤ面とスリ面があります。
サイドガラスと扉の組み合わせによっては仕上げ面が異なる場合があります。
仕上げ面を合わせたい場合は単品部材のサイドガラスセット (脱着タイプ) との組み合わせを推奨します。

VG3 型例




VG4 型例



両面シリンダー錠について

両面シリンダー錠は両面ともキー操作での施解錠となります。
閉じ込め防止のため部屋内にも予備のキーを保管してください。

◎サイドガラス (VG3/VG4 型) 施工時の注意点

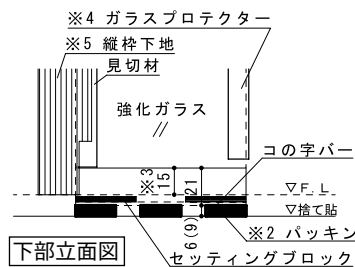

- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から 15 mm 見えるように
床の厚み 12mm の場合は 6mm
床の厚み 15mm の場合は 9mm のパッキンを入れてください
- ※4 ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが
不要な場合は現場で取り外すこともできます
- ※5 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します


フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

【調整範囲】

開閉角度 0°～80° (V 速度)


S 速度は本製品には使用しません。
V 速度調整のみで開閉調整を行ってください。

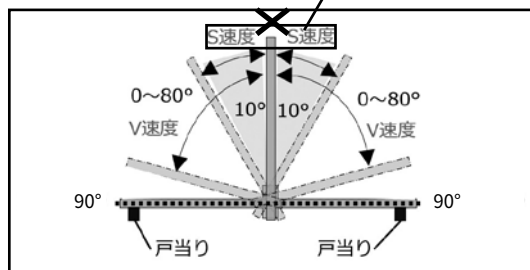

【注意】

- ※ S 速度はラッチ付き扉用の機能でこの扉には使用しません。
ネジは全閉状態にしてください。
- ※開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
- ※開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

扉側下部ヒンジ

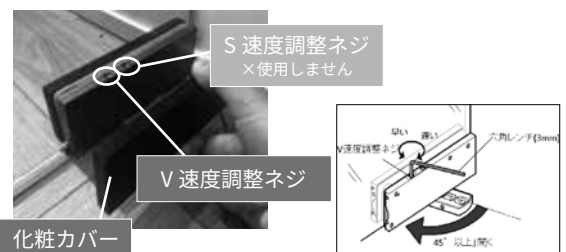

扉を 45°以上開き、扉下部ヒンジにある「V 速度調整ネジ」を六角レンチ (3mm) で回して開閉速度の調整をしてください。

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑥ヴェトロ・ミラノ・リベルタ」をご確認ください




施工手順書 TOP ページ

【上部フロアヒンジ受加工図】

- ・吊元側天井部分は必ず現場にて木下地を入れておいてください
- ・天井クロス貼後上部ガラスフロアヒンジ受を取り付けて下さい


※注意※

ガラスフロアヒンジ受のセンターは
上下でずれないように取り付けてください。

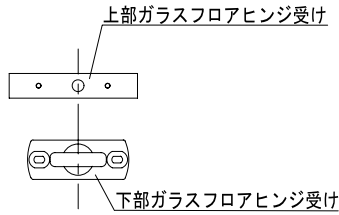

吊元側壁

吊元側ガラス

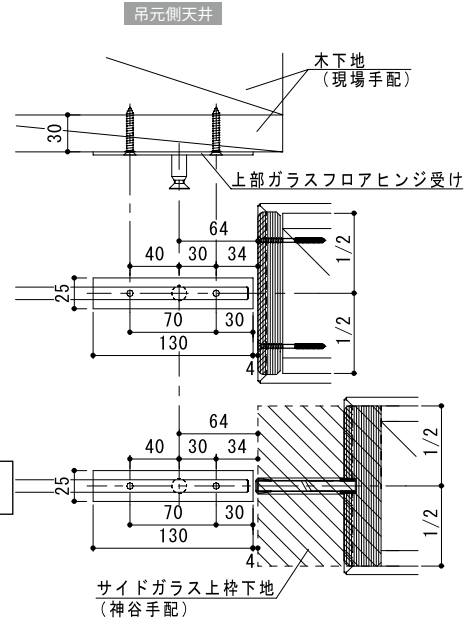

施工の詳細はホームページの
「施工手順書」TOP ページより、
該当カタログのシリーズ専用
「⑥ヴェトロ・ミラノ・リベルタ」
をご確認ください




施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受加工図】


- ・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの2種類を同梱しておりますので
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

〔木ビスで取り付ける場合〕

①下穴加工

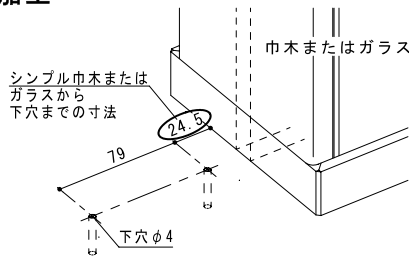


②金物取付

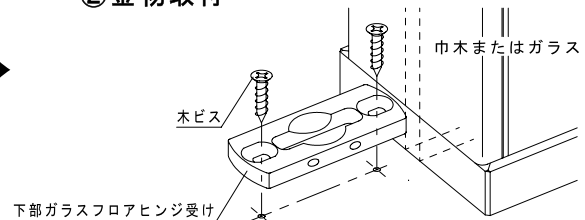


〔アンカーで取り付ける場合〕


①下穴加工

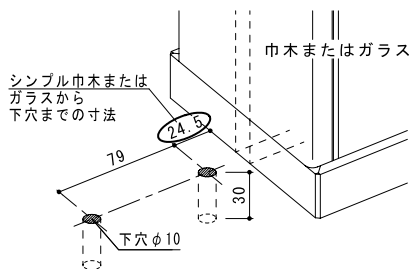

②アンカー取付

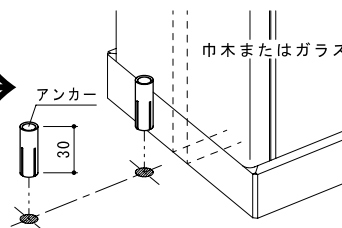

③金物取付

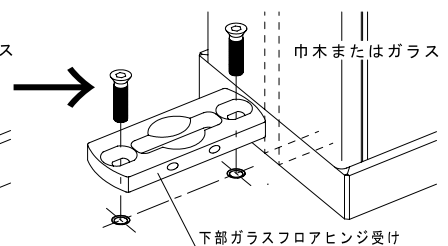

Luxury class VETRO



ステルス枠 クロス施工

片開き戸	P. 52
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 53

ステルス枠 塗り壁施工


アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P. 54
-------------------	-------

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------



VETRO ステルス枠クロス施工	開き勝手(当図面は R 吊元です)
片開き戸	


横断面図

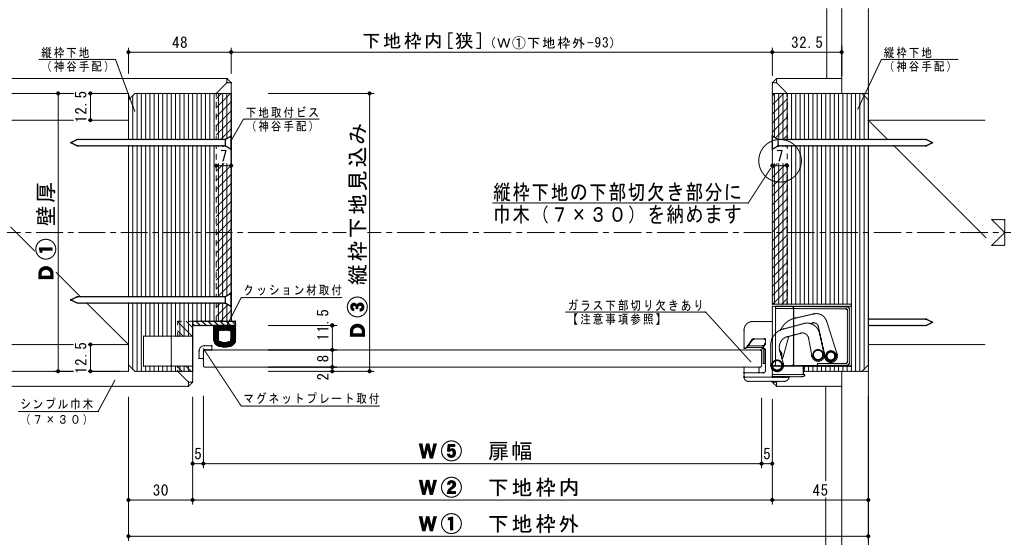

W 寸法 (mm)	W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [推奨戸当りについて] ヴェトロシリーズはドア戸当りの使用を推奨しています 品名：床付戸当り B 品番：KKDS-27 (※) ※は色記号 サイズ：幅 36 mm × 高さ 36 mm × 奥行 40 mm ※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください		下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	805	836	900	D① 壁厚		130	70			
W② 下地枠内	730	761	825	D③ 縦枠下地見込み		130	70			
W⑤ 扉幅	720	751	815							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

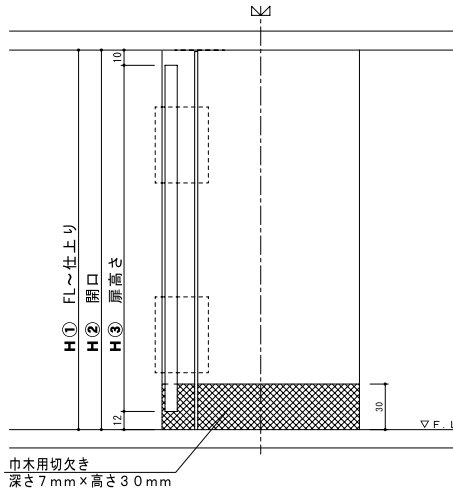



H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	-	-	-
H② 開口	2400	-	-	-
H③ 扉高さ	2378	-	-	-
・ [床の強度について] ガラス重量は最大 53kg です				
巾木用切欠き 深さ 7 mm × 高さ 30 mm				
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい				

【注意事項】


ガラスの巾木用切欠き加工について

- ・ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
- ・巾木切り欠き加工なし [オプション] を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
- ・切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
- ・巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
- ・ガラスの切り欠き加工の大きさは変更できません

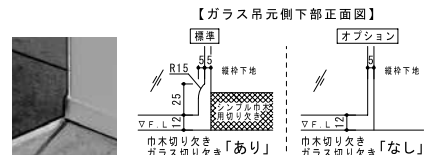




横断面図

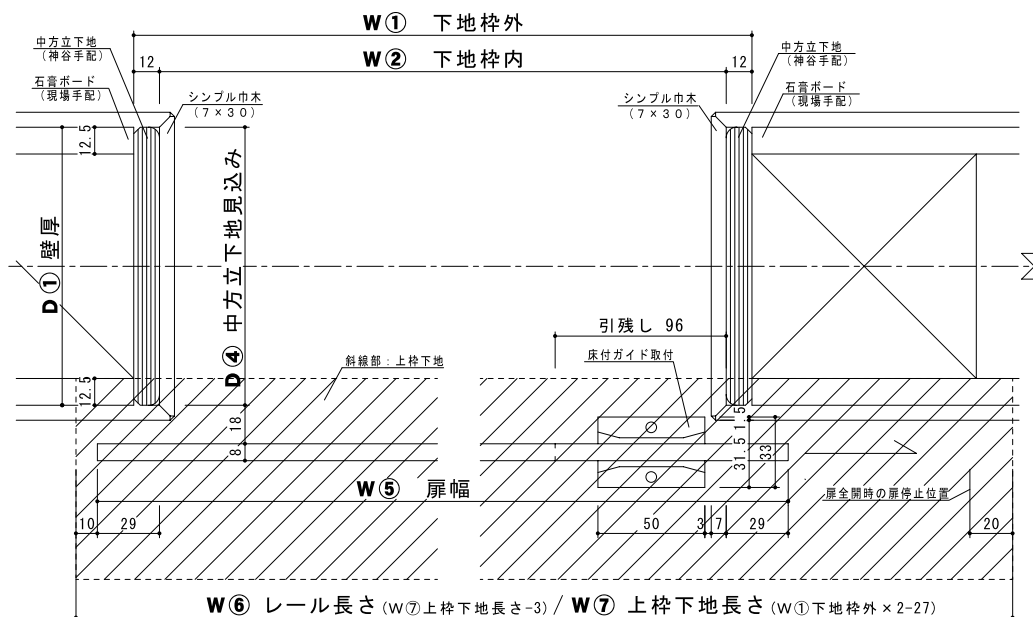

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・〔 軽量鉄骨下地の場合 〕 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	805	836	D① 壁厚	130	70		
W② 下地枠内	781	812	D④ 中方立下地見込み	130	70		
W⑤ 屏幅	839	870					
W⑥ レール長さ	1580	1642					
W⑦ 上枠下地長さ	1583	1645					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦断面図

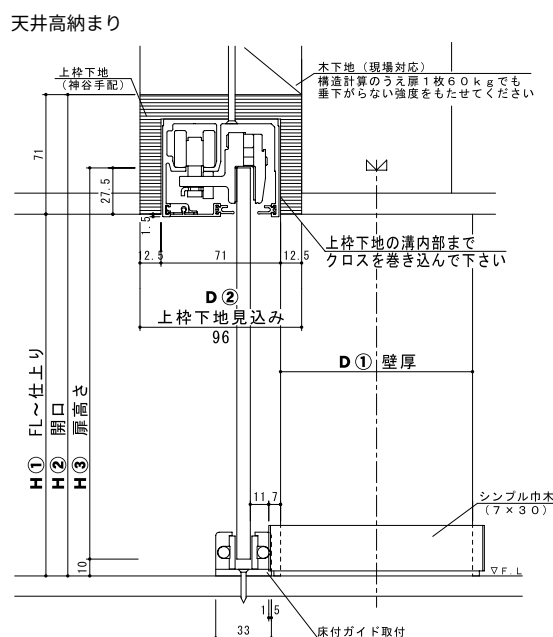


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ [天井木下地つて] 構造計算のうえ 扉 1 枚 60kg でも垂れさがらない強度をもたせてください	 下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 70		
H ① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	130	70	-	-		
H ② 開口	2471	2771	-	-	D ② 上枠下地見込み	96	96	-	-		
H ③ 屏高さ	2417	2717	-	-				-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											


VETRO ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

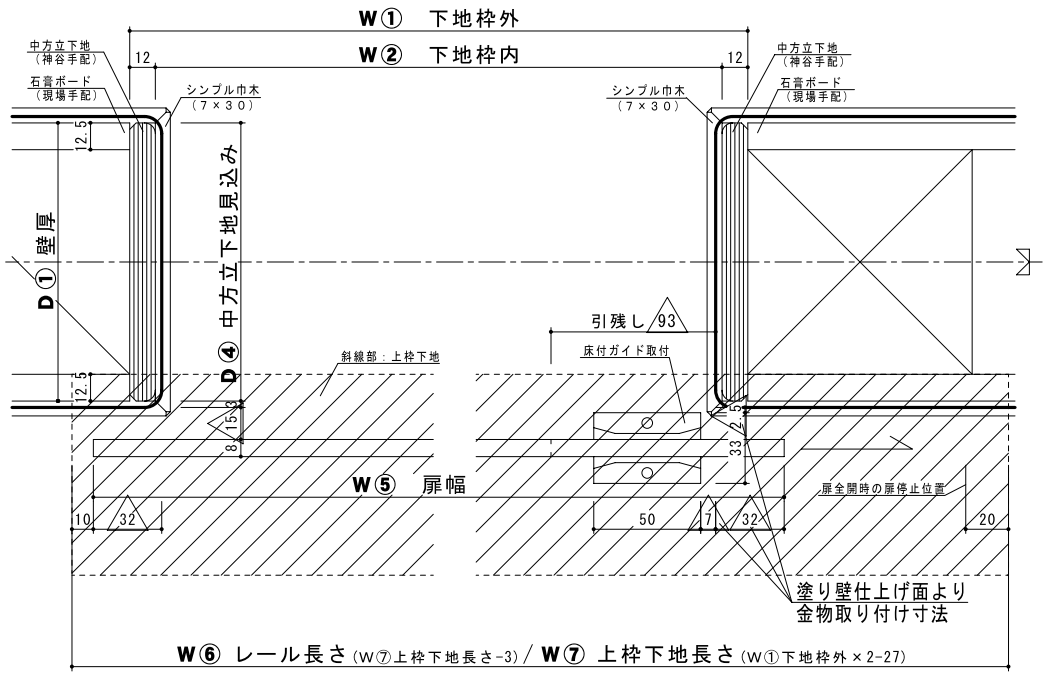

W寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 塗り壁仕上り面 壁仕上り面: 塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	805	836	D①	壁厚	130	70		
W② 下地枠内	781	812	D④	中方立下地見込み	130	70		
W⑤ 扉幅	839	870						
W⑥ レール長さ	1580	1642						
W⑦ 上枠下地長さ	1583	1645						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm								

縦断面図

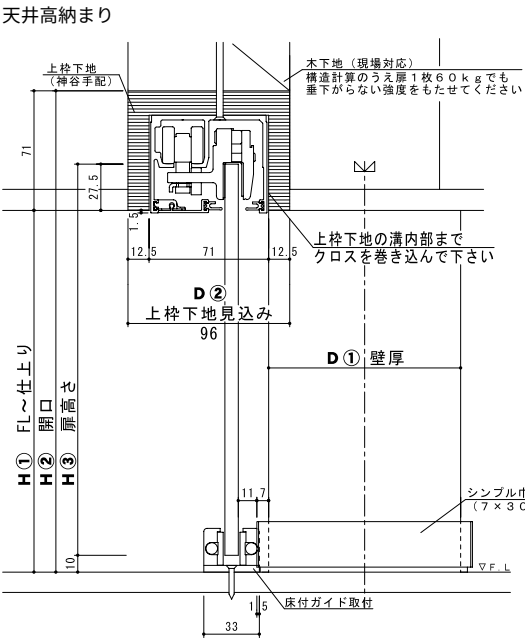

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ [天井木下地ついて] 構造計算のうえ扉 1 枚 60kg でも垂れさがらない強度を もたせてください	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上り面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	70	-	-		
H② 開口	2471	2771	-	-	D② 上枠下地見込み	96	96	-	-		
H③ 扉高さ	2417	2717	-	-				-	-		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm											

Premium class TERA



ステルス枠 クロス施工

片開き戸	P. 56
アウトセット片引き戸	P. 58

ステルス枠 塗り壁施工

アウトセット片引き戸	P. 60
------------	-------

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------




CAD データ
ダウンロードページ TOP




施工手順書
ダウンロードページ TOP

片開き戸【コンシールドストッパー】




横断面図

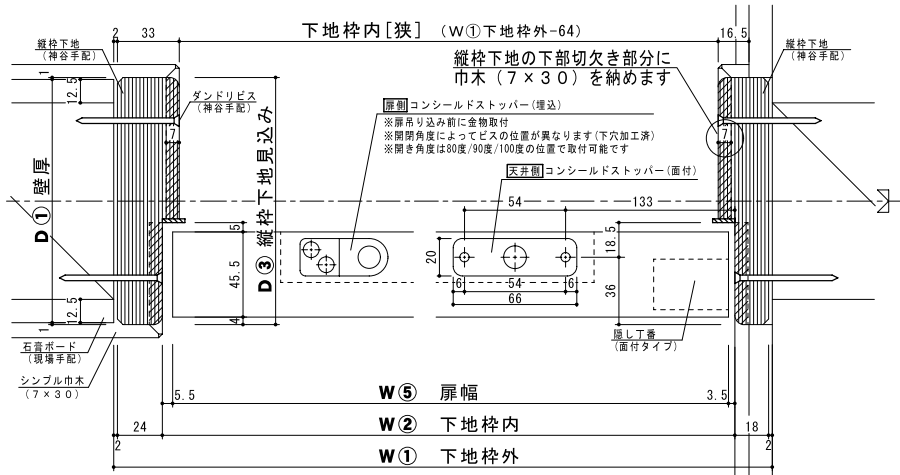


W寸法 (mm)	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70			
W② 下地枠内	759	744	790	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72			
W⑤ 扉幅	750	735	781							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm										

縦断面図

天井高納まり

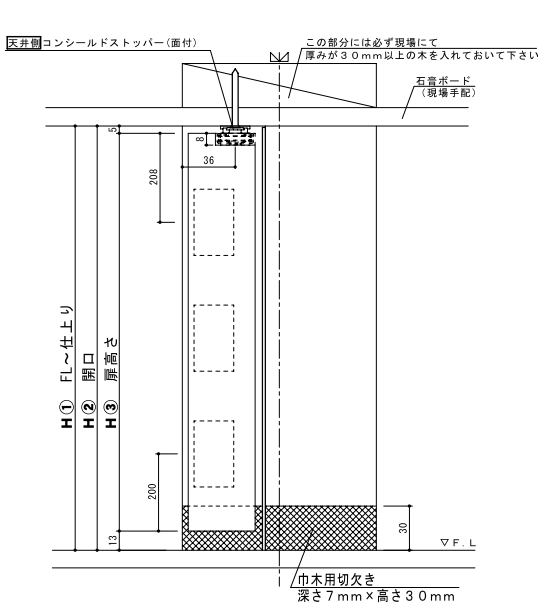

下がり壁納まり

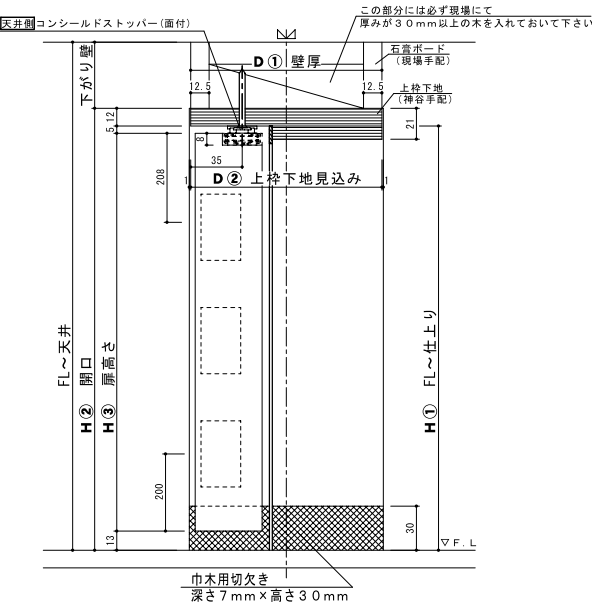

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H3,000	H3,000				基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	3000	3000	D① 壁厚	-	-	-	130	145	70				
H② 開口	3000	3012	D② 上枠下地見込み	-	-	-	130	145	70				
H③ 扉高さ	2982	2982											
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm													


【注意事項】

TERA シリーズについて

- TERA シリーズは専用納まりです。他シリーズの枠とは互換性がありません。
- ハンドル IC/ID で間仕切錠付きの場合はラッチ受けの形状が異なります 枠ご注文後の錠付きまたは錠無しへの変更はできません

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL・IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照) 施錠面にご注意ください。

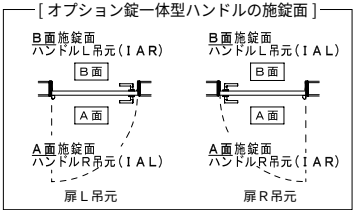


TERA ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横 断面図

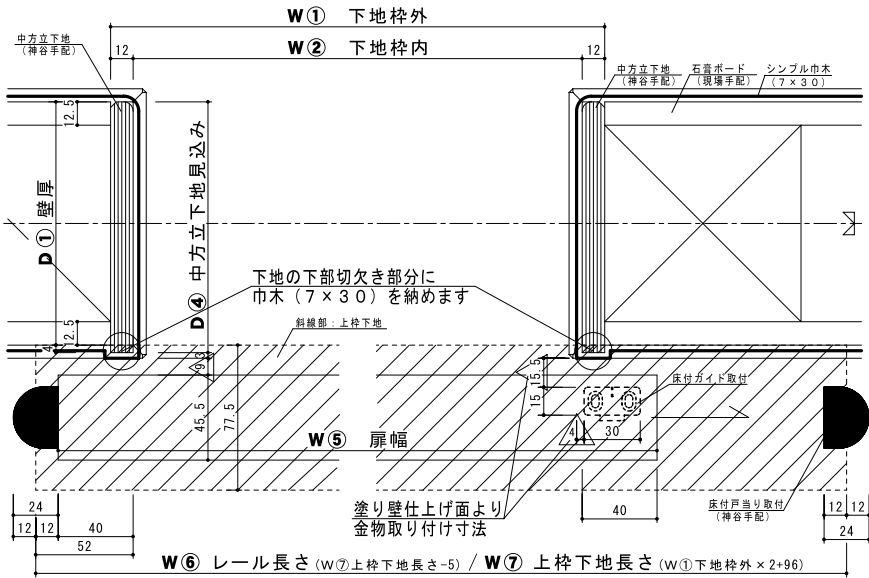



W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70			
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	134	149	74			
W⑤ 扉幅	861	846	892							
W⑥ レール長さ	1701	1671	1763							
W⑦ 上枠下地長さ	1706	1676	1768							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上り面
壁仕上り面：塗り厚 2〜3mm

縦 断面図

天井高納まり

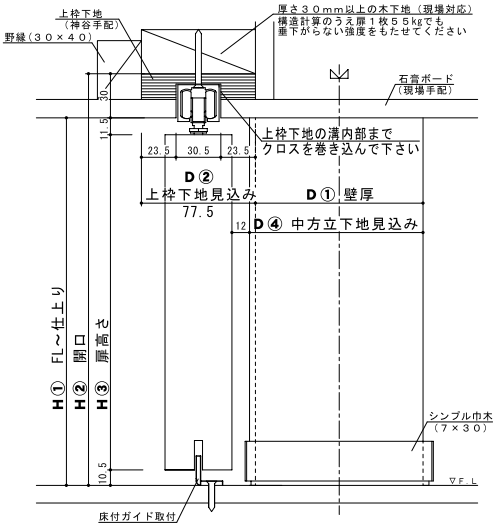


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上げ面：クロス貼り
	H3,000	H3,000		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL〜仕上り	3000	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	3030	-	D② 上枠下地見込み	77.5	77.5	77.5	-	-	-		
H③ 扉高さ	2978	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】





横断面図

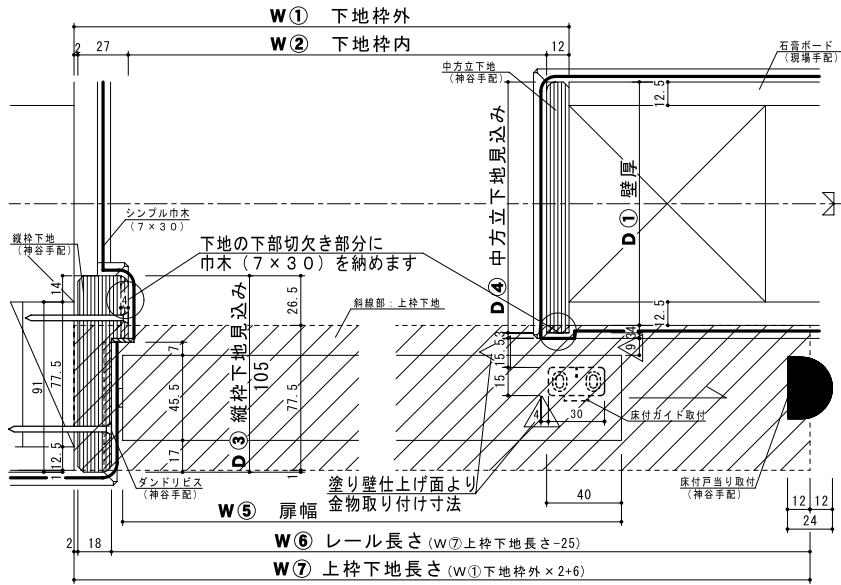

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
W② 下地枠内	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	105	105	105		
W⑤ 扉幅	811	796	842	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	1591	1561	1653						
W⑦ 上枠下地長さ	1616	1586	1678						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

天井高納まり

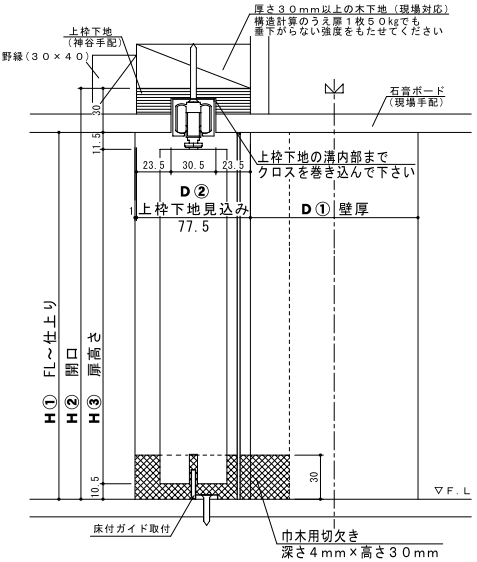

H寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
	H3,000	H3,000		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	3000	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	3030	-	D② 上枠下地見込み	77.5	77.5	77.5	-	-	-		
H③ 扉高さ	2978	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											

Premium class FINA



アルミ枠 クロス施工

片引き戸	P.64
アウトセット片引き戸	P.65
2 枚引込み戸	P.67
2 枚引違い戸	P.68
3 枚引込み戸	P.69
3 枚引違い戸	P.70
アウトセット 2 枚引分け戸	P.71


アルミ枠 塗り壁施工

片引き戸	P.72
アウトセット片引き戸	P.73
2 枚引込み戸	P.75
2 枚引違い戸	P.76
3 枚引込み戸	P.77
3 枚引違い戸	P.78
アウトセット 2 枚引分け戸	P.79


寸法特注対応範囲

P.80






横 断面図

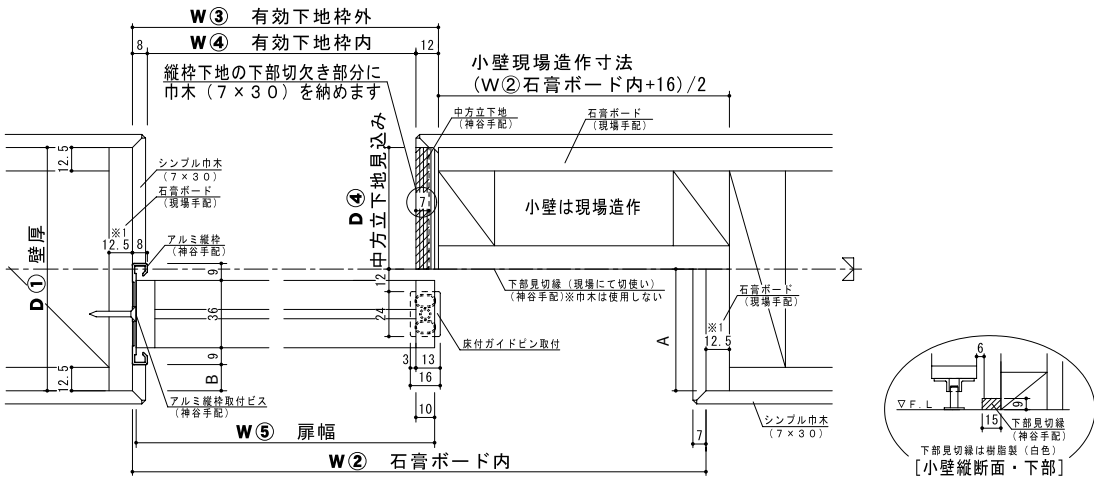


W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70		基準壁厚 145		備考	下地枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			基準壁厚 130/70	基準壁厚 145				
W② 石膏ボード内	1575	1545	1640	D① 壁厚	130	145			〔戸先・戸原共通〕 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす 	※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W③ 有効下地枠外	792	777	824	D④ 中方立下地見込み	65	65				
W④ 有効下地枠内	772	757	804	A寸法	65	80				
W⑤ 扉幅	788	773	821	B寸法	14	29				
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm										

縦 断面図

天井高納まり

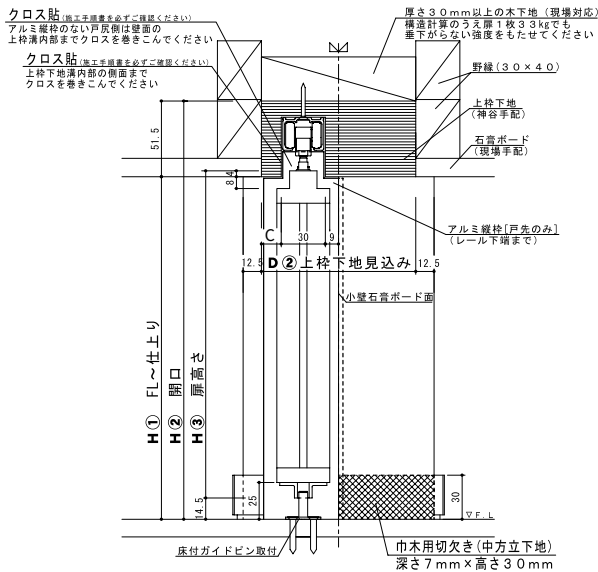


下がり壁納まり

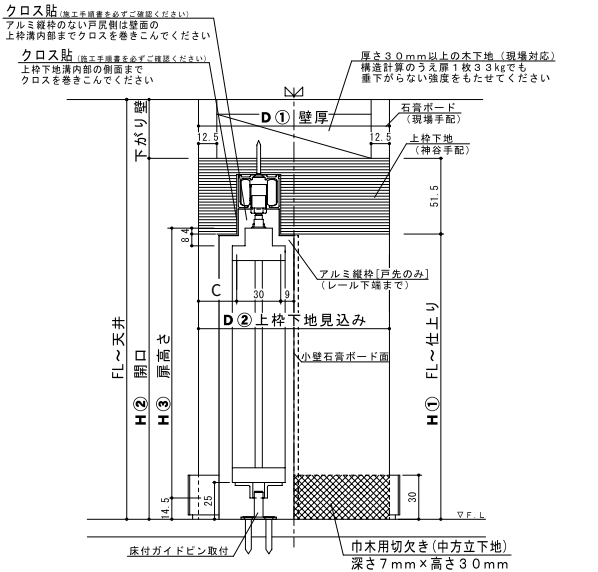


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合 を示す	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL〜仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5	C寸法	13.5	28.5	26	41		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】




横 断面図

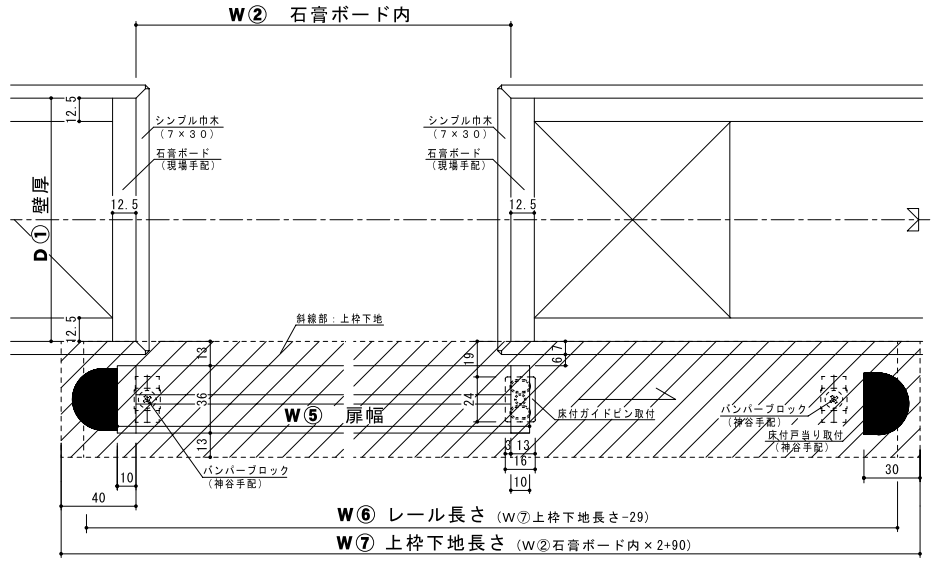

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W② 石膏ボード内	780	765	811	D①	壁厚	130	145	70	
W⑤ 扉幅	800	785	831						
W⑥ レール長さ	1621	1591	1683						
W⑦ 上枠下地長さ	1650	1620	1712						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

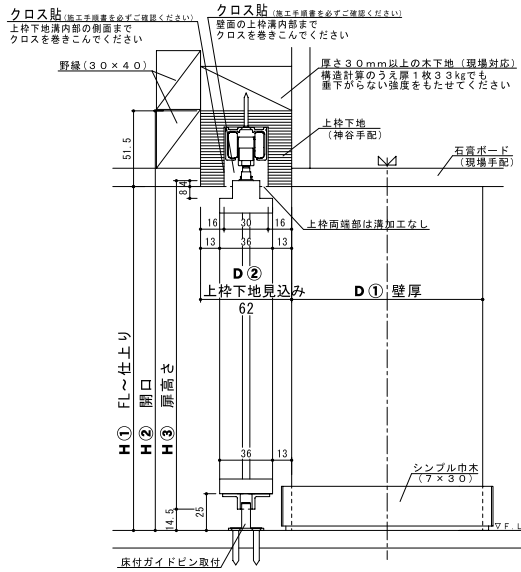

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	62	-	-	-		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W② 石膏ボード内	780	765	811	D① 壁厚	130	145	70	・ (※ 1) 戸先側の壁石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください ・ (※ 2) 戸尻側の上枠下地の端部には溝加工はありません ・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
W⑤ 扉幅	788	773	819					
W⑥ レール長さ	1581	1551	1643					
W⑦ 上枠下地長さ	1598	1568	1660					
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm								

石膏ボード
上枠上端まで伸ばす



上枠のレールの
溝加工はここまで

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手製品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	62	-	-	-		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-									

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm



横断面図

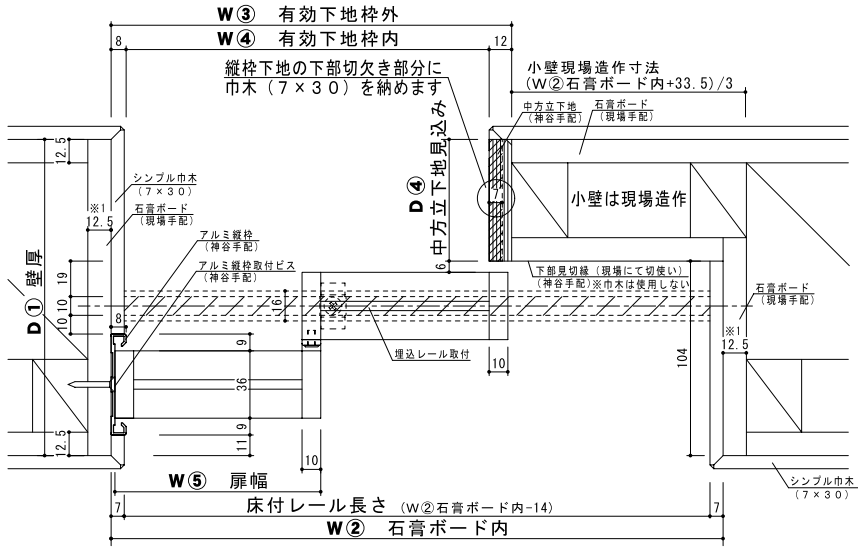


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考
W② 石膏ボード内	2461	D① 壁厚	169	・(※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W ② 石膏ボード内寸法です
W③ 有効下地枠外	1642	D④ 中方立下地見込み	65	・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
W④ 有効下地枠内	1622			・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W⑤ 扉幅	824			


基準壁厚 169mm

縦断面図

天井高納まり

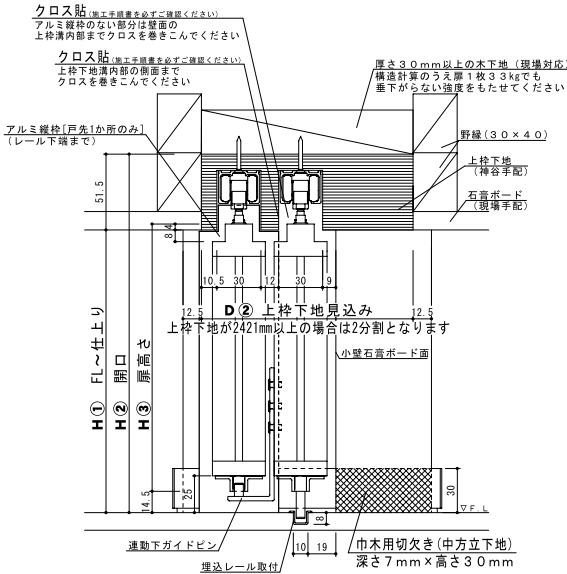

下がり壁納まり

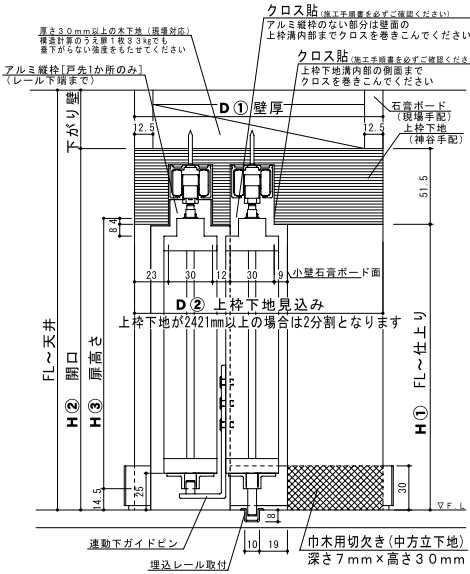

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	169	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	144	169		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5					

基準壁厚 169mm

FINA アルミ枠クロス施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




※左手前納まりは対応していません

横 断面図

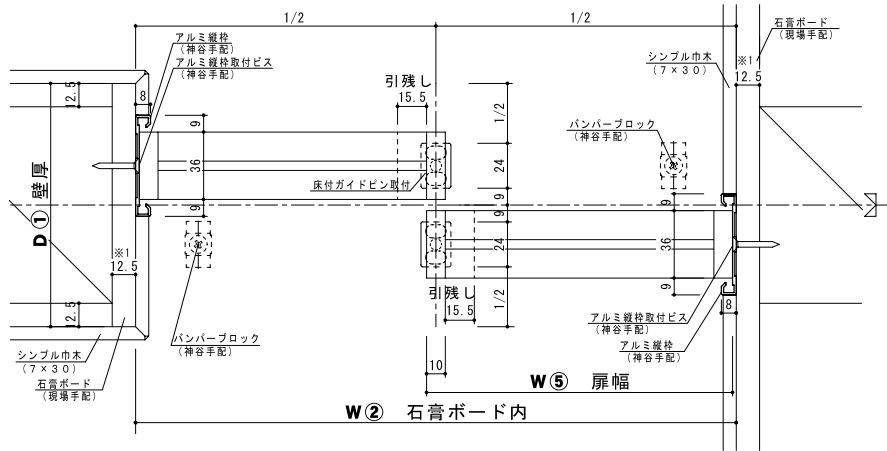


W 寸法 (mm)	W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145				
W② 石膏ボード内	1690	1675	D① 壁厚	130	145	・(※1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W②石膏ボード内寸法です
W⑤ 扉幅	848	841				・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨 ・2 枚引違い戸は引き残しが 15.5 mm できる納まりです
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm						




縦 断面図

天井高納まり

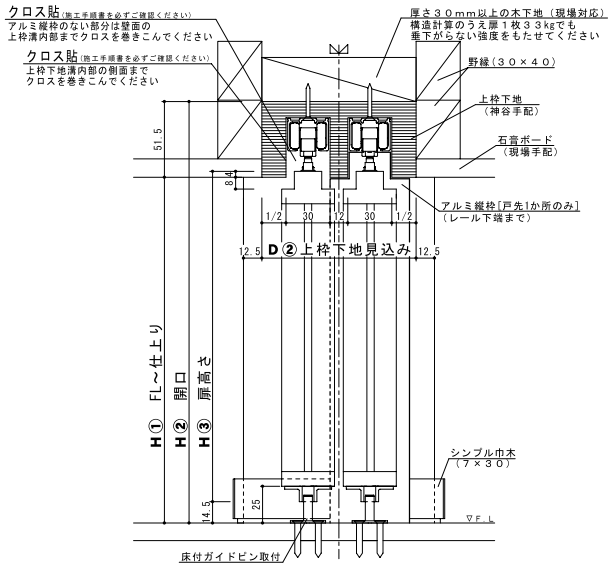


下がり壁納まり

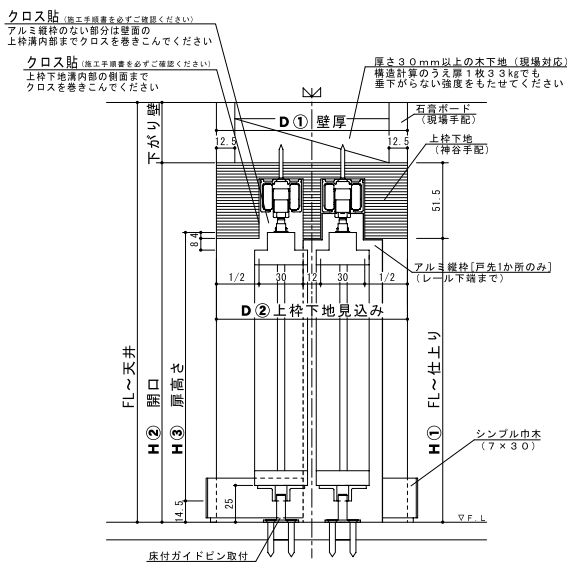



H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											

3枚引込み戸【上吊+ 床付レール/埋込】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

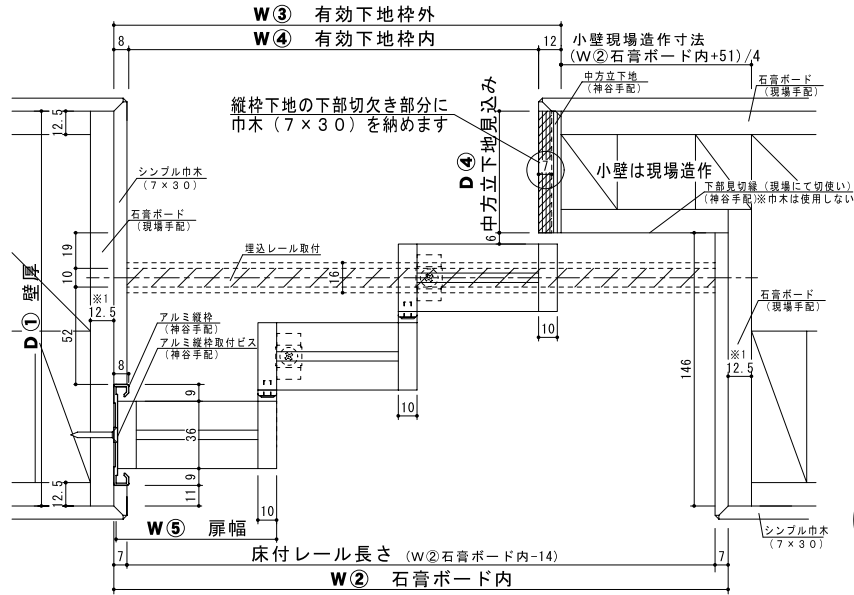

W寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)		備考
W② 石膏ボード内	3275	D① 壁厚	211	・(※1) 石膏ボードは上枠下地 (開口H②) まで伸ばしてください 上枠下地長さはW②石膏ボード内寸法です
W③ 有効下地枠外	2456	D④ 中方立下地見込み	65	・巾木はシンプル巾木 (厚み7mm) の使用を推奨
W④ 有効下地枠内	2436			・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に15mm以上の木下地が必要です (P19参照)
W⑤ 扉幅	824			


基準壁厚 211mm

[戸先・戸尻共通]
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

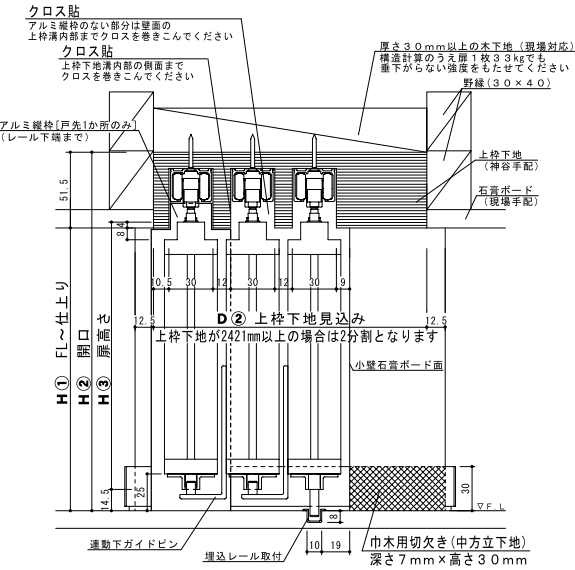

下がり壁納まり

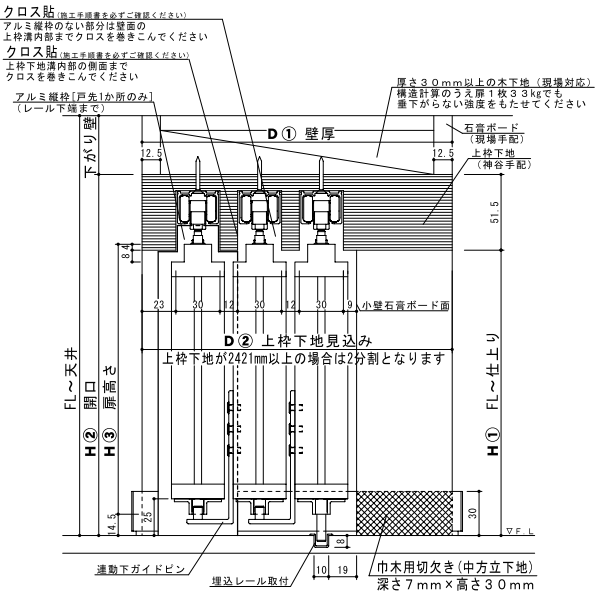


H寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2500	D① 壁厚	-	211	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H② 開口	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	186	211	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5				

基準壁厚 211mm


FINA アルミ枠クロス施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込】

開き勝手(当図面は R 勝手です)



横 断面図


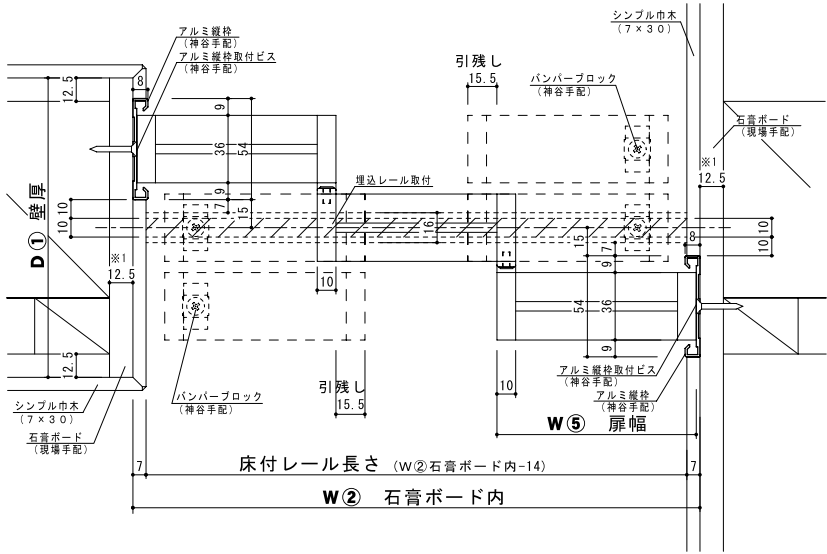


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考
W② 石膏ボード内	2456	D① 壁厚	160	・ (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W ② 石膏ボード内寸法です
W⑤ 扉幅	824			・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
				・ 3 枚引違い戸は引き残しが 15.5 mm できる納まりです
基準壁厚 160mm				

縦 断面図


天井高納まり

下がり壁納まり

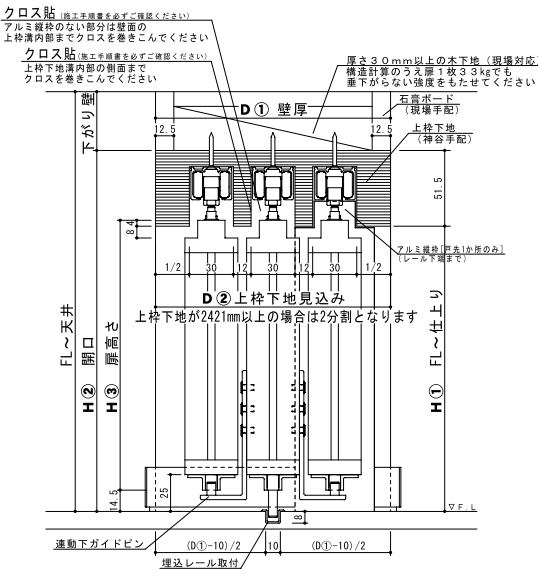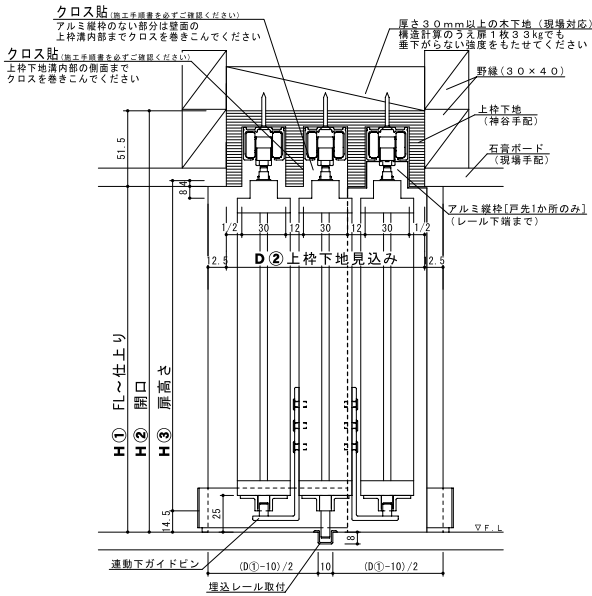


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500					
H① FL~仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	160		
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	135	160		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5					
基準壁厚 160mm									

アウトセット 2 枚引分け戸【上吊+床付ガイド】




横 断面図

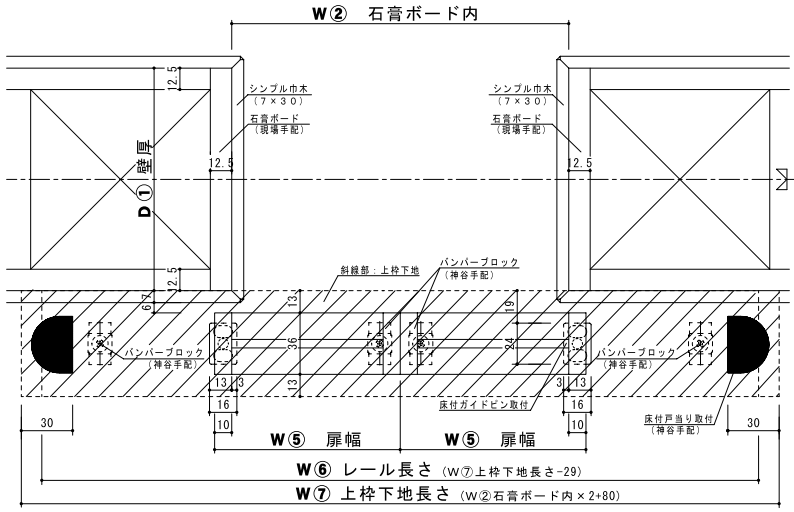


W寸法 (mm)		W35		見込み寸法 (mm)		基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	備考 ・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			130	145	70	
W②	石膏ボード内	1690	1675	D①	壁厚	130	145	70	
W⑤	扉幅	855	848						
W⑥	レール長さ	3430	3400						
W⑦	上枠下地長さ	3460	3430						
基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm　軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図


天井高納まり

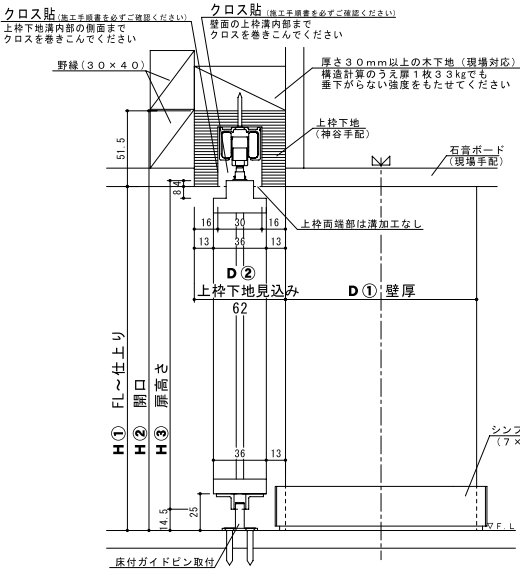

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	62	-	-	-		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													



横 断面図


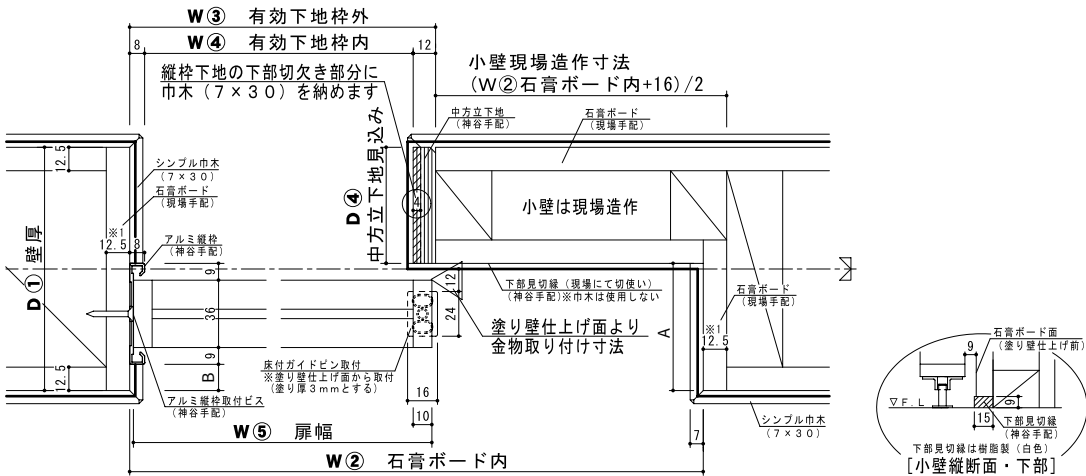


W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70		基準壁厚 145		備考	下地枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W② 石膏ボード内	1575	1545	1640	D① 壁厚	130	145	〔戸先・戸原共通〕 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす 			 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り仕仕上げ面 壁仕上端面：塗り厚 2~3mm
W③ 有効下地枠外	792	777	824	D④ 中方立下地見込み	62	62				
W④ 有効下地枠内	772	757	804	A寸法	68	83				
W⑤ 扉幅	788	773	821	B寸法	14	29				
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦 断面図


天井高納まり

下がり壁納まり

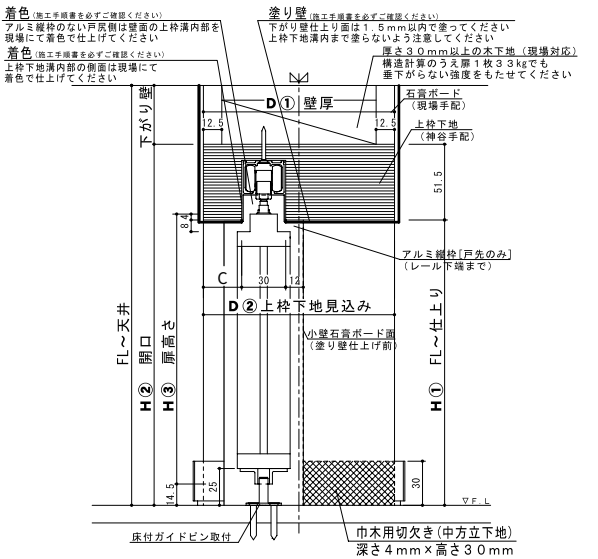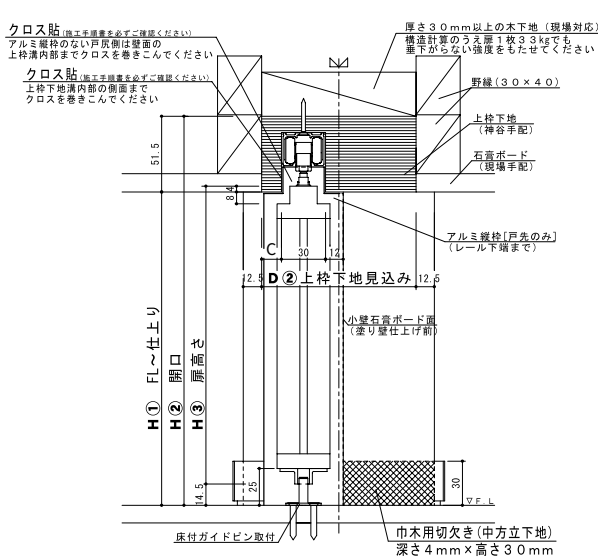


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL〜仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5	C寸法	13.5	28.5	26	41		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/ 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm											

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】




横 断面図

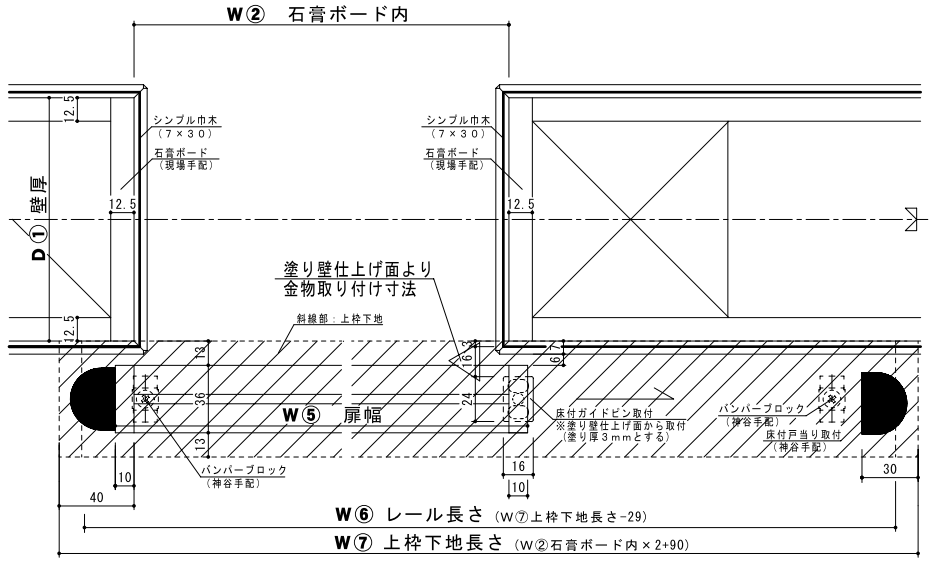

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨	塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W② 石膏ボード内	780	765	811	D① 壁厚	130	145	70		
W⑤ 扉幅	800	785	831						
W⑥ レール長さ	1621	1591	1683						
W⑦ 上枠下地長さ	1650	1620	1712						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									


縦 断面図

天井高納まり

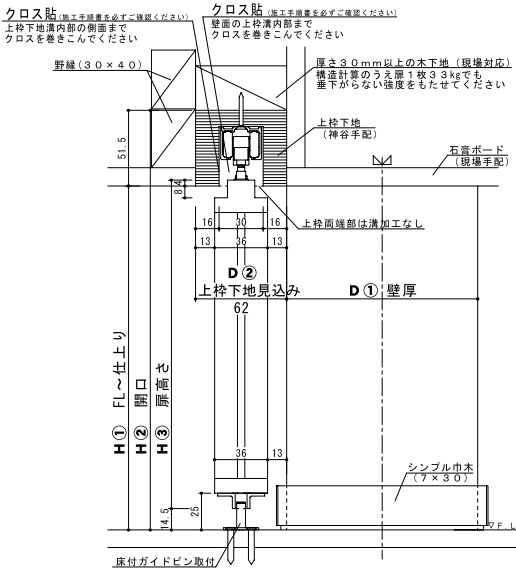


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上げ面：クロス貼り
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	62	-	-	-		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】




横 断面図

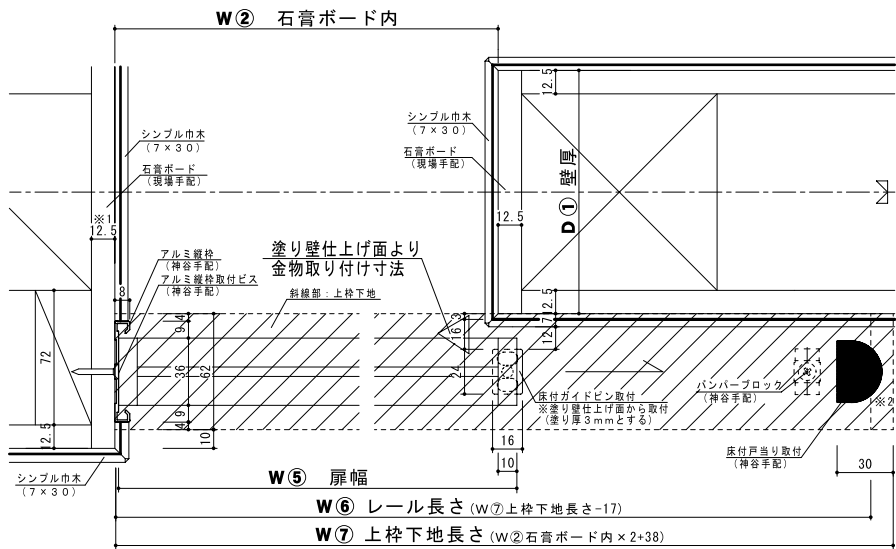

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考		塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W② 石膏ボード内	780	765	811	D① 壁厚	130	145	70	・ (※ 1) 戸先側の壁石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください。 ・ (※ 2) 戸尻側の上枠下地の端部には満加工はありません ・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨		
W⑤ 扉幅	788	773	819							
W⑥ レール長さ	1581	1551	1643							
W⑦ 上枠下地長さ	1598	1568	1660							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm										


縦 断面図

天井高納まり

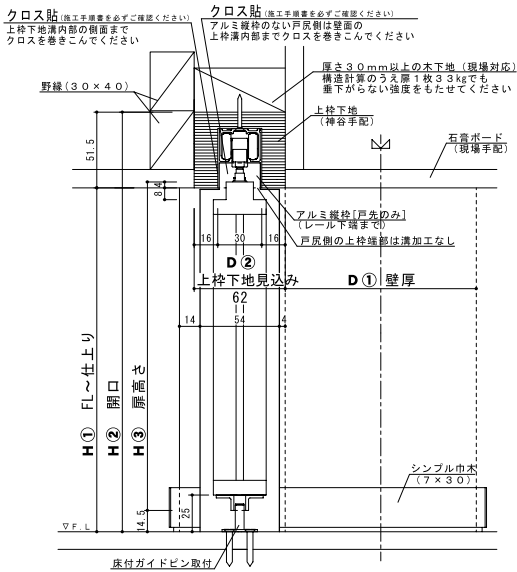


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上り面: クロス貼り
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2500	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2451.5	2551.5	-	-	D② 上枠下地見込み	62	62	62	-	-	-		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	-	-									
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm													

2枚引込み戸【上吊+床付レール/埋込】




横断面図

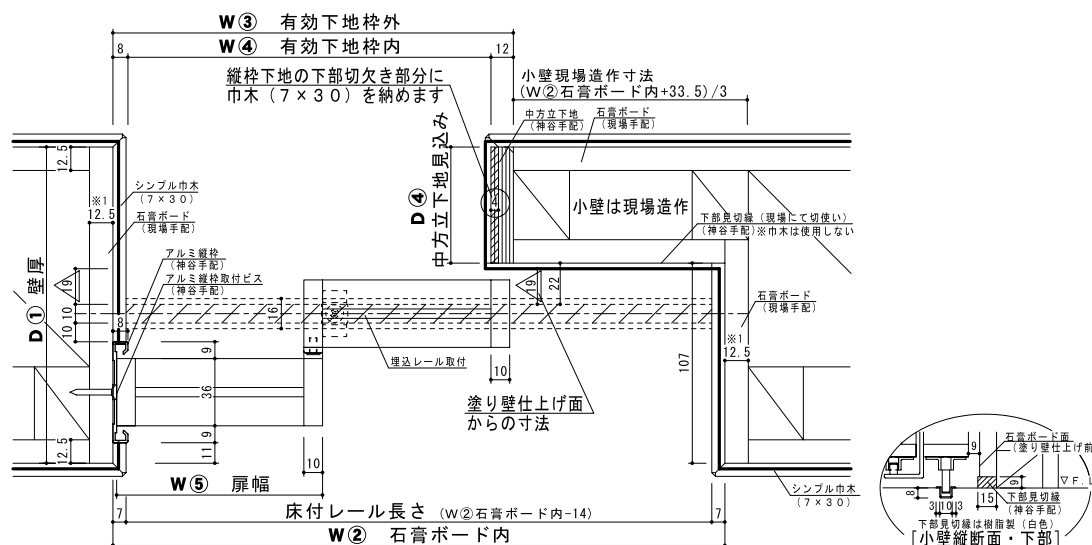


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考 ・ (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W ② 石膏ボード内寸法です ・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要 (P.19 参照)	[戸先・戸底共通] 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす 	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  塗り壁仕上 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
W② 石膏ボード内	2461	D① 壁厚	169			
W③ 有効下地枠外	1642	D④ 中方立下地見込み	62			
W④ 有効下地枠内	1622					
W⑤ 屏幅	824					
基準壁厚	169mm					

縦断面図

天井高納まり

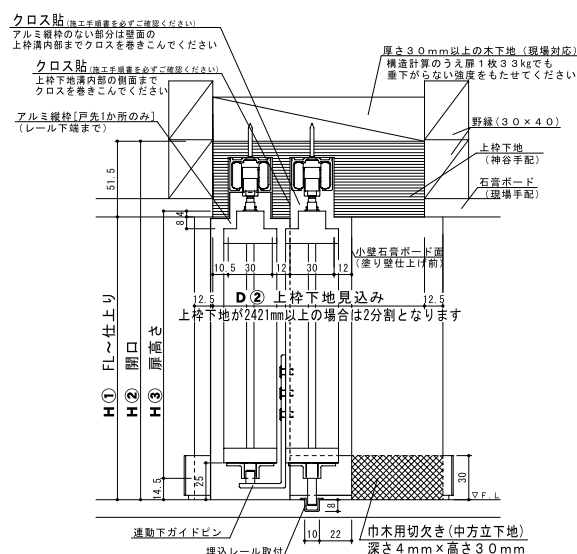

下がり壁納まり

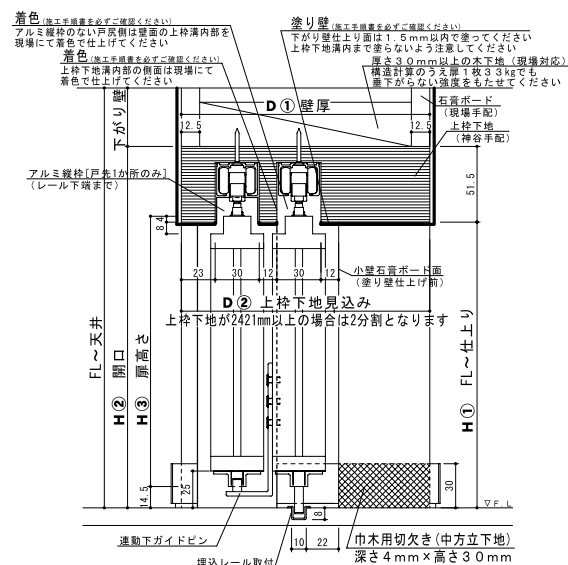

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500					
H ① FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D ①	壁厚	-	169	
H ② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D ②	上枠下地見込み	144	169	
H ③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5					
基準壁厚 169mm									
下地枠 (神谷手製品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm									

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

FINA アルミ枠塗り壁施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません


横 断面図

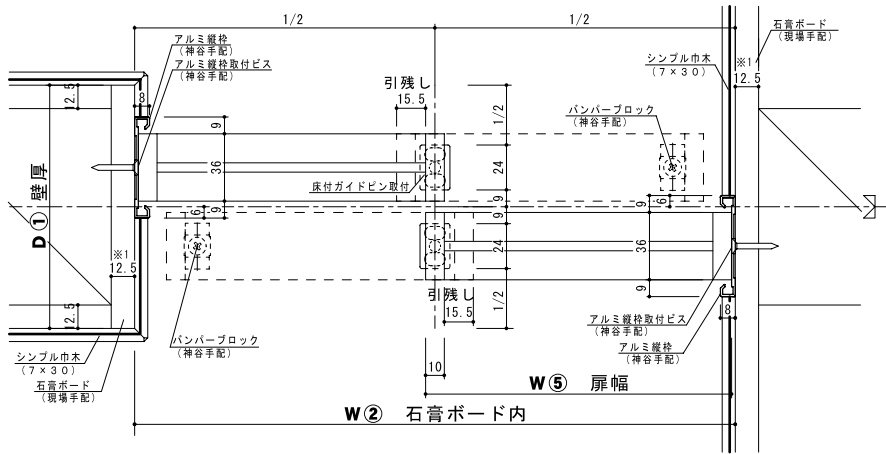


W 寸法 (mm)	W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	[戸先・戸尻共通] 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす	塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W② 石膏ボード内	1690	1675	D① 壁厚	130	145	・(※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W② 石膏ボード内寸法です		
W⑤ 扉幅	848	841				・巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨 ・2枚引違い戸は引き残しが 15.5 mm できる納まりです		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦 断面図

天井高納まり

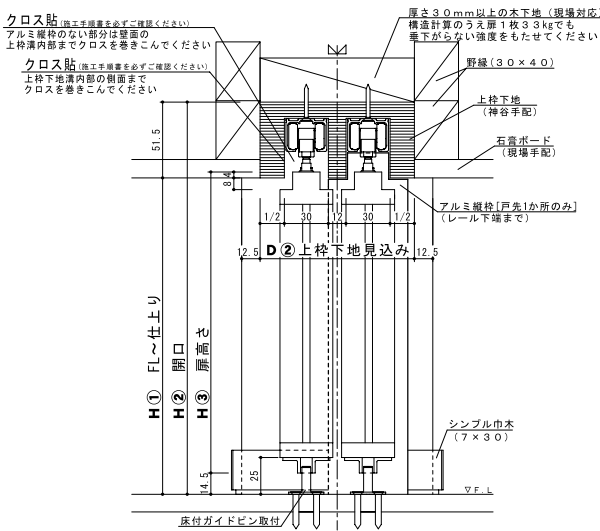


下がり壁納まり

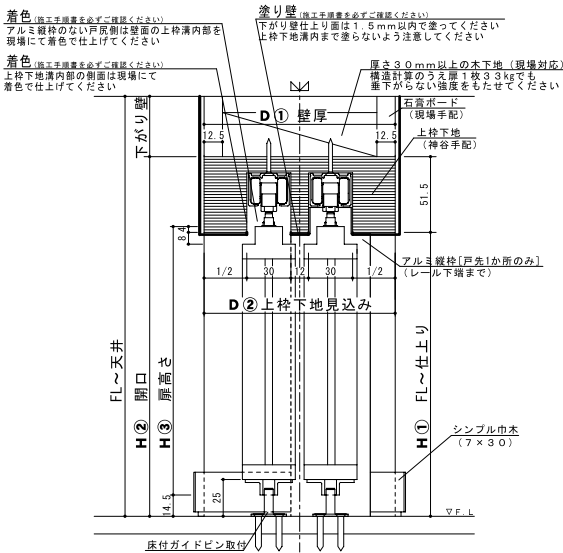


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	-	130	145	塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm	
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											

3枚引込み戸【上吊+ 床付レール/埋込】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横 断面図

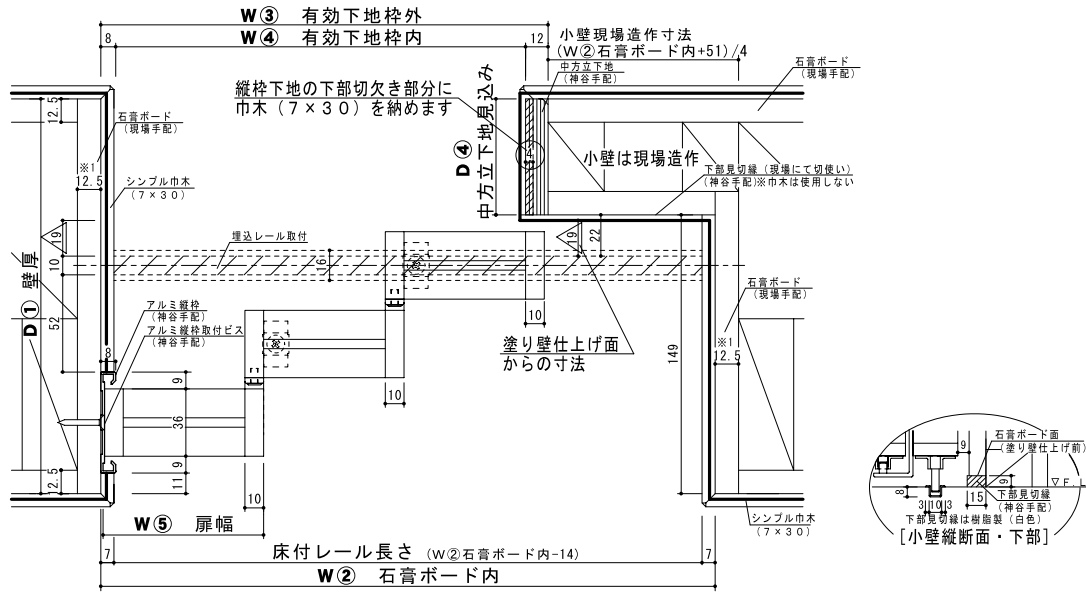

W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)		備考
W② 石膏ボード内	3275	D① 壁厚	211	・(※1) 石膏ボードは上枠下地 (開口H②) まで伸ばしてください 上枠下地長さはW②石膏ボード内寸法です
W③ 有効下地枠外	2456	D④ 中方立下地見込み	62	・巾木はシンプル巾木 (厚み7mm) の使用を推奨
W④ 有効下地枠内	2436			・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W⑤ 扉幅	824			


基準壁厚 211mm

[戸先・戸尻共通]
石膏ボード
上枠上端まで伸ばす


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

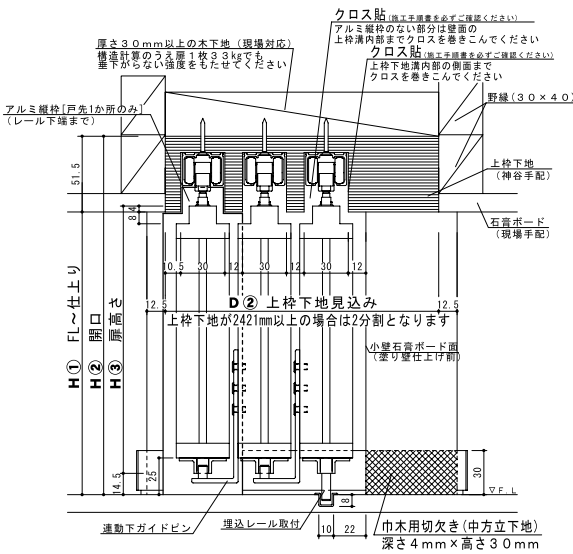

下がり壁納まり

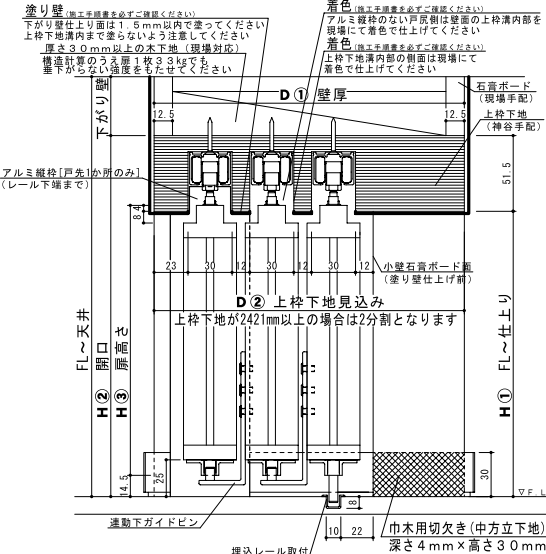

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2500	D① 壁厚	-	211	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面: クロス貼り 下がり壁仕上げ面: 塗り厚1.5mm
H② 開口	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	186	211	
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5				

基準壁厚 211mm

[illegible]

W寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考		〔戸先・戸尻共通〕 石膏ボード 上枠上端まで伸ばす 	―― 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
W② 石膏ボード内	2456	D①	壁厚	160	・ (※ 1) 石膏ボードは上枠下地 (開口 H ②) まで伸ばしてください 上枠下地長さは W ② 石膏ボード内寸法です		
W⑤ 扉幅	824				・ 巾木はシンプル巾木 (厚み 7 mm) の使用を推奨		
					・ 3 枚引違い戸は引き残しが 15.5 mm できる納まりです		
基準壁厚 160mm							

クロス貼
 上下手横面必ずご確認ください
 アルミ縦枠のない部分は壁面の
 上枠溝内部までクロスを巻きこんでください

クロス貼
 上下手横面必ずご確認ください
 上枠下地溝内部の側面まで
 クロスを巻きこんでください

厚さ3.0mm以上の木下地 (現場対応)
 構造計算のうえ扉1枚33kgでも
 落下がない強度をもたせてください

野縁 (30×40)

上枠下地
 (神谷手配)

石膏ボード
 (現場手配)

アルミ縦枠 (戸先1か所のみ)
 (レール下端まで)

51.5

80

1/2 30 12 30 12 30 1/2

2.5

D② 上枠下地見込み

2.5

H① FL～仕上り

H② 開口

H③ 扉高さ

14.5

25

10

20

連動下ガイドピン

(D①-10)/2

10

(D①-10)/2

▽ F L

埋込レール取付

着色 施工手書を必ずご確認ください
アルミ腐食のない戸両側は壁面の上枠溝内部を現場にて着色仕上げてください

着色 施工手書を必ずご確認ください
上枠下地溝内部の前面は現場にて着色仕上げてください

塗り壁 施工手書を必ずご確認ください
下がり壁仕上り厚は、5mm以内で塗ってください
上枠下地溝内まで塗らないよう注意してください

厚さ30mm以上の本下地（現場対応）
構造計算のうえ厚1枚33kgでも
崩壊がらない強度をもたせてください

指定ボード（現場手配）
上枠下地（神谷手配）

アルミ腐食（戸先1か所のみ）
（レール下端まで）

D① 壁厚

D② 上枠下地見込み
上枠下地が242mm以上の場合は2分割となります

H② 開口高さ
H③ 扉高さ

F.L → 天井
F.L ← 仕上り

運動ガイドピン (D①-10)/2
埋込レール取付 (D①-10)/2

▽ F.L

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,500	H2,400	H2,500					
H① FL～仕上り	2400	2500	2400	2500	D① 壁厚	-	160		
H② 開口	2451.5	2551.5	2451.5	2551.5	D② 上枠下地見込み	135	160		
H③ 扉高さ	2389.5	2489.5	2389.5	2489.5					
基準壁厚 160mm									

寸法特注対応範囲【FINA の場合】


サイズ／ 高さ・幅	幅	標準セット価格×1.2 DW680 mm～DW900 mmまで	
	高さ	H2,400 CH2,000 mm～CH2,406 mmまで	H2,500 CH2,406.5 mm～CH2,500 mmまで
錠	錠の設定はございません。		

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

開閉様式	壁厚記号／基本壁厚		A／130 mm壁厚 (在来 3.5 寸柱用)		B／145 mm壁厚 (在来 4 寸柱用)		D／70 mm壁厚 (軽量鉄骨用)	
	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片引き戸 上吊	130	130 ～ 300	145	130 ～ 300	130	130 ～ 300		
アウトセット片引き戸エンド枠なし 上吊	130	115 ～ 300	145	115 ～ 300	70	70 ～ 300		
アウトセット片引き戸エンド枠付 上吊	130	115 ～ 300	145	115 ～ 300	70	70 ～ 300		
2 枚引違い戸 上吊	130	130 ～ 300	145	130 ～ 300	130	130 ～ 300		
2 枚引込み戸 (連動) 上吊	169	169 ～ 300	169	169 ～ 300	169	169 ～ 300		
3 枚引違い戸 (連動) 上吊 + 床レール／埋込	160	160 ～ 300	160	160 ～ 300	160	160 ～ 300		
3 枚引込み戸 (連動) 上吊	211	211 ～ 300	211	211 ～ 300	211	211 ～ 300		
アウトセット 2 枚引分け戸 上吊	130	115 ～ 300	145	115 ～ 300	70	70 ～ 300		

Q & A

NO	質問	回答
1	3 枚引違い戸の非連動タイプはありますか？	3 枚引違い戸は連動タイプのみです。非連動タイプへの変更は対応できません。
2	引分け戸はありますか？	アウトセット引分け戸のみの設定です。引分け戸への変更は対応できません。
3	下地枠 (中方立下地) は R 加工にできますか？	中方立下地はピン角のみの設定です。R 加工への変更は対応できません。 (片引き戸 / 2 枚引込み戸 / 3 枚引込み戸)



Premium class Soloist



ステルス枠 クロス施工

ローリング戸	P. 82
--------	-------

ステルス枠 塗り壁施工

ローリング戸	P. 83
--------	-------

施工用資料

注意事項	P. 84
取付図・加工図	P. 85


寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------



◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときの保持機能は付いていません。
- 開閉は 90°までとしてください。
- 90°以上開けようとしたり、過度に力が加わると破損の恐れがありますので、90°以上開かないように戸当りを取り付けて下さい。
- 90°開けたときに吊元側に約 250 mm または 300 mm の隙間が発生します。小さなお子様やペットの通り抜けにはご注意ください。(図 1)

※有効開口寸法については P.340 をご参照ください

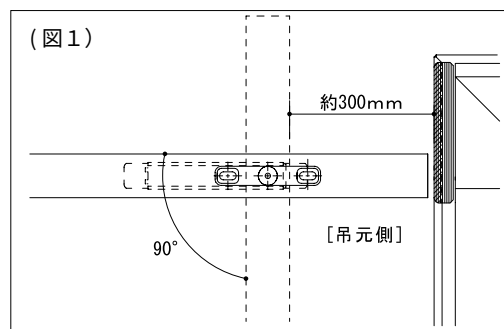


◎複数枚並べる場合の注意点

天井・床にピボットヒンジを取り付け、それぞれが独立して回転するため、大きな開口に合わせて複数枚を並べることが可能です。

※必ずクリアランスは守って施工してください。

※上下ピボットヒンジはセンターがずれないように取り付けてください。(P.85 参照)


例：L 吊元 1 枚 + R 吊元 2 枚を組み合わせた場合



施工の詳細や調整方法はホームページの「施工手順書」TOP ページより
該当カタログのシリーズ専用
「⑩ソリスト・パレス」をご確認ください



施工手順書 TOP ページ

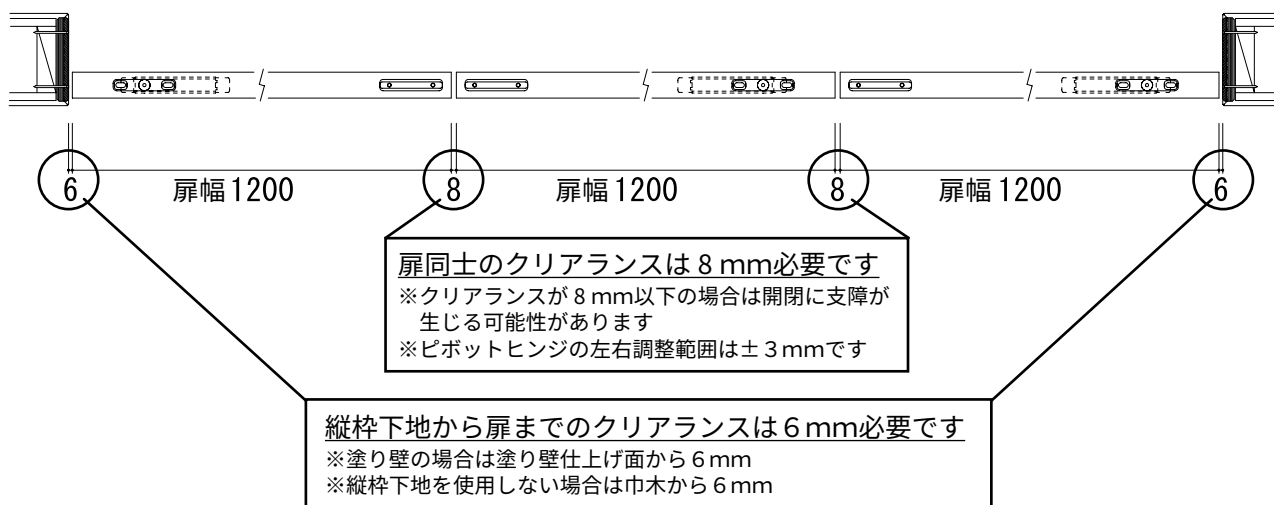


< 3 枚並べたときのイメージ >



取付図・加工図

- ・ 上部マグネットストッパー、ピボットヒンジ (上部) は天井石膏ボードの上から付属のビスで取り付けてください。
- ・ 取付用ビスは長さが 5 0 mm あります。
天井石膏ボード上には必ず現場にて厚みが 5 0 mm 以上の木下地を入れてください。
床下にも 5 0 mm のビスが打てる状態にしてください。

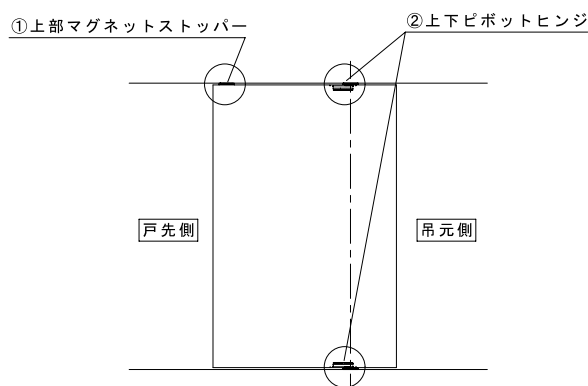


施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより該当カタログのシリーズ専用「⑪ソリスト・パレス」をご確認ください




施工手順書 TOP ページ

①[戸先側]上部マグネットストッパー

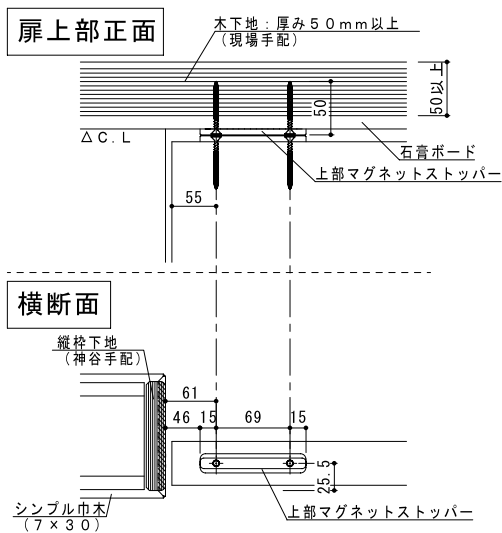

②[吊元側]上下ピボットヒンジ

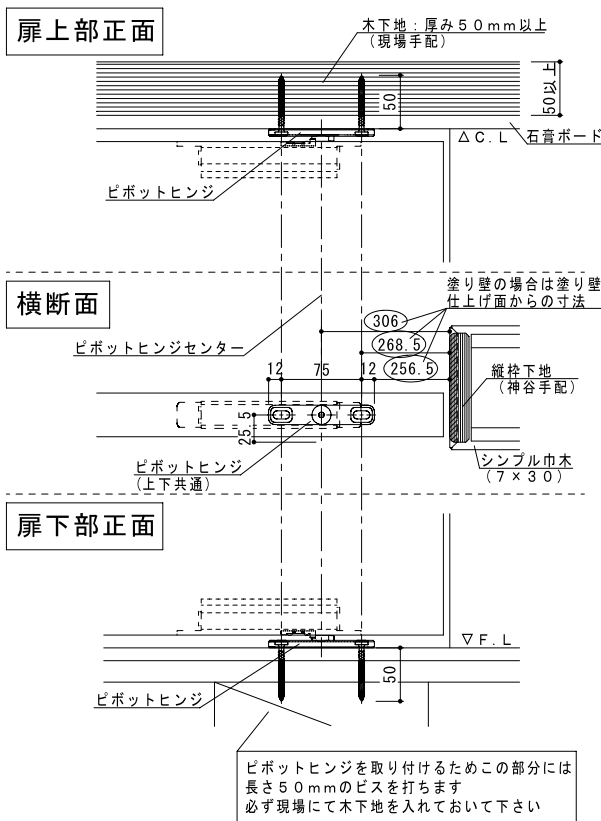


※注意※ 上下のピボットヒンジセンターがずれないように取り付けてください

【ビスの下穴加工】

- ・木ビスとアンカーの2種類を同梱しております。
現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択してください。


木ビスの下穴加工

(下部ピボットヒンジの場合)

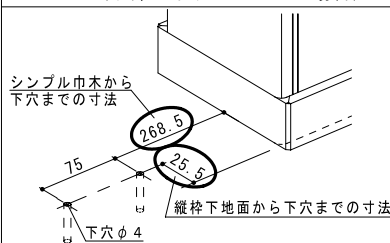

アンカーの下穴加工

(下部ピボットヒンジの場合)

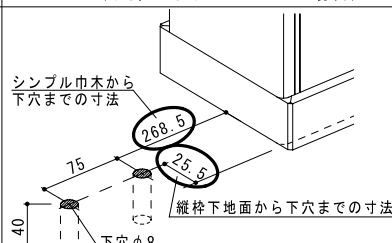

Premium class MILANO




ステルス枠 クロス施工

片開き戸 P. 88


寸法特注対応範囲 P.344



片開き戸



横断面図

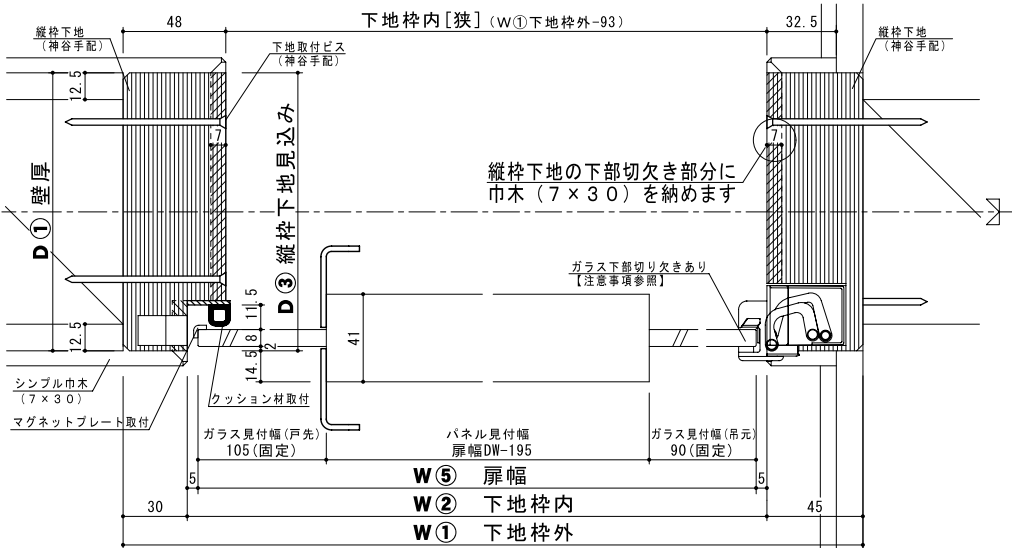


W 寸法 (mm)	W07	W08	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	805	836	900	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	730	761	825	D③ 縦枠下地見込み	130	70	・ [推奨戸当りについて] ミラノシリーズはドア戸当りの使用を推奨しています パネル部分が壁仕上げ面より 14.5 mm 飛び出るため、 取付位置にご注意ください (施工手順書参照) 品名 : 床付戸当り B 品番 : KKDS-27 (※) ※は色記号 サイズ : 幅 36 mm × 高さ 36 mm × 奥行 40 mm ※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください
W⑤ 扉幅	720	751	815				
基準壁厚 在来工法 : 3.5 寸用 130mm 軽量鉄骨下地用 : 70mm							



縦断面図

天井高納まり

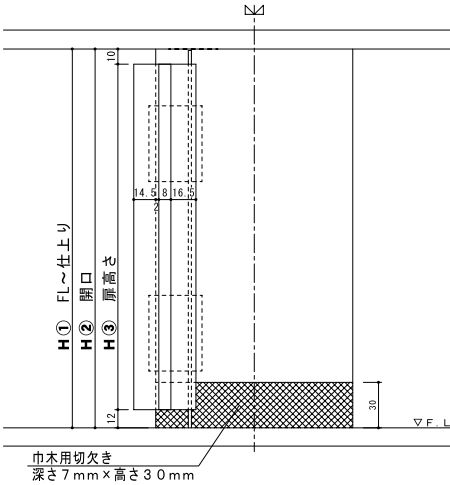

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H① FL~仕上り	2400	-	-	-	
H② 開口	2400	-	-	-	
H③ 扉高さ	2378	-	-	-	

■ 巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい



【注意事項】

ガラスの巾木用切欠き加工について

- ・ガラスの吊元側下部には当社シンプル巾木を避けるための切り欠き加工があります
- ・巾木切り欠き加工なし [オプション] を選択した場合、縦枠下地とガラス両方が切り欠き加工なしになります
- ・切り欠き加工なしで巾木を使用した場合、扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
- ・巾木切り欠きありでも、他社製の巾木を使用した場合は扉開閉時にガラスと巾木が干渉する恐れがあります
- ・ガラスの切り欠き加工の大きさは変更できません

取手現場取付について

- ・取手は現場にて取り付けとなります、取り付け推奨位置は下記をご参照ください



Premium class CAESAR



ステルス枠 クロス施工

スイング戸 / 両スイング戸	P. 90
スイング戸<1ガラスタイプ/2ガラスタイプ>	P. 92

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸 / 両スイング戸	P. 94
スイング戸<1ガラスタイプ/2ガラスタイプ>	P. 96

施工用資料

注意事項・調整	P. 98
取付図・加工図	P. 99


寸法特注対応範囲

P.344





横断面図

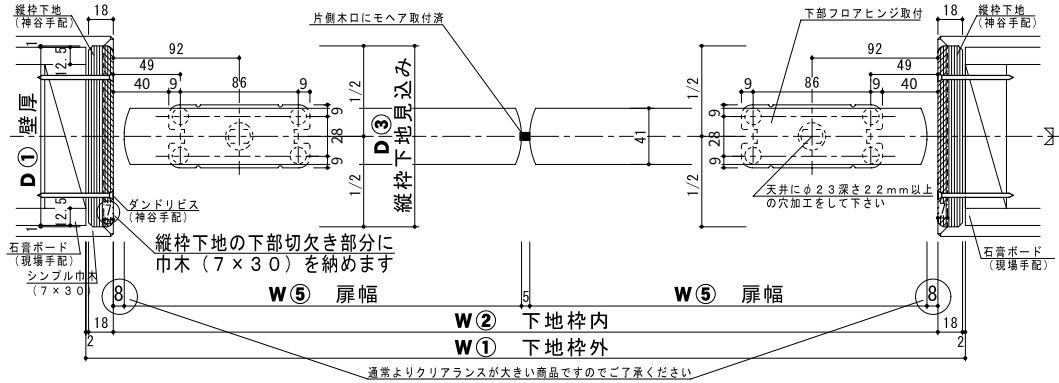

W 寸法 (mm)	W18	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1861	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1821	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	900				・ [小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)
基準壁厚 在来工法: 3.5 寸用 130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm					

シンプル巾木 (7×30)

入隅の場合の縦枠と巾木

R 形状

HF1 型

ピン角形状

HF3 型


小口形状

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

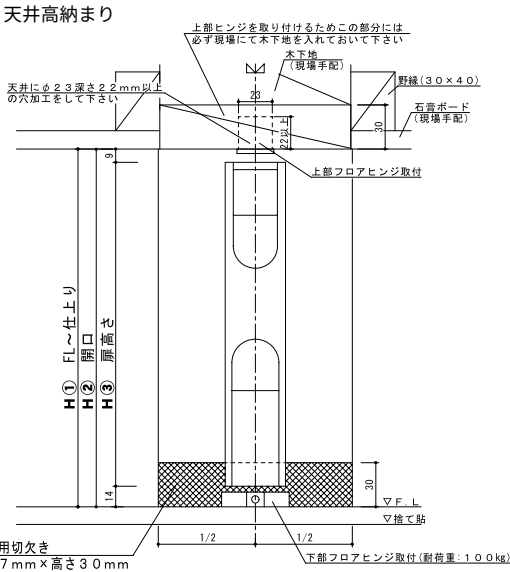

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,400	・ [下部フロアヒンジの位置調整について] 下部ヒンジの左右調整範囲は± 3 mm のため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください
H② 開口	2400	2700	・ [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H③ 扉高さ	2377	2677	

巾木用切欠き 深さ 7 mm × 高さ 30 mm

下部フロアヒンジ取付 (耐荷重: 100 kg)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】


- ・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~ をご確認ください

戸当りについて

- ・巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- ・150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- ・片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がります大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ・ガラスを現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 8 mm 確保してください
- ・サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

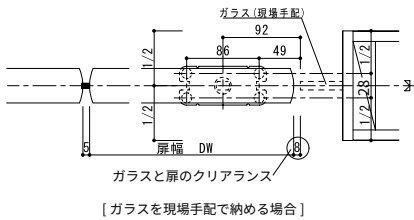

[ガラスを現場手配で納める場合]

CAESAR ステルス枠クロス施工


スイング戸【1 ガラスタイプ】

開き勝手(当図面は吊元なしです)

戸先側
サイドガラス

吊元側
サイドガラス

横 断 面 図

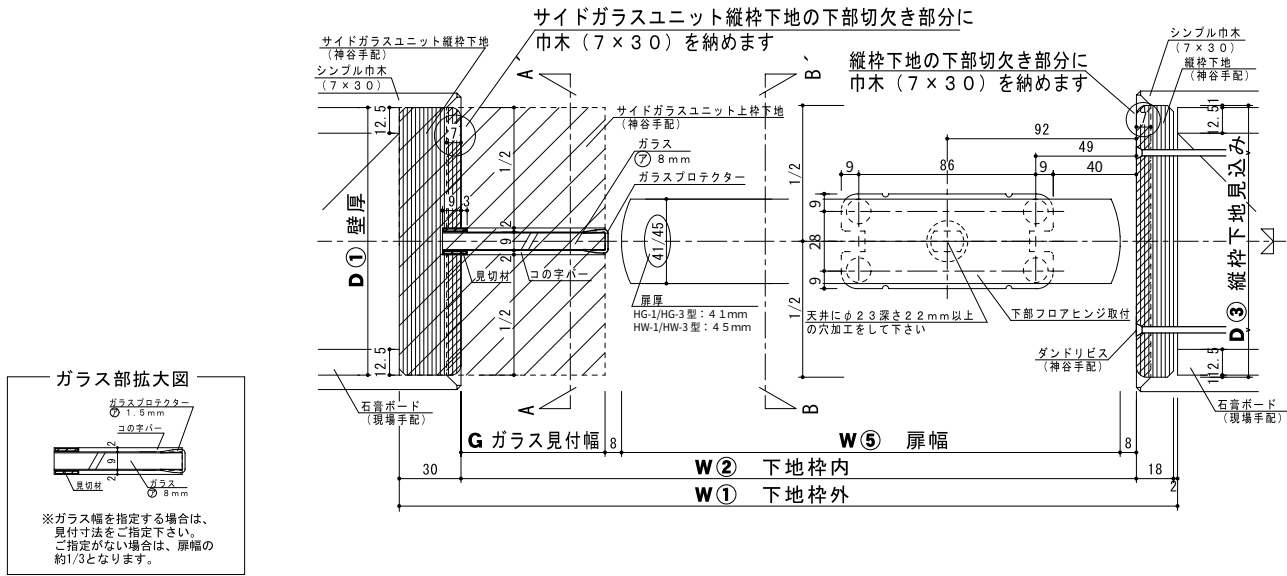

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1260	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1210	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 屏幅	900				・ [小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)
G ガラス見付幅	294				

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

シンプル巾木 (7×30)

入隅の場合の縦枠と巾木

R 形状

HG1 型

ピン角形状

HG3/HW1/HW3 型


小口形状

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦 断 面 図

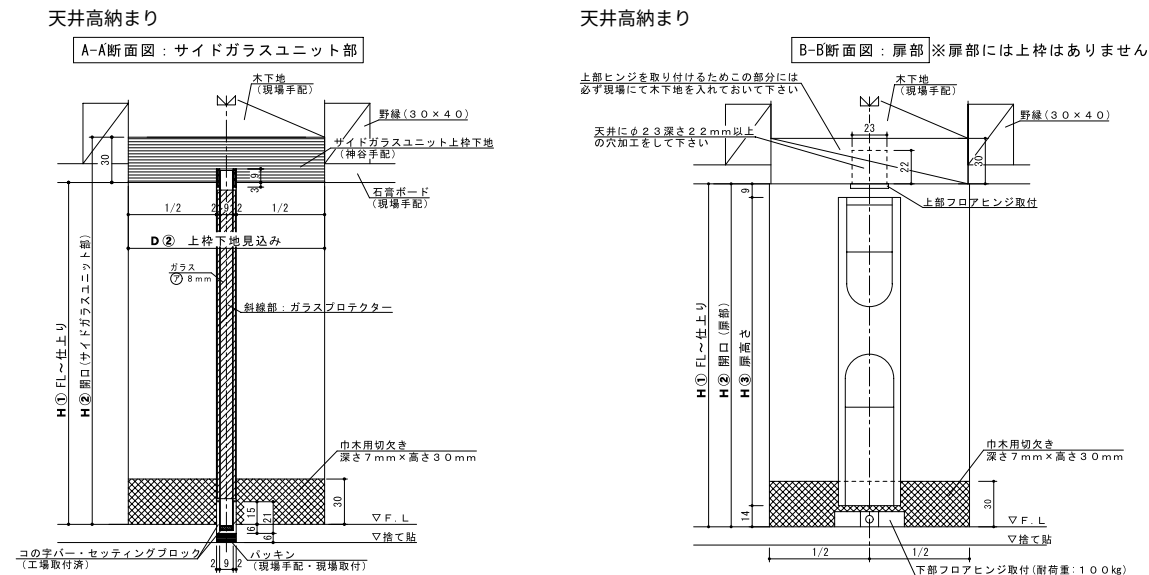

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。
H② 開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	
H② 開口(扉部)	2400	2700	-	-		
H③ 屏高さ	2377	2677	-	-		

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】

- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~ をご確認ください
- 1 ガラスタイプのサイドガラスについて
- 1 ガラスタイプのサイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です

CAESAR ステルス枠塗り壁施工	開き勝手(当図面は吊元なしです)
スイング戸	


横断面図

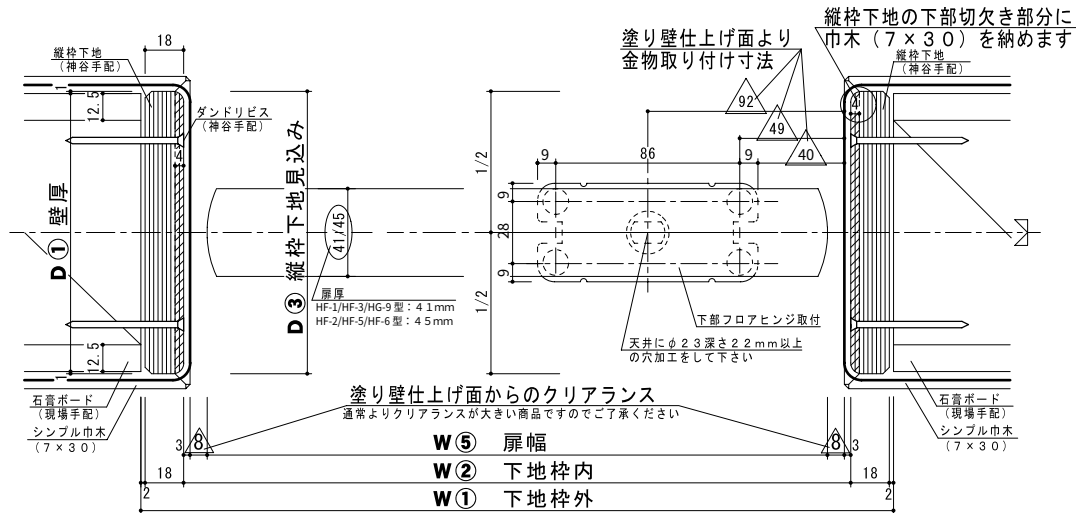

W 寸法 (mm)	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	956	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	916	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	894				・ [小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)
基準壁厚 在来工法: 3.5 寸用 130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm					

縦断面図

天井高納まり

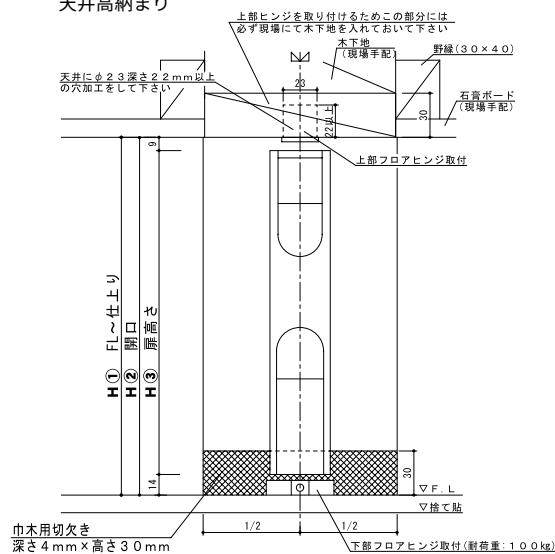

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				備考
	HF1/HF3/HF5/HF6 型	HG9 型	HF2 型		HF1/HF3/HF5/HF6 型	HG9 型	HF2 型		
	H2,400	H2,700	H2,500	H3,000	H2,400	H2,700	H2,500	H3,000	・ [HF2 型について] HF2 型 (H3,000) は扉重量が最大 54kg です。 床の強度をご確認ください 縦枠下地の長さが 2731mm 以上の場合は 2 分割になります
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	3000	-	-	-	-	・ [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H② 開口	2400	2700	2500	3000	-	-	-	-	
H③ 扉高さ	2377	2677	2477	2977	-	-	-	-	

【注意事項】


- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~ をご確認ください

戸当りについて

- 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がりが大変危険です


ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 8 mm 確保してください
- サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

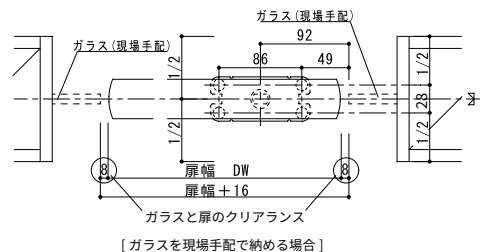



横断面図

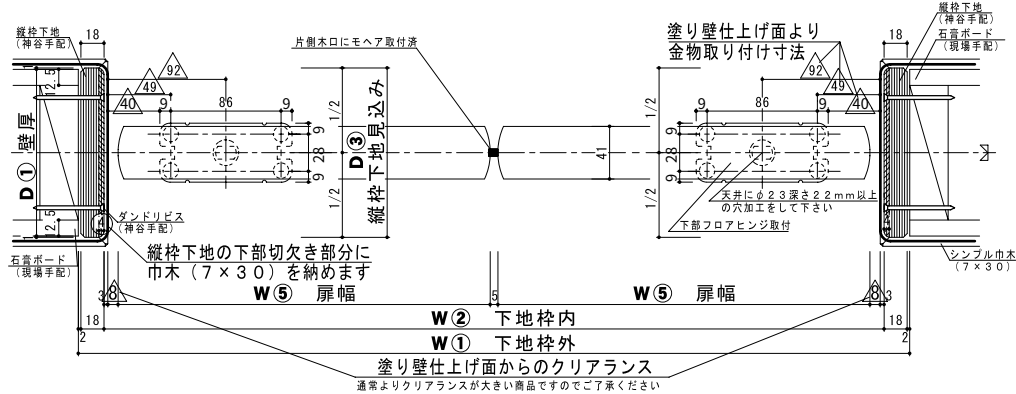

W 寸法 (mm)	W18	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1861	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1821	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	897				・ [小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm					

下地枠 (神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面

壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦断面図

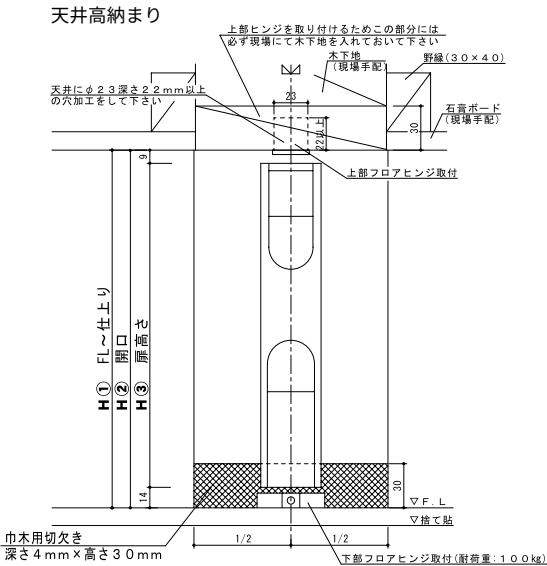

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400 H2,700	H2,400 H2,700	・ [下部フロアヒンジの位置調整について] 下部ヒンジの左右調整範囲は± 3mm のため、現場の施工によっては各扉を内側に目一杯調整した際に扉同士が干渉するおそれがあります。調整時には扉間のクリアランスを必ずご確認ください
H① FL~仕上り	2400 2700	- -	・ [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H② 開口	2400 2700	- -	
H③ 扉高さ	2377 2677	- -	

巾木切欠き 深さ 4mm × 高さ 30mm

下部フロアヒンジ取付 (耐荷重: 100kg)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

天井仕上げ面: クロス貼り

【注意事項】


- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~ をご確認ください

戸当りについて

- 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がります大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ガラスを現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合、ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 8mm 確保してください
- サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

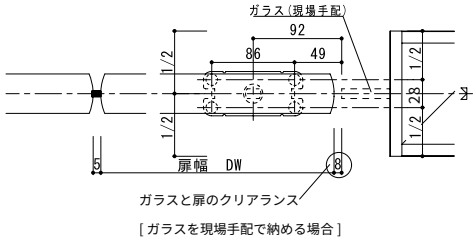



ガラスと扉のクリアランス
[ガラスを現場手配で納める場合]

スイング戸【1 ガラスタイプ】

開き勝手(当図面は吊元なしです)



横 断面図

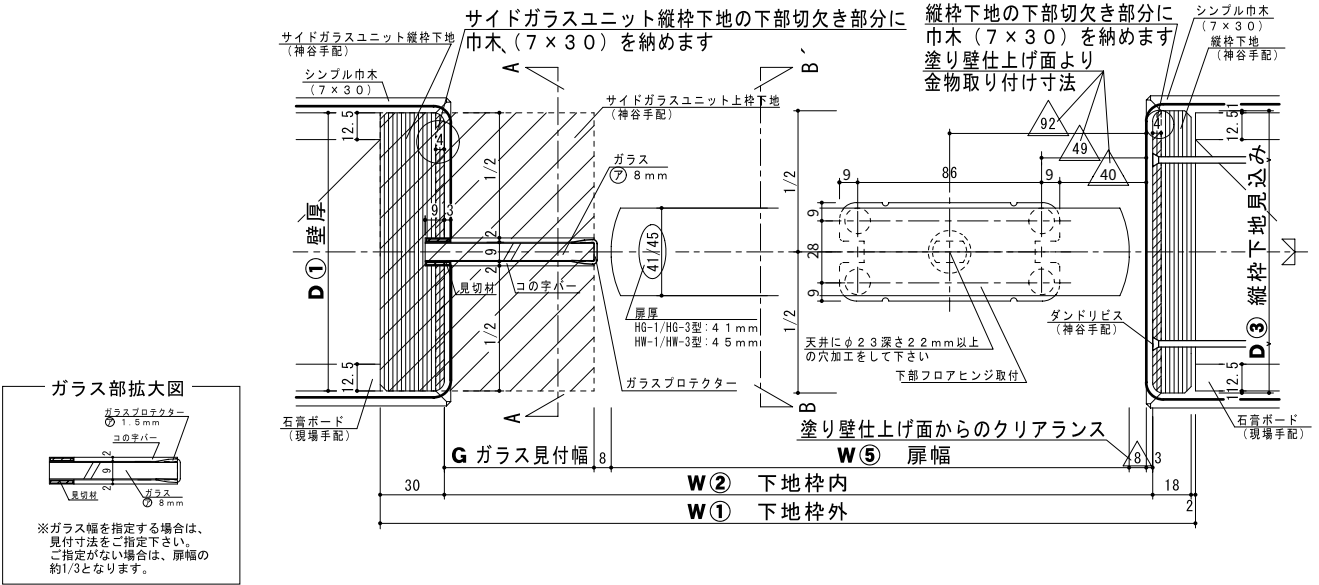

W 寸法 (mm)	W12	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	1260	D① 壁厚	130	70	・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	1210	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・[入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	900				・[小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)
G ガラス見付幅	291				

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm


下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm

縦 断面図

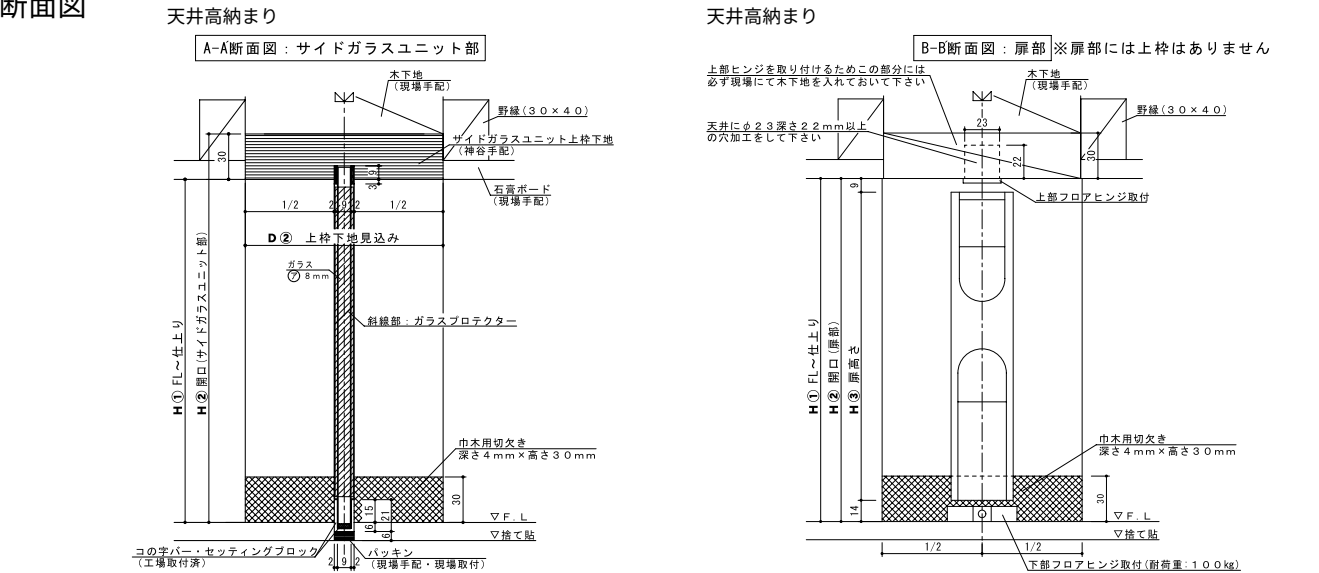

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	・[フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。
H② 開口(サイドガラスユニット部)	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	
H② 開口(扉部)	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-		

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


天井仕上げ面: クロス貼り

【注意事項】

- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~ をご確認ください
- 1 ガラスタイプのサイドガラスについて
- 1 ガラスタイプのサイドガラスは現場にて戸先側・吊元側どちらでも取付可能です

スイング戸【2 ガラスタイプ】


横 断面図

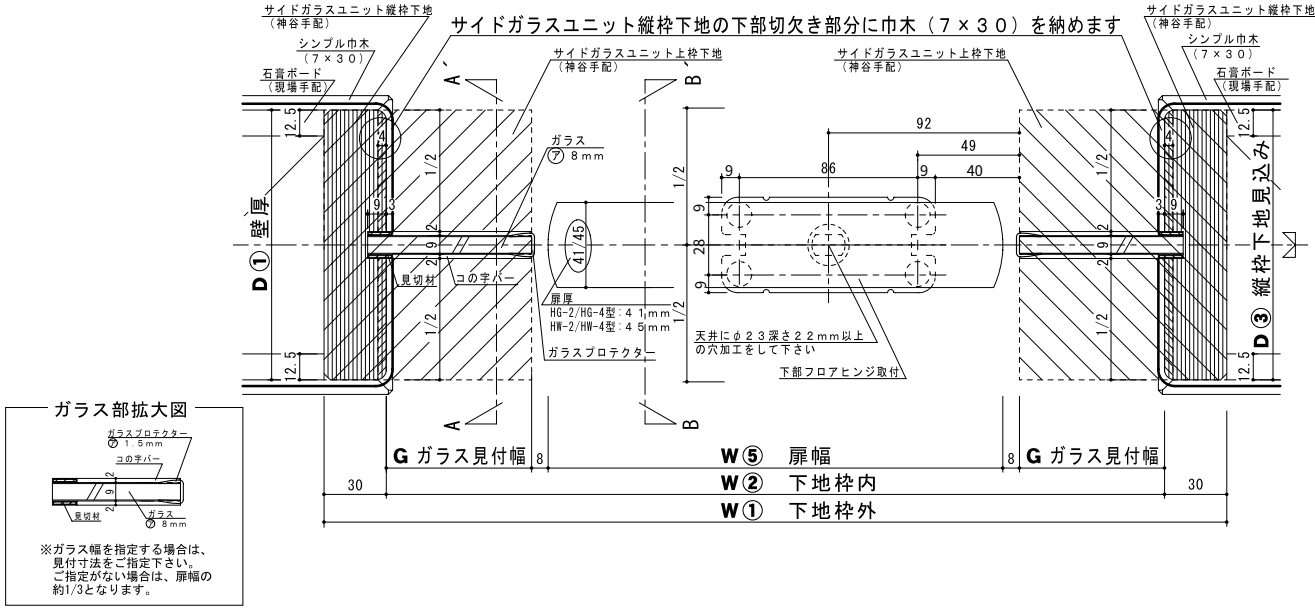


W 寸法 (mm)	W15	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [小口形状] 型番によって小口形状が異なります (戸先・吊元共通)  HG2 型  HG4/HW2/HW4 型	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい	
W① 下地枠外	1576	D① 壁厚	130	70			
W② 下地枠内	1516	D③ 縦枠下地見込み	130	70			
W⑤ 扉幅	900						
G ガラス見付幅	300						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm							

縦 断面図

天井高納まり

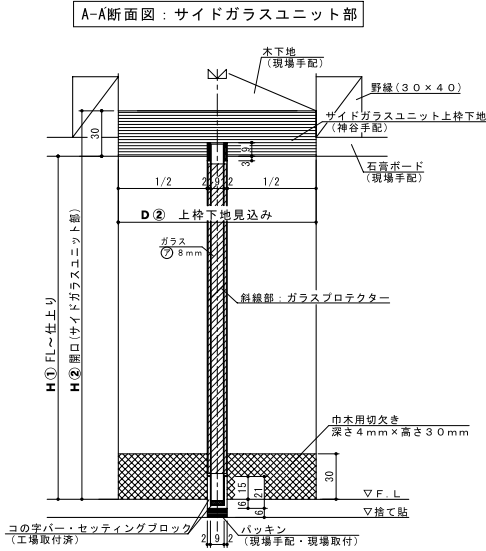

天井高納まり

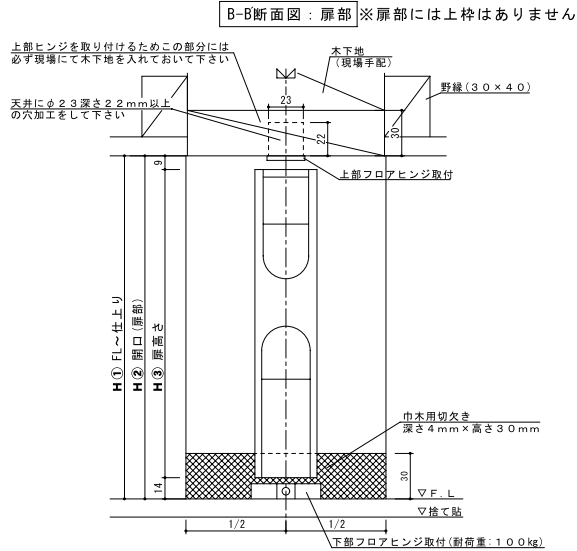

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考 ・ [フロアヒンジについて] ガラスフロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください。 天井仕上り面: クロス貼り	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			
H② 開口(サイドガラスユニット部)	2400	2700	-	-			
H② 開口(扉部)	2430	2730	-	-			
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-			
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm							

【注意事項】

・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.98 ~をご確認ください


注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
- 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。


- ・サイドガラス無し
- ・1 ガラストaipで吊元側が壁 の場合

※巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい
 ※150°以上あげると金物が破損する恐れがあります
 150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい



- ・1 ガラストaipで吊元側がガラス の場合
- ・2 ガラストaip

※150°以内であればガラスと扉は干渉しません
 ※吊元側が入隅の場合で壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい

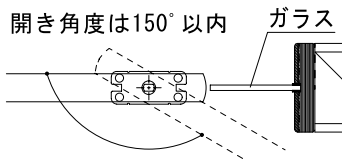


品名：床付戸当り B
 品番：KKDS-27 (※) ※は色記号
 サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください




片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がりが大変危険です。

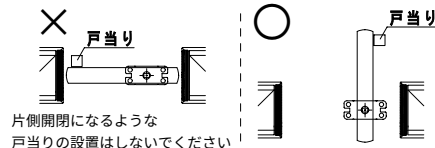

◎サイドガラス施工時の注意点

(サイドガラスセット [固定タイプ] の場合)

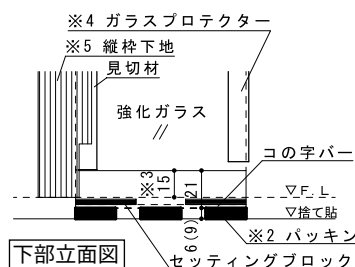


- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から 15 mm見えるように
 床の厚み 12mm の場合は 6mm
 床の厚み 15mm の場合は 9mm のパッキンを入れてください
- ※4 ガラスプロテクターはガラス小口からの破損防止のために取り付けていますが
 不要な場合は現場で取り外すこともできます
- ※5 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します



フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

扉側下部ヒンジ

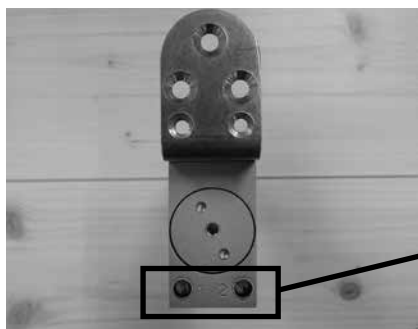

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ (No.1 及び No.2) をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整

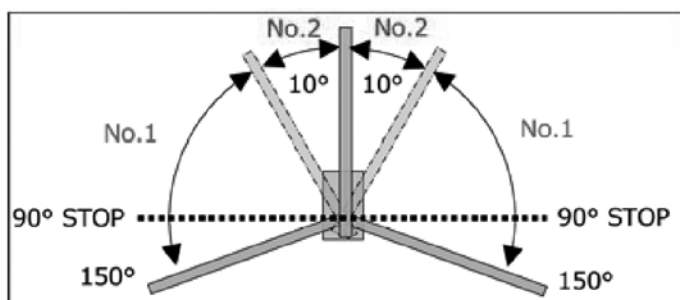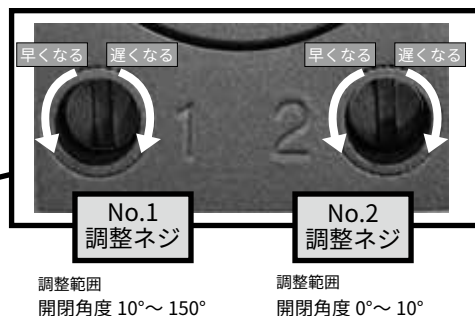


No.2 のネジで 0° ~ 10°、No.1 のネジで 10° から 150° までの調整ができます。90° のところでストップ機能が付いています。

【注意】

- ※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
- ※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
- ※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。


【上部フロアヒンジ受加工図】

- ・吊元側天井部分にφ23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
- ・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

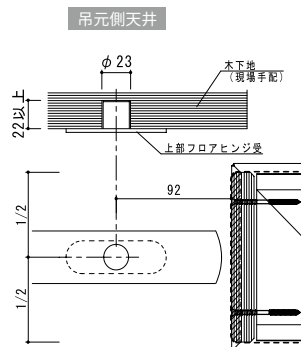

※注意※

上部フロアヒンジ受のセンターと下部フロアヒンジ受のセンターがずれないように取り付けてください。




施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑦カエサル」をご確認ください



施工手順書 TOP ページ

【下部フロアヒンジ受加工図】


- ・吊元側床面に下部フロアヒンジ受の取付用下穴加工（φ4～4.5）をしてください。
- ・下部フロアヒンジ受を下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

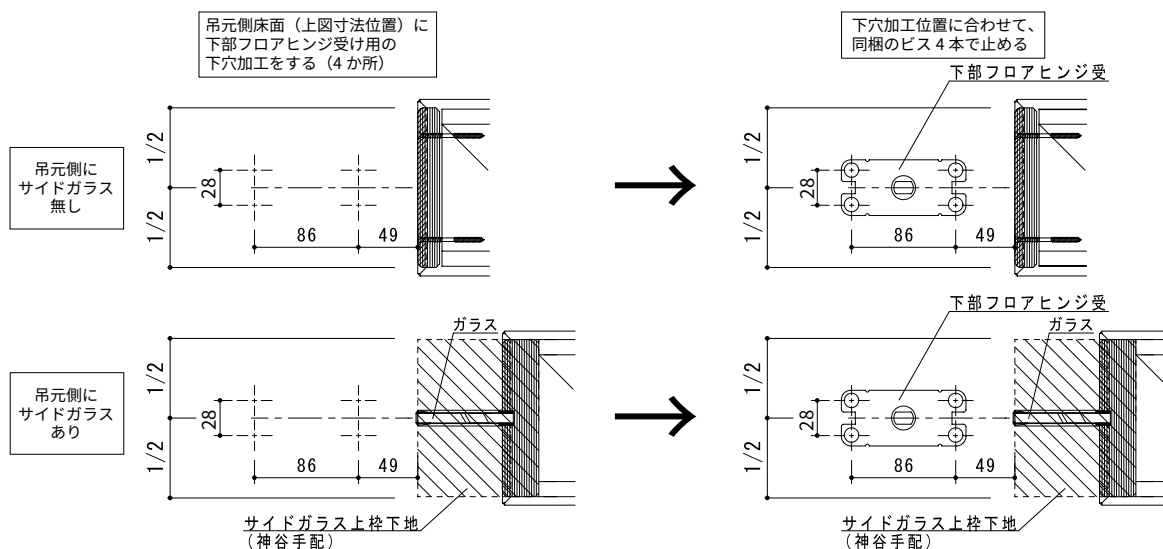


- ・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

〔木ビスで取り付ける場合〕

①下穴加工

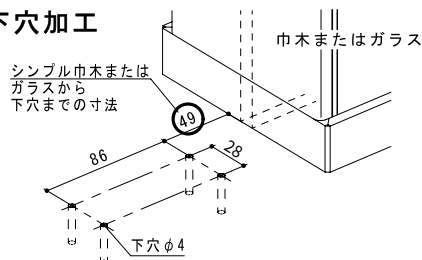


②金物取付

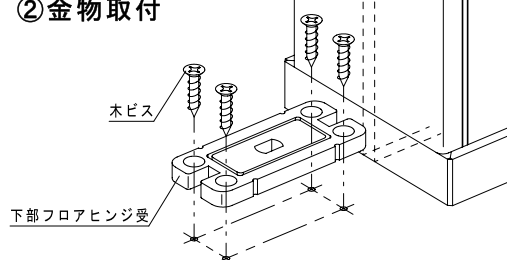


〔アンカーで取り付ける場合〕


①下穴加工

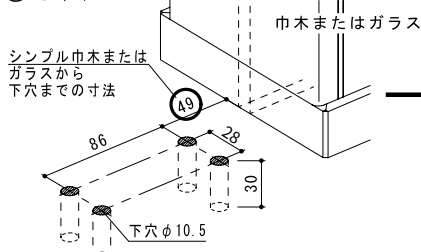

②アンカー取付

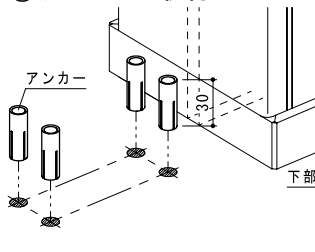

③金物取付

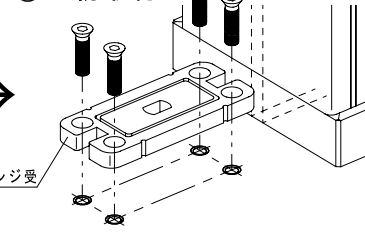

Premium class GRANDE




ステルス枠 クロス施工

親子戸	P.102
-----	-------


寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------



親子戸【コンシールドストッパー】




横断面図

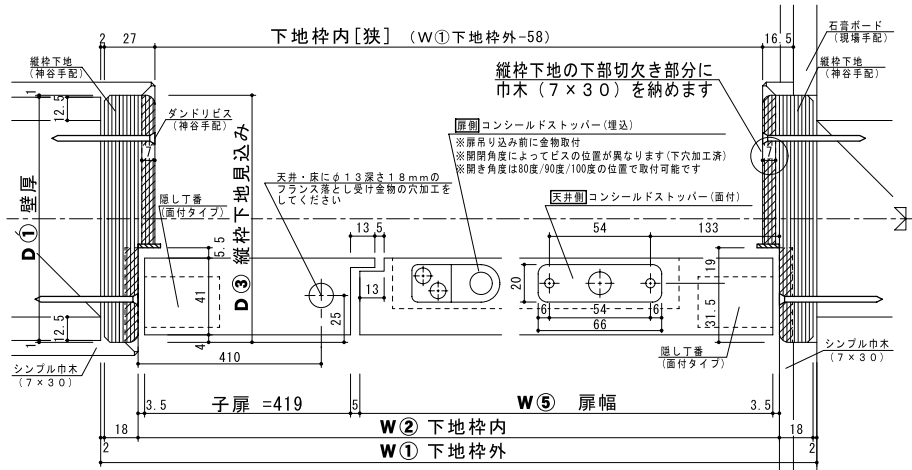


W 寸法 (mm)	W12		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品)	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	D① 壁厚	130	145	70			
W② 下地枠内	1220	1205	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72			
W⑤ 扉幅 (親扉)	789	774							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									

縦断面図

天井高納まり

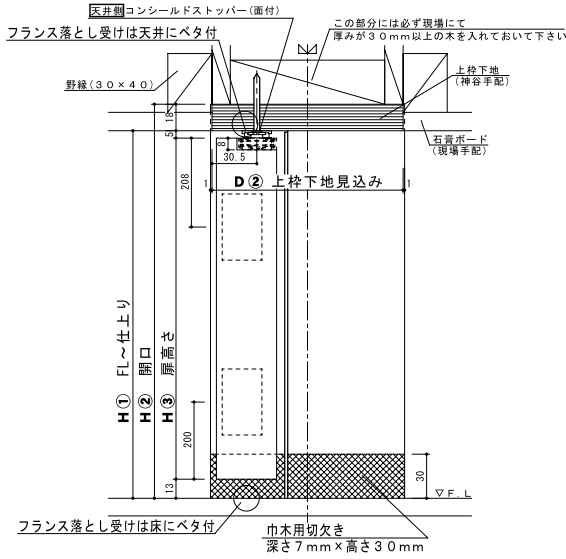

下がり壁納まり

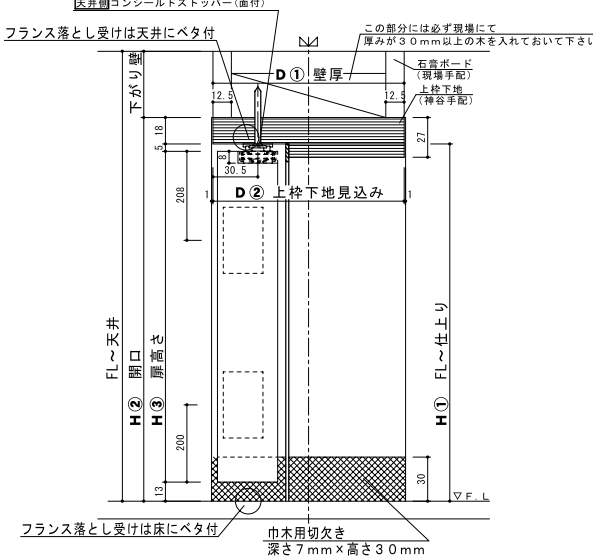


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70			
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	70	・ 天井と扉のクリアランスは 5mm です。 開閉軌道上の天井に突出している機構を 設置しないでください。 	巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい	
H② 開口	2418	2718	2418	2718	D② 上枠下地見込み	130	145	70	130	145	70			
H③ 扉高さ	2382	2682	2382	2682										
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm														

【注意事項】

オプションで錠一体型ハンドル (IA/IB) の場合は施錠面にご注意ください

錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)

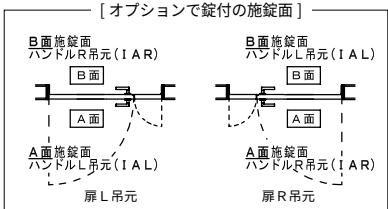

Premium class fit



ステルス枠 クロス施工

スイング戸	P.106
片引き戸	P.107
アウトセット片引き戸	P.108
2枚引違い戸	P.110
2枚引分け戸	P.111
アウトセット 2枚引分け戸	P.112

ステルス枠 塗り壁施工


スイング戸	P.113
片引き戸	P.114
アウトセット片引き戸	P.115
2枚引違い戸	P.117
2枚引分け戸	P.118
アウトセット 2枚引分け戸	P.119

施工用資料



注意事項・調整	P.120
取付図・加工図	P.121

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------





横断面図

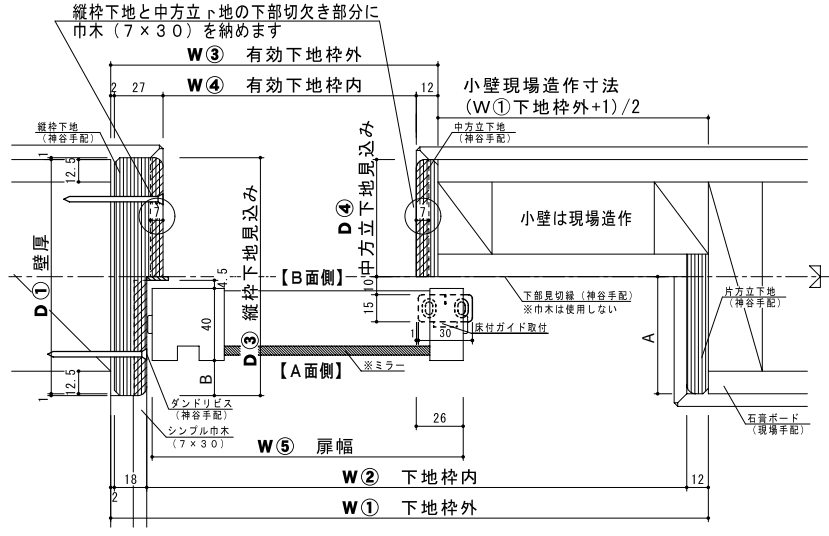

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
W① 下地枠外	1563	1655	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	781	827	D④ 中方立下地見込み	65	65
W④ 有効下地枠内	740	786	A寸法	65	80
W⑤ 扉幅	773	819	B寸法	19.5	34.5

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考

- ・柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す
- ・ミラー面はA面側になります
- ・B面側には変更できませんのでご注意ください
- ・[軽量鉄骨下地の場合]
- 下地枠裏に 15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)


下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

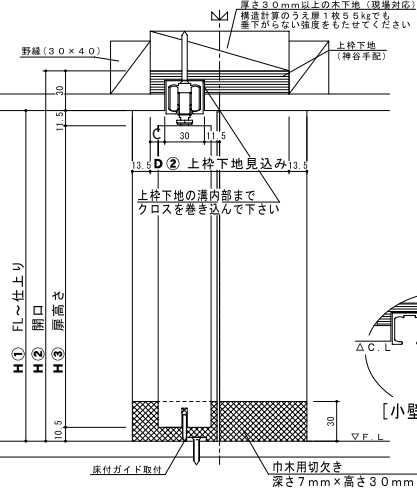

下がり壁納まり

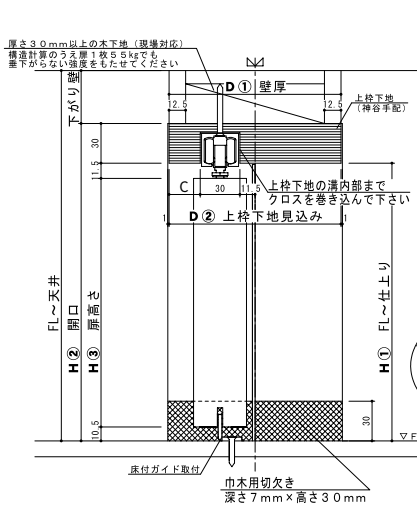

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,600		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	・柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す
H① FL~仕上り	2400	2600	D① 壁厚	-	-	・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください
H② 開口	2430	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	
H③ 扉高さ	2378	2578	C寸法	11	26	

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です

下地枠 (神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


fit ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

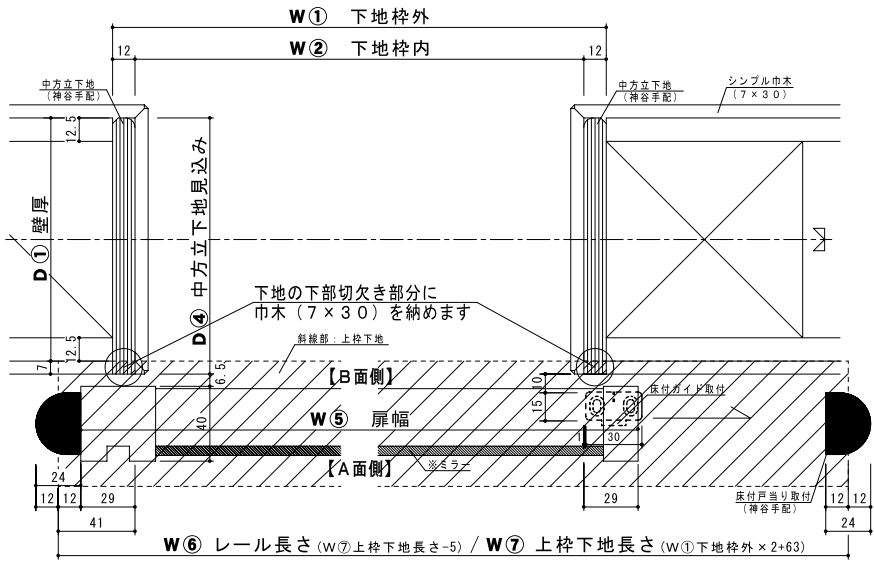


W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ミラー面はA面側になります B面側には変更できませんのでご注意ください ・〔軽量鉄骨下地の場合〕 下地枠裏に15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	839	824	870						
W⑥ レール長さ	1668	1638	1730						
W⑦ 上枠下地長さ	1673	1643	1735						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図


天井高納まり

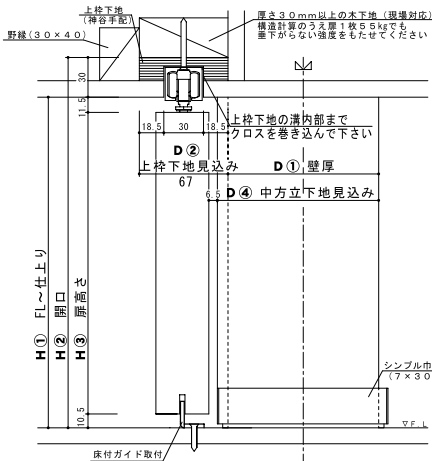

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがら ない強度をもたせてください	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL〜仕上り	2400	2600	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2630	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2578	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													





横断面図

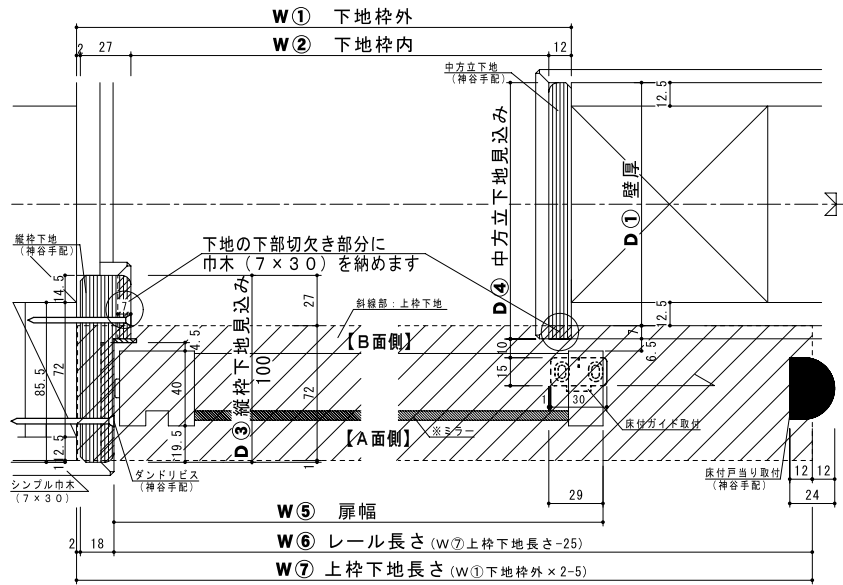


W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ ミラー面は A 面側になります B 面側には変更できませんのでご注意ください ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	764	749	795	D② 上枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	800	785	831	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	1580	1550	1642						
W⑦ 上枠下地長さ	1605	1575	1667						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

天井高納まり

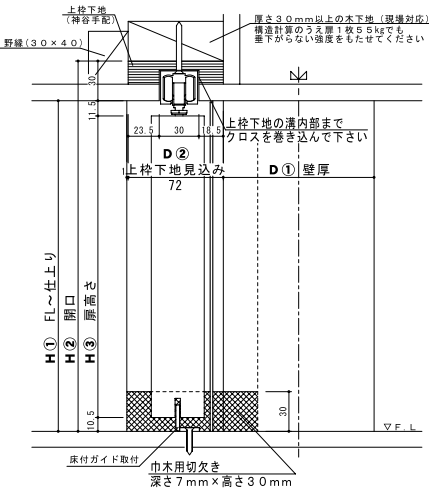


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2600	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	・構造計算のうえ厚1枚55kgでも垂れさがら ない強度をもたせてください	
H② 開口	2430	2630	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2578	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													



W寸法 (mm)	W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145				
W① 下地枠外	1715	1700	D① 壁厚	130	145	
W② 下地枠内	1666	1651	D③ 縦枠下地見込み	132	147	
W⑤ 扉幅	851	※ 851				
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm						

下地枠 (神谷手製品)
 巾木切欠き部分


※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

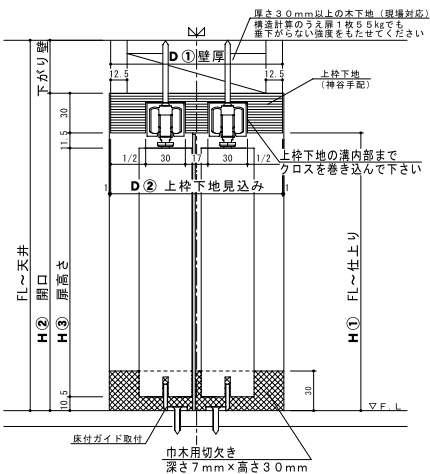


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2600	2400	2600	D① 壁厚	-	-	130	145	・構造計算のうえ扉 1枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい	
H② 開口	2430	2630	2430	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2578	2378	2578							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です											

2枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




横断面図

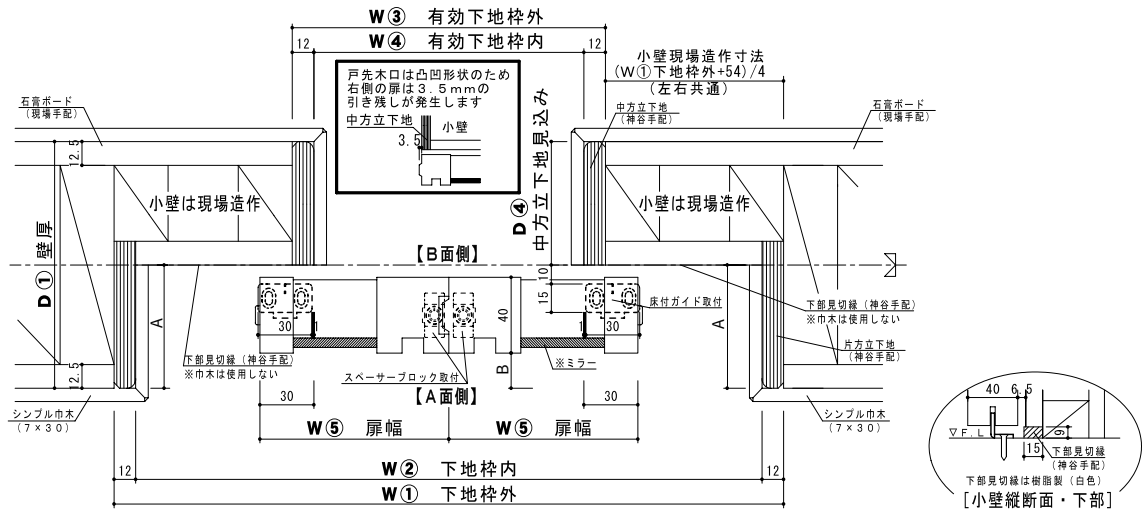


W寸法 (mm)	W35		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	下地枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	3484	3454	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	3460	3430	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W③ 有効下地枠外	1715	1700	A寸法	65	80		
W④ 有効下地枠内	1691	1676	B寸法	18.5	33.5		
W⑤ 扉幅	875.5	868					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦断面図

天井高納まり

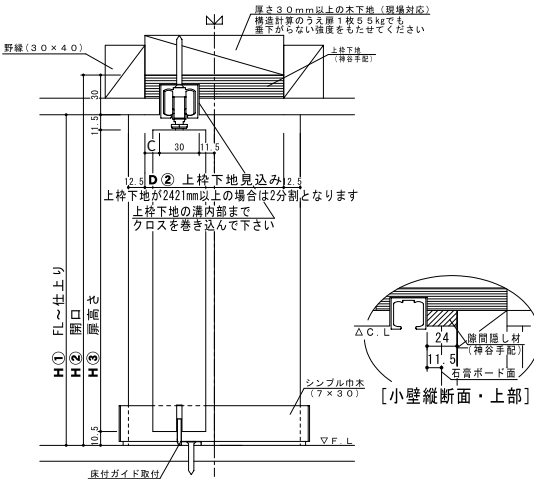

下がり壁納まり

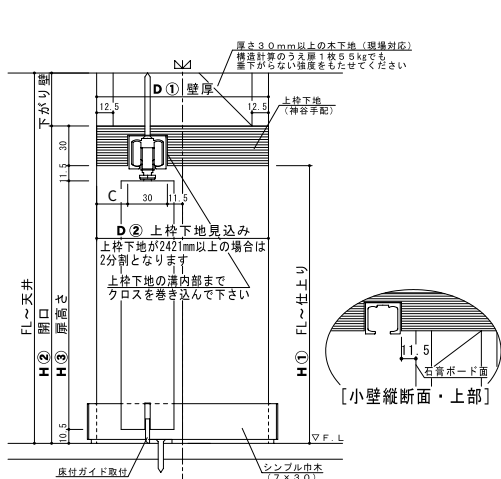


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください	下地枠 (神谷手配品)	
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145			
H① FL~仕上り	2400	2600	2400	2600	D① 壁厚	-	-	130	145			
H② 開口	2430	2630	2430	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145			
H③ 扉高さ	2378	2578	2378	2578	C寸法	11	26	23.5	38.5			
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です												


fit ステルス枠クロス施工

アウトセット 2 枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)



横 断面図


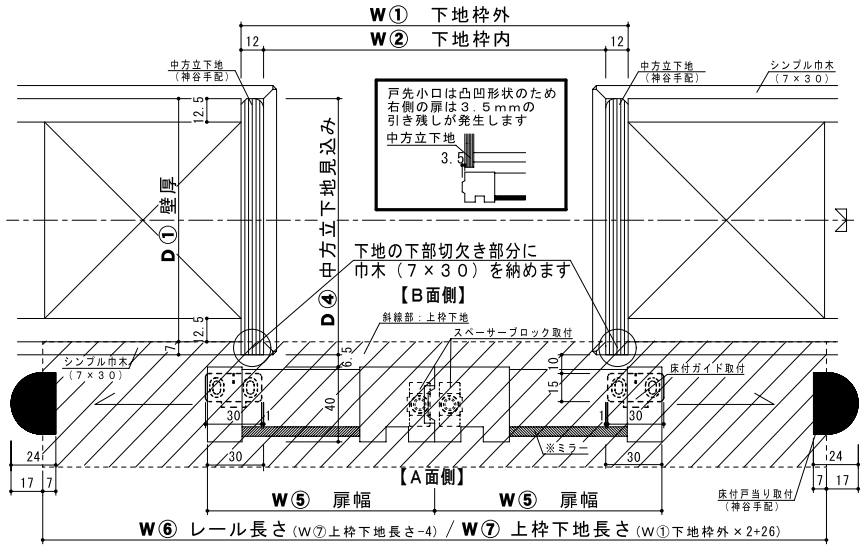


W 寸法 (mm)	W35		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ミラー面はA面側になります B面側には変更できませんのでご注意ください ・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1715	1700	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1691	1676	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 屏幅	875.5	868						
W⑥ レール長さ	3452	3422						
W⑦ 上枠下地長さ	3456	3426						


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

縦 断面図


天井高納まり

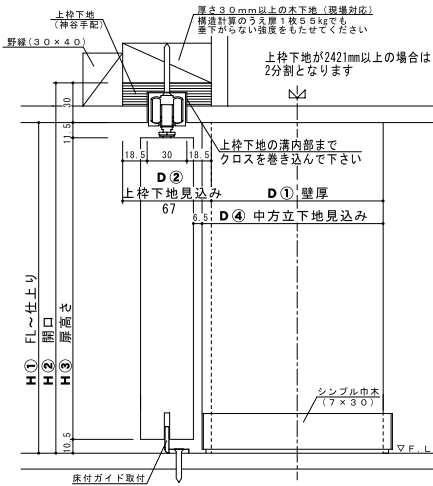


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさがら ない強度をもたせてください	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H ① FL~仕上り	2400	2600	-	-	D ① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H ② 開口	2430	2630	-	-	D ② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H ③ 屏高さ	2378	2578	-	-	D ④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													




横断面図

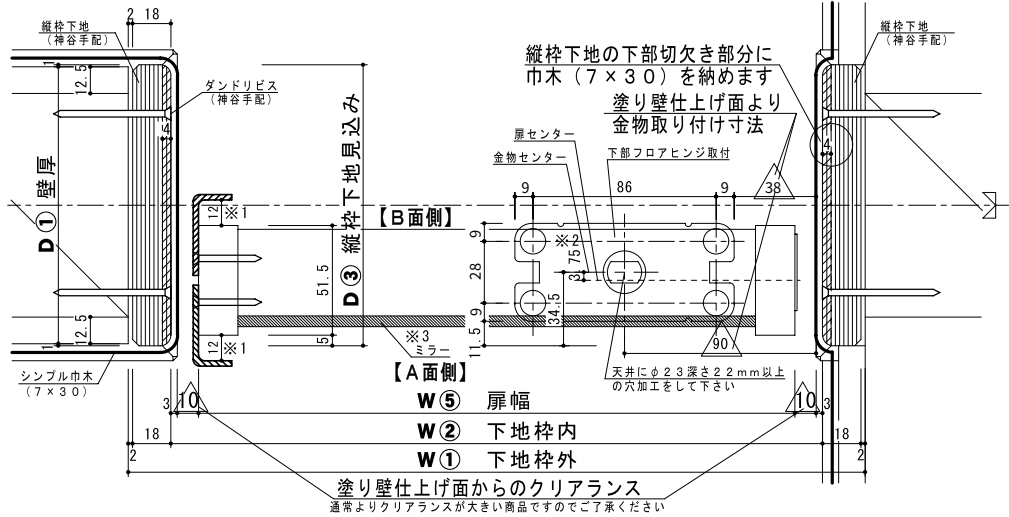

W 寸法 (mm)	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考		
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	※1...取手は現場取付となります 框から取手までの寸法は 12 mm を想定しております 扉破損の原因となるため必ず A 面側 13 mm 以内、 B 面側 20 mm 以内で取付けてください ※2...下地枠と扉のクリアランスが左右ともに 10 mm 確保 できていれば扉の設置箇所は前後に移動可能です その際フロアヒンジの取付位置は扉中心から 3.75 mm B 面側になりますのでご注意ください ※3...ミラー面は A 面側になります、B 面側には変更できませんのでご注意ください ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	※下地枠 (神谷手配品) ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい —— 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm	
W② 下地枠内	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72			
W⑤ 扉幅	739	724	770							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

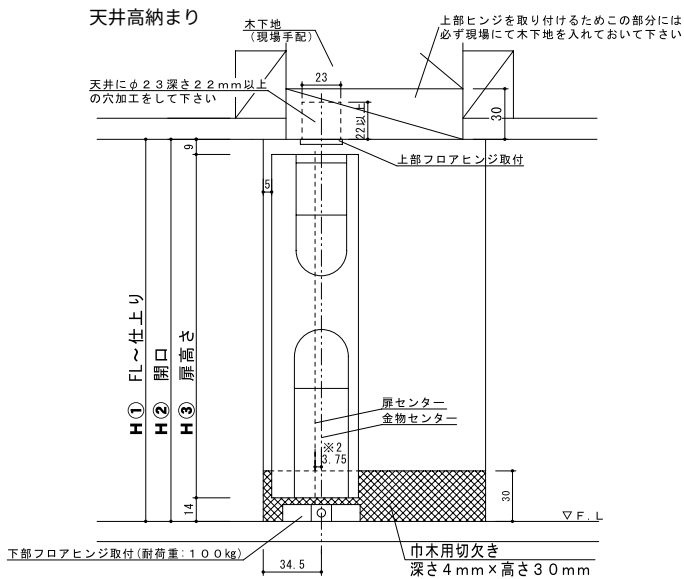


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		
H① FL～仕上り	2400	2600	-	-	・[床の強度について] 扉の重量は最大 50kg/ 枚です、床の強度をご確認ください ・[フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください	天井仕上げ面：クロス貼り
H② 開口	2400	2600	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2577	-	-		
ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です						

【注意事項】


- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.120 をご確認ください

戸当りについて


- 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がります大変危険です



巾木や壁と扉が干渉する場合は、必ず戸当りを取り付けてください




横 断面図

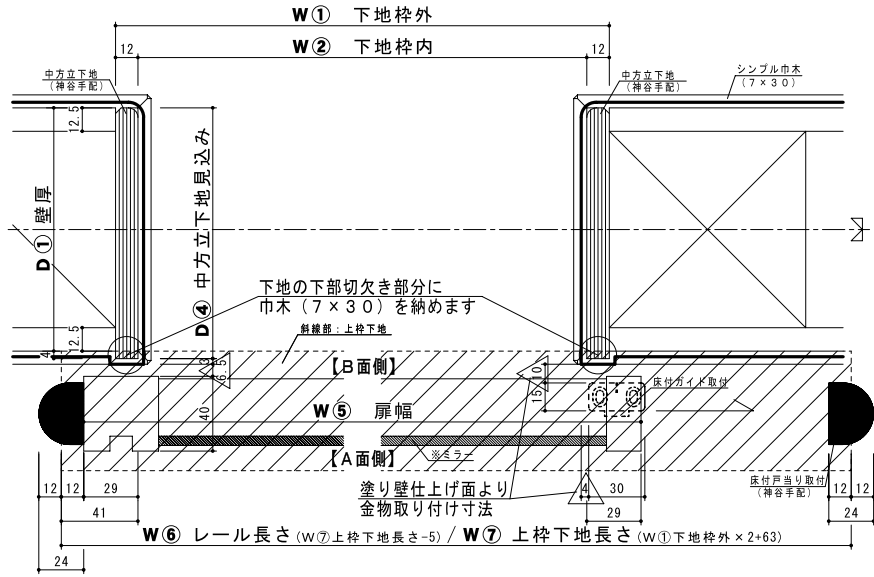

W 寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ミラー面は A 面側になります B 面側には変更できませんのでご注意ください ・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	839	824	870						
W⑥ レール長さ	1668	1638	1730						
W⑦ 上枠下地長さ	1673	1643	1735						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

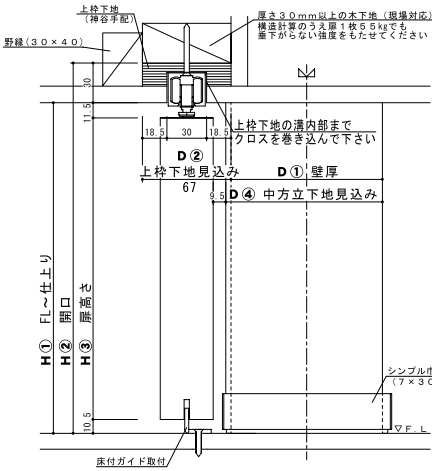


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・構造計算のうえ扉 1 枚 55kg でも垂れさが らない強度をもたせてください	 下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2600	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	天井仕上り面：クロス貼り	
H② 開口	2430	2630	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2578	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													


fit ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

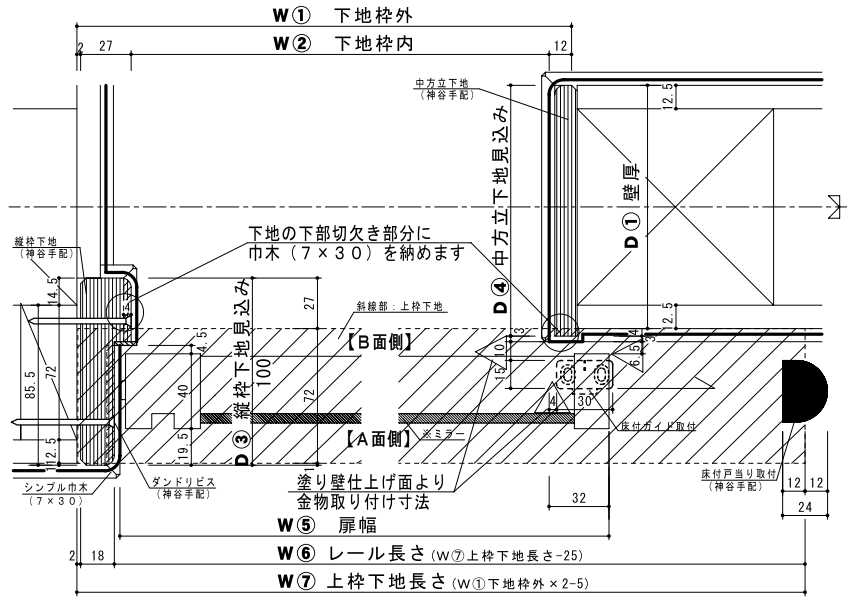

W 寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ▨ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上り面 壁仕上り面: 塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	764	749	795	D② 上枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	800	785	831	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	1580	1550	1642						
W⑦ 上枠下地長さ	1605	1575	1667						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									

縦 断面図


天井高納まり

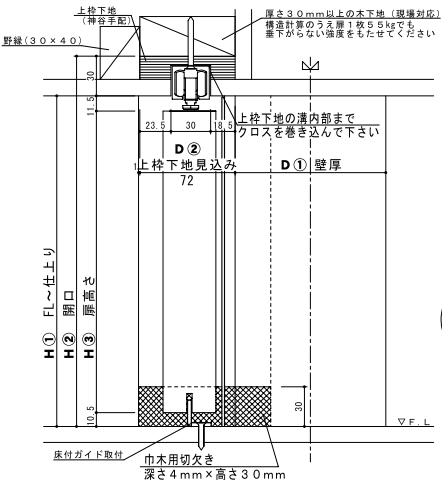


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・ 構造計算のうえ厚 1 枚 55kg でも垂れさ がらない強度をもたせてください	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面: クロス貼り
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2600	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2630	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2578	-	-									
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)




横 断面図

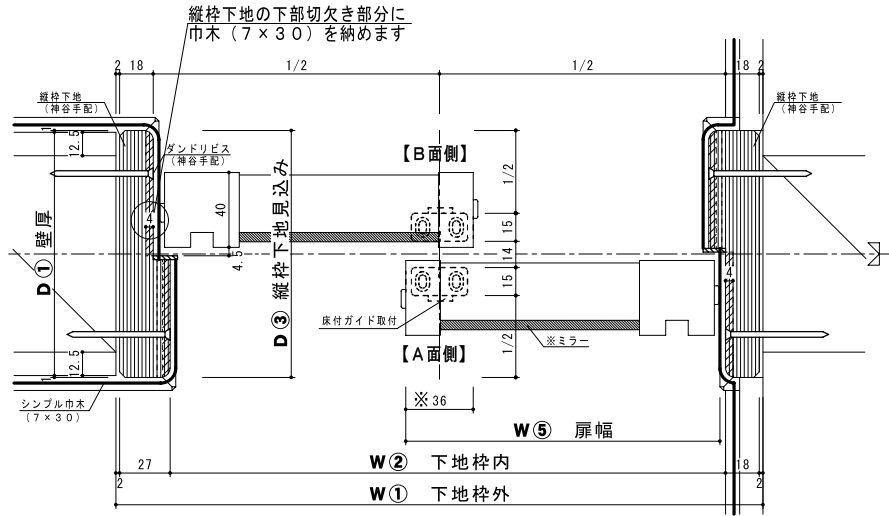


W寸法 (mm)	W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	1715	1700	D① 壁厚	130	145	・ミラー面はA面側になります B面側には変更できませんのでご注意ください ・(※)壁厚 145 mmの規格サイズの扉の被り寸法が 52 mmになります ・〔軽量鉄骨下地用 (基準壁厚 70 mm) の場合〕 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	1666	1651	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W⑤ 扉幅	851	※ 851					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦 断面図

天井高納まり

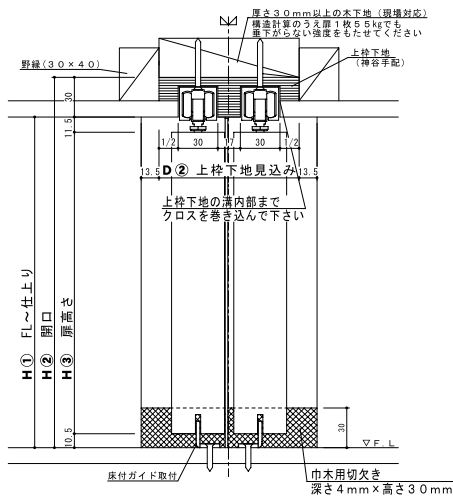

下がり壁納まり

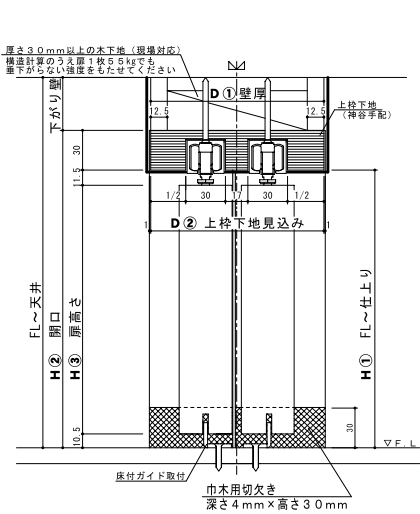

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・構造計算のうえ扉 1枚 55kg でも垂れさが らない強度をもたせてください	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上がり面 天井仕上がり面: クロス貼り 下がり壁仕上がり面: 塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600							
H① FL~仕上り	2400	2600	2400	2600	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2430	2630	2430	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2578	2378	2578							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です											


fit ステルス枠塗り壁施工

2 枚引分け戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面は勝手なしです)

B 面
A 面
A 面側の引手はスリット手掛け


横 断 面 図

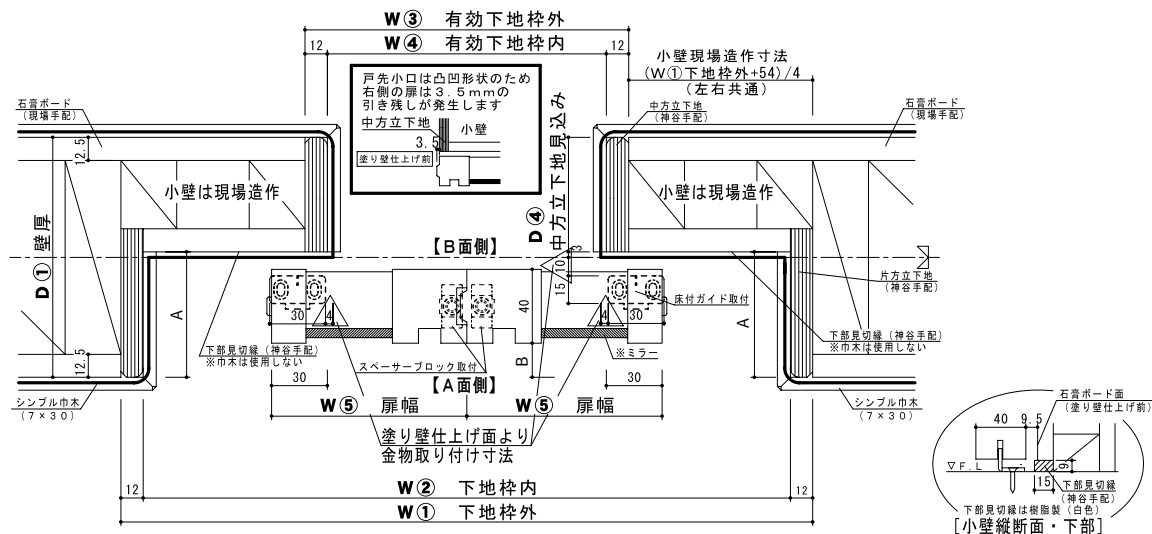


W 寸法 (mm)	W35		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 塗り壁仕上げ面 ■ 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	3484	3454	D① 壁厚	130	145	・ 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す	
W② 下地枠内	3460	3430	D④ 中方立下地見込み	62	62	・ ミラー面はA面側になります B面側には変更できませんのでご注意ください	
W③ 有効下地枠外	1715	1700	A寸法	68	83	・ [軽量鉄骨下地用 (基準壁厚 70mm) の場合] 下地枠裏に 15mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W④ 有効下地枠内	1691	1676	B寸法	18.5	33.5		
W⑤ 扉幅	875.5	868					
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm							

縦 断 面 図

天井高納まり

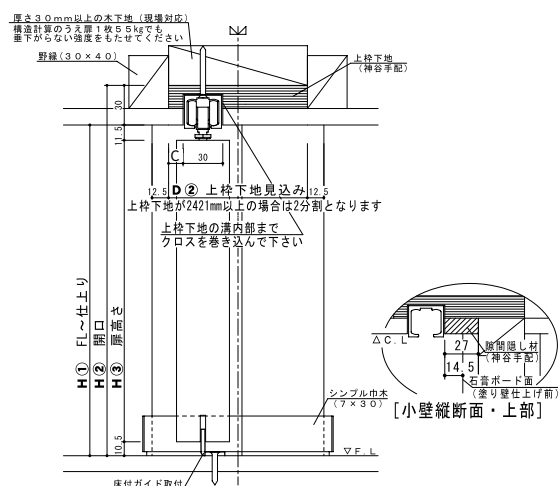


下がり壁納まり

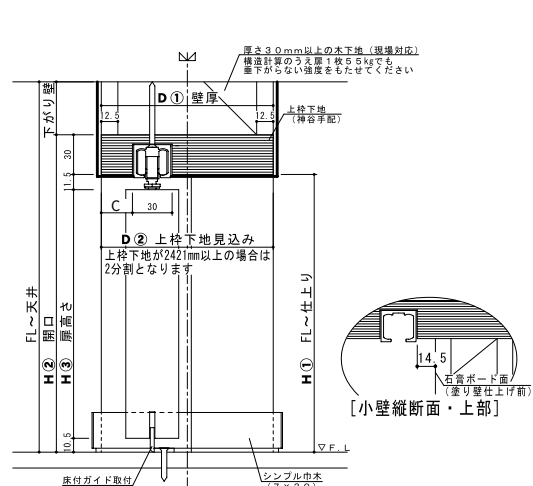


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 塗り壁仕上げ面 ■ 天井仕上げ面: クロス貼り ■ 下がり壁仕上げ面: 塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2600	2400	2600	D① 壁厚	-	-	130	145	・ 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す	
H② 開口	2430	2630	2430	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	・ 構造計算のうえ厚 1 枚 55kg でも垂れさがらない強度をもたせてください	
H③ 扉高さ	2378	2578	2378	2578	C寸法	11	26	23.5	38.5		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です											

アウトセット 2 枚引分け戸【上吊+床付ガイド】





横 断面図

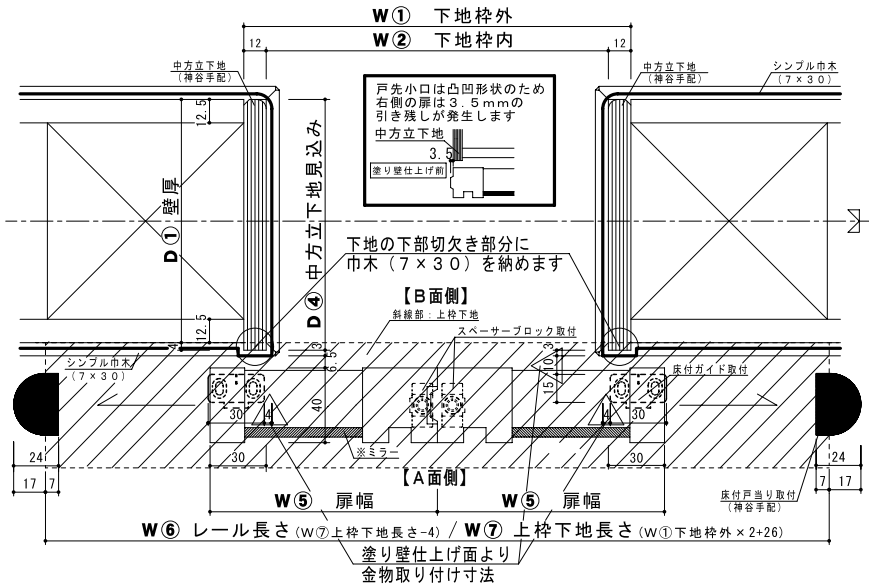

W寸法 (mm)	W35		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ミラー面はA面側になります B面側には変更できませんのでご注意ください ・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要ですよ (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順を参照下さい 塗り壁仕上げ 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1715	1700	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1691	1676	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	875.5	868						
W⑥ レール長さ	3452	3422						
W⑦ 上枠下地長さ	3456	3426						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦 断面図

天井高納まり

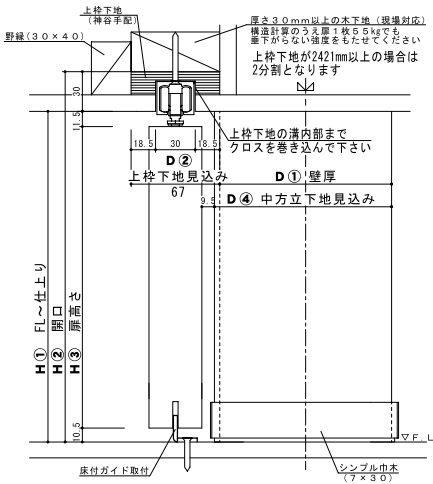


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上面：クロス貼り
	H2,400	H2,600	H2,400	H2,600		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL〜仕上り	2400	2600	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	・構造計算のうえ厚 1 枚 55kg でも垂れさが らない強度をもたせてください	
H② 開口	2430	2630	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2578	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー色グレー・ブラウンはH2,400のみの設定です													

注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
- 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。




巾木や壁と扉が干渉する場合は、必ず戸当りを取り付けてください

品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27 (※) ※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

推奨戸当り



片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。
扉の脱落に繋がり大変危険です。

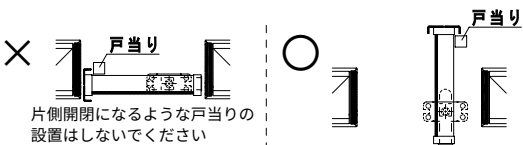

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑨フィット」をご確認ください




施工手順書 TOP ページ

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。

扉側下部ヒンジ

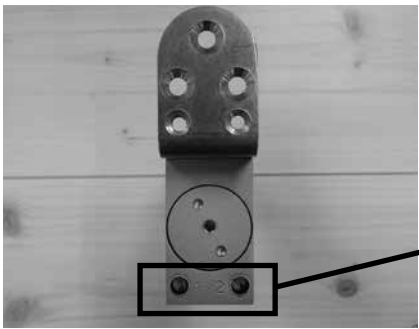


扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ (No.1 及び No.2) をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整



調整範囲
開閉角度 10°～150°

調整範囲
開閉角度 0°～10°

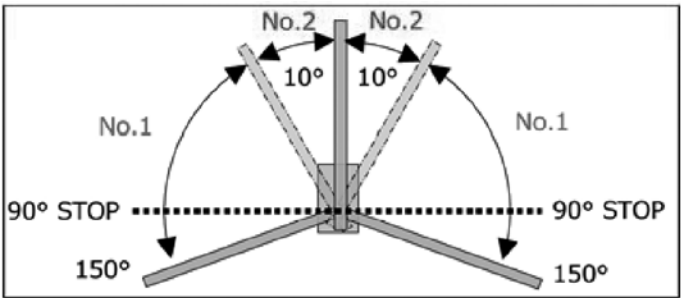

No.2 のネジで 0°～10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの調整ができます。90°のところでストップ機能が付いています。

【注意】

- ※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
- ※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
- ※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。

Premium class Indigo



ステルス枠 クロス施工

スイング戸	P.124
-------	-------

ステルス枠 塗り壁施工

スイング戸	P.125
-------	-------

施工用資料

パネル割付参考図・調整	P.126
注意事項・取付図・加工図	P.127

寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------




Indigo ステルス枠クロス施工

スイング戸

開き勝手(当図面は吊元なしです)

横 断面図

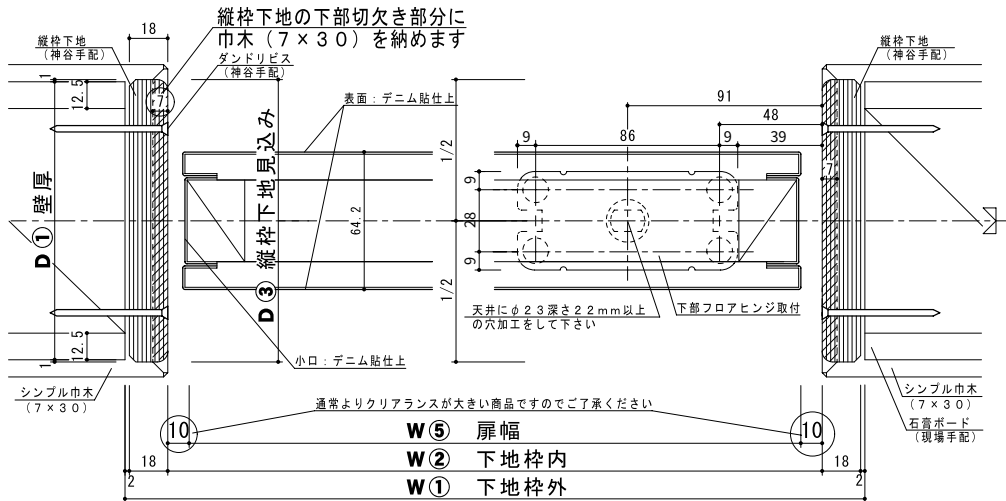

W 寸法 (mm)	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考
W① 下地枠外	960	D① 壁厚	130	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	920	D③ 縦枠下地見込み	132	72	・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W⑤ 扉幅	900				

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm 軽量鉄骨下地用：70mm

下地枠 (神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

入隅の場合の縦枠と巾木

縦 断面図

天井高納まり

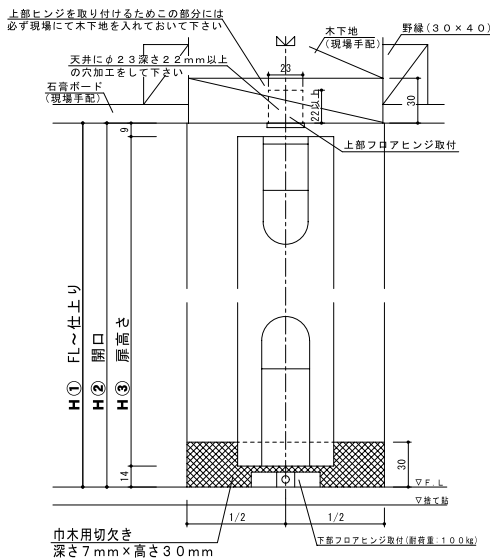

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	・ [床の強度について] 扉の重量は扉サイズ最大 79kg/ 枚です。床の強度をご確認ください
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	・ [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H② 開口	2400	2700	-	-	
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-	

※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

【注意事項】


- フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.126 をご確認ください

戸当りについて

- 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がりが大変危険です


ガラス現場手配またはサイドガラスセット (脱着タイプ) について

- ガラスを現場手配 または サイドガラスセット (脱着タイプ) で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 10 mm 確保してください
- サイドガラスセット (脱着タイプ) の詳細は P.308 をご確認ください

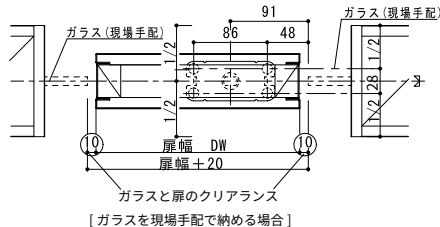




横断面図

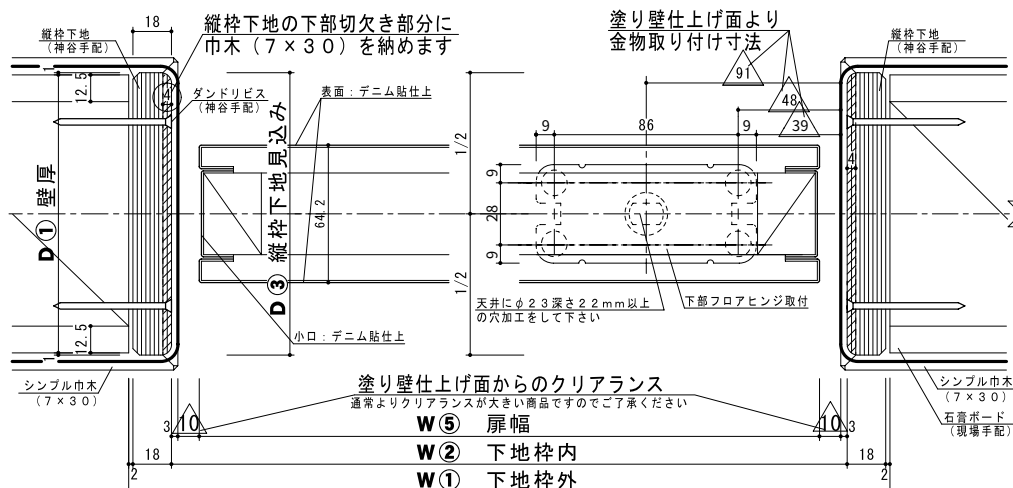

W 寸法 (mm)	W09	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要とする (P.19 参照) ・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)	
W① 下地枠外	960	D① 壁厚	130	70		
W② 下地枠内	920	D③ 縦枠下地見込み	132	72		
W⑤ 屏幅	894					
基準壁厚 在来工法: 3.5 寸用 130mm 軽量鉄骨下地用: 70mm						

縦断面図

天井高納まり

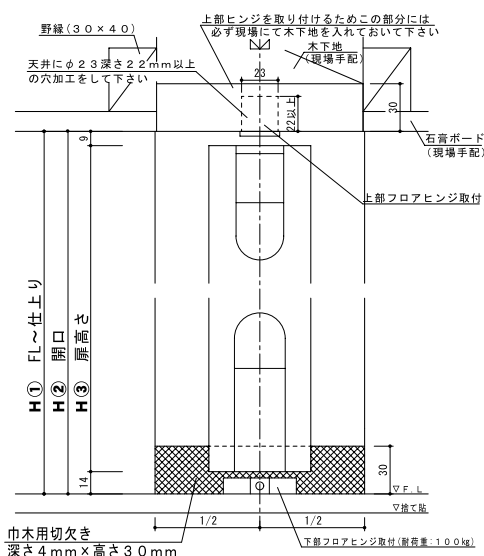

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 巾木切欠き部分		
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい	
H①	FL〜仕上り	2400	2700	-	-			• [床の強度について] 扉の重量は扉サイズ最大 79kg/ 枚です。床の強度をご確認ください	
H②	開口	2400	2700	-	-				• [フロアヒンジについて] フロアヒンジは側面に調整機能があるため、床に埋め込まないでください
H③	扉高さ	2377	2677	-	-				
							天井仕上げ面：クロス貼り		

【注意事項】


- ・フロアヒンジの加工図や注意事項などの詳細は P.126 をご確認ください

戸当りについて

- ・ 巾木や壁と扉が干渉する場合は必ず戸当りを取り付けてください
- ・ 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります、150°以上開かないように戸当りを取り付けてください
- ・ 片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください、扉の脱落に繋がり大変危険です

ガラス現場手配またはサイドガラスセット(脱着タイプ)について

- ・ガラスを現場手配またはサイドガラスセット（脱着タイプ）で納める場合
ガラスと扉のクリアランスは必ず戸先・吊元 各 10 mm確保してください
- ・サイドガラスセット（脱着タイプ）の詳細は P.308 をご確認ください

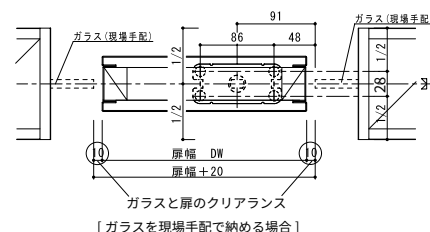


Indigo スイング戸 パネル割付参考図 / 調整

パネル割付参考図

- ・パネルは5枚が均等になるよう、扉高さによって割付寸法が変わります。
- ・ハンドルセンターは扉高さによって変わります。


FL～仕上り (CH)2400 mmの場合

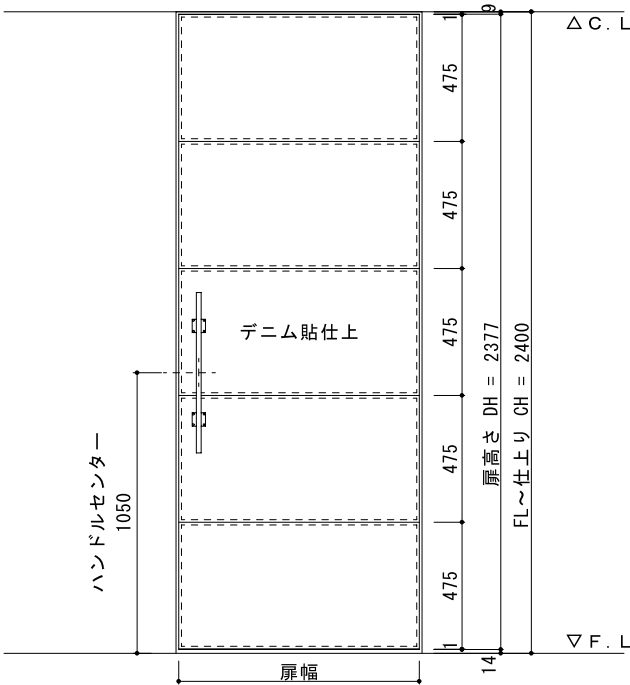

フロアヒンジの開閉速度調整について

扉側の下部ヒンジにある速度調整ネジを回して開閉速度の調整をしてください。


扉側下部ヒンジ

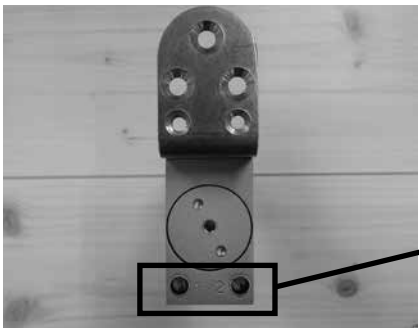

扉側の下部ヒンジにある開閉速度調整ネジ (No.1 及び No.2) をマイナスの手動ドライバーで回して開閉速度を調整

調整範囲
開閉角度 10°～150°

調整範囲
開閉角度 0°～10°

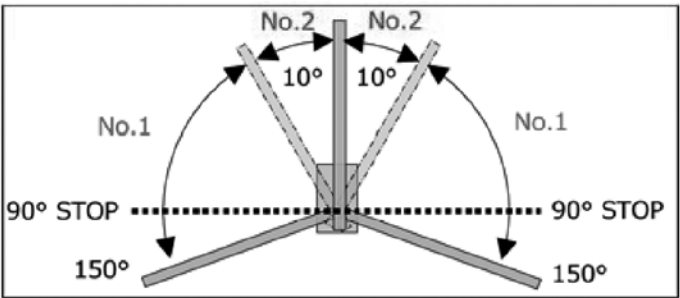

No.2 のネジで 0°～10°、No.1 のネジで 10°から 150°までの調整ができます。90°のところでストップ機能がついています。


【注意】

- ※ No.1 と No.2 の開閉速度の差を極端に変化させないでください。
- ※ No.1 と No.2 それぞれの開閉速度調整ネジを締め過ぎないでください。締め過ぎると扉が動かなくなります。
- ※ No.1 と No.2 の開閉速度調整ネジを必要以上に回転操作すると、閉扉動作に支障をきたしたり、油が漏れ出るおそれがあります。


注意事項

◎扉取付時の注意点

- 扉を開いたときに、90°で扉を保持する機能が付いています。
- 90°で止まりますが、90°以上開けることができるため、巾木や壁と扉が干渉する場合は戸当りを取り付けて下さい。
- 150°以上開けると金物が破損する恐れがあります。150°以上は開かないように戸当りを取り付けて下さい。

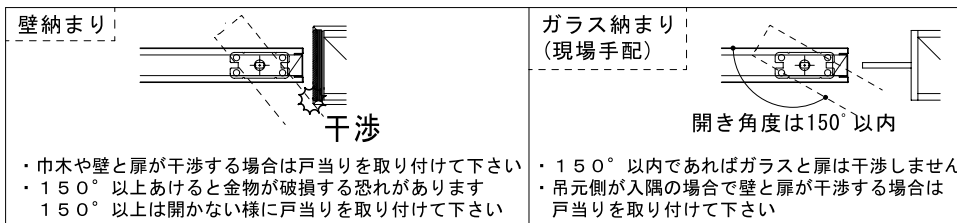


片側のみ開閉する様な戸当りの設置は絶対にしないでください。扉の脱落に繋がり大変危険です。



推奨戸当り 品名: 床付戸当り B
品番: KKDS-27 (※) ※は色記号
サイズ: 幅 36 mm × 高さ 36 mm × 奥行 40 mm


※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材 (ドアストッパー)」をご覧ください



取付図・加工図


【上部フロアヒンジ受加工図】

- ・吊元側天井部分にφ23 深さ 22mm 以上の穴加工をして下さい
- ・天井クロス貼後上部フロアヒンジ受を取り付けて下さい

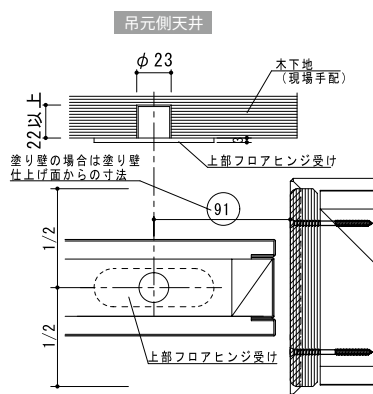


※注意※

上部フロアヒンジ受のセンターと下部フロアヒンジ受のセンターがずれないように取り付けてください。



【下部フロアヒンジ受加工図】


- ・吊元側床面に下部フロアヒンジ受の取付用下穴加工 (φ4 ~ 4.5) をしてください。
- ・下部フロアヒンジ受を下穴加工に合わせて、同梱のビス 4 本で止めてください。

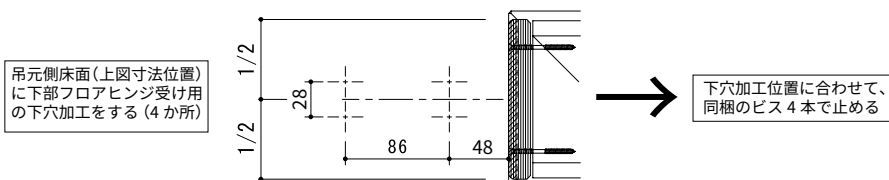

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOP ページより、該当カタログのシリーズ専用「⑩ファイブクイーンズ・インディゴ」をご確認ください




施工手順書 TOP ページ

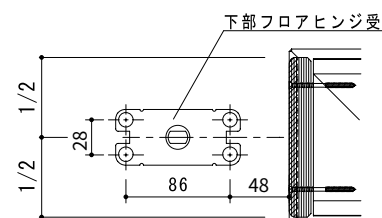


- ・下部フロアヒンジ取付用に木ビスとアンカーの 2 種類を同梱しておりますので現場に応じてどちらかの取り付け方法を選択して下さい

木ビスで取り付ける場合

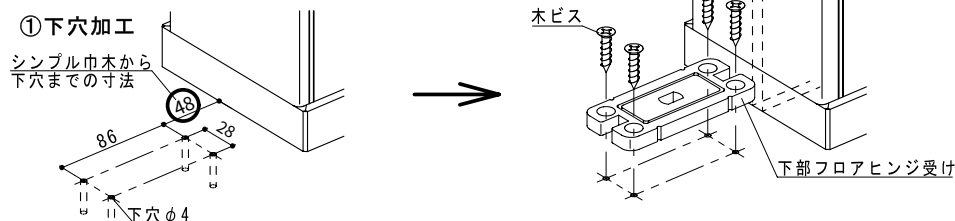

アンカーで取り付ける場合

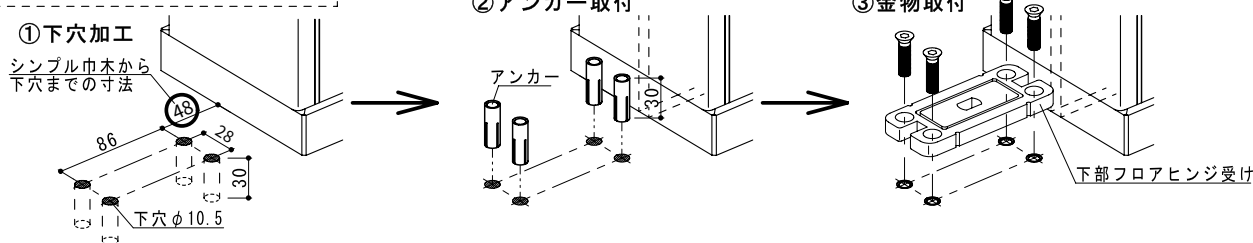

Premium class +Function Automatic Door



ステルス枠 クロス施工

片開き戸	P.130
片引き戸	P.131

ステルス枠 塗り壁施工

片開き戸	P.132
片引き戸	P.133


施工用資料

開き戸タイプについて	P.134
引き戸タイプについて	P.135

寸法特注対応範囲	P.136
----------	-------




片引き戸【上吊+床付ガイド】



※引手はオプションです

横 断面図

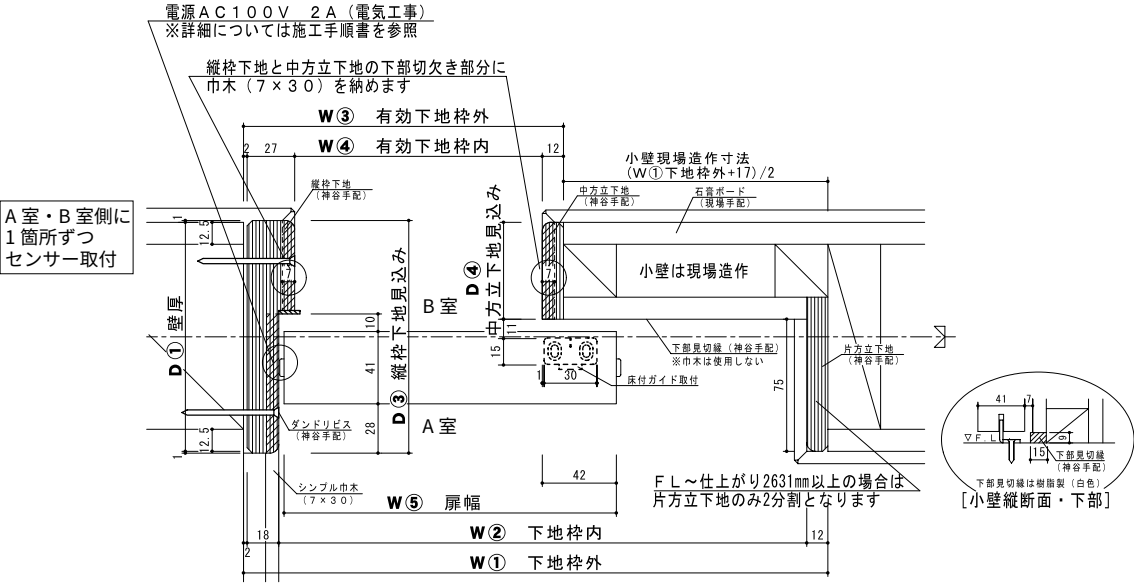


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	1563	1655	D① 壁厚	130	・ Automatic Door は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132		巾木切欠き部分
W③ 有効下地枠外	773	819	D④ 中方立下地見込み	65		※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W④ 有効下地枠内	732	778				
W⑤ 扉幅	781	827				


基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm

縦 断面図

天井高納まり

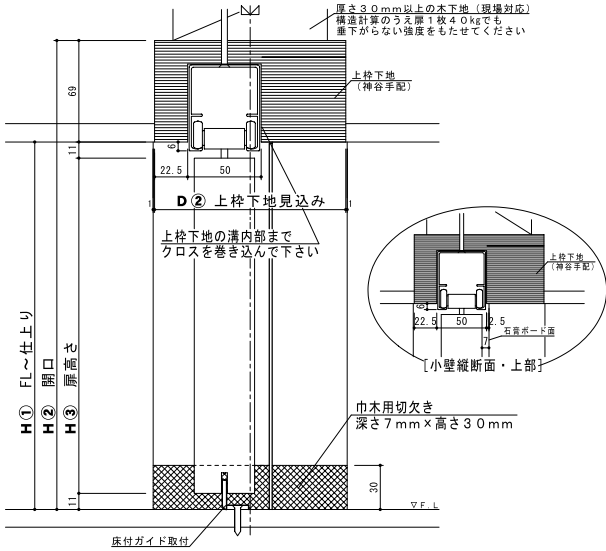

下がり壁納まり

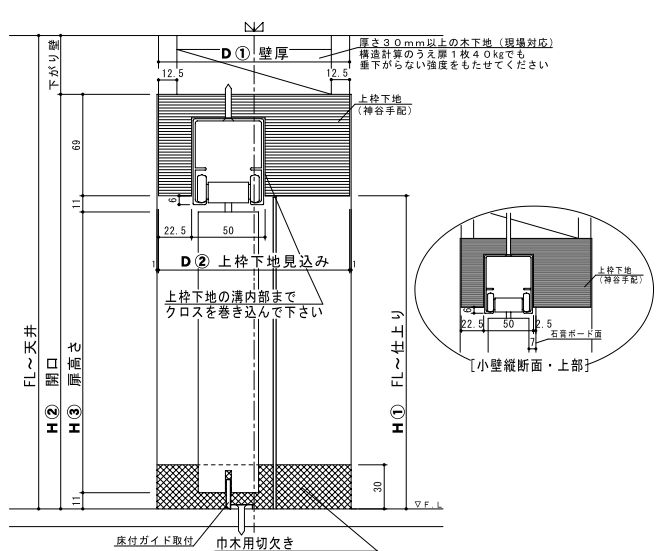


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2700	D① 壁厚	-	130	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2469	2769	D② 上枠下地見込み	130	130	巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2378	2678				※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm


【注意事項】

・ 荒配線については P.135 の【Automatic Door [引き戸タイプ] について】をご確認ください


片開き戸



横断面図

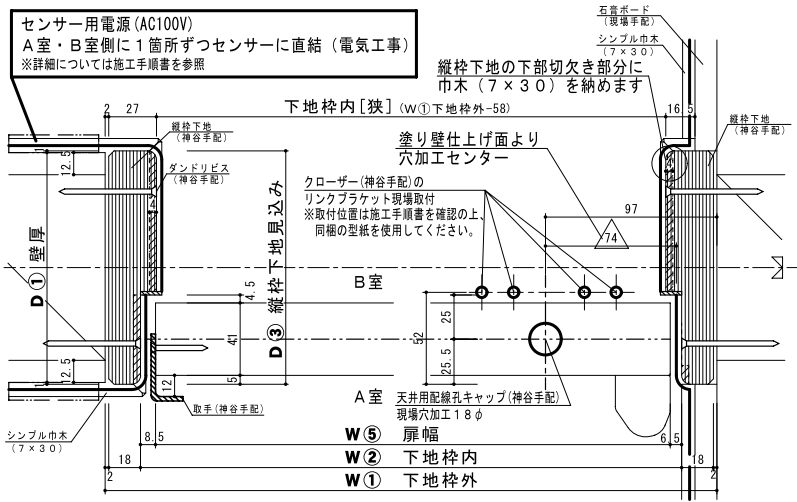


W 寸法 (mm)	W07	W08	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	805	836	D① 壁厚	130	・ [取手の取り付けについて] 取手は現場取付となります 框から取手までの寸法は 12 mm を推奨しております 扉破損の原因となるため必ず 20 mm 以内で取り付けてください
W② 下地枠内	765	796	D③ 縦枠下地見込み	132	・ KF-1 型は小口に樹脂見切りが通ります 取手を取り付ける位置の樹脂見切りはカットしてご使用ください
W⑤ 扉幅	750	781			・ Automatic Door は軽量鉄骨下地の設定はありません
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm					




下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

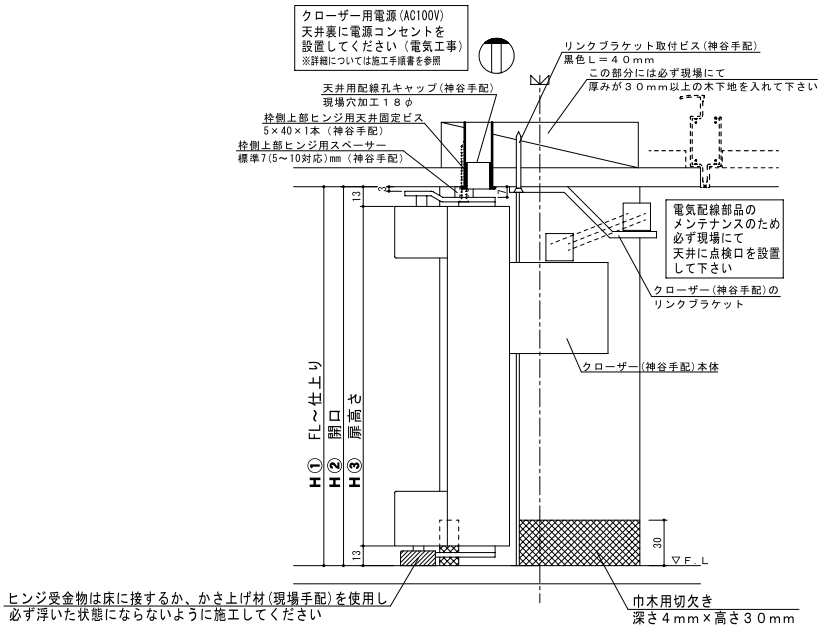

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400 H2,700	H2,400 H2,700	・ 電気配線部品のメンテナンスのため、必ず現場にて天井点検口を設置してください ・ 枠側のヒンジ用ビス (神谷手配) は上下で長さが異なりますので、ご注意ください
H② 開口	2400	2700	
H③ 扉高さ	2374	2674	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm			




巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上げ面
天井仕上げ面：クロス貼り
下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

【注意事項】


・ 荒配線や点検口については P.134 の【Automatic Door [開き戸タイプ] について】をご確認ください

片引き戸【上吊+床付ガイド】



※引手はオプションです

横 断面図

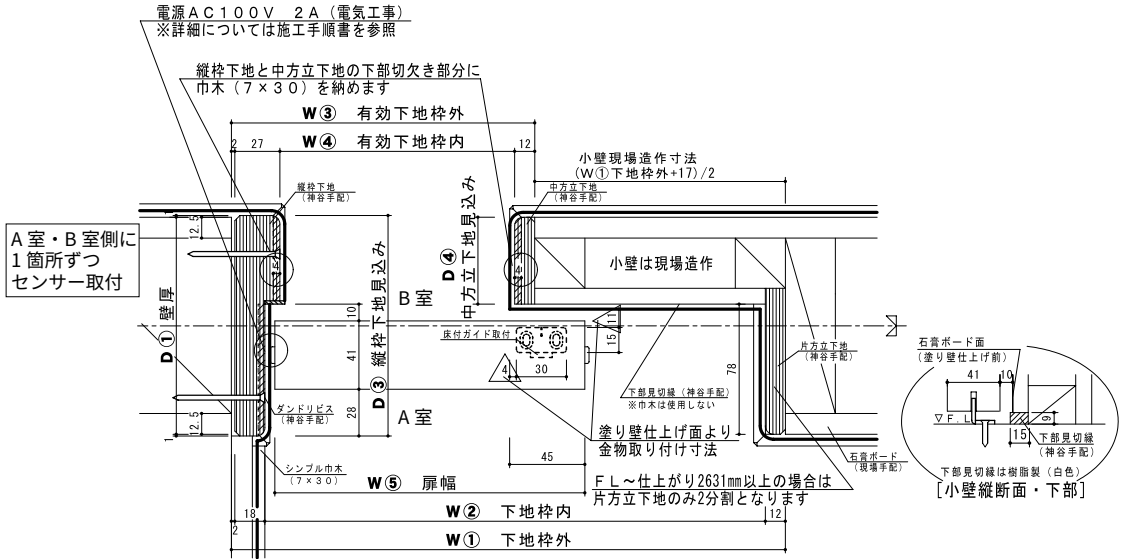

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		備考
W① 下地枠外	1563	1655	D① 壁厚	130	• Automatic Door は軽量鉄骨下地の設定はありません
W② 下地枠内	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	
W③ 有効下地枠外	773	819	D④ 中方立下地見込み	65	
W④ 有効下地枠内	732	778			
W⑤ 扉幅	781	827			
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm					

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分


※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面


壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

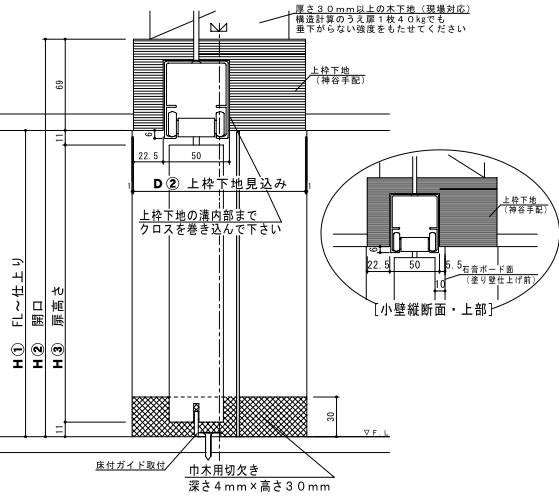

下がり壁納まり

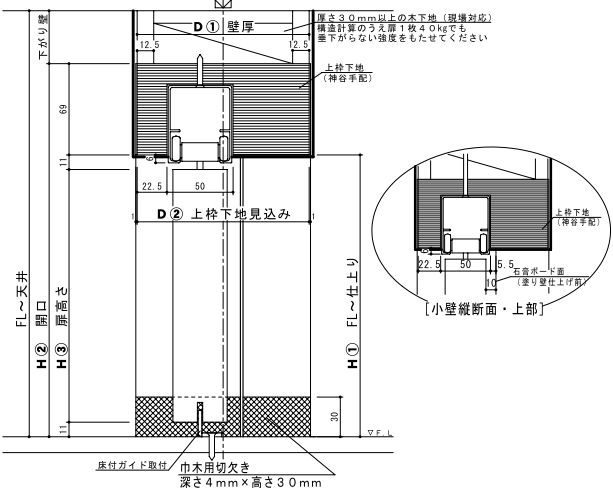

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	- 130
H② 開口	2469	2769	2469	2769	D② 上枠下地見込み	130 130
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm						

下地枠 (神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上げ面

天井仕上げ面：クロス貼り

下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm

【注意事項】

・荒配線についてはP.135の【Automatic Door [引き戸タイプ] について】をご確認ください

◎仕様

・片開き戸（フルハイトヒンジ）のみ

※枠側上部ヒンジはオートマチックドア専用です。天井にビス止めをするための穴加工をしており、専用のスペーサー及びビスを同梱しております。詳細は施工手順書をご確認ください。

・電源容量：【クローザー】AC100V 50/60Hz

【壁付センサー】AC100V ± 10%

・外付ドアクローザーに機能部品内蔵

・別途工事で天井裏にコンセントと天井点検口が必要です

施工の詳細はホームページの「施工手順書」TOPページより、該当カタログの専用シリーズ「⑤オートマチックドア」をご確認ください



施工手順書 TOP ページ

◎床付戸当り金物取付について

クローザー機能により扉の開き角度は50°～130°の範囲で指定できますが、強風時の扉の煽りや扉を手で強く押したり、不意にもたれかかったりすると180°まで開く恐れがあります。＜扉の全開角度＞

開く方向に壁や家具などがある場合は、傷つける恐れがありますので床付戸当り金物の設置を推奨いたします。

床付戸当り金物設置に関わる注意事項は別途施工手順書をご確認ください。

※マグネットストッパーはご使用できませんのでご注意ください。

推奨戸当り ※商品の詳細は総合カタログの「周辺部材（ドアストッパー）」をご覧ください



品名：床付戸当り A
品番：KKDS-26 (※) ※は色記号
サイズ：幅 25 mm×高さ 25 mm×奥行 27.2 mm




品名：床付戸当り B
品番：KKDS-27 (※) ※は色記号
サイズ：幅 36 mm×高さ 36 mm×奥行 40 mm

◎天井点検口と荒配線について

天井点検口（現場手配）を扉の直近に設置し、計3線の荒配線（電源線）が必要となります。

＜施工例＞

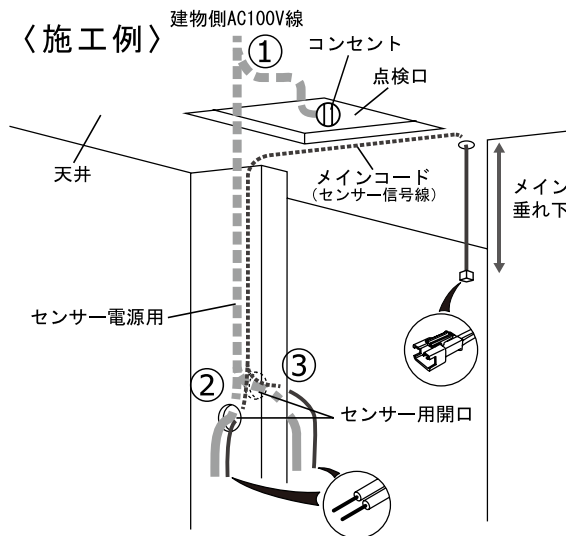

①天井裏：クローザー電源コンセント用（1本）

②③センサー取付開口部：センサー用電源（2本）

メインコードは20cm程度
垂れ下がるように余裕をもって配線

※注意※

電気配線部品のメンテナンスのため
必ず現場手配にて天井点検口を設置


※壁取付センサーの取付位置は電気図でご確認ください。

※センサー内部は壁面にφ68mmの穴をあけてボックスを
埋め込むタイプです。

埋め込みボックスは樹脂製となりますので、壁内の施工
については現場対応してください。

◎天井木下地の取付

開き戸の取付く天井石膏ボードの裏には必ず30mm以上の木下地を取り付けて下さい。

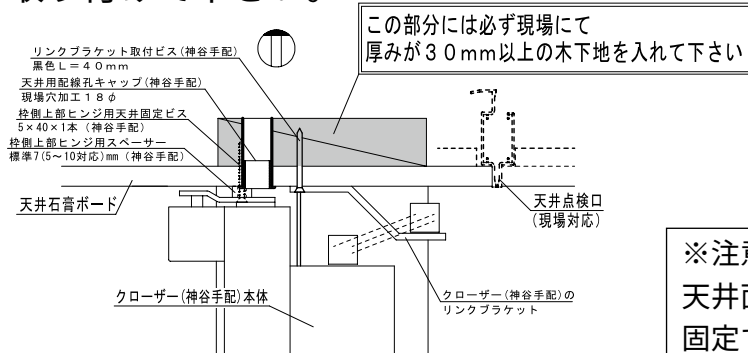

※注意※

天井面に取り付けるリンクブラケットのビスを
固定するため、必ず木下地を取り付けて下さい

寸法特注対応範囲【Automatic Door の場合】

開き戸タイプ					
		W 寸法範囲 ※DW (ドアワイド)で算出		H 寸法範囲 ※床～天井仕上げて算出	
シリーズ	型番	標準セット価格×1.2	標準セット価格×1.4	H2400 (定額制)	H2700 (定額制)
DANTE	RF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	RG-1/RS-0				対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	PG-1/PS-0				対応不可
BLACKLINE	LF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	LG-1				対応不可
CARLO GIULIA	QF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	QG-1/QS-0				対応不可
SINA	TF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	TG-1/TS-0				対応不可
PALIO	BF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	BG-1/BS-0				対応不可
CUBE	CF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	CG-1/CG-3/CS-0				対応不可
Nsense	NF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	NG-1/NG-3/NS-0				対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900mm	対応不可	2100～2406mm	対応不可

※クローザー取付位置の関係で、上表の型番以外は、Automatic Door 開き戸タイプの設定がございません。

引き戸タイプ					
		W 寸法範囲 ※DW (ドアワイド)で算出		H 寸法範囲 ※床～天井仕上げて算出	
シリーズ	型番	標準セット価格×1.2	標準セット価格×1.4	H2400 (定額制)	H2700 (定額制)
DANTE	RF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	RG-1/RG-2/RS-0		対応不可		対応不可
LUCENTE	PF-1	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
BLACKLINE	LF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	LG-1		対応不可		対応不可
CARLO GIULIA	QF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	QG-1/QG-2/QS-0		対応不可		対応不可
SINA	TF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	TG-1/TG-2/TS-0		対応不可		対応不可
PALIO	BF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	BG-1/BG-2/BS-0		対応不可		対応不可
CUBE	CF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	CG-1/CG-2/CG-3/CS-0		対応不可		対応不可
Nsense	NF-1	700～900mm	900.5～1100mm	2000～2406mm	2406.5～2700mm
	NG-1/NG-2/NG-3/NS-0		対応不可		対応不可
F/S	KF-1/KF-2/KF-7/KF-8	700～900mm	対応不可	2000～2406mm	2406.5～2700mm
fabric door	RB-1/TB-1/BB-1/CB-1/NB-1	700～900mm	900.5～1100mm	2100～2406mm	対応不可

※重量制限 (30kg) があるため、上表の型番以外は、Automatic Door 引き戸タイプの設定がございません。

壁厚	基準壁厚 130 mm 特注対応範囲 130 ～ 200 mm (開き戸・引き戸共通)
※通常の片開き戸・片引き戸とは納まりが異なりますので、詳細寸法については納まり図でご確認ください。 ※鍵付の設定はございません。	

+Function

CALM ノイズレスシステムドア



ステンレス枠 クロス施工

片開き戸 P.138

寸法特注対応範囲 P.344




CALM ステルス枠クロス施工

片開き戸【隠し丁番】

開き勝手(当図面は R 吊元です)



横 断面図

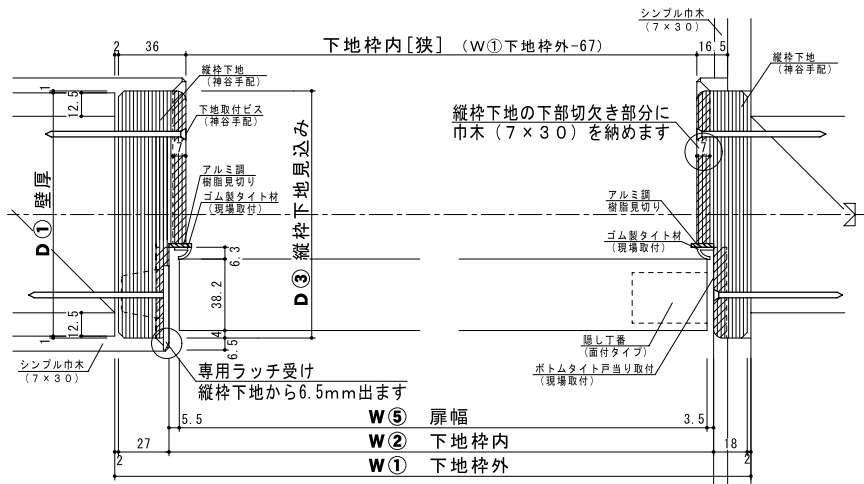

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚		130	145	・ ドアの隙間を無くし音を軽減するため、換気経路にはなりません 個別に換気計画を立ててご使用ください ・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください ・ CALM は軽量鉄骨下地の設定はありません	 110° 以上 NG 110°以上開かないように 戸当たりを設置してください
W② 下地枠内	624	756	741	787	D③ 縦枠下地見込み		132	147		
W⑤ 扉幅	615	747	732	778						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										

縦 断面図

天井高納まり

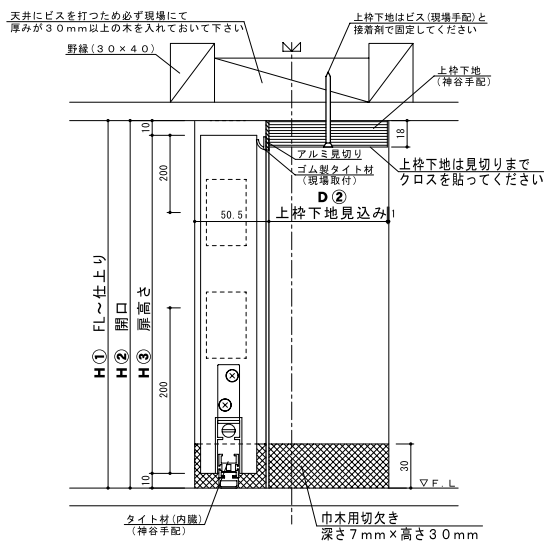

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,400	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H① FL～仕上り	2400	-	D①	壁厚	-	-	-	-	・ [ボトムタイト当たり金物について] 吊元側の縦枠下地下部にはボトムタイト 当たり金物を必ず取り付けてください	40 25 30 ボトムタイト 当たり金物 (神谷手配) [吊元側縦枠下地]
H② 開口	2400	-	D②	上枠下地見込み	80.5	95.5	-	-	・ 金物の取付及び加工位置は変更できません	
H③ 扉高さ	2380	-							・ 高さ 30 mm以上の巾木は取付不可です	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										

+Function Caro



ステルス枠 クロス施工

片引き戸	P.140
アウトセット片引き戸	P.141

ステルス枠 塗り壁施工

片引き戸	P.143
アウトセット片引き戸	P.144

インセット枠

片引き戸	P.146
アウトセット片引き戸	P.147

寸法特注対応範囲

P.344



CAD データ
ダウンロードページTOP




施工手順書
ダウンロードページTOP

Caro の片開き戸は通常の納まりと同じです。
各枠仕様・工法の片開き戸図面をご確認ください。
ステルス枠クロス施工・・・P.200～204
ステルス枠塗り壁施工・・・P.224
インセット枠・・・P.248～252
※ W06 サイズは設定がありません
※ ガラス戸は H2400 サイズのみ


Caro ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

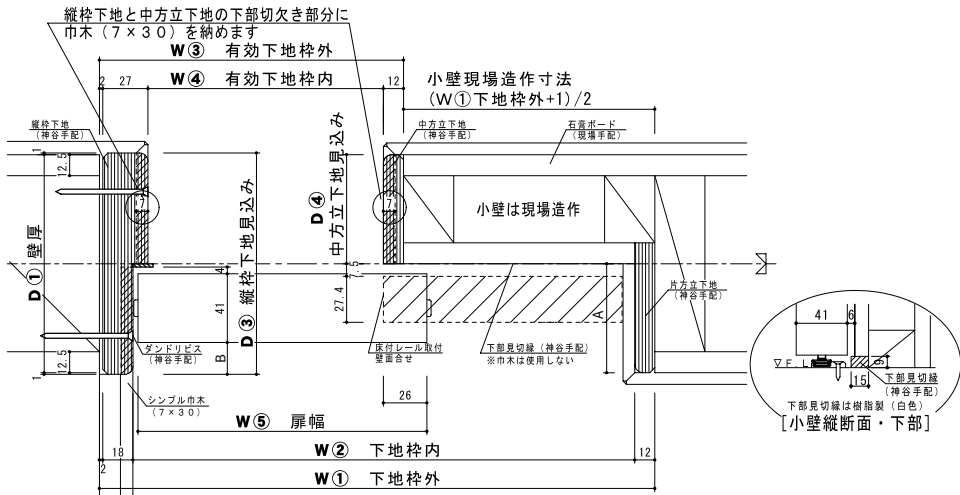


W寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	781	827	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	740	786	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	773	819	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦 断面図

天井高納まり

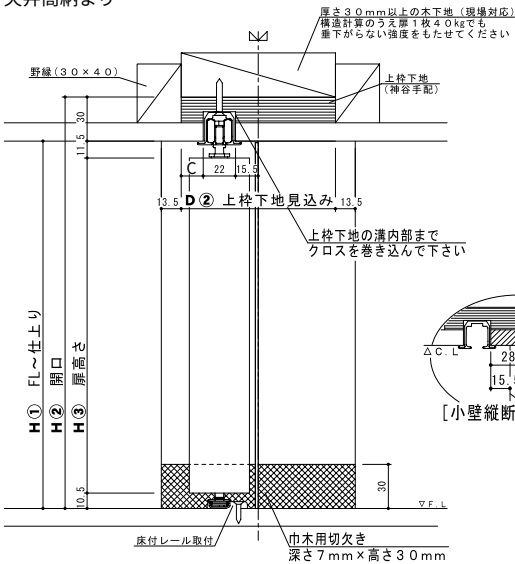


下がり壁納まり

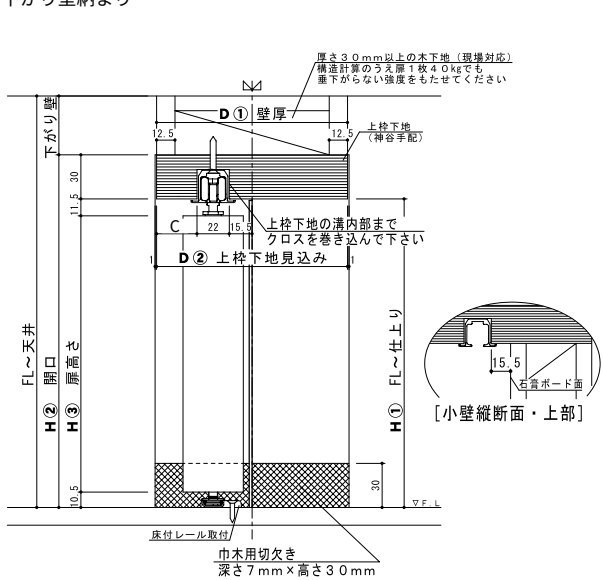


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す  下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	
H① FL〜住上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678	C寸法	15	30	27.5	42.5	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ										

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付レール】



横断面図

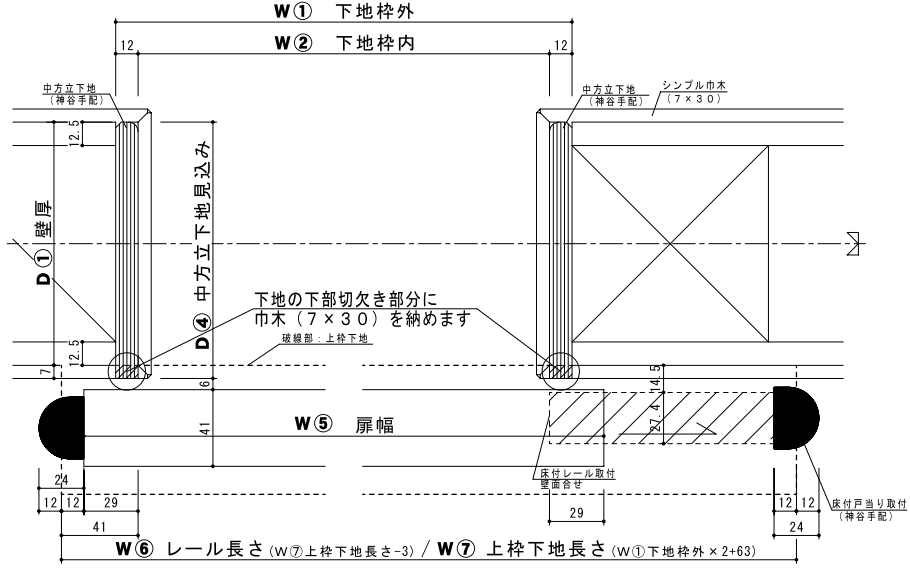



W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)			備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	
W⑤ 扉幅	839	824	870					
W⑥ レール長さ	1670	1640	1732					
W⑦ 上枠下地長さ	1673	1643	1735					

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)

縦断面図

天井高納まり

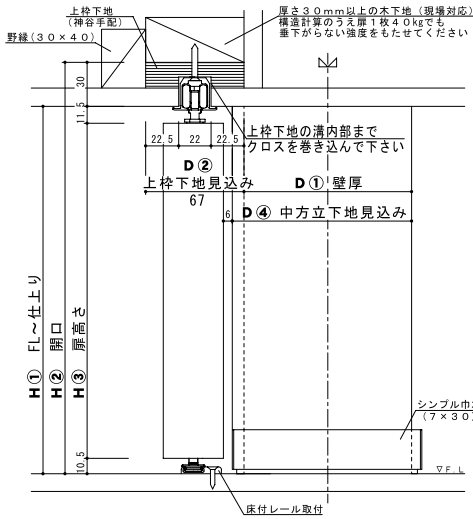


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	■ 下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)


- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

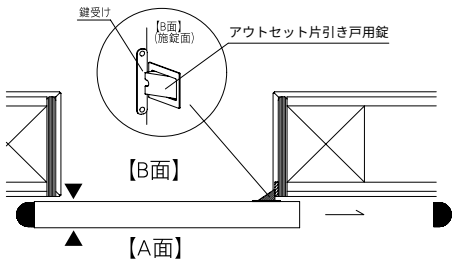


Caro ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

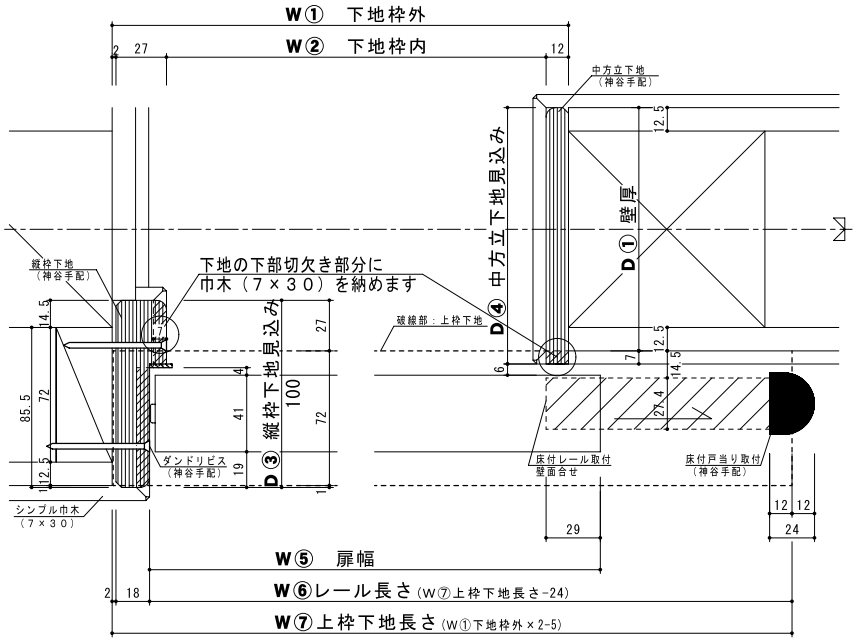


W 寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	800	785	831	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	1581	1551	1643						
W⑦ 上枠下地長さ	1605	1575	1667						

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

縦断面図


天井高納まり

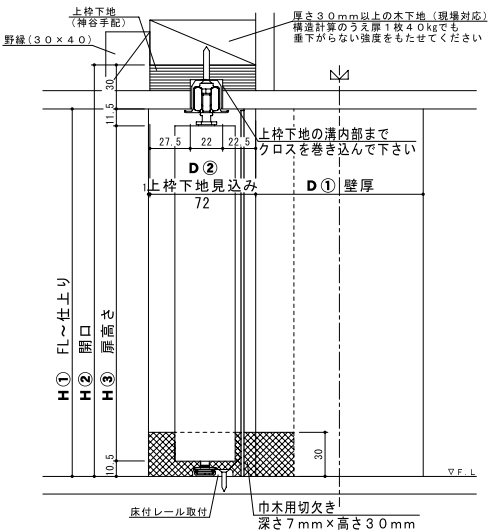


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-									

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

片引き戸【上吊+床付レール】



横断面図

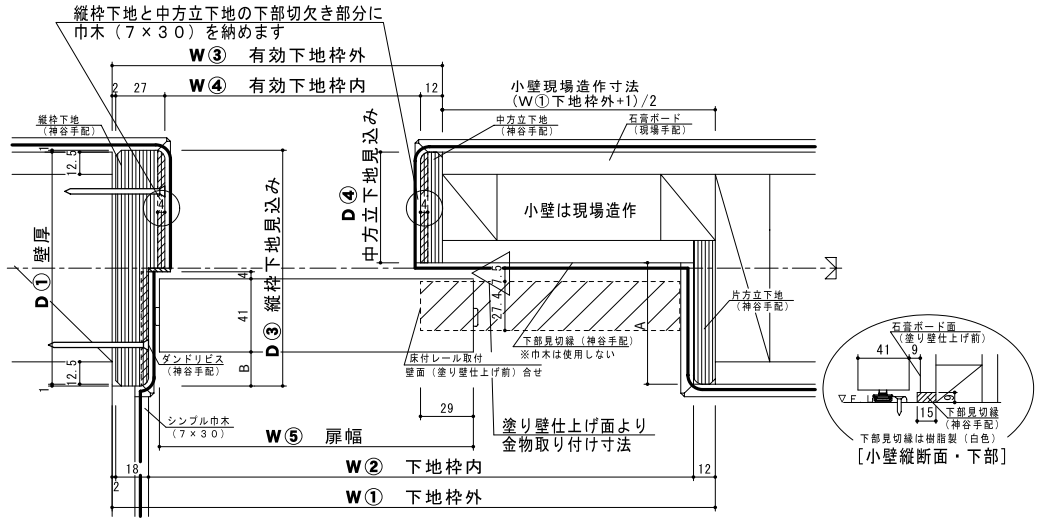

W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
W① 下地枠外	1563	1655	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	781	827	D④ 中方立下地見込み	62	62
W④ 有効下地枠内	740	786	A寸法	68	83
W⑤ 扉幅	773	819	B寸法	19	34


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考
・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上面
壁仕上面：塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

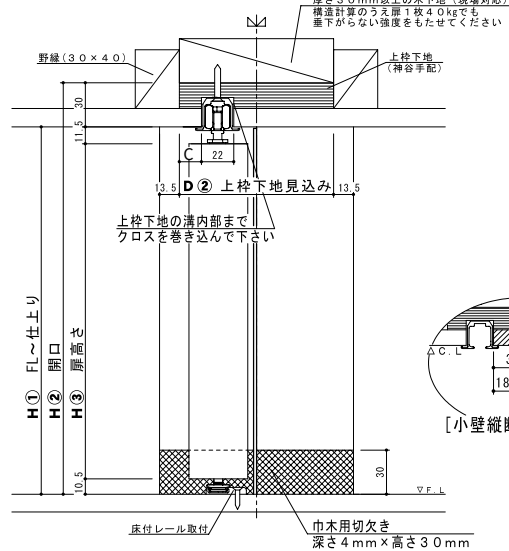

下がり壁納まり

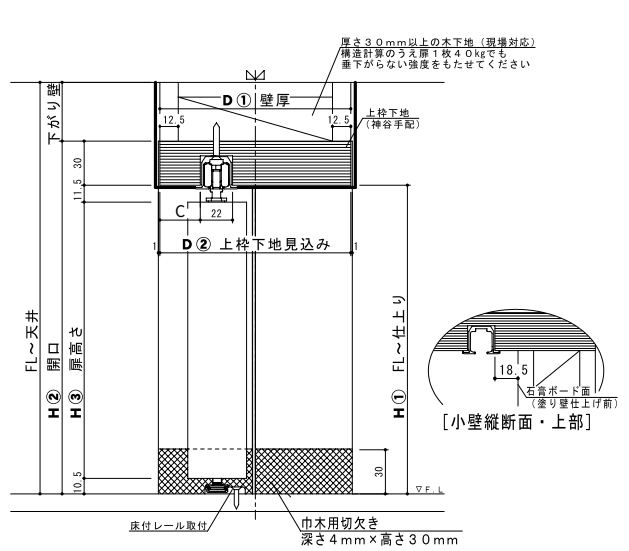


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
H① FL~仕上り	2400	2700	D① 壁厚	-	-	
H② 開口	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	
H③ 扉高さ	2378	2678	C寸法	15	30	


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
塗り壁仕上面
天井仕上面：クロス貼り
下がり壁仕上面：塗り厚1.5mm

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】





横断面図

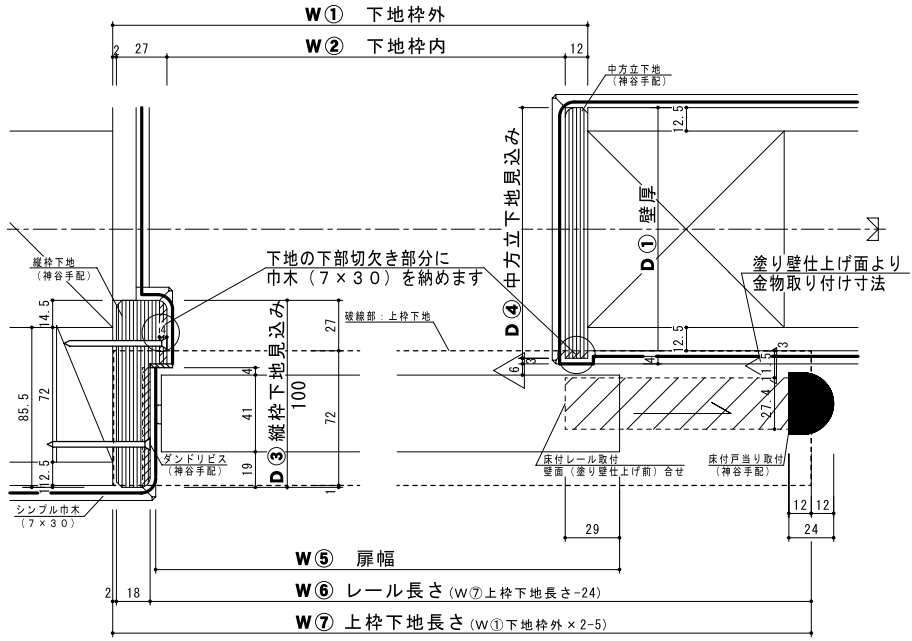

W 寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2〜3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	805	790	836	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	764	749	795	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	800	785	831	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	1581	1551	1643							
W⑦ 上枠下地長さ	1605	1575	1667							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

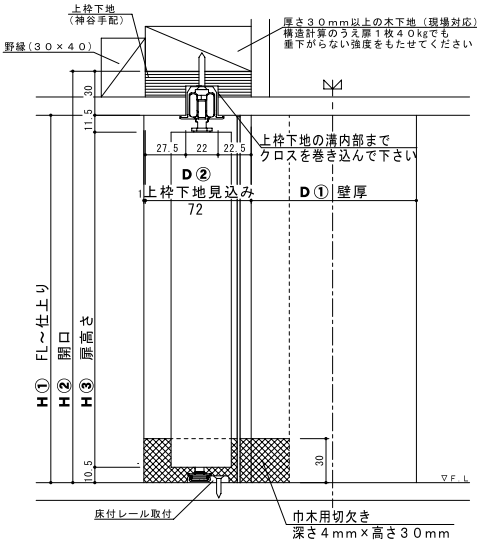


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-	
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-								
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ												


Caro インセット枠

片引き戸【上吊+床付レール】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

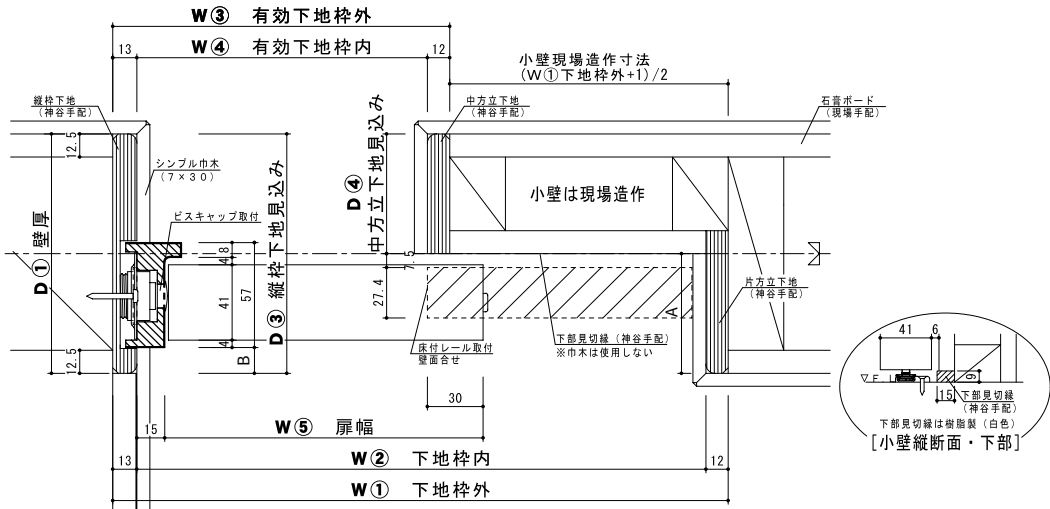


W 寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	1563	1655	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1538	1630	D③	縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	781	827	D④	中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	756	802	A 寸法		65	80		
W⑤ 扉幅	771	817	B 寸法		13.5	28.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm								

縦 断面図

天井高納まり

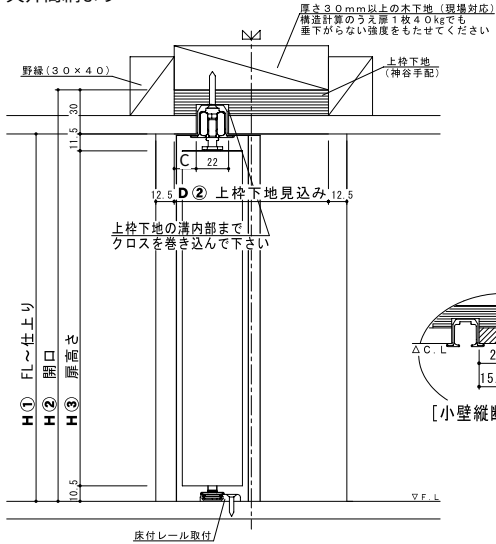


下がり壁納まり

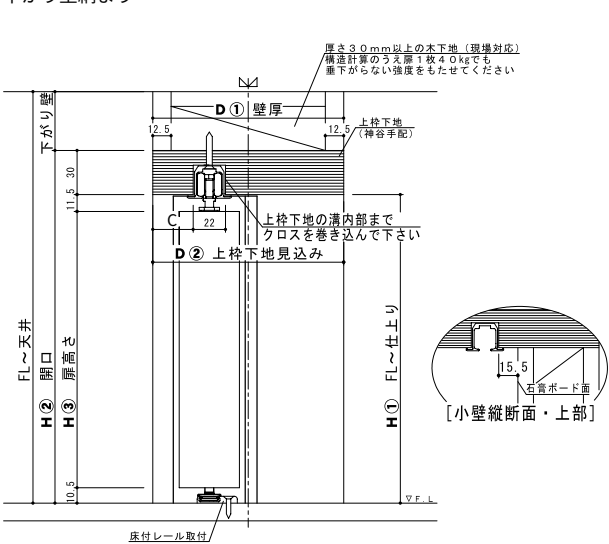


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H① FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678	C 寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ											

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付レール】





横 断面図

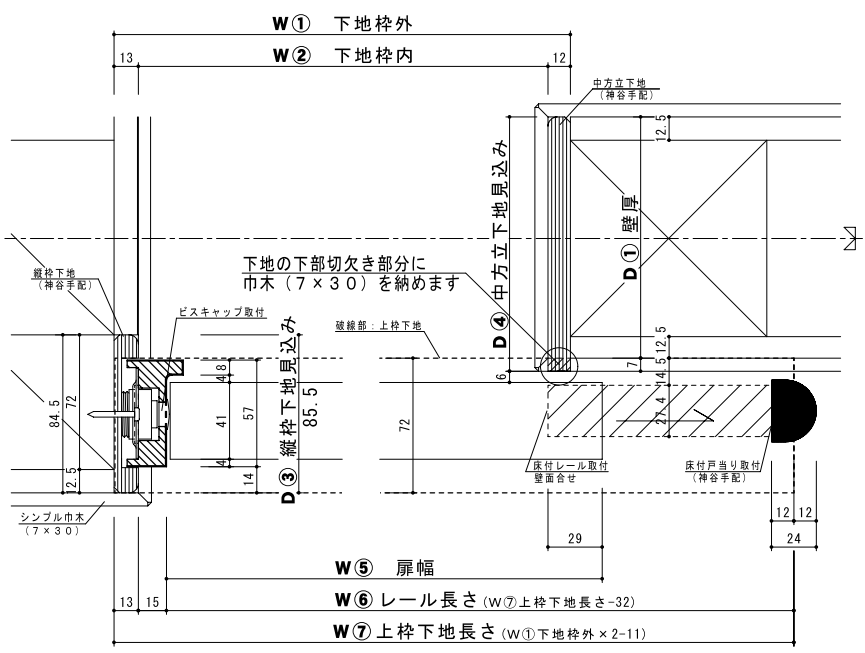

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130		基準壁厚 145		備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145				
W② 下地枠内	780	765	811	D③ 縦枠下地見込み	85.5	85.5				
W⑤ 扉幅	794	779	825	D④ 中方立下地見込み	137	152				
W⑥ レール長さ	1567	1537	1629							
W⑦ 上枠下地長さ	1599	1569	1661							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										

縦 断面図

天井高納まり

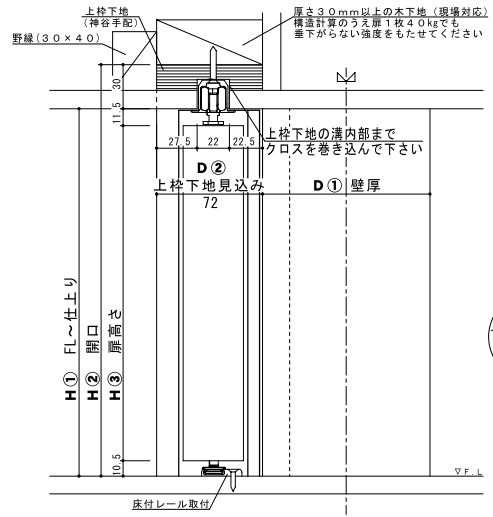

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 下地枠 (神谷手配品)
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	130	145	-	-		
H ②	開口	2430	2730	-	-	D ② 上枠下地見込み	72	72	-	-		
H ③	扉高さ	2378	2678	-	-							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm ・H2,700はパネル戸(C-1/C-2/C-3型)のみ												

+Function Monster



ステルス枠 クロス施工

片引き戸	P.150
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.153
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.156
引込みポケット戸	P.159
2 枚引込み戸	P.160
2 枚引違い戸	P.161
3 枚引込み戸	P.162
3 枚引違い戸	P.163

ステルス枠 塗り壁施工

片引き戸	P.167
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.170
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.173
引込みポケット戸	P.176
2 枚引込み戸	P.177
2 枚引違い戸	P.178
3 枚引込み戸	P.179
3 枚引違い戸	P.180

インセット枠

片引き戸	P.184
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.187
引込みポケット戸	P.190
2 枚引込み戸	P.191
2 枚引違い戸	P.192
3 枚引込み戸	P.193
3 枚引違い戸	P.194

寸法特注対応範囲

P.344



CAD データ
ダウンロードページTOP




施工手順書
ダウンロードページTOP



Monster ステルス枠クロス施工

片引き戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横 断面図

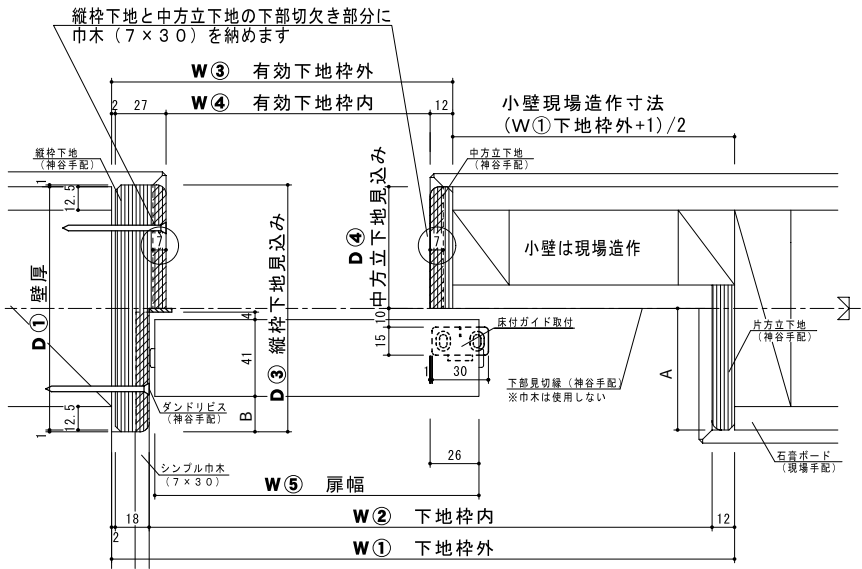


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
W① 下地枠外	2417	2717	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	2385	2685	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	1208	1358	D④ 中方立下地見込み	65	65
W④ 有効下地枠内	1167	1317	A寸法	65	80
W⑤ 扉幅	1200	1350	B寸法	19	34

備考
・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦 断面図

天井高納まり

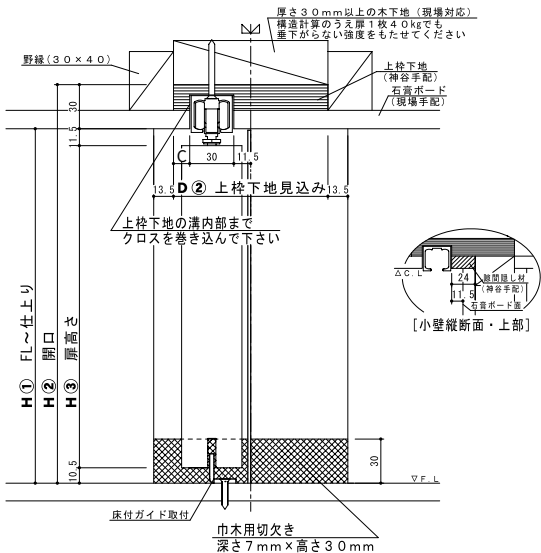

下がり壁納まり

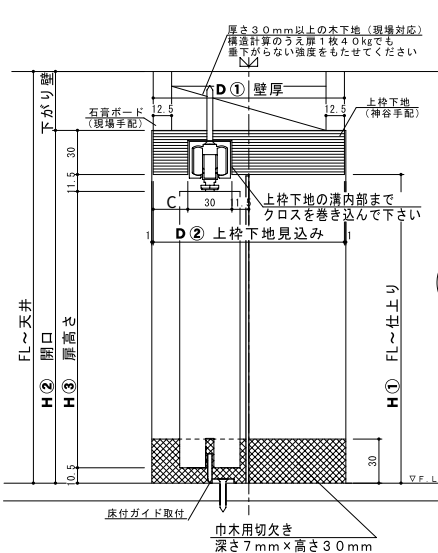


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678	C寸法



備考
・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

片引き戸【床付レール/面付】




横断面図

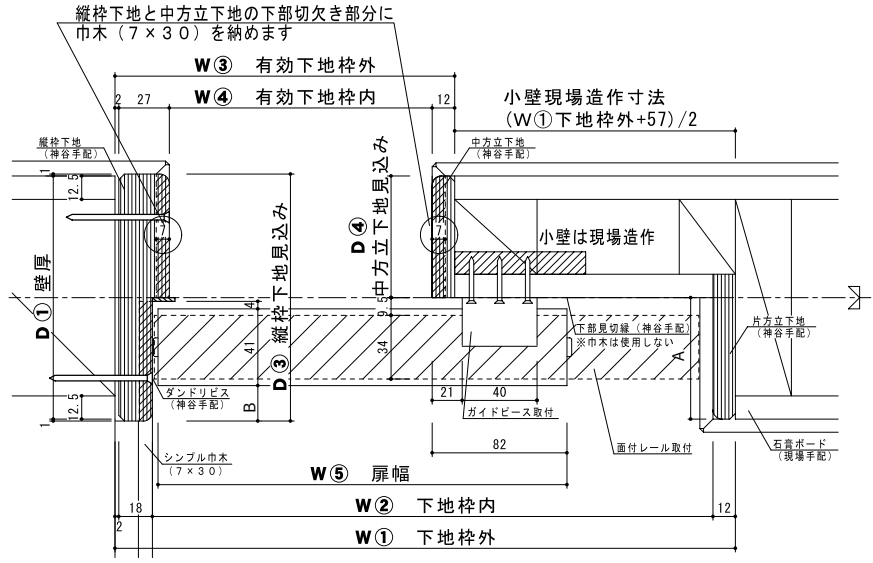

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	
W① 下地枠外	2361	2661	D① 壁厚	130	145	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2329	2629	D③ 縦枠下地見込み	132	147	・ [軽量鉄骨下地の場合]	巾木切欠き部分
W③ 有効下地枠外	1152	1302	D④ 中方立下地見込み	65	65	下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W④ 有効下地枠内	1111	1261	A 寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	1200	1350	B 寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦断面図

天井高納まり

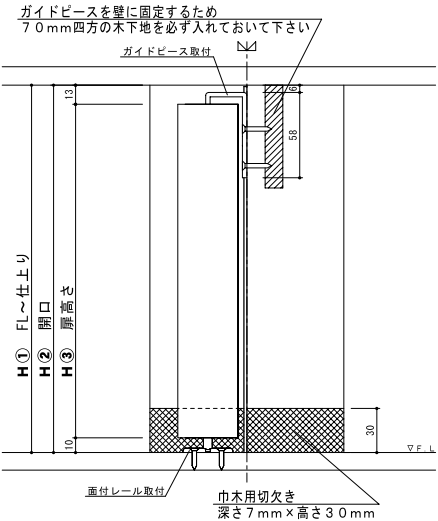


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	巾木切欠き部分
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-		※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-		


Monster ステルス枠クロス施工

片引き戸【床付レール /埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

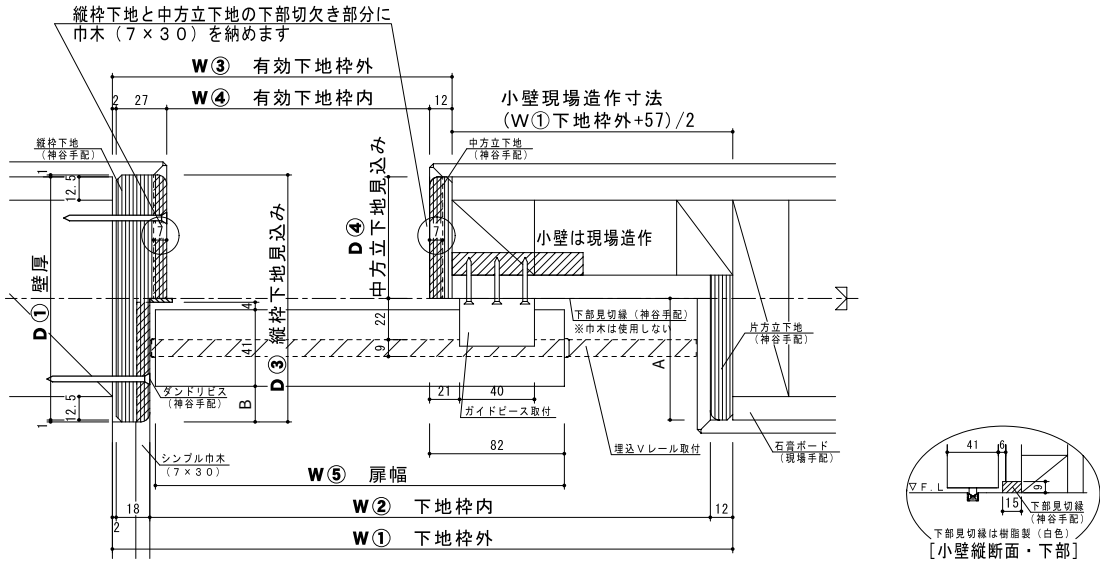

W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	2361	2661	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2329	2629	D③	縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	1152	1302	D④	中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	1111	1261	A寸法		65	80		
W⑤ 扉幅	1200	1350	B寸法		19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								


縦 断面図

天井高納まり

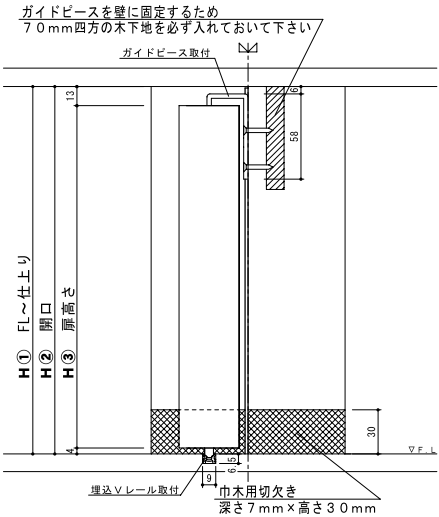


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-		

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】




横 断面図

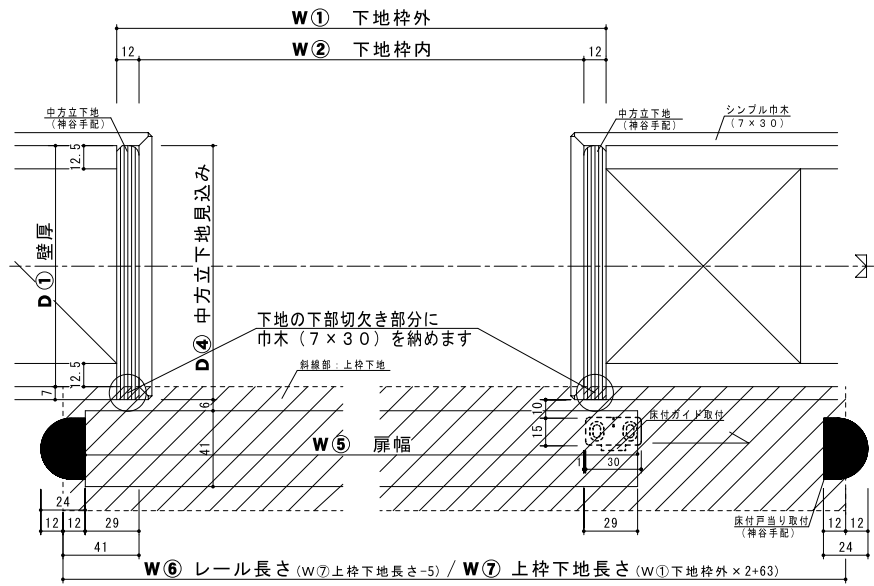

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1166	1316	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1142	1292	D④	中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	1200	1350							
W⑥ レール長さ	2390	2690							
W⑦ 上枠下地長さ	2395	2695							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

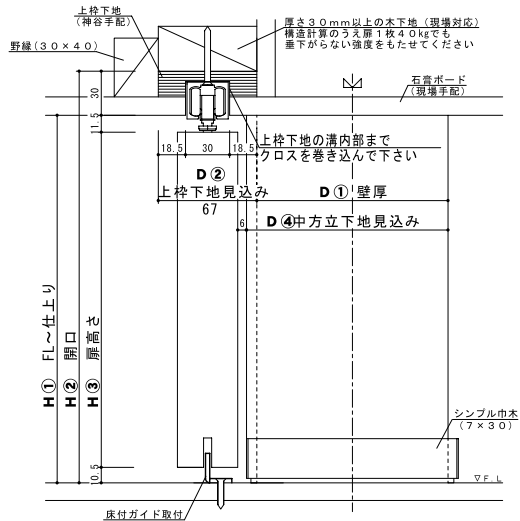


H 寸法 (mm)	天井高納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


Monster ステルス枠クロス施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール /面付】




横断面図

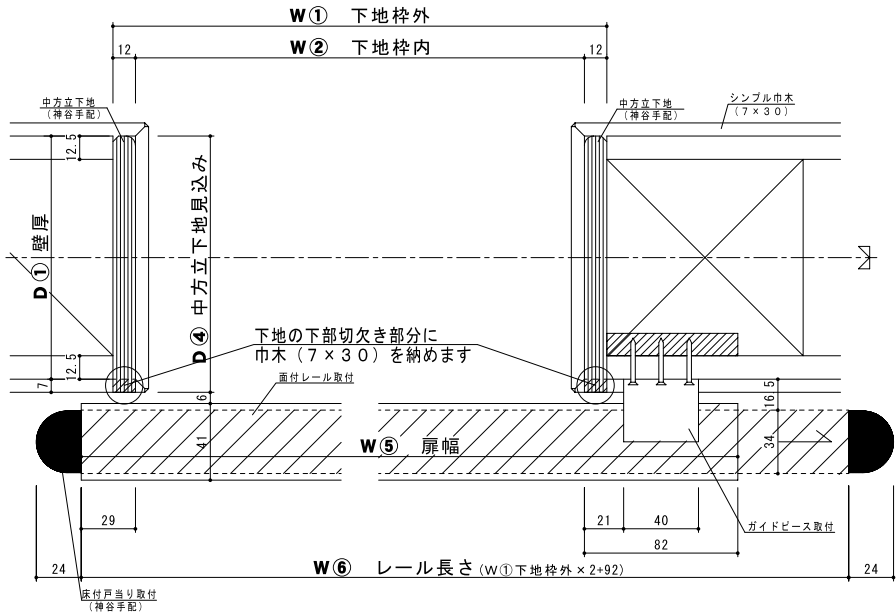


W 寸法 (mm)	W24	W27		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1113	1263		D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1089	1239		D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	1200	1350							
W⑥ レール長さ	2318	2618							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

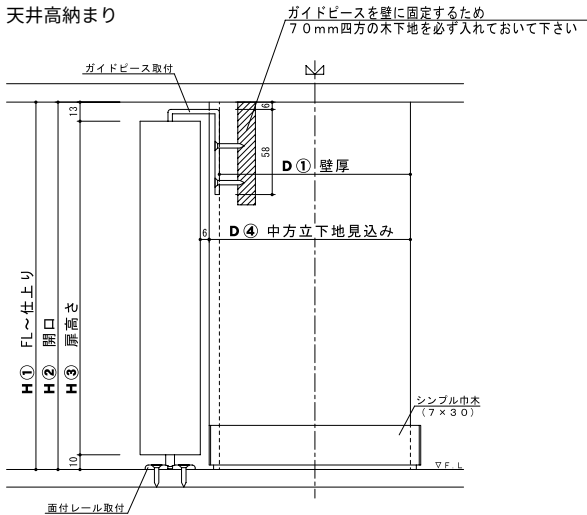


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】




横断面図

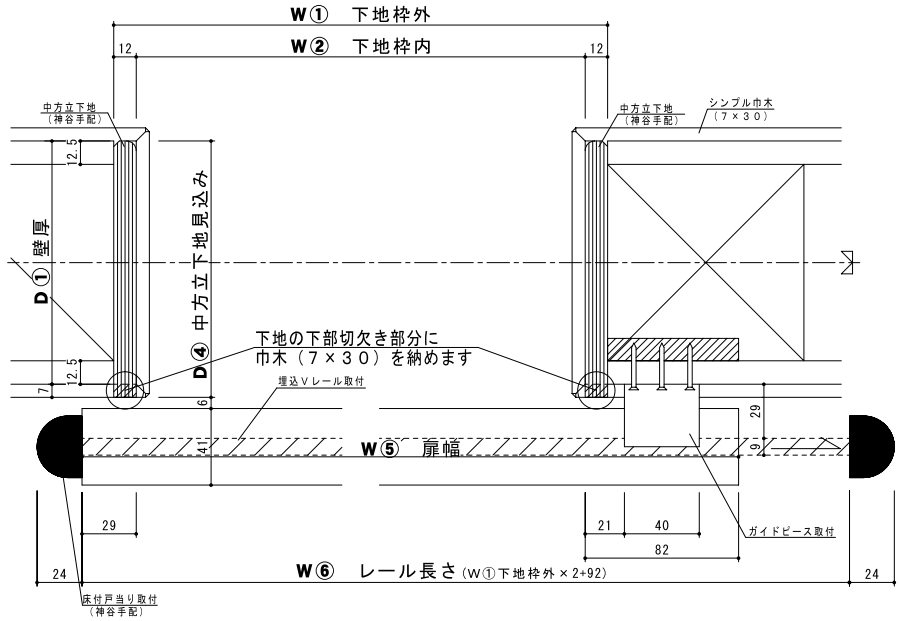

W 寸法 (mm)	W24	W27		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	
W① 下地枠外	1113	1263		D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	1089	1239		D④ 中方立下地見込み	137	152	77		巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	1200	1350							※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W⑥ レール長さ	2318	2618							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									


縦断面図

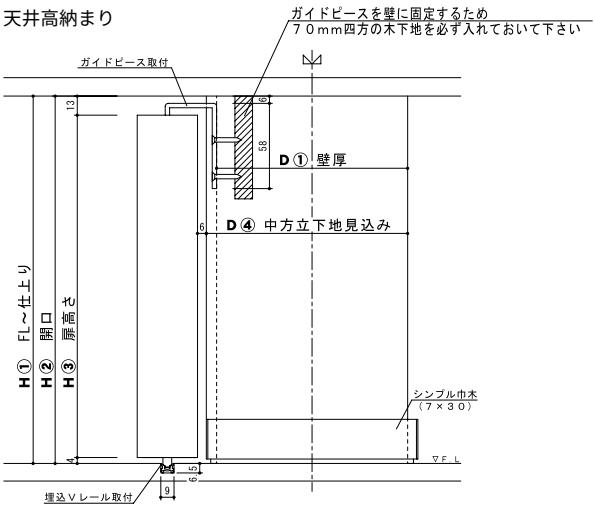

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													




横 断面図

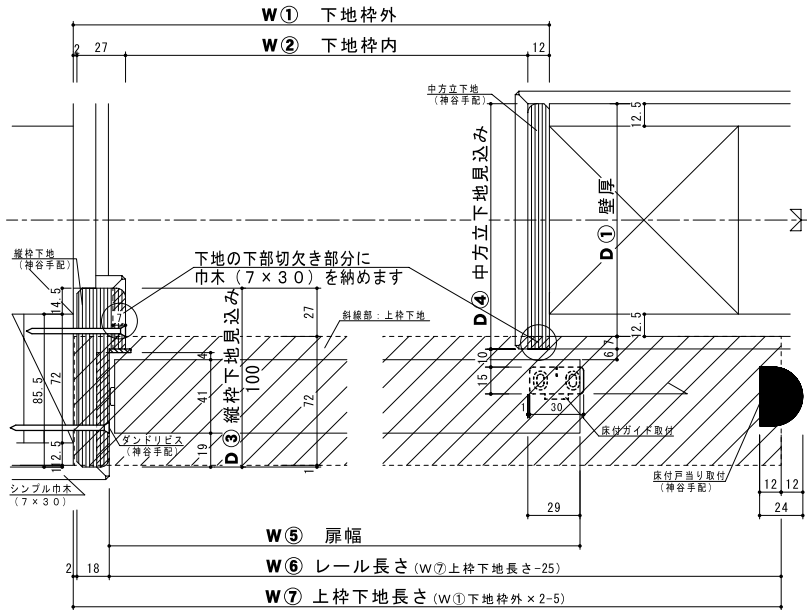

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1205	1355	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1164	1314	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	2380	2680							
W⑦ 上枠下地長さ	2405	2705							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

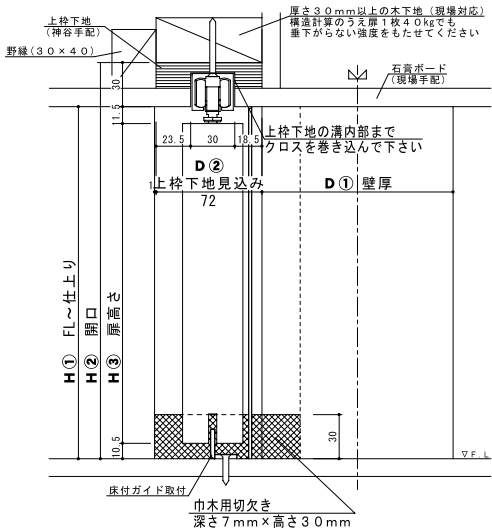


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL〜仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】




横 断面図

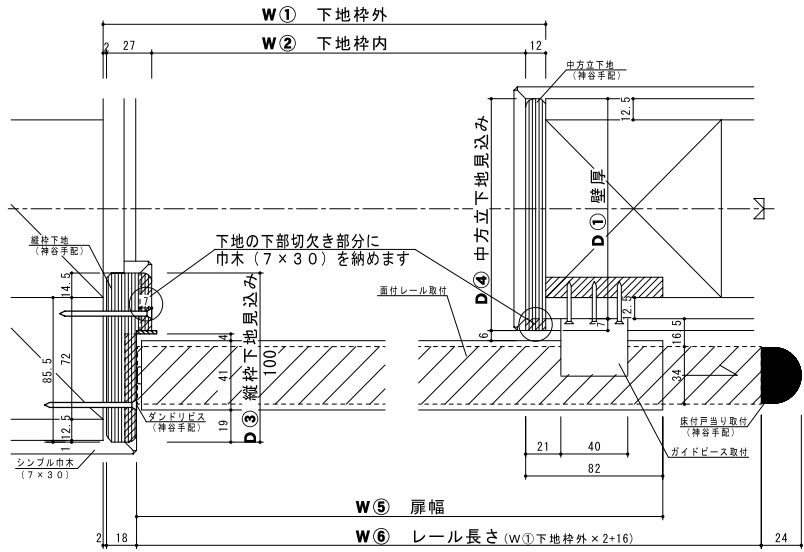

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W① 下地枠外	1152	1302	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1111	1261	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	2320	2620							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

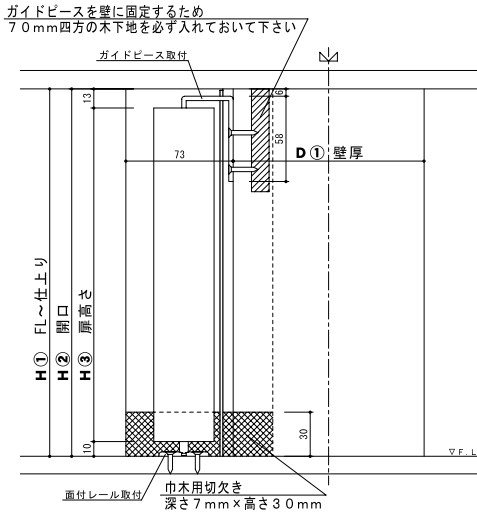

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	■ 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-									
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


Monster ステルス枠クロス施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

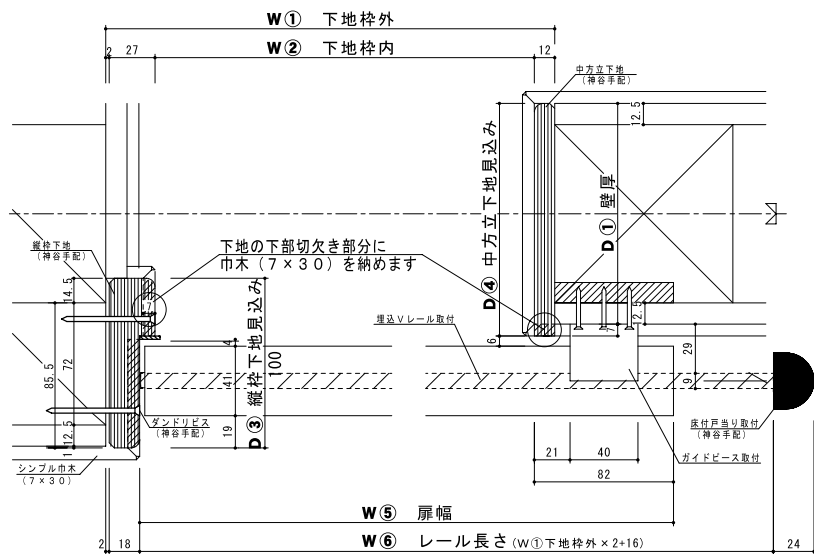

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1152	1302	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1111	1261	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	2320	2620							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									


縦 断面図

天井高納まり

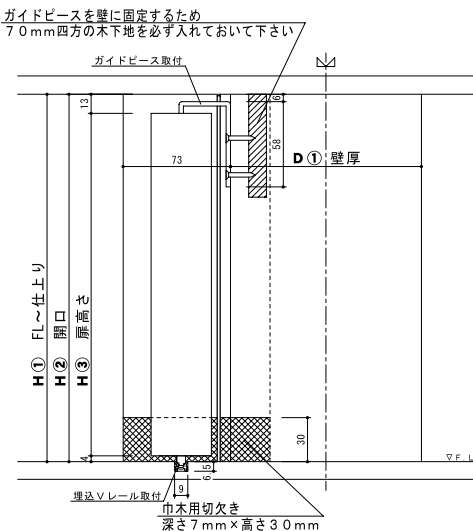


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考  巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	
H② 開口	2400	2700	-	-								
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-								
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm												

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】



横断面図

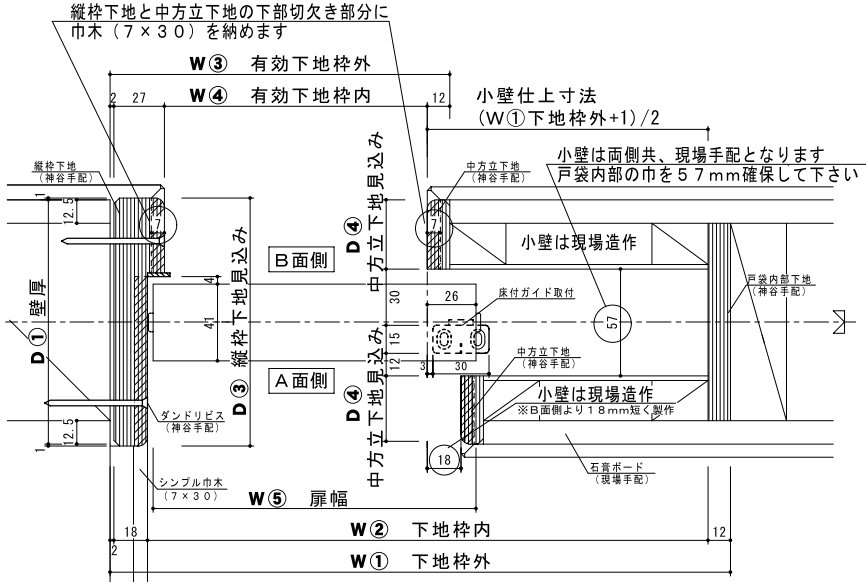

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
W① 下地枠外	2417	2717	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	2385	2685	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	1208	1358	D④ 中方立下地見込み	36.5	44
W④ 有効下地枠内	1167	1317			
W⑤ 扉幅	1200	1350			

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考

- ・ レールエンドプレートは付きません
上枠下地は戸先側のレール溝端部と縦枠下地を
合わせて取り付けてください
戸先側は壁面上のレール溝内部までクロスを
巻き込んでください
- ・ [軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)


[戸先側上枠端部]
2 mm のリブを
空けて取付

壁面上のレール溝内部まで
クロスを巻きこむ
上枠下地 上枠下地レール溝
レール溝端部と
縦枠下地を合わせる


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

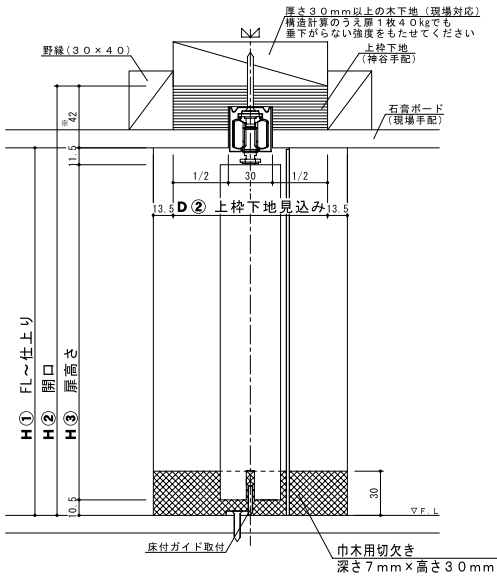

下がり壁納まり

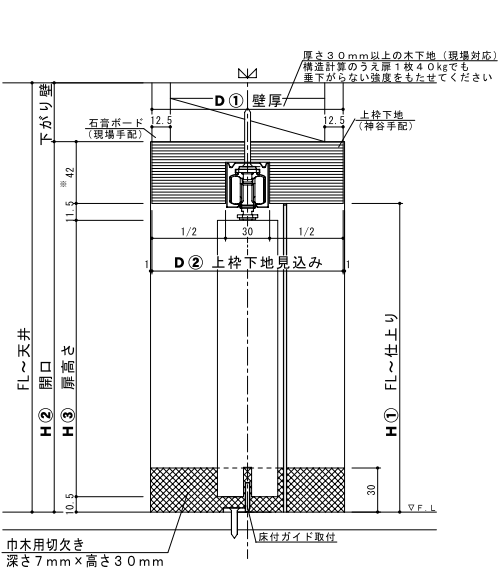


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	・ (※) 引込みポケット戸の開口は天井仕上げ面から 42 mm 必要です H②開口寸法にご注意ください	
H② 開口	2442	2742	2442	2742	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678							

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm


Monster ステルス枠クロス施工

2枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

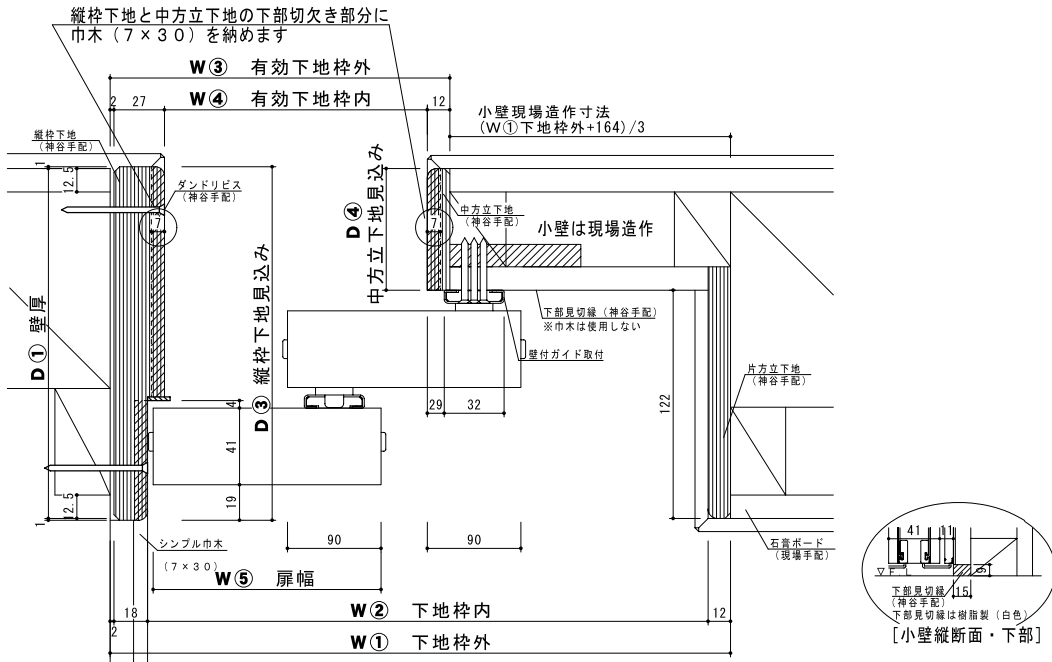


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)			備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	3463	3913	D①	壁厚	187		
W② 下地枠内	3431	3881	D③	縦枠下地見込み	189		
W③ 有効下地枠外	2254	2554	D④	中方立下地見込み	65		
W④ 有効下地枠内	2213	2513					
W⑤ 扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							

縦断面図

天井高納まり

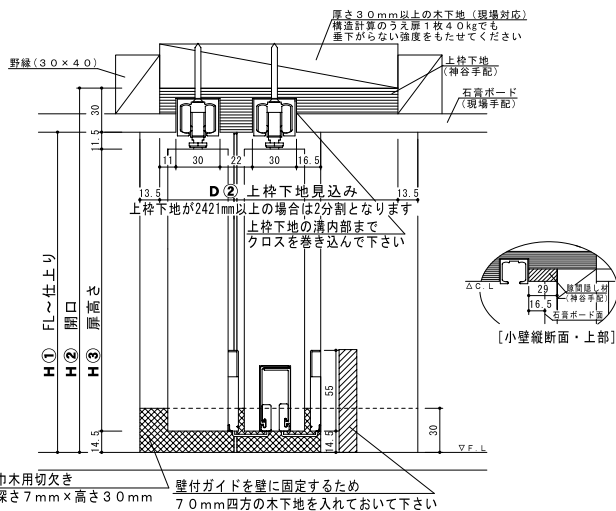

下がり壁納まり

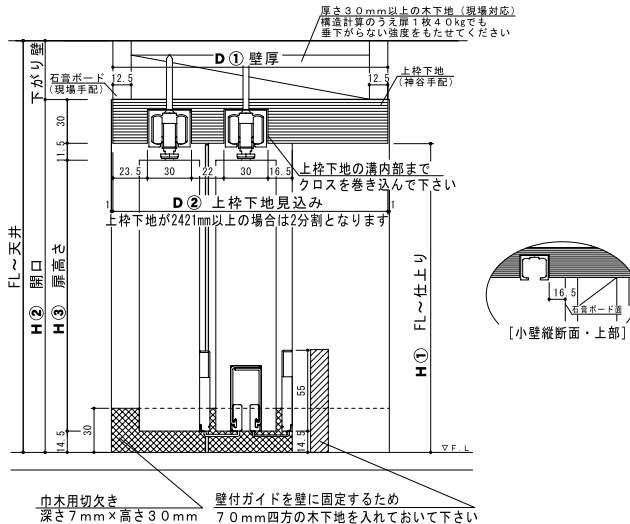


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187	
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 187mm								

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】



※左手前納まりは対応しておりません


横断面図

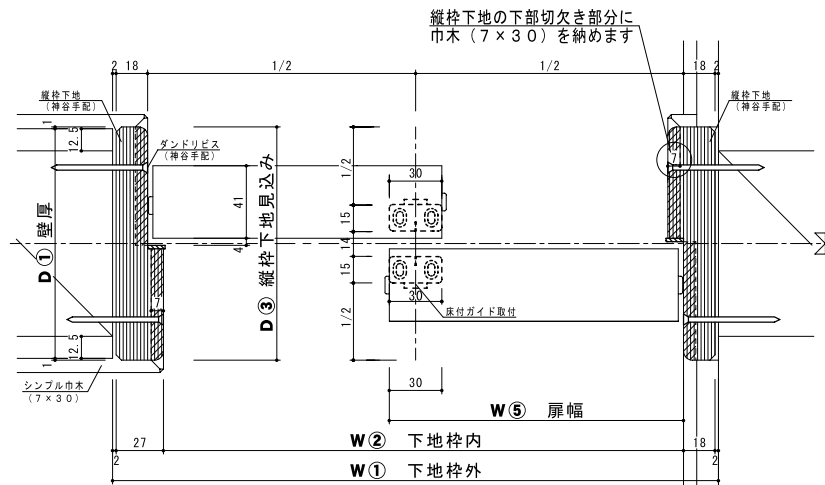


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W ① 下地枠外	2414	2714	D ①	壁厚	130	145		
W ② 下地枠内	2365	2665	D ③	縦枠下地見込み	132	147		
W ⑤ 屏幅	1200	1350						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

天井高納まり

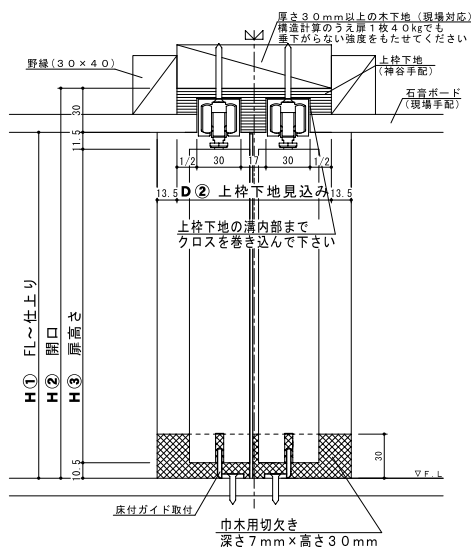

下がり壁納まり

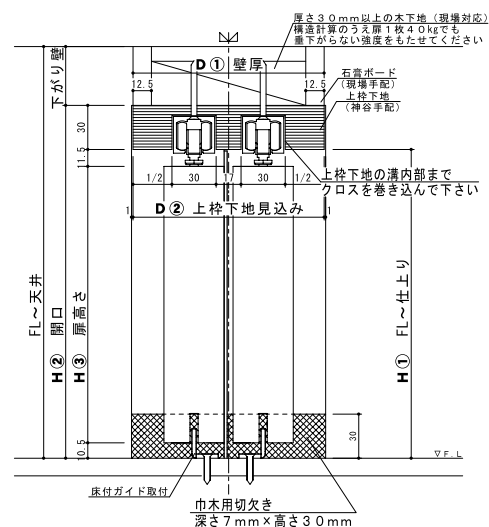


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。



Monster ステルス枠クロス施工

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

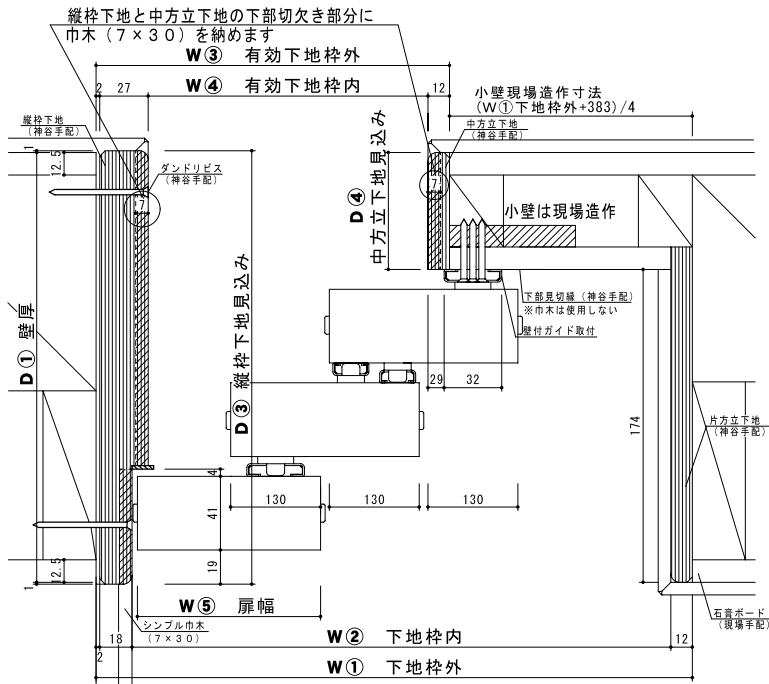

W 寸法 (mm)	W45	W51	見込み寸法 (mm)	
W① 下地枠外	4453	5053	D① 壁厚	239
W② 下地枠内	4421	5021	D③ 縦枠下地見込み	241
W③ 有効下地枠外	3244	3694	D④ 中方立下地見込み	65
W④ 有効下地枠内	3203	3653		
W⑤ 扉幅	1200	1350		


基準壁厚 239mm

備考
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

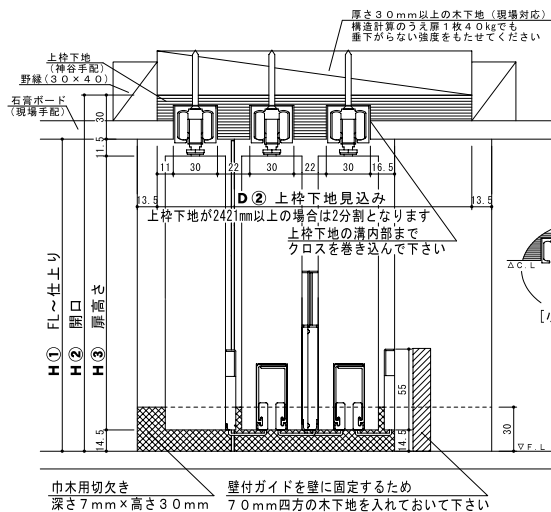

下がり壁納まり

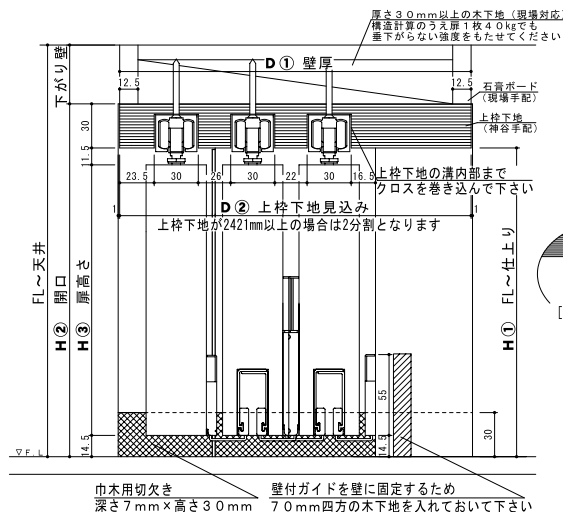


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H② 開口	2400	2700	2400	2700	
H③ 扉高さ	2430	2730	2430	2730	
H④ 扉幅	2374	2674	2374	2674	

基準壁厚 239mm


備考
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

3 枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】




横 断面図

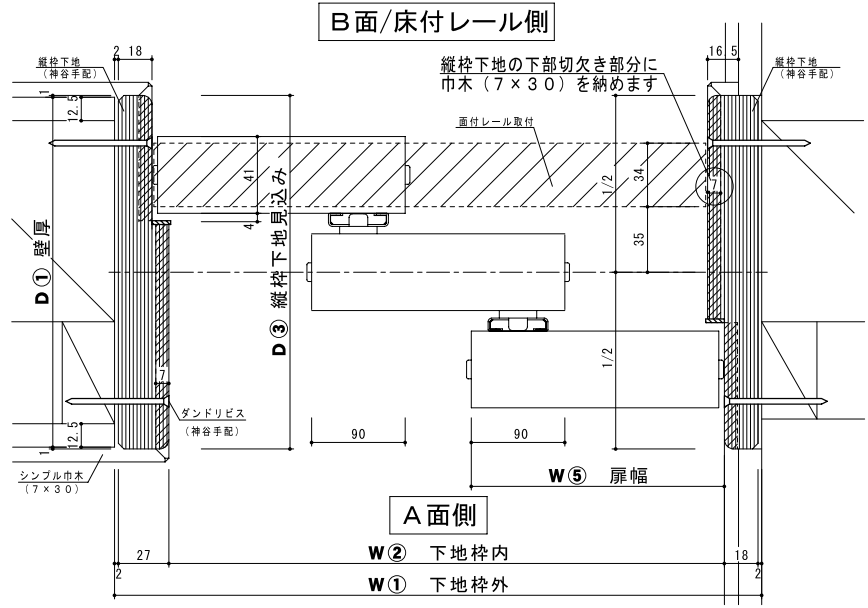


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)	備考	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187	■ 巾木切欠き部分
W② 下地枠内	3415	3865	D③ 縦柵下地見込み	189	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W⑤ 扉幅	1200	1350			
基準壁厚 187mm					

縦 断面図

天井高納まり

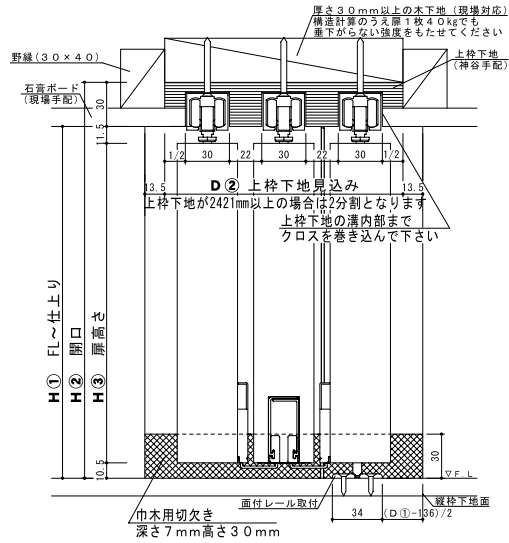

下がり壁納まり

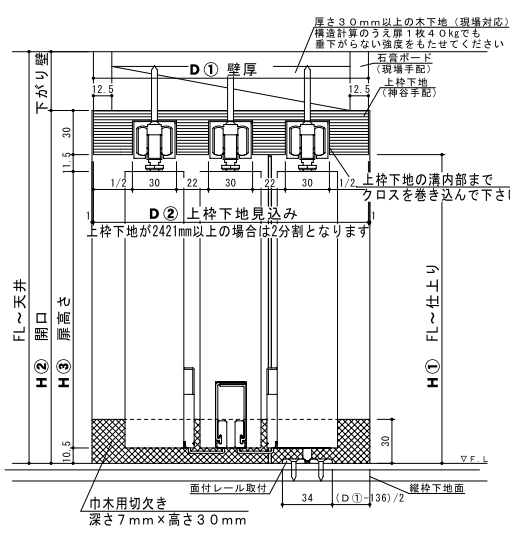


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上柵下地見込み	162	187
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 187mm							■ 巾木切欠き部分
							※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


Monster ステルス枠クロス施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横 断面図

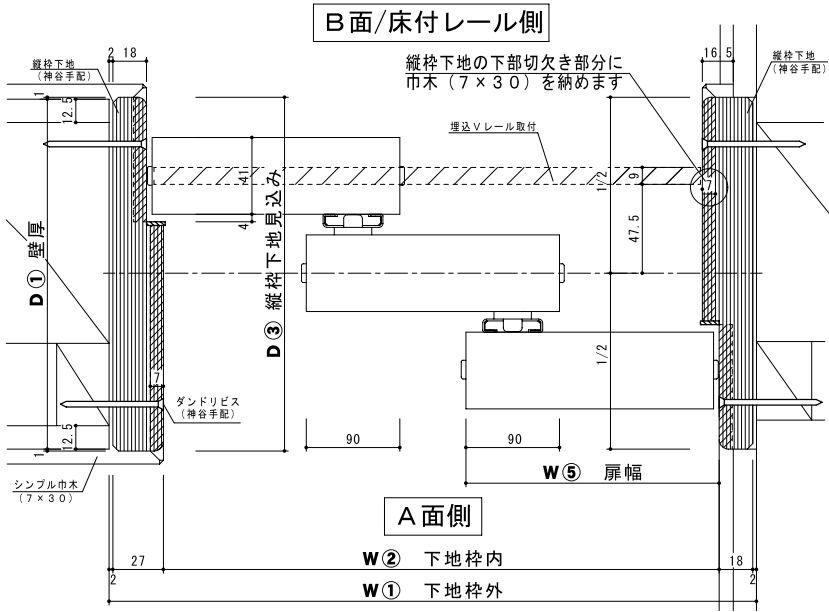


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)		下地枠 (神谷手配品) 市木切欠き部分 ※市木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚			
W② 下地枠内	3415	3865	D③ 縦枠下地見込み			
W⑤ 扉幅	1200	1350				
基準壁厚 187mm						

縦 断面図

天井高納まり

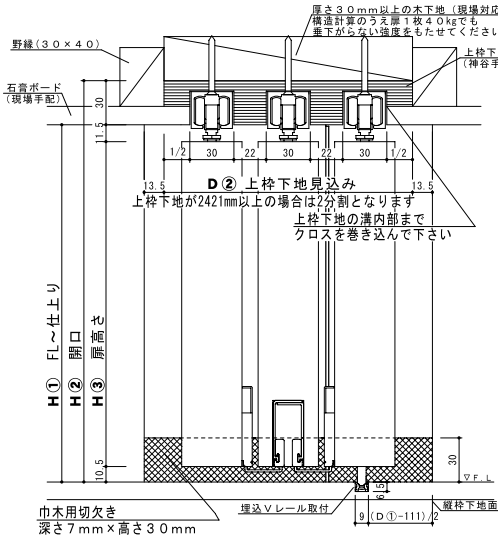


下がり壁納まり

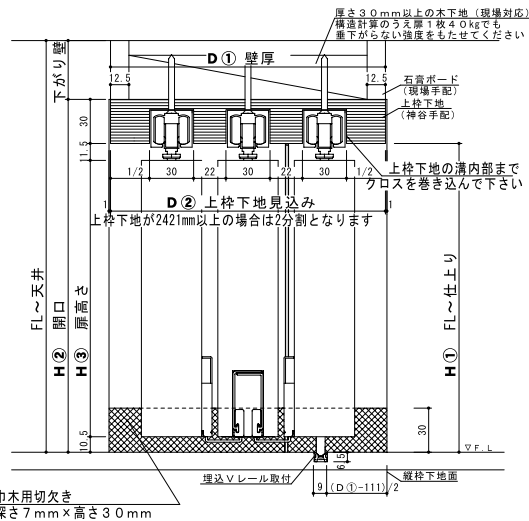


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考 下地枠 (神谷手配品) 市木切欠き部分 ※市木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187	
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678				
基準壁厚 187mm								

3 枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】




横 断面図

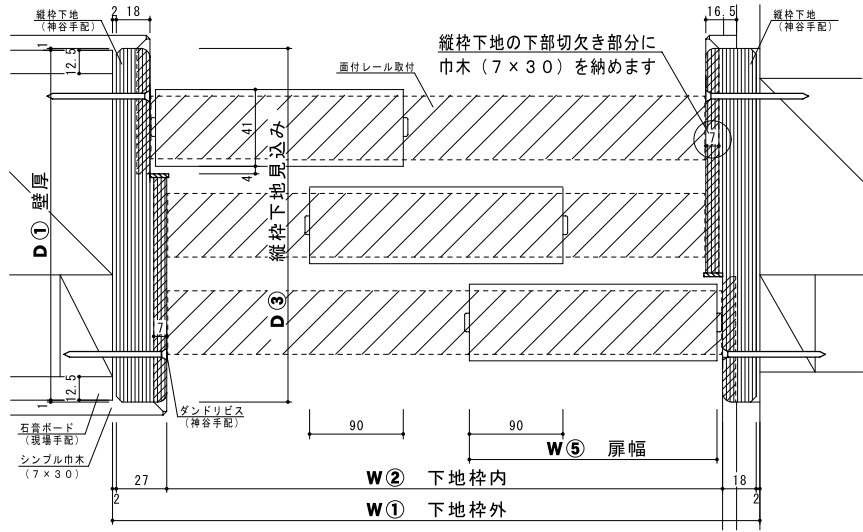


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい	
W① 下地格外	3464	3914	D①	壁厚			187
W② 下地枠内	3415	3865	D③	縦枠下地見込み			189
W⑤ 扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							

縦 断面図

天井高納まり

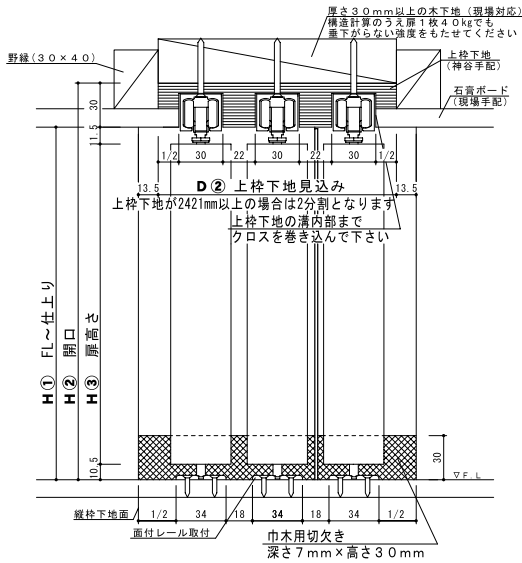

下がり壁納まり

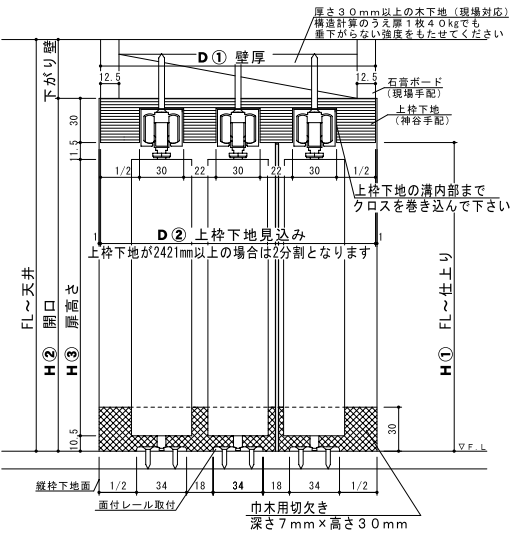


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		天井高納まり	下がり壁納まり
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 187mm							


Monster ステルス枠クロス施工


3 枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横 断面図

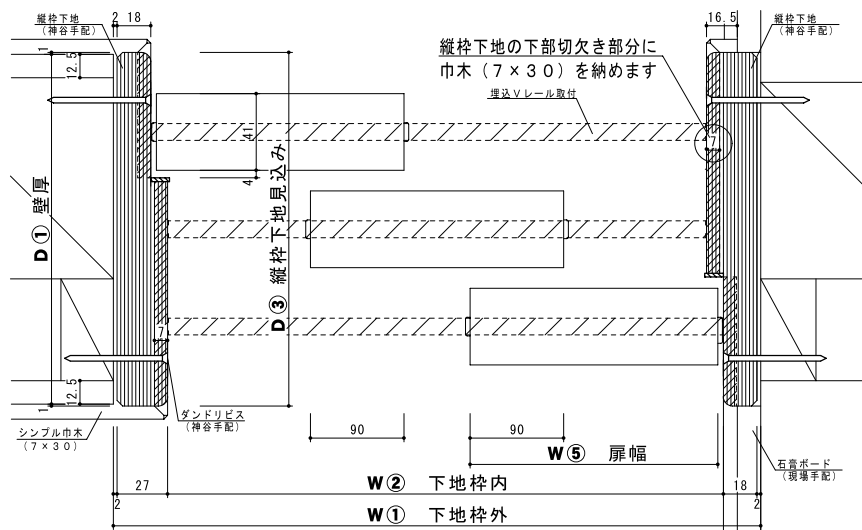


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187	• [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	3415	3865	D③ 縦枠下地見込み	189		
W⑤ 扉幅	1200	1350				
基準壁厚 187mm						

縦 断面図

天井高納まり

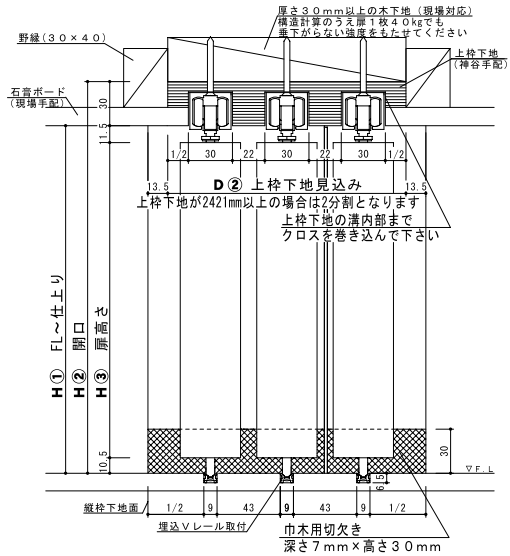


下がり壁納まり

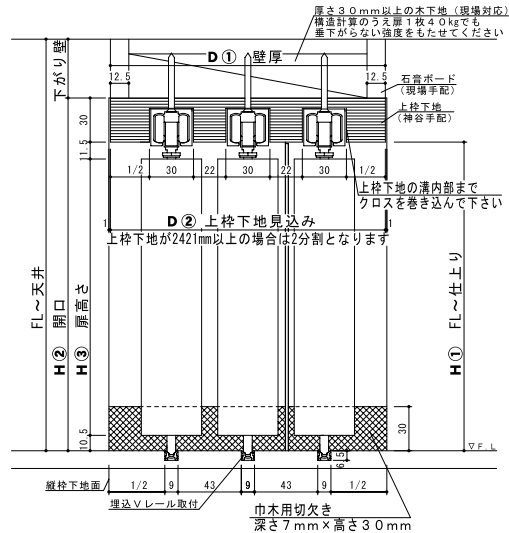

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	2400	2700	H① 天井高	2400	2700	
H② 開口	2430	2730	H② 開口高	2430	2730	
H③ 扉高さ	2378	2678	H③ 扉高さ	2378	2678	
基準壁厚 187mm						


横断面図

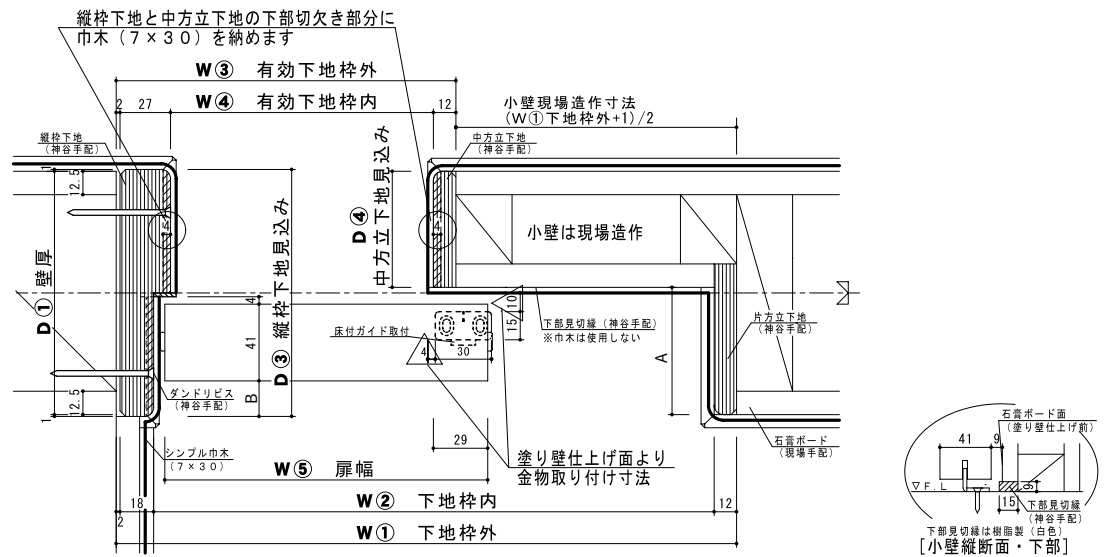


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	  ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	2417	2717	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2385	2685	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	1208	1358	D④ 中方立下地見込み	62	62		
W④ 有効下地枠内	1167	1317	A寸法	68	83		
W⑤ 屏幅	1200	1350	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

縦断面図

天井高納まり

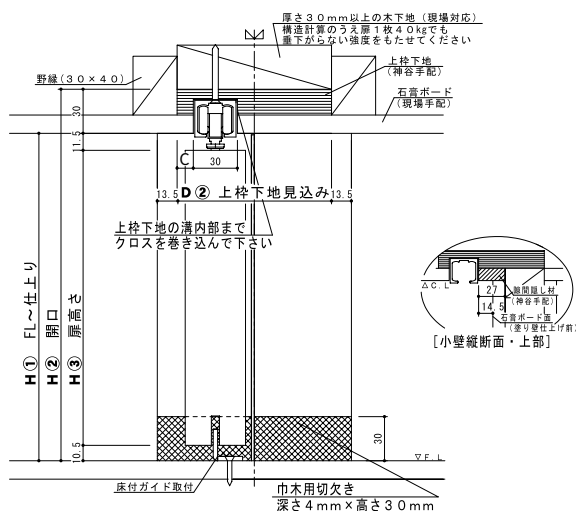

下がり壁納まり

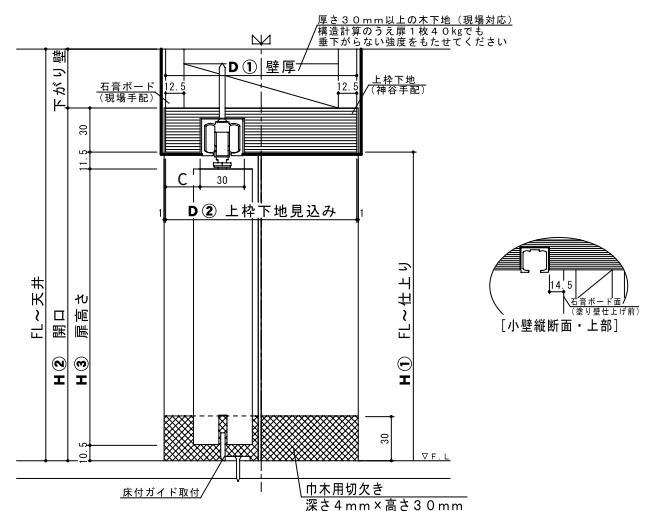


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	  ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 屏高さ	2378	2678	2378	2678	C寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm											


Monster ステルス枠塗り壁施工

片引き戸【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横 断面図

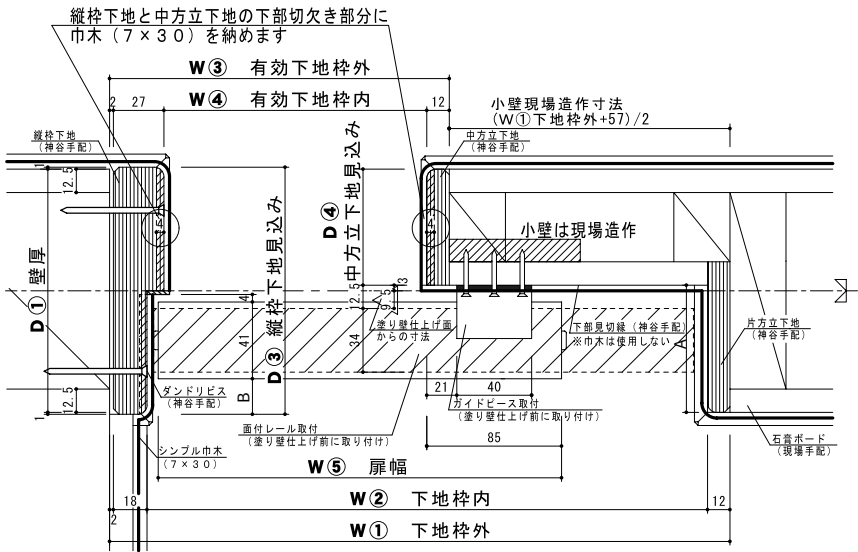

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
W① 下地枠外	2361	2661	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	2329	2629	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	1152	1302	D④ 中方立下地見込み	62	62
W④ 有効下地枠内	1111	1261	A 寸法	68	83
W⑤ 扉幅	1200	1350	B 寸法	19	34

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考

- 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
- [軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)

下地枠 (神谷手配品)


巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

塗り壁仕上り面
壁仕上り面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

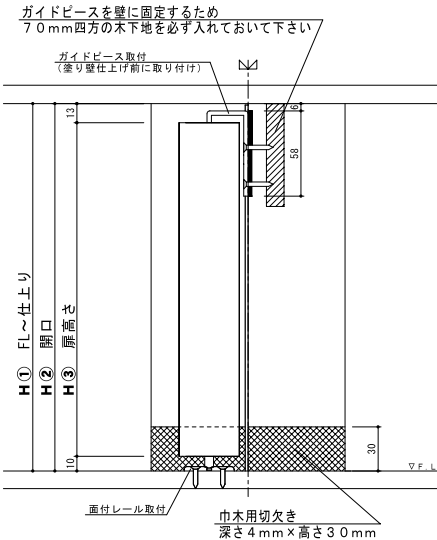

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-
H② 開口	2400	2700	-	-
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-

備考


- 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の詳細は
施工手順をご参照下さい

天井仕上り面：クロス貼り


横断面図

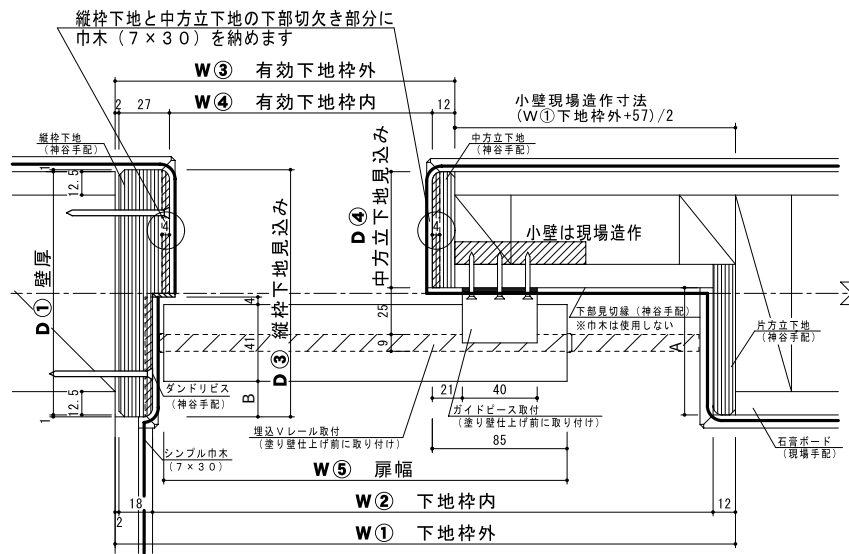

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	2361	2661	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2329	2629	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	1152	1302	D④ 中方立下地見込み	62	62		
W④ 有効下地枠内	1111	1261	A寸法	68	83		
W⑤ 屏幅	1200	1350	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							


縦断面図

天井高納まり

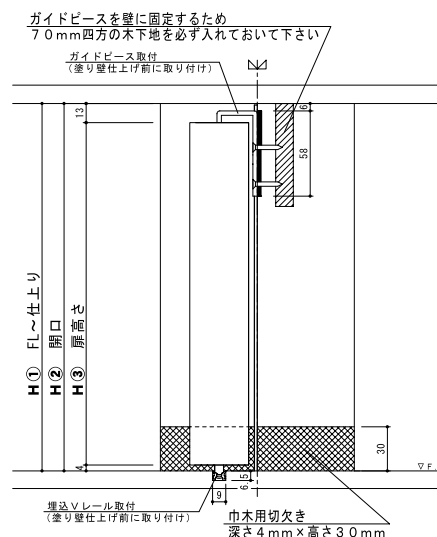


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm）の場合を示す	 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上面：クロス貼り
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H ②	開口	2400	2700	-	-		
H ③	屏高さ	2383	2683	-	-		

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】




横断面図

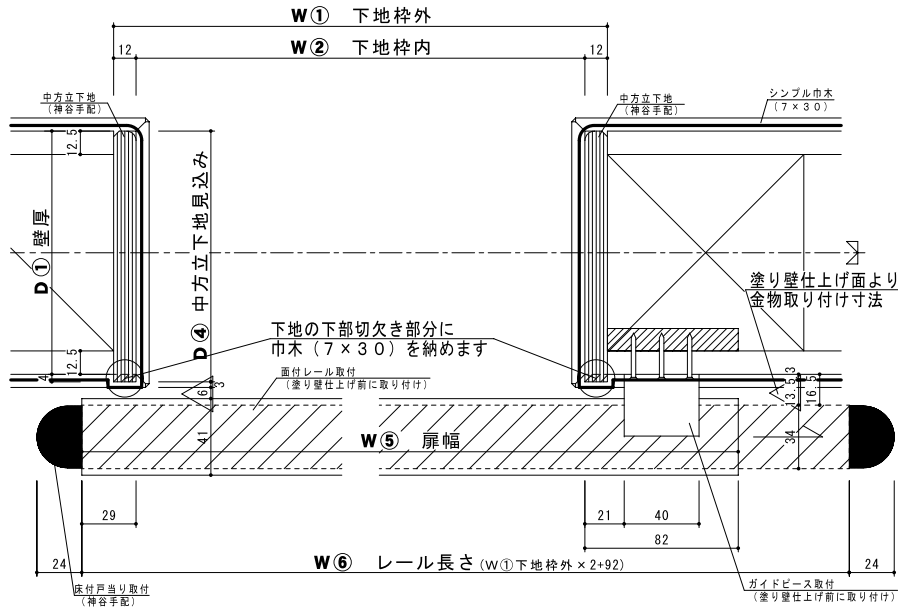

W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上がり面 壁仕上がり面：塗り厚 2〜3mm
W① 下地枠外	1113	1263	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1089	1239	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	1200	1350							
W⑥ レール長さ	2318	2618							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

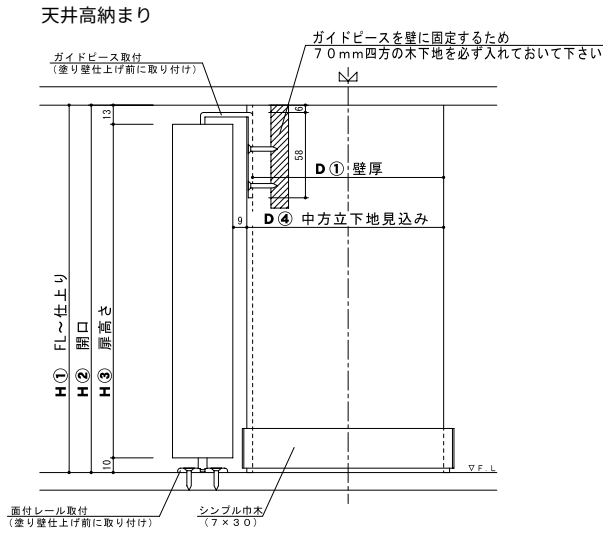


H寸法 (mm)	天井高納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	天井仕上がり面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


Monster ステルス枠塗り壁施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】




横 断面図

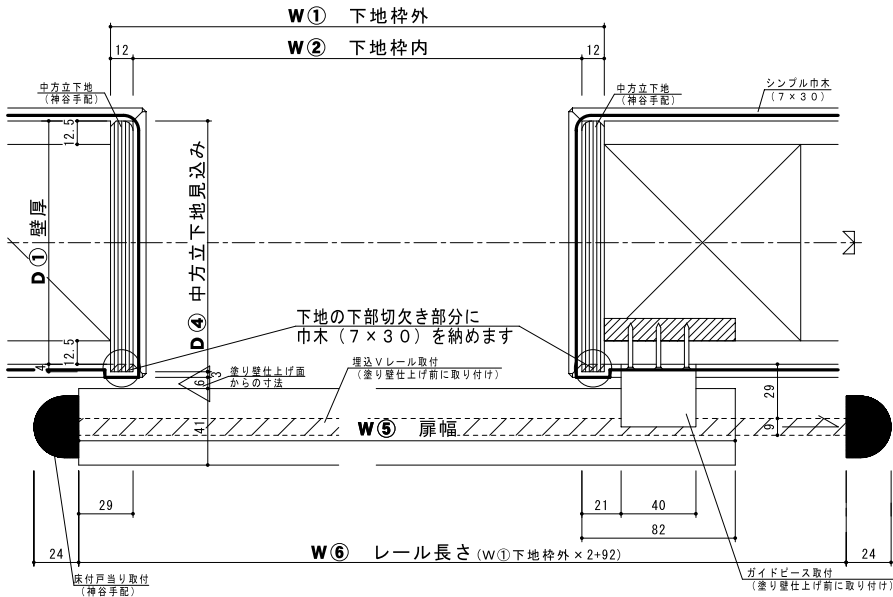

W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上面 壁仕上面：塗り厚 2〜3mm
W① 下地枠外	1113	1263	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1089	1239	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	1200	1350							
W⑥ レール長さ	2318	2618							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									


縦 断面図

天井高納まり

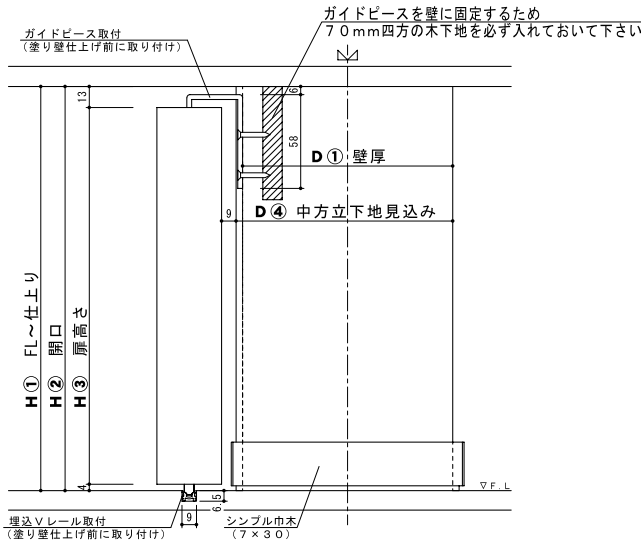


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	天井仕上面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】





横 断面図

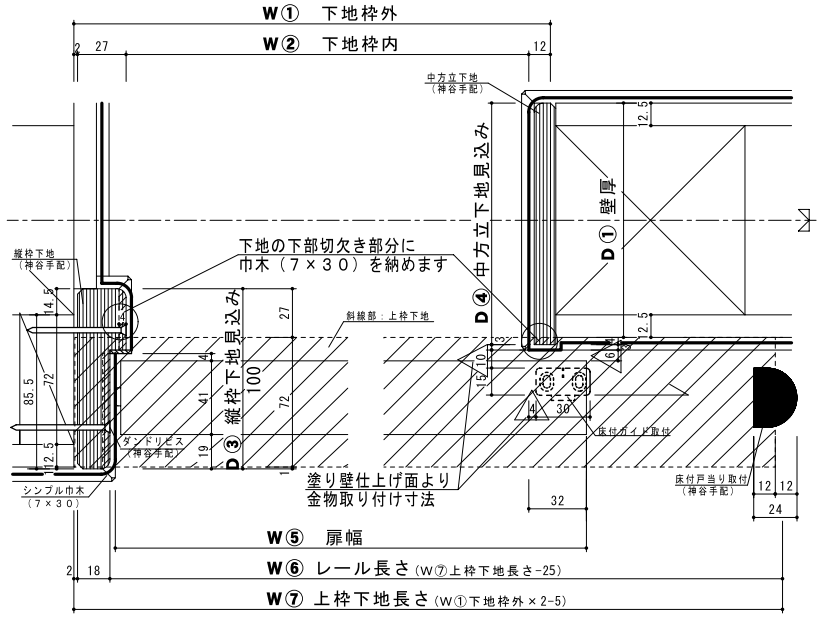

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上がり面 壁仕上がり面: 塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	1205	1355	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1164	1314	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	2380	2680							
W⑦ 上枠下地長さ	2405	2705							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									

縦 断面図

天井高納まり

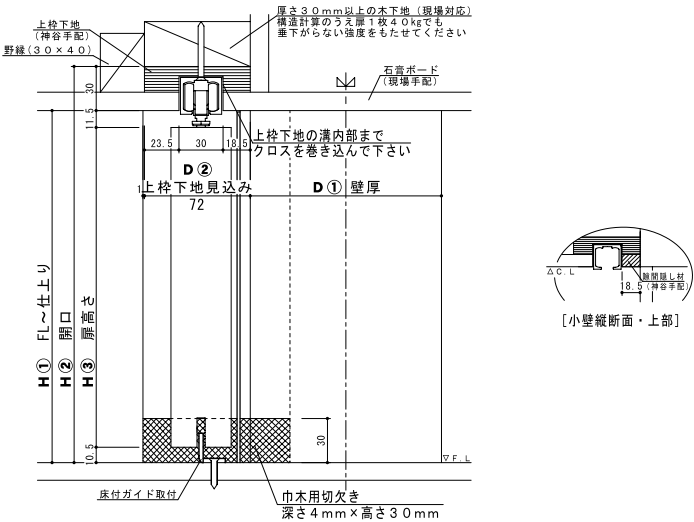


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上り面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-									
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm													


Monster ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

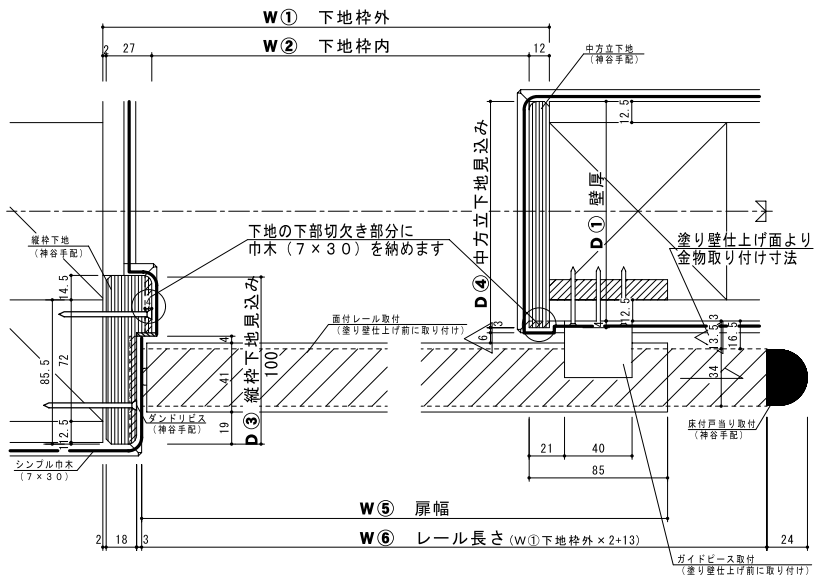

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	1152	1302	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1111	1261	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	2317	2617						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm								


縦断面図

天井高納まり

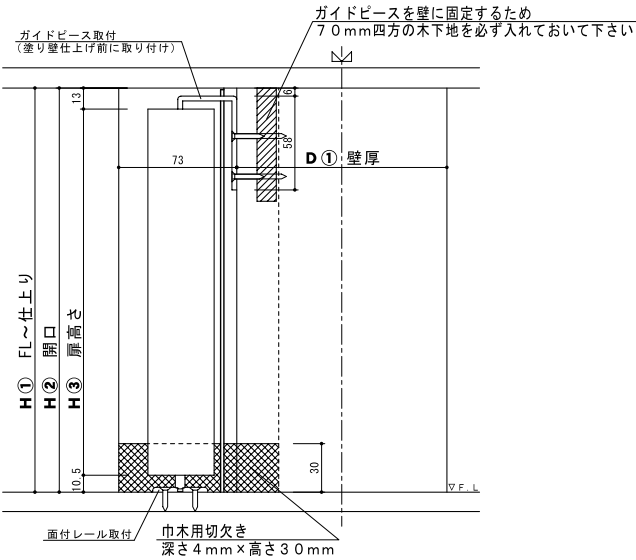


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい	巾木切欠き部分
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70			
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-			
H② 開口	2400	2700	-	-										
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-										
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm														

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】




横 断面図

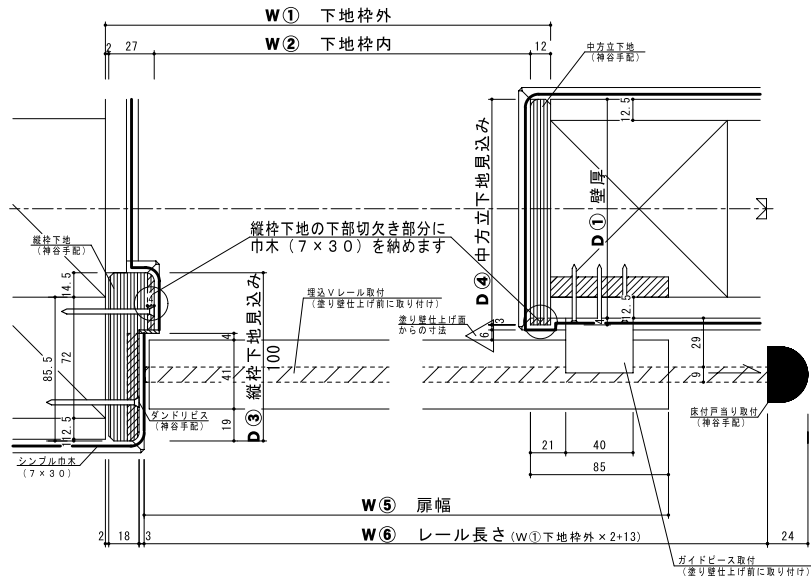

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	1152	1302	D①	壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	1111	1261	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	2317	2617							
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									


縦 断面図

天井高納まり

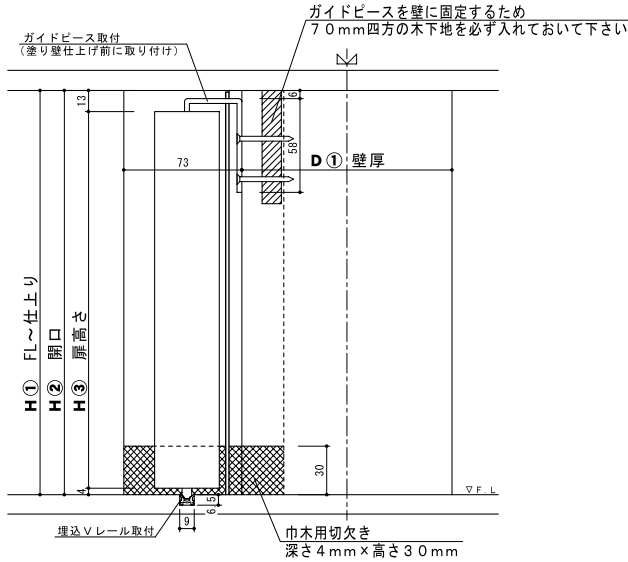


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ■ 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	
H② 開口	2400	2700	-	-								
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-								
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm												


引込みポケット戸【上吊 + 床付ガイド】



横断面図

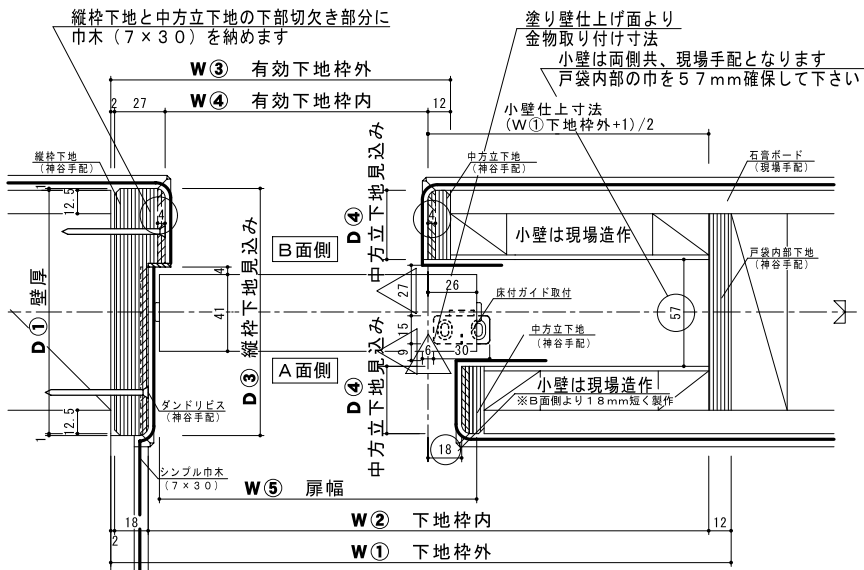


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考
W① 下地枠外	2417	2717	D① 壁厚	130	145	・ レールエンドプレートは付きません 上枠下地は戸先側のレール溝端部と縦枠下地を合わせて取り付けてください 戸先側は壁面の上枠溝内部を現場にて着色で仕上げてください ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
W② 下地枠内	2385	2685	D③ 縦枠下地見込み	132	147	
W③ 有効下地枠外	1208	1358	D④ 中方立下地見込み	36.5	44	
W④ 有効下地枠内	1167	1317				
W⑤ 扉幅	1200	1350				
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm						

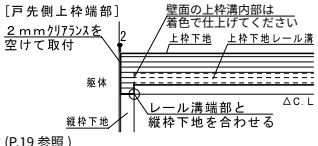


- 下地枠 (神谷手配品)
- 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
- 塗り壁仕上げ面
- 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm

縦断面図

天井高納まり

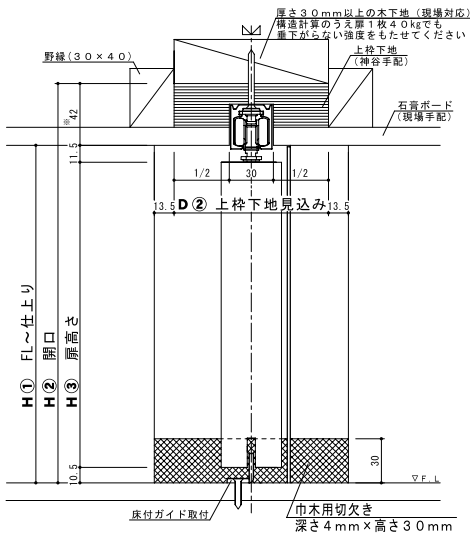

下がり壁納まり

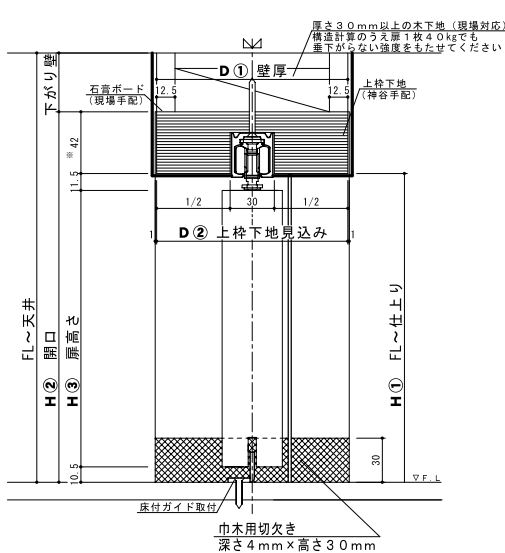

H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-
H② 開口	2442	2742	2442	2742	D② 上枠下地見込み	105
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm						

- ・ (※) 引込みポケット戸の開口は天井仕上げ面から 42 mm 必要です
H②開口寸法にご注意ください

- 下地枠 (神谷手配品)
- 巾木切欠き部分
- ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
- 塗り壁仕上げ面
- 天井仕上げ面：クロス貼り
- 下がり壁仕上げ面：塗り厚 1.5mm

Monster ステルス枠塗り壁施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません


横断面図

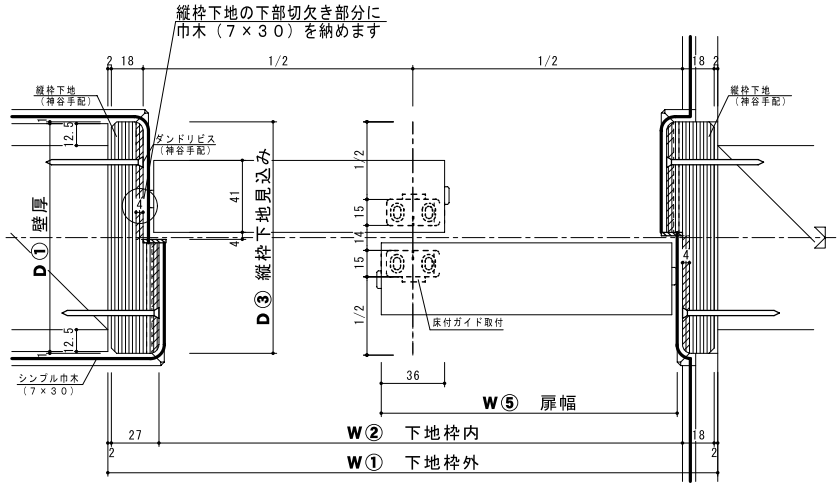


W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上面 壁仕上面：塗り厚 2～3mm
W① 下地枠外	2414	2714	D① 壁厚		130	145		
W② 下地枠内	2365	2665	D③ 縦枠下地見込み		132	147		
W⑤ 扉幅	1200	1350						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

天井高納まり


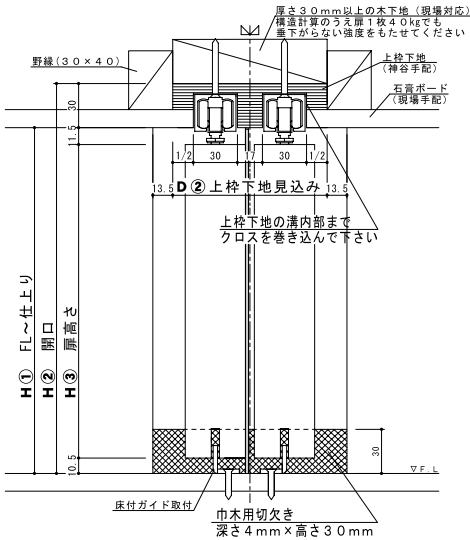


下がり壁納まり

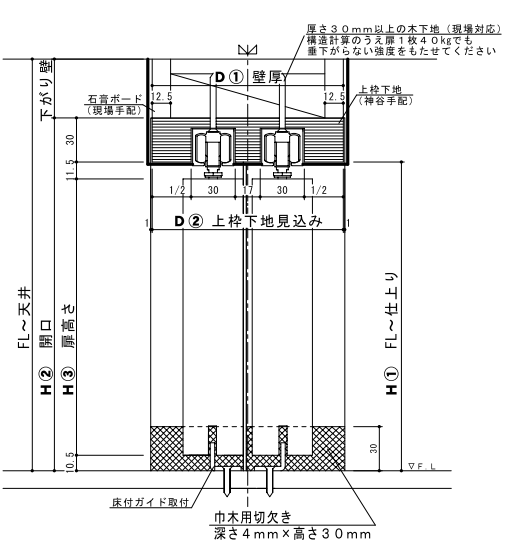

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	
H① FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										


横断面図

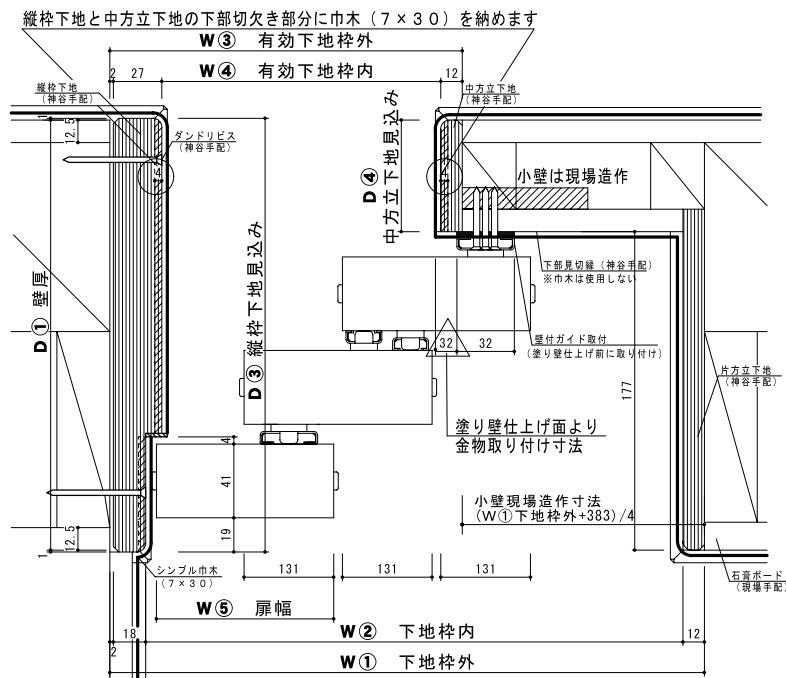


W 寸法 (mm)	W45	W51	見込み寸法 (mm)			備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2～3mm
W ① 下地枠外	4453	5053	D ① 壁厚	239			
W ② 下地枠内	4421	5021	D ③ 縦枠下地見込み	241			
W ③ 有効下地枠外	3244	3694	D ④ 中方立下地見込み	62			
W ④ 有効下地枠内	3203	3653					
W ⑤ 屏幅	1200	1350					
基準壁厚 239mm							

縦断面図

天井高納まり

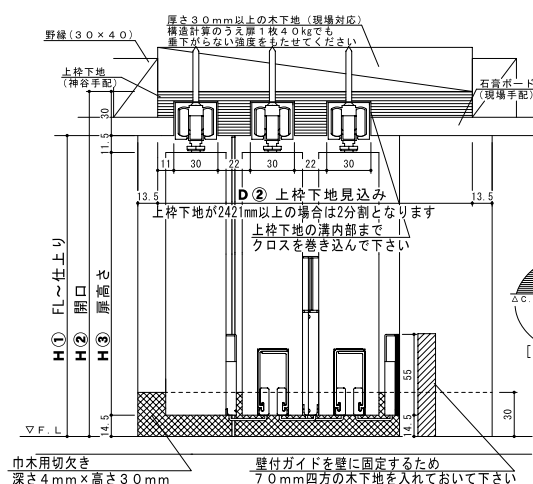

下がり壁納まり

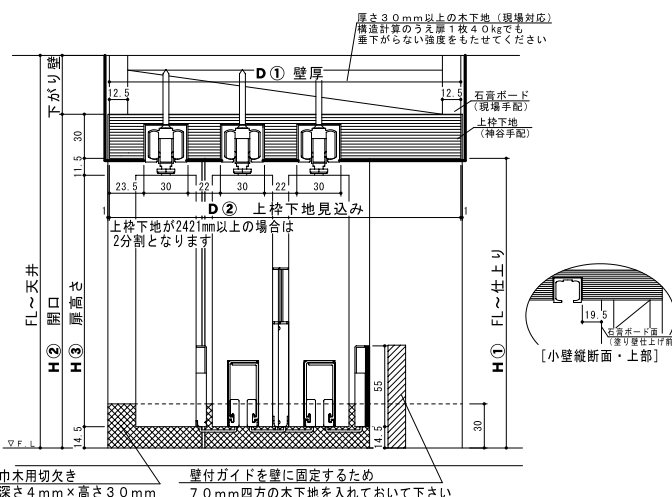


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	239	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	214	239	
H③ 屏高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 239mm								


Monster ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+床付レール/面付】

開き勝手(当図面はR勝手です)




横断面図

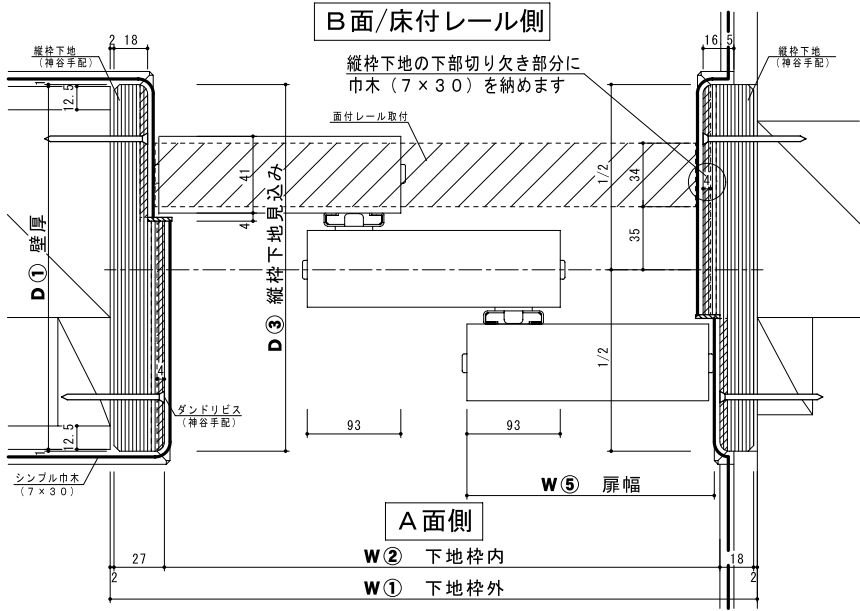


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要 です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面: 塗り厚 2~3mm
W② 下地枠内	3415	3865	D③ 縦枠下地見込み	189		
W⑤ 扉幅	1200	1350				
基準壁厚 187mm						

縦断面図

天井高納まり

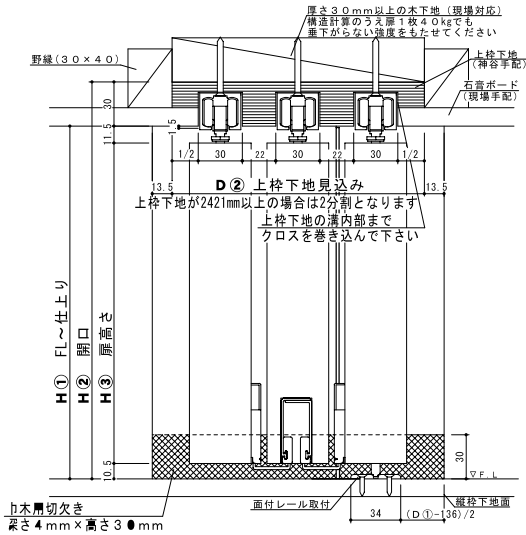


下がり壁納まり

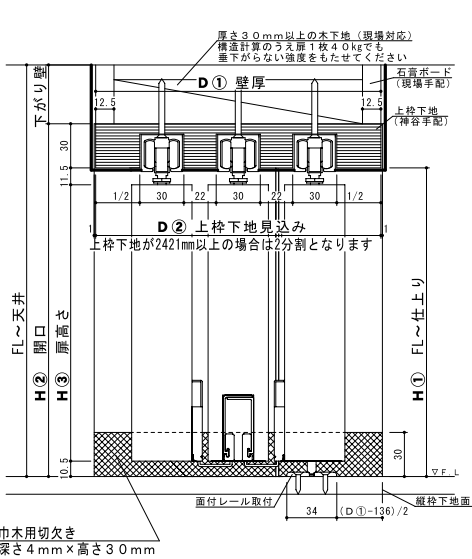


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面: クロス貼り 下がり壁仕上り面: 塗り厚 1.5mm
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									

3 枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】




横 断面図

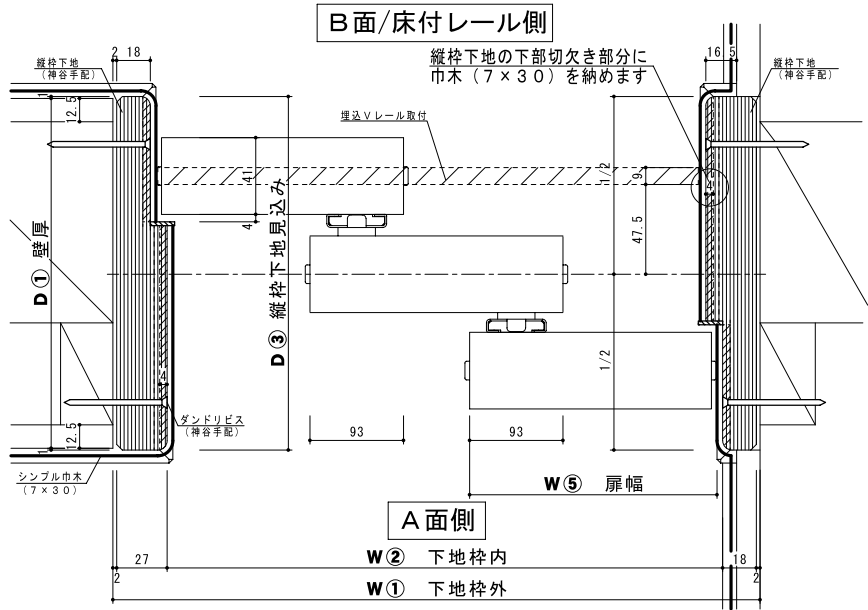


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい  塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm	
W① 下地枠外	3464	3914	D①	壁厚			187
W② 下地枠内	3415	3865	D③	縦枠下地見込み			189
W⑤ 扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							

縦 断面図

天井高納まり

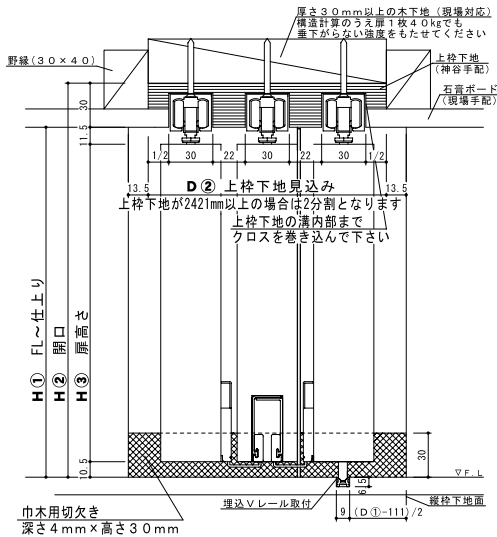

下がり壁納まり

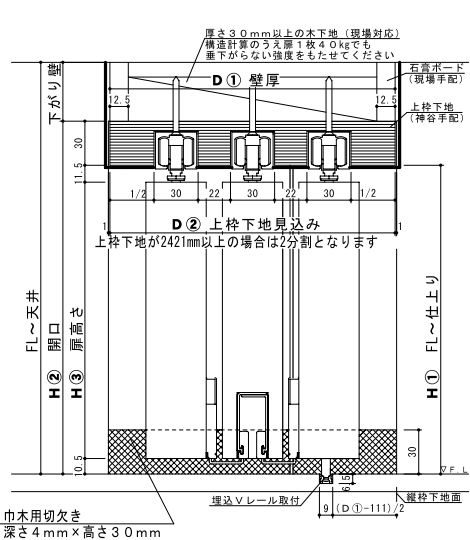

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)			天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700							
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	187			
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	162	187			
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678							
基準壁厚 187mm											

Technical drawing of a sliding door assembly, showing cross-sections and dimensions. The drawing includes labels for various components and dimensions in millimeters (mm).

Labels and Dimensions:


- 縦枠下地 (神谷手配):** Vertical frame base (Kagaya handai).
- 2 18**: Dimension for the vertical frame base.
- 2 3**: Dimension for the vertical frame base.
- 41**: Dimension for the vertical frame base.
- 4**: Dimension for the vertical frame base.
- 縦枠下地の下部切欠き部分に巾木 (7×30) を納めます**: The vertical frame base has a cutout part where the baseboard (7×30) is inserted.
- 画付レール取付**: Drawing of the rail attachment.
- 石巻ボード (現場手配)**: Ishinomaki Board (On-site handai).
- 縦枠下地 (神谷手配)**: Vertical frame base (Kagaya handai).
- 16.5**: Dimension for the vertical frame base.
- 壁厚**: Wall thickness.
- D ①**: Dimension for the wall thickness.
- ダンドリビス (神谷手配)**: Dan-dori-bis (Kagaya handai).
- 12.5**: Dimension for the Dan-dori-bis.
- 93**: Dimension for the door width.
- W ⑤ 扉幅**: Door width (W ⑤).
- 27**: Dimension for the door width.
- 2**: Dimension for the door width.
- W ② 下地枠内**: Under frame (W ②).
- W ① 下地枠外**: Under frame (W ①).
- 18**: Dimension for the door width.
- 2**: Dimension for the door width.
- シンプル巾木 (7×30)**: Simple baseboard (7×30).

W寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm	
W① 下地枠外	3464	3914	D①	壁厚			187
W② 下地枠内	3415	3865	D③	縦枠下地見込み			189
W⑤ 屏幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							


[illegible]

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									

3 枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】




横 断面図

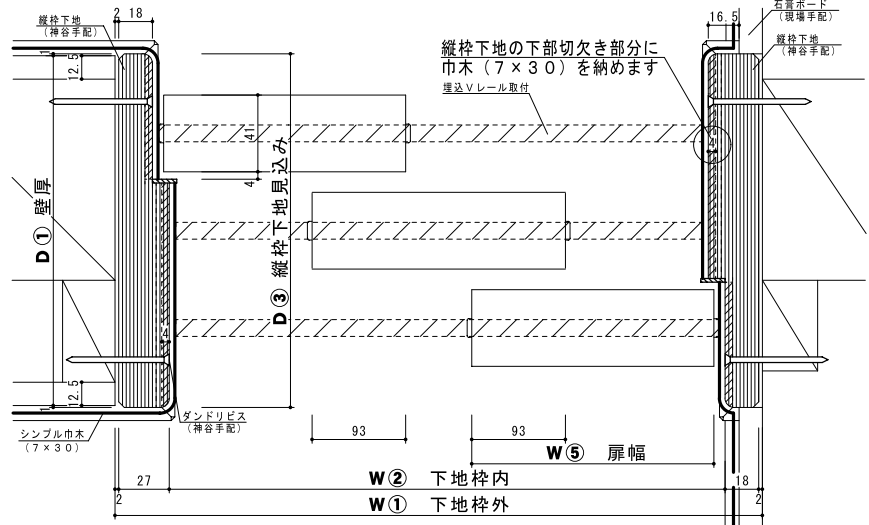


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm	
W① 下地枠外	3464	3914	D①	壁厚			187
W② 下地枠内	3415	3865	D③	縦枠下地見込み			189
W⑤ 扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							

縦 断面図

天井高納まり

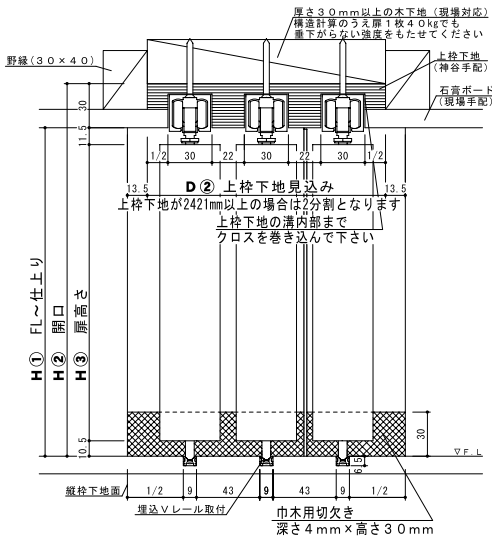

下がり壁納まり

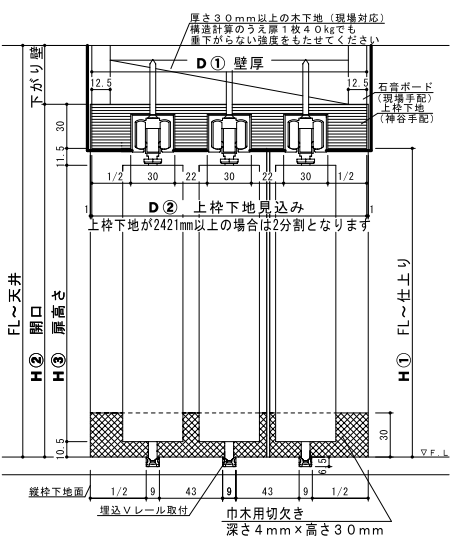


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上り面: クロス貼り 下がり壁仕上り面: 塗り厚 1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									


Monster インセット枠

片引き戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

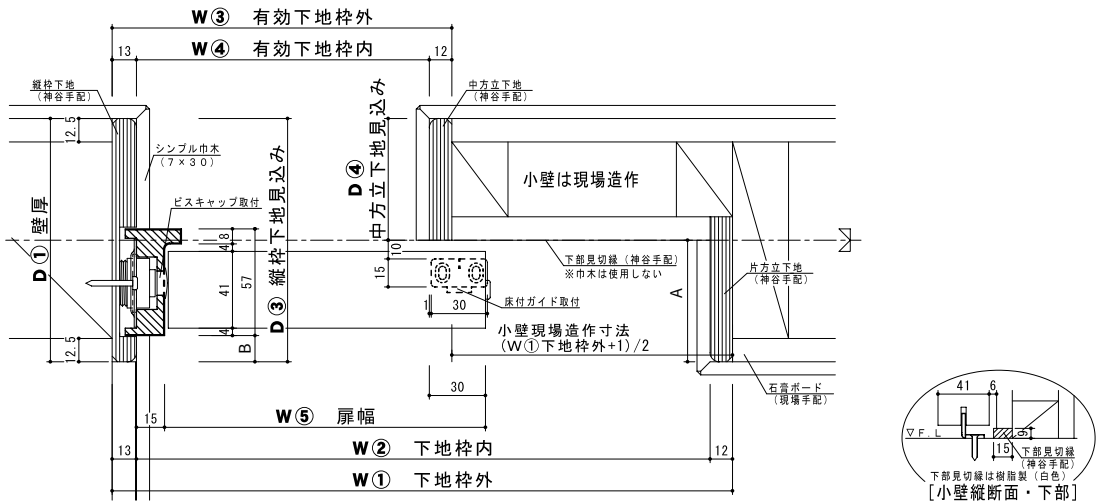


W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手製品) 化粧枠 (神谷手製品)
W① 下地枠外	2421	2721	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2396	2696	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	1210	1360	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	1185	1335	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	1200	1350	B寸法	14	29		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm							

縦 断面図


天井高納まり

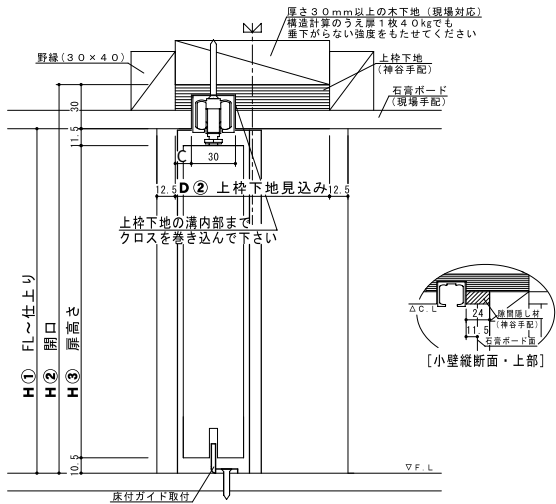



下がり壁納まり

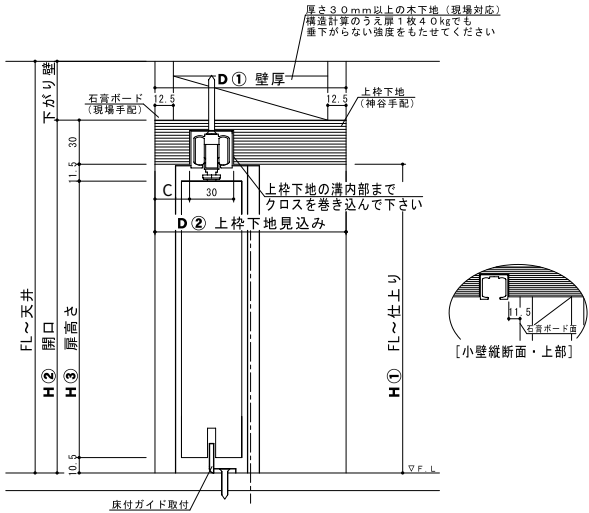

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm） の場合を示す	 下地枠 (神合手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2430	2730	2430	2730	D ② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678	C 寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/ 4寸用145mm											




横断面図

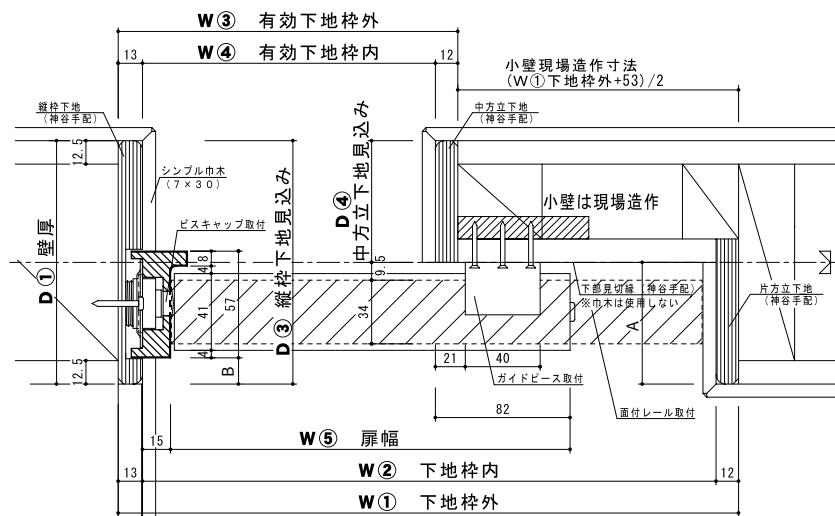

W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	 下地枠 (神谷手配品)  化粧枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	2369	2669	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2344	2644	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	1158	1308	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	1133	1283	A寸法	65	80		
W⑤ 屏幅	1200	1350	B寸法	14	29		
基準壁厚 在来工法 : 3.5寸用130mm/4寸用145mm							

縦断面図

天井高納まり

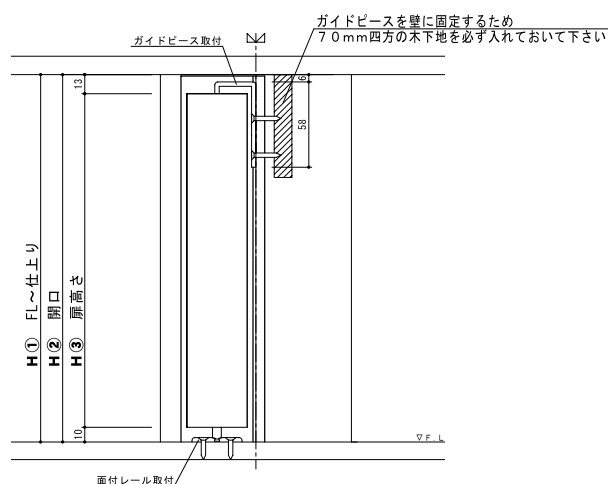


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	
H②	開口	2400	2700	-	-	
H③	屏高さ	2377	2677	-	-	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm						


Monster インセット枠

片引き戸【床付レール /埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横 断面図

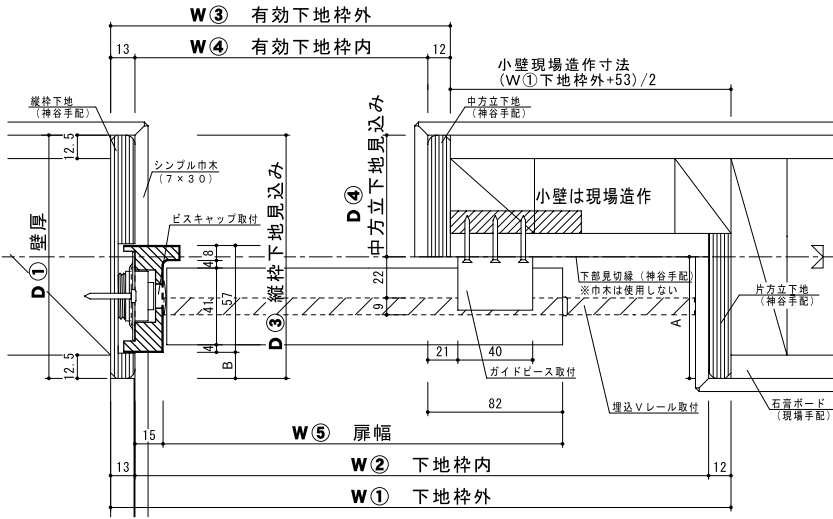


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考	
W① 下地枠外	2369	2669	D① 壁厚	130	145	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2344	2644	D③ 縦枠下地見込み	130	145	・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	化粧枠 (神谷手配品)
W③ 有効下地枠外	1158	1308	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	1133	1283	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	1200	1350	B寸法	14	29		

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm

縦 断面図


天井高納まり

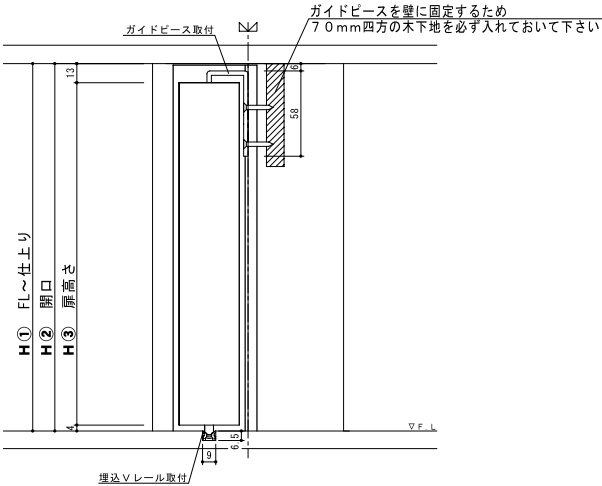


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-
H② 開口	2400	2700	-	-
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】



横 断面図

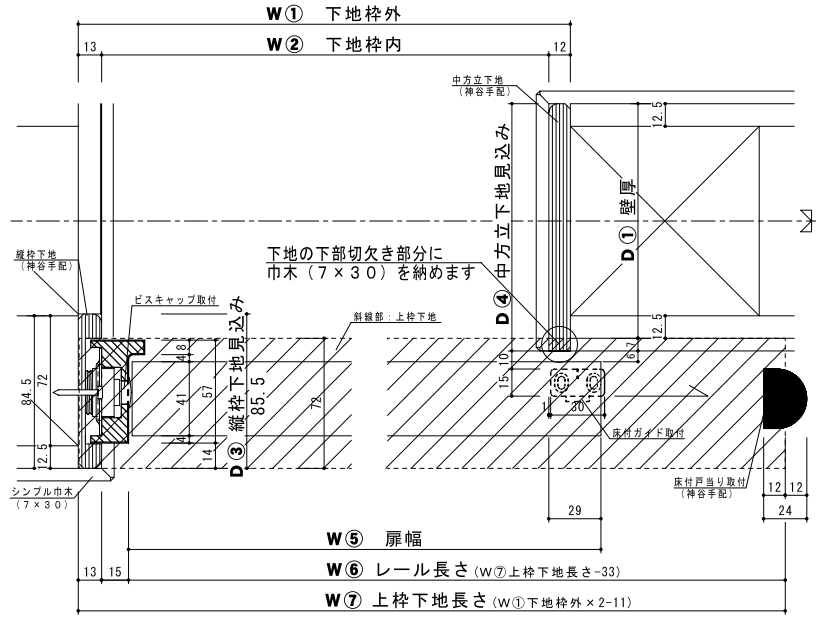


W 寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考	
W① 下地枠外	1211	1361	D① 壁厚	130	145	・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	1186	1336	D③ 縦枠下地見込み	85.5	85.5		化粧枠 (神谷手配品)
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④ 中方立下地見込み	137	152		
W⑥ レール長さ	2378	2678					
W⑦ 上枠下地長さ	2411	2711					

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm

縦 断面図

天井高納まり

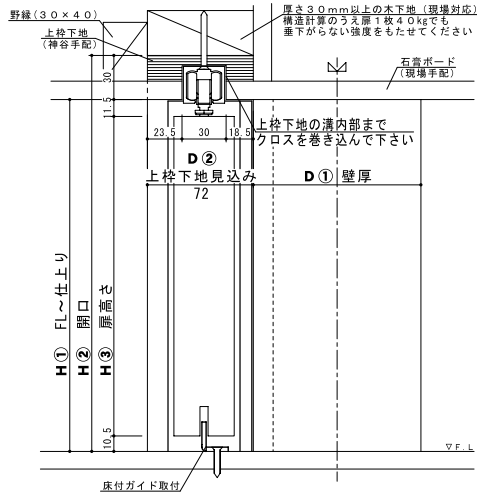


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	-	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2430	2730	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	-	-	-		

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm


Monster インセット枠

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】




横 断面図

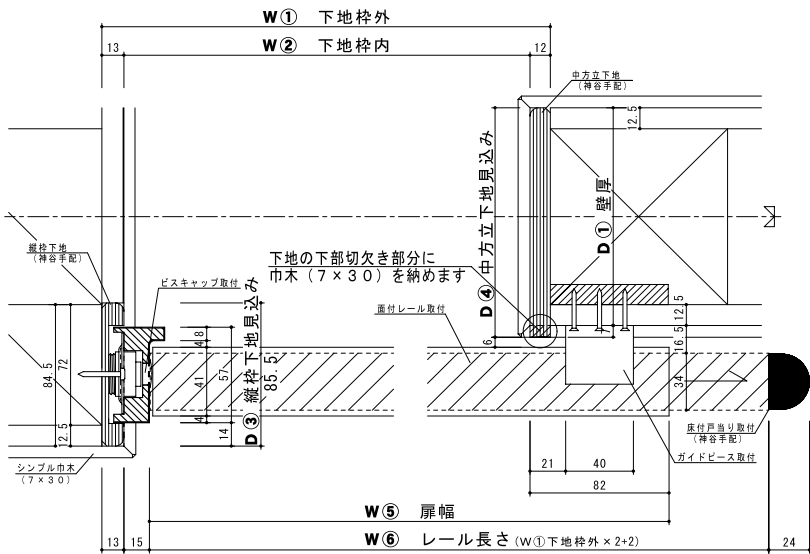

W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	1158	1308	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1133	1283	D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5		
W⑤ 扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	137	152		
W⑥ レール長さ	2318	2618						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm								


縦 断面図

天井高納まり

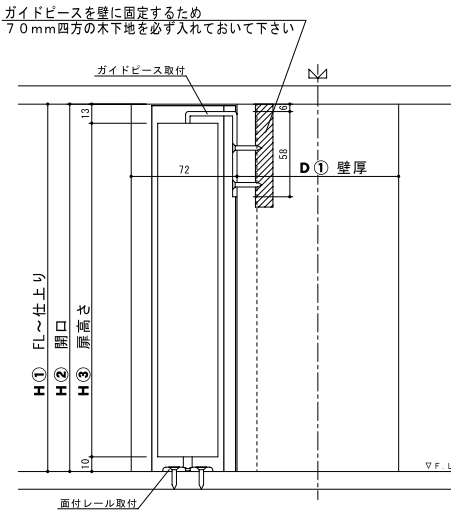


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考		
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145			
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	130	145	-			-
H②	開口	2400	2700	-	-								
H③	扉高さ	2377	2677	-	-								
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】




横断面図

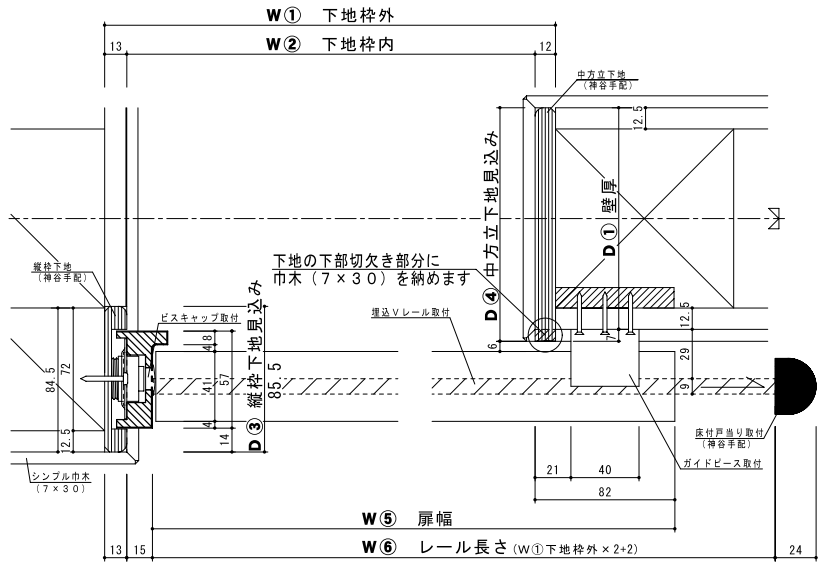

W 寸法 (mm)		W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W①	下地枠外	1158	1308	D①	壁厚	130	145		
W②	下地枠内	1133	1283	D③	縦枠下地見込み	85.5	85.5		
W⑤	扉幅	1200	1350	D④	中方立下地見込み	137	152		
W⑥	レール長さ	2318	2618						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦断面図


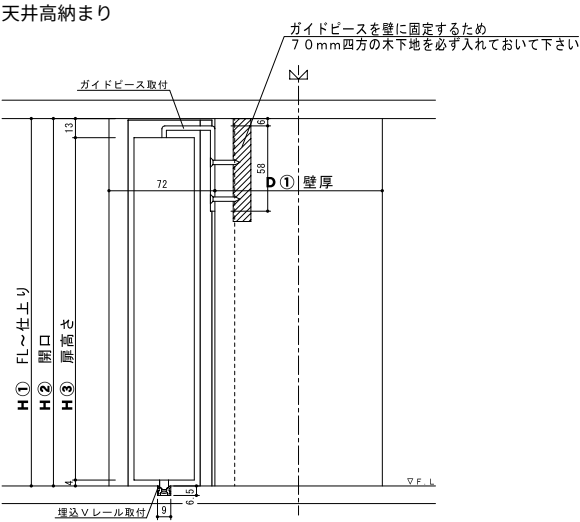


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-							
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm											


[illegible]

W寸法 (mm)	W24	W27	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ レールエンドプレートは付きません ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	 
W① 下地枠外	2429	2729	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	2404	2704	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	1227	1377	D④ 中方立下地見込み	36.5	44		
W④ 有効下地枠内	1202	1352					
W⑤ 屏幅	1200	1350					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm							


下がり壁納まり

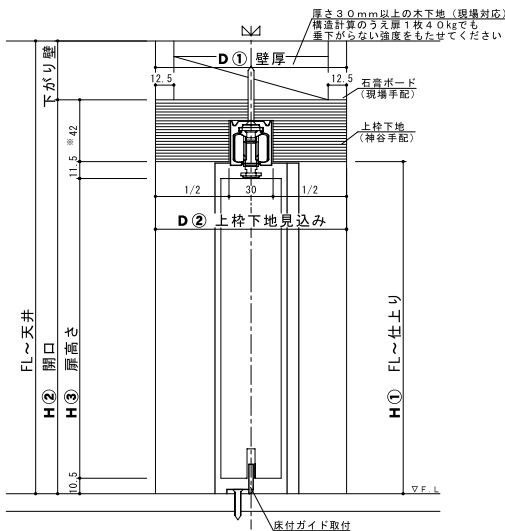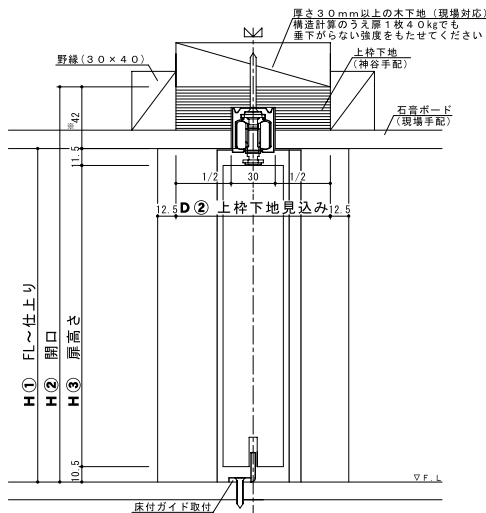

H寸法(mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法(mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・(※) 引込みポケット戸の開口は天井仕上り面から 42mm 必要です H②開口寸法にご注意ください
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	
H②	開口	2442	2742	2442	2742	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm											




横断面図

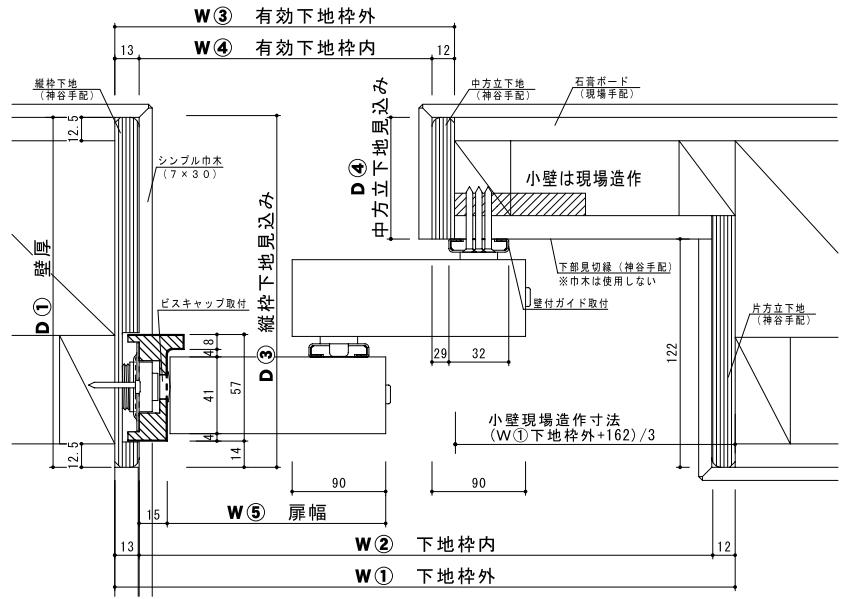


W 寸法 (mm)		W34	W38	見込み寸法 (mm)		備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)	
W ①	下地枠外	3471	3921	D ①	壁厚			187
W ②	下地枠内	3446	3896	D ③	縦枠下地見込み			187
W ③	有効下地枠外	2260	2560	D ④	中方立下地見込み			65
W ④	有効下地枠内	2235	2535					
W ⑤	扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm								

縦断面図

天井高納まり

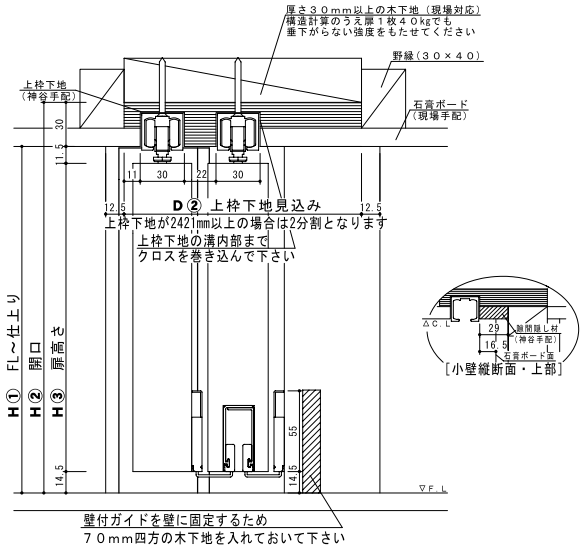

下がり壁納まり

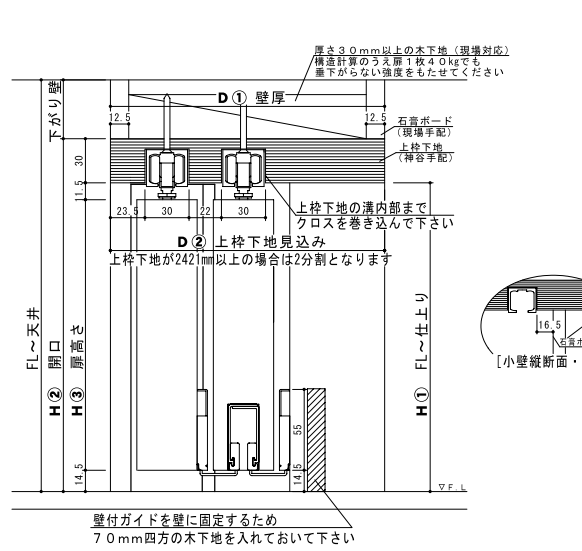

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FLへ仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674					
基準壁厚 187mm									

Monster インセット枠


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手当図面は勝手なしです



※左手前納まりは対応しておりません


横断面図

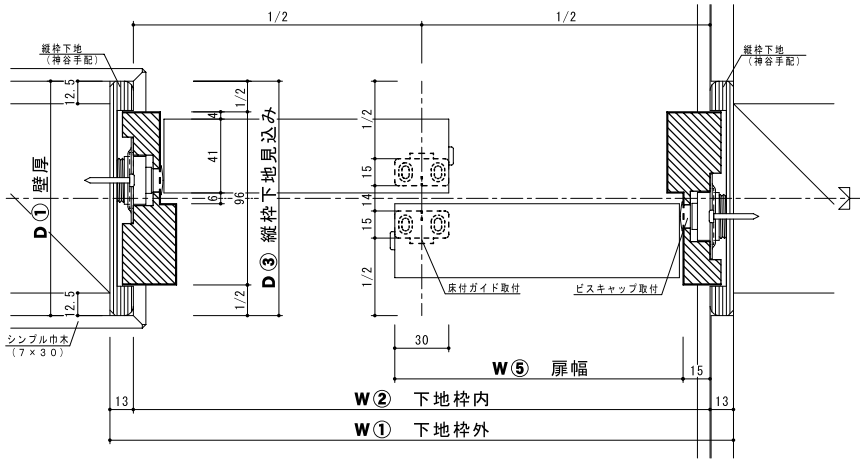


W 寸法 (mm)		W24	W27	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W①	下地枠外	2431	2731	D①	壁厚	130	145		
W②	下地枠内	2405	2705	D③	縦枠下地見込み	130	145		
W⑤	扉幅	1200	1350						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦断面図


天井高納まり

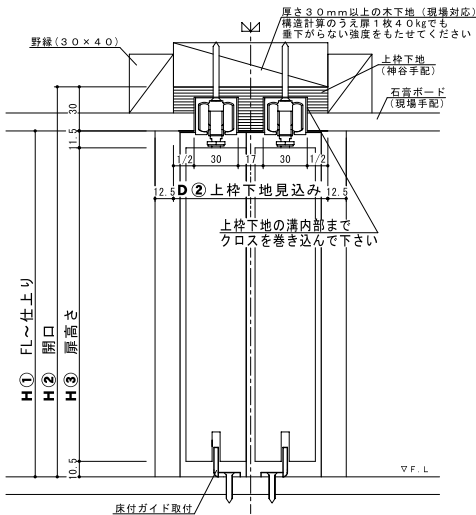



下がり壁納まり

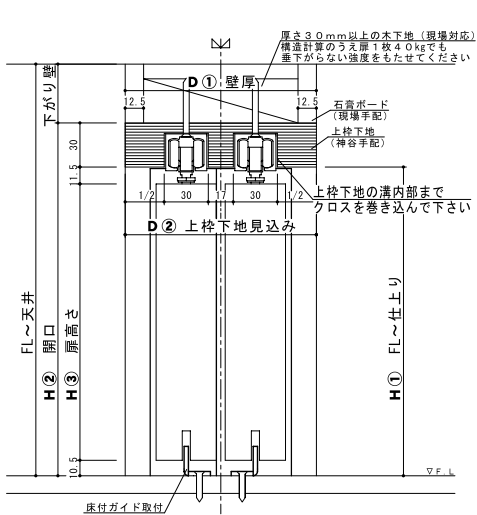

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm											




横断面図

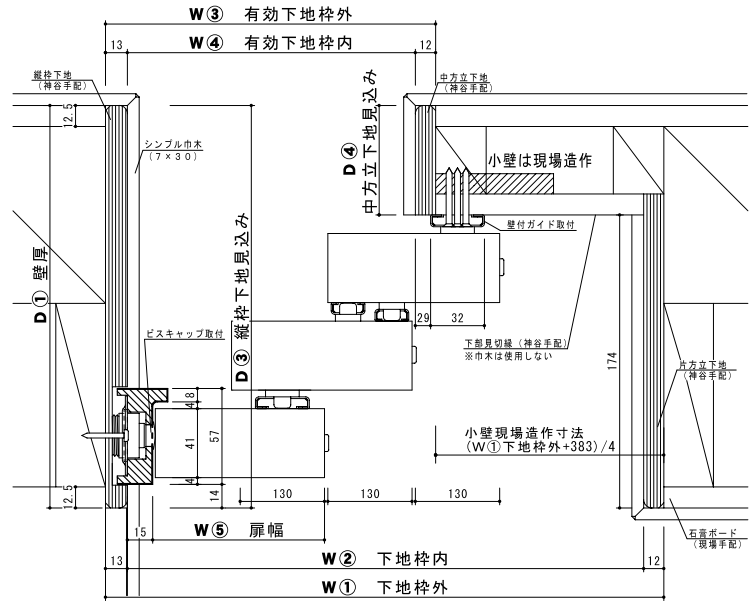


W寸法 (mm)		W45	W51	見込み寸法 (mm)		備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)	
W①	下地枠外	4461	5061	D①	壁厚			239
W②	下地枠内	4436	5036	D③	縦枠下地見込み			239
W③	有効下地枠外	3250	3700	D④	中方立下地見込み			65
W④	有効下地枠内	3225	3675					
W⑤	扉幅	1200	1350					
基準壁厚 239mm								

縦断面図

天井高納まり

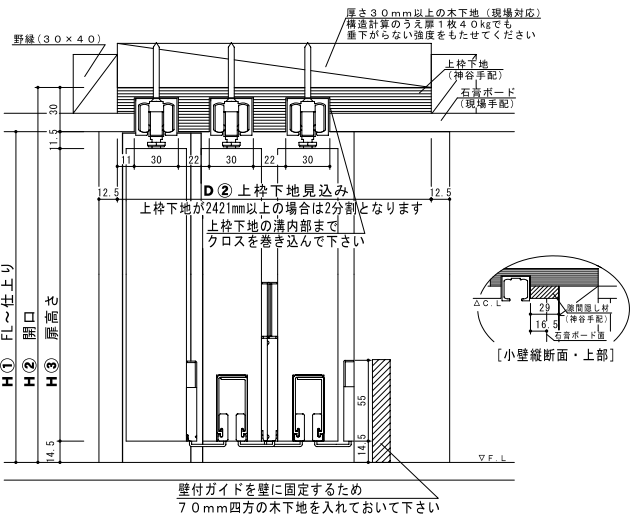

下がり壁納まり

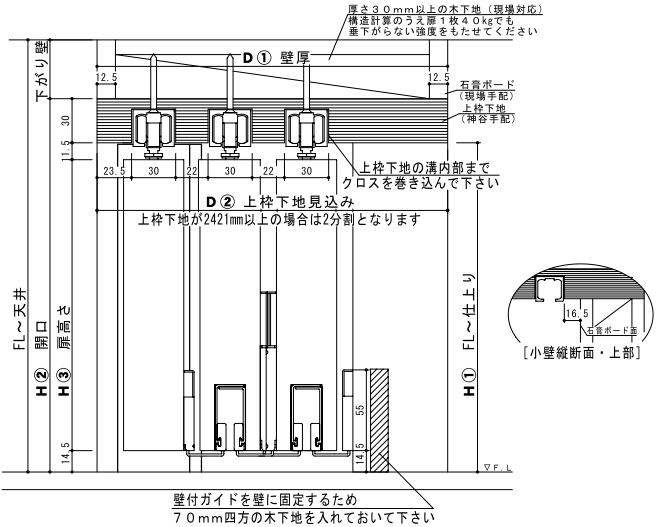


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	239	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	214	239	
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 239mm								


Monster インセット枠

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横 断面図

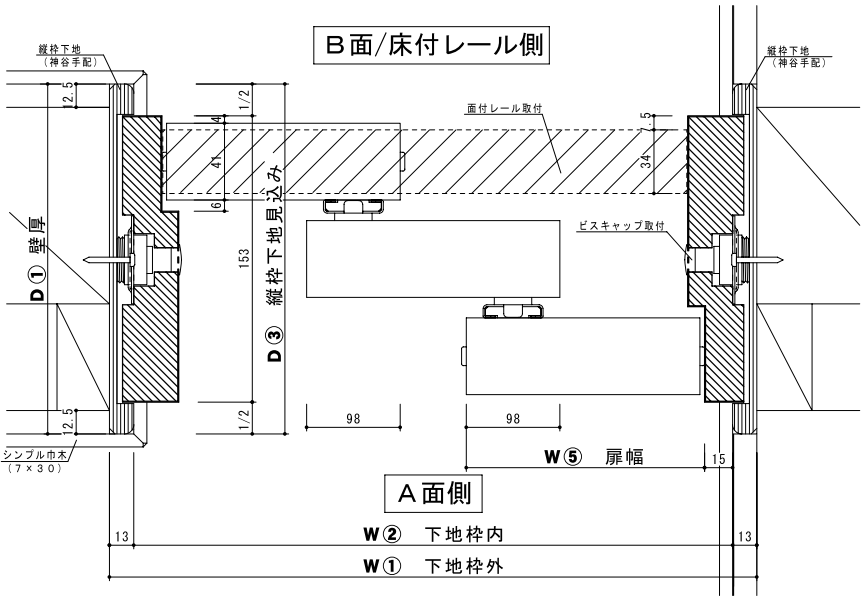


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187	
W② 下地枠内	3438	3888	D③ 縦枠下地見込み	187	
W⑤ 扉幅	1200	1350			
基準壁厚 187mm				備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	

縦 断面図

天井高納まり

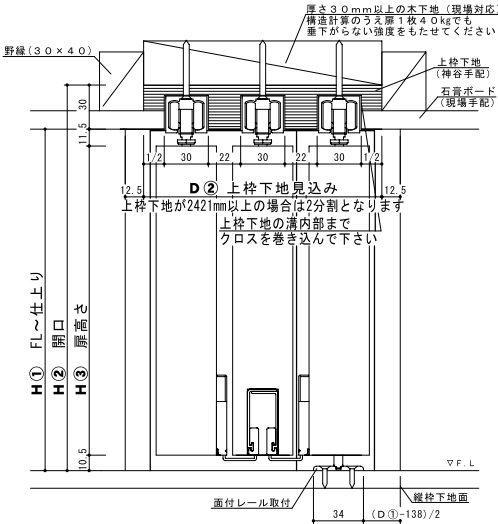


下がり壁納まり

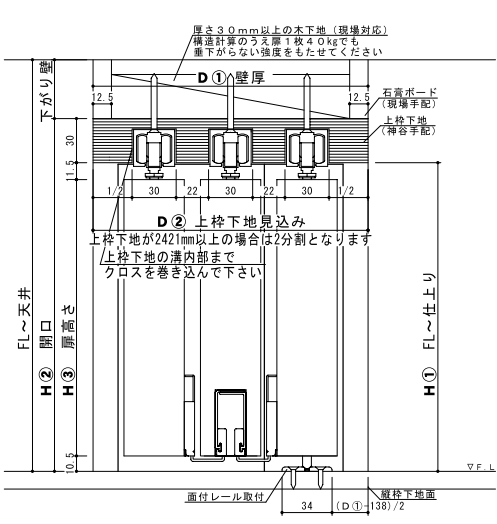


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187			
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187			
H③ 屏高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 187mm										

3 枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】



横 断面図

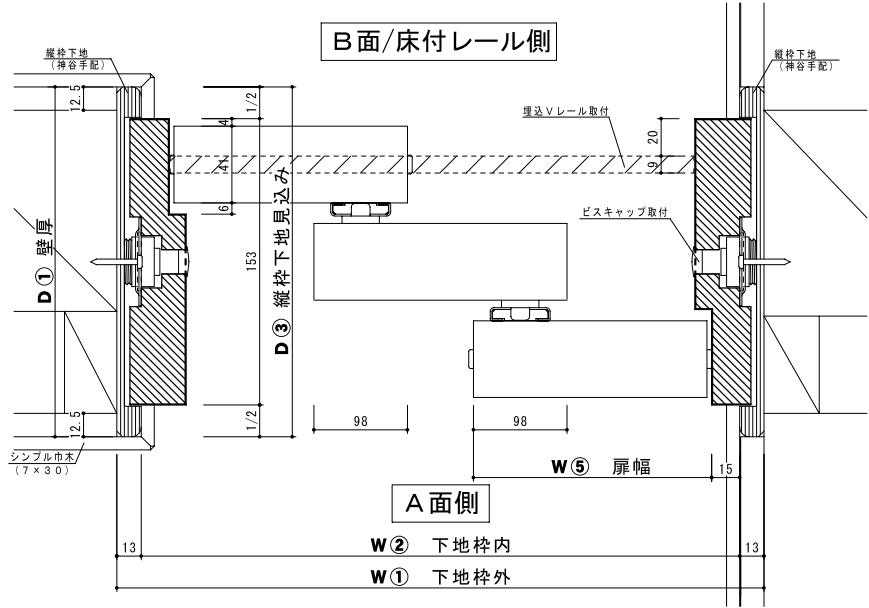


W 寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187	
W② 下地枠内	3438	3888	D③ 縦枠下地見込み	187	
W⑤ 扉幅	1200	1350			
基準壁厚 187mm					

備考
・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません


下地枠 (神谷手配品)
化粧枠 (神谷手配品)

縦 断面図

天井高納まり

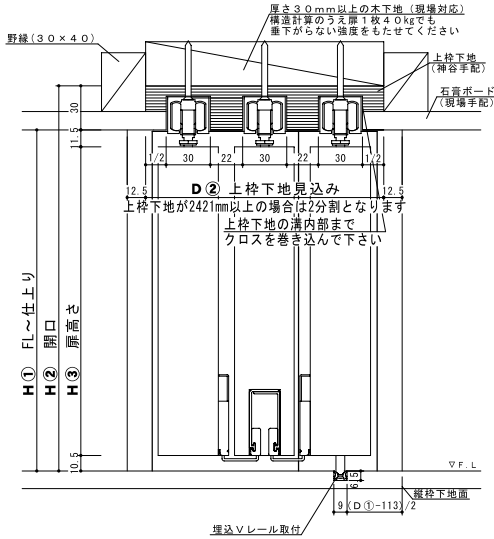


下がり壁納まり

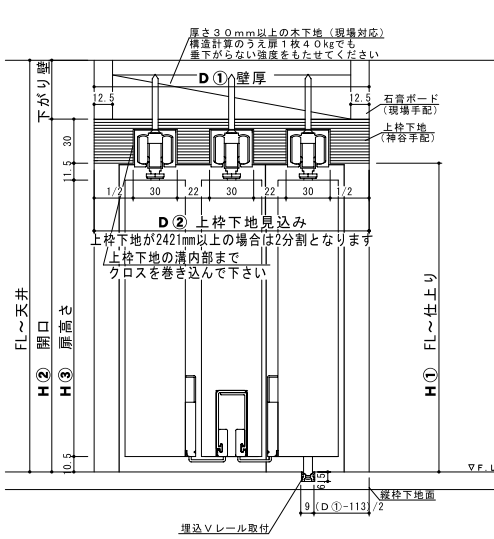


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									

下地枠 (神谷手配品)

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】




横 断面図

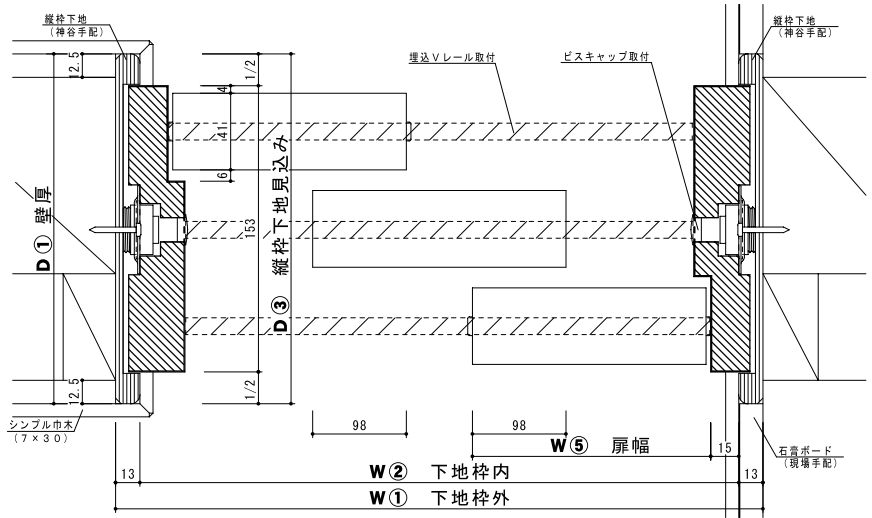


W寸法 (mm)	W34	W38	見込み寸法 (mm)			備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	3464	3914	D① 壁厚	187			
W② 下地枠内	3438	3888	D③ 縦枠下地見込み	187			
W⑤ 扉幅	1200	1350					
基準壁厚 187mm							

縦 断面図

天井高納まり

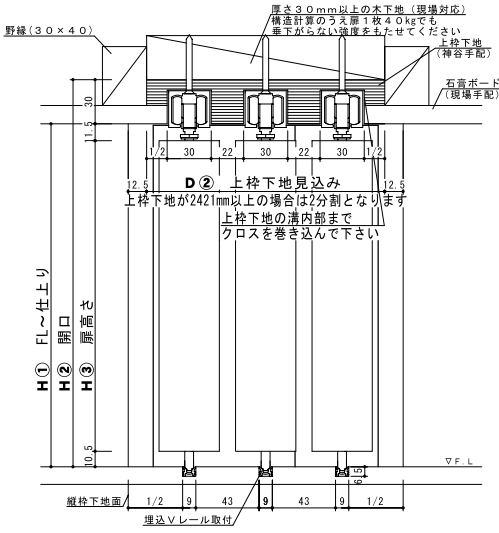

下がり壁納まり

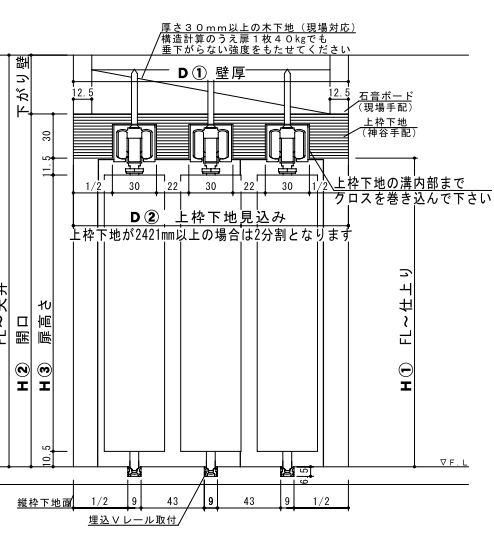

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H ①	FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	187		
H ②	開口	2430	2730	2430	2730	D ② 上枠下地見込み	162	187		
H ③	扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm										

標準図 ステルス枠 クロス施工



片開き戸	P.200
片引き戸	P.205
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.208
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.211
引込みポケット戸	P.214
2 枚引込み戸	P.215
2 枚引違い戸	P.216
3 枚引込み戸	P.217
3 枚引違い戸	P.218


寸法特注対応範囲 P.344




標準図 ステンレス枠クロス施工

開き勝手(当図面は R 吊元です)

片開き戸




横断面図

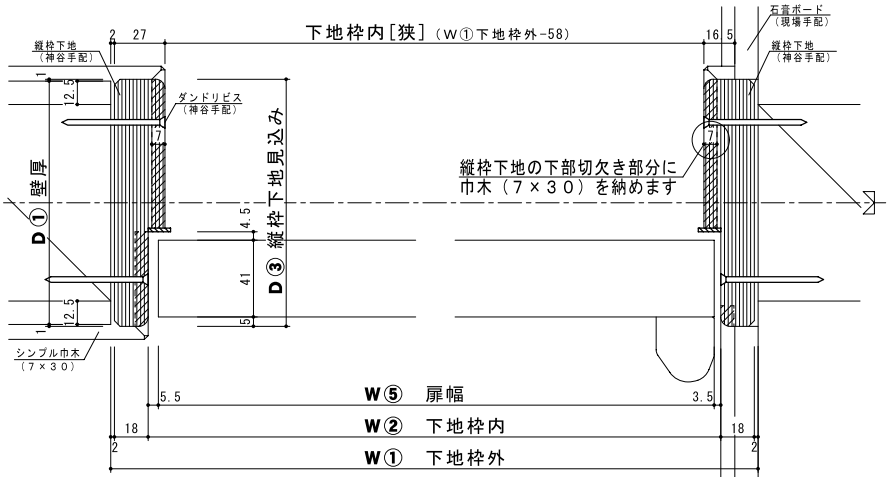


W寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	633	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72		
W⑤ 扉幅	624	756	741	787						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm										

縦断面図

天井高納まり

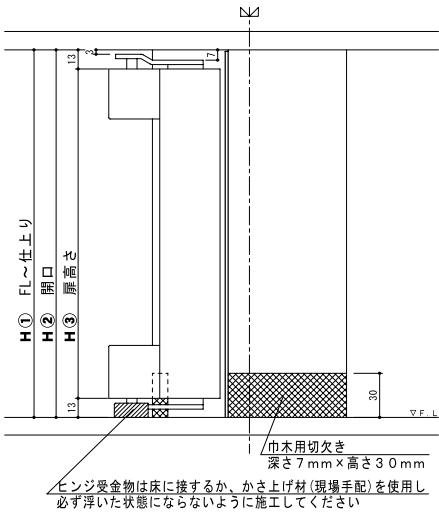

下がり壁納まり

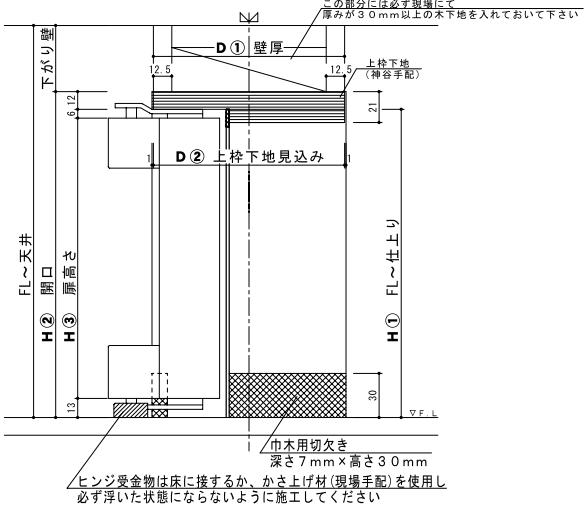

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				備考	下地枠 (神谷手配品) 竹木切欠き部分 ※竹木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	基準壁厚 130	基準壁厚 145		基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70						
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	-	130	145	70				
H② 開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612	D② 上枠下地見込み	-	-	-	130	145	70				
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581											
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/ 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm																			


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

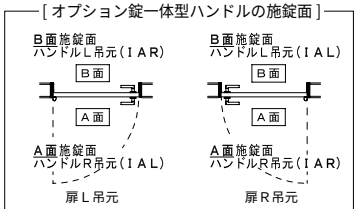

片開き戸【ソフトモーション】




横断面図

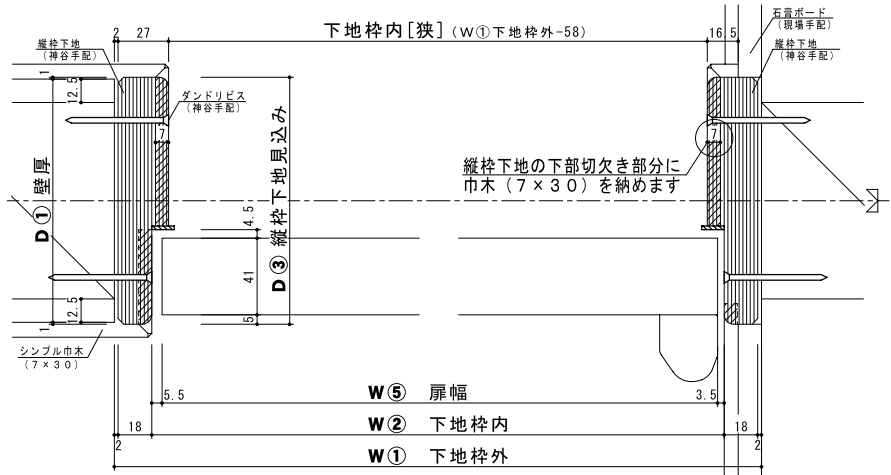


W寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	633	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72		
W⑤ 扉幅	624	756	741	787						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

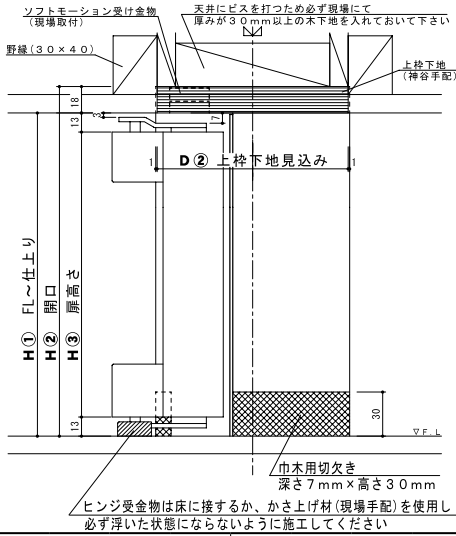

下がり壁納まり

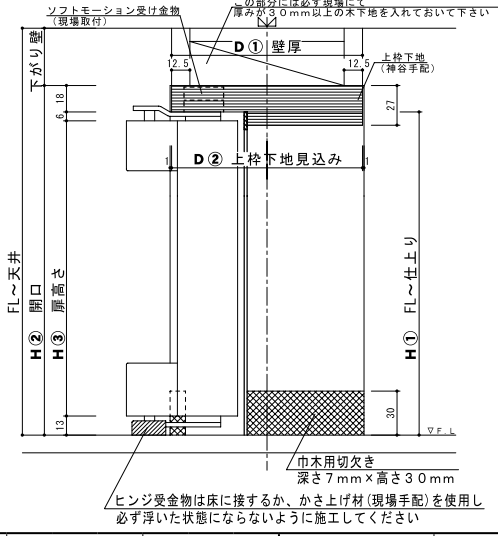

H寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				備考
	右記型番以外		G-9型	ZK-1型	右記型番以外		G-9型	ZK-1型		基準壁厚130	基準壁厚145	基準壁厚70	基準壁厚130	基準壁厚145	基準壁厚70			
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600										
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	-	130	145	70	下地枠 (神谷手配品) ※巾木切欠き部分 の詳細は施工手順を ご参照下さい		
H② 開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618	D② 上枠下地見込み	130	145	70	130	145	70			
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581										
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm																		


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください


オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL・IAR・IBR) について

- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

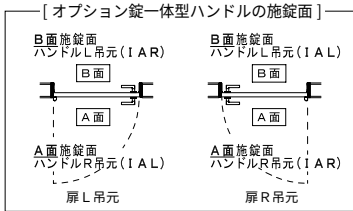


標準図 ステルス枠クロス施工

開き勝手(当図面は R 吊元です)





横断面図

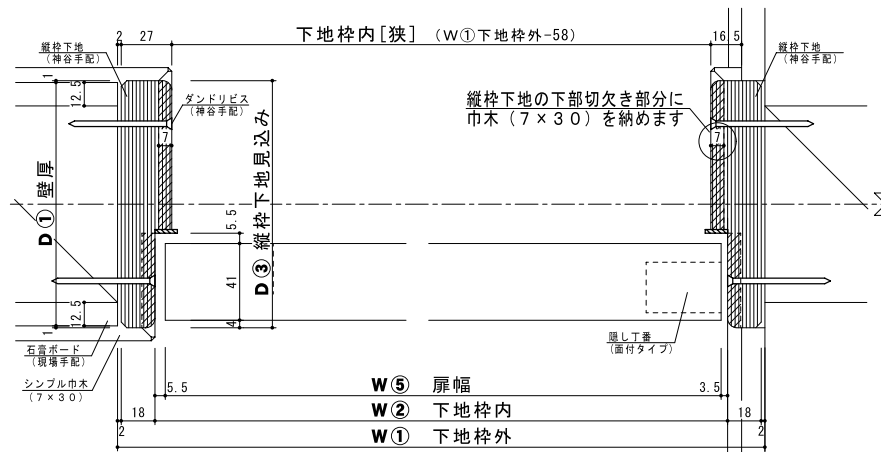

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W ㉠ 下地枠外	673	805	790	836	D ㉠ 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15mm 以上の木下地が必要ですが (P.19 参照) ・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください
W ㉡ 下地枠内	633	765	750	796	D ㉢ 縦枠下地見込み	132	147	72	
W ㉤ 扉幅	624	756	741	787					
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									

縦断面図

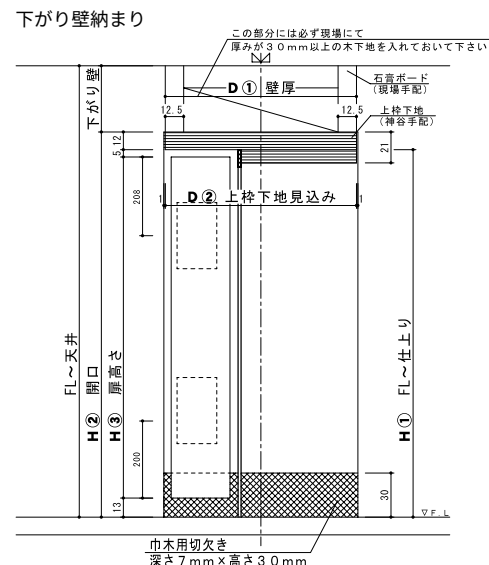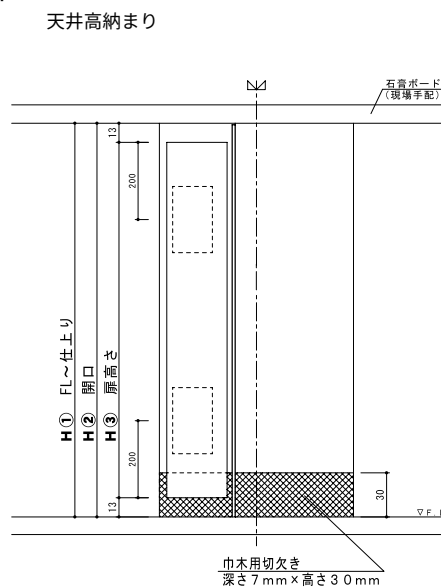

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600									
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	-	130	145	70		
H ② 開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612	D ② 上枠下地見込み	-	-	-	130	145	70		
H ③ 屏高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm																	


【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルⅠＡ／ⅠＢタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後にⅠＡ／ⅠＢタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください


オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

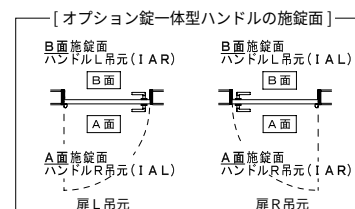





横断面図

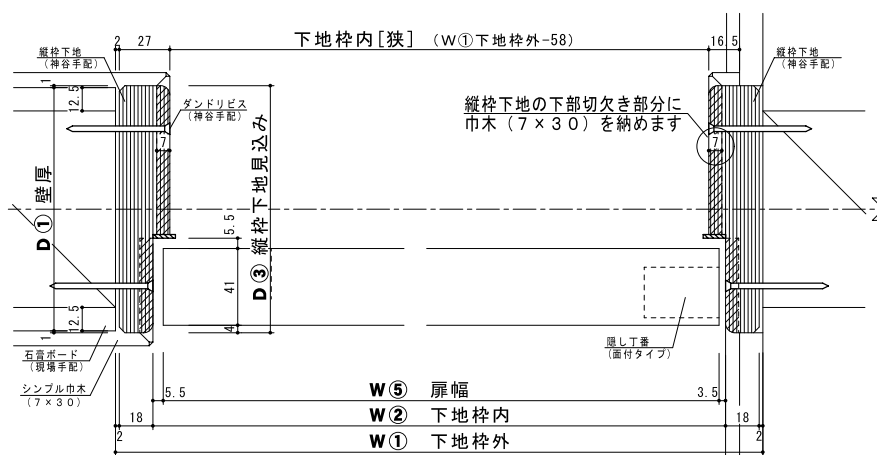

W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠直に 15mm 以上の木下地が 必要です (P.19 参照) ・ [開元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110° です。 110° 以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください	 110° 以上 NG
W② 下地枠内	633	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72		
W⑤ 扉幅	624	756	741	787						
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm										

縦断面図

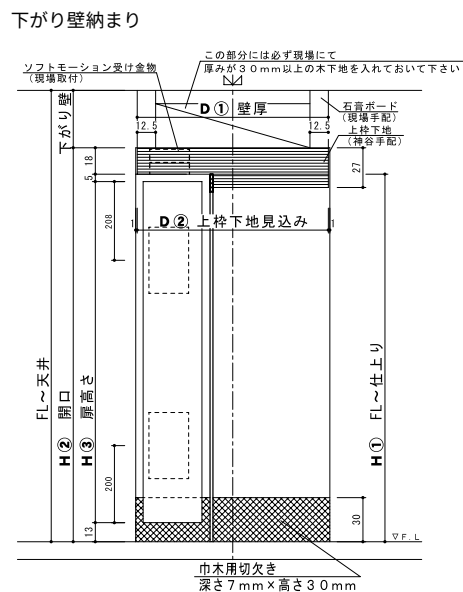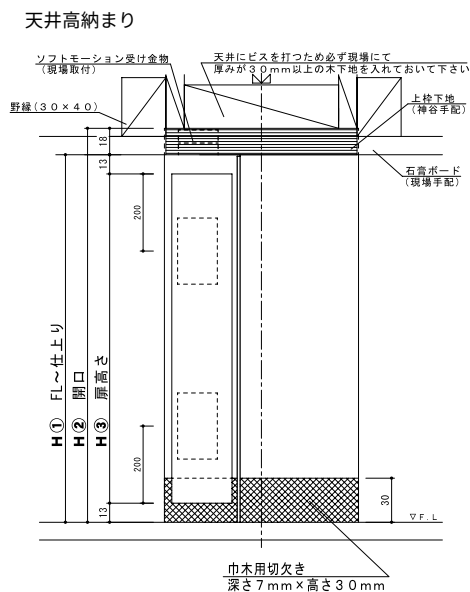

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考
	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型		基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600		130	145	70	130	145	70	
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	-	130	145	70	※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
H ② 開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618	D ② 上枠下地見込み	130	145	70	130	145	70	
H ③ 屏高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582								
基準 壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm																


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・ブラックラインシリーズ及びオプションハンドルⅠA / ⅠBタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後にⅠA / ⅠBタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

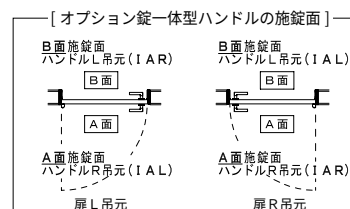


標準図 ステンレス枠クロス施工

片開き戸【コンシールドストッパー】

開き勝手(当図面は R 吊元です)



横断面図


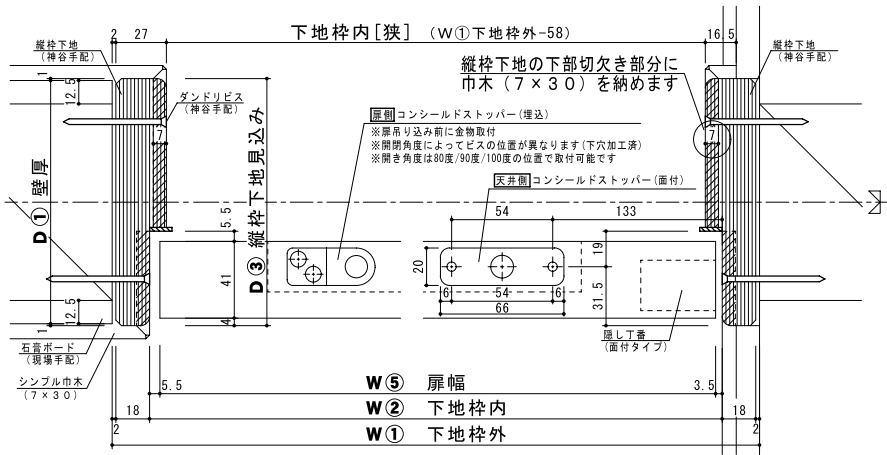


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	633	765	750	796	D③ 縦栓下地見込み	132	147	72		
W⑤ 扉幅	624	756	741	787						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

下がり壁納まり

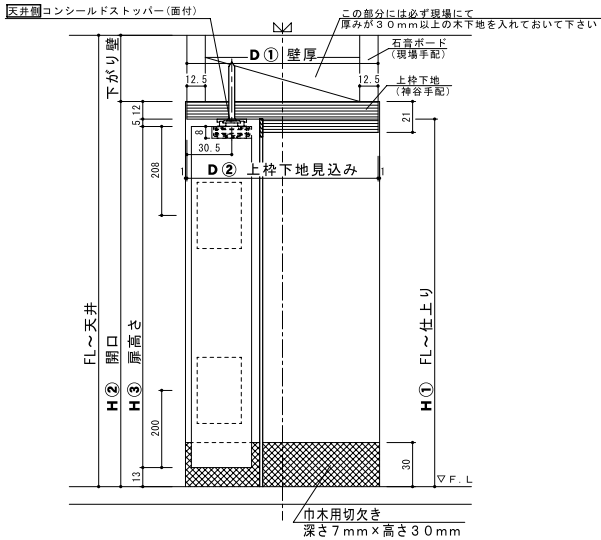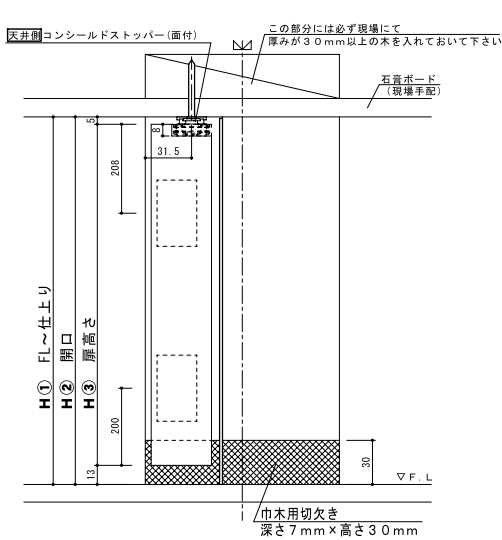

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外		ZK-1 型	右記型番以外		ZK-1 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
	H2,400	H2,700	H2,600	H2,400	H2,700	H2,600									
H ① FL~仕上り	2400	2700	2600	2400	2700	2600	D ① 壁厚	-	-	-	130	145	70		※巾木切欠き部分 の詳細は施工手順 をご参照下さい
H ② 開口	2400	2700	2600	2412	2712	2612	D ② 上枠下地見込み	-	-	-	130	145	70		
H ③ 扉高さ	2382	2682	2582	2382	2682	2582									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															


【注意事項】


ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて

- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください


オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

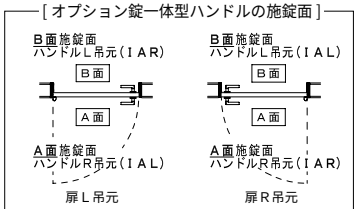



横断面図

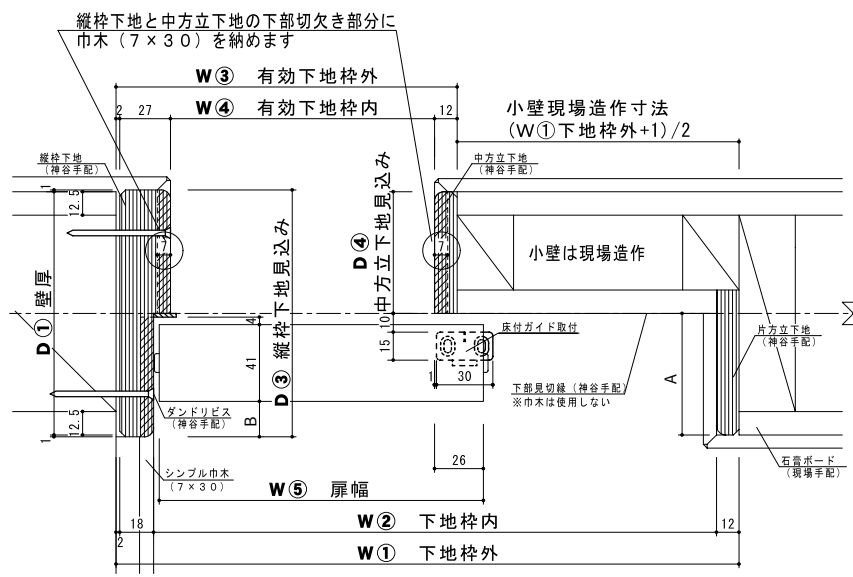

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145	
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147	
W③ 有効下地枠外	630	622	781	827	D④ 中方立下地見込み	65	65	
W④ 有効下地枠内	589	581	740	786	A 寸法	65	80	
W⑤ 屏幅	621	614	773	819	B 寸法	19	34	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								


下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分


※ 巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

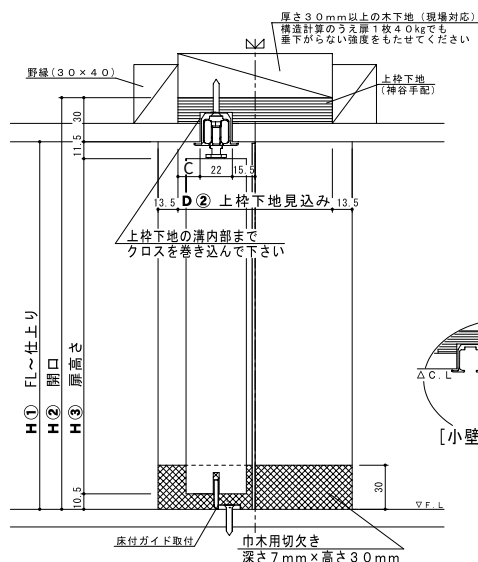

下がり壁納まり

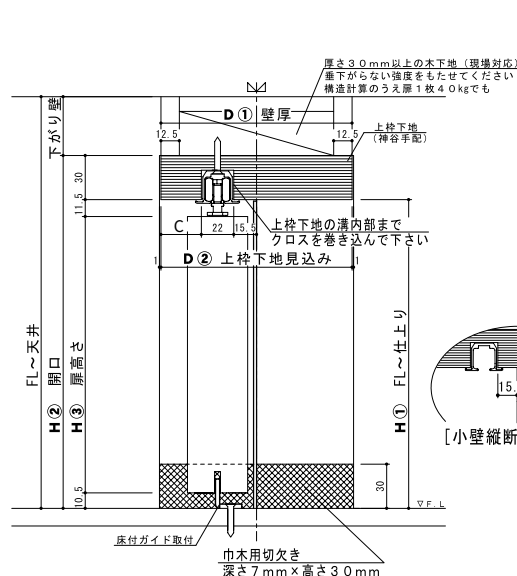


H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	下地枠 (神谷手配品) 木巾切欠き部分
	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型		右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型			基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
H2400	H2700	H2500	H2600	H2400	H2700	H2500	H2600								
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2430	2730	2530	2630	2430	2730	2530	2630	D ② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H ③ 屏高さ	2378	2678	2478	2578	2378	2678	2478	2578	C 寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。



標準図 ステンレス枠クロス施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

片引き戸【床付レール/面付】



横断面図

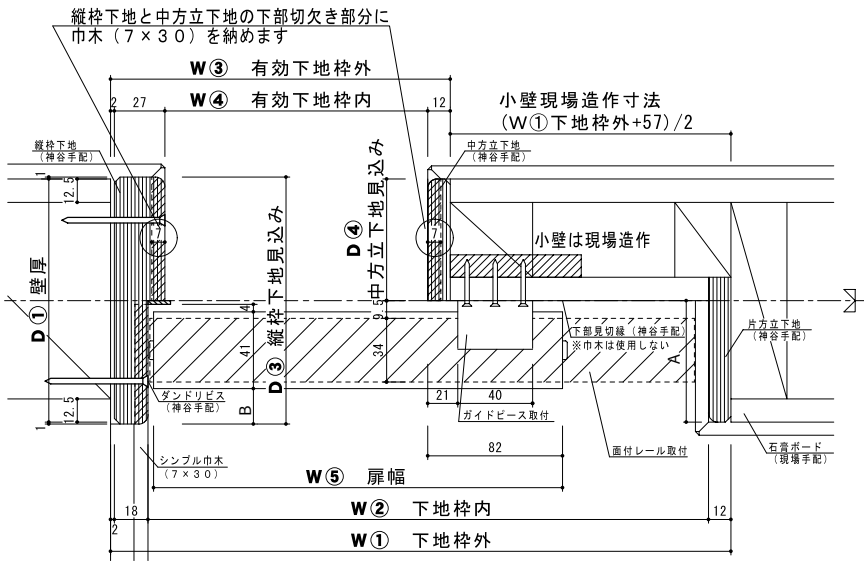

W 寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	D④ 中方立下地見込み	65	65
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	A寸法	65	80
W⑤ 扉幅	650	642	801	847	B寸法	19	34


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm

備考
・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

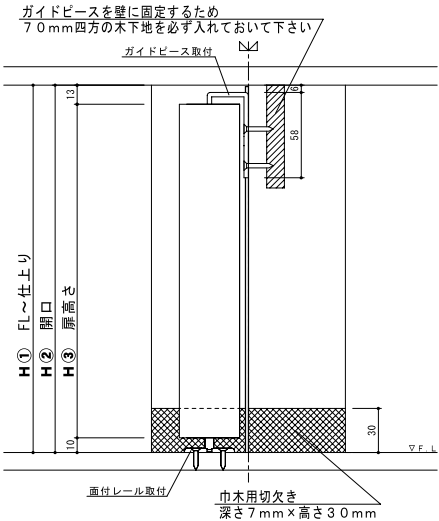


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-
H② 開口	2400	2700	-	-
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-



備考
・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す

巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

片引き戸【床付レール / 埋込V】




横断面図

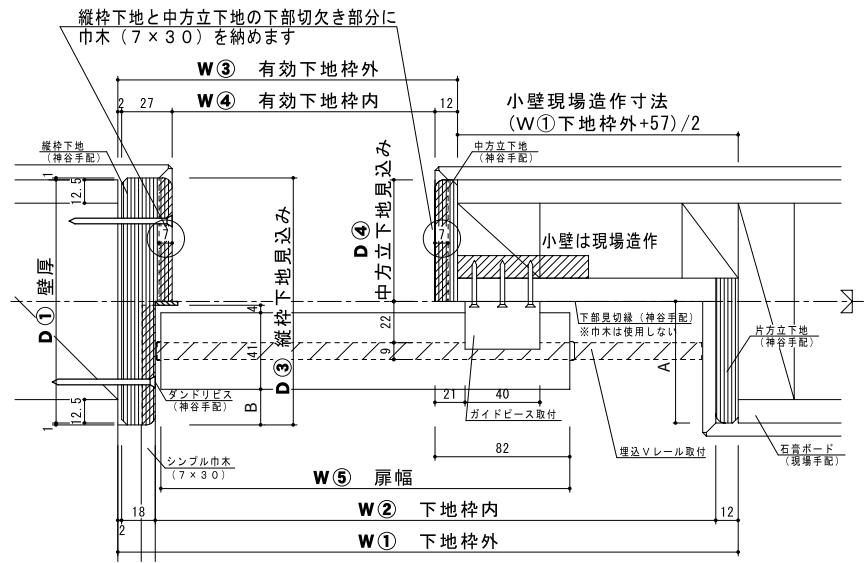

W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	650	642	801	847	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

天井高納まり

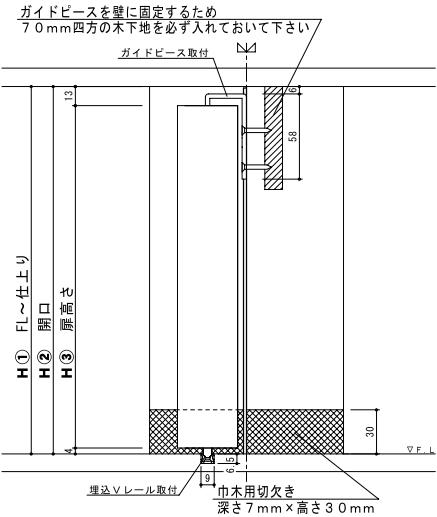


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	■ 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	・ 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す	
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-		


標準図 ステルス枠クロス施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】




横断面図

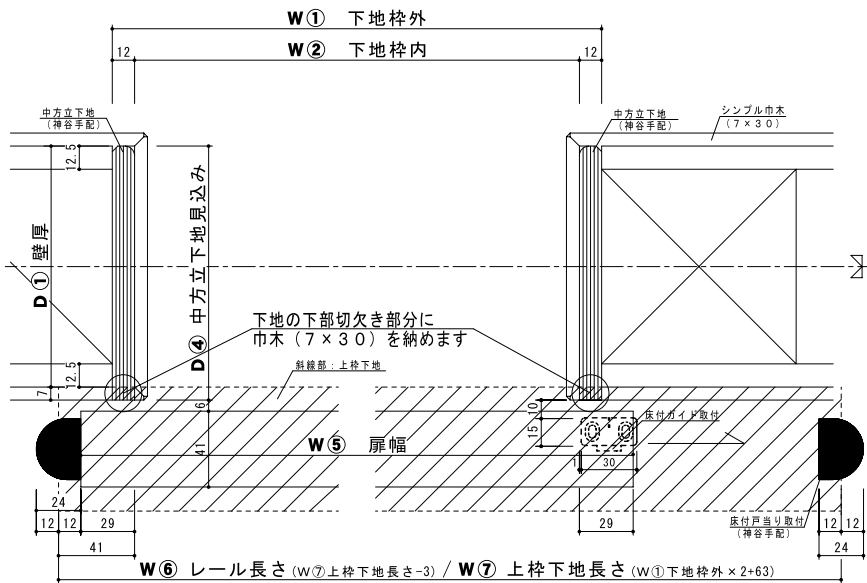

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	839	824	870						
W⑥ レール長さ	1670	1640	1732						
W⑦ 上枠下地長さ	1673	1643	1735						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

天井高納まり

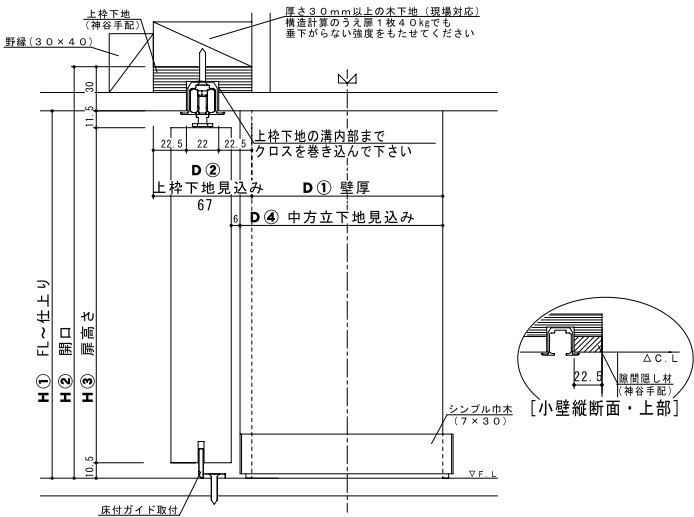

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手品)
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型	基準壁厚 130	基準壁厚 145		基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70				
												H2,400	H2,700		
H ① FL〜仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D ① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H ② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D ② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-	D ④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															


【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・ アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・ 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- ・ LG-6 型 (BLACKLINE)

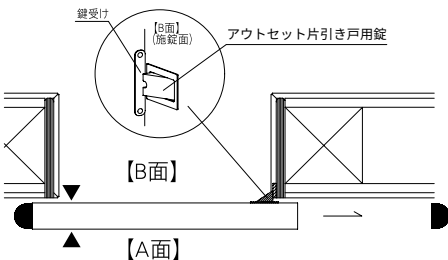




アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】

横断面図

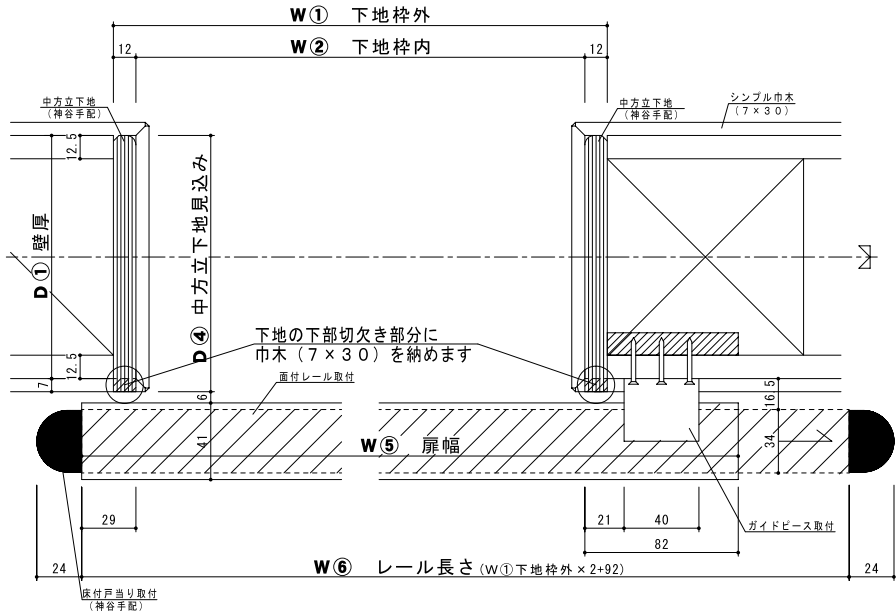

W 寸法 (mm)	W14		見込み寸法 (mm)	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	備考	下地枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		130	145	70		
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	70		※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W② 下地枠内	781	766	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	892	877						
W⑥ レール長さ	1702	1672						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

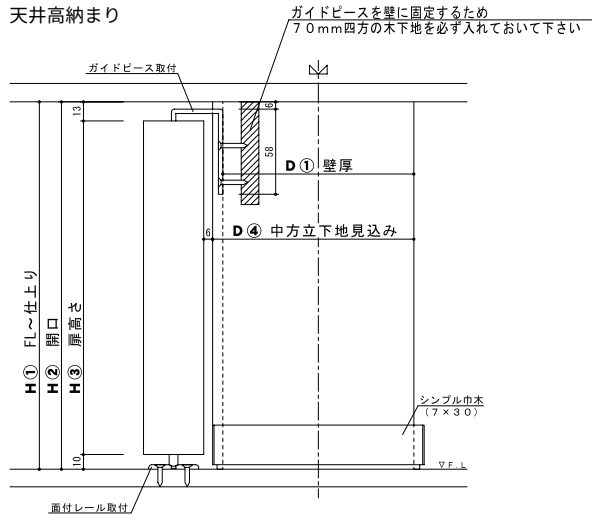

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-	
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-								
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm												


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図のB面側になる金物です。A面側施錠面は対応不可
- 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- LG-6 型 (BLACKLINE)
- L-1 型 (POLKU)

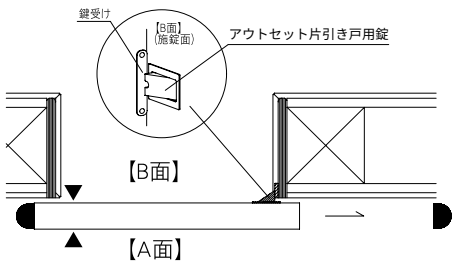


標準図 ステルス枠クロス施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】




横断面図

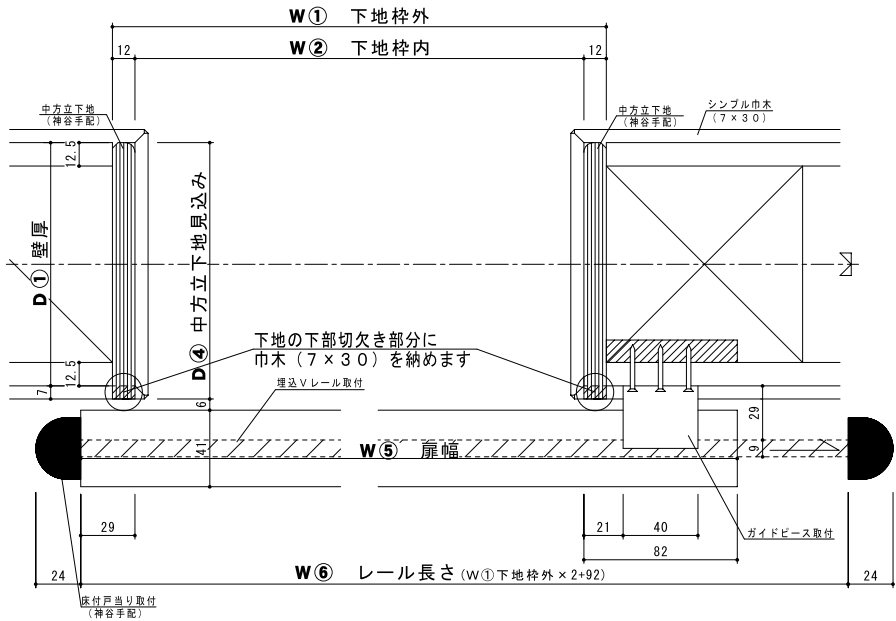

W寸法 (mm)	W14			見込み寸法 (mm)	基準壁厚			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			130	145	70		
W① 下地枠外	805	790		D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	781	766		D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑤ 扉幅	892	877							
W⑥ レール長さ	1702	1672							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

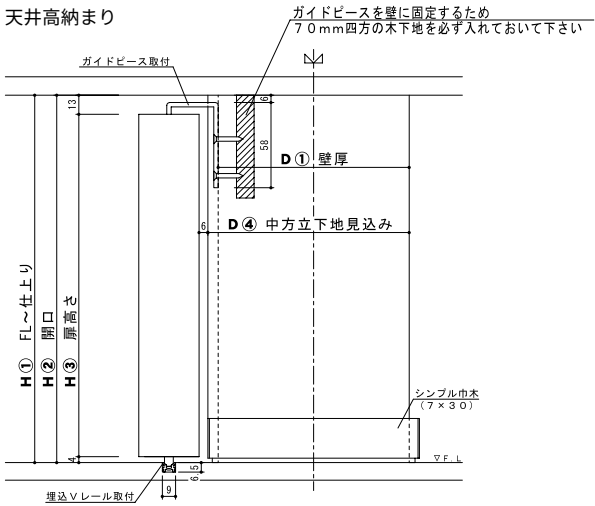

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	137	152	77	-	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)


- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】


- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
- ・ L-1 型 (POLKU)

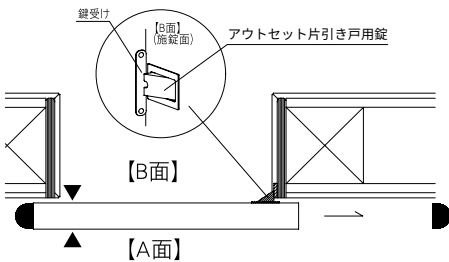

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】





横 断面図

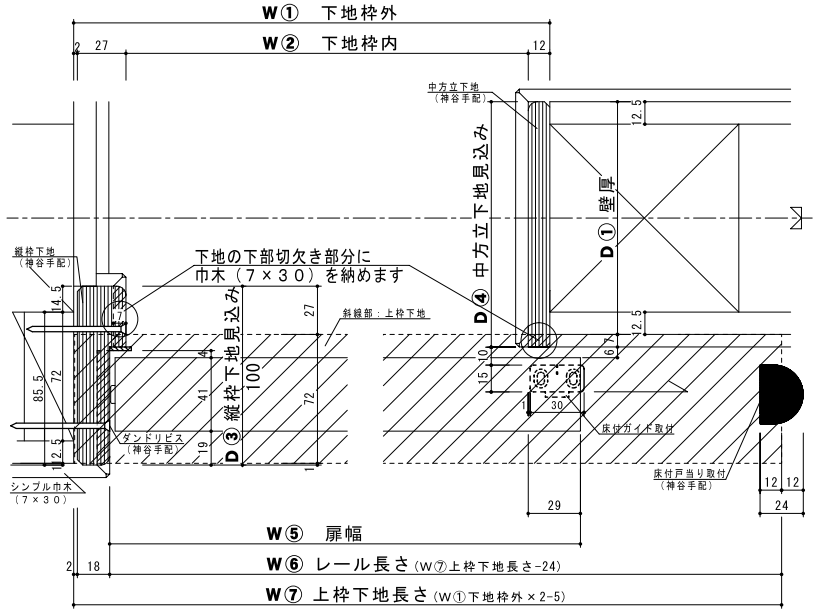

W寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			130	145	70		
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	632	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	668	800	785	831	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	1317	1581	1551	1643						
W⑦ 上枠下地長さ	1341	1605	1575	1667						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦 断面図

天井高納まり

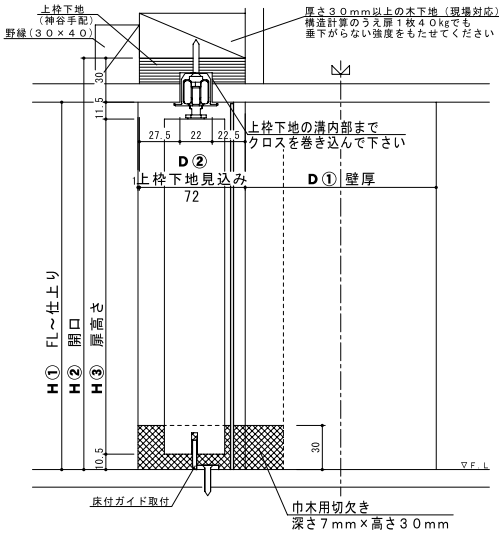


H寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) ※巾木切欠き部分 の詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外		G-9型	右記型番以外		G-9型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500									
H① FL〜仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															


標準図 ステルス枠クロス施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】




横 断面図

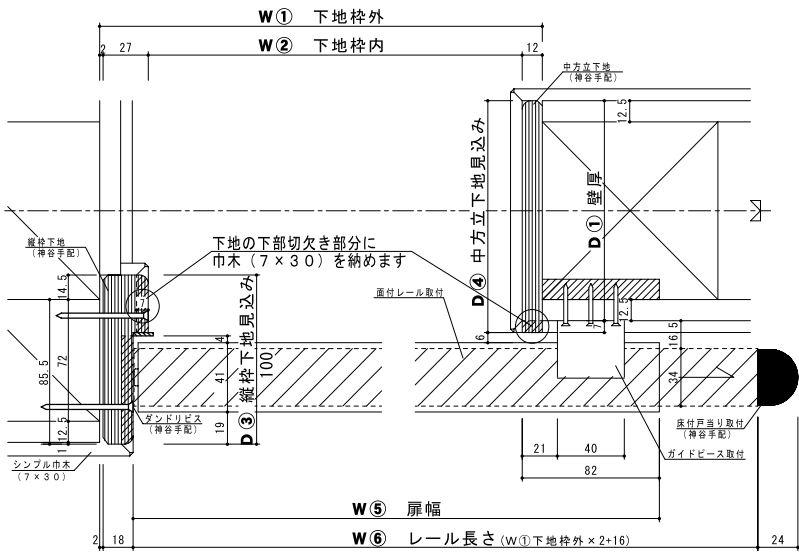

W寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	632	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	721	853	838	884	D④ 中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥ レール長さ	1362	1626	1596	1688						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										


縦 断面図

天井高納まり

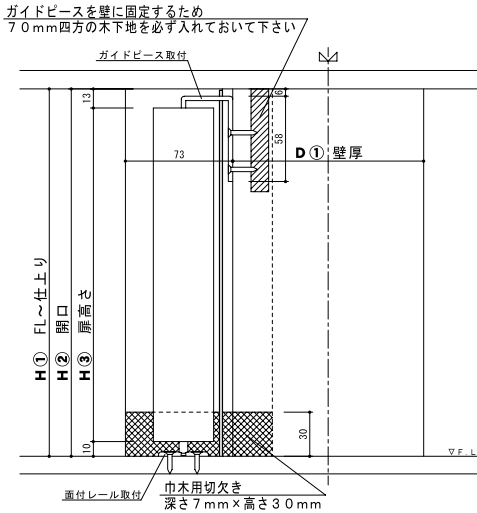


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	※巾木切欠き部分 の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-									
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】




横 断面図

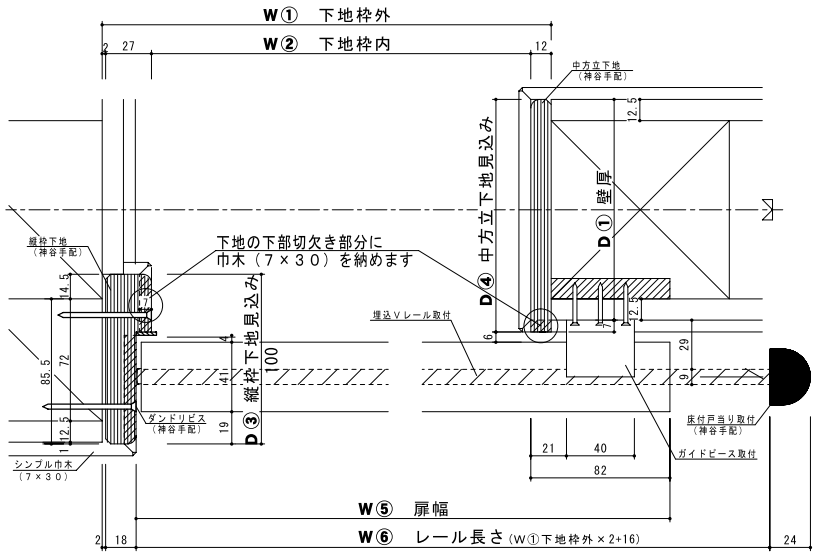

W寸法 (mm)		W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
			基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W①	下地枠外	673	805	790	836	D①	壁厚	130	145	70		
W②	下地枠内	632	764	749	795	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤	扉幅	721	853	838	884	D④	中方立下地見込み	137	152	77		
W⑥	レール長さ	1362	1626	1596	1688							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm												

縦 断面図

天井高納まり

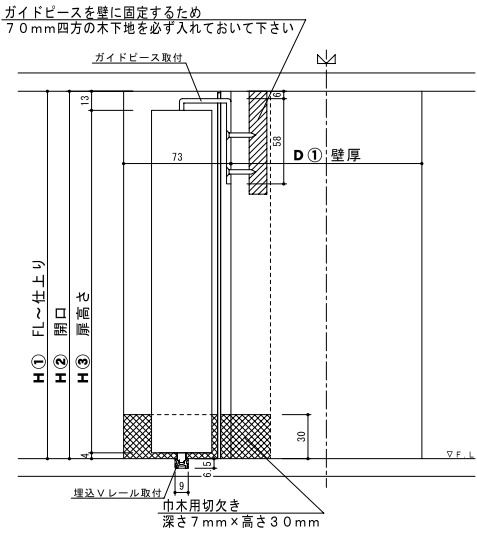


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚130	基準壁厚145	基準壁厚70	基準壁厚130	基準壁厚145	基準壁厚70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-									
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


標準図 スチルス枠クロス施工

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

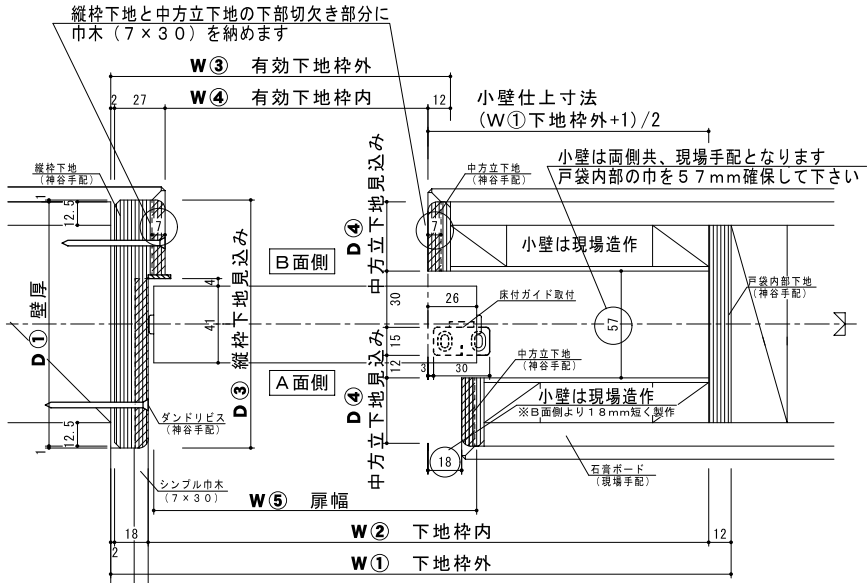


W寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
W① 下地枠外	1563	1655	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1531	1623	D③	縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	781	827	D④	中方立下地見込み	36.5	44		
W④ 有効下地枠内	740	786						
W⑤ 扉幅	773	819						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦 断面図

天井高納まり

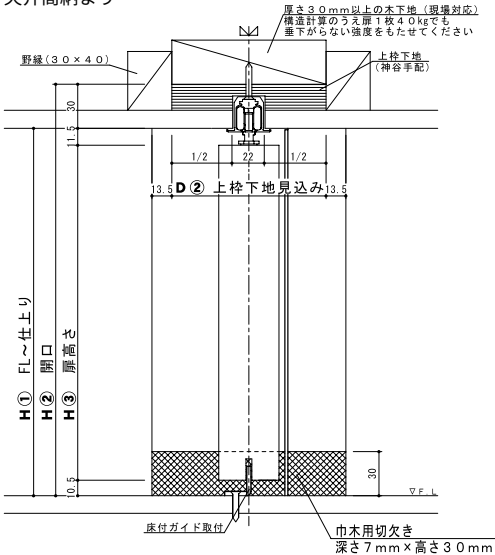


下がり壁納まり

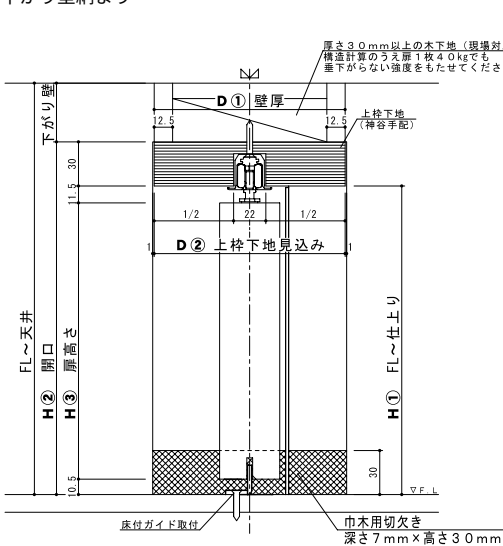



H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品) 竹木切欠き部分 ※竹木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	右記型番以外		G-9 型	右記型番以外		G-9 型		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500							
H ① FL〜仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2430	2730	2530	2430	2730	2530	D ② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/ 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

2枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図


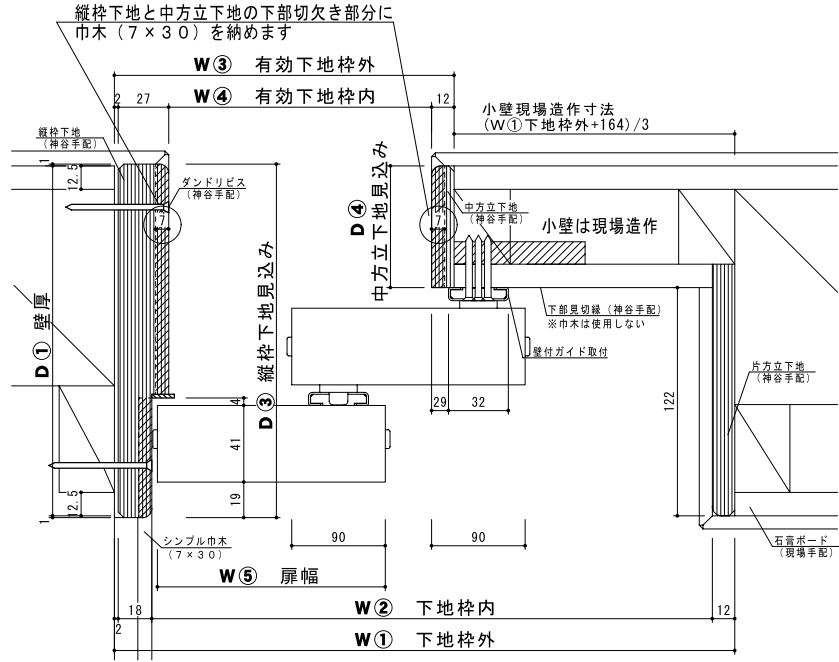


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187
W② 下地枠内	2456	D③ 縦枠下地見込み	189
W③ 有効下地枠外	1604	D④ 中方立下地見込み	65
W④ 有効下地枠内	1563		
W⑤ 扉幅	875		
基準壁厚 187mm			

備考
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に15mm以上の木下地が必要です(P.19 参照)

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

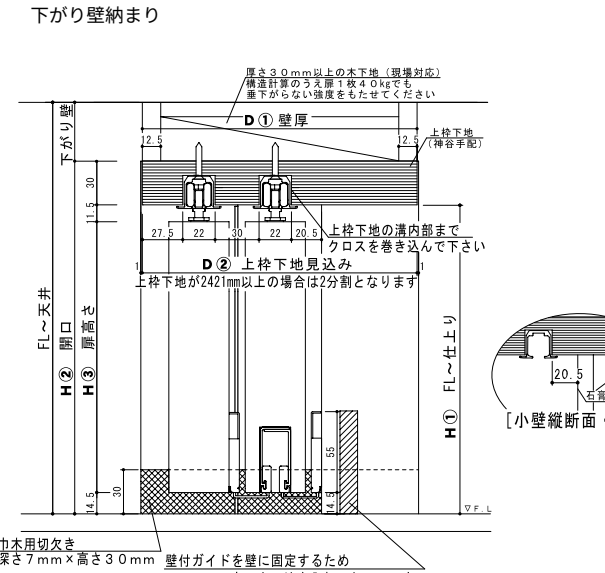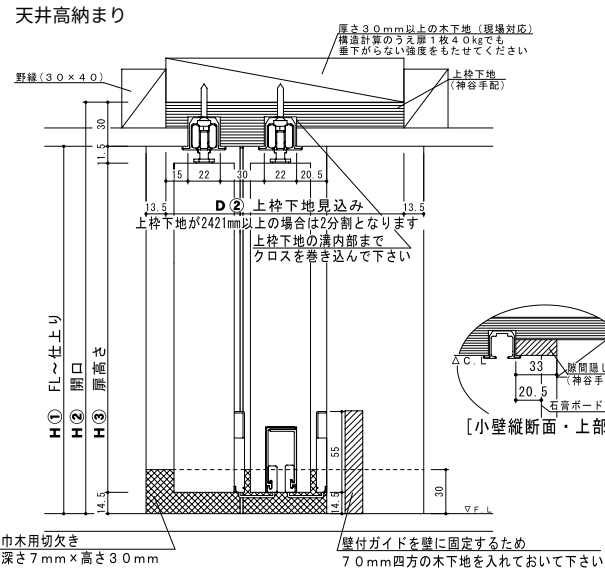


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H② 開口	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674	D② 上枠下地見込み	162
基準壁厚 187mm						187



備考
下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)



横断面図

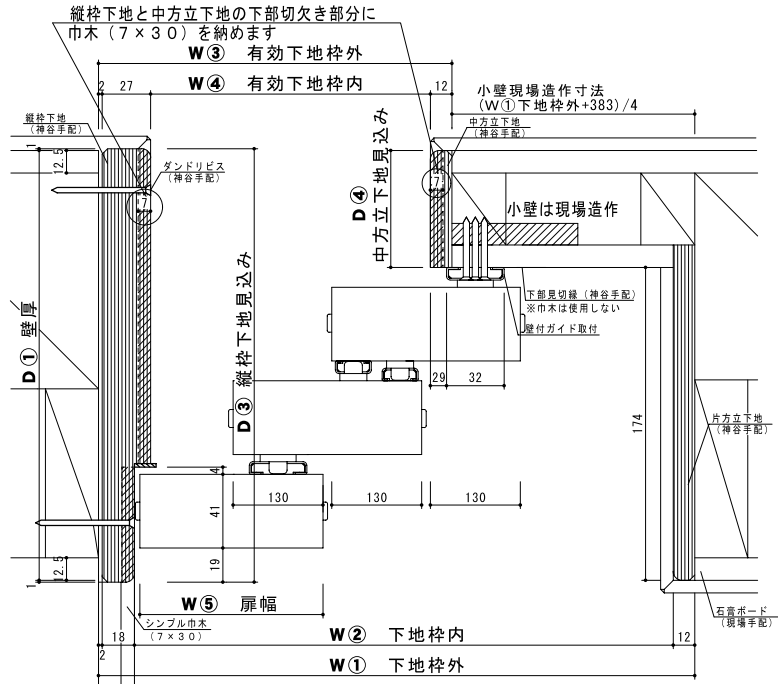


W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)	
W① 下地枠外	3221	D① 壁厚	239
W② 下地枠内	3189	D③ 縦枠下地見込み	241
W③ 有効下地枠外	2320	D④ 中方立下地見込み	65
W④ 有効下地枠内	2279		
W⑤ 扉幅	892		
基準壁厚 239mm			

備考
・[軽量鉄骨下地の場合]
下地枠裏に15mm以上の木下地が必要です(P.19 参照)


下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

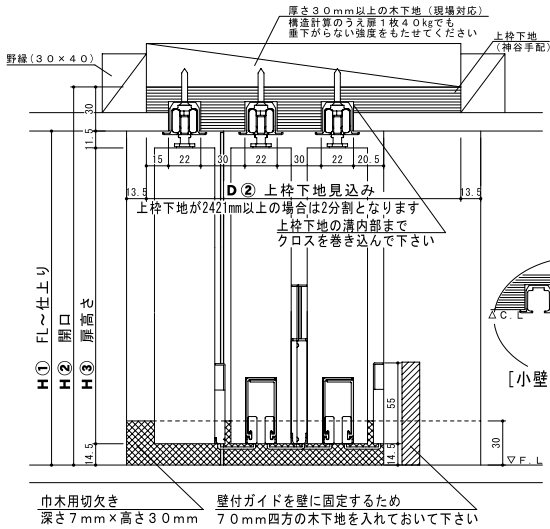

下がり壁納まり

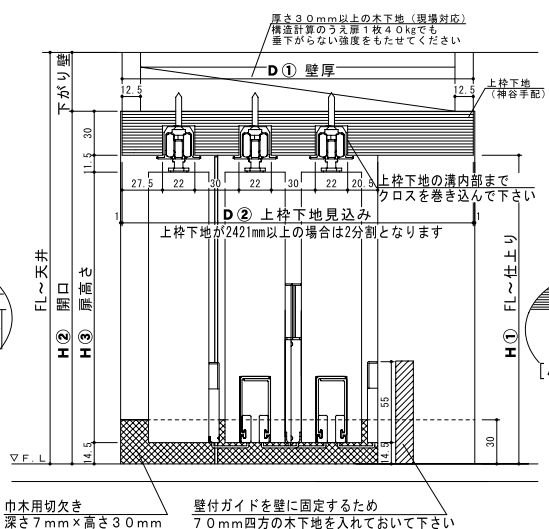


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700				
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	239	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	214	239	
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674				
基準壁厚 239mm								

下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


標準図 ステルス枠クロス施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横断面図

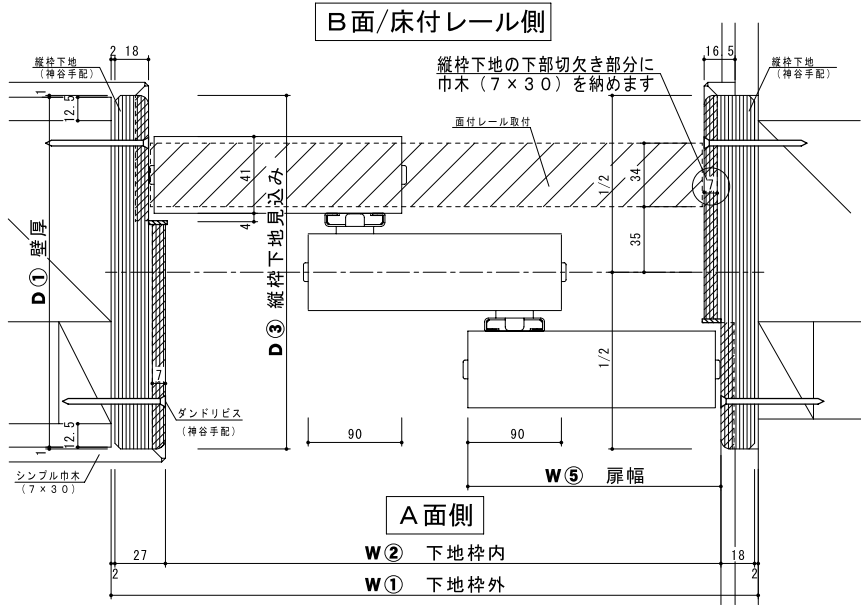


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み	189	
W⑤ 扉幅	875			
基準壁厚 187mm				
備考				
・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)				
				下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図


天井高納まり

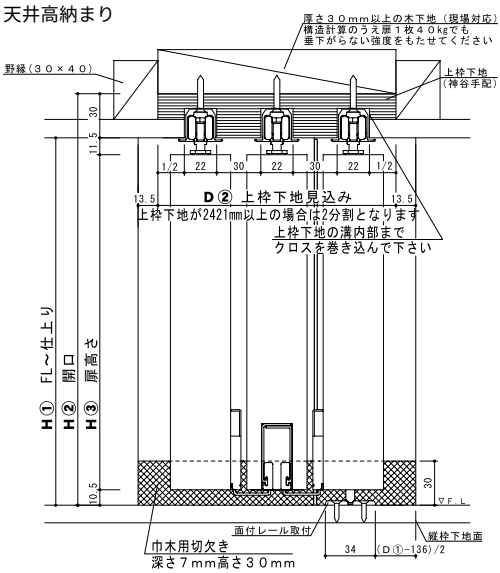


下がり壁納まり

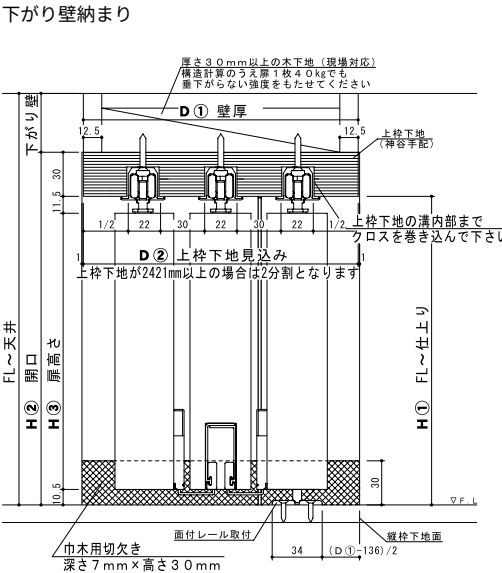

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									




横 断面図

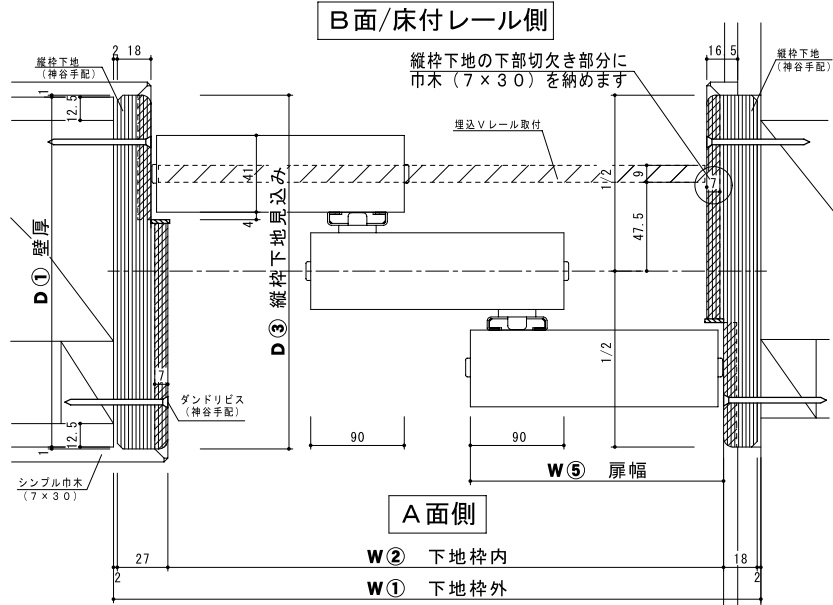


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	巾木切欠き部分
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み	189	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W⑤ 扉幅	875			
基準壁厚 187mm				

縦 断面図

天井高納まり

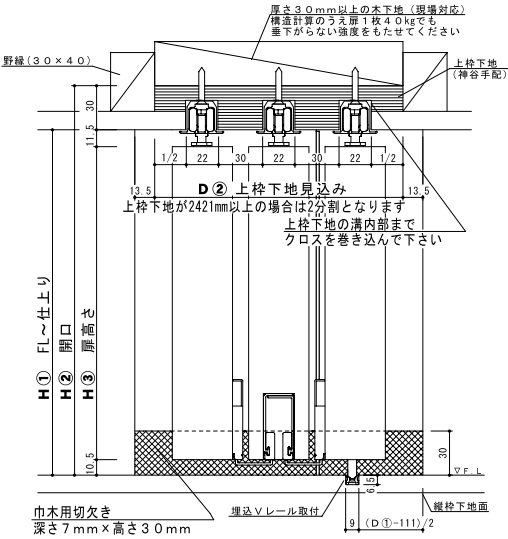

下がり壁納まり

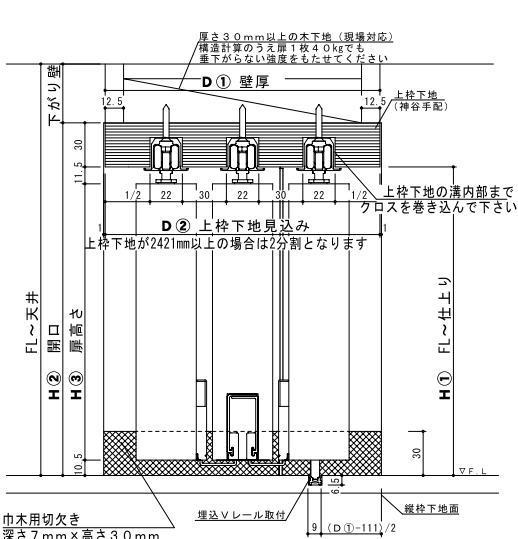


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 187mm							※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい


標準図 ステンレス枠クロス施工

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面は R 勝手です)




横 断面図

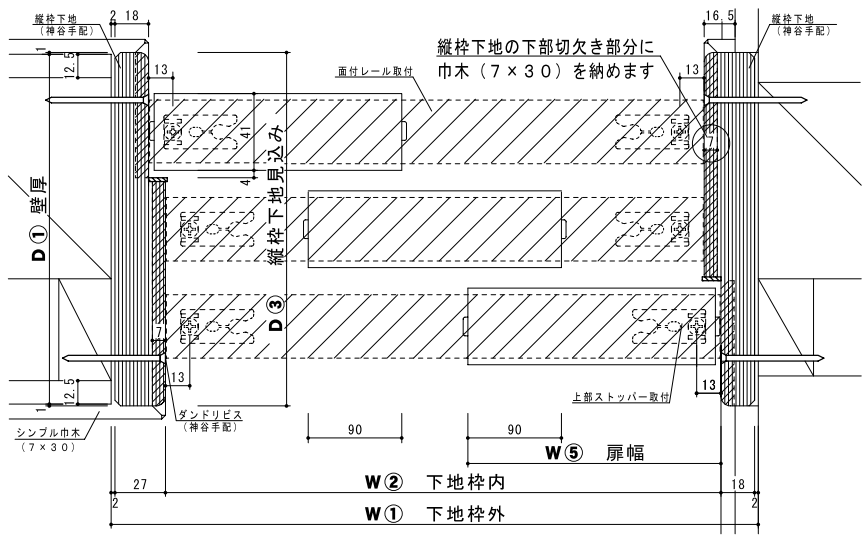


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み	189	
W⑤ 扉幅	875			
基準壁厚 187mm			備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	

縦 断面図

天井高納まり

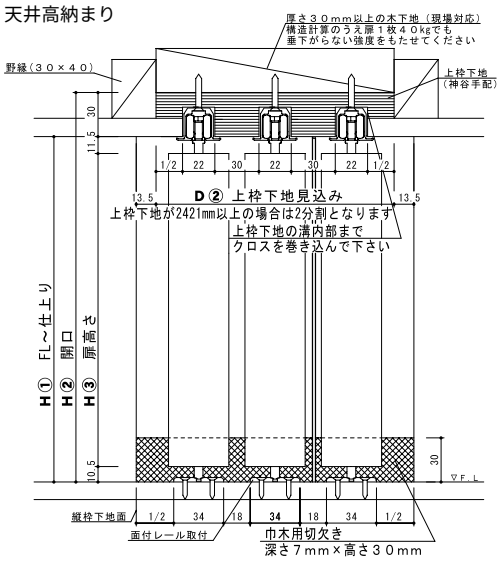

下がり壁納まり

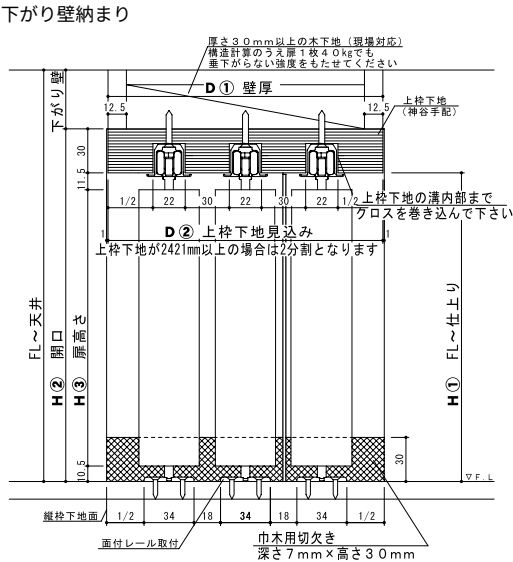


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678			
基準壁厚 187mm							

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります


①上部ストッパー (6個) が付きません

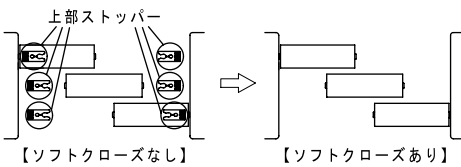


②跳ね上がり防止ナットが付きます

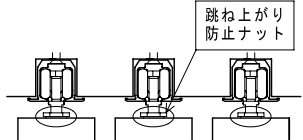

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+床付レール/埋込V】





横断面図

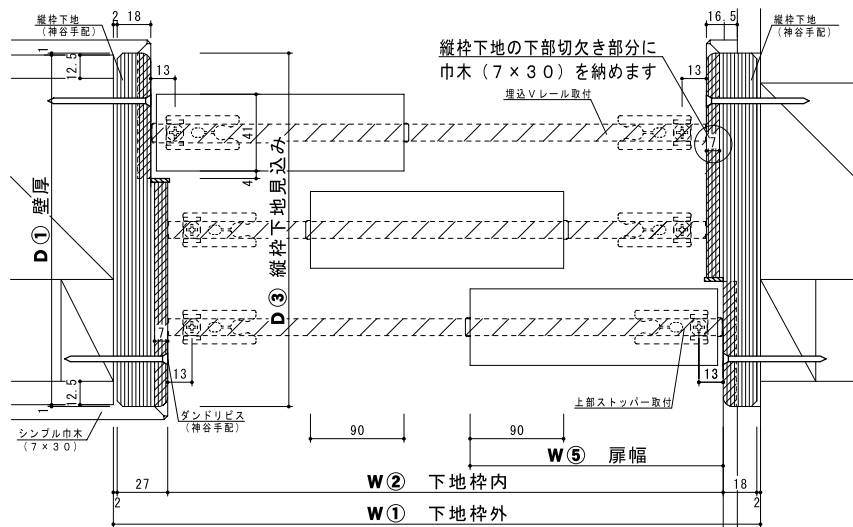

W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)			備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地桧裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	 下地桧 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W① 下地桧外	2488	D①	壁厚	187		
W② 下地桧内	2439	D③	縦桧下地見込み	189		
W⑤ 扉幅	875					
基準壁厚 187mm						

縦断面図

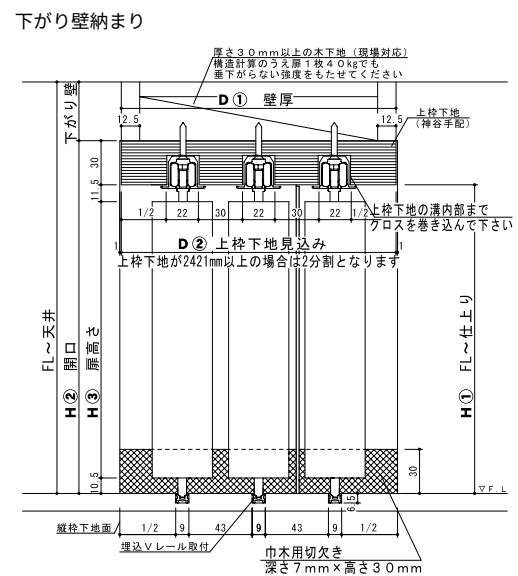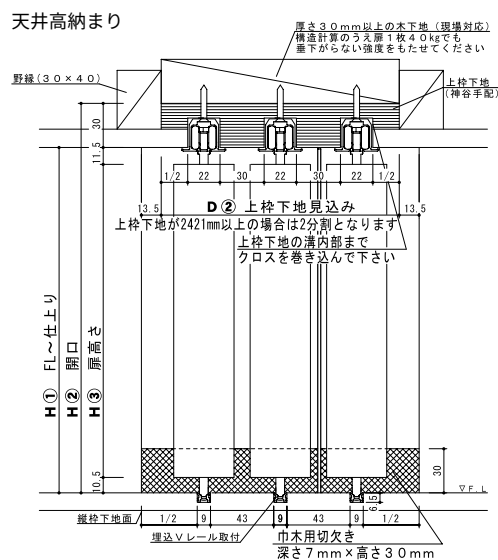


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)			天井高納まり	下がり壁納まり	備考
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H ①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ①	壁厚	-	187		 下地枠 (神谷手配品)  巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
H ②	開口	2430	2730	2430	2730	D ②	上枠下地見込み	162	187		
H ③	屏高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 187mm											

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合（オプション）

- ・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります

①上部ストッパー (6 個) が付きません

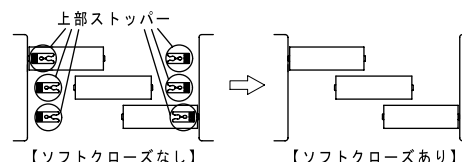

②跳ね上がり防止ナットが付きます

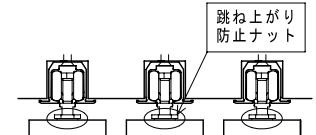

標準図 ステルス枠 塗り壁施工



片開き戸	P.224
片引き戸	P.225
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	P.228
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.231
引込みポケット戸	P.234
2 枚引込み戸	P.235
2 枚引違い戸	P.236
3 枚引込み戸	P.237
3 枚引違い戸	P.238


寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------




標準図 ステルス枠塗り壁施工

開き勝手(当図面は R 吊元です)

片開き戸




横断面図

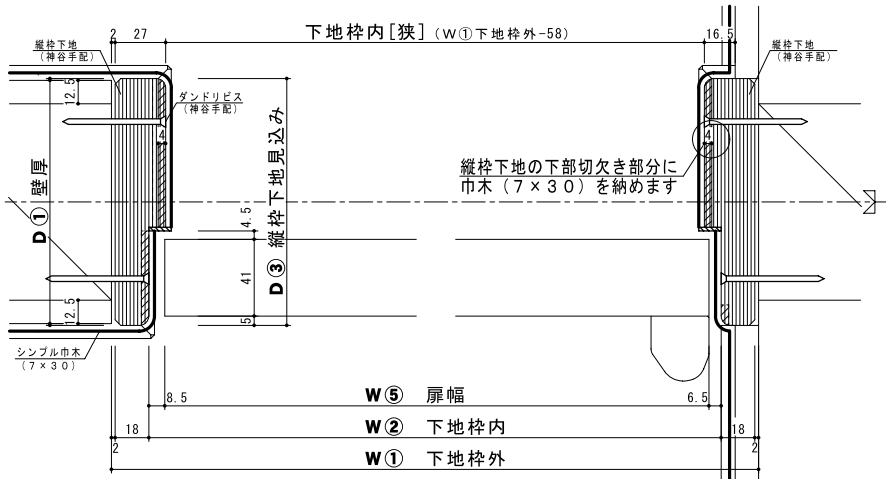


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	633	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72		
W⑤ 扉幅	618	750	735	781						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm					軽量鉄骨下地用：70mm					

縦断面図

天井高納まり

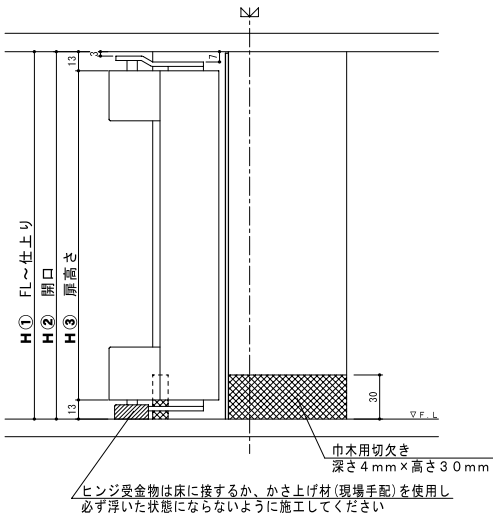

下がり壁納まり

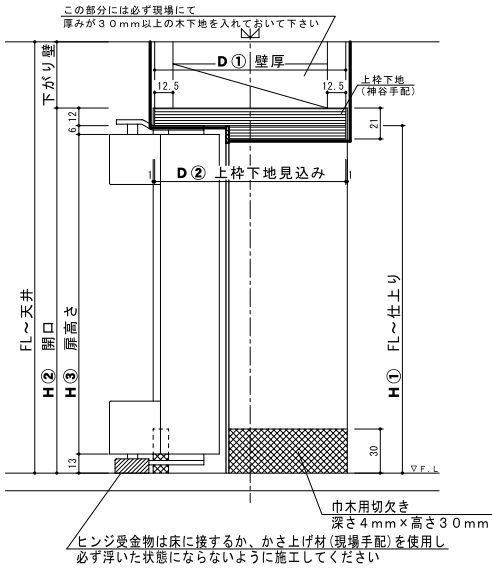

H 寸法 (mm)	天井高納まり						下がり壁納まり						見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考 下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	-
H② 開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612	2400	2700	2500	2600	D② 上枠下地見込み	-	-	-
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2381	2681	2481	2581	2374	2674	2474	2574				
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm																


【注意事項】

ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA/IB タイプについて


- ブラックラインシリーズ及びオプションハンドル IA / IB タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- 枠ご注文後に IA / IB タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- 錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

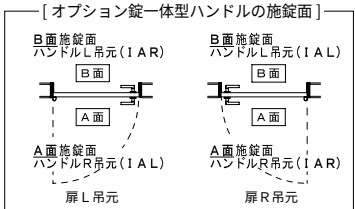

片引き戸【上吊+床付ガイド】




横断面図

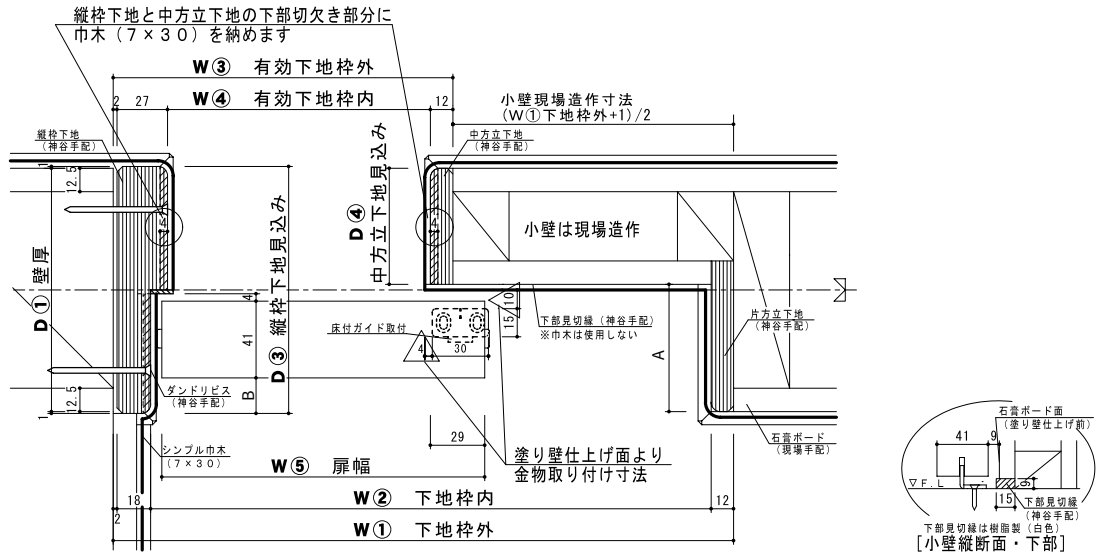


W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm）の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照) ■ 下地枠 （神谷手配品） ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい ■ 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2～3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145	
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147	
W③ 有効下地枠外	630	622	781	827	D④ 中方立下地見込み	62	62	
W④ 有効下地枠内	589	581	740	786	A寸法	68	83	
W⑤ 扉幅	621	614	773	819	B寸法	19	34	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

天井高納まり

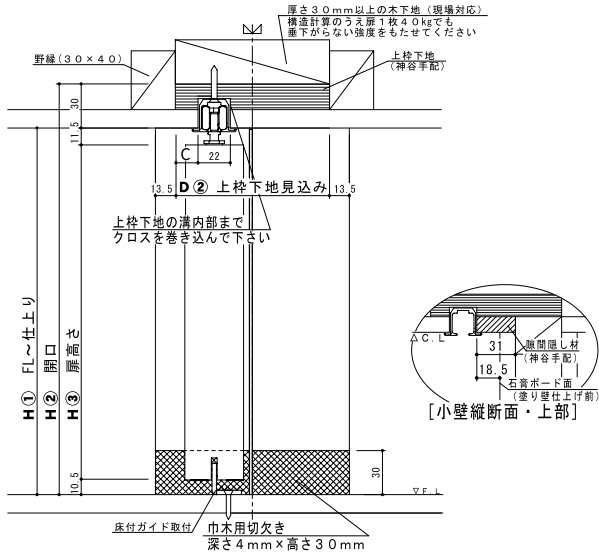

下がり壁納まり

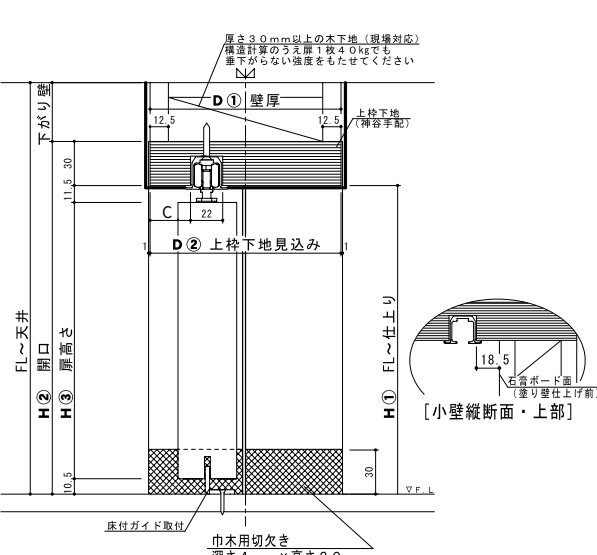


H寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
	右記型番以外				右記型番以外					基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚		
	H2,400	H2,700	G-9型	ZK-1型	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600		130/70	145	130/70	145		
H① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	130	145	• 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す	
H② 開口	2430	2730	2530	2630	2430	2730	2530	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2578	2378	2678	2478	2578	C寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															



標準図 ステルス枠塗り壁施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

片引き戸【床付レール/面付】




横断面図

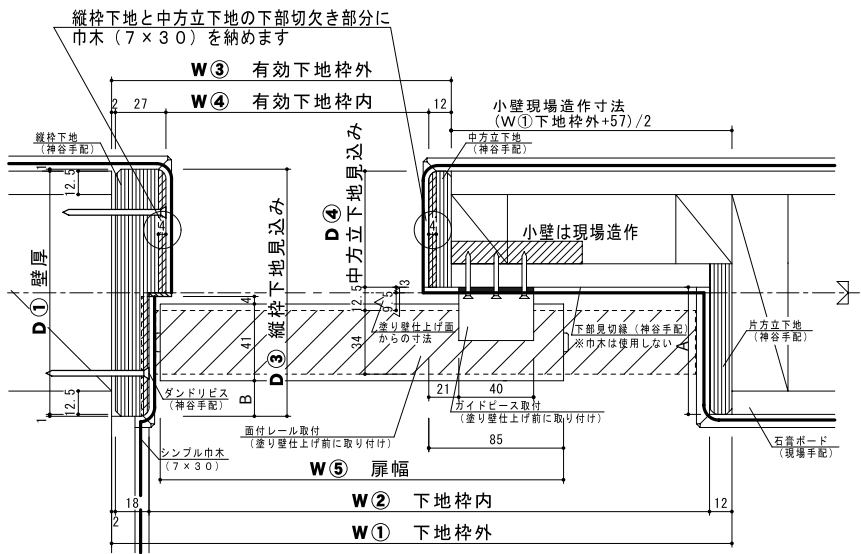

W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	D④ 中方立下地見込み	62	62		
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	A寸法	68	83		
W⑤ 扉幅	650	642	801	847	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/ 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm									


縦断面図

天井高納まり


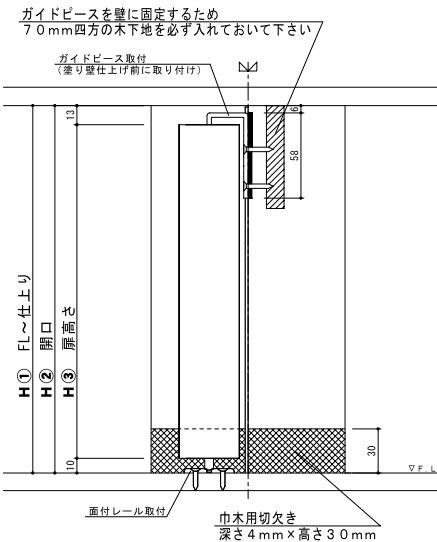


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-		

片引き戸【床付レール / 埋込V】




横断面図

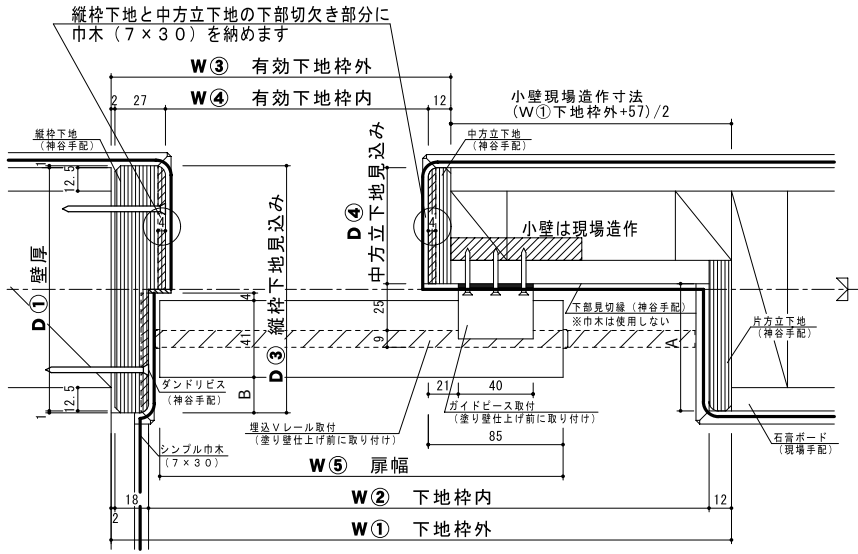

W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1228	1213	1531	1623	D③ 縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	601	594	753	799	D④ 中方立下地見込み	62	62		
W④ 有効下地枠内	560	553	712	758	A寸法	68	83		
W⑤ 扉幅	650	642	801	847	B寸法	19	34		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦断面図

天井高納まり

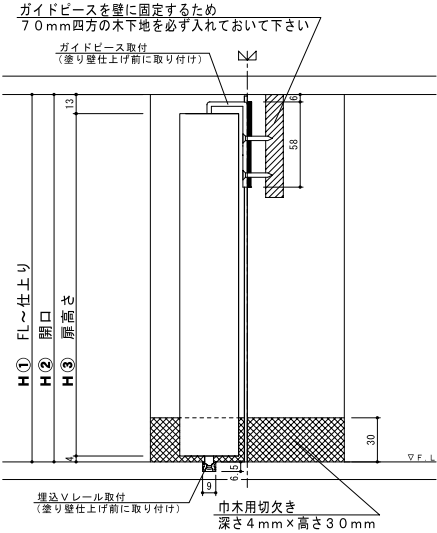


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	• 柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す	
H② 開口	2400	2700	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-		


標準図 ステルス枠塗り壁施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【上吊+床付ガイド】




横 断面図

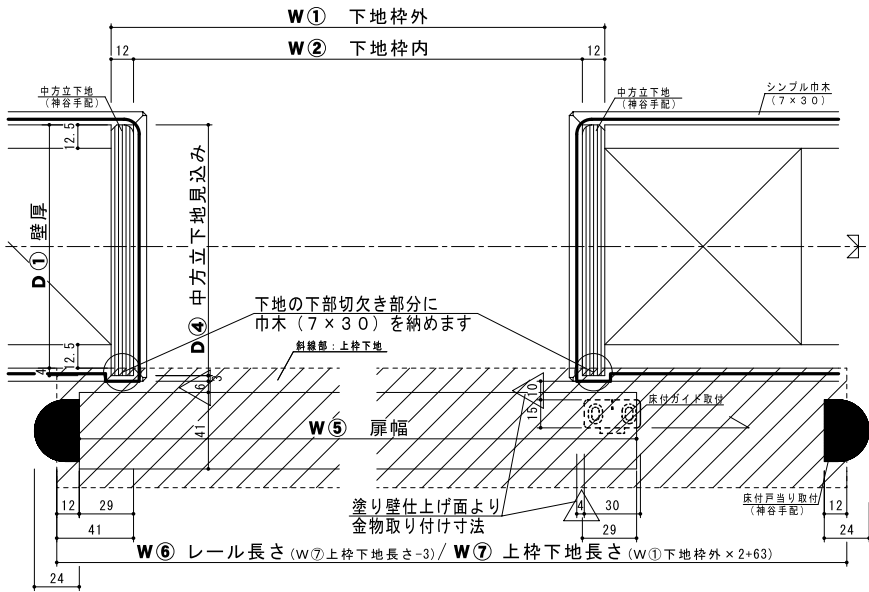

W寸法 (mm)	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚	基準壁厚	基準壁厚	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			130	145	70		
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	781	766	812	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	839	824	870						
W⑥ レール長さ	1670	1640	1732						
W⑦ 上枠下地長さ	1673	1643	1735						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									

縦 断面図

天井高納まり

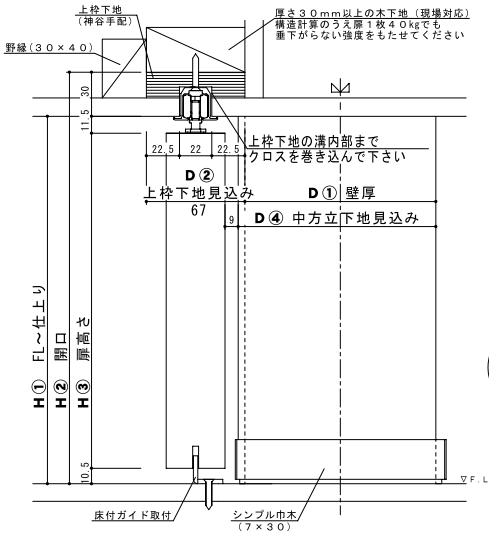


H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 天井仕上り面：クロス貼り
	右記型番以外	G-9 型	G-9 型	右記型番以外	G-9 型	基準壁厚 130		基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70			
													H2,400		
H① FL～仕上り	2400	2700	2500	-	H2,400	H2,700	H2,500	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-	
H② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	-	D② 上枠下地見込み	67	67	67	-	-	-	
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															

【注意事項】


アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


- 【対応不可】
- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
 - ・ LG-6 型 (BLACKLINE)

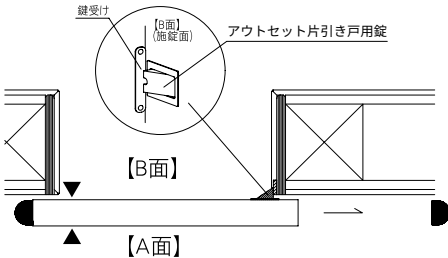

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/面付】




横断面図

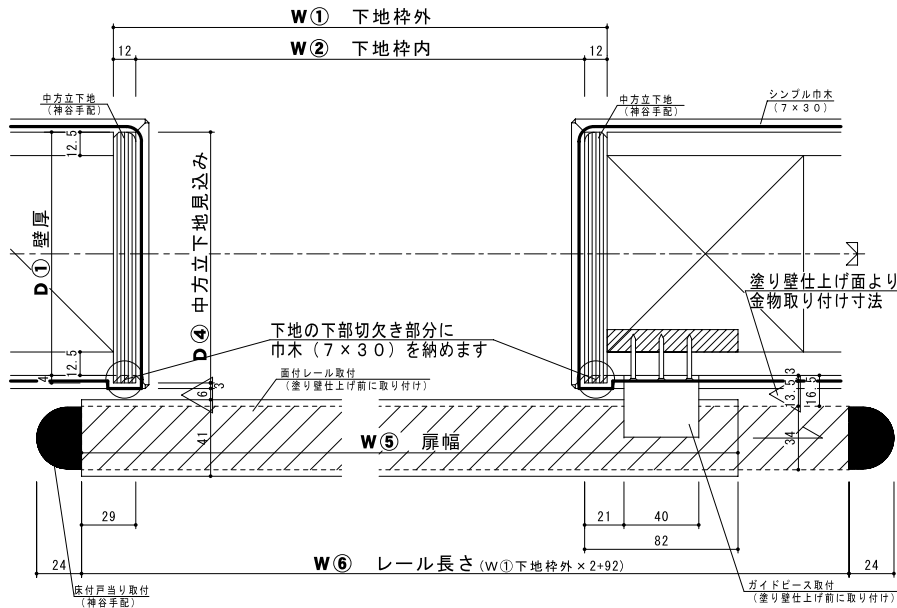

W寸法 (mm)	W14		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上面 壁仕上面：塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	781	766	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	892	877						
W⑥ レール長さ	1702	1672						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

天井高納まり

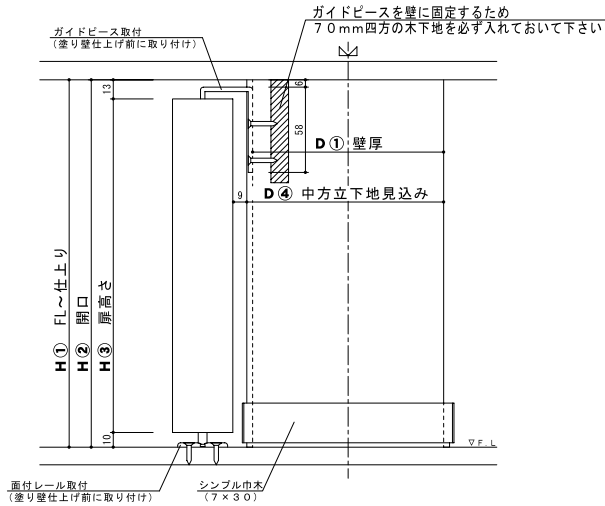

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	天井仕上面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H ① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H ② 開口	2400	2700	-	-	D ④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
H ③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													


【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・ アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・ 平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい

【対応不可】

- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
- ・ L-1 型 (POLKU)

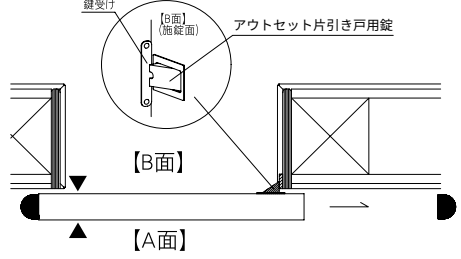

標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠なし【床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)

横 断面図

W 寸法 (mm)	W14		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面: 塗り厚 2~3mm
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	781	766	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑤ 扉幅	892	877						
W⑥ レール長さ (W①下地枠外 × 2+92)	1702	1672						

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

縦 断面図

天井高納まり

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	天井仕上り面: クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-	D④ 中方立下地見込み	134	149	74	-	-	-		
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-									

基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用: 70mm

【注意事項】

アウトセット片引き戸用錠付の場合 (オプション)

- ・アウトセット引戸錠は、施錠向きが必ず下図の B 面側になる金物です。A 面側施錠面は対応不可
- ・平面プラン作成の際は納まりをよくご確認の上、施錠面に注意して作成して下さい


【対応不可】

- ・ G-9 型 (DANTE/CUBE/Nsense)
- ・ LG-6 型 (BLACKLINE)
- ・ L-1 型 (POLKU)

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】





横断面図

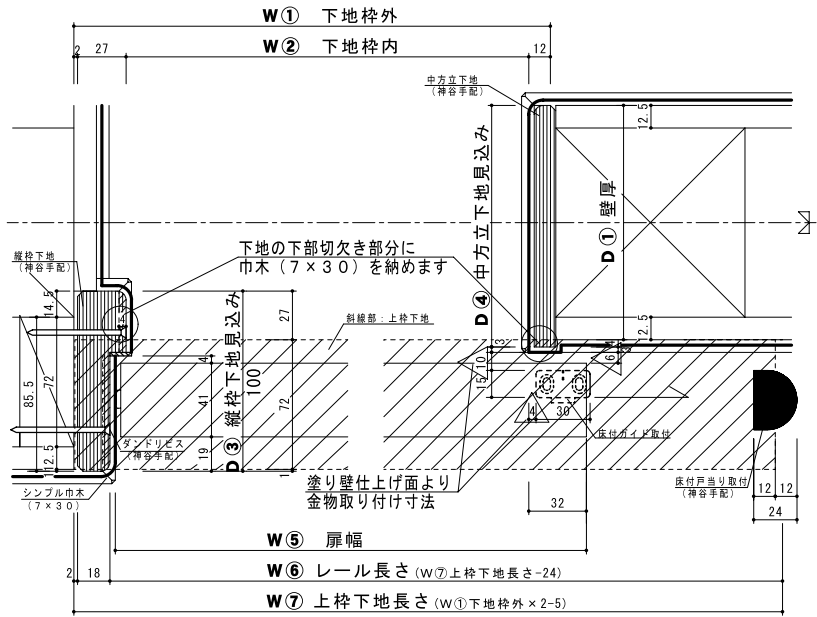

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が 必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	632	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	668	800	785	831	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	1317	1581	1551	1643						
W⑦ 上枠下地長さ	1341	1605	1575	1667						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

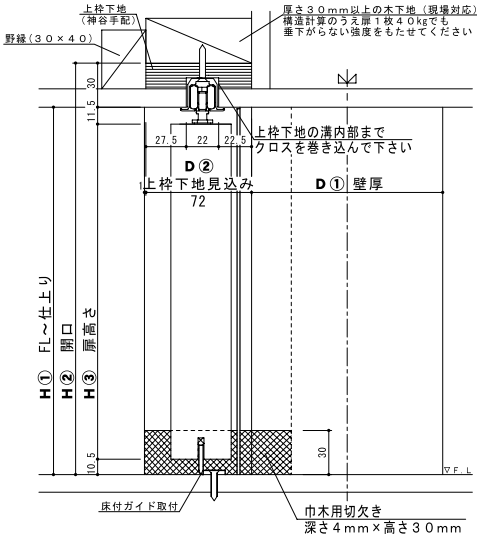


H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	■ 下地枠 (神谷手配品) ■ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型	右記型番以外	G-9 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D② 上枠下地見込み	72	72	72	-	-	-		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm															


標準図 ステルス枠塗り壁施工

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

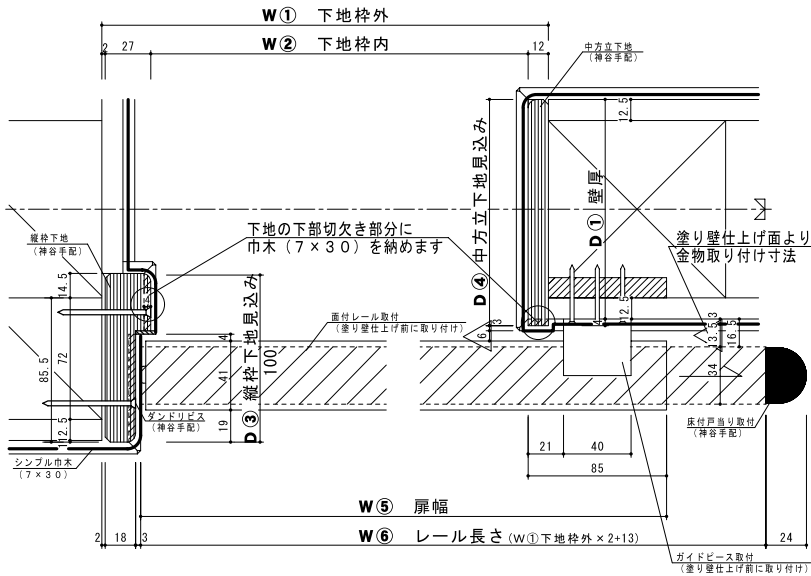

W寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・[軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要 です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70		
W② 下地枠内	632	764	749	795	D③ 縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤ 扉幅	721	853	838	884	D④ 中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥ レール長さ	1359	1623	1593	1685						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										


縦断面図

天井高納まり

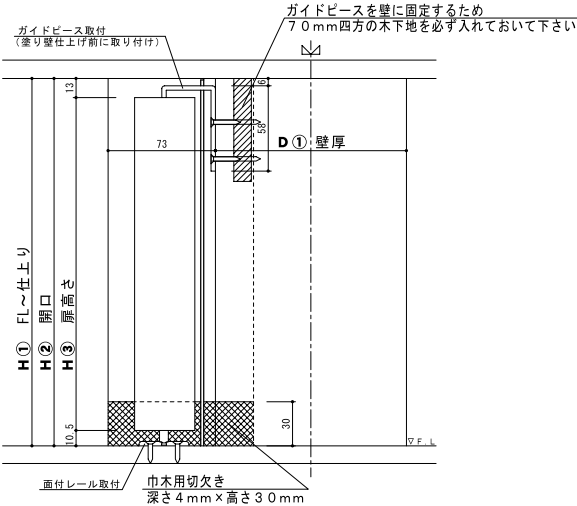


H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-									
H③ 扉高さ	2377	2677	-	-									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm													

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】




横断面図

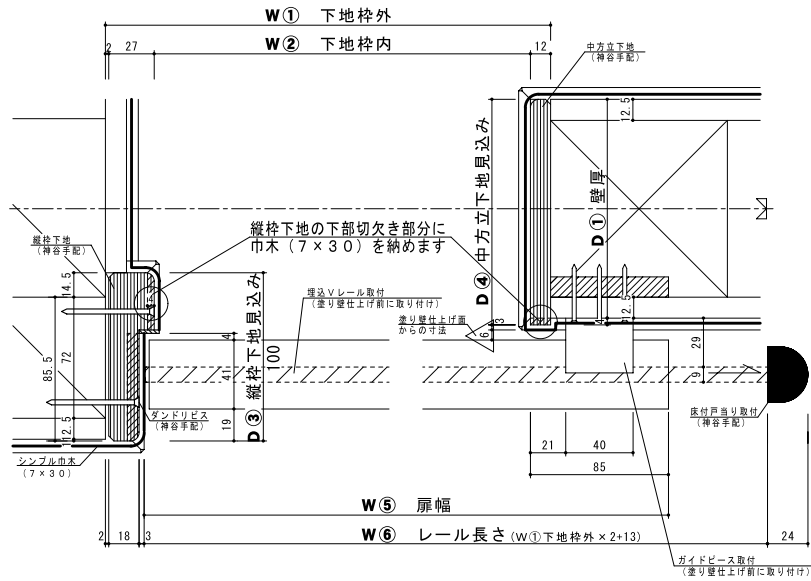

W寸法 (mm)		W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要 です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
			基準壁厚 130/70	基準壁厚 145								
W①	下地枠外	673	805	790	836	D①	壁厚	130	145	70		
W②	下地枠内	632	764	749	795	D③	縦枠下地見込み	100	100	100		
W⑤	扉幅	721	853	838	884	D④	中方立下地見込み	134	149	74		
W⑥	レール長さ	1359	1623	1593	1685							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm												

縦断面図

天井高納まり

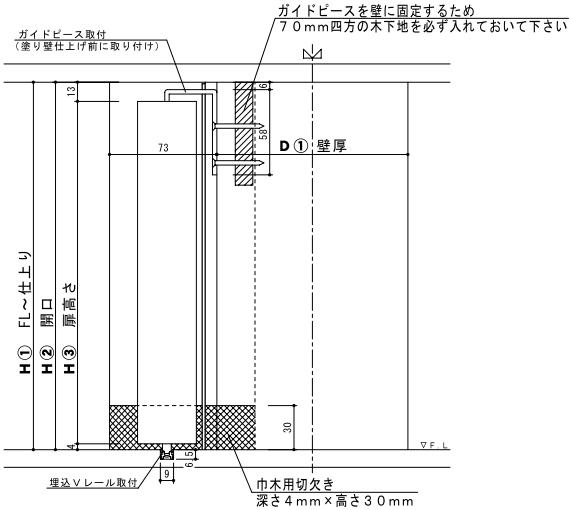


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり			下がり壁納まり			備考	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 天井仕上げ面：クロス貼り
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2400	2700	-	-										
H③ 扉高さ	2383	2683	-	-										
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/ 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm														


標準図 ステルス枠塗り壁施工

開き勝手(当図面はL勝手です)

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】




横 断面図

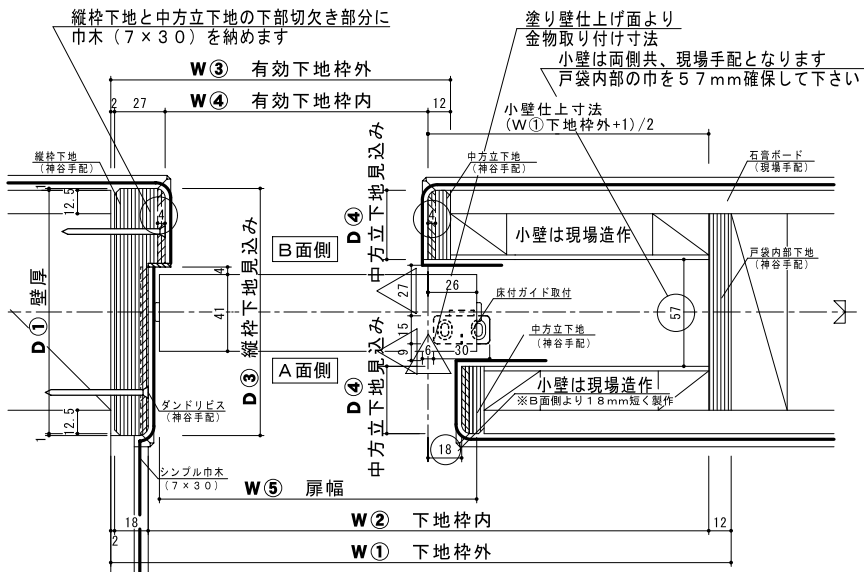


W寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
W① 下地枠外	1563	1655	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1531	1623	D③	縦枠下地見込み	132	147		
W③ 有効下地枠外	781	827	D④	中方立下地見込み	36.5	44		
W④ 有効下地枠内	740	786						
W⑤ 扉幅	773	819						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦 断面図

天井高納まり

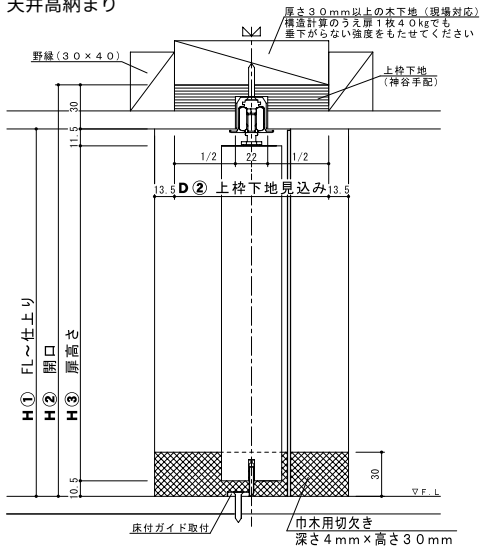

下がり壁納まり

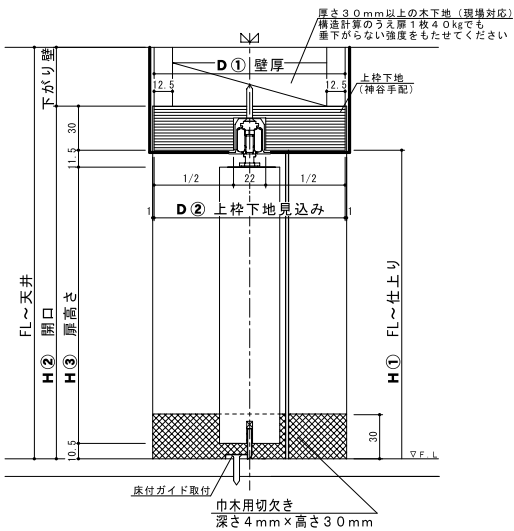



H寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	右記型番以外		G-9型	右記型番以外		G-9型		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500						
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	-	130	145	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm
H② 開口	2430	2730	2530	2430	2730	2530	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145	
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm												

2枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

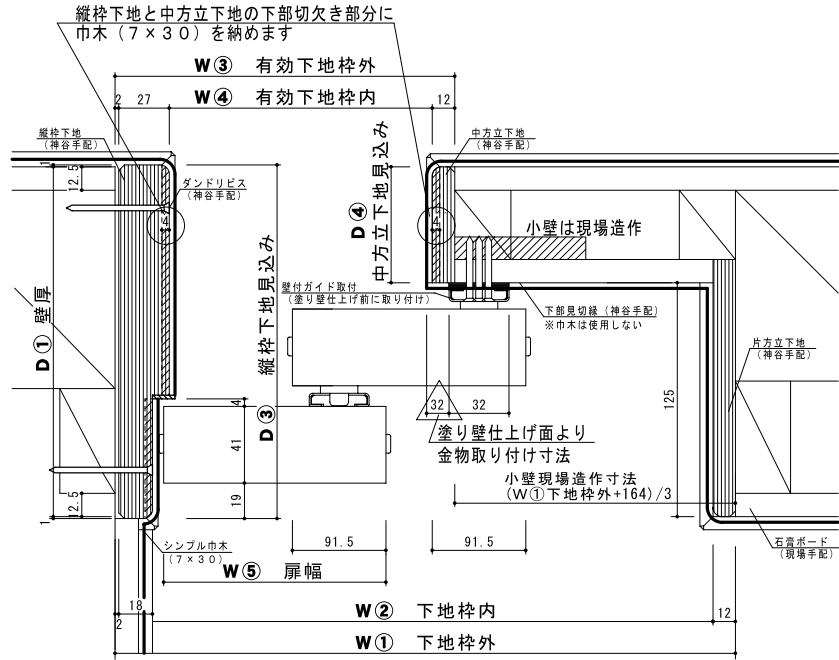


W寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 下地枠内	2456	D③ 縦枠下地見込み	189	塗り壁仕上げ面
W③ 有効下地枠外	1604	D④ 中方立下地見込み	62	壁仕上げ面: 塗り厚2~3mm
W④ 有効下地枠内	1563			
W⑤ 扉幅	875			
基準壁厚 187mm				

縦断面図

天井高納まり

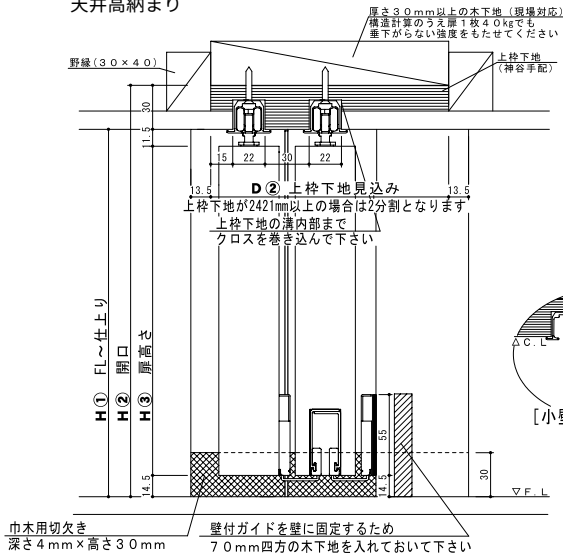

下がり壁納まり

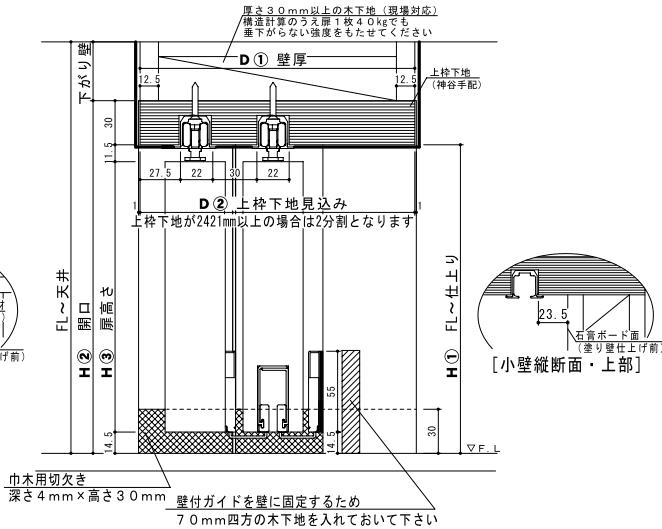

H寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674			
基準壁厚 187mm							※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

標準図 ステンレス枠塗り壁施工


2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】

開き勝手当図面は勝手なしです)



※左手前納まりは対応しておりません

横 断面図

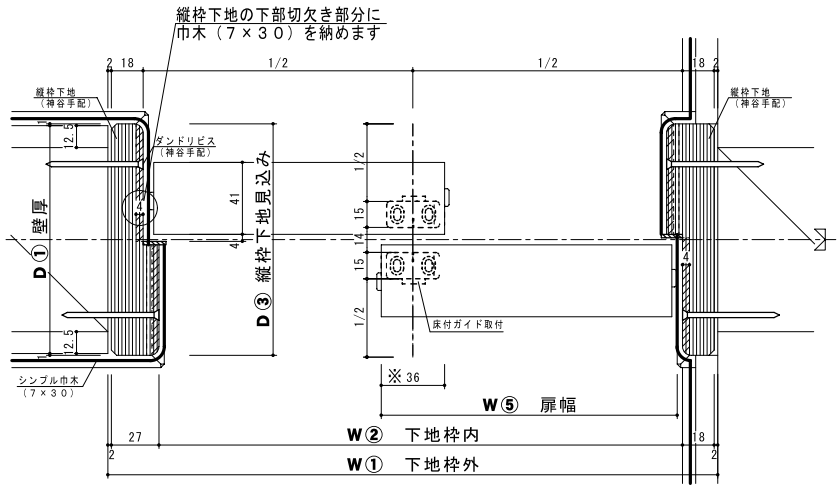


W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145			
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D① 壁厚	130	145
W② 下地枠内	1211	1196	1666	1651	D③ 縦枠下地見込み	132	147
W⑤ 扉幅	623	616	851	※ 851			
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							


備考	■ 下地枠 (神谷手配品)
・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	▨ 巾木切欠き部分
・ (※)壁厚145のW16規格サイズのみ扉の被り寸法が 52mmになります	※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
	— 塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm

縦 断面図

天井高納まり

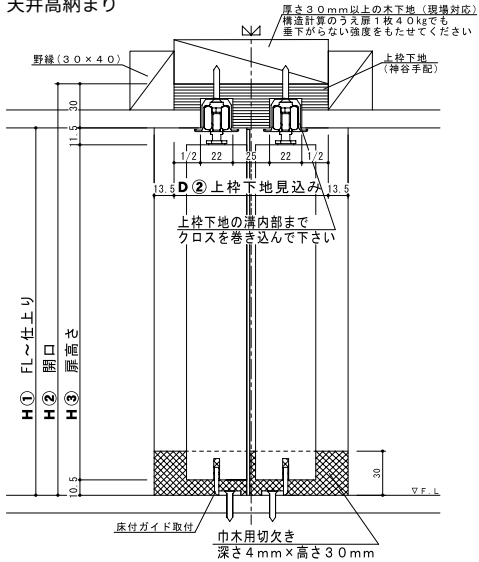

下がり壁納まり

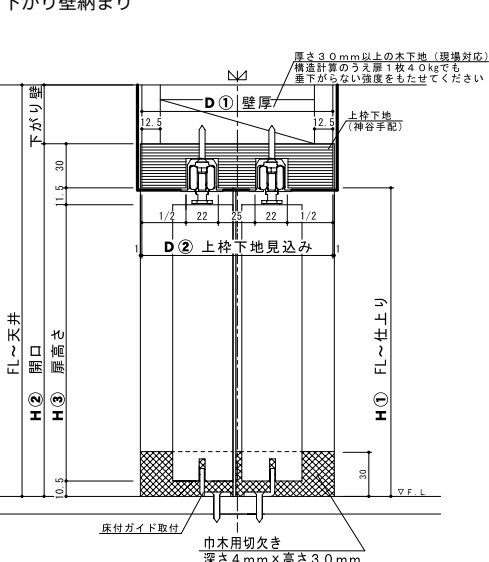


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	-	130	145
H ② 開口	2430	2730	2430	2730	D ② 上枠下地見込み	105	120	130	145
H ③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm									



	▨ 巾木切欠き部分
※ 巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい	— 塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

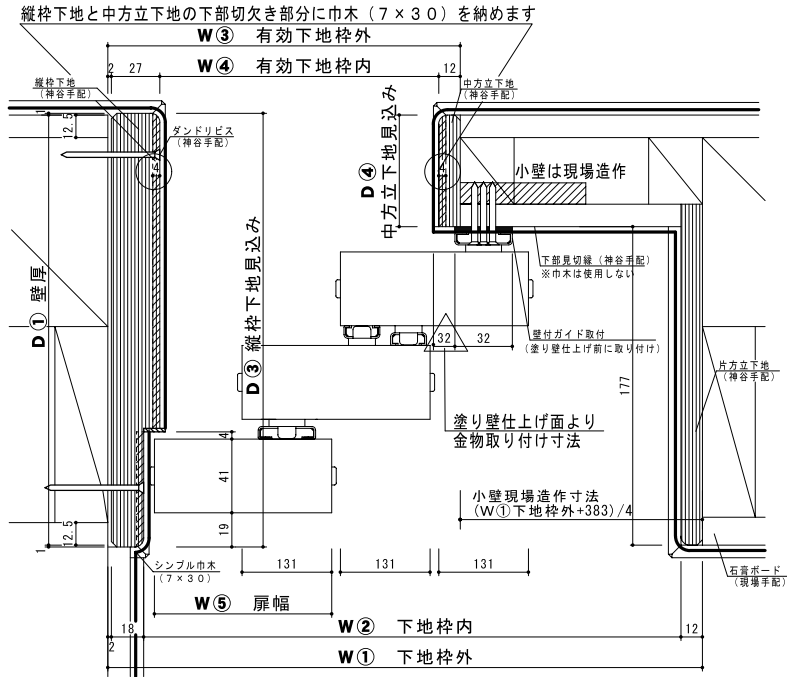


W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	3221	D① 壁厚	239	
W② 下地枠内	3189	D③ 縦枠下地見込み	241	
W③ 有効下地枠外	2320	D④ 中方立下地見込み	62	
W④ 有効下地枠内	2279			
W⑤ 扉幅	892			
基準壁厚 239mm				
			備考	
			・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
				下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面: 塗り厚2~3mm

縦断面図

天井高納まり

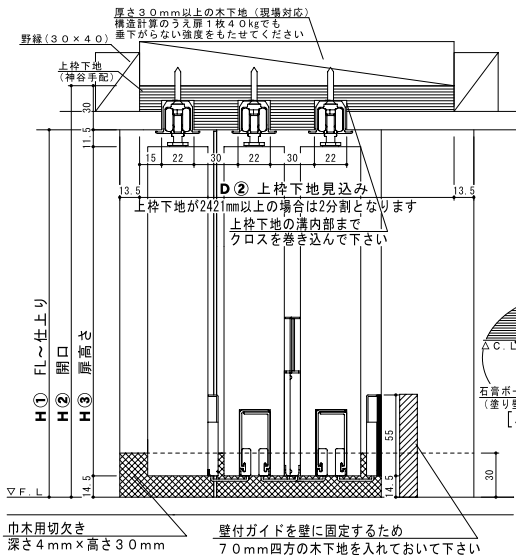

下がり壁納まり

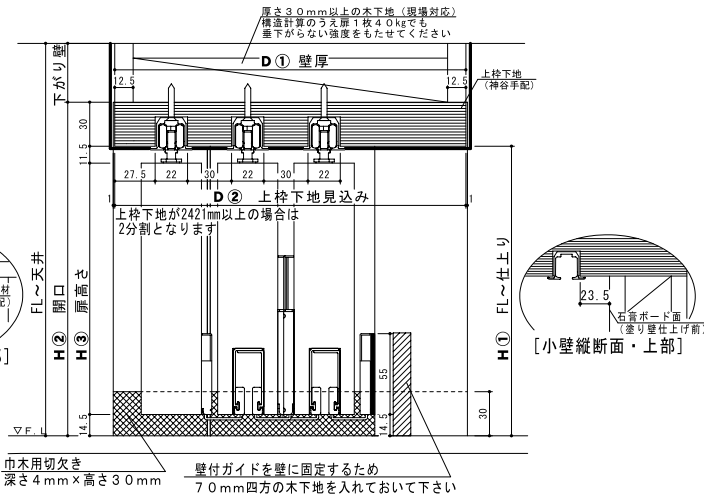


H 寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	-	239
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	214	239
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674			
基準壁厚 239mm							
							下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面: クロス貼り 下がり壁仕上げ面: 塗り厚1.5mm


標準図 ステルス枠塗り壁施工

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】

開き勝手(当図面はR勝手です)




横断面図

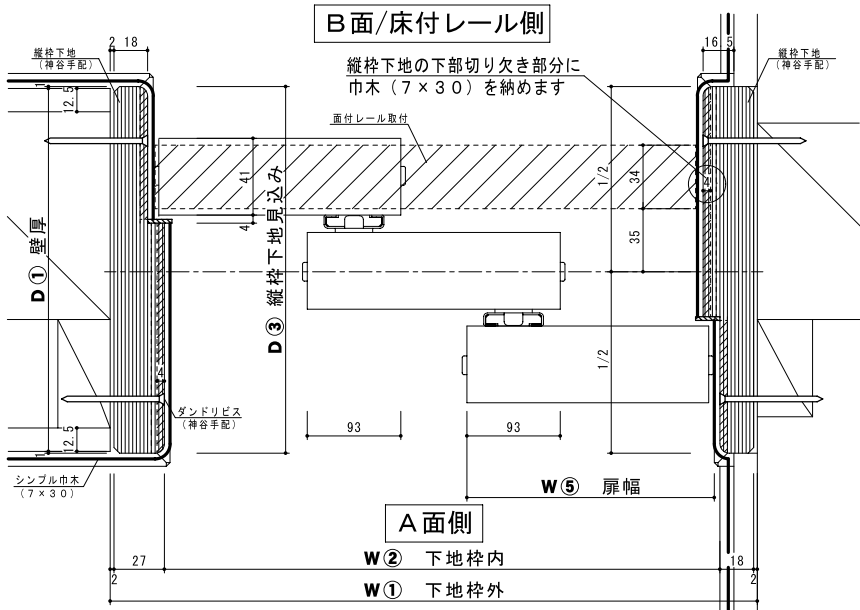


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み	189		巾木切欠き部分
W⑤ 扉幅	875				※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
基準壁厚 187mm					塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚2~3mm

縦断面図

天井高納まり

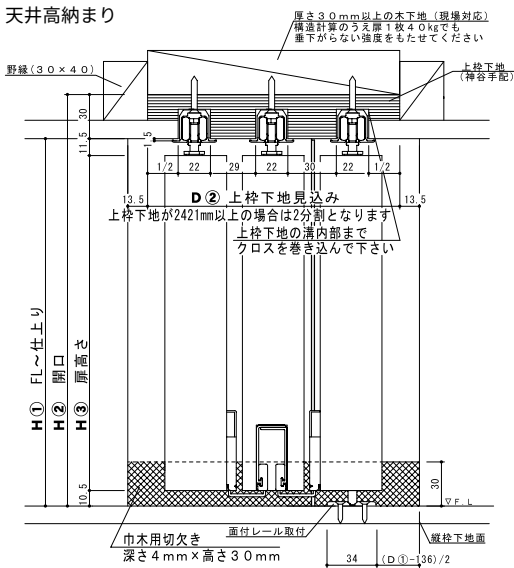


下がり壁納まり

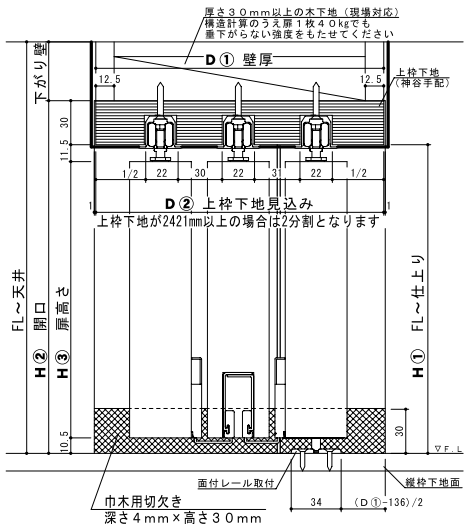


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		巾木切欠き部分
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
基準壁厚 187mm									塗り壁仕上り面 天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚1.5mm

3 枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】




横 断面図

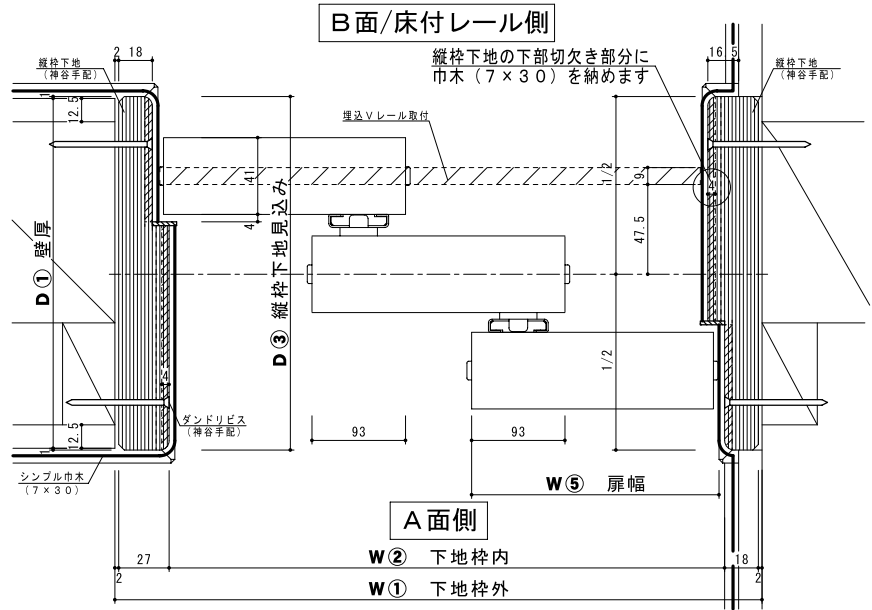


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)	備考	下地枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	巾木切欠き部分
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み		※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
W⑤ 扉幅	875			塗り壁仕上り面 壁仕上り面：塗り厚 2~3mm
基準壁厚 187mm				

縦 断面図

天井高納まり

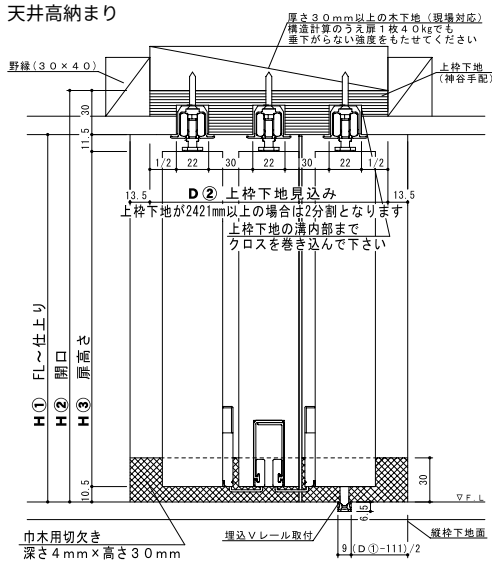


下がり壁納まり

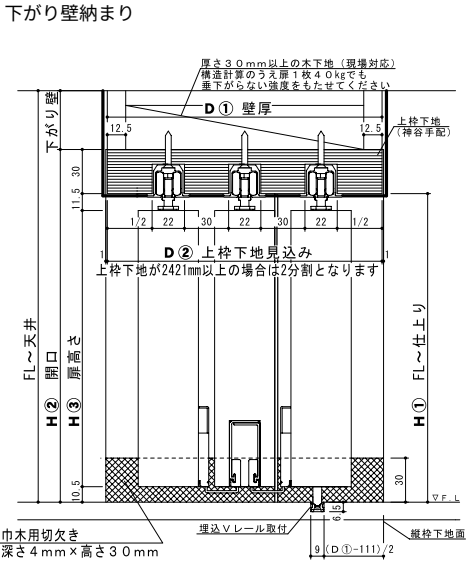


H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	見込み寸法 (mm)	天井高納まり		
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187	巾木切欠き部分
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187	※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678				天井仕上り面：クロス貼り 下がり壁仕上り面：塗り厚 1.5mm
基準壁厚 187mm								

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】




横断面図

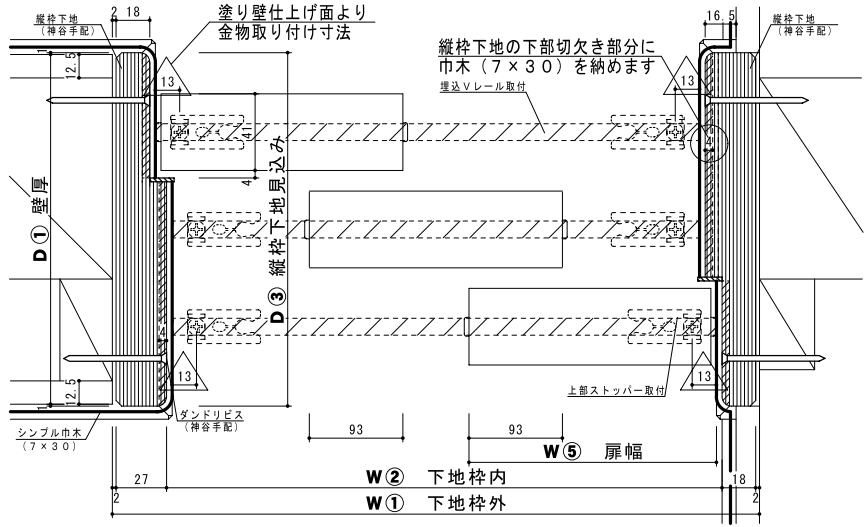


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2439	D③ 縦枠下地見込み	189		巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい
W⑤ 扉幅	875				塗り壁仕上げ面 壁仕上げ面：塗り厚 2~3mm
基準壁厚 187mm					

縦断面図

天井高納まり

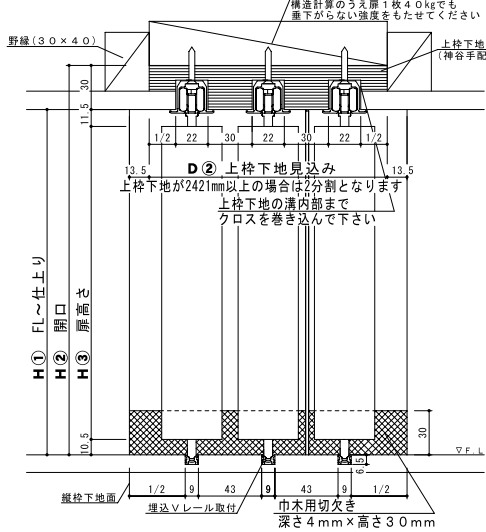

下がり壁納まり

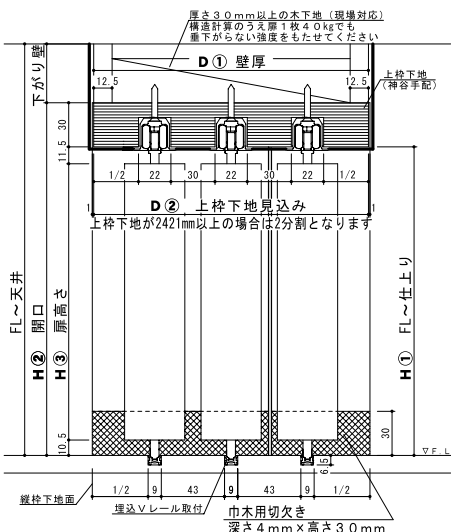


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は 施工手順をご参照下さい 塗り壁仕上げ面 天井仕上げ面：クロス貼り 下がり壁仕上げ面：塗り厚1.5mm
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります

①上部ストッパー (6個) が付きません

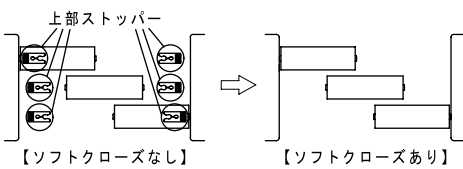

②跳ね上がり防止ナットが付きます



標準図 インワード枠



片開き戸 内開き仕様

P.244

寸法特注対応範囲

P.246



CAD データ
ダウンロードページ TOP




施工手順書
ダウンロードページ TOP


標準図 インワード枠クロス施工

片開き戸 内開き仕様【隠し丁番】

開き勝手(当図面は R 吊元です)



横断面図

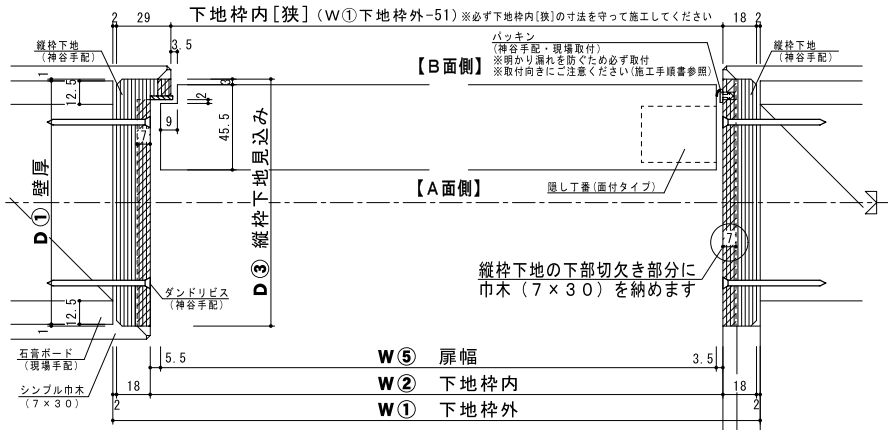

W 寸法 (mm)	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考
	基準壁厚 130	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚	130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を 石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)
W② 下地枠内	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み	132	147	72	
W⑤ 扉幅	756	741	787					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

下地枠
(神谷手配品)

巾木切欠き部分

※巾木切欠き部分の
詳細は施工手順を
ご参照下さい

12.5

2

2 mm


2 ユリランシ
シム(巾木用)

12.5

2

石膏ボード


入隅の場合の縦枠と巾木



下地枠 (神谷手配品)
巾木切欠き部分
※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい

縦断面図

天井高納まり

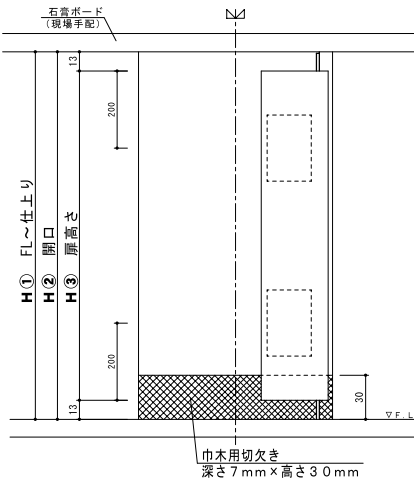

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	☒ 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の 詳細は施工手順を ご参照下さい
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H②	開口	2400	2700	-	-		
H③	扉高さ	2374	2674	-	-		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

【注意事項】

インワード枠仕様について


- インワード枠は内開き仕様の片開き戸専用枠です。ステルス枠とは互換性がありません。扉はインワード枠専用です。ステルス枠、インセット枠には取り付けられません。下地枠はピン角のみです。

戸当たりの取付について


- 90°以上開くと壁、枠に干渉する恐れがあります。
- 必ず戸当たりを設けて開き角度を制限してください。(扉の中央より戸先側に設置してください)




片開き戸 内開き仕様【隠し丁番 + セミオートクローザー】




横 断面図

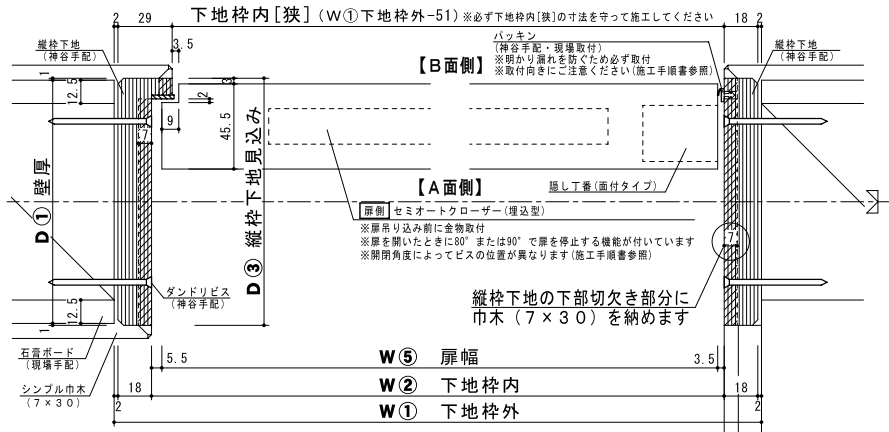

W寸法 (mm)	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		D① 壁厚	D③ 縦枠下地見込み					
W① 下地枠外	805	790	836	D① 壁厚		130	145	70	・ [軽量鉄骨下地の場合] 下地枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [入隅の場合] 巾木をきれいに納めるため、縦枠を石膏ボードで挟んでください (戸先・吊元共通)	 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
W② 下地枠内	765	750	796	D③ 縦枠下地見込み		132	147	72		
W⑤ 扉幅	756	741	787							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦 断面図

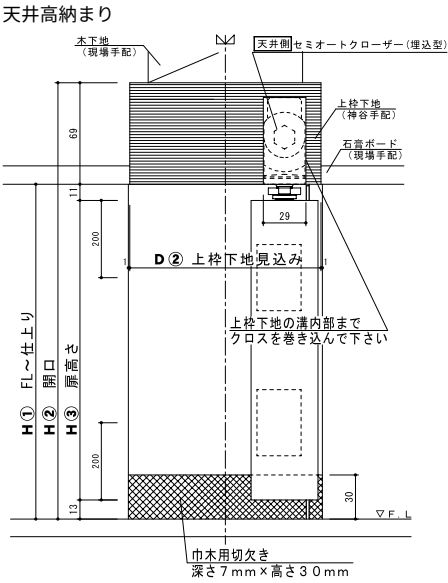

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品) 巾木切欠き部分 ※巾木切欠き部分の詳細は施工手順をご参照下さい
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	-	-	D①	壁厚	130	145	70	-	-	-		
H② 開口	2469	2769	-	-			130	145	70	-	-	-		
H③ 扉高さ	2376	2676	-	-										
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm														

【注意事項】

インワード枠仕様について

- ・インワード枠は内開き仕様の片開き戸専用枠です。ステルス枠とは互換性がありません。扉はインワード枠専用です。ステルス枠、インセット枠には取り付けられません。下地枠はピン角のみです。


戸当たりの取付について

- ・90°以上開くと壁、枠に干渉する恐れがあります。
- ・必ず戸当たりを設けて開き角度を制限してください。(扉の中央より戸先側に設置してください)



ハンドルレスオプションの場合




- ・A 面側には取手が付きません。(現場取付)
- ・扉破損の原因となるため、扉から取手までの寸法は必ず 22 mm 以内で取り付けてください。

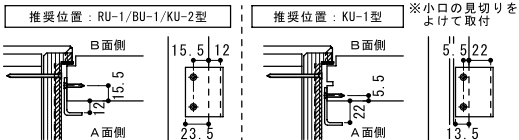

寸法特注対応範囲【インワード枠の場合】

高さ	H2,400(定額制)		CH(床～天井仕上げ) 2,100～2,406mm まで	
	H2,700(定額制)		CH(床～天井仕上げ) 2,406.5～2,700mm まで	
幅	RU-1/BU-1 型	標準セット価格×1.2	DW(扉幅) 700～900mm まで	
		標準セット価格×1.4	DW(扉幅) 900.5～1,100mm まで	
	KU-1/KU-2 型	標準セット価格×1.2	DW(扉幅) 700～900mm まで	
		標準セット価格×1.4	対応不可	
壁厚 ※特注金額は かかりません	標準仕様		A/130mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用)	115～300 mm まで
			B/145mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)	
			D/70mm 壁厚 (軽量鉄骨下地用)	59～300 mm まで
	準耐火仕様		E/135mm 壁厚 (在来 3.5 寸柱用)	135～300 mm まで
			F/150mm 壁厚 (在来 4 寸柱用)	

Q & A

NO	質問	回答
1	塗り壁仕様はありますか？	塗り壁仕様 (塗り厚 2～3 mm) には対応しておりません。
2	戸当り金物は必ず必要ですか？	本商品は 90°以上開くと壁・枠に干渉する恐れがあります。必ず戸当りを設けて開き角度を制限してください。 (マグネットストッパー、ボトムストッパー、床付け戸当り等)
3	設定外のハンドルに変更できますか？	標準設定のレバーハンドルはインワード枠専用です。 標準設定以外のレバーハンドルへ変更する場合は、一部カワジュン製のみ対応可能です。 カワジュン製以外のレバーハンドルを取り付けたい場合、当社での手配や加工はできません。 ドア内部の芯材を追加し、無加工で出荷することは可能です。
4	ハンドルレスオプションの取手は押す側に取り付けられますか？	ハンドルレスオプションを選択した場合、 A 面 (引く側) のみ取手が付きます。 B 面 (押す側) への取手取付は対応不可です。
		
5	錠付にした場合の錠の取り付け位置を教えてください。	錠位置はハンドルの下になります。 【ハンドル付 (MJ・MH・MI) 場合】 表示錠・間仕切錠 シリンダー錠  ※床仕上り面から金物センターを示す 【ハンドルレスオプション取手 (GY・GU) 場合】 表示錠・間仕切錠 シリンダー錠  ※床仕上り面から金物センターを示す
6	ドアにリブパネルは張れますか？	現場でリブパネルを張る場合は、重量を 15kg 以下かつ厚み 12mm 未満とし使用するリブパネル製品の内装制限をご確認のうえ、開閉に支障のないように張ってください。 ※カタログ記載のリブパネル仕様はイメージ図になります。 ※ドアや枠に面材やパネルを張り付ける事に起因する不具合は保証対象外です。 (例：反りの保証、金物破損など) ※ドアや枠に張り付けた面材やパネルの剥がれ等の責任は負いかねます。

標準図 インセット枠



片開き戸	P.248
片引き戸	P.253
アウトセット片引き戸 エンド枠付	P.256
引込みポケット戸	P.259
2 枚引込み戸	P.260
2 枚引違い戸	P.261
3 枚引込み戸	P.262
3 枚引違い戸	P.263


寸法特注対応範囲	P.344
----------	-------




標準図 インセット枠

開き勝手(当図面は R 吊元です)

片開き戸




横 断面図

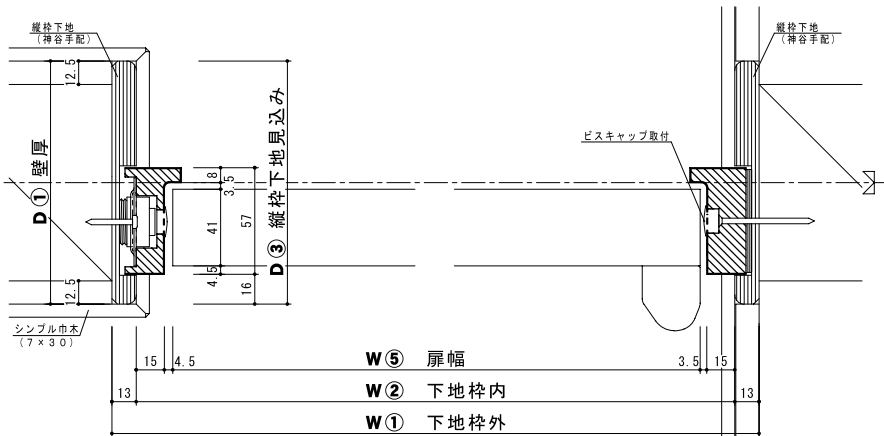


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚		130	145		
W② 下地枠内	647	779	764	810	D③ 縦枠下地見込み		130	145		
W⑤ 扉幅	609	741	726	772						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										

縦 断面図

天井高納まり

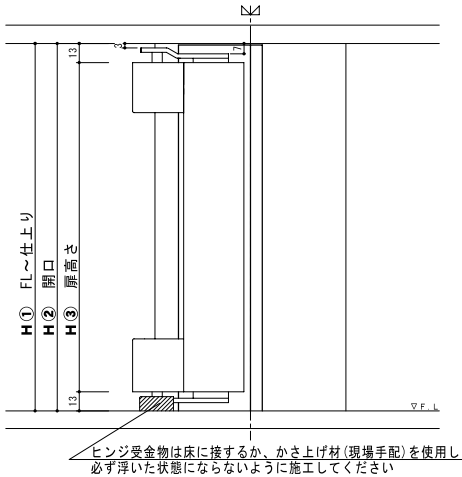

下がり壁納まり

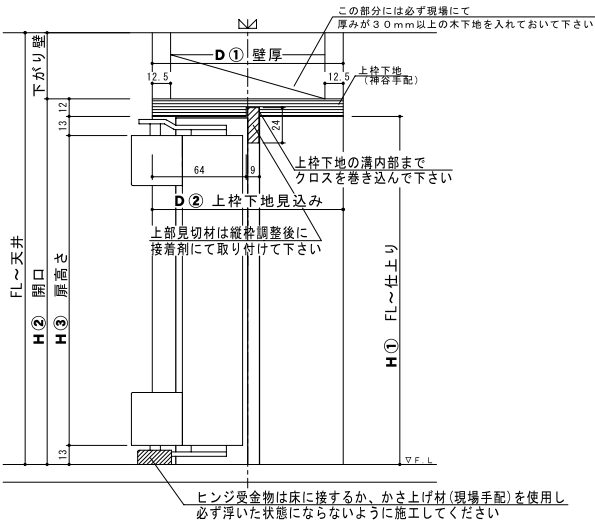

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外		G-9 型	ZK-1 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600							
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612	D ② 上枠下地見込み	-	-	130	145		
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2374	2674	2474	2574							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm															


【注意事項】


オプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・オプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください


オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

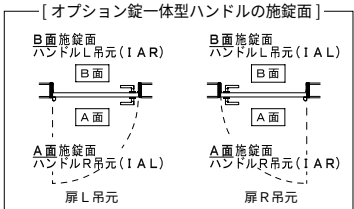




横断面図

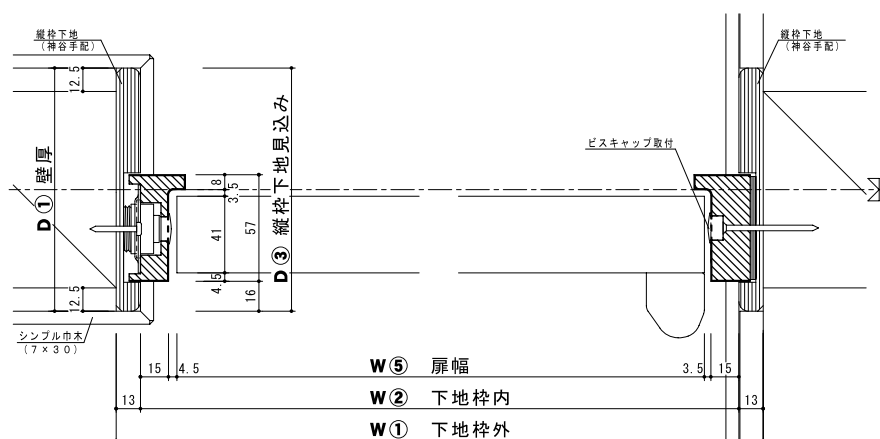


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	 
		基準壁厚 130	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	647	779	764	810	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W⑤ 扉幅	609	741	726	772					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦断面図

天井高納まり

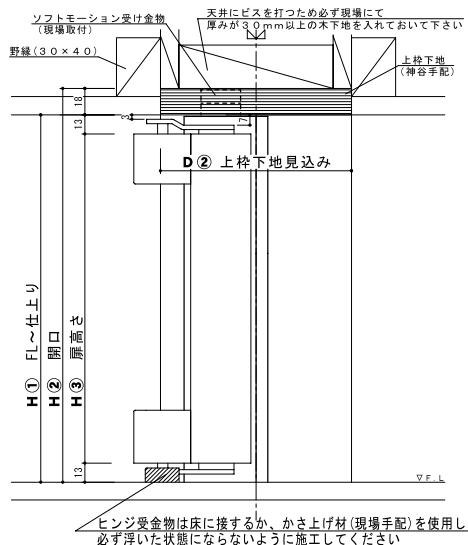

下がり壁納まり

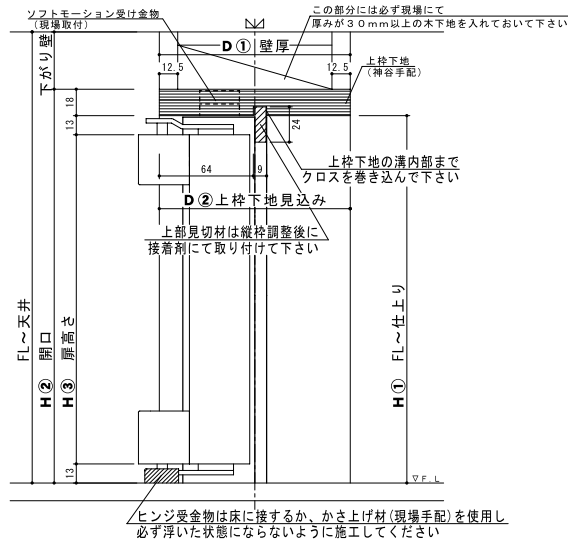

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神台手製品)
	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型		右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型			基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600							
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618	D ② 上枠下地見込み	130	145	130	145		
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2374	2674	2474	2574							

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm


【注意事項】

オプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・オプションハンドルⅠA / ⅠBタイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後にⅠA / ⅠBタイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

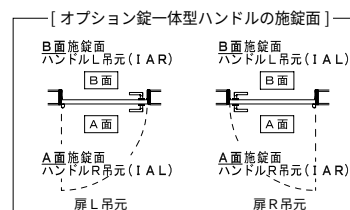


標準図 インセット枠


開き勝手(当図面は R 吊元です)

片開き戸【隠し丁番】



横断面図

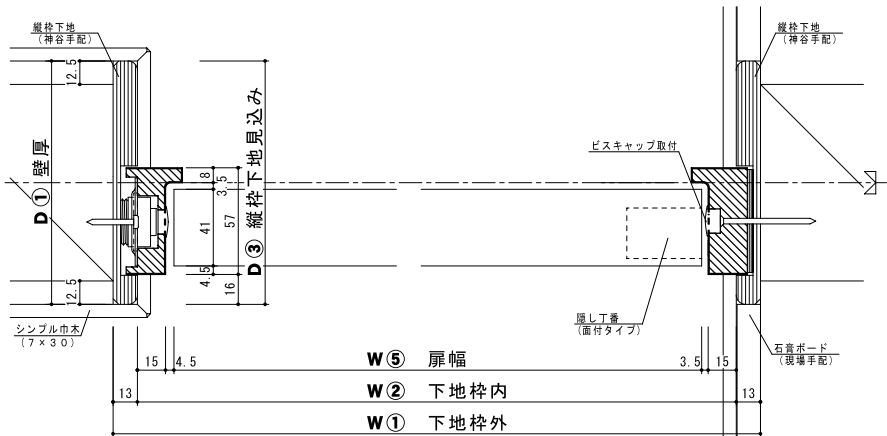


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません ・〔吊元袖壁の場合〕 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください	 110°以上開かないように 戸当たりを設置してください
		基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚		130	145		
W② 下地枠内	647	779	764	810	D③ 縦枠下地見込み		130	145		
W⑤ 扉幅	609	741	726	772						


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm


縦断面図

天井高納まり

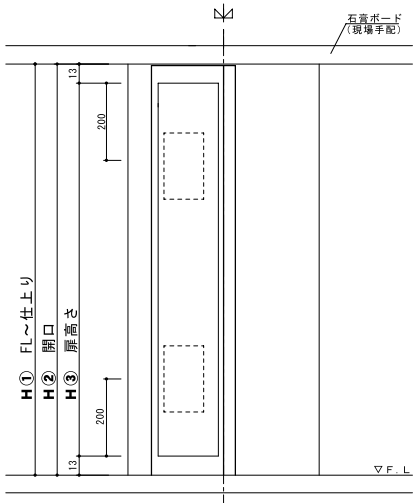

下がり壁納まり

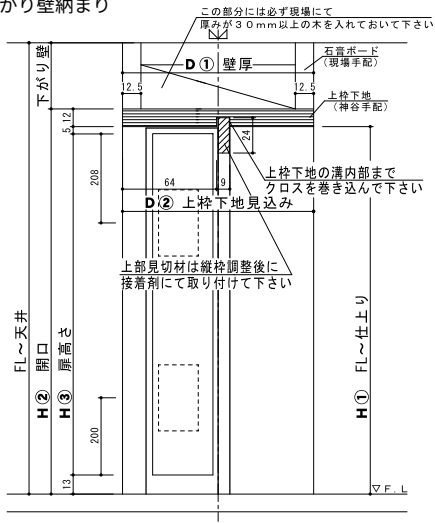

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型	ZK-1 型	右記型番以外	G-9 型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2400	2700	2500	2600	2412	2712	2512	2612	D② 上枠下地見込み	-	-	130	145		
H③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582							

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm


【注意事項】

オプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・オプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性はありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。


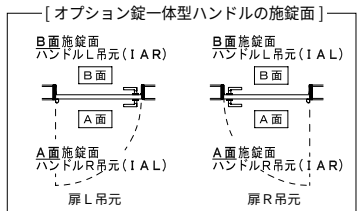


片開き戸【隠し丁番 + ソフトモーション】




横断面図

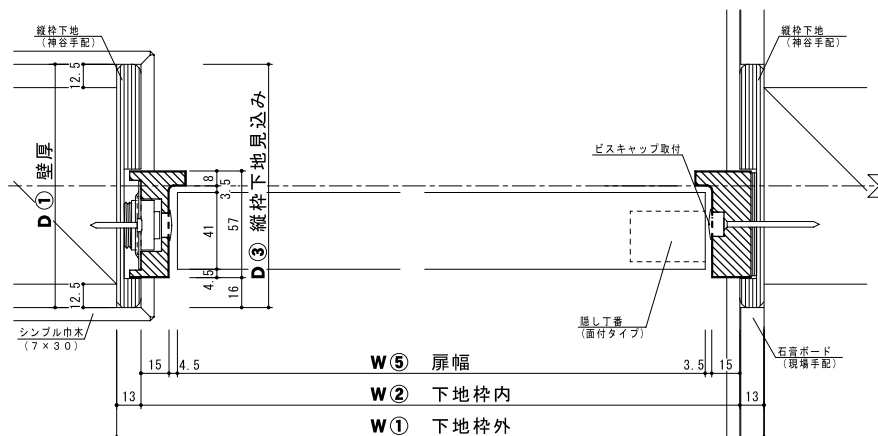


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません ・ [吊元袖壁の場合] 開閉角度は最大 110°です 110°以上開かないように戸当たり等を 扉の中央より戸先側に設置してください	 110°以上NG 110°以上開かないように 戸当たりを設置してください	
		基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145			
W② 下地枠内	647	779	764	810	D③ 縦枠下地見込み	130	145			
W⑤ 扉幅	609	741	726	772						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										

縦断面図

天井高納まり

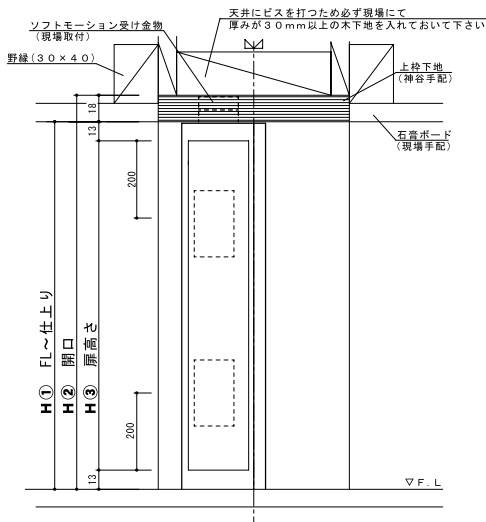

下がり壁納まり

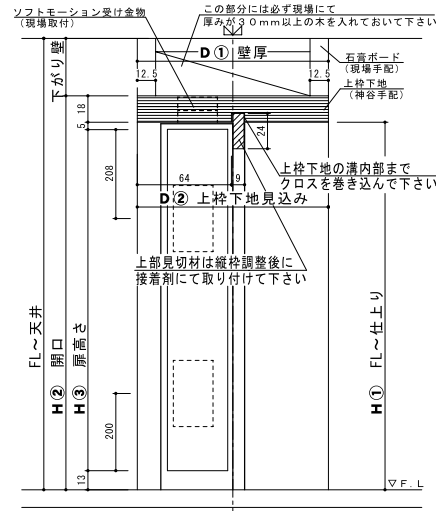

H 寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外				右記型番以外					基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	ZK-1 型 H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600							
H ① FL～仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2418	2718	2518	2618	2418	2718	2518	2618	D ② 上枠下地見込み	130	145	130	145		
H ③ 扉高さ	2374	2674	2474	2574	2382	2682	2482	2582							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm															


【注意事項】


オプションハンドル IA/IB タイプについて

- ・オプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください


オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について

- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

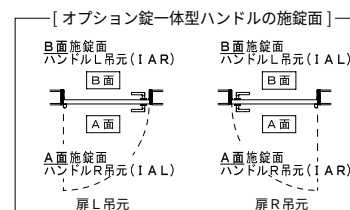

標準図 インセット枠	開き勝手(当図面は R 吊元です)
片開き戸【コンシールドストッパー】	


横 断面図

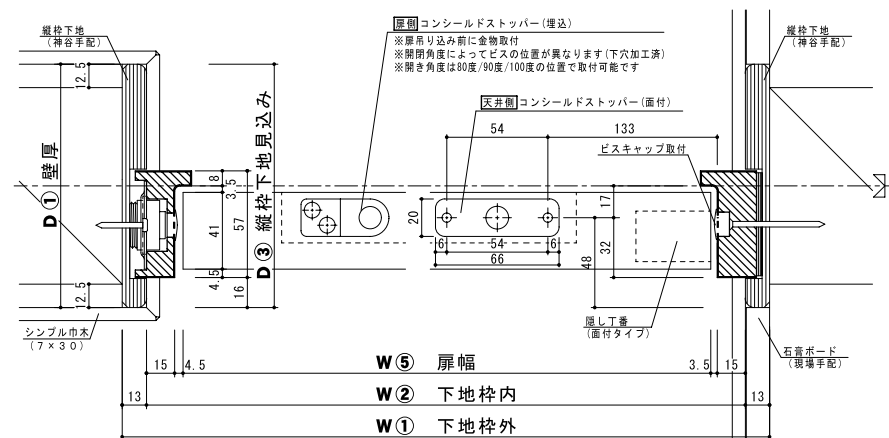


W 寸法 (mm)	W06	W07		W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ コンシールドストッパーの開き角度は 80 度・90 度・100 度の位置で 取付可能です 取付位置の詳細は「施工手順書」をご確認ください ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	647	779	764	810	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W⑤ 扉幅	609	741	726	772					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦 断面図

天井高納まり

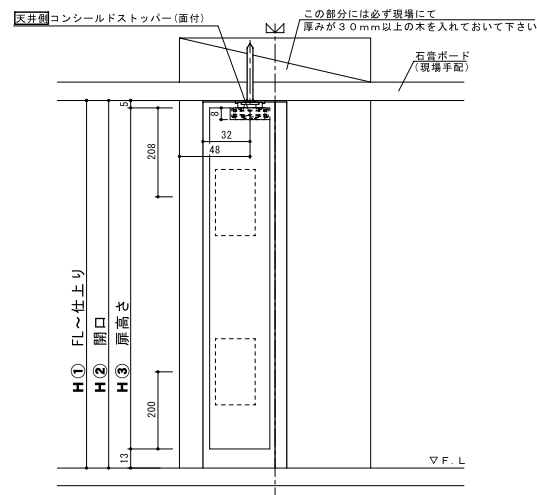

下がり壁納まり

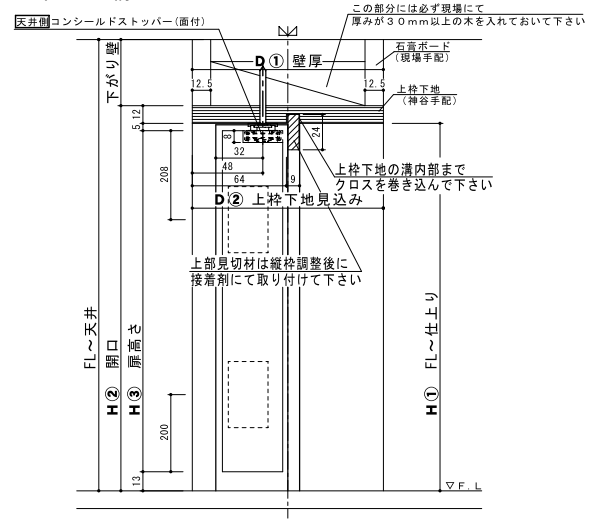

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 天井と扉のクリアランスは 5mm です 開閉軌道上の天井に突出している器械を設置しないでください 	 下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外	ZK-1 型	右記型番以外	ZK-1 型	基準壁厚 130	基準壁厚 145		基準壁厚 130	基準壁厚 145				
H ① FL～仕上り	2400	2700	2600	2400	2700	2600	D ① 壁厚	-	-	130	145		
H ② 開口	2400	2700	2600	2412	2712	2612	D ② 上枠下地見込み	-	-	130	145		
H ③ 扉高さ	2382	2682	2582	2382	2682	2582							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm													


【注意事項】

オプションハンドル IA/IB タイプについて


- ・オプションハンドル I A / I B タイプは専用枠です
他シリーズの枠とは互換性がありません
- ・枠ご注文後に I A / I B タイプ以外のハンドルへの変更はできませんのでご注意ください

オプション錠一体型ハンドル (IAL・IBL / IAR・IBR) について


- ・錠一体型ハンドルのため施錠したい面によって選ぶハンドルが変わります。(右図参照)
施錠面にご注意ください。

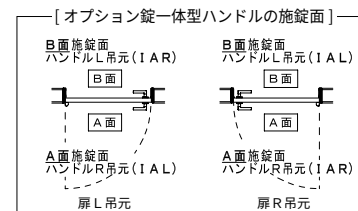


片引き戸【上吊+床付ガイド】



横断面図

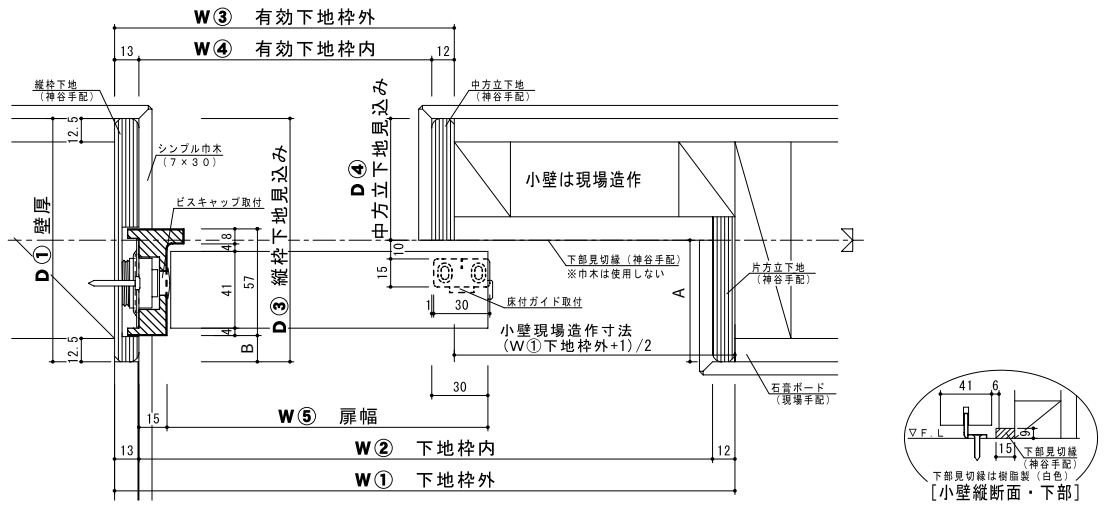


W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1235	1220	1538	1630	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	630	622	781	827	D④ 中方立下地見込み	65	65	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	
W④ 有効下地枠内	605	597	756	802	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	620	612	771	817	B寸法	14	29		


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm

縦断面図

天井高納まり

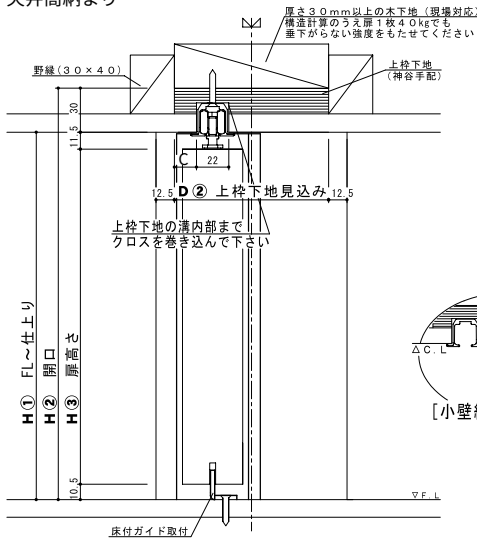

下がり壁納まり

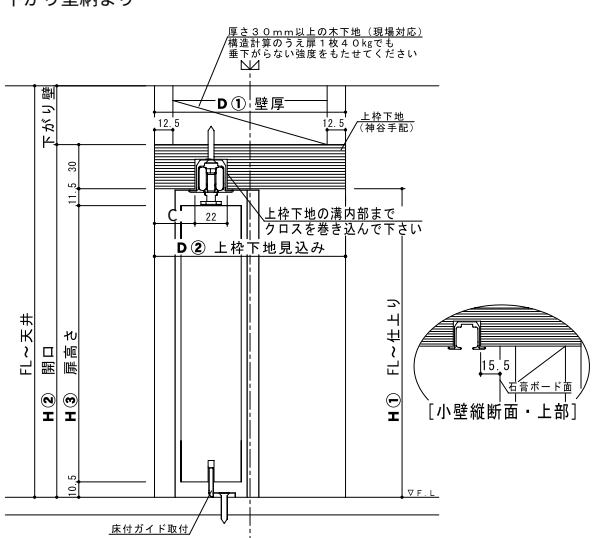


H寸法 (mm)	天井高納まり				下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外		G-9型	ZK1型	右記型番以外		G-9型	ZK1型		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600	H2,400	H2,700	H2,500	H2,600							
H① FL~仕上り	2400	2700	2500	2600	2400	2700	2500	2600	D① 壁厚	-	-	130	145	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
H② 開口	2430	2730	2530	2630	2430	2730	2530	2630	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2578	2378	2678	2478	2578	C寸法	15	30	27.5	42.5		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm															



標準図 インセット枠

片引き戸【床付レール/面付】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

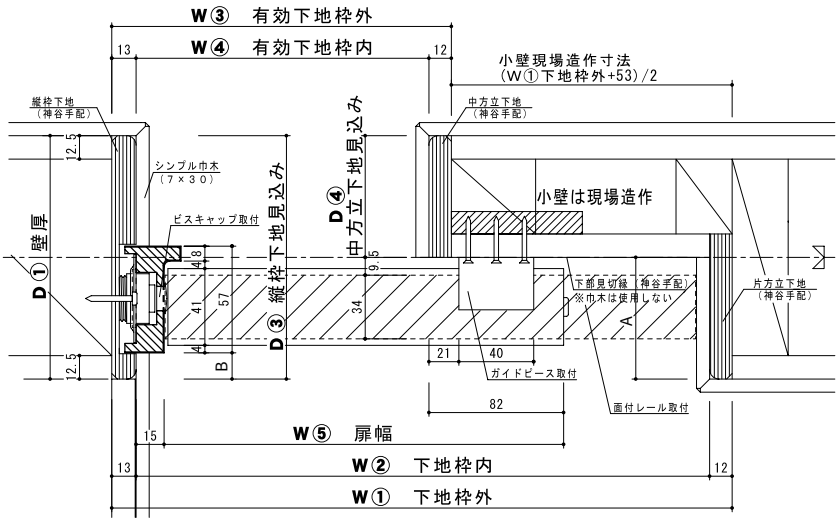

W寸法 (mm)	W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
	基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	1260	1245	1563	1655	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1235	1220	1538	1630	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	604	596	755	801	D④ 中方立下地見込み	65	65		
W④ 有効下地枠内	579	571	730	776	A寸法	65	80		
W⑤ 扉幅	646	638	797	843	B寸法	14	29		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									


縦 断面図

天井高納まり

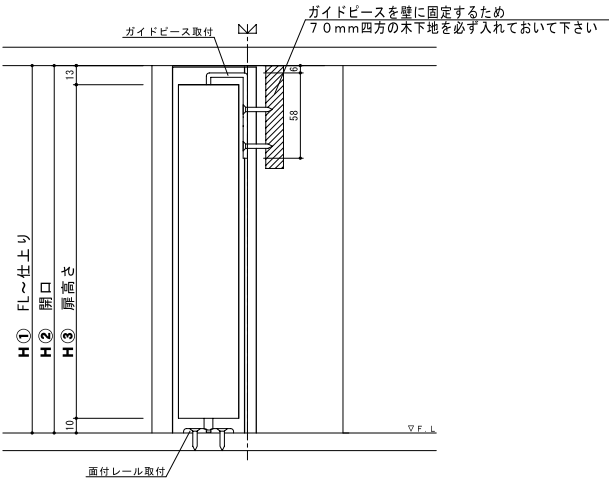


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm） の場合を示す
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	
H ②	開口	2400	2700	-	-	
H ③	扉高さ	2377	2677	-	-	
基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm						

片引き戸【床付レール/埋込V】




横断面図

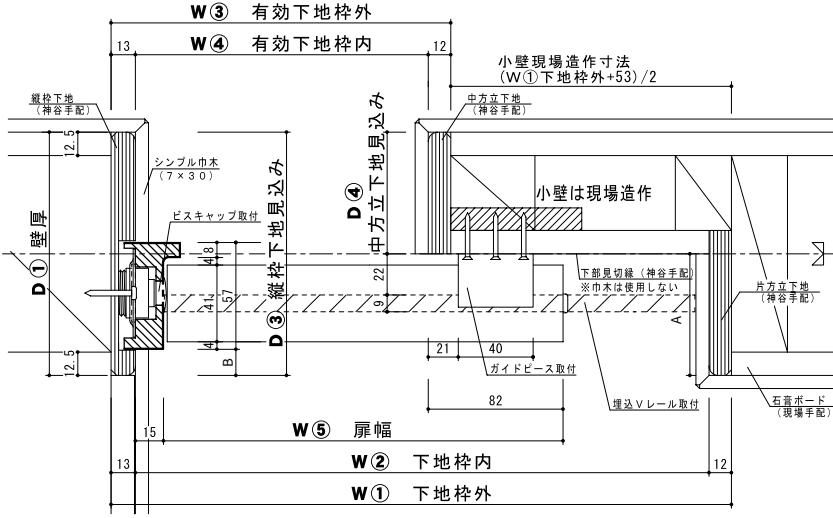

W寸法 (mm)		W12		W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145								
W①	下地枠外	1260	1245	1563	1655	D①	壁厚	130	145		
W②	下地枠内	1235	1220	1538	1630	D③	縦枠下地見込み	130	145		
W③	有効下地枠外	604	596	755	801	D④	中方立下地見込み	65	65		
W④	有効下地枠内	579	571	730	776	A寸法		65	80		
W⑤	扉幅	646	638	797	843	B寸法		14	29		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm											

縦断面図

天井高納まり

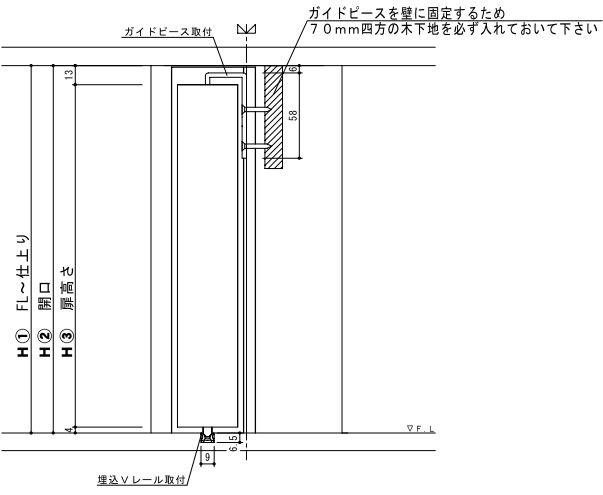


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm（柱 105 mm） の場合を示す	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-		
H ②	開口	2400	2700	-	-		
H ③	扉高さ	2383	2683	-	-		
基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm							


標準図 インセット枠

アウトセット片引き戸 エンド枠付【上吊+床付ガイド】

開き勝手(当図面はL勝手です)





横 断面図

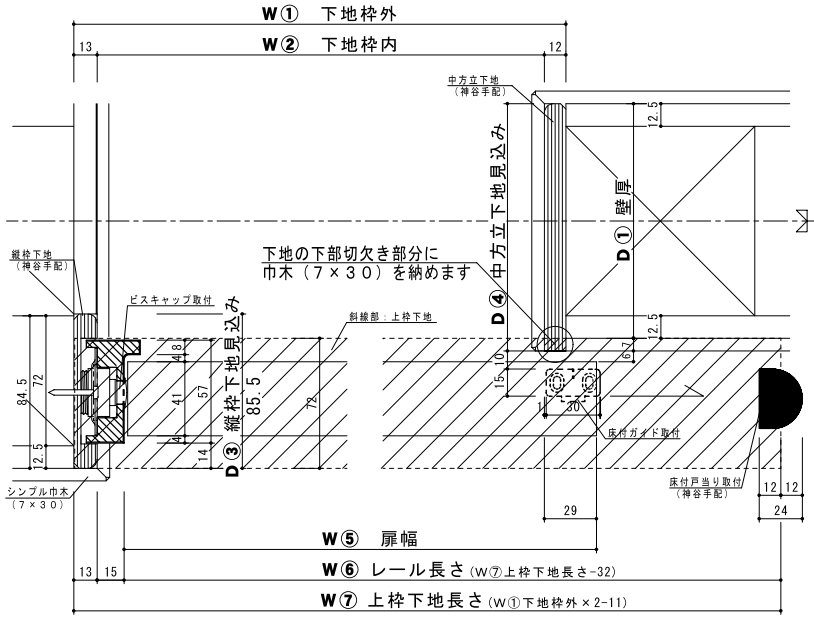



W寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)			基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145								
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚		130	145			
W② 下地枠内	648	780	765	811	D③ 縦枠下地見込み		85.5	85.5			
W⑤ 扉幅	662	794	779	825	D④ 中方立下地見込み		137	152			
W⑥ レール長さ	1303	1567	1537	1629							
W⑦ 上枠下地長さ	1335	1599	1569	1661							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm											

縦 断面図


天井高納まり

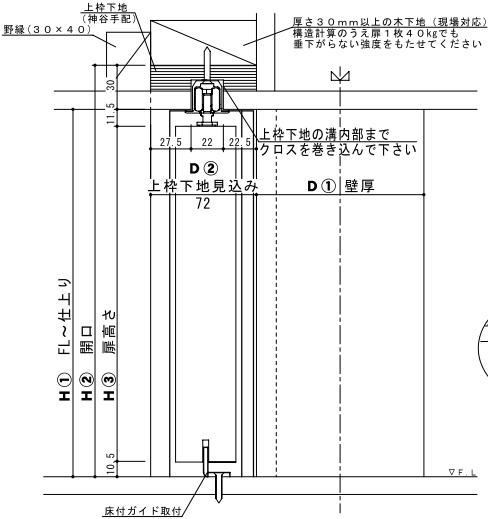

H 寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	 下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外	G-9 型		右記型番以外	G-9 型			基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500							
H ① FL〜仕上り	2400	2700	2500	-	-	-	D ① 壁厚	130	145	-	-		
H ② 開口	2430	2730	2530	-	-	-	D ② 上枠下地見込み	72	72	-	-		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2478	-	-	-							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm													



横断面図

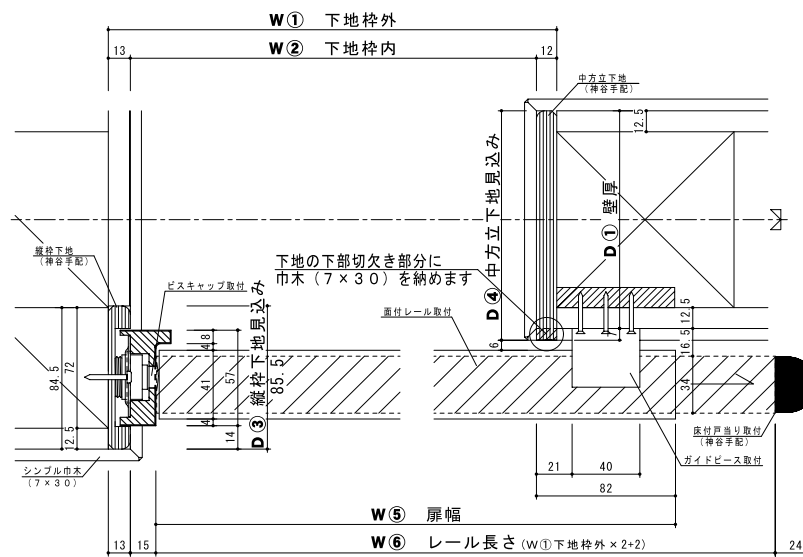


W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	648	780	765	811	D③ 縦枠下地見込み	85.5	85.5		
W⑤ 扉幅	715	847	832	878	D④ 中方立下地見込み	137	152		
W⑥ レール長さ	1348	1612	1582	1674					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦断面図

天井高納まり

ガイドピースを壁に固定するため
70mm四方の木下地を必ず入れておいて下さい

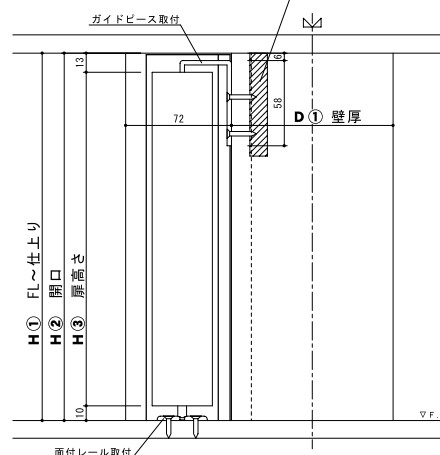

H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145	
H ①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D ① 壁厚	130	145	-	-	
H ②	開口	2400	2700	-	-						
H ③	屏高さ	2377	2677	-	-						


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


標準図 インセット枠

アウトセット片引き戸 エンド枠付【床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横 断面図

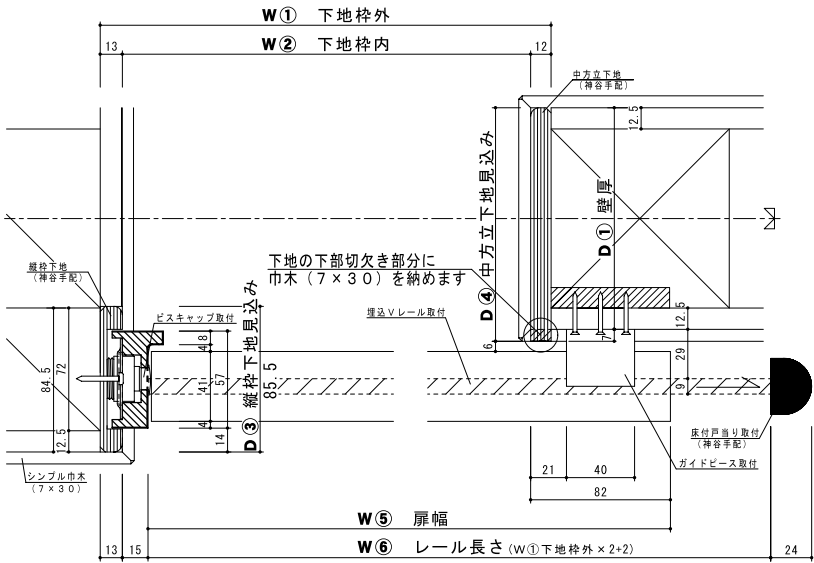

W 寸法 (mm)	W12	W14		W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
		基準壁厚 130	基準壁厚 145							
W① 下地枠外	673	805	790	836	D① 壁厚		130	145		
W② 下地枠内	648	780	765	811	D③ 縦枠下地見込み		85.5	85.5		
W⑤ 扉幅	715	847	832	878	D④ 中方立下地見込み		137	152		
W⑥ レール長さ	1348	1612	1582	1674						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm										


縦 断面図

天井高納まり

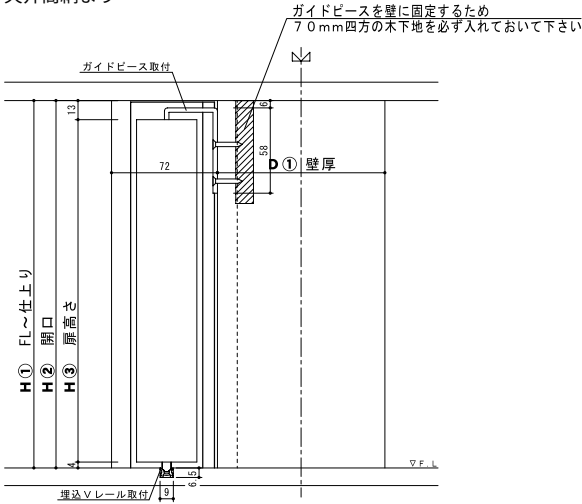


H寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H①	FL～仕上り	2400	2700	-	-	D① 壁厚	130	145	-	-		
H②	開口	2400	2700	-	-							
H③	扉高さ	2383	2683	-	-							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/ 4寸用145mm												

引込みポケット戸【上吊+床付ガイド】




横 断面図

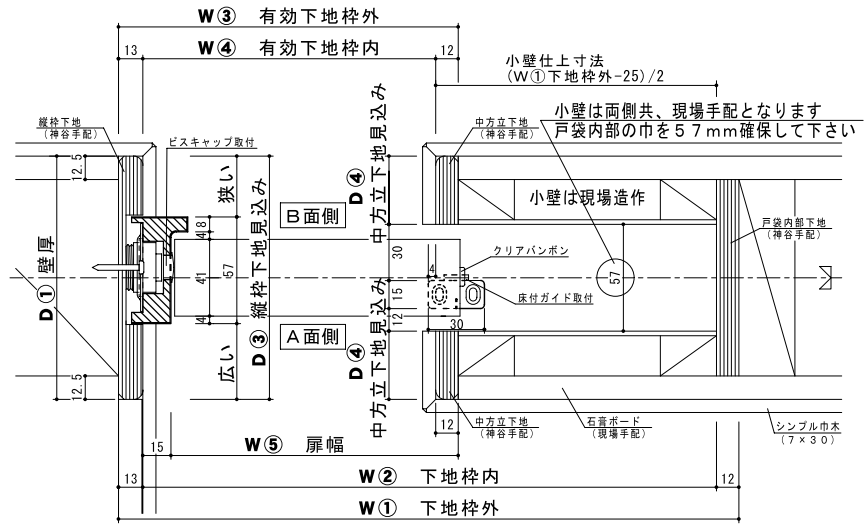


W寸法 (mm)	W14	W16	見込み寸法 (mm)		基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	1563	1655	D①	壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1538	1630	D③	縦枠下地見込み	130	145		
W③ 有効下地枠外	794	840	D④	中方下地見込み	36.5	44		
W④ 有効下地枠内	769	815						
W⑤ 扉幅	767	813						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm								

縦 断面図

天井高納まり

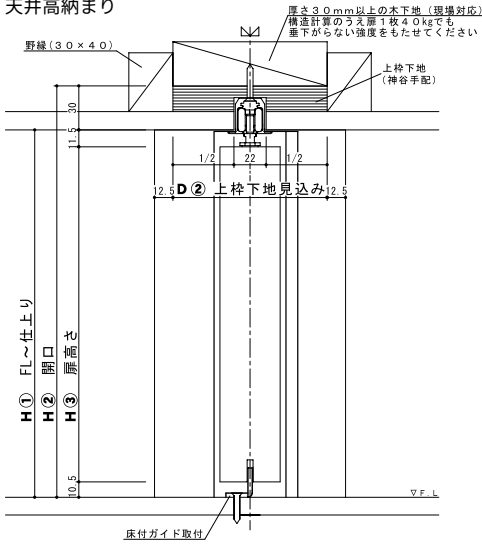

下がり壁納まり

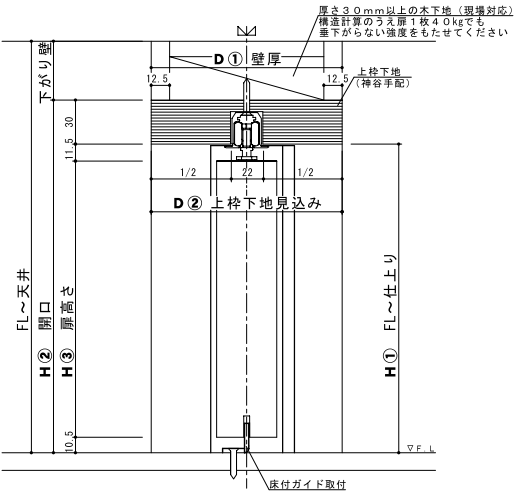


H寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考	 下地枠 (神谷手配品)
	右記型番以外			右記型番以外				基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
	H2,400	H2,700	H2,500	H2,400	H2,700	H2,500							
H① FL〜仕上り	2400	2700	2500	2400	2700	2500	D① 壁厚	-	-	130	145		
H② 開口	2430	2730	2530	2430	2730	2530	D② 上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③ 扉高さ	2378	2678	2478	2378	2678	2478							
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm													


標準図 インセット枠

2枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

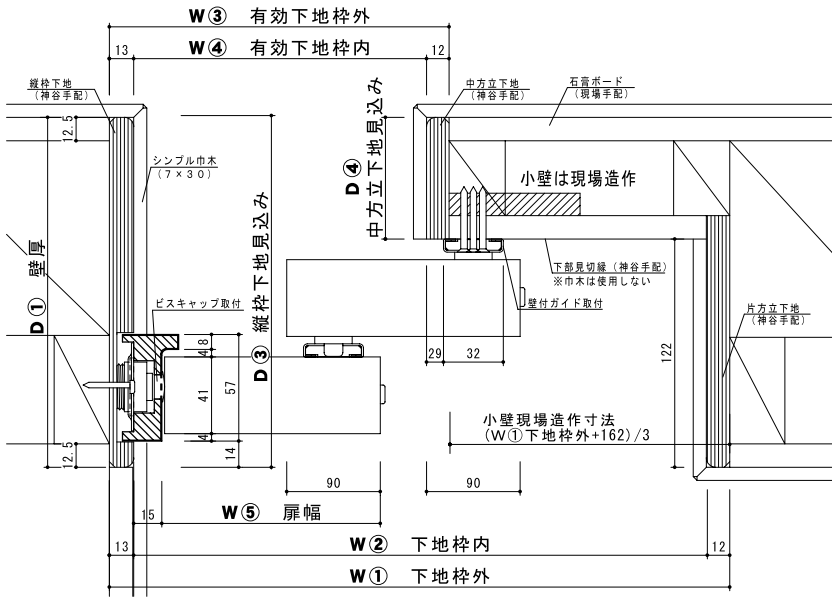


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)	
W①	下地枠外	2496	D①	壁厚			187
W②	下地枠内	2471	D③	縦枠下地見込み			187
W③	有効下地枠外	1610	D④	中方立下地見込み			65
W④	有効下地枠内	1585					
W⑤	扉幅	875					
基準壁厚 187mm							

縦断面図

天井高納まり

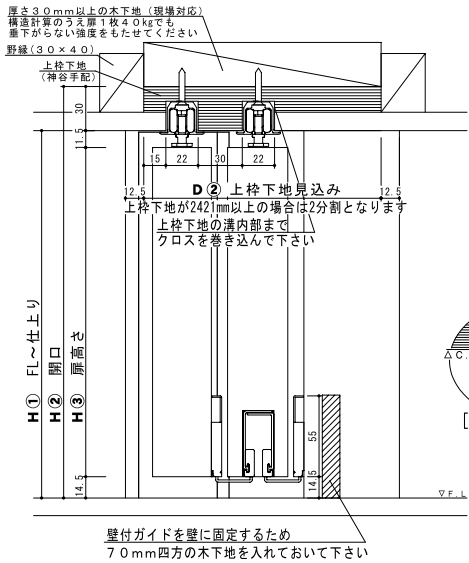

下がり壁納まり

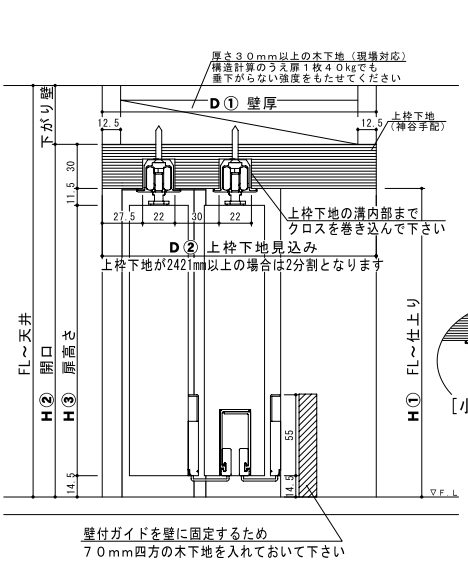


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674					
基準壁厚 187mm									

2枚引違い戸【上吊+床付ガイド】



※左手前納まりは対応しておりません


横 断面図

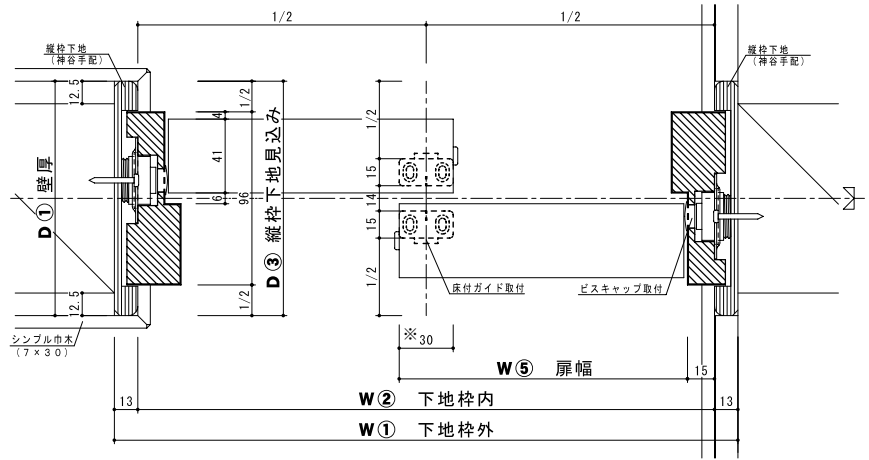


W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	備考 ・ (※)壁厚145のW16規格サイズのみ扉の振り寸法が45mmになります ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D① 壁厚	130	145		
W② 下地枠内	1234	1219	1689	1674	D③ 縦枠下地見込み	130	145		
W⑤ 扉幅	615	607	842	※ 842					
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm									

縦 断面図

天井高納まり

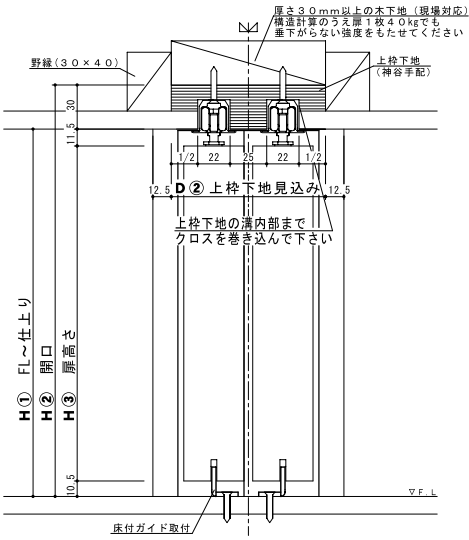

下がり壁納まり

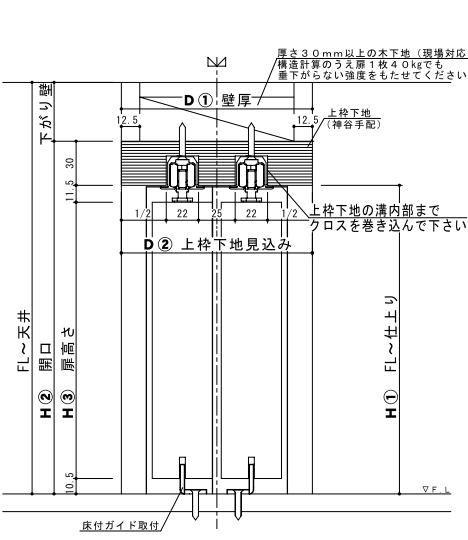


H寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		備考	下地枠 (神谷手配品)
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700			基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
H①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-	-	130	145		
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	105	120	130	145		
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678								
基準壁厚　在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm													

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。



標準図 インセット枠

3枚引込み戸【上吊】

開き勝手(当図面はL勝手です)




横断面図

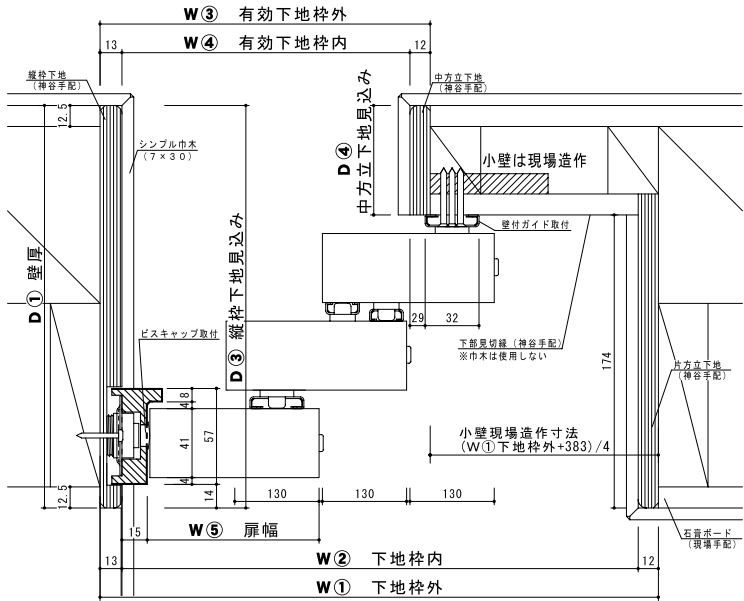


W 寸法 (mm)	W35	見込み寸法 (mm)	備考	
W① 下地枠外	3229	D① 壁厚	239	備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません
W② 下地枠内	3204	D③ 縦枠下地見込み	239	
W③ 有効下地枠外	2326	D④ 中方立下地見込み	65	
W④ 有効下地枠内	2301			
W⑤ 扉幅	892			
基準壁厚 239mm				

縦断面図


天井高納まり

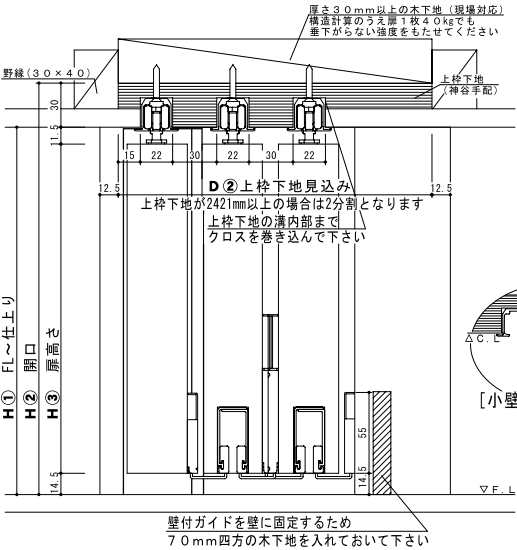


下がり壁納まり

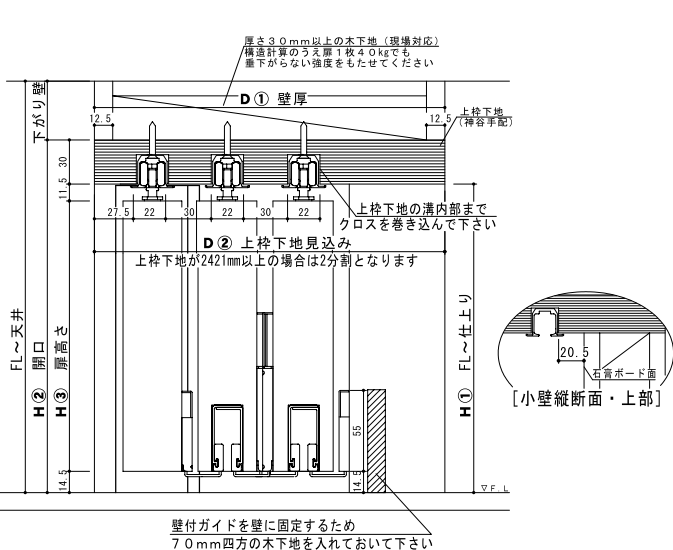

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H① FL~仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	D① 壁厚	-	239	備考	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	214	239		
H③ 扉高さ	2374	2674	2374	2674					
基準壁厚 239mm									




横 断面図

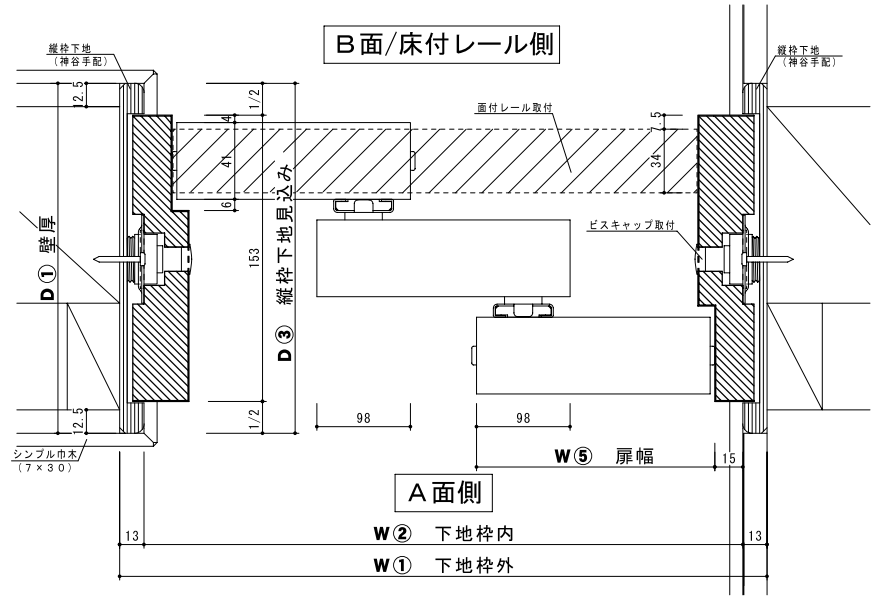


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)	
W①	下地枠外	2488	D ①	壁厚			187
W②	下地枠内	2462	D ③	縦枠下地見込み			187
W⑤	扉幅	875					
基準壁厚 187mm							

縦 断面図

天井高納まり

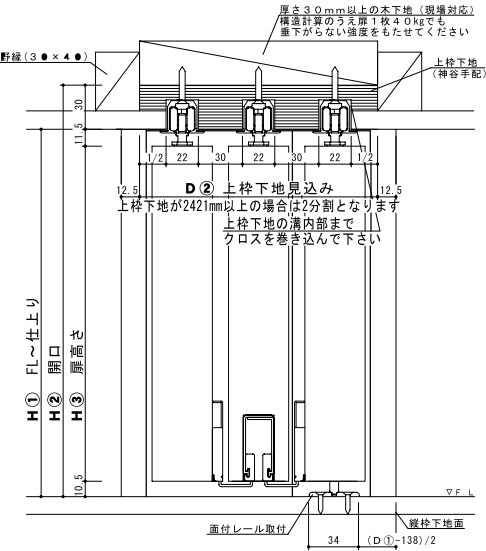

下がり壁納まり

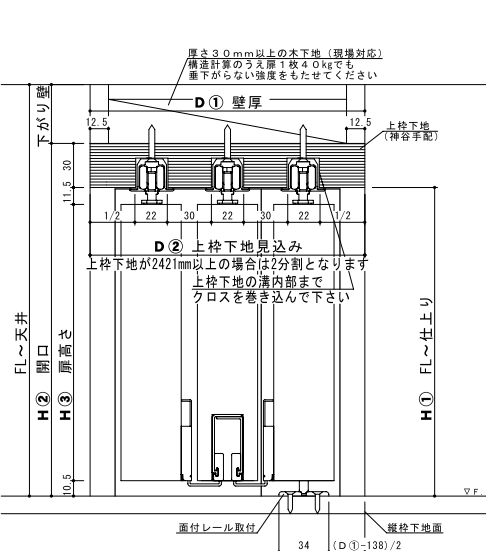


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700					
H ① FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	187		
H ② 開口	2430	2730	2430	2730	D ② 上枠下地見込み	162	187		
H ③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									


標準図 インセット枠

3枚引違い戸 連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込V】

開き勝手(当図面はR勝手です)




横断面図

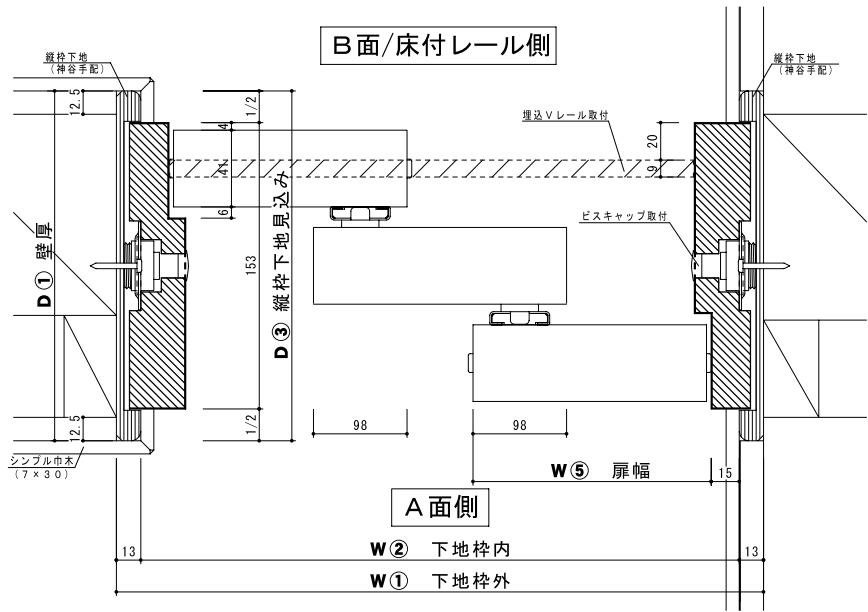


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		備考 ・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)
W①	下地枠外	2488	D①	壁厚		
W②	下地枠内	2462	D③	縦枠下地見込み		
W⑤	扉幅	875				
基準壁厚		187mm				

縦断面図

天井高納まり

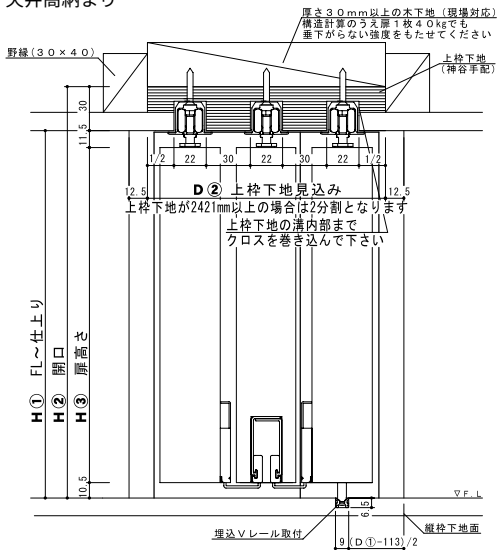


下がり壁納まり

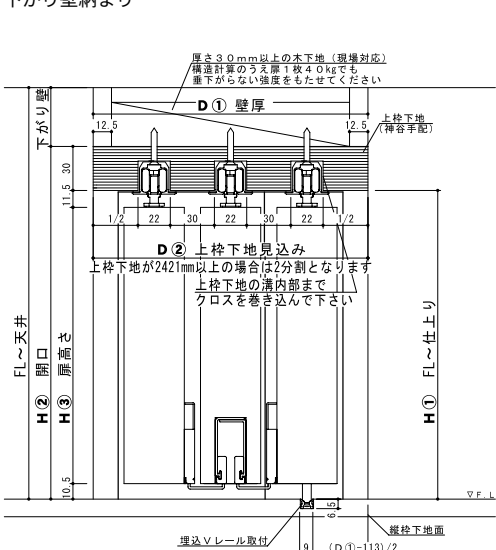


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)		
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700							
H ①	FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ①	壁厚			-	187
H ②	開口	2430	2730	2430	2730	D ②	上枠下地見込み			162	187
H ③	扉高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 187mm											

3枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/面付】




横断面図

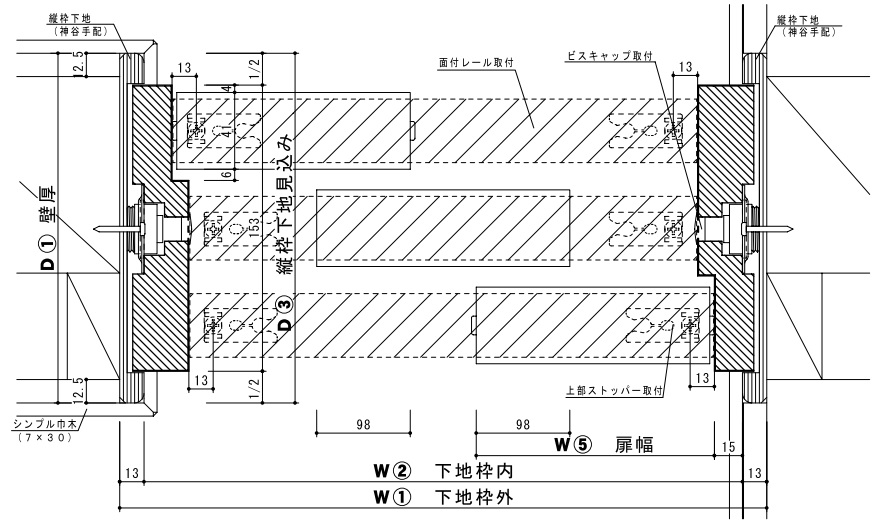


W 寸法 (mm)		W24	見込み寸法 (mm)		備考 ・ インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品) 化粧枠 (神谷手配品)	
W①	下地枠外	2488	D①	壁厚			187
W②	下地枠内	2462	D③	縦枠下地見込み			187
W⑤	扉幅	875					
基準壁厚 187mm							

縦断面図

天井高納まり

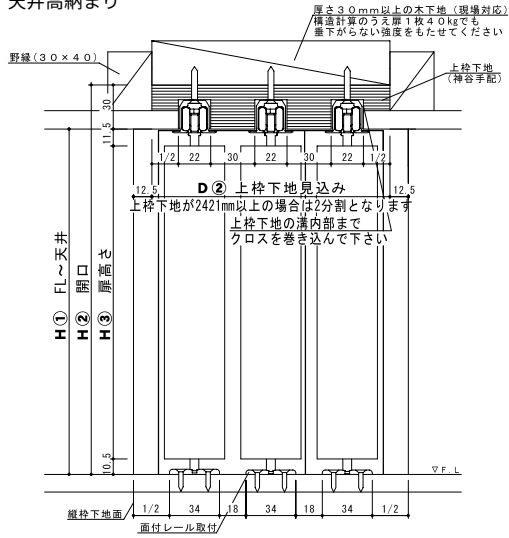

下がり壁納まり

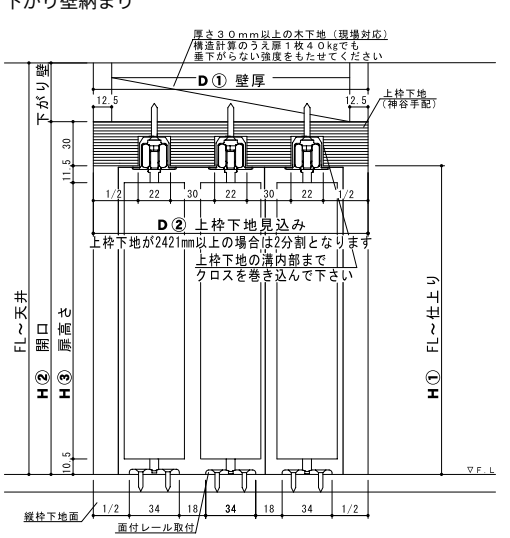


H 寸法 (mm)		天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	下地枠 (神谷手配品)	
		H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						
H①	FL〜仕上り	2400	2700	2400	2700	D①	壁厚	-			187
H②	開口	2430	2730	2430	2730	D②	上枠下地見込み	162			187
H③	扉高さ	2378	2678	2378	2678						
基準壁厚 187mm											

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記2点変更となります

①上部ストッパー (6個) が付きません

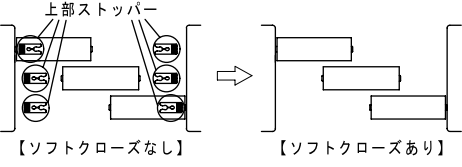


②跳ね上がり防止ナットが付きます




標準図 インセット枠

開き勝手(当図面は R 勝手です)



3 枚引違い戸 非連動タイプ【上吊+ 床付レール/埋込 V】


横 断面図

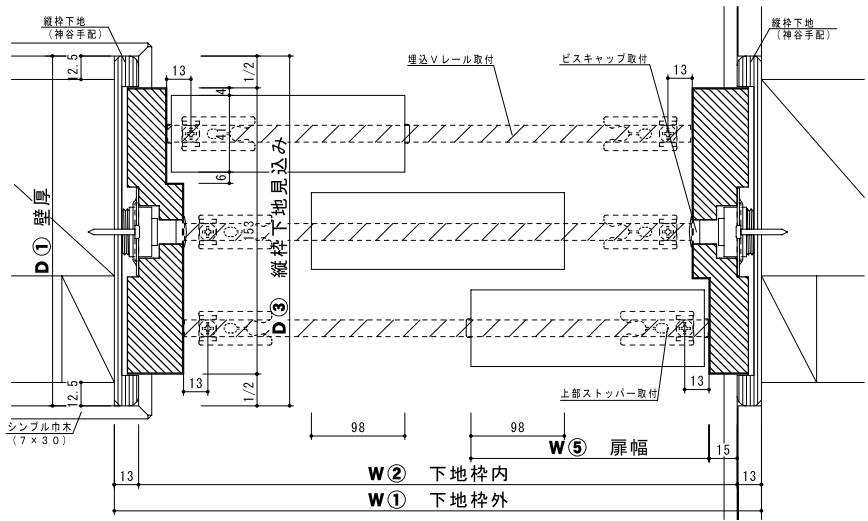


W 寸法 (mm)	W24	見込み寸法 (mm)		備考	
W① 下地枠外	2488	D① 壁厚	187	・インセット枠は軽量鉄骨下地の設定はありません	下地枠 (神谷手配品)
W② 下地枠内	2462	D③ 縦枠下地見込み	187		化粧枠 (神谷手配品)
W⑤ 扉幅	875				
基準壁厚 187mm					

縦 断面図

天井高納まり

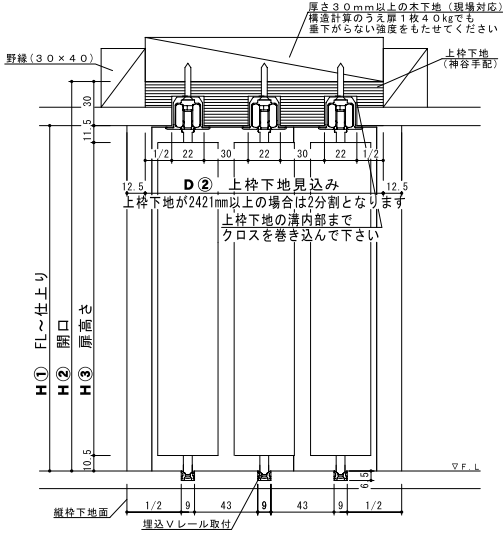

下がり壁納まり

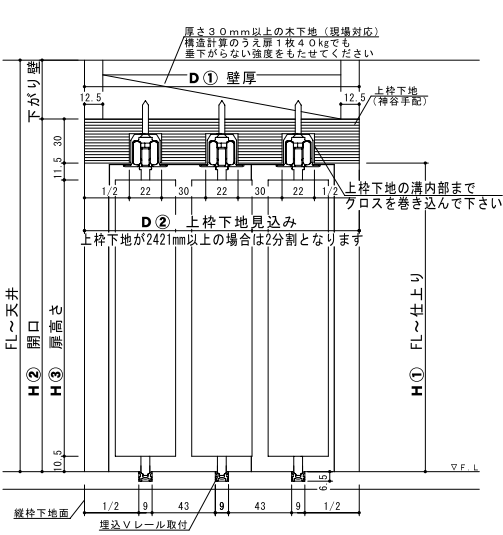


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり	下がり壁納まり	備考	
H2,400	H2,700	H2,400	H2,700						下地枠 (神谷手配品)
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	187		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	162	187		
H③ 扉高さ	2378	2678	2378	2678					
基準壁厚 187mm									

【注意事項】


ソフトクローズ付の場合 (オプション)

・納まりは変わりませんが、右記 2 点変更となります

①上部ストッパー (6 個) が付きません

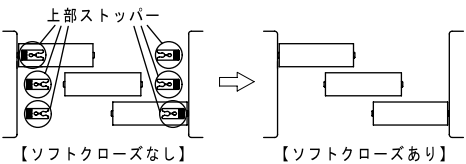

②跳ね上がり防止ナットが付きます



標準図 クローゼット枠 クロス施工



固定折れ戸 (2 枚 /4 枚)	P.268
フリー折れ戸 (2 枚 /4 枚 /6 枚)	P.270
折れ開き戸 (3 枚)	P.273
物入片開き戸	P.274
物入両開き戸	P.275

塗り壁施工について	
折れ戸	P.276
開き戸	P.277


寸法特注対応範囲	P.350
----------	-------



標準図 クローゼット枠クロス施工

2枚折れ戸【固定】


横断面図

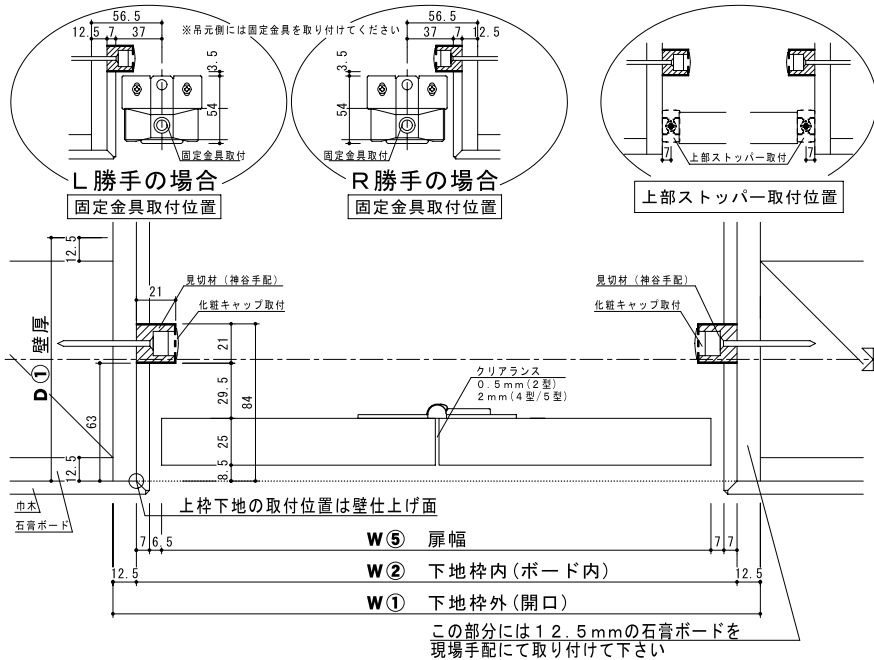


W 寸法 (mm)	W07		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	見切材 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W ① 下地枠外	805	790	D ① 壁厚	130	145	90	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ ミラー付き (オプション) を除き部材は LR 共通ですので、 任意の開き勝手にて施工してください ・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	
W ② 下地枠内	780	765						
W ⑤ 扉幅	752.5	737.5						
基準壁厚 在来工法：3.5 寸用 130 mm / 4 寸用 145 mm 軽量鉄骨下地用：70 mm								

縦断面図

天井高納まり

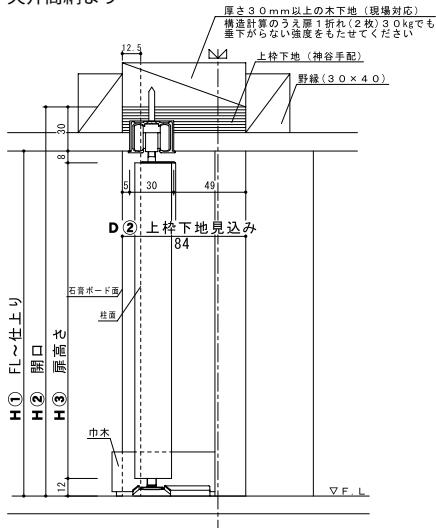


下がり壁納まり

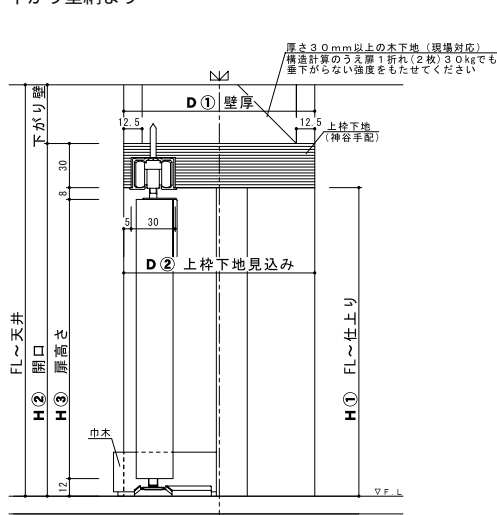

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H ① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	-	-	130	145	90	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	

4枚折れ戸【固定】


横断面図

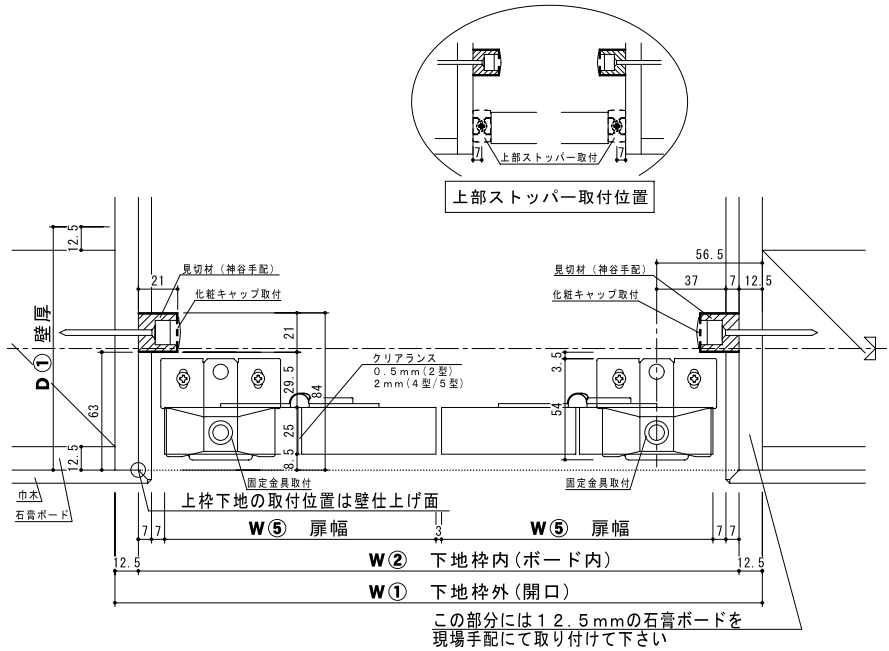


W寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	見切材 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D① 壁厚	130	145	90	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは 扉下端合わせです	
W② 下地枠内	1235	1220	1690	1675						
W⑤ 扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm										

縦断面図

天井高納まり

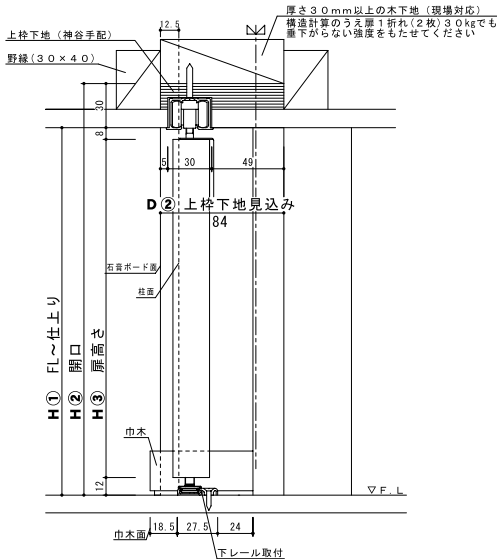

下がり壁納まり

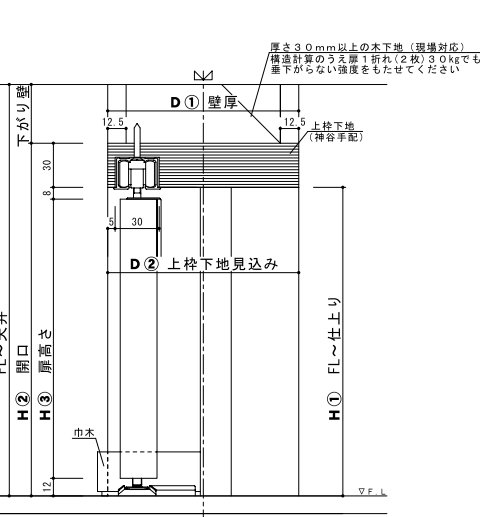


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	90		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	84	84	84	130	145	90		
H③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応													

標準図 クローゼット枠クロス施工



2枚折れ戸【フリー】


横断面図

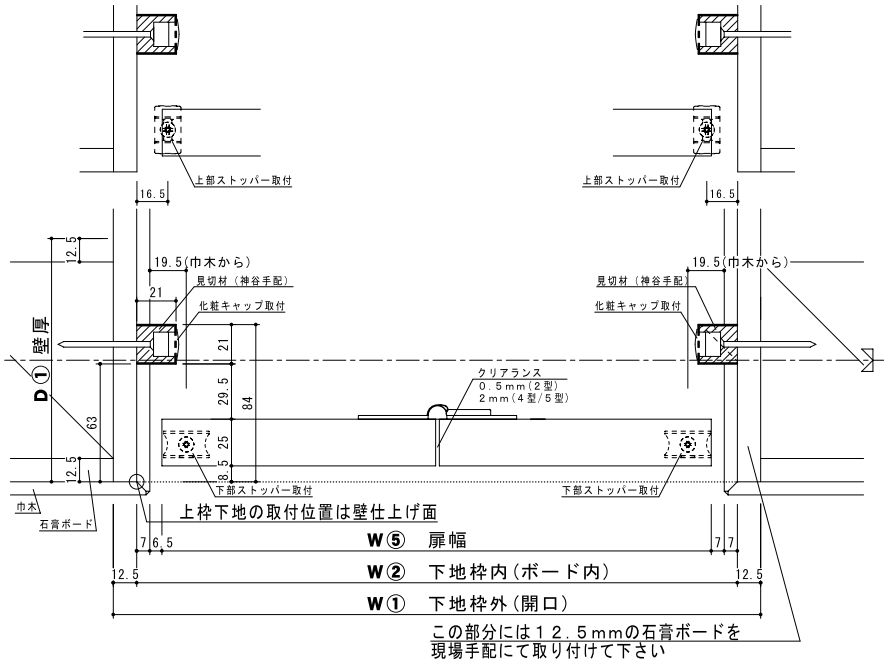


W寸法 (mm)	W07		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	見切材 (神谷手配品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	90	● 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に 15 mm以上の木下地が必要です (P.19 参照) ● ミラー付き (オプション) を除き部材は LR 共通ですので、 任意の開き勝手にて施工してください [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです 	
W② 下地枠内	780	765						
W⑤ 扉幅	752.5	737.5						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図

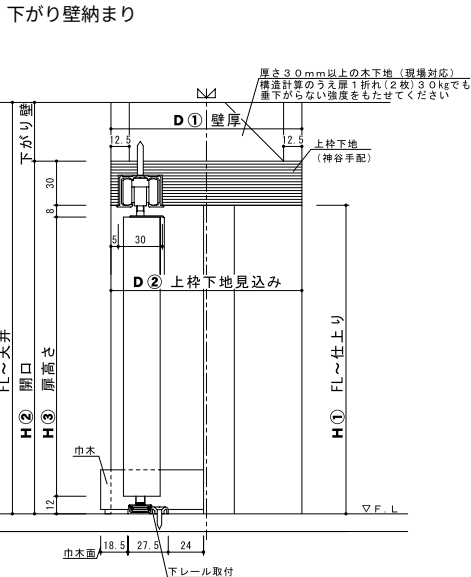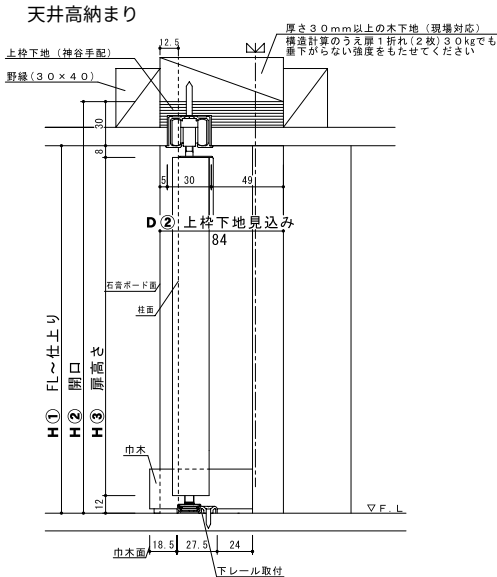


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	90	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	84	84	84	130	145	90		
H③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応													

4枚折れ戸【フリー】





ミラー付き(オプション)の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

横断面図

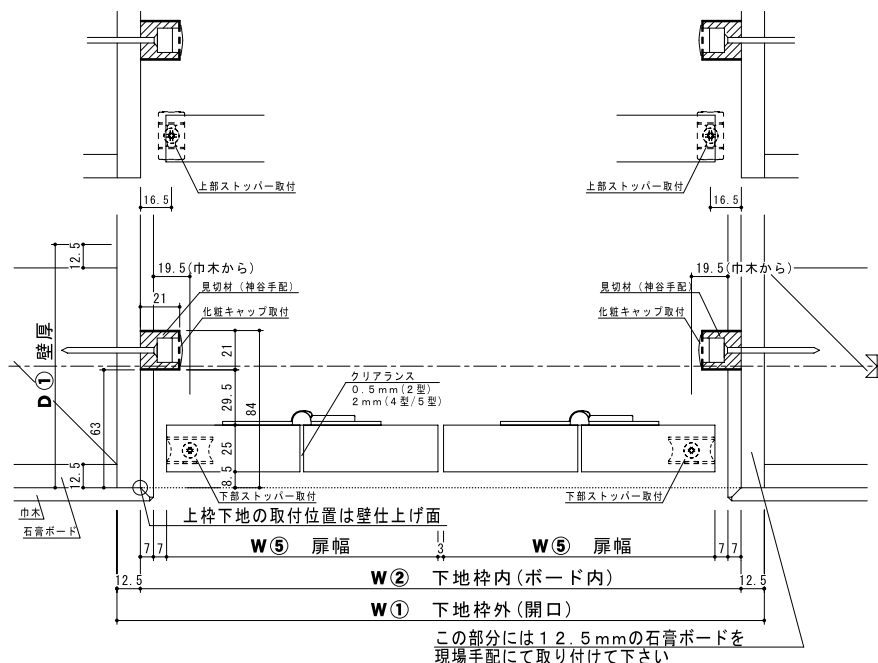

W 寸法 (mm)	W12		W16		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	見切材 (神谷手品)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1260	1245	1715	1700	D① 壁厚	130	145	90	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・ [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W② 下地枠内	1235	1220	1690	1675					・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは 扉下端合わせです	
W⑤ 扉幅	601.5	594.5	829.5	821.5						
基準壁厚 在来工法 : 3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用 : 70mm										

縦断面図

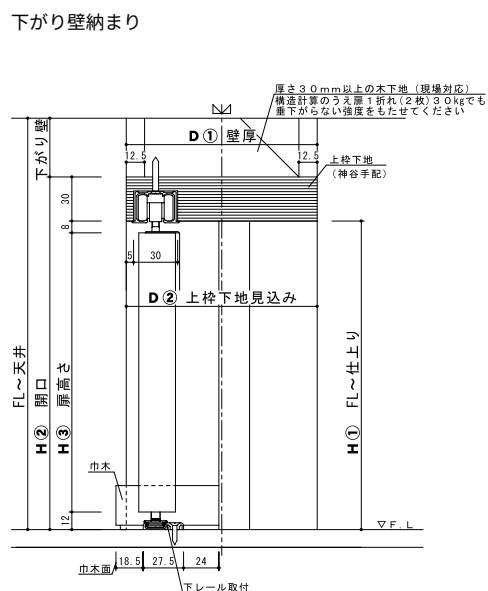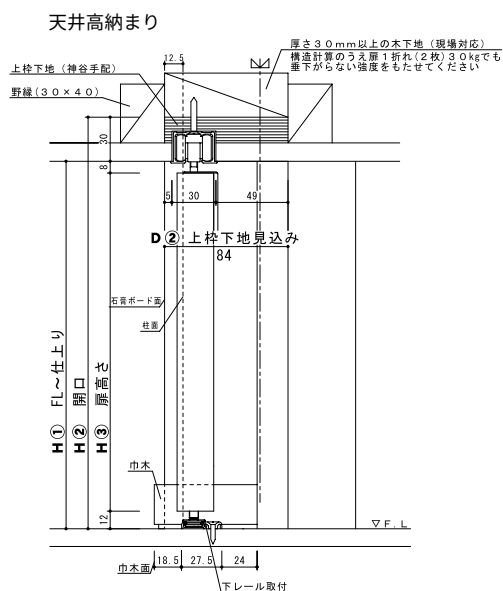

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	90		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	84	84	84	130	145	90		
H③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680									


基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応

■本図面は位置を表す図面であり、商品そのものの形状を示す図面ではありません。
■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

塗り壁施工の納まりについて▶ P.276～277


標準図 クローゼット枠クロス施工



6枚折れ戸【フリー】





ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか1カ所選択してください

横断面図

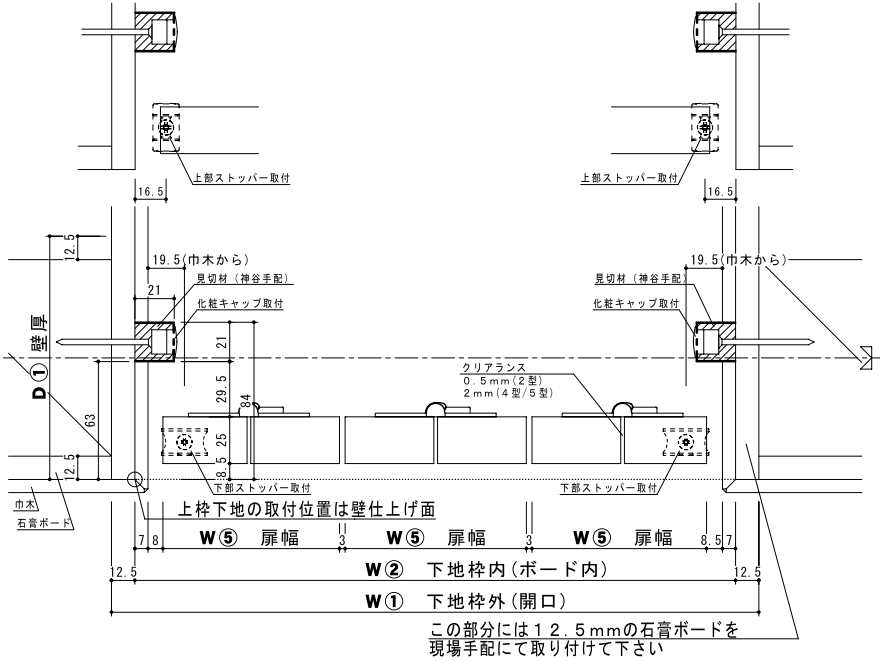

W寸法 (mm)	W26		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	2625	2610	D① 壁厚	130	145	90	・柱芯位置は壁厚130mm (柱105mm) の場合を示す	
W② 下地枠内	2600	2585					・ [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W⑤ 扉幅	854.5	849.5					・ [4型の取手取付位置について] 4型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050mmですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								


縦断面図

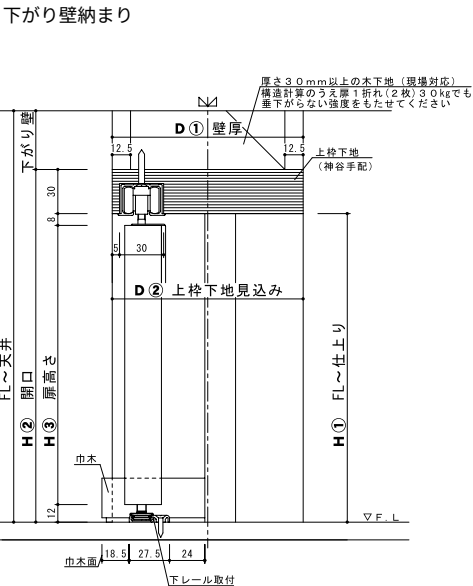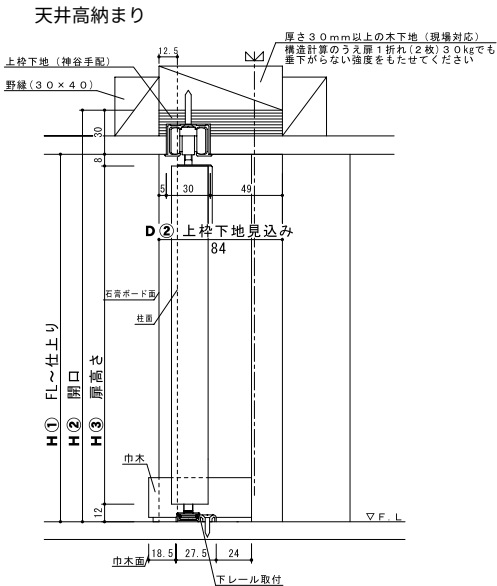

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H ① FL～仕上り	2400	2700	2400	2700	D ① 壁厚	-	-	-	130	145	90		
H ② 開口	2430	2730	2430	2730	D ② 上枠下地見込み	84	84	84	130	145	90		
H ③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応													

3枚折れ開き戸【固定】


横断面図

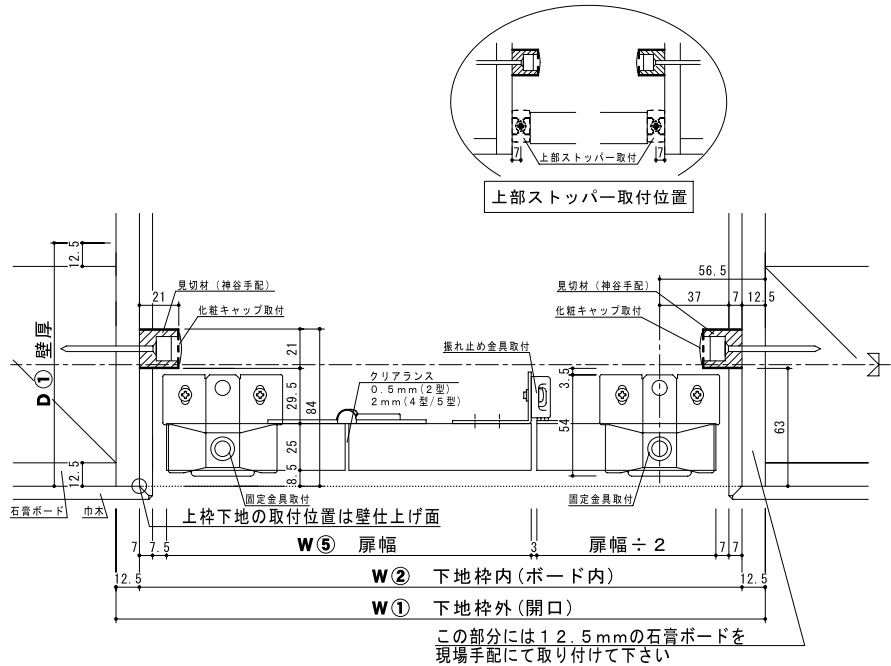


W 寸法 (mm)	W12		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	備考	見切材 (神谷手配)
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145						
W① 下地枠外	1260	1245	D① 壁厚	130	145	90	・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
W② 下地枠内	1235	1220					・ [軽量鉄骨下地の場合] 見切材裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W⑤ 扉幅	802.5	792.5					・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm								

縦断面図


天井高納まり

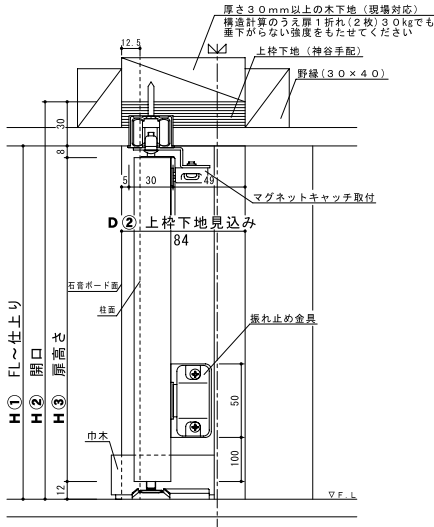


下がり壁納まり

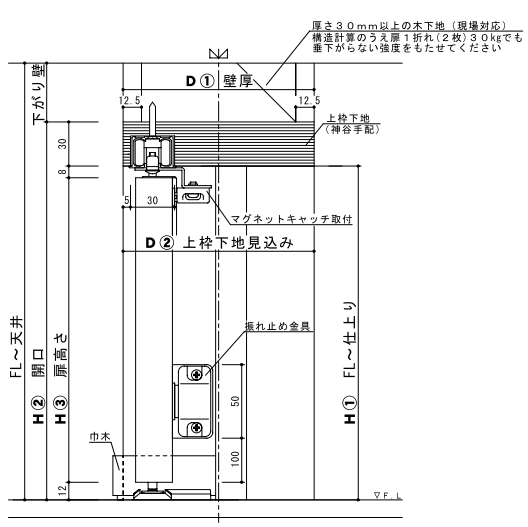

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり			備考 ・ 柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の 場合を示す	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70		
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	90		
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	84	84	84	130	145	90		
H③ 扉高さ	2380	2680	2380	2680									
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応													



W 寸法 (mm)	W05	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す ・[軽量鉄骨下地の場合] 縦枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・[4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです		 縦枠 (神谷手配品)
W① 下地枠外	559	D① 壁厚	130	145			
W② 下地枠内	534						
W⑤ 扉幅	500						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm							

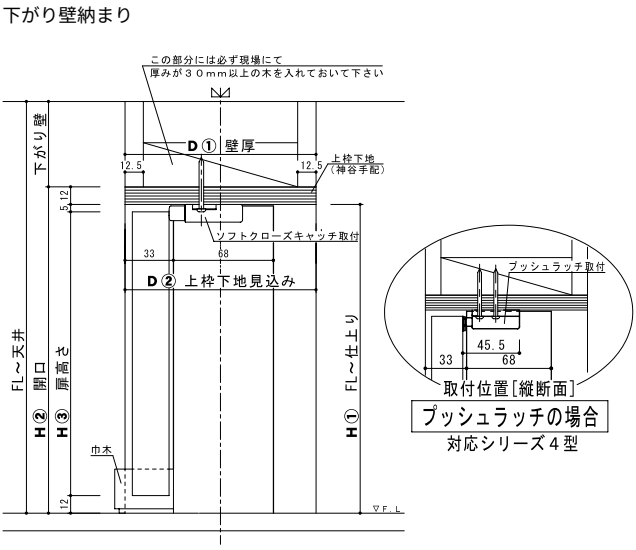

H寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考 ・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	 下地枠 (神谷手配品)
	H2,400	H2,700	H900	H1,200	H1,800	H2,400		H2,700	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	基準壁厚 130/70		
H① FL~仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700	D① 壁厚	-	-	130	145	
H② 開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	2712	D② 上枠下地見込み	-	-	130	145	
H③ 屏高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383	2683						
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm/4寸用145mm 軽量鉄骨下地用：70mm ・ミラー付(オプション)はCH2,406までの対応													


物入両開き戸

開き勝手 (当図面は吊元なしです)



ミラー付き (オプション) の場合、ご注文時にミラー位置を左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください


横断面図

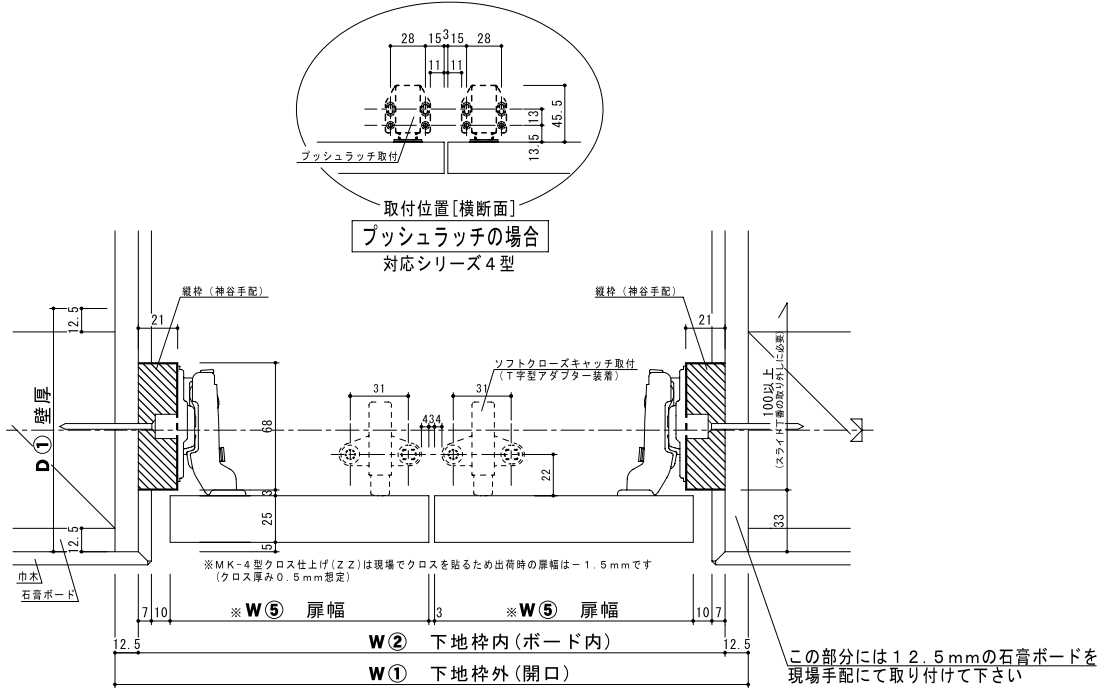


W 寸法 (mm)	W07		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145	備考	
	基準壁厚 130/70	基準壁厚 145					
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
W② 下地枠内	780	765				・ [軽量鉄骨下地の場合] 縦枠裏に 15 mm 以上の木下地が必要です (P.19 参照)	
W⑤ 扉幅	371.5	364				・ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	

縦断面図

天井高納まり

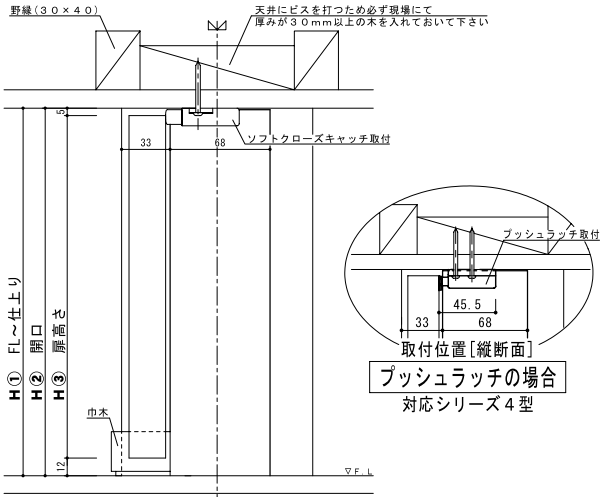

下がり壁納まり

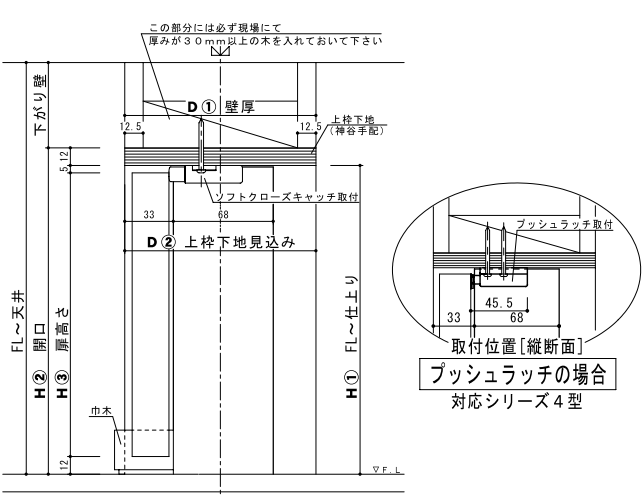

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり				見込み寸法 (mm)	天井高納まり 基準壁厚 130/70	下がり壁納まり 基準壁厚 130/70	備考	
	H2,400	H2,700	H900	H1,200	H1,800	H2,400					
H① FL~仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	D① 壁厚	-	130	・柱芯位置は壁厚 130 mm (柱 105 mm) の場合を示す	
H② 開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	D② 上枠下地見込み	-	130		
H③ 扉高さ	2383	2683	911	1211	1816	2383					

塗り壁施工の 納まりについて

物入両開き戸・物入片開き戸

物入両開き戸・物入片開き戸の塗り壁施工の際は以下をご参照いただきクロス施工での各納まり図をご確認下さい。

【横断面図・
縦断面図（天井高納まり）共通】
納まり・壁厚・寸法は
クロス仕様と同じです。

天井高納まり・下がり壁納まり共通
：壁面の塗り厚 2 ～ 3mm
天井高納まりの場合 ：天井仕上り面はクロス貼り仕上げ
下がり壁納まりの場合：下がり壁仕上り面の塗り厚 1.5mm
上記の仕様で現場製作ください。

標準図 クローゼット枠塗り壁施工


物入両開き戸

開き勝手（当図面は吊元なしです）

ミラー付き（オプション）の場合、ご注文時にミラー位置を
左右どちらか選択し、必ず吊元側になるように施工してください

◀（例）物入両開き戸


横断面図

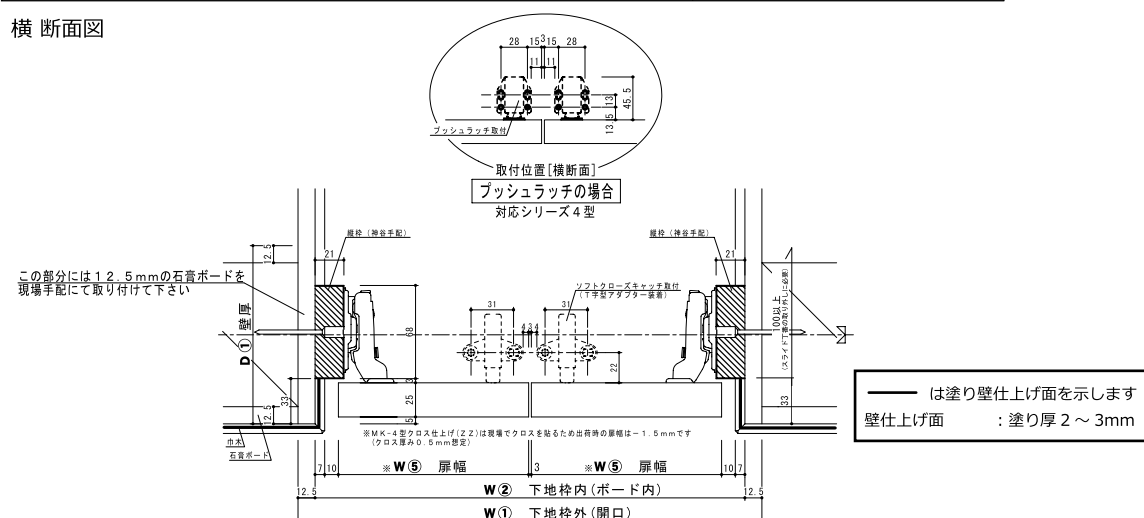

W 寸法 (mm)	W07		見込み寸法 (mm)	基準壁厚		備考
	基準壁厚 130/70	145		130/70	145	
W① 下地枠外	805	790	D① 壁厚	130	145	・柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す ・[軽鋼鉄骨下地の場合] 縦枠裏に 15mm以上の木下地が必要です (P.19 参照) ・[4 型の取手取付位置について] 4 型の取手取付位置は取手センター FL ～ 1050mm ですが、 現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです
W② 下地枠内	780	765				
W⑤ 扉幅	371.5	364				

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽鋼鉄骨下地用：70mm

縦断面図

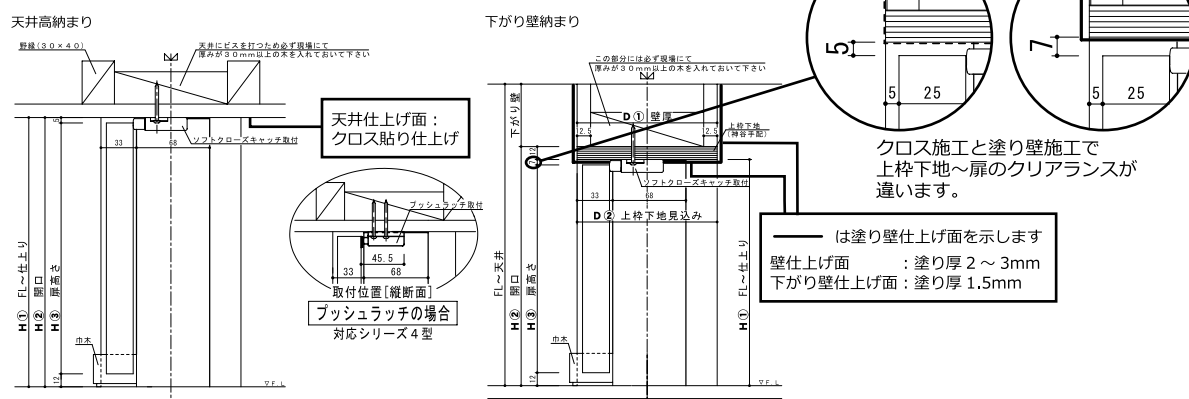


H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		備考
	H2,400	H2,700	H900	H1,200		壁厚 130/70	壁厚 145	壁厚 130/70	壁厚 145	
H④ FL～仕上り	2400	2700	928	1228	1833	2400	2700	D④ 壁厚	-	・柱芯位置は壁厚 130mm (柱 105mm) の場合を示す ・下地枠 (神谷手配品)
H② 開口	2400	2700	940	1240	1845	2412	2712	D② 上枠下地見込み	-	
H③ 扉高さ	2383	2683	909	1209	1814	2381	2681			

基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm 軽鋼鉄骨下地用：70mm ミラー付(オプション)はCH2,400

【縦断面図（下がり壁納まり）】

壁厚はクロス施工と同じです。
H 寸法は以下の通りです
・H①FL～仕上り クロス施工と同じ
・H②開口 クロス施工と同じ
・H③扉高さ クロス施工 -2mm

連続開き戸

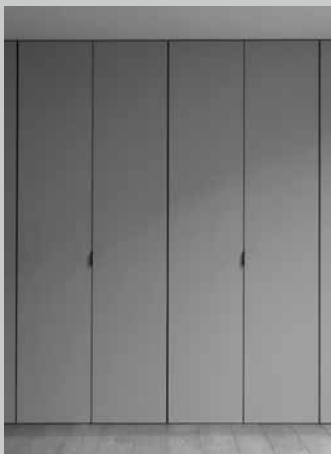

連続開き戸

ダンテ・シナ・バリオ・エフエス
エヌセンス・ルチェンテ・キューブ

1 枚タイプ	P.280
2 枚タイプ	P.281
4 枚タイプ	P.282
6 枚タイプ	P.283
連続開き戸の組み合わせ (参考図)	P.284


寸法特注対応範囲 P.350




CAD データ
ダウンロードページ TOP



施工手順書
ダウンロードページ TOP

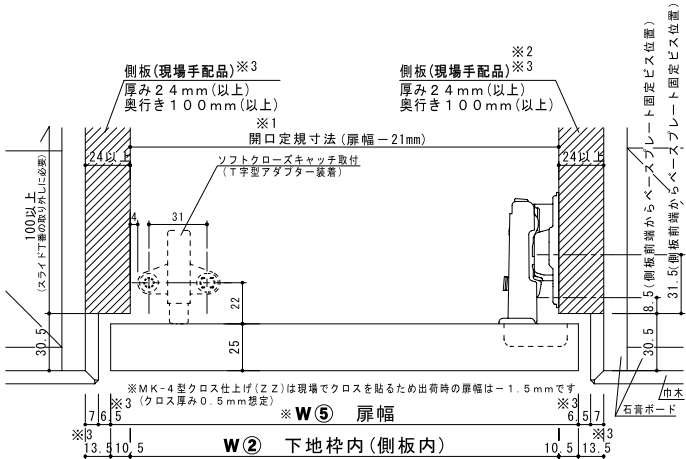


W寸法 (mm)	W05	備考	図面表記
W② 下地枠内	479	※ 連続開き戸 1 枚タイプは側板を現場製作でご用意いただく商品です	※ 1…開口上定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
W⑤ 扉幅	500	※ 2…側板には荷重がかかるので十分強度を確保して取り付けてください	※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (6.5 mm / 13.5 mm) が広がります
開口定規寸法	479	※ [4 型の取手取付位置について] 4 型の取手は現場取付です 標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です オプションロングタイプは扉下端合わせです	
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm			

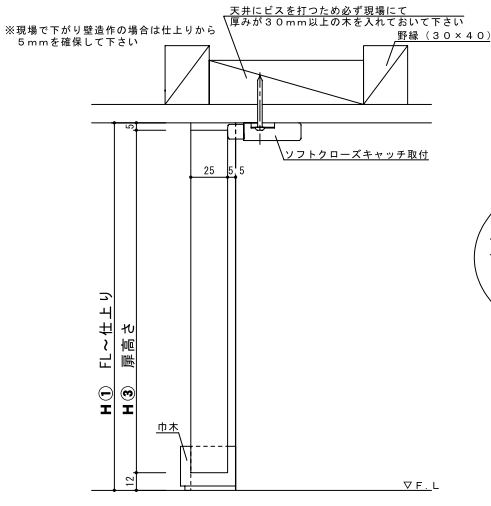

H寸法(mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	990	1833	2400	2700
H③ 屏高さ	973	1816	2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください

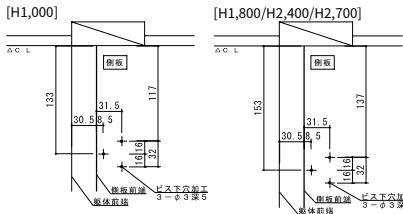



枠レス

開き勝手 (当図面は吊元なしです)

連続開き戸【2枚タイプ】





横断面図

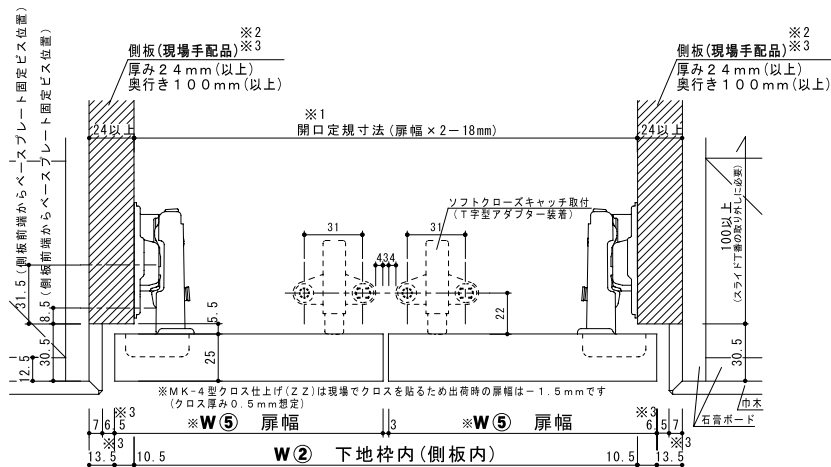

W 寸法 (mm)		W07		備考	図面表記
		基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W②	下地枠内	732	717		
W⑤	扉幅	375	367.5		
開口定規寸法		732	717		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm/4寸用145mm					

縦断面図

天井高納まり

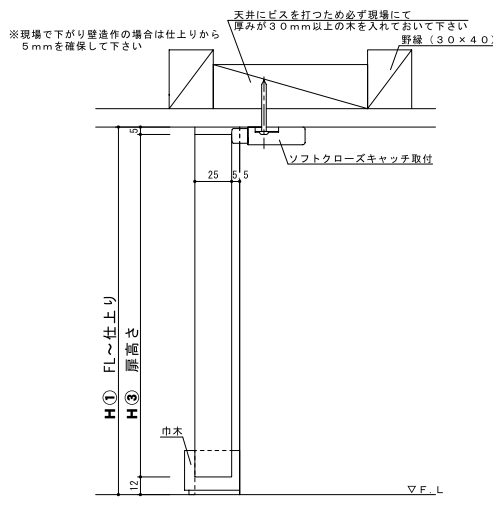


H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700	備考 ・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください
H① FL～仕上り	990	1833	2400	2700	
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683	

</



枠レス

連続開き戸【4枚タイプ】

開き勝手（当図面は吊元なしです）



横断面図

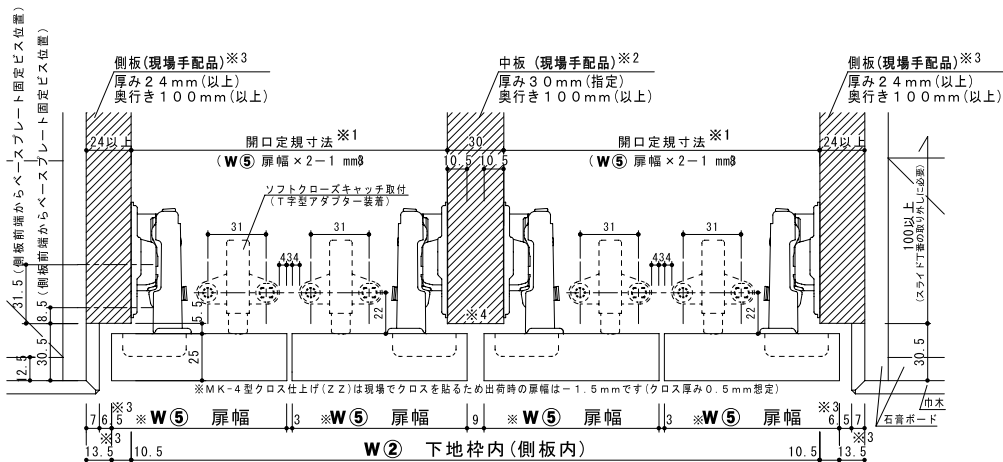



W 寸法 (mm)	W12		W16	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145
W② 下地枠内	1187	1172	1642	1627
W⑤ 扉幅	298	294.5	412	408
開口定規寸法	578	571	806	798
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm				

- 備考
- 連続開き戸4枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
 - 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.284 をご確認ください
 - [4型の取手取付位置について]
4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL～1050mmですが、
現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

- 図面表記
- ※1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
 - ※2…中板には荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けてください
 - ※3…24mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (6.5mm / 13.5mm) が広がります
 - ※4…中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします


縦断面図

天井高納まり

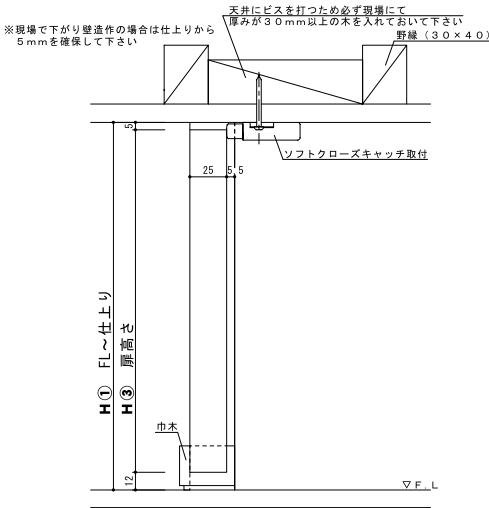

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683


- 備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください

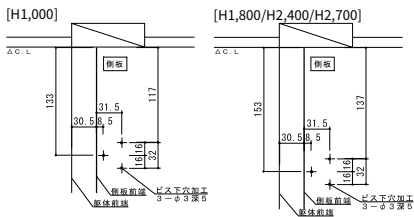


【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- 中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合
【イメージ】

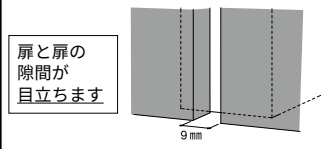

中板の正面が扉と近似色の場合
【イメージ】

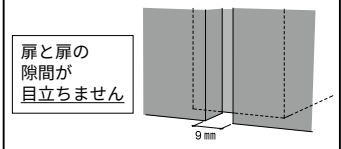

枠レス

連続開き戸【6枚タイプ】

開き勝手（当図面は吊元なしです）

横断面図

取付位置【横断面】

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：4型

W 寸法 (mm)	W26	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145
W② 下地枠内	2552	2537
W⑤ 扉幅	424	421.5
開口定規寸法	830	825
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm		

備考

- 連続開き戸6枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
- 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ずP.284をご確認ください
- 〔4型の取手取付位置について〕
4型の取手は現場取付です
標準取付位置は取手センター FL ~ 1050 mm ですが、現場で高さ調整が可能です
オプションロングタイプは扉下端合わせです

図面表記

※1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます

※2…中板には荷重がかかるので中板を取り付ける際は十分強度を確保して取り付けてください

※3…※24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（6.5 mm / 13.5 mm）が広がります

※4…中板の正面の小口面は扉と近似色にすることをおすすめします

縦断面図

天井高納まり

取付位置【縦断面】

プッシュラッチの場合

対応シリーズ：4型

H 寸法 (mm)	H1,000	H1,800	H2,400	H2,700
H① FL~仕上り	990	1833	2400	2700
H③ 扉高さ	973	1816	2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください

[H1,000]

[H1,800/H2,400/H2,700]

【注意事項】

中板正面の小口面処理について

- 中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の隙間が目立ちます

中板の正面が扉と近似色の場合

【イメージ】


扉と扉の隙間が目立ちません

参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえご利用ください。

- ・1セットごとに高さ変更可能です（丁番の位置は変更不可・取手付は取手位置にご注意ください）
- ・中板は必ず30mm固定としてください
- ・中板の正面の小口は扉と近似色にすることをおすすめします
- ・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

3枚



[同じ扉幅にする場合の計算式]

下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。


$$W⑤扉幅 = (\text{ボード内} - 39) \div 3$$

$$W⑤扉幅 = (\text{側板内} + 9) \div 3$$


※MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず
30mm固定
としてください

例：1枚 + 2枚を組み合わせて3枚開き戸として利用

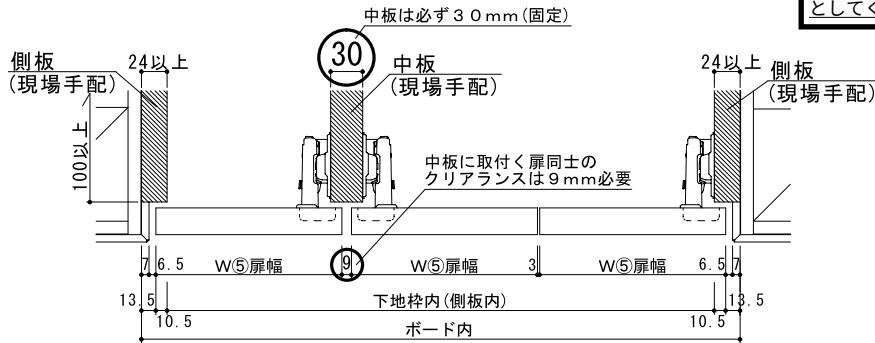

5枚



[同じ扉幅にする場合の計算式]

下記計算式にてW⑤扉幅を算出し、各セット毎にW⑤を指定してください。


$$W⑤扉幅 = (\text{ボード内} - 51) \div 5$$

$$W⑤扉幅 = (\text{側板内} - 3) \div 5$$


※MM6型と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

中板は必ず
30mm固定
としてください

例：1枚 + 4枚を組み合わせて5枚開き戸として利用

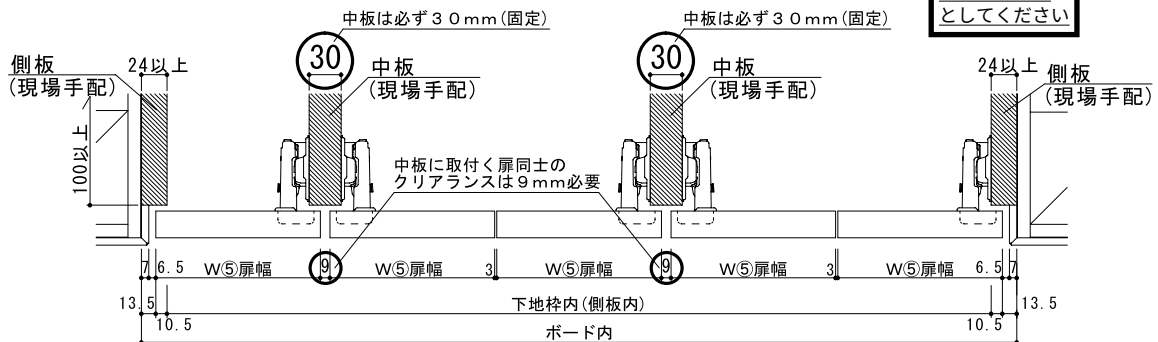

8枚




例：4枚を2セット組み合わせて8枚開き戸として利用

[手配時のご入力寸法]

$$(\text{物入8枚開き戸の下地枠内(側板内)} - 30) \div 2 = \text{物入4枚開き戸のW②下地枠内(側板内)}$$

中板は必ず
30mm固定
としてください

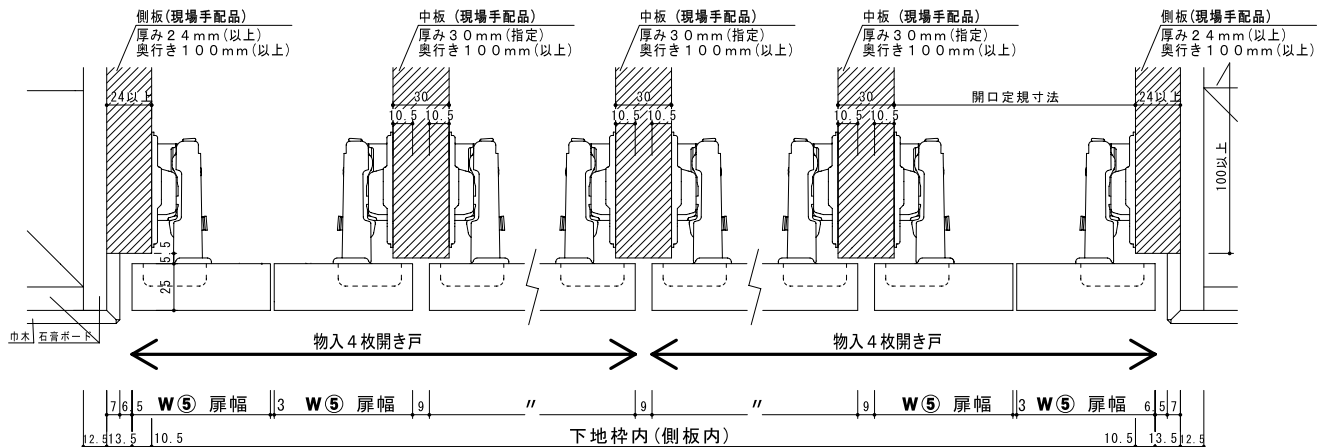

全面ミラークローゼット



連続開き戸



MM6・MM7・MM8 型

MM6 型	1 枚タイプ	P.286
	2 枚タイプ	P.287
	4 枚タイプ	P.288
	6 枚タイプ	P.289
MM7 型	1 枚タイプ	P.290
	2 枚タイプ	P.291
	4 枚タイプ	P.292
	6 枚タイプ	P.293
MM8 型	1 枚タイプ	P.294
	2 枚タイプ	P.295
	4 枚タイプ	P.296
	6 枚タイプ	P.297
連続開き戸の組み合わせ（参考図）		P.298

寸法特注対応範囲

P.350

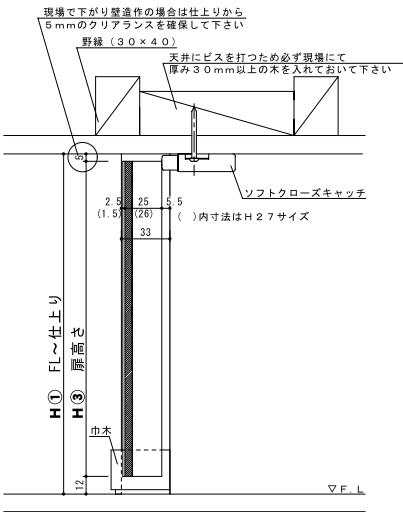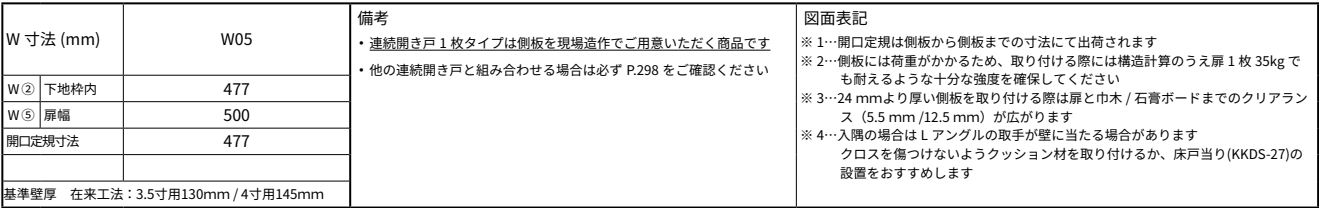

[illegible]


枠レス

開き勝手 (当図面は吊元なしです)

連続開き戸【MM6 型専用 2 枚タイプ】




横 断面図

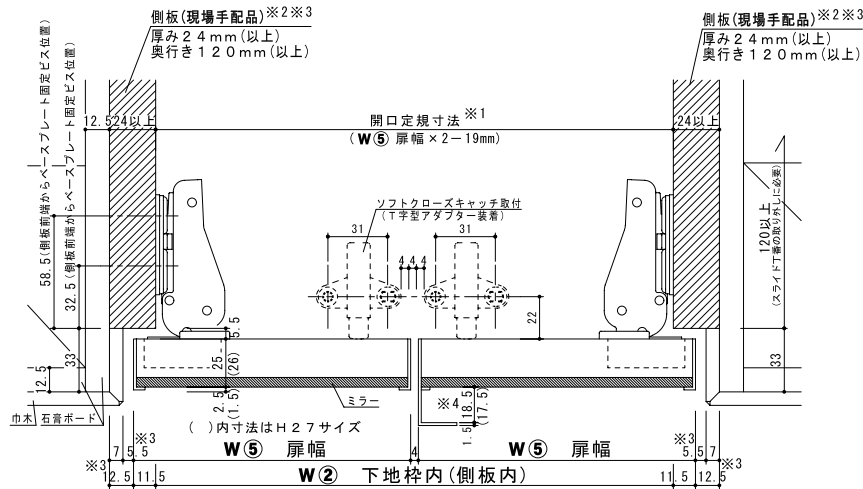

W 寸法 (mm)	W07		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	732	717	・ 連続開き戸 2 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です ・ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください ※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります ※ 4…入隅の場合は L アングルの取手が壁に当たる場合があります クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします
W⑤ 扉幅	375.5	368		
開口定規寸法	732	717		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm				

縦 断面図

天井高納まり

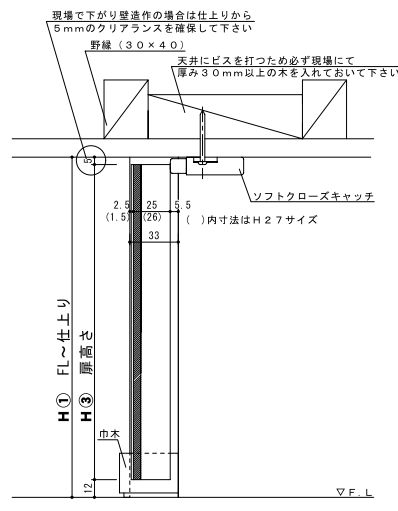


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	
H① FL～仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	


枠レス

連続開き戸【MM6 型専用 4 枚タイプ】

開き勝手（当図面は吊元なしです）



横断面図

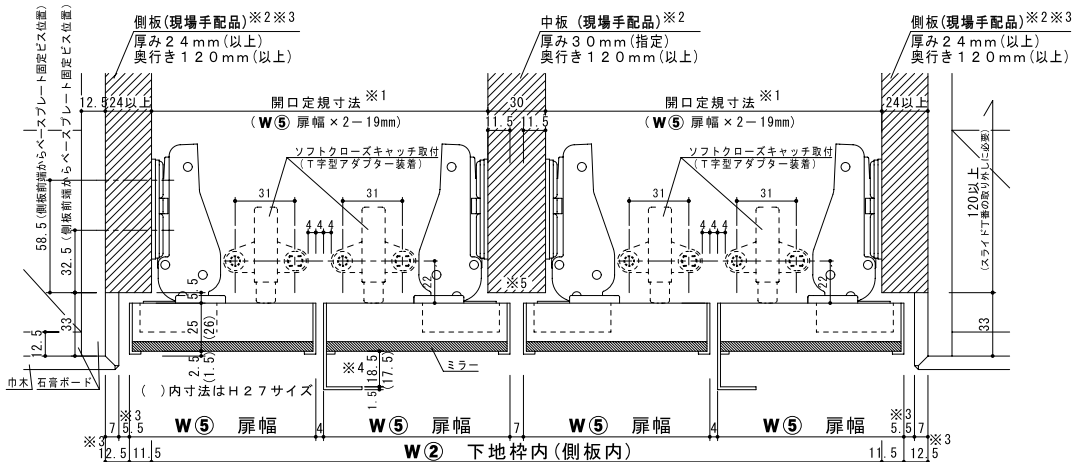


W 寸法 (mm)	W12		W16	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145
W② 下地枠内	1187	1172	1642	1627
W⑤ 扉幅	298.5	295	412.5	408.5
開口定規寸法	578	571	806	798
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm				

- 備考
- 連続開き戸4枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です
 - 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください

- 図面表記
- ※1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
 - ※2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉1枚35kgでも耐えるような強度を確保して取り付けください
 - ※3…24mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス（5.5mm/12.5mm）が広がります
 - ※4…入隅の場合はLアングルの取手が壁に当たる場合があります。クロスに傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り(KKDS-27)の設置をおすすめします
 - ※5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色（ダーク系）にすることを おすすめします


縦断面図

天井高納まり

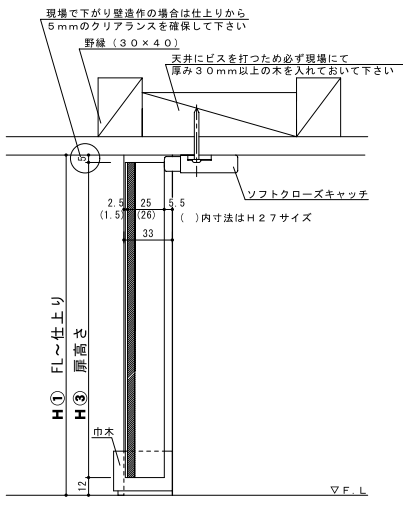

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683


- 備考
- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください




【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- 中板の正面の小口は扉小口と類似色（ダーク系）にすることを おすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合
【イメージ】




中板の正面が扉と類似色（ダーク系）の場合
【イメージ】




枠レス

連続開き戸【MM6 型専用 6 枚タイプ】

開き勝手 (当図面は吊元なしです)




横断面図

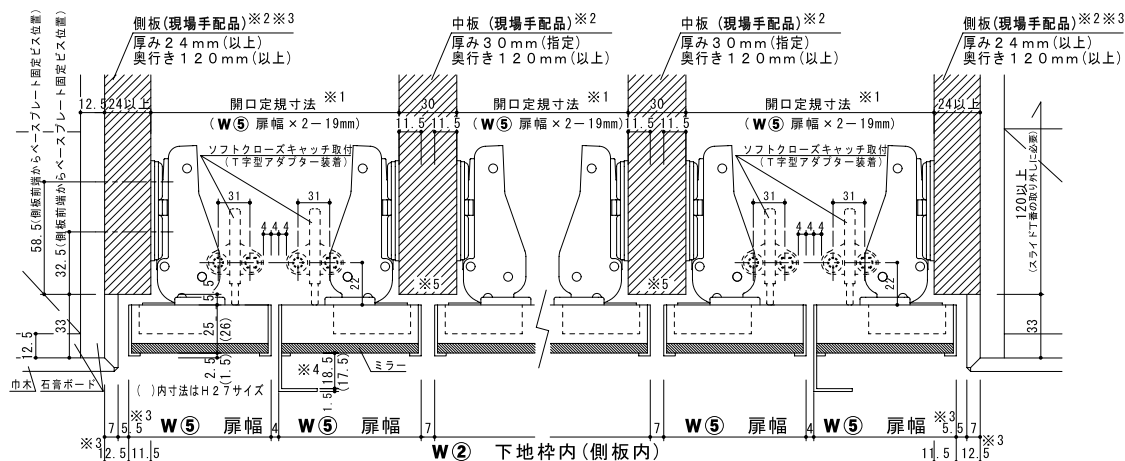

W 寸法 (mm)	W26		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	2552	2537	・連続開き戸 6 枚タイプは側板を現場製作でご用意いただく商品です ・他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください ※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります ※ 4…入隅の場合は L アンクルの取手が壁に当たる場合があります クローズを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします ※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
W⑤ 扉幅	424.5	422		
開口定規寸法	830	825		
基準壁厚 在来工法: 3.5 寸用 130mm / 4 寸用 145mm				

縦断面図

天井高納まり

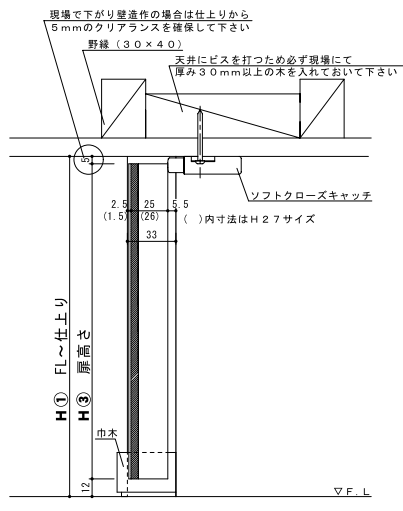


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	図面表記
H① FL~仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	

【注意事項】

中板正面の小口面処理について

- 中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします



中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちます




中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合


【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません





W 寸法 (mm)	W05	備考 ※ 連続開き戸 1 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です ※ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	図面表記 ※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください ※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と中木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がります ※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします
W② 下地枠内	477		
W⑤ 扉幅	500		
開口定規寸法	477		
基準壁厚 在来工法: 3.5寸用130mm / 4寸用145mm			

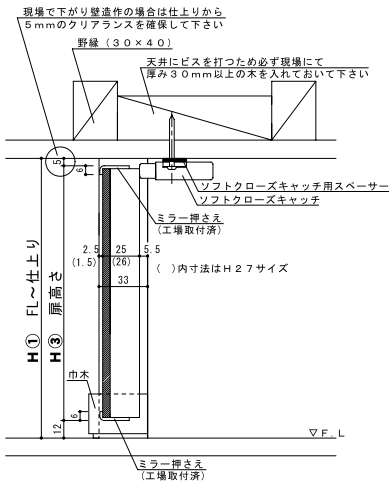

H寸法(mm)		H2,400	H2,700
H① FL〜仕上り		2400	2700
H③ 扉高さ		2383	2683

備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください


枠レス

開き勝手（当図面は吊元なしです）

連続開き戸【MM7 型専用 2 枚タイプ】




横 断面図

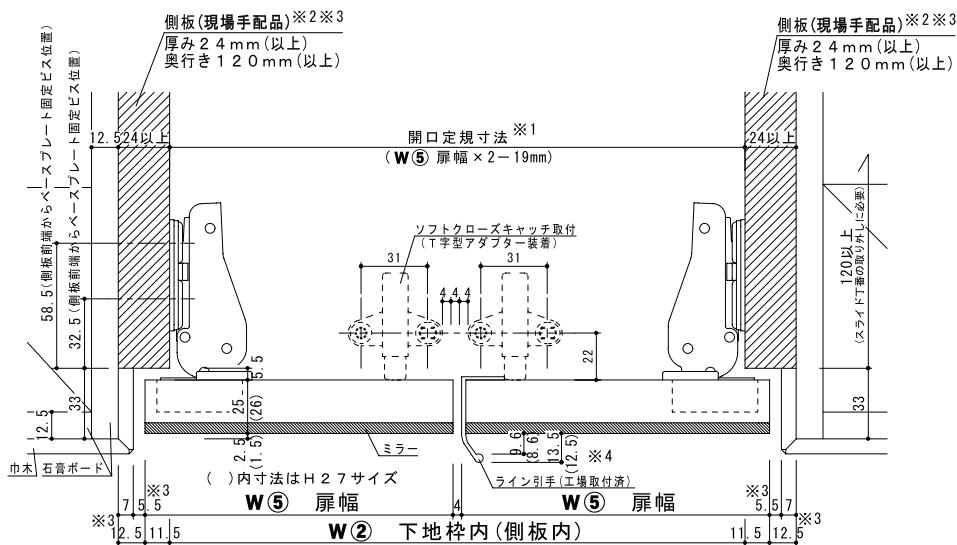

W 寸法 (mm)	W07		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	732	717	・ 連続開き戸 2 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です ・ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください ※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります ※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします
W⑤ 扉幅	375.5	368		
開口定規寸法	732	717		
基準壁厚 在来工法：3.5 寸用 130mm / 4 寸用 145mm				

縦 断面図

天井高納まり

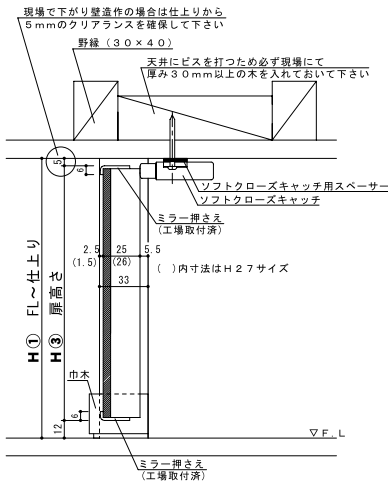


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	
H① FL～仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	


枠レス

連続開き戸【MM7 型専用 4 枚タイプ】

開き勝手（当図面は吊元なしです）



横 断面図

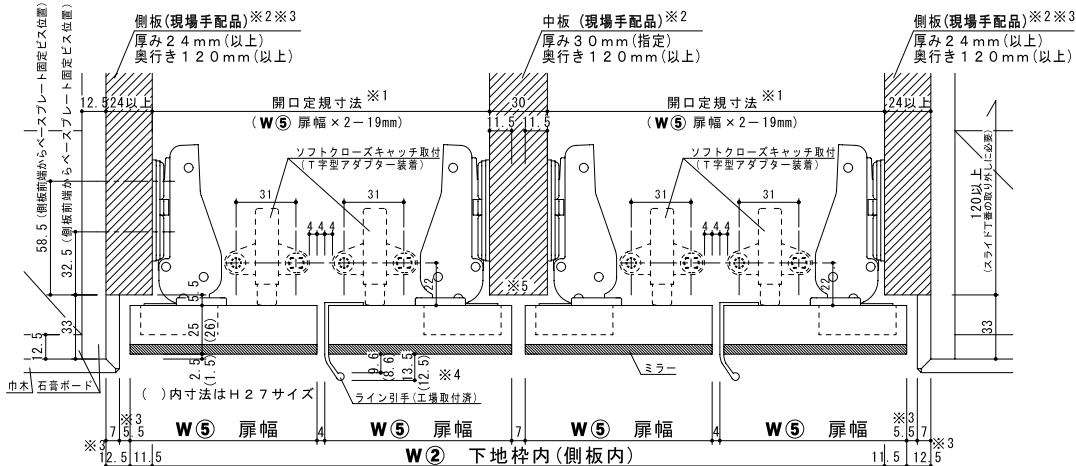


W 寸法 (mm)	W12		W16	
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145
W② 下地枠内	1187	1172	1642	1627
W⑤ 扉幅	298.5	295	412.5	408.5
開口定規寸法	578	571	806	798
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm				

備考	図面表記
・連続開き戸 4 枚タイプは側板を現場製作でご用意いただく商品です	※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
・他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください
	※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がります
	※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
	※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします

縦 断面図

天井高納まり

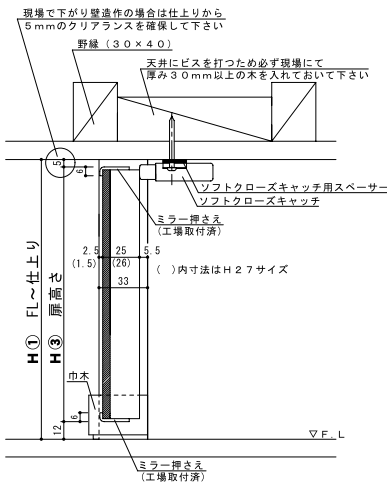


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683

備考	図面表記
・側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます
	※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください
	※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がります
	※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります
	※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします


【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- ・中板の正面の小口は扉小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします

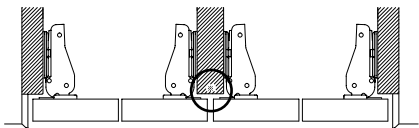


中板の正面が扉と近似色でない場合
【イメージ】




中板の正面が扉と類似色（ダーク系）の場合
【イメージ】



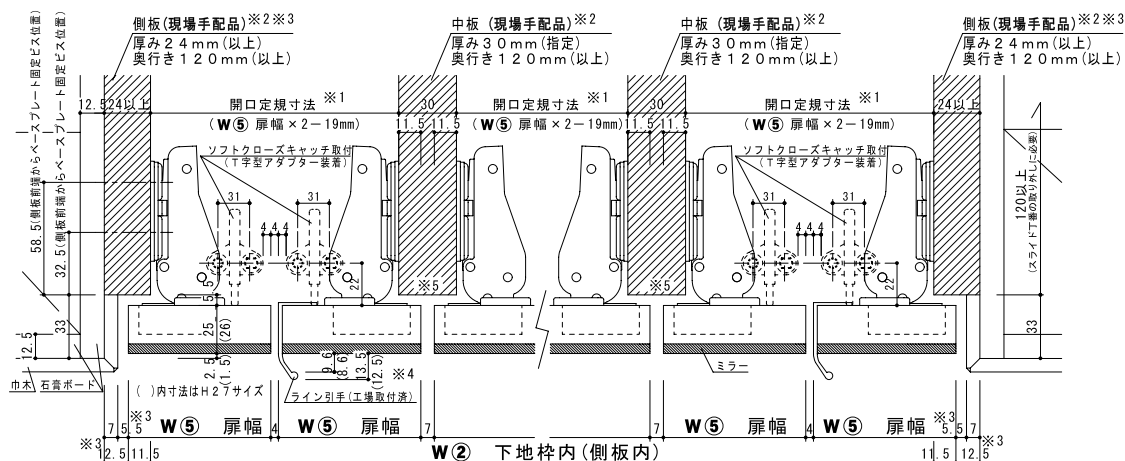

W 寸法 (mm)	W26		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	2552	2537	・連続開口戸 6 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です ・他の連続開口戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付ける際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください ※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と床木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります ※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします ※ 5…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
W⑤ 屏幅	424.5	422		
開口定規寸法	830	825		
基準壁厚 在来工法: 3.5 寸用 130mm / 4 寸用 145mm				

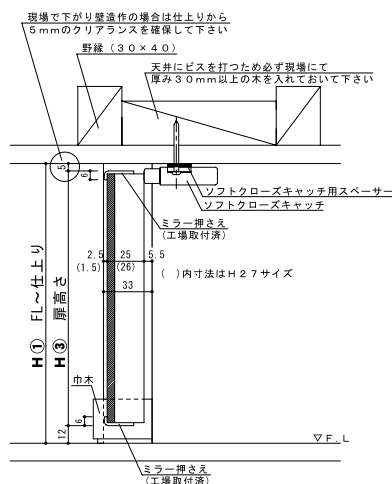


H寸法 (mm)	H2,400	H2,700
H① FL～仕上り	2400	2700
H③ 扉高さ	2383	2683


備考

- 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください


- ・中板の正面の小口は扉小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします

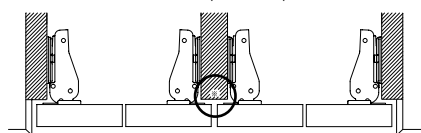

【イメージ】




【イメージ】



枠レス	開き勝手（当図面はR吊元です）
連続開き戸【MM8 型専用 1 枚タイプ】	プッシュラッチ仕様


横断面図

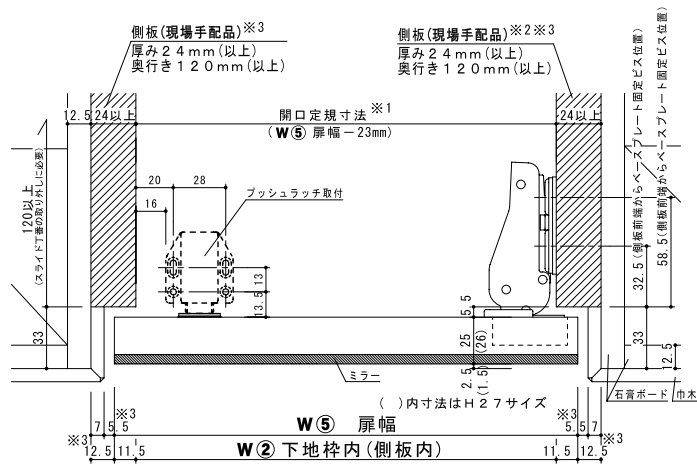

W 寸法 (mm)	W05	備考	図面表記
W② 下地枠内	477	・ 連続開き戸 1 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です	※ 1…開口定規は側板から側板までの寸法にて出荷されます
W⑤ 扉幅	500	・ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 2…側板には荷重がかかるため、取り付け際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような十分な強度を確保してください
開口定規寸法	477		※ 3…24 mmより厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がります
基準壁厚	在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm		

縦断面図

天井高納まり

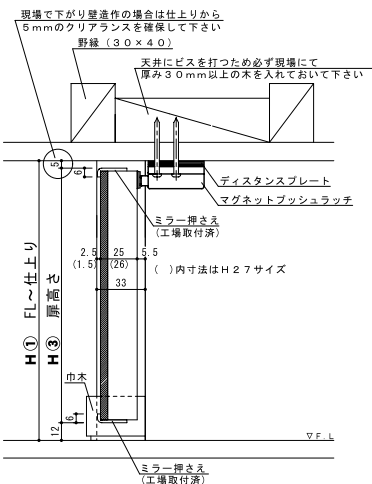

H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考
H① FL～仕上り	2400	2700	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください
H③ 扉高さ	2383	2683	

枠レス


開き勝手（当図面は吊元なしです）

連続開き戸【MM8 型専用 2 枚タイプ】

プッシュラッチ仕様




横 断面図

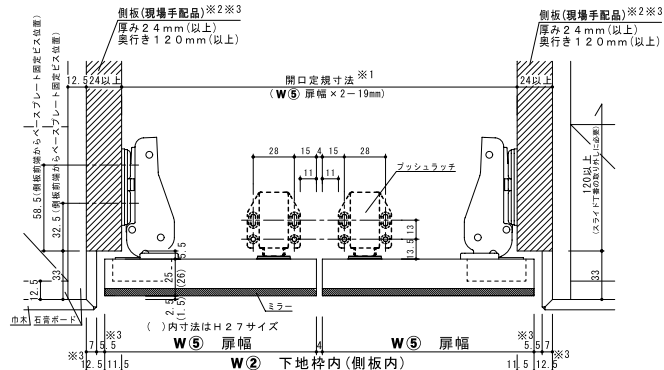

W 寸法 (mm)		W07		備考	図面表記
		基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	732	717			
W⑤ 扉幅	375.5	368			
開口定規寸法	732	717			
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm					

縦 断面図

天井高納まり

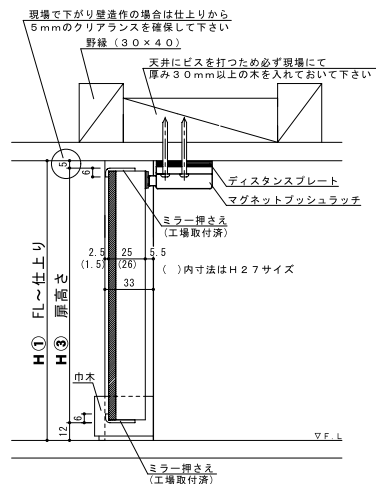


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	
H① FL～仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	

枠レス


連続開き戸【MM8 型専用 4 枚タイプ】

プッシュラッチ仕様

開き勝手 (当図面は吊元なしです)




横 断面図

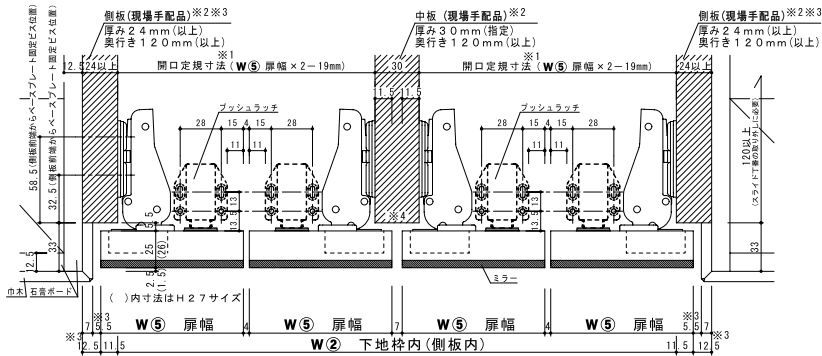


W 寸法 (mm)	W12		W16		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	1187	1172	1642	1627	※ 連続開き戸 4 枚タイプは側板を現場製作でご用意いただく商品です ※ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から中板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるような強度を確保して取り付けてください ※ 3…24 mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5 mm / 12.5 mm) が広がります ※ 4…中板の正面の小口面は扉の小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします
W⑤ 扉幅	298.5	295	412.5	408.5		
開口定規寸法	578	571	806	798		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm						

縦 断面図

天井高納まり

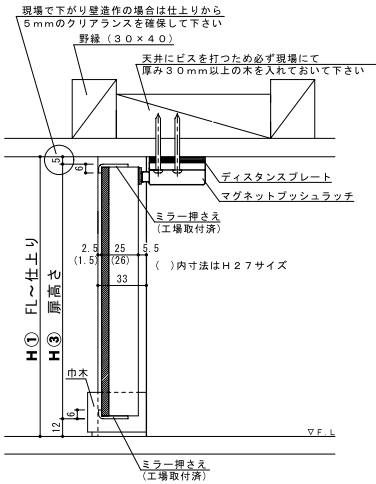


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	
H① FL～仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	


【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- ・ 中板の正面の小口は扉小口と類似色 (ダーク系) にすることをおすすめします

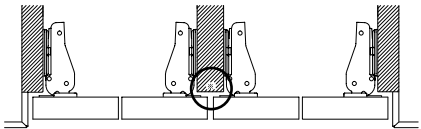

中板の正面が扉と近似色でない場合
【イメージ】



中板の正面が扉と類似色 (ダーク系) の場合
【イメージ】




枠レス


連続開き戸【MM8 型専用 6 枚タイプ】

プッシュラッチ仕様

開き勝手（当図面は吊元なしです）




横断面図

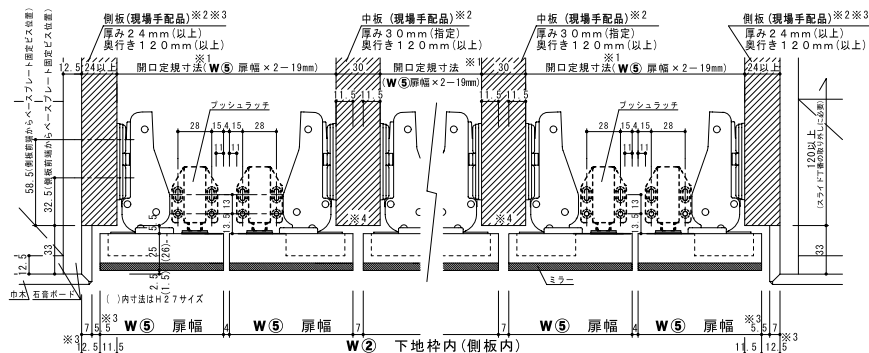


W 寸法 (mm)	W26		備考	図面表記
	基準壁厚 130	基準壁厚 145		
W② 下地枠内	2552	2537	・ 連続開き戸 6 枚タイプは側板を現場造作でご用意いただく商品です ・ 他の連続開き戸と組み合わせる場合は必ず P.298 をご確認ください	※ 1…開口定規は側板から中板、または中板から中板までの寸法にて出荷されます ※ 2…側板・中板には荷重がかかるため、取り付けの際には構造計算のうえ扉 1 枚 35kg でも耐えるように十分な強度を確保して取り付けてください ※ 3…24mm より厚い側板を取り付ける際は扉と巾木 / 石膏ボードまでのクリアランス (5.5mm / 12.5mm) が広がり、910 モジュールの場合は規格サイズでは納まらなくなります ※ 4…入隅の場合はライン引手が壁に当たる場合があります クロスを傷つけないようクッション材を取り付けるか、床戸当り (KKDS-27) の設置をおすすめします
W⑤ 扉幅	424.5	422		
開口定規寸法	830	825		
基準壁厚 在来工法：3.5寸用130mm / 4寸用145mm				

縦断面図

天井高納まり

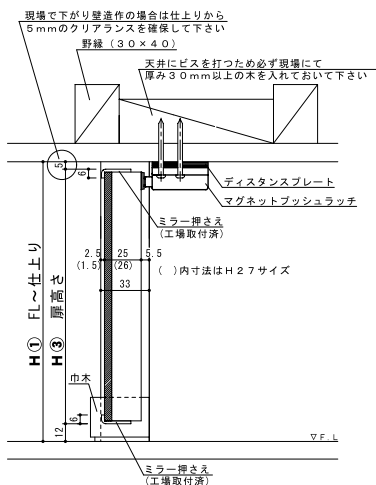


H 寸法 (mm)	H2,400	H2,700	備考	
H① FL~仕上り	2400	2700		
H③ 扉高さ	2383	2683	・ 側板ベースプレートの固定ビス位置は右記参照ください	

【注意事項】

中板正面の小口面処理について


- ・ 中板の正面の小口は扉小口と類似色（ダーク系）にすることをおすすめします

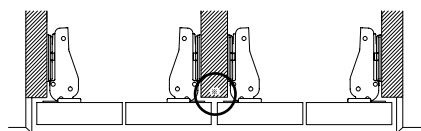

中板の正面が扉と近似色でない場合

【イメージ】


扉と扉の
隙間が
目立ちます



中板の正面が扉と類似色（ダーク系）の場合

【イメージ】

扉と扉の
隙間が
目立ちません




参考図 連続開き戸を組み合わせて使う場合

MM6 型/MM7 型/MM8 型専用

連続開き戸を組み合わせてご利用の場合は下記注意事項をご確認のうえご利用ください。


- ・1セットごとに高さ変更可能です
※丁番の位置は変更不可です
※ MM6 型は取手位置センター固定のため変更不可です【下図 (※ 1) 参照】
- ・MM6 型/MM7 型は1枚開き戸をL勝手+R勝手に組み合わせて両開き戸にはしないでください。
取手が干渉する恐れがあります。【下図 (※ 2) 参照】
- ・中板は必ず30mm固定としてください
- ・中板の正面の小口は扉の小口と類似色(ダーク系)にすることをおすすめします
- ・詳細寸法は各セット毎の納まり図をご確認ください

(※ 1)MM6 型で1枚+2枚で、1枚のみ高さ変更した場合

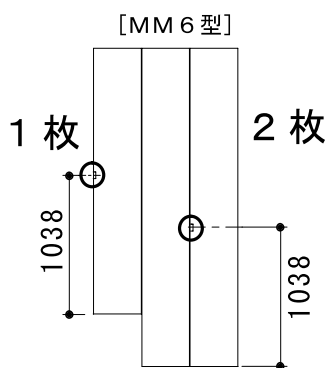


取手位置センターは扉下端から1038mmが固定です。
セット毎で高さ変更する場合はご注意ください。

(※ 2) MM6 型/MM7 型で1枚開き戸のL勝手+R勝手に組み合わせた場合

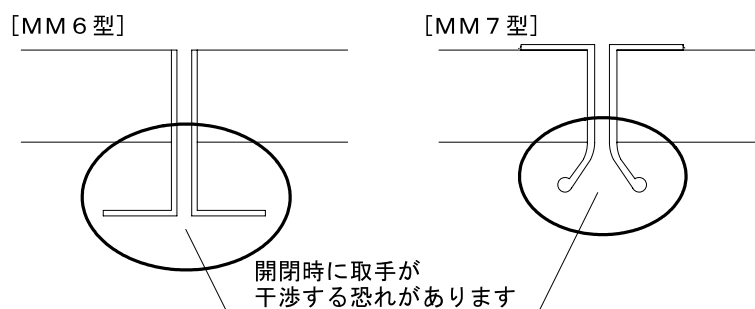


※スライド丁番左右調整は戸先側4.0mm、吊元側0mm

3 枚



例：1 枚 + 2 枚を組み合わせる 3 枚開き戸として利用

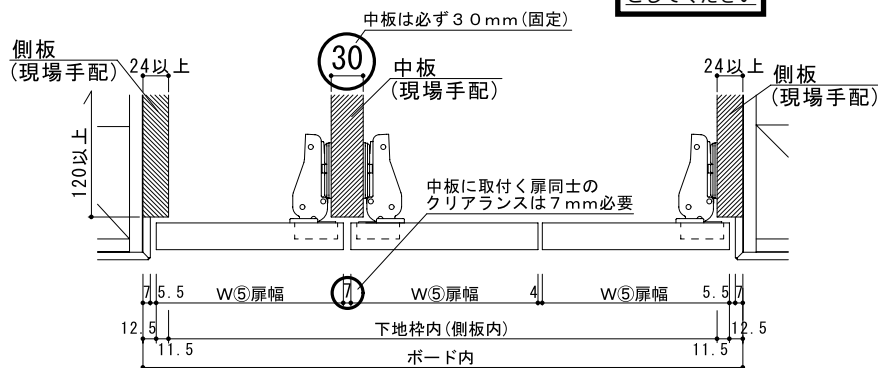

中板は必ず
30mm 固定
としてください

[同じ扉幅にする場合の計算式]


下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{ボード内} - 36) \div 3$$


$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{側板内} + 12) \div 3$$

※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

5 枚



例：1 枚 + 4 枚を組み合わせる 5 枚開き戸として利用

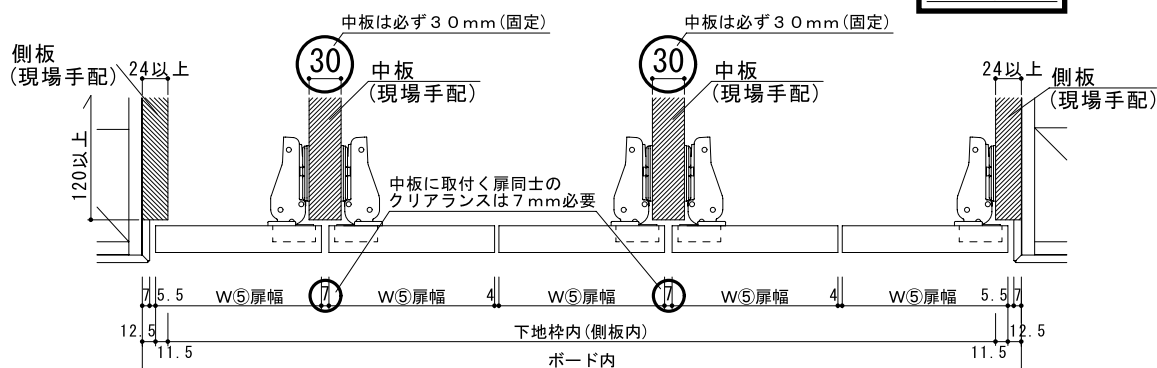

中板は必ず
30mm 固定
としてください

[同じ扉幅にする場合の計算式]

下記計算式にて W ⑤扉幅を算出し、各セット毎に W ⑤を指定してください。

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{ボード内} - 47) \div 5$$

$$W \text{ ⑤扉幅} = (\text{側板内} + 1) \div 5$$

※通常の連続開き戸と組み合わせる場合はこの計算式は使えません

周辺部材

ドア周り

レバーストッパー (片開き戸)	P.302
サイレンサーキット (片開き戸)	P.303
壁付ガイド (引き戸 / 折れ戸)	P.306
ガラスユニット (サイドガラスセット / ウォールスルー)	P.308

ハンドル周り

電子錠 (PiACK II)	P.311
----------------	-------

[玄関収納について]

2026 年 2 月より玄関収納は別冊となりました。
詳細寸法や取付方法については右記 QR コードの
Web カタログページにてご確認ください。



周辺部材 ドア周り

レバーストッパー（片開き戸）

横断面図



【天井への取付け】

必ず吊元側縦枠下地から取付け位置を決定してください
ドアが閉まりきらない恐れがあります

枠から金物までの寸法

A	80°～90°以下開き	136mm
	91°～100°開き	121mm
B	80°～90°開き	101mm
	91°～100°開き	86mm


※ステルス枠塗り壁施工の場合は塗り壁仕上げ面からの寸法

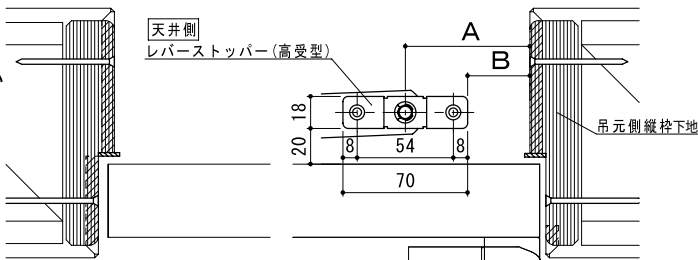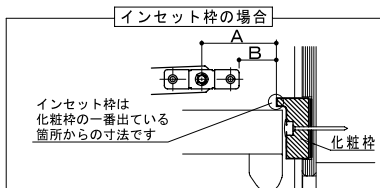

【扉への取付】


希望する角度までドアを開き、
レバーストッパーを全伸状態に
して取り付けてください

取付角度は80°～100°の
範囲で設定してください


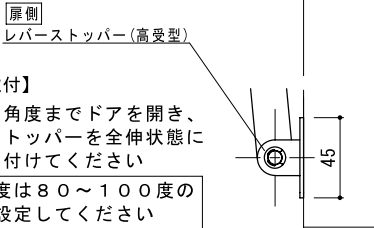


縦断面図

【天井高納まり】

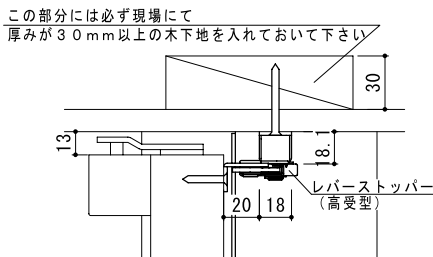

【下がり壁納まり】

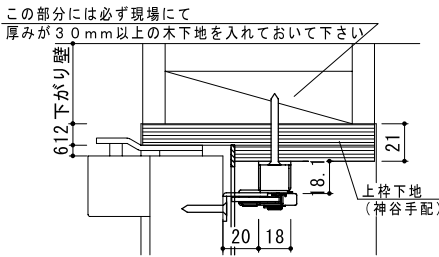

※※※ご注意ください※※※

【対応可否】	天井高納まり	下がり壁納まり
ステルス枠 (クロス施工)	○	△一部制限あり ※壁厚100mm以上の場合は可能
ステルス枠 (塗り壁施工)	○ ※天井クロス仕上げに限る	△一部制限あり ※天井クロス仕上げかつ 壁厚100mm以上の場合は可能
インセット枠	○	△一部制限あり ※上部見切材を使わないかつ 壁厚100mm以上の場合は可能
インワード枠	×	対応不可

ヒンジ/T番	○ フルハイトヒンジ・隠し丁番（面付タイプ）との併用	—
扉デザイン	○ フラット戸 ※対応型番は下記参照	× ガラス戸/ミラー戸
オプション	○ 明かり窓A・Cタイプ	× ソフトモーション/コンシールドストッパー/ × サイレンサーキットとの併用

対応型番：F1型※S0型（厚み制限あり下記参照）、B1型（ファブリックドア）、
C1/C2/C3型（ベッドアカロ）、KF1/KF2/KF7/KF8型（エフエス）、
CE1/CE2/CE3型（ガレリア）


対応扉幅：601mm～900mm（扉の高さは上記対応型番の特注寸法範囲に準じます）
※S0型の対応扉幅は750mm～900mm

【使用上の注意点】

■開放時に過度な力を加えると壊れたり、開放時の
簡易ホールド機能が効かなくなる場合があります。
■開放時の簡易ホールド機能は突風などにより解除
される場合があります。

【納まりの注意点】

■天井にビス止めをするため、枠仕様に限らず天井はクロス仕上げのみ
対応可能です。
天井が塗り壁仕上げの場合は対応不可となります。
■天井高納まりの壁厚制限はありませんが、天井の金物取付位置には必ず
木下地を入れて下さい。
壁厚90mm未満の場合は金物が縦枠より出っ張ります。（右図参照）

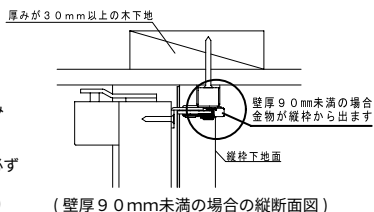


（壁厚90mm未満の場合の縦断面図）

サイレンサーキット（片開き戸）

①同梱部材・注意事項


同梱部材

【タイト材】※太点線部両面テープ接着面

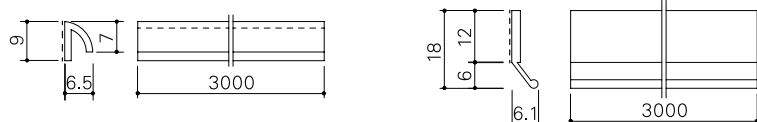

・戸先側縦枠、天井用タイト材
数量：2本/セット


・吊元側縦枠用タイト材
数量：1本/セット

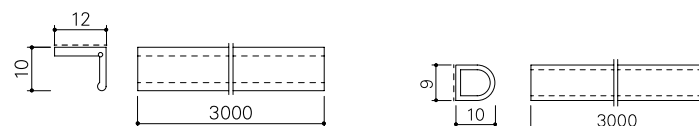

・扉下端用タイト材
数量：1本/セット

・床用タイト材×1本
数量：1本/セット

【枠材】

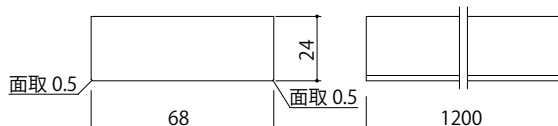


・上枠材
数量：1本/セット



・下枠材
数量：1本/セット

【金物】

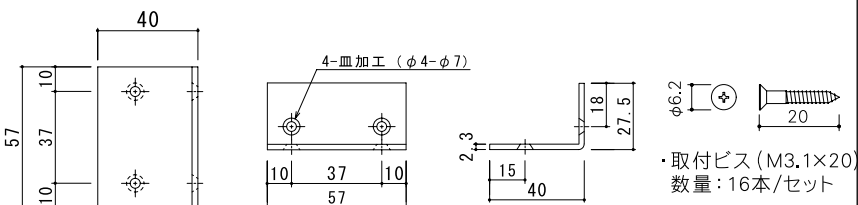

・上枠固定金物
数量：2個/セット

・取付ビス（M3.1×20）
数量：16本/セット

＜ステルス枠の場合＞

天井側上部



戸先側上部



戸先側下部




吊元側上部



吊元側下部



床側下部



※※※ご注意ください※※※

【注意事項】

- ・タイト材 / 枠材は現場でカットしてください。
- ・換気経路にアンダーカットを含んでいる場合は使用できません。
- ・ゴム製のタイト材でドアの隙間をなくし、音を遮りますので換気経路になるところでは使用できません。
- ・施工方法の詳細は納品時に同梱している施工手順書をご確認ください。

【対応可否】※片開き戸専用

【対応可否】 ※片開き戸専用		天井高納まり	下がり壁納まり
枠仕様	ステルス枠(クロス施工)	○ 壁厚125mm以上のみ対応可能	× 天井部に枠材取付のためNG
	ステルス枠(塗り壁施工)	× 枠にタイト材貼付けのためNG	
	インセット枠	○ 壁厚130mm以上のみ対応可能 現場にて枠材の加工が必要	
	インワード枠	× 対応不可	



〈動画〉
サイレンサーキット使用の有無による遮音性能比較
※当社防音室内での測定値比較のため保証値ではございません。


ヒンジ/丁番	○ フルハイトヒンジとの併用	× 隠し丁番との併用
オプション	○ 明かり窓 A・Cタイプ	× ソフトモーション/レバーストッパー/コンシールドストッパーとの併用

対応型番：F 1型※、S 0型、B 1型（ファブリックドア）、K F 1/K F 7型（エフエス）、C E 1/C E 2/C E 3型（ガレリア）※ TERA は対応不可


③インセット枠に使用する場合

サイレンサーキット

断面図

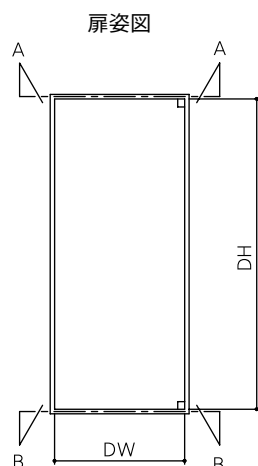


A - A
上部断面図

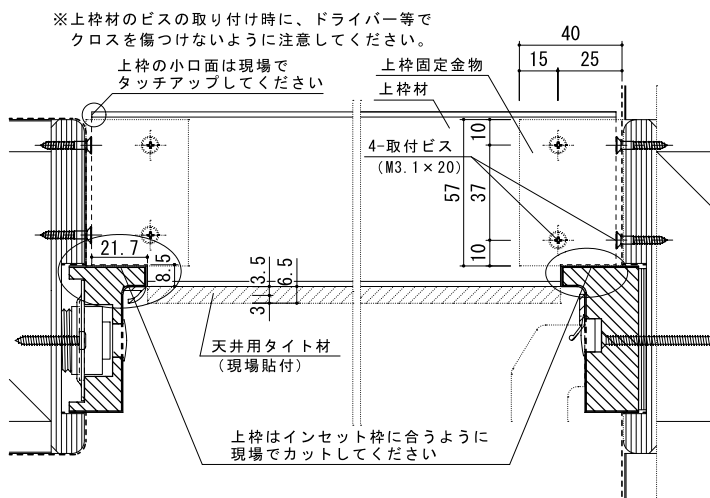


B - B
下部断面図


※下枠材のビスの取り付け時に、ドライバー等で
クロスを傷つけないように注意してください。

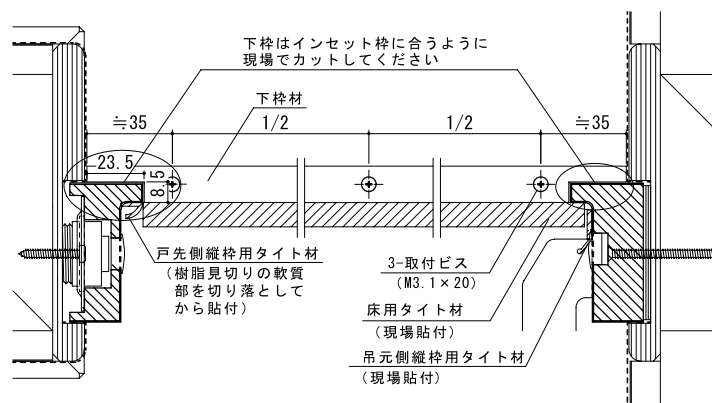


扉下端用タイト材取付け図

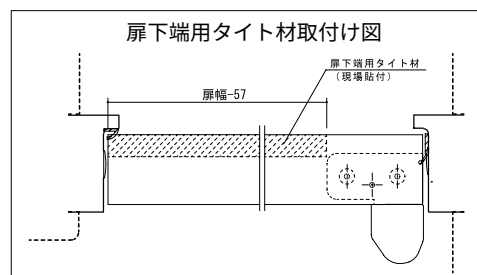


戸先側
枠断面図

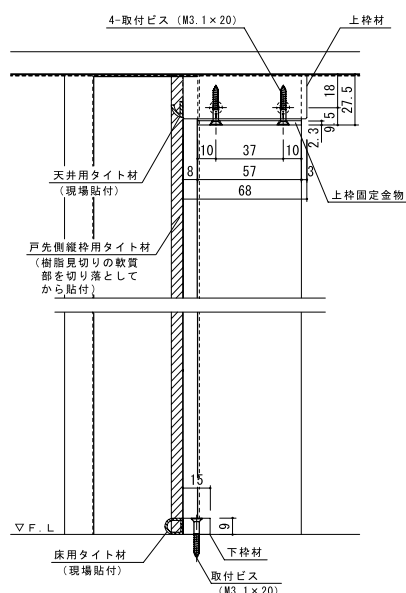


吊元側
枠断面図

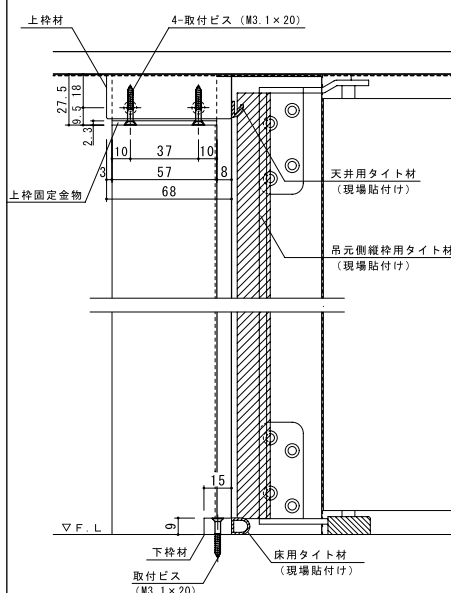


扉を閉めた時の断面図



壁付ガイド 引き戸（片引き戸上吊用）

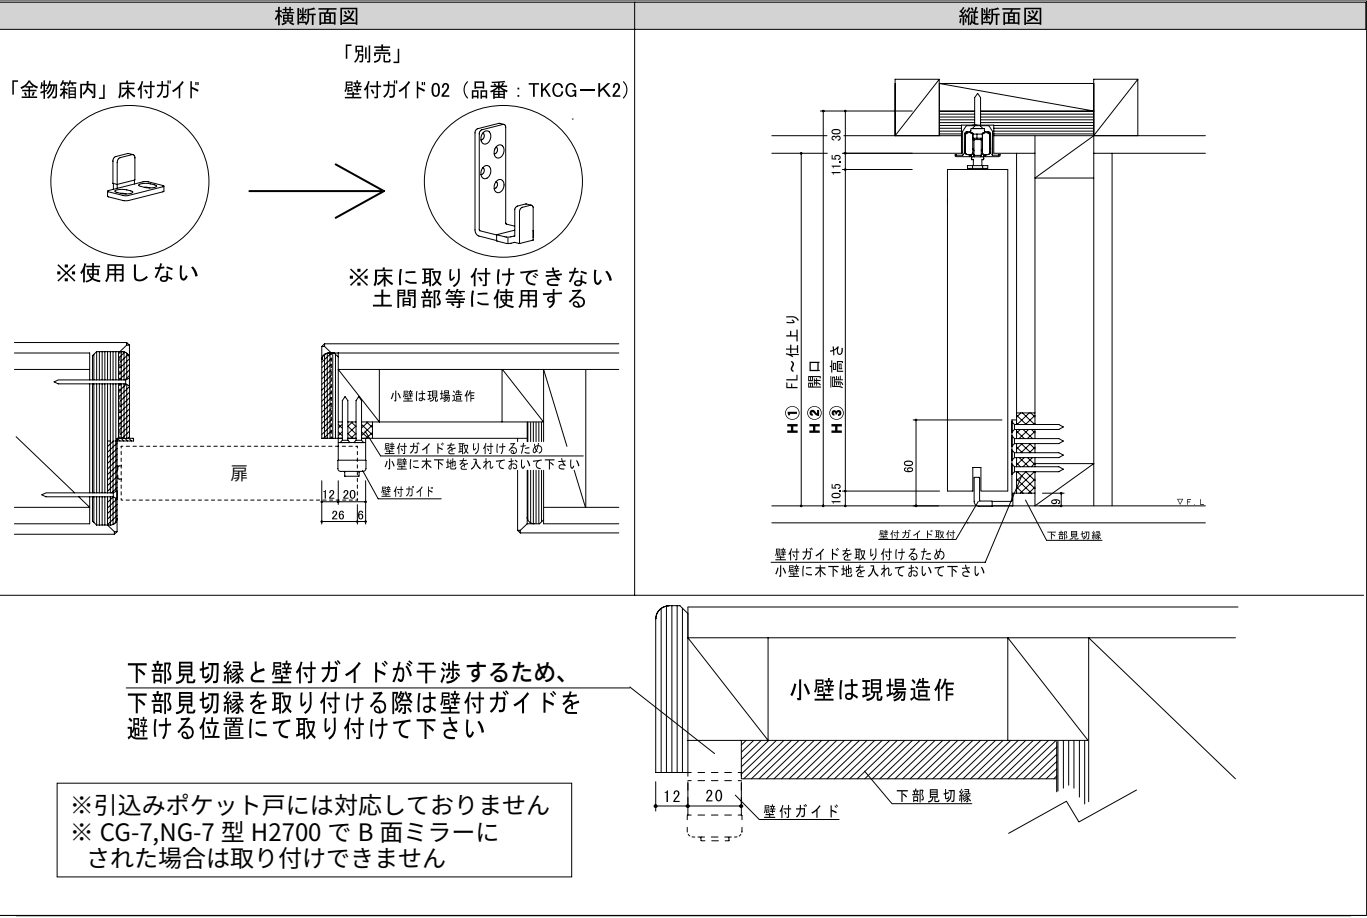

壁付ガイド 引き戸（アウトセット片引き戸上吊用）

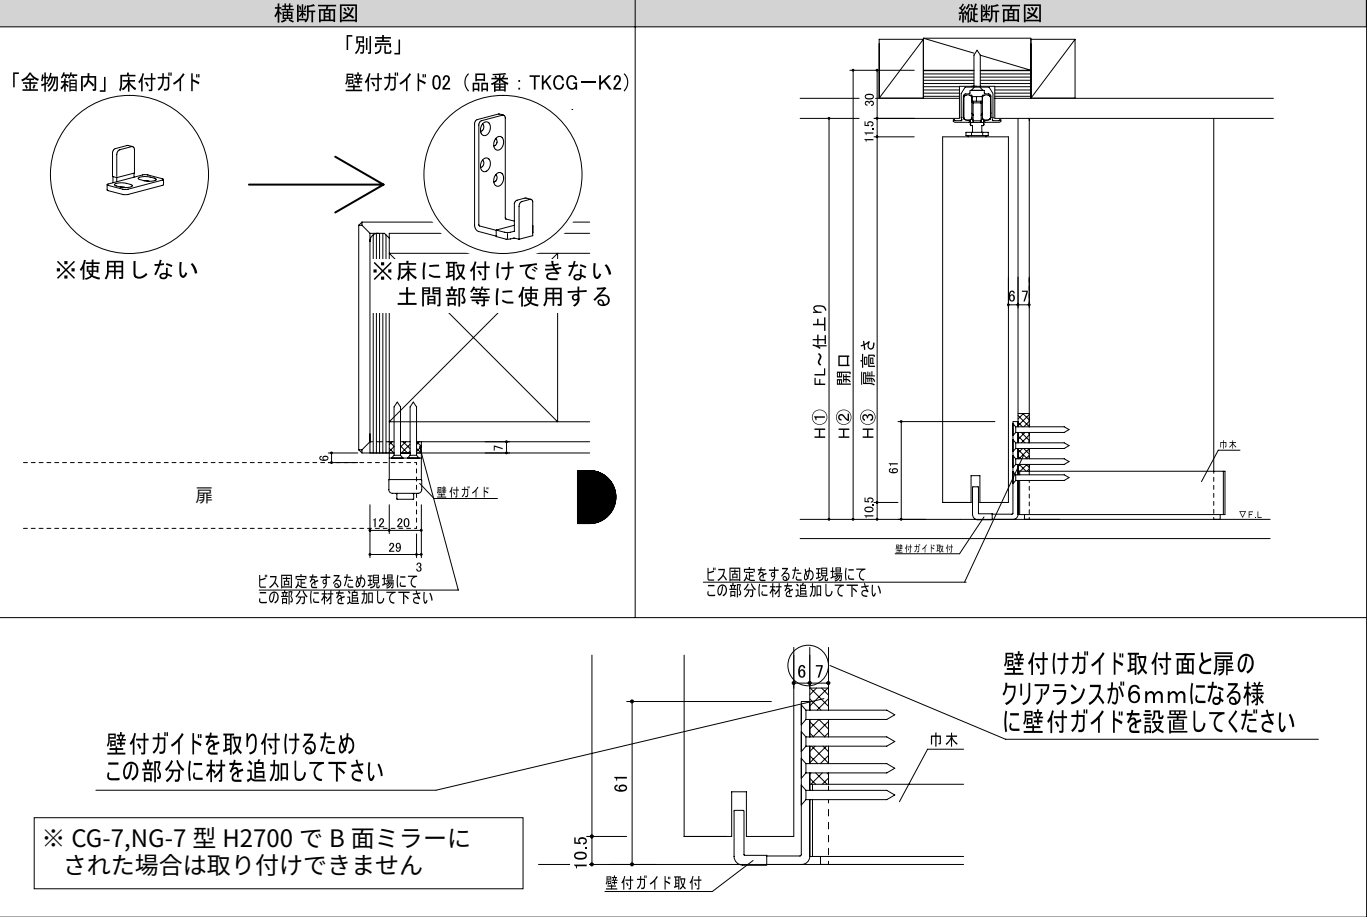


壁付ガイド 折れ戸（クローゼット固定折れ戸・折れ開き戸用）



横断面図

※固定折れ戸・折れ開き戸本体はクローゼットの納まり図面集 P.268～273 の各寸法をご確認ください。

— 見切材（神谷手配品）

「物入折戸下地枠セット内」
床付固定金具

※使用しない

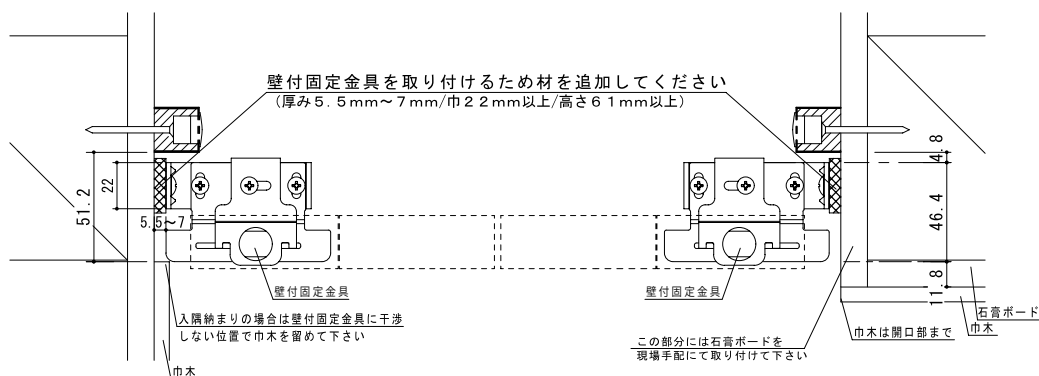「別売」壁付固定金具
（品番：TKM0-K1）※床に取付けできない
土間部等に使用する


※フリー折れ戸には使用できません

※当図は4枚固定折れ戸に壁付固定金具を使用した場合を示す

縦断面図

— 下地枠（神谷手配品）

天井高納まり


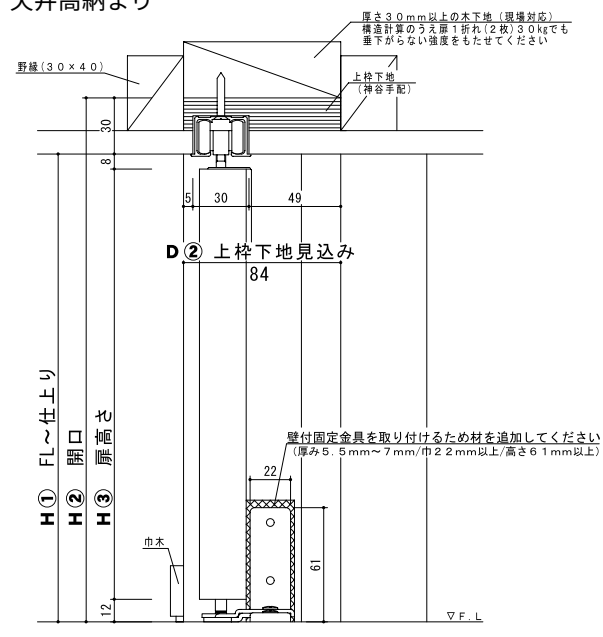


サイドガラスセット（脱着タイプ）

スイング戸用 設定可能シリーズ：FIVE QUEENS、Libertá、Indigo、CAESAR

横断面図 ガラス位置は壁厚の中心です。ガラス位置の変更はできません。

縦断面図

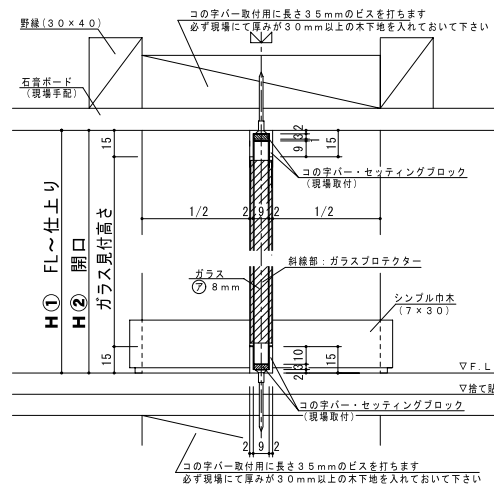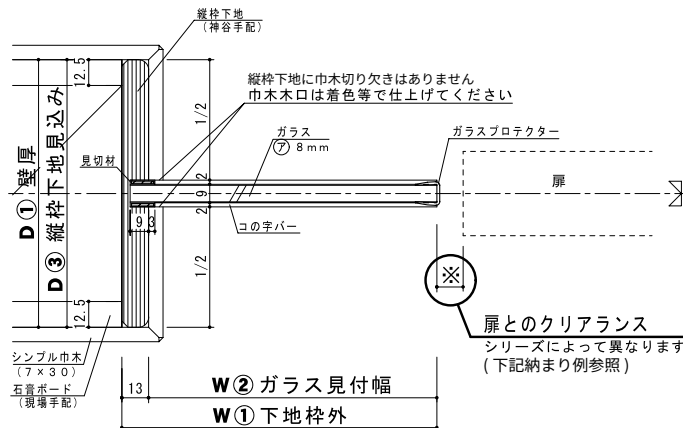

※上図は在来工法の場合を示す。
軽量鉄骨下地の場合は縦枠下地のうしろに厚み 15 mm 以上の木下地（現場手配）を設置してください。（P.19 参照）
詳細についてはお見積りに時に添付される納まり図をご確認ください。

W 寸法 (mm)	W03	W04	W06	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	H 寸法 (mm)	天井高納まり			
									W03/W04		W06	
W① 下地枠外	313	463	613	D① 壁厚	130	145	70	H① FL～仕上り	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
W② ガラス見付幅	300	450	600	D③ 縦枠下地見込み	130	145	70	H② 開口	2400	2700	2400	-
基準壁厚 在来工法:130mm・145mm / 軽量鉄骨下地:70mm								W06はH2,400のみの設定です・下がり壁納まりの設定なし				

納まり例


【注意事項】

- ・扉とのクリアランスはシリーズによって異なります。必ず各シリーズの必要クリアランスを保持してください。
- ・扉に付属している縦枠下地は使用しません、サイドガラスセット（脱着タイプ）の縦枠下地は厚みが異なります。必ず扉の納まり図も併せてご確認のうえ、開口寸法にご注意ください。
- ・吊元にご利用の場合、フロアヒンジ取付位置はガラス端部からの寸法になります。


サイドガラスセット(脱着タイプ)
× 2 セットの場合




FIVE QUEENS

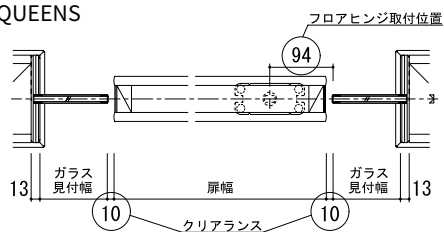


Indigo

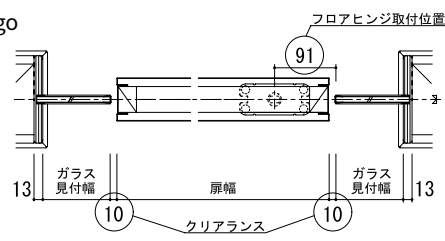

Libertá

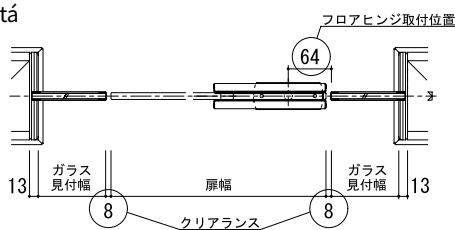

CAESAR

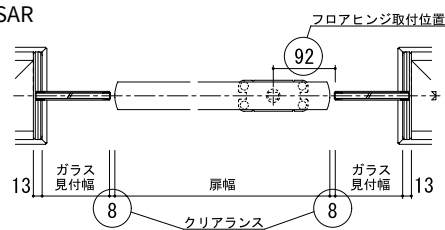

寸法特注対応範囲

高さの特注

型番	幅	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
		定額		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額		
WW1	W03	163mm	313mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	W04	314mm	463mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	W06	464mm	613mm	2,000mm	2,406mm	対応不可	


壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚			
A/130mm壁厚 (在来3.5寸柱用)		B/145mm壁厚 (在来4寸柱用)	
D/70mm壁厚 (軽量鉄骨用)			
壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
130/145mm	115～300mm	70mm	70～300mm

アウトセット片引き戸用納まり図


対応可能：アウトセット片引き戸（上吊レール）の設定があるシリーズ
※ TERA/FINA は対応不可です

横断面図 ガラス位置は扉側です。ガラス位置の変更はできません。

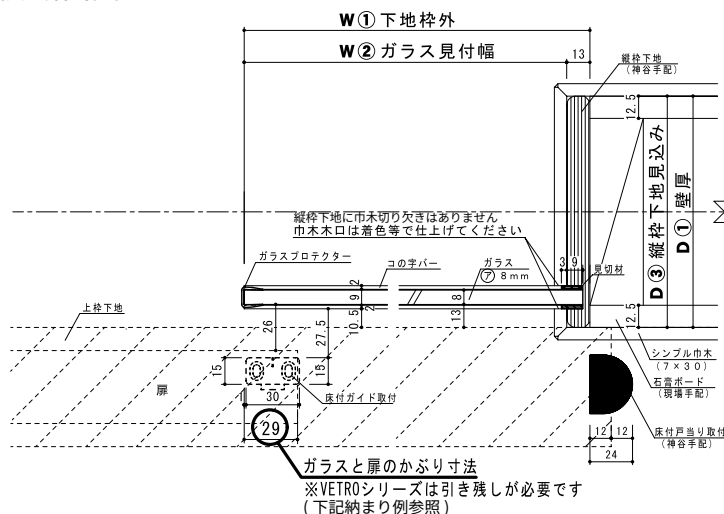

※上図は在来工法の場合を示す。
軽量鉄骨下地の場合は縦枠下地のうしろに
厚み 15 mm 以上の木下地 (現場手配) を設置
してください。 (P.19 参照)
詳細についてはお見積りに添付される
納まり図をご確認ください。

縦断面図

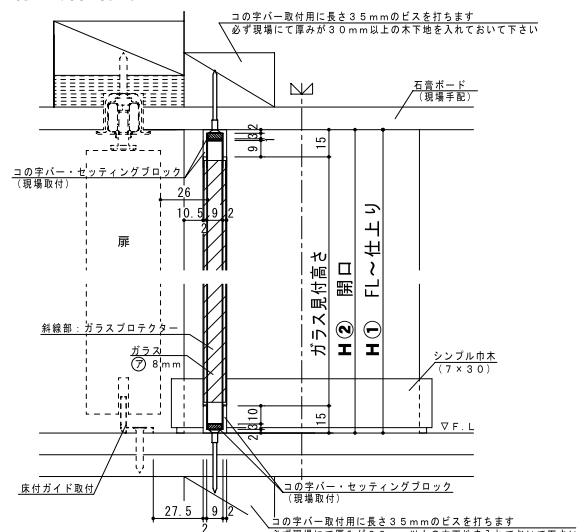

W 寸法 (mm)	W08	見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	H 寸法 (mm)	天井高納まり	
							W08	
W① 下地枠外	790	D① 壁厚	130	145	70	H① FL~仕上り	2400	-
W② ガラス見付幅	777	D③ 縦枠下地見込み	130	145	70	H② 開口	2400	-
基準壁厚 在来工法: 130mm・145mm / 軽量鉄骨下地: 70mm							W08はH2,400のみの設定です・下がり壁納まりの設定なし	

納まり例


【注意事項】

・必ず扉の納まり図も併せてご確認ください。・戸先側にはご利用いただけません。

横断面図


アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

ガラス見付幅
※壁厚130/W14規格サイズの場合: 扉幅839mm、ガラス見付幅は826mm

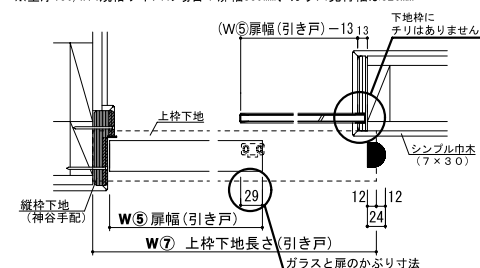


アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

ガラス見付幅
※壁厚130/W14規格サイズの場合: 扉幅800mm、ガラス見付幅は787mm

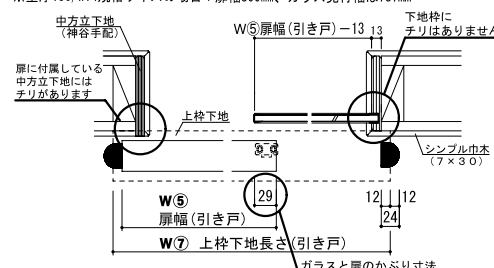


縦断面図

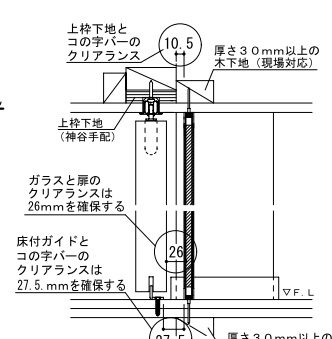

※ VETRO に使用する場合※


横断面図

ガラス見付幅 ※壁厚130/W14規格サイズの場合: 扉幅839mm、ガラス見付幅は743mm

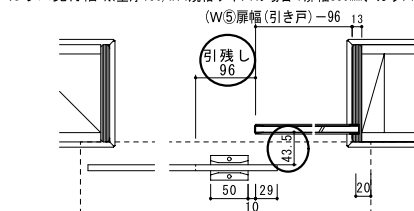

- ・必ず引き残し 96 mm が必要です
- ・扉とサイドガラスセットのガラス部とのクリアランス 43.5 mm になります

縦断面図

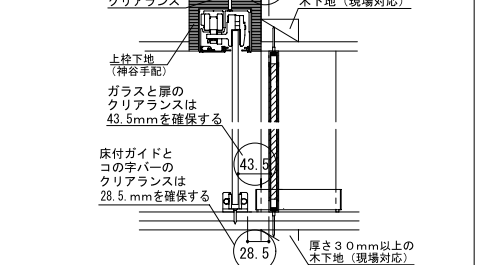

寸法特注対応範囲

高さと幅特注


型番	幅	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上りで算出	
		定額		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
WU1	W08	614mm	1,013mm	2,000mm	2,406mm
					対応不可

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚			
A / 130mm壁厚 (在来3.5寸柱用)	B / 145mm壁厚 (在来4寸柱用)	D / 70mm壁厚 (軽量鉄骨用)	
壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
130/145mm	115~300mm	70mm	70~300mm

ウォールスルー


横断面図

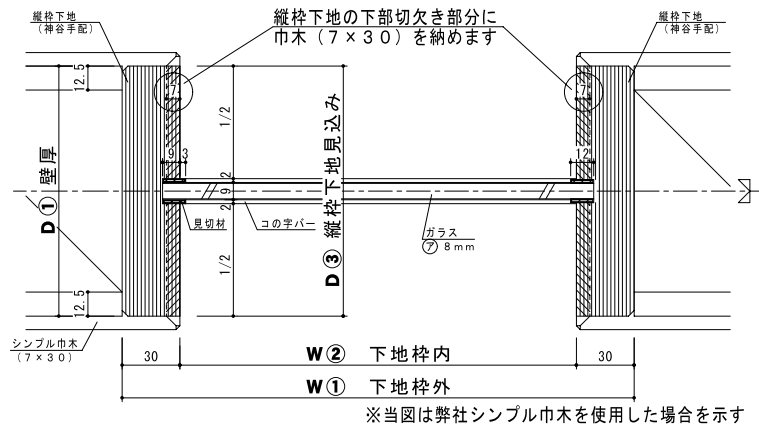

※当図は弊社シンプル巾木を使用した場合を示す

※上図は在来工法の場合を示す。
軽量鉄骨下地の場合は縦枠下地のうしろに厚み 15mm 以上の木下地 (現場手配) を設置してください。
(P.19 参照)
詳細についてはお見積りに添付される納まり図をご確認ください。


塗り壁施工

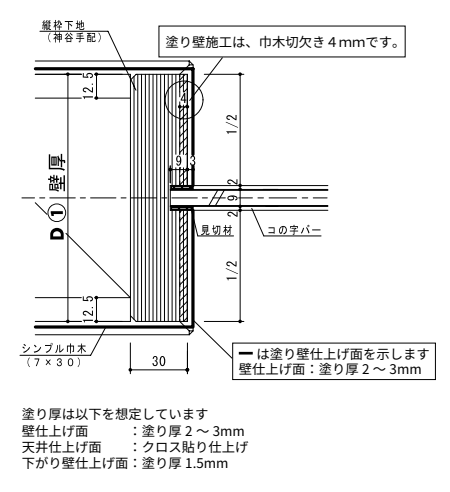


塗り厚は以下を想定しています
壁仕上り面 : 塗り厚 2~3mm
天井仕上り面 : クロス貼り仕上り
下がり壁仕上り面 : 塗り厚 1.5mm

W 寸法 (mm)		見込み寸法 (mm)	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70
W① 下地枠外	410	D① 壁厚	130	145	70
W② 下地枠内	350	D③ 縦枠下地見込み	130	145	70
基準壁厚 在来工法:130mm・145mm / 軽量鉄骨下地:70mm					

縦断面図

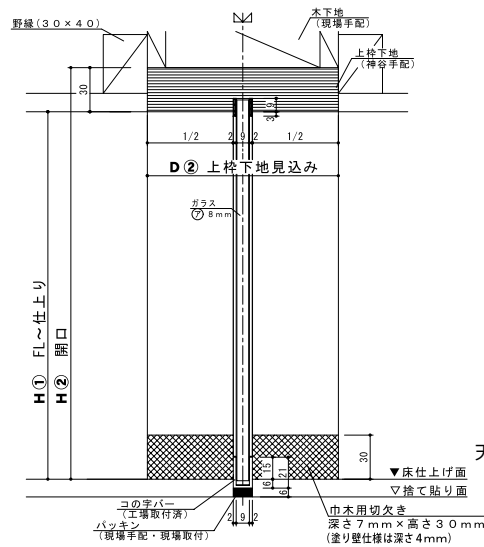


天井高納まり

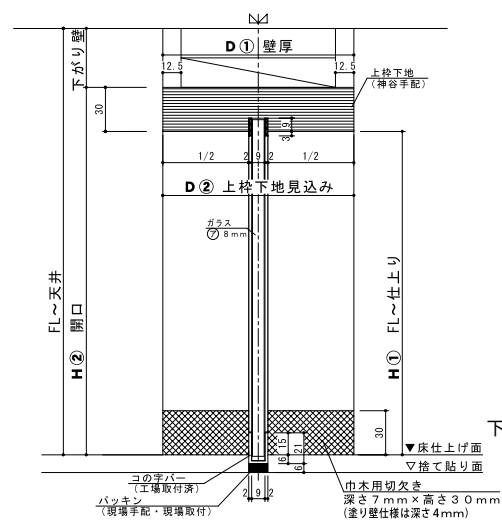

下がり壁納まり

H 寸法 (mm)	天井高納まり		下がり壁納まり		見込み寸法 (mm)	天井高納まり			下がり壁納まり		
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700		基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70	基準壁厚 130	基準壁厚 145	基準壁厚 70
H① FL~仕上り	2400	2700	2400	2700	D① 壁厚	-	-	-	130	145	70
H② 開口	2430	2730	2430	2730	D② 上枠下地見込み	130	145	70	130	145	70
基準壁厚 在来工法:130mm・145mm / 軽量鉄骨下地:70mm											

※※※ご注意ください※※※

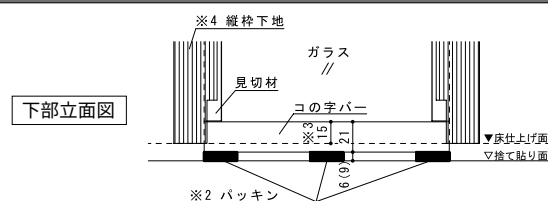

- ※1 フローリング (床仕上げ) 施工前に取り付けてください
- ※2 コの字バーは固定されておりませんので現場にて必ずパッキンを取り付けてください
- ※3 コの字バーは床仕上げ面から 15mm 見えるように床の厚み 1.2mm の場合は 6mm 床の厚み 1.5mm の場合は 9mm のパッキンを入れてください
- ※4 当図は巾木切欠き加工ありの場合を示します

寸法特注対応範囲

高さと幅特注

型番	タイプ	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床~天井仕上げて算出	
		定額		H2,400価格で定額	H2,700価格で定額
WS1	H2,400	210mm	410mm	600mm	2,406mm 対応不可
	H2,700	210mm	410mm	対応不可	2,406.5mm 2,700mm

壁厚特注 ○特注金額は発生しません。

壁厚記号/基本壁厚					
A/130mm壁厚 (在来3.5寸柱用)		B/145mm壁厚 (在来4寸柱用)		D/70mm壁厚 (軽量鉄骨用)	
壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
130mm	115~300mm	145mm	115~300mm	70mm	70~300mm

電子錠 (PiACK II)

片開き戸 電子錠特注対応について

【内容】

- ・当社設定品「PiACK II smart (美和ロック)」に限り対応可能です。
- ・片開き戸のみ対応可能。
但し、GRANDE、GALLERIA、fabric door、CALM シリーズは対応不可。
上記以外の場合でもシリンダー錠の設定が無いシリーズは対応不可となります。
- ・インワード枠は対応不可。
- ・併用可能：隠し丁番 (面付タイプ)・開き戸ソフトモーション・コンシールドストッパー
併用不可：レバーストッパー・サイレンサーキット
- ・壁厚 115 mm 以上で対応可能。
ドア開閉センサー (自動施錠) 本体を天井に取り付けるため壁厚 115 mm 未満の場合は対応不可となります。




◀ 「PiACK II smart (美和ロック)」の
製品詳細はこちら

電子錠ご利用の注意事項


植込み型の心臓ペースメーカーや ICD (除細動器) を装着されている方は、設置されたリーダーから 12 cm 以内に心臓ペースメーカーや ICD を近づけないようにしてください。また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダー (発信アンテナ) からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

【電子錠本体】

- ・標準取付位置はレバーハンドルセンターが FL ~ 1,050mm、電子錠【室外ユニット側】の下端は FL ~ 1,198.5 mm、電子錠【室内ユニット側】の下端は FL ~ 1,192 mm です。
レバーハンドルセンターの高さ位置を変更する場合は錠高さも併せて変更になります。



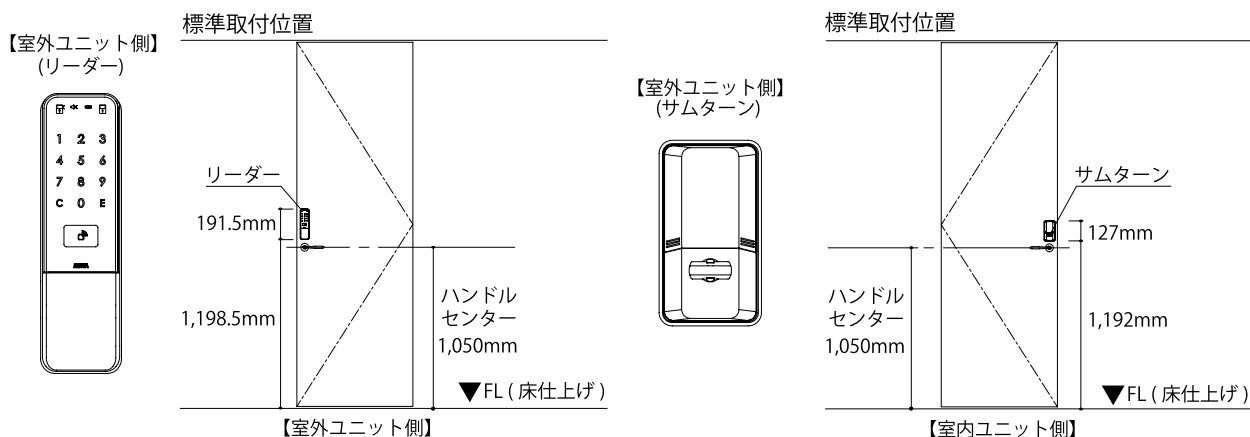


ステルス枠の場合

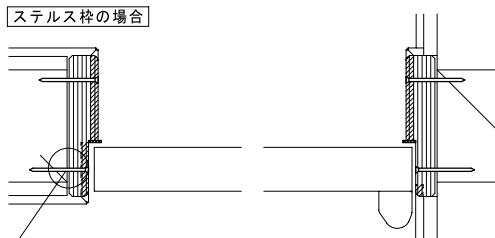


錠受金物が深さ 22 mm のため、現場にて躯体に 2 mm (準耐火仕様は 4 mm) の追加加工をお願いします
※ステルス枠の場合のみ

【ドア開閉センサー（自動施錠）】

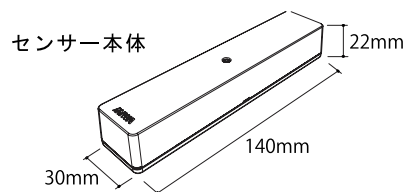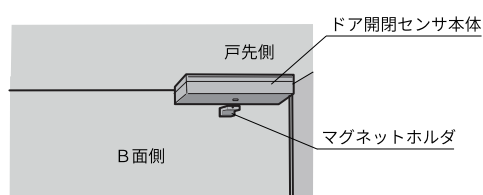


横断面図

- ・ドア開閉センサー本体は天井仕上げ後に B 面側の戸先の天井に取り付けてください。
- ・マグネットホルダーとセンサー本体（本体カバーを取り外した状態）にはそれぞれの位置合せマークがあります。
- ・お互いのマークが中心部から左右のずれが 4 mm を超えると正しく反応できなくなります。

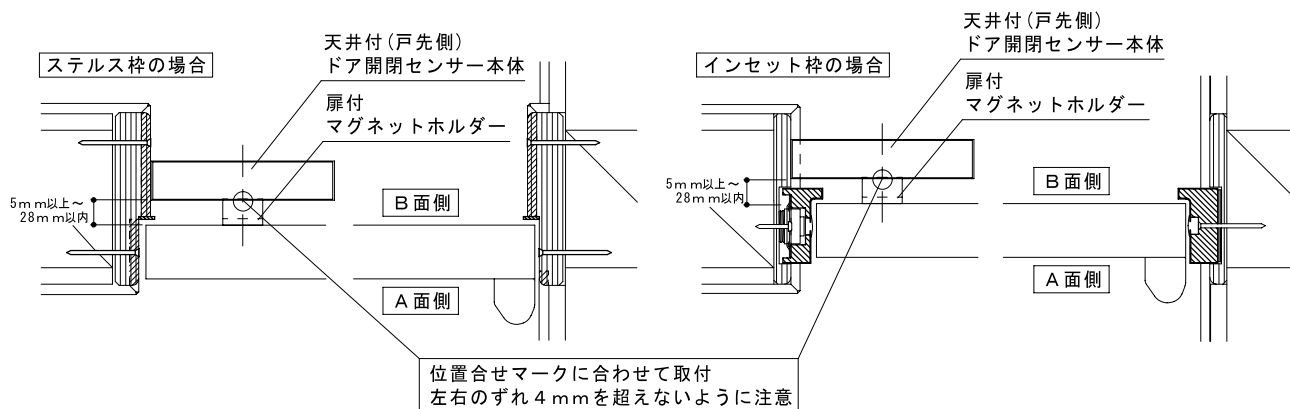


縦断面図


- ・センサー本体とマグネットホルダーとの距離は 7 mm 以内にしてください。センサー本体とマグネットホルダーとの距離が 7 mm を超えると作動しません。
- ・天井付ドア開閉センサー本体は両面テープで取り付けますが、凹凸があるクロスや塗り壁の場合はビス（現場手配）で取り付けてください。その際天井には木下地を入れておいてください。
- ・B 面側が吹き上げ天井の場合は対応不可。

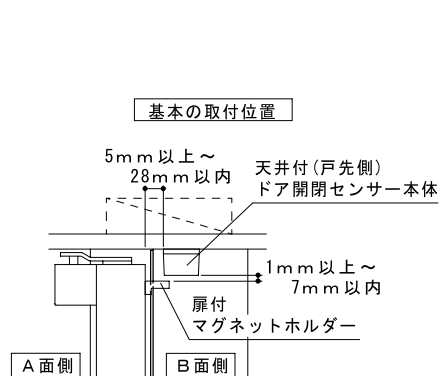


ステルス枠の場合




（下がり壁納まり）



インセット枠の場合



（下がり壁納まり）



詳細寸法

厚み・形状

縦枠	P.314
扉	P.315

見付寸法

框・ガラス・ミラー	P.318
明かり窓	P.322

金物加工

ハンドル・引手・取手位置	P.323
開き戸（ハンドル・錠・ラッチ受）	P.324
引き戸（引手・錠・鎌錠受）	P.328
レール	P.331
ソフトクローズ	P.332

有効開口寸法

P.337

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ・壁厚）	P.344
クローゼット（幅・高さ・壁厚）	P.350

専用寸法

POLKU	（有効開口率）	P.352
TERA	（エンブレム）	P.353
GALLERIA	（フレーム）	P.353
fabric door	（カートリッジ）	P.353
FINA	（アルミ枠・フレーム）	P.354













詳細寸法—厚み・形状














※ FINA は含みません
FINA ▶ P.354

縦枠

ステルス枠	インセット枠
※ 5 R の箇所はピン角に変更可 VETRO・MILANO の片開き戸はピン角のみの設定のため、変更できません。 一部形状の異なる開閉様式があります。	※ 5 R の箇所はピン角に変更可 2 枚引違い戸・3 枚引違い戸はインセット枠の形状が異なります。
インワード枠	
戸先側	吊元側

扉 (厚み)

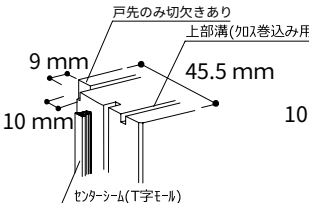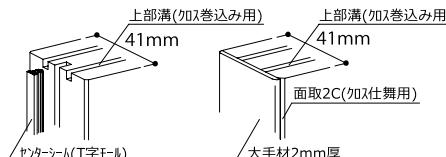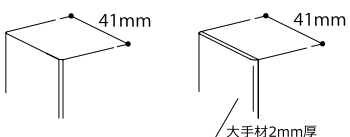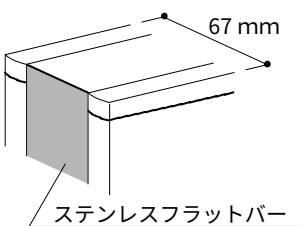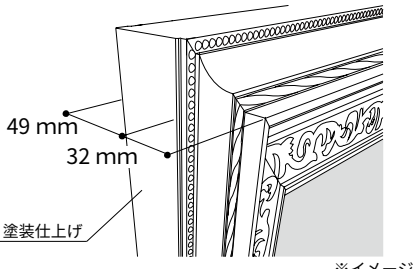
Zenstyle®・DANTE・SINA・PALIO・LUCENTE BLACKLINE・CARLO・GIULIA・CUBE・Nsense POLKU・Automatic Door・Caro Monster・GALLERIA・fabric door	[インワード枠仕様] DANTE・PALIO・F/S		
※片開き戸・引き戸共通  ※ Zenstyle®/DANTE/LUCENTE の大手材は 1 mm厚 PALIO/SINA の大手材は 0.5 mm厚 RG-9・CG-9・NG-9 型はシート仕上げ	【RU-1・BU-1 型】  ※ PALIO 色の大手材は 0.5 mm厚 DANTE 色の大手材は 1 mm厚	【KU-1 型】 【クロス仕上げ用】 (両面現場仕上げ)  センターシーム(T字モール)	【KU-2 型】 【ペイント仕上げ用】 (両面現場仕上げ) 
F/S			
※クロス仕上げ用とペイント仕上げ用では表面仕上げが異なります。			
【クロス仕上げ用】  KF-1 型 (両面現場仕上げ) KF-7 型 (片面現場仕上げ)		【ペイント仕上げ用】  KF-2 型 (両面現場仕上げ) KF-8 型 (片面現場仕上げ)	
FIVE QUEENS  ステンレスフラットバー	PALACE  ※イメージ		TERA  ※ PALIO 色の大手材は 0.5 mm厚 DANTE 色の大手材は 1 mm厚
Soloist 【SK-1・SG-9 型】  ※ SK-1 型の大手材は 1 mm厚 SG-9 型はシート仕上げ		Indigo 【SJ-1 型】  シート仕上げ  デニム仕上げ	

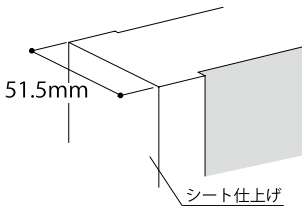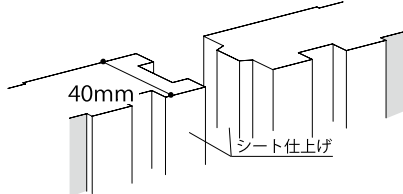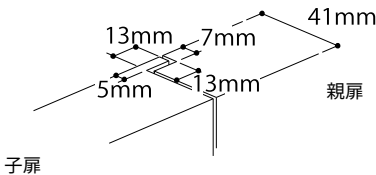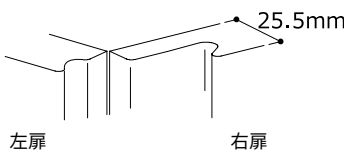CAESAR			
【HF-1・HF-2・HG-1・HG-2 型】	【HF-3・HG-3・H-G4・HG-9 型】	【HF-5・HW-1・HW-2 型】 【クロス仕上げ用】 (両面現場仕上げ)	【HF-6・HW-3・HW-4 型】 【ペイント仕上げ用】 (両面現場仕上げ)
			
※ HF-2 型のみ 45 mm厚			
fit			
片開き戸 (スイング戸)	片引き戸 アウトセット片引き戸 【エンド枠なし】 アウトセット片引き戸 【エンド枠付】 2 枚引違い戸	引分け戸 アウトセット引分け戸	
			
		左扉	右扉 ※右扉の上下は 凸型ではありません
GRANDE		CALM	
			
クローゼット		全面ミラークローゼット	
【MC-4・MS-4・MR-4・MR-4・MK-4・MB-4 型】	【MC-2 型】	【MM-6 型】	【MM-7・MM-8 型】
スクエアエッジ	J エッジ	スリム R エッジ	スクエアエッジ
			
		※ MM7 型は右扉のみ 木口に取手が付きます	
※ H27 サイズは 26mm 厚			


扉 (引手レス・取手レスの形状)

DANTE・SINA・PALIO・LUCENTE・BLACKLINE・CARLO・GIULIA・CUBE・Nsense


【CF-4・QF-4・NF-4・LF-4 型】




【CG-4・QG-4・NG-4 型】
(ガラス入り)

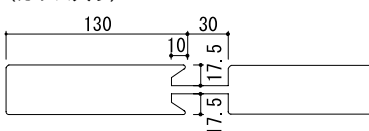


【CS-2 型】
(ムーンスリット)




【RF-4・TF-4・BF-4 型】





【RG-4・TG-4・BG-4 型】
(ガラス入り)

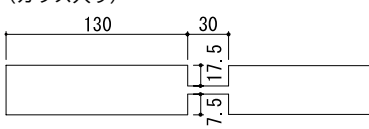

【PF-4 型】



【PG-4 型】
(ガラス入り)

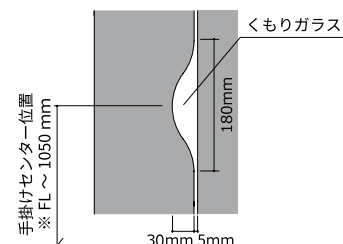

※手掛けセンター位置は H1550 mm 以下の場合は加工高さ位置が変わります。


TERA

Monster


【UF-4 型】



【OF-1 型】

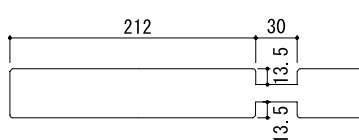

【OG-1 型】
(ガラス入り)

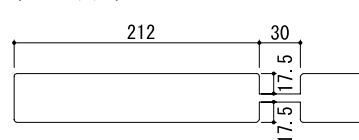


fit

片引き戸
アウトセット片引き戸【エンド枠なしタイプ】
アウトセット片引き戸【エンド枠付タイプ】
2枚引違い戸




※ A 面側のみ引手レス仕様です

2枚引分け戸
アウトセット 2枚引分け戸

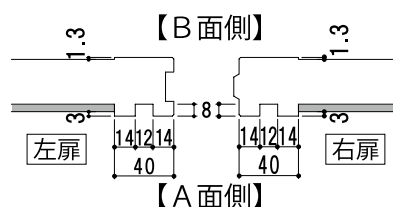

クローゼット


【MC-2 型】




詳細寸法—見付寸法

框（高さ・位置）



【上吊仕様】※扉下端に框が入ります。

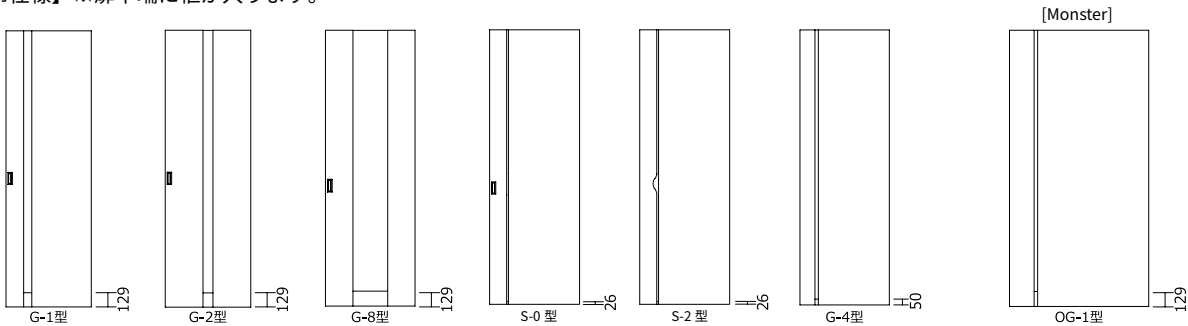

【床付レール仕様】※扉上端に框が入ります。




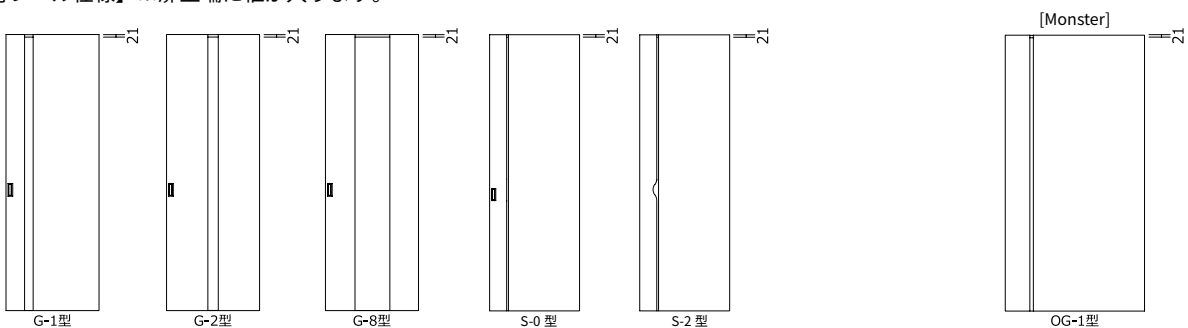


【上吊・床付レール仕様共通】※開閉様式を問わず上下に框が入ります。

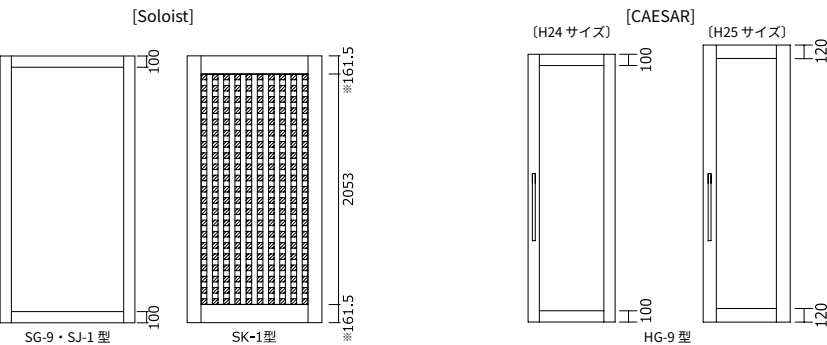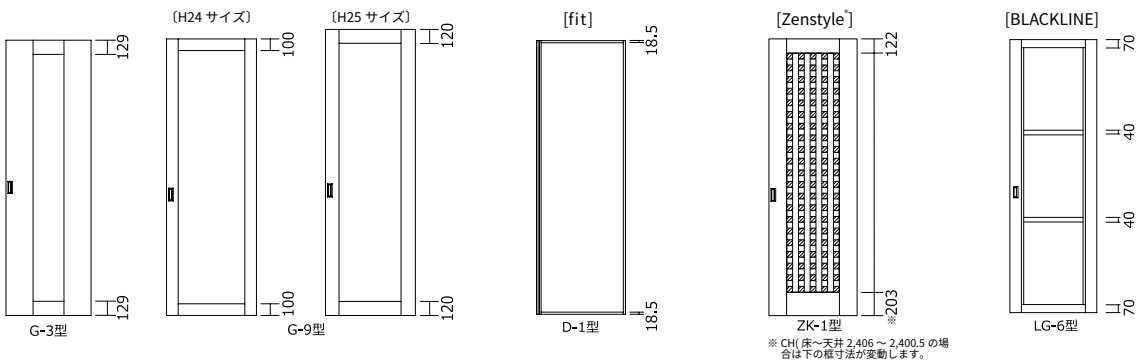

※ FINA は含みません
FINA ▶ P.354

ガラス (幅・位置・厚み)

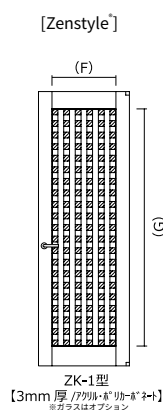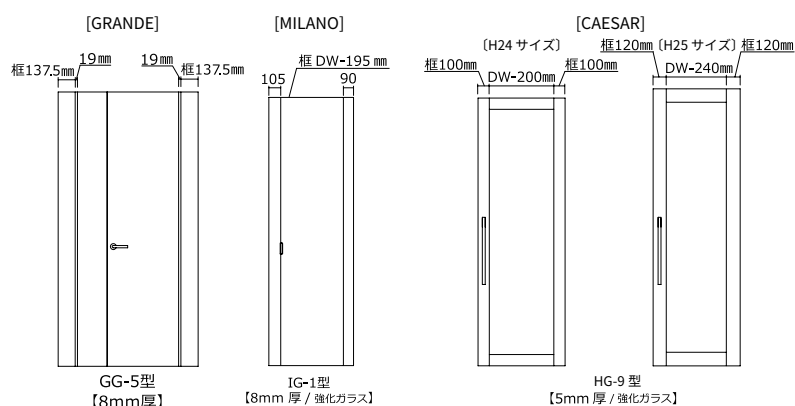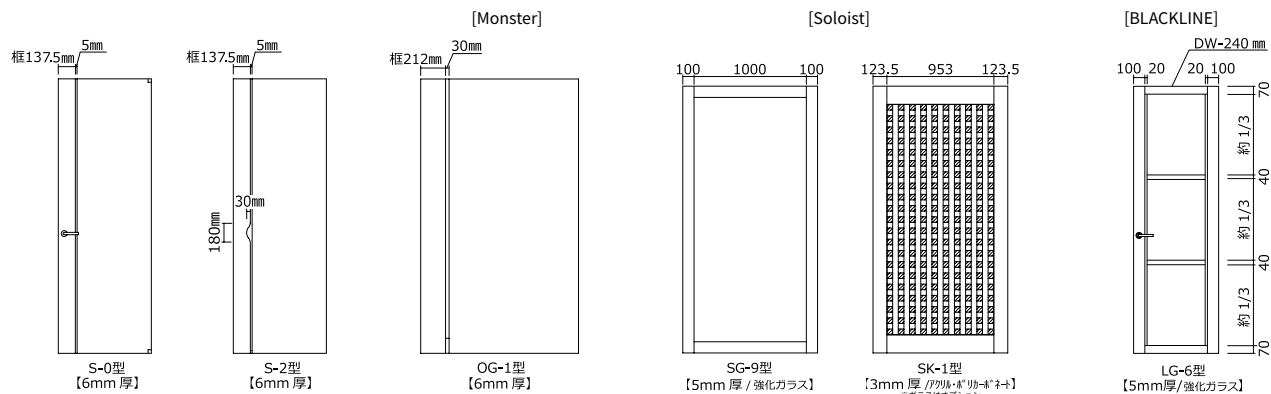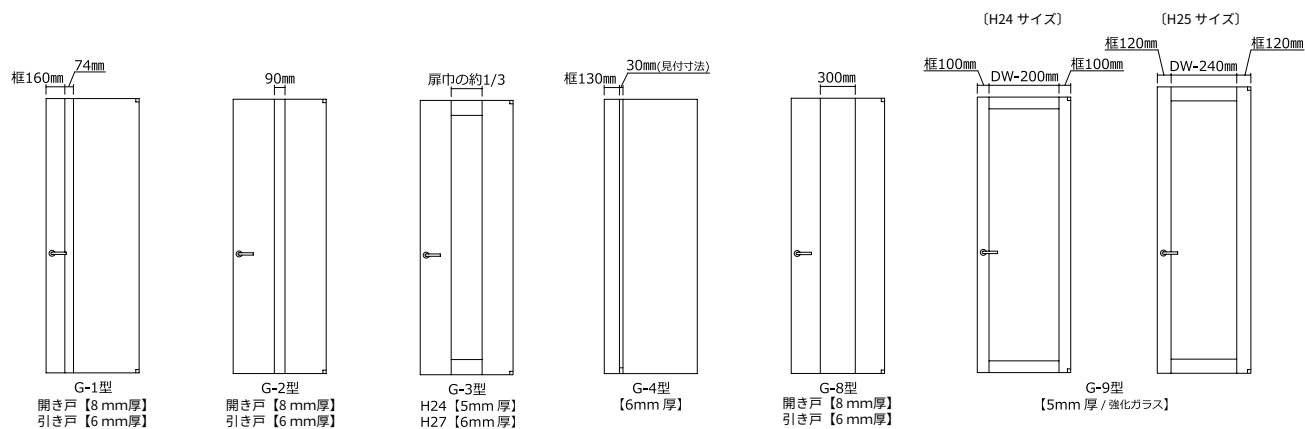

(F) 格子幅

W寸法	格子幅 (F)
片開き戸W08 / 片引き戸W16	553mm
片開き戸W07 / 片引き戸W14	453mm

※インセット枠の片開き戸 W08 サイズは格子幅 453mm


(G) 格子高さ

CH (床~天井)	格子高さ (G)
2,600mm [H2,600規格]	2,253mm
2,599.5~2,406.5mm	2,260~2,059.5mm
2,406~2,400.5mm	2,053mm
2,400mm [H2,400規格]	2,053mm
2,399.5~2,100mm	2,060.5~1,753mm


ミラー（幅・位置）

CUBE・Nsense

G-7 型




■ H2400



※A面に0.5mmの段差が発生します

■ H2700




※A面に2.5mmの段差が発生します


fit

【fit】D-1 型

40 mm DW-58.5 mm
※(18.5 mm) ※(DW-37 mm) 18.5 mm

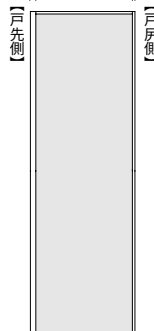

※B面に1.3mmの段差が発生します




※A面に3mmの段差が発生します


※（ ）はスイングドアの寸法です。

PALACE


【PALACE】YJ-1 型

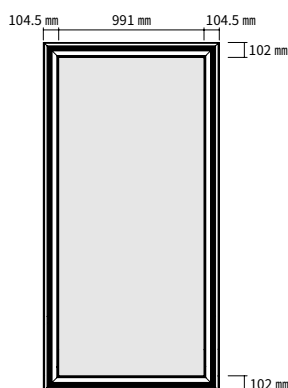

A 面

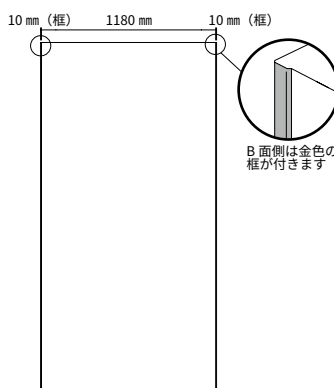


B 面




B面側は金色の
枠が付きます

※B面の枠に2.1mmの段差が発生します

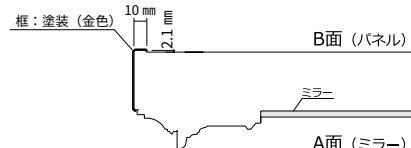


Soloist

【Soloist】SJ-1 型

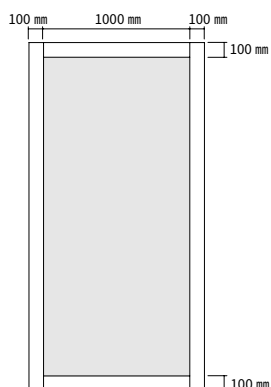


A 面

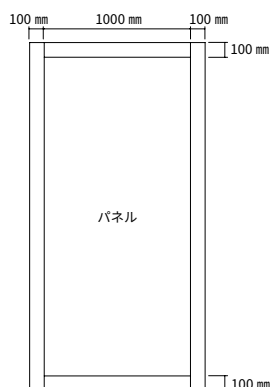


B 面

※A面ミラー/B面パネルと縦框に
16.5mmの段差が発生します





※縦框と横框に
1.5mmの段差が発生します



クローゼット

クローゼット

※ミラー付きはオプションです。
 ※ H2406 までの対応となります
 ※ MK-4 型は対応しておりません。
 ※物入両開き戸、物入片開き戸の DW500.5 ～ 600 は対応しておりません。
 ※連続 1 枚 / 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸には対応しておりません。

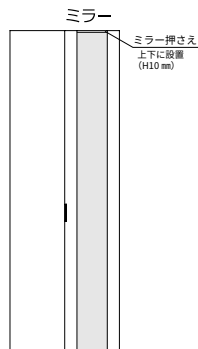

※表面に3mmの段差が発生します

折れ戸

ミラー幅

扉幅寸法により2サイズ設定

2 型

扉幅寸法	ミラー幅
900～681	250
680.5～566.5	192

4 型

扉幅寸法	ミラー幅
900～682.5	250
682～566.5	192

物入片開き戸 / 物入両開き戸


ミラー幅

扉幅寸法により2サイズ設定


共通

扉幅寸法	ミラー幅
500～340.5	250
340～283	192

4 型

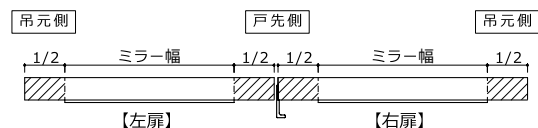

2 型

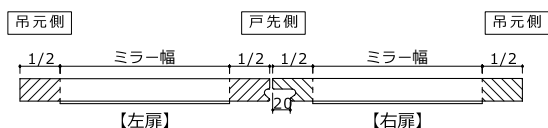


全面ミラークローゼット (MM-6・MM-7・MM-8 型)

全面ミラークローゼット

DW-12 mm


MM-6 型

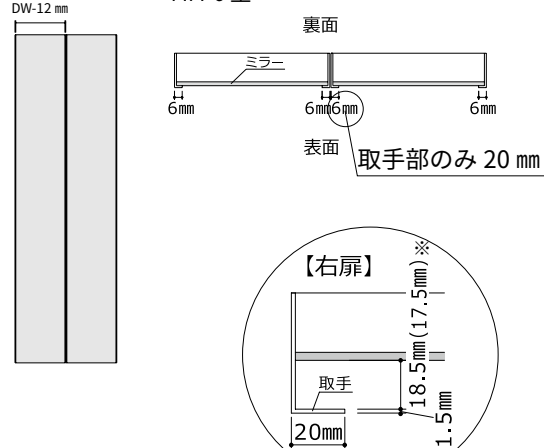


※ () 内寸法は H2700

MM-7・8 型

MM-7 型の右扉のみ引手でミラーが一部隠れます

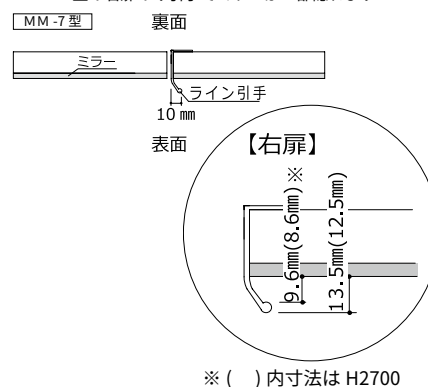


※ () 内寸法は H2700




寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
RETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

明かり窓（寸法・位置）

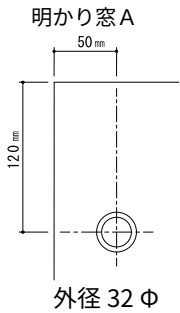


（加工寸法 25 Φ貫通穴）
※現場対応で取付ける場合、所定の位置に芯材は入っておりませんので、ご注意ください。
※芯材が必要なためご注文後の取り付けは対応しておりません。



※建具納品後、現場での加工はできません。
※表面はペーパー仕上げです。

詳細寸法—金物加工

ハンドル・引手・取手 (高さ・位置)

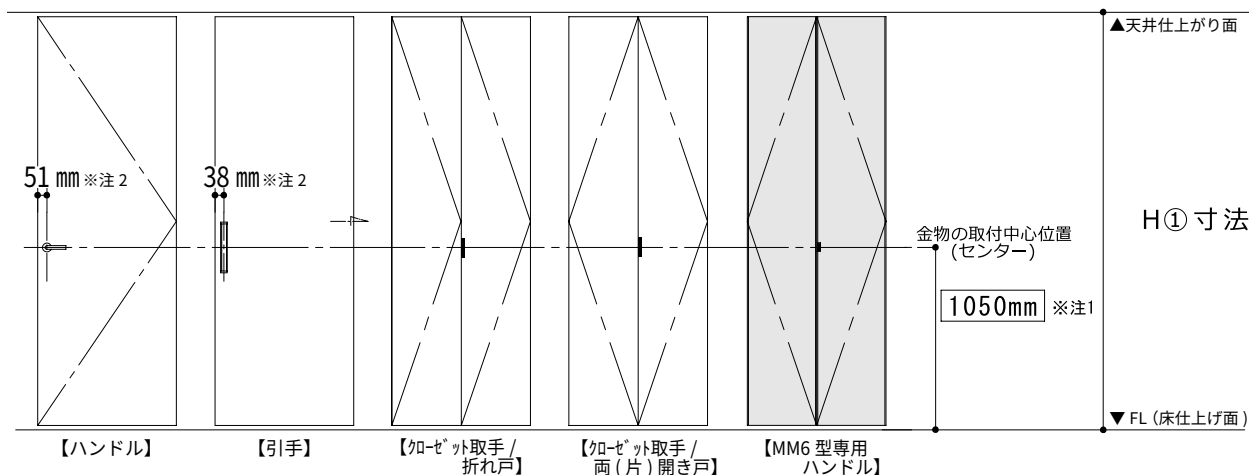

金物の取付中心位置は、上図のとおり床仕上げ面から 1050 mm で共通しております。

※注 1：下表に該当する扉高さ特注の場合で、且つハンドル・引手・取手高さのご指定が無い場合は中心位置が異なります。

【出入り口】


H①寸法	ハンドル・引手 取付中心位置
1550~1401	FL~センター-950
1400~1251	FL~センター-850
1250~1000	FL~センター-750
999 以下	扉高さの中心

クローゼット 4 型の取手は現場取付です。標準取付位置は下表となりますが、現場で任意の高さに取付可能です。

※オプションのロングタイプの取手は扉下端合わせ (対応可能範囲 H ① 1800 ~ 2700)

【クローゼット / 4 型 (MC4・MR4・MS4・MP4・MB4)】

開き戸	取手 取付中心位置	折れ戸	取手 取付中心位置
H①寸法		H①寸法	
1850~1101	FL~センター-950	1850~1101	FL~センター-950
1100~ 801	FL~センター-645	1100~ 801	FL~センター-645
800~ 601	FL~センター-445	800~ 600	FL~センター-445
600 以下	扉高さの中心	600 未満	対応範囲外

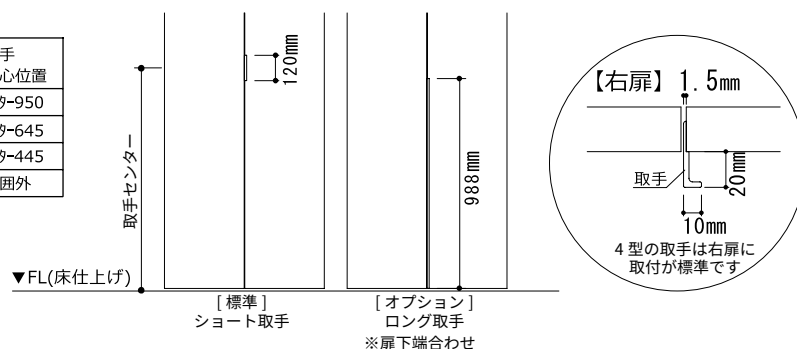

※注 2：アウトセット片引き戸エンド枠なしタイプは 61 mm となります。

CAESAR は、75 mm となります。

但し、HG-9 型は 50 mm となります。

VETRO のアウトセット【エンド枠なし】

引手 GJ、GL タイプは 63 mm

引手 ZX、ZY タイプは 55 mm となります

VETRO の片開き戸 / Libertà のスイング戸は 70 mm となります。

但し、VETRO 専用引手及び取手は両面テープ貼取付のため現場で位置調整が可能です。

fit の B 面は 78 mm となります。

MILANO はパネル端部に取手をビス固定の為、現場で位置調整が可能です。

CALM は 50 mm となります。

TERA 及びハンドル IA、IB は 55 mm となります。

TERA で引手 ZO、ZL タイプアウトセット【エンド枠なし】は 61 mm となります。


※ TERA・インワード枠は含みません
TERA ▶ P.327 インワード枠 ▶ お問い合わせください

ハンドルタイプ

ラッチ受け錠加工寸法


ステルス枠【クロス施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

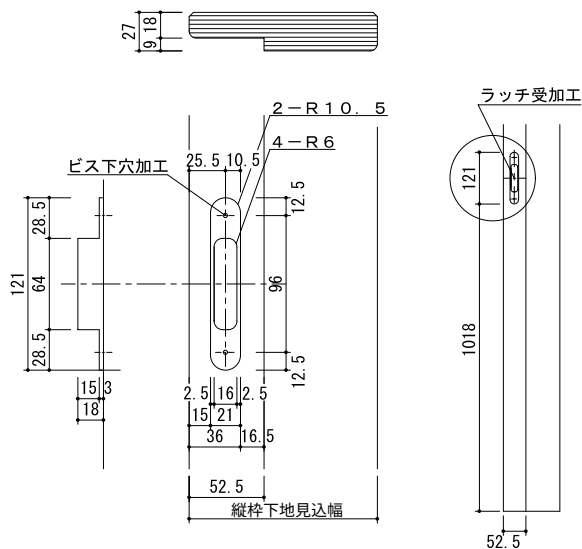

ステルス枠【塗り壁施工】

※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

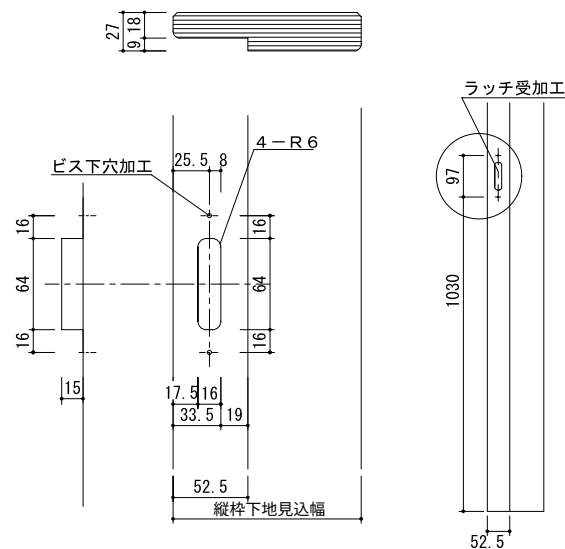


※ TERA 専用ハンドル IC・ID タイプは加工が異なります。P.327 ~
※ インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問い合わせください。

ハンドル【IA・IB・IAL・IBL・IAR・IBR】

【錠付・錠なし共通】


※床仕上げ面よりハンドルセンター 1050 mmの場合

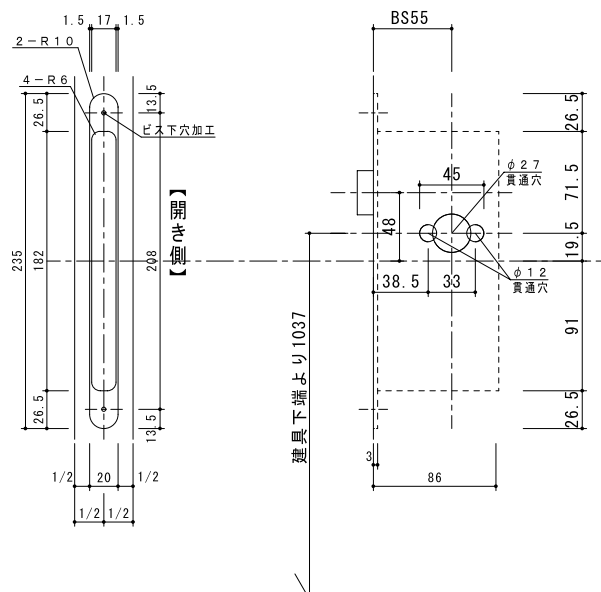

※ TERA 専用ハンドル IC・ID タイプは加工が異なります。P.327 ~
※ インワード枠専用ハンドル MI・MJ・MH タイプは加工が異なりますのでお問い合わせください。


引き戸 (引手・錠・鎌錠受け)

引手【ZC・ZV・ZE・ZIタイプ】・錠

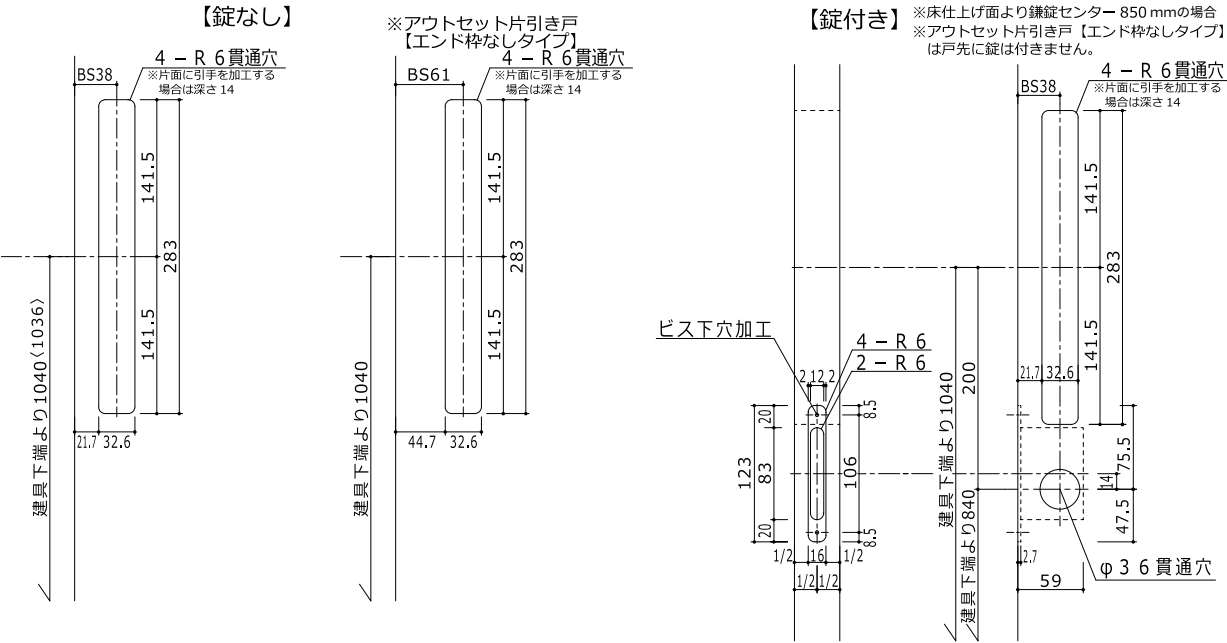

※ く 内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 mmの場合。
※ fit・fabric door・GALLERIA には加工出来ません。

引手【YN・YI・YJ・YKタイプ】・錠

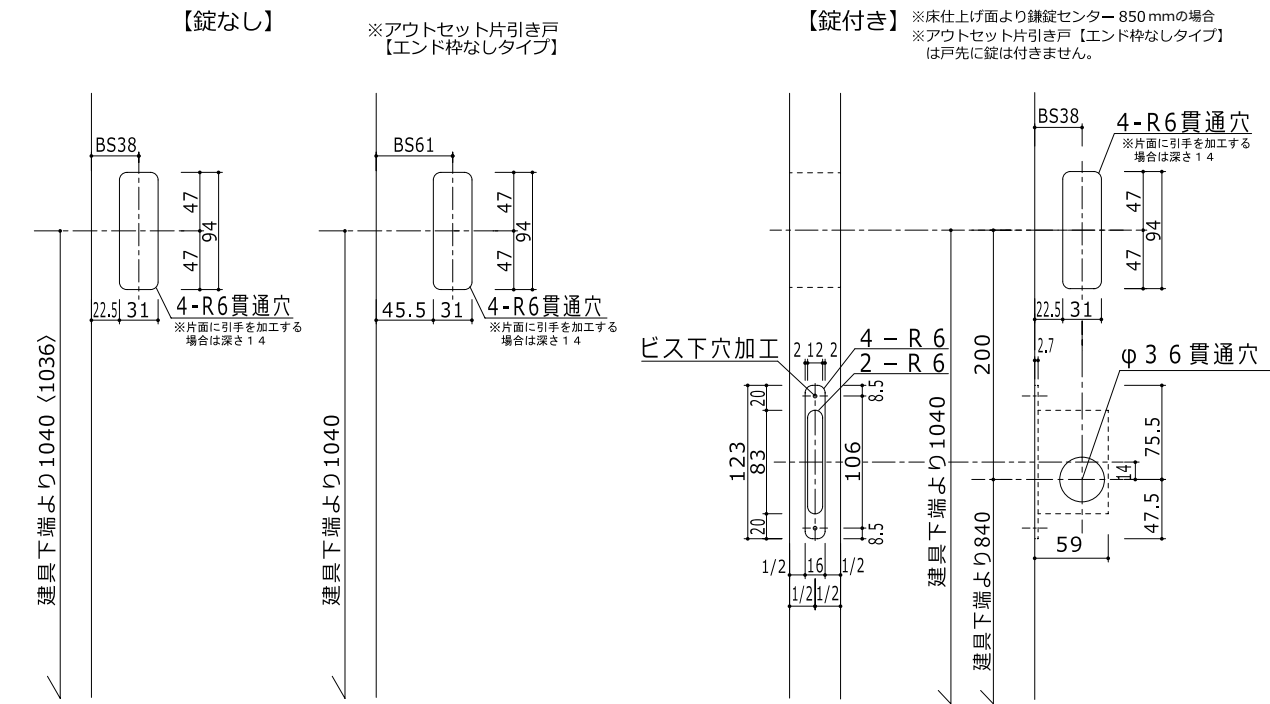

※ く 内の寸法は 2 枚・3 枚引込み戸の寸法です。
※床仕上げ面より引手センター 1050 の場合。
※ fit には加工出来ません。

※引込みポケット戸の壁厚特注の場合は、A 寸法が変わります。
※ TERA、fit、Monster は対応していません。


※ FINA は含みません
FINA ▶ P.354

レール


出入口

開閉様式

- ・片引き戸（上吊）
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
- ・2枚引込み戸（上吊）
- ・2枚引違い戸（上吊）
- ・3枚引込み戸（上吊）
- ・3枚引違い戸【連動タイプ】
- ・3枚引違い戸【非連動タイプ】





上枠の加工図



(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

- ・引込みポケット戸（上吊）




(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

専用納まり


開閉様式

【fit】【Monster】

- ・片引き戸（上吊）
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】
- ・2枚引違い戸（上吊）
- ・2枚引分け戸 ※ fit のみ
- ・アウトセット2枚引分け戸 ※ fit のみ





上枠の加工図



(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

【Monster】



- ・引込みポケット戸（上吊）



(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

【TERA】



- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】
- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠付タイプ】



(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です

【VETRO】



- ・アウトセット片引き戸（上吊）【エンド枠なしタイプ】



天井ボード勝ち納まりの設定はありません

【Automatic Door】

- ・片引き戸（上吊）




天井ボード勝ち納まりの設定はありません


クローゼット

開閉様式

- ・2枚固定折れ戸
- ・2枚フリー折れ戸
- ・3枚折れ開き戸
- ・4枚固定折れ戸
- ・4枚フリー折れ戸
- ・6枚フリー折れ戸



上枠の加工図




(※)
天井ボード勝ち納まりの場合は
天井ボードと合わせた寸法です



ソフトクローズ

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパー（品番：TKCS-H2）と吊車の交換が必要となります。
 その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
品番：TKCS-H2

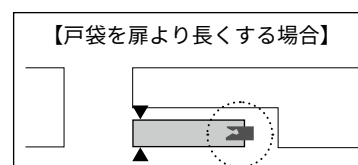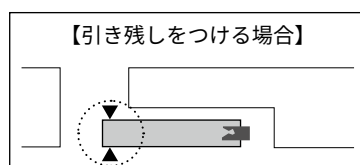

※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。
 そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
 ※穴加工はΦ4.5の貫通穴で空けてください。

(1) 片引き戸 / 2枚引違い戸

アウトセット片引き戸（エンド枠付） / アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

片引き戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 342 mm

2枚引違い戸

固定値：A = 203.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 349 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠付）

固定値：A = 203.5 mm


変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

固定値：A = 215 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 337.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置

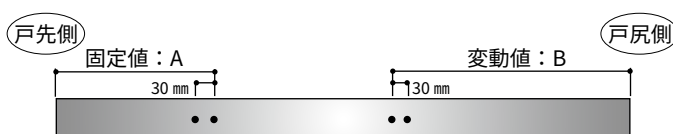

(2) 引込みポケット戸


$$\begin{aligned} \text{固定値：A} &= 211 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} + 58 \text{ mm} \end{aligned}$$

注 1) 戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。

ステルス枠の場合 +15mm、インセット枠の場合 +11mm

注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、当社での加工を推奨します。

上レールを下から見た時の加工位置

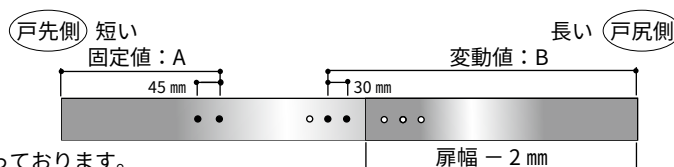


(3) 2枚引込み戸 / 3枚引込み戸

$$\begin{aligned} \text{固定値：A} &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} - 342 \text{ mm} \end{aligned}$$





注) マルコの3枚引込み戸には
後付トリガー用の穴加工はありません。

上レールを下から見た時の加工位置

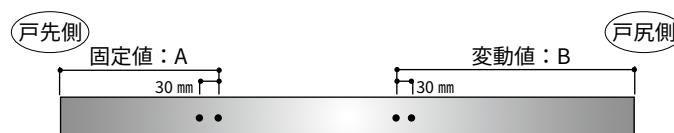(4) 3枚引違い戸 (連動タイプ) オプション
3枚引違い戸 (非連動タイプ) ソフトクローズ

$$\begin{aligned} \text{固定値：A} &= 203.5 \text{ mm} \\ \text{変動値：B} &= \text{扉幅寸法} - 349 \text{ mm} \end{aligned}$$

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。
「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。

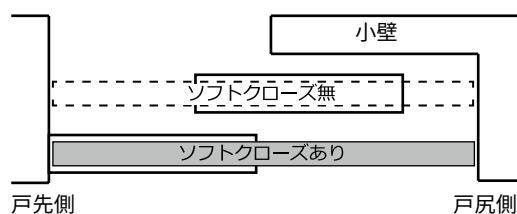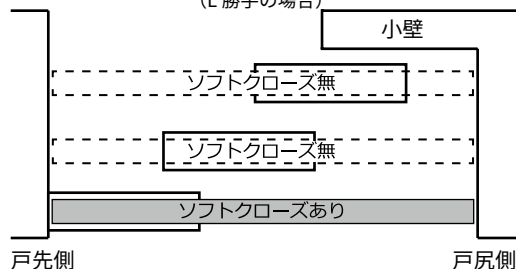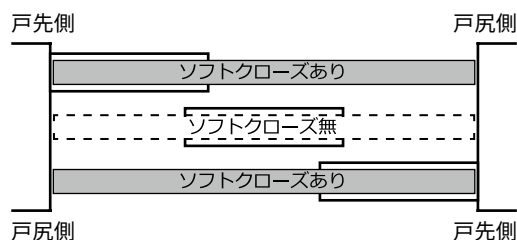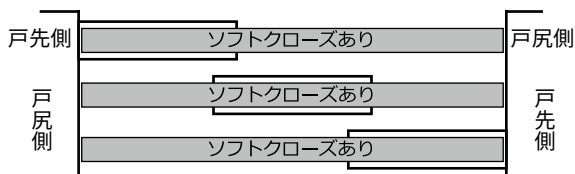
【2枚引込み戸】
(L 勝手の場合)【3枚引込み戸】
(L 勝手の場合)【3枚引違い戸 (連動タイプ)】
(R 勝手の場合)【3枚引違い戸 (非連動タイプ)】
オプション ソフトクローズ付
(R 勝手の場合)

※通常の非連動タイプはソフトクローズがつきません。
※カムイではお問い合わせ商品になります。

寸法体系表
基本の納まり
FIVE QUEENS
PALACE
Libertà
RETRO
TERA
FINA
Soloist
MILANO
CAESAR
GRANDE
fit
Indigo
Automatic Door
CALM
Caro
Monster
ステルス枠 クロス施工
ステルス枠 塗り壁施工
インワード枠
インセット枠
クローゼット
周辺部材
詳細寸法 特注範囲

1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパーと吊車の交換が必要となります。
 その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。

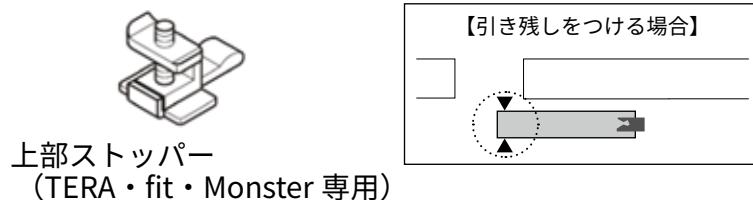

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
 ※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴であけてください。

アウトセット片引き戸（エンド枠付） / アウトセット片引き戸（エンド枠なし）


アウトセット片引き戸（エンド枠付）

固定値：A = 225 mm
 変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm

アウトセット片引き戸（エンド枠なし）

固定値：A = 235.5 mm
 変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm


上レールを下から見た時の加工位置

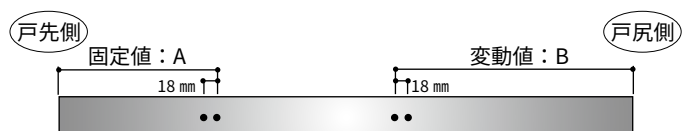



1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパーと吊車の交換が必要となります。

その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。



上部ストッパー
(fit・Monster・TERA 専用)

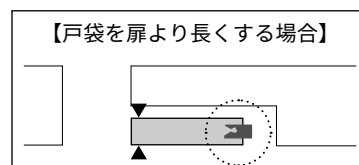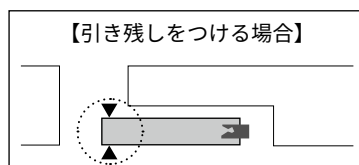

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ4.5の貫通穴であけてください。

(1) 片引き戸 / 2枚引違い戸

アウトセット片引き戸 (エンド枠付) / アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

片引き戸

固定値 : A = 225 mm

変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 399 mm

2枚引違い戸

固定値 : A = 225 mm

変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 406 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

固定値 : A = 225 mm

変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

固定値 : A = 235.5 mm


変動値 : B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置



(2) 2枚引分け戸 / アウトセット 2枚引分け戸

上レールを下から見た時の加工位置

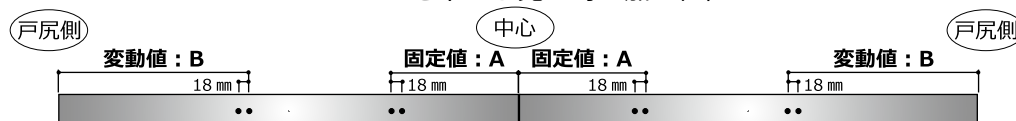

※スペーサーブロック用の加工位置はレール端部から 8 mm の位置にΦ5の貫通穴を開けて下さい。

2枚引分け戸

固定値 : A = 231.5 mm

変動値 : B = 扉幅寸法 - 399 mm

アウトセット 2枚引分け戸

固定値 : A = 231.5 mm

変動値 : B = 扉幅寸法 - 410.5 mm


1. 上部ストッパーの取扱いについて

両側ソフトクローズは標準設定のため、次のような納め方をする場合は別途上部ストッパーと吊車の交換が必要となります。
その際には上部ストッパーをつけた側のソフトクローズ機能が働かないのでご注意ください。

※引込みポケット戸は上部ストッパーのメンテナンスや交換ができないためご使用になれません。



上部ストッパー
(Monster・TERA・fit 専用)

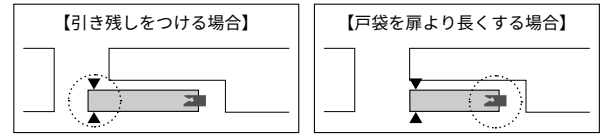

2. 上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。
※穴加工はΦ 4.5 の貫通穴であけてください。

(1) 片引き戸 / 2 枚引違い戸

アウトセット片引き戸 (エンド枠付) / アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

片引き戸

固定値：A = 225 mm


変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 399 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

固定値：A = 225 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm

上レールを下から見た時の加工位置

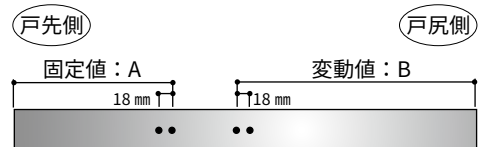

2 枚引違い戸

固定値：A = 225 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 406 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

固定値：A = 235.5 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 395.5 mm

(3) 引込みポケット戸


固定値：A = 232 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{プラス} 58 mm

注 1) 戸尻側 (戸袋側) レールは戸先側レールに比べ長い設定となっております。
ステルス枠の場合 +14mm、インセット枠の場合 +10mm

注 2) 引込みポケット戸のレールは現場でのカット・穴加工が困難な為、
当社での加工を推奨します。

上レールを下から見た時の加工位置

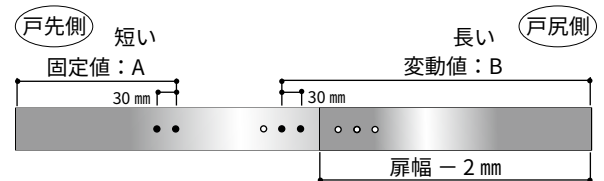


(4) 2 枚引込み戸 / 3 枚引込み戸

固定値：A = 225 mm

変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 399 mm

上レールを下から見た時の加工位置

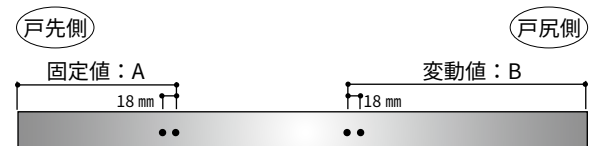

(5) 3 枚引違い戸 (連動タイプ) 3 枚引違い戸 (非連動タイプ)


※ Monster の非連動タイプはソフトクローズ付きのみの設定です。

固定値：A = 225 mm


変動値：B = 扉幅寸法 ^{マイナス} 406 mm

「ソフトクローズあり」のレールは後付トリガー穴加工が必要です。「ソフトクローズ無」のレールは後付トリガー穴加工はありません。
※レールの長さにより分割して納品する場合がありますが、加工位置は変わりません。


【2 枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

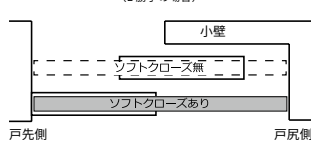


【3 枚引込み戸】
(L 勝手の場合)

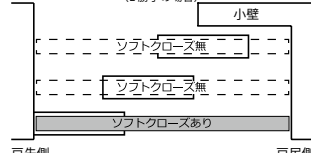

【3 枚引違い戸 (連動タイプ)】
(R 勝手の場合)

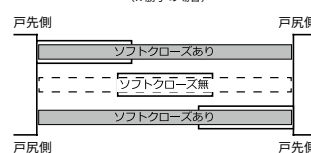

【3 枚引違い戸 (非連動タイプ)】
(R 勝手の場合)

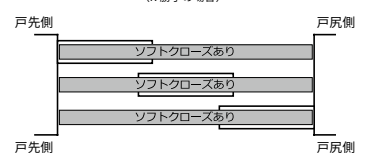

片開き戸

【ステルス枠】



有効開口
= W ② 下地枠内 − 89 mm

【インセット枠】




有効開口
= W ② 下地枠内 − 116 mm

【ステルス枠 隠し丁番】




有効開口
= W ② 下地枠内 − 63 mm

【インセット枠 隠し丁番】

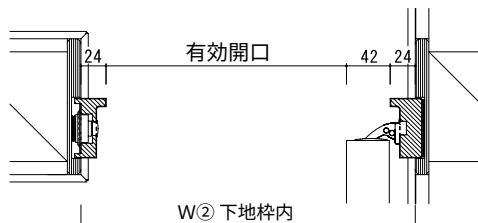

有効開口
= W ② 下地枠内 − 90 mm

【インワード枠】

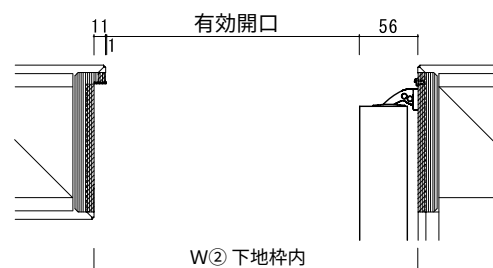


有効開口
= W ② 下地枠内 − 68 mm

※ステルス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


片引き戸

【ステルス枠】

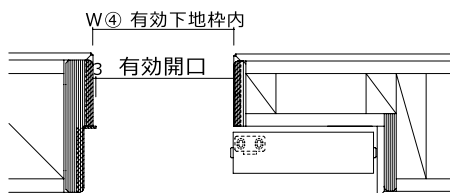

有効開口
= W ④有効下地枠内 - 3 mm

【インセット枠】

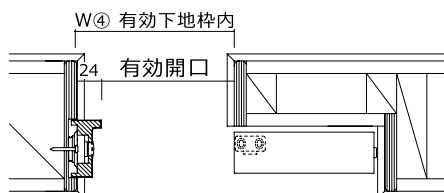

有効開口
= W ④有効下地枠内 - 24 mm


引違い戸

【ステルス枠】

2 枚引違い戸





3 枚引違い戸

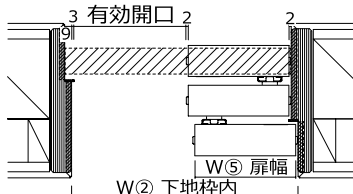

2 枚引違い戸・3 枚引違い戸共通

有効開口
= W ②下地枠内 - 扉幅 - 16 mm

【インセット枠】

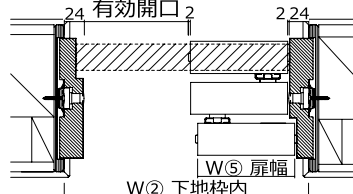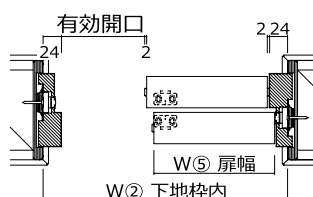


有効開口
= W ②下地枠内 - 扉幅 - 52 mm

※ステルス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


FIVE QUEENS

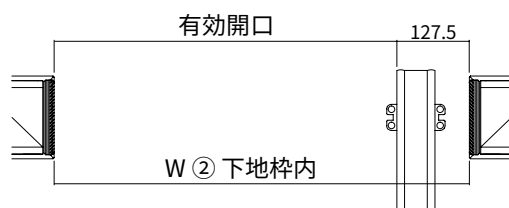

有効開口
= W②下地枠内 - 127.5 mm


PALACE

【A面側に開く場合】

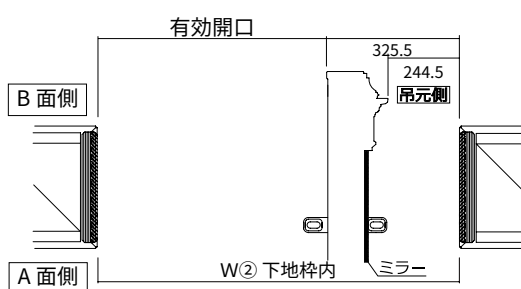


有効開口
= W②下地枠内 - 325.5 mm

【B面側に開く場合】

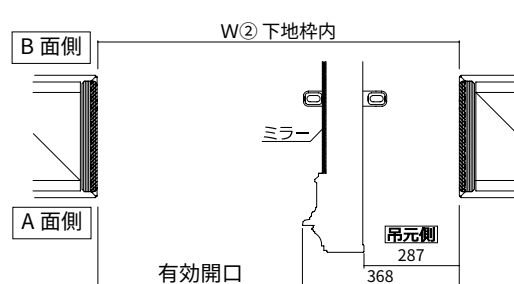

有効開口
= W②下地枠内 - 368 mm

Libertà

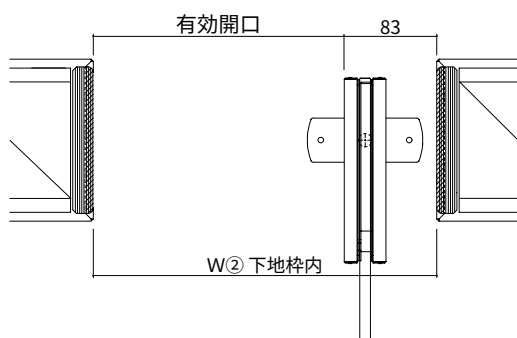


VG2 型 有効開口
= W②下地枠内 - 83 mm

VG3 型 有効開口
1 ガラスタイプ
= W②下地枠内 - ガラス見付幅 - 84.5 mm
【扉幅から算出する場合】= W⑤扉幅 - 68.5 mm

VG4 型 有効開口
2 ガラスタイプ
= W②下地枠内 - ガラス見付幅 (両側) - 86 mm
【扉幅から算出する場合】= W⑤扉幅 - 70 mm


VETRO

片開き戸

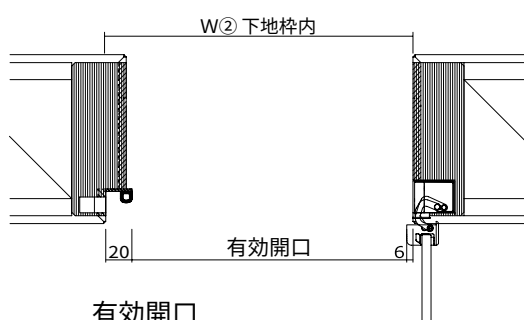

有効開口
= W②下地枠内 - 26 mm







アウトセット【エンド枠なし】

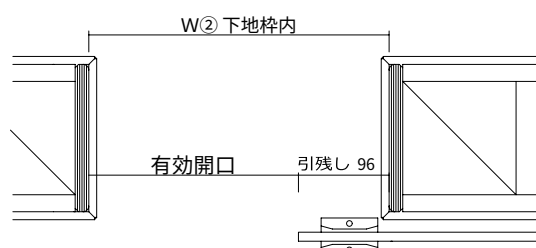

有効開口 ※巾木は含まない式です
= W②下地枠内 - 96 mm

※ステルス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

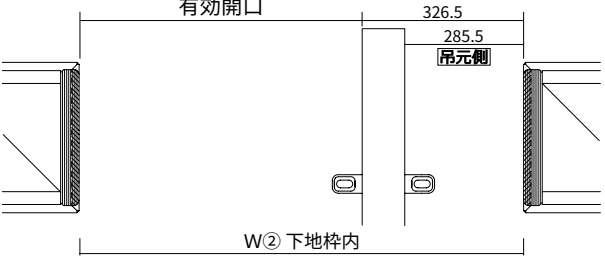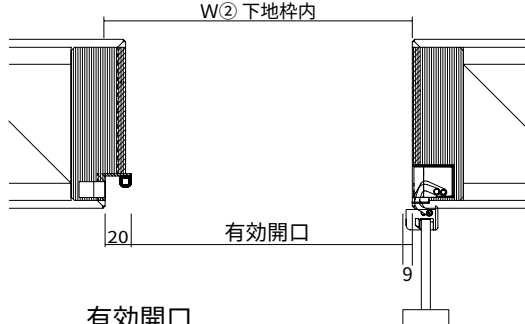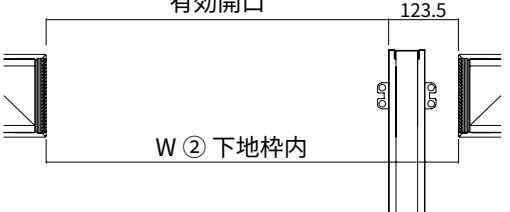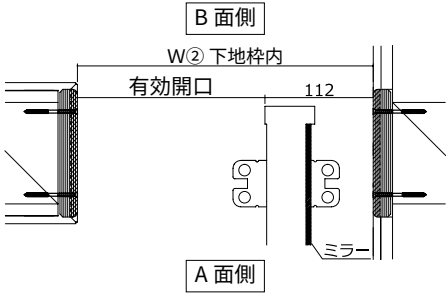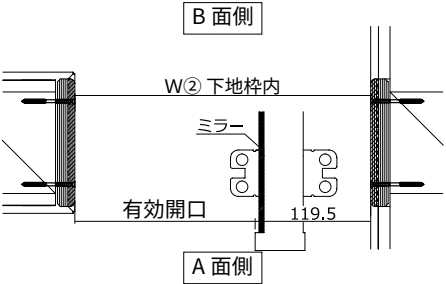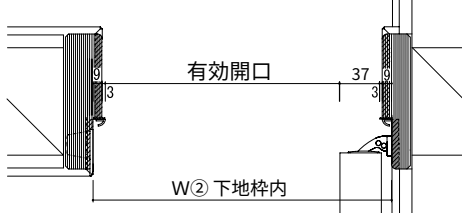
TERA	Soloist
 有効開口 = W ②下地枠内 - 68 mm	 有効開口 = W ②下地枠内 - 326.5 mm
MILANO	Indigo
 有効開口 = W ②下地枠内 - 29 mm	 有効開口 = W ②下地枠内 - 123.5 mm
fit (スイング戸)	
【A 面側に開く場合】  有効開口 = W ②下地枠内 - 112 mm	【B 面側に開く場合】  有効開口 = W ②下地枠内 - 119.5 mm
CALM	
 有効開口 = W ②下地枠内 - 61 mm	

※ステンレス枠はクロス施工の場合

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

CAESAR

【スイング戸】

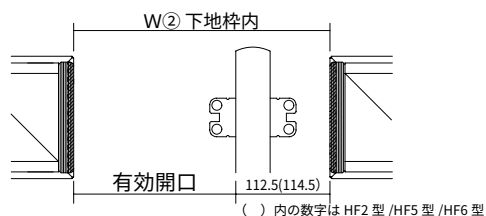

HF1 型 / HF3 / HG9 型 (扉厚 41 mm)


有効開口 = W② 下地枠内 - 112.5 mm

HF2 型 / HF5 型 / HF6 型 (扉厚 45 mm)

有効開口 = W② 下地枠内 - 114.5 mm

【両スイング戸】

※ HF2 / HF5 / HF6 型は対応しておりません

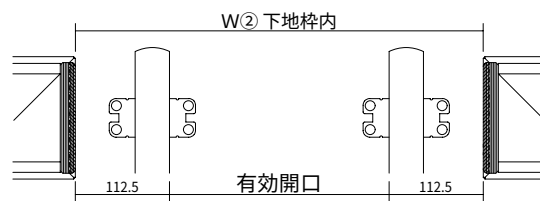


HF1 型 / HF3 型

有効開口 = W② 下地枠内 - 225 mm

【サイドガラスセット (1 ガラスタイプ)】

※ HF2・HG9 型は対応しておりません。

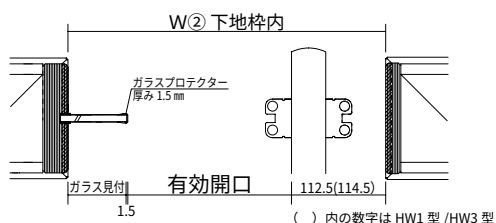

HG1 型 / HG3 型 (扉厚 41 mm)

有効開口

= W② 下地枠内 - ガラス見付幅 - 114 mm

【扉幅から算出する場合】 = W⑤ 扉幅 - 98 mm

HW1 型 / HW3 型 (扉厚 45 mm)


有効開口

= W② 下地枠内 - ガラス見付幅 - 116 mm

【扉幅から算出する場合】 = W⑤ 扉幅 - 100 mm

【サイドガラスセット (2 ガラスタイプ)】

※ HF2・HG9 型は対応しておりません

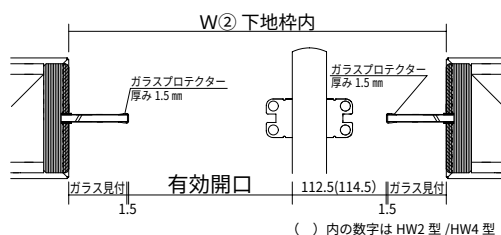

HG2 型 / HG4 型 (扉厚 41 mm)

有効開口

= W② 下地枠内 - ガラス見付幅 (両側) - 115.5 mm

【扉幅から算出する場合】 = W⑤ 扉幅 - 99.5 mm

HW2 型 / HW4 型 (扉厚 45 mm)

有効開口

= W② 下地枠内 - ガラス見付幅 (両側) - 117.5 mm

【扉幅から算出する場合】 = W⑤ 扉幅 - 101.5 mm

GRANDE (親子戸)



有効開口


= W② 下地枠内 - 102 mm

※ ステルス枠はクロス施工の場合

■ 製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。


クローゼット折れ戸

【2枚固定・フリー折れ戸】

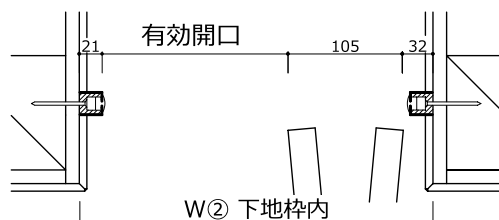


有効開口
= W ②下地枠内 - 158 mm

【3枚折れ開き戸】

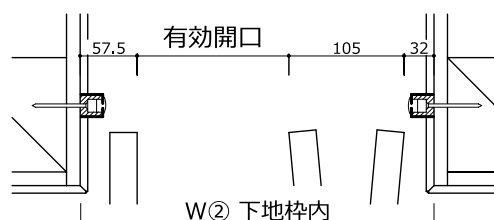


有効開口
= W ②下地枠内 - 194.5 mm

【4枚固定・フリー折れ戸】

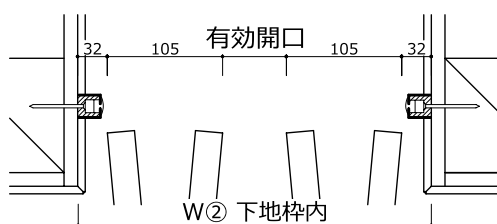

有効開口
= W ②下地枠内 - 274 mm


【6枚フリー折れ戸】

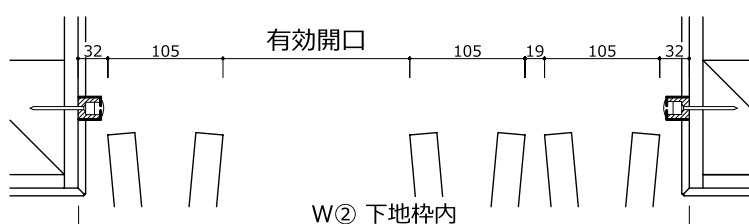

有効開口
= W ②下地枠内 - 398 mm


【フリー折れ戸】

扉と扉の間に 19 mmの隙間ができます。

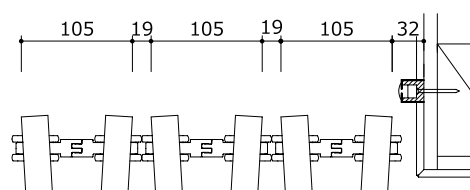


クローゼット開き戸

【物入両開き戸】

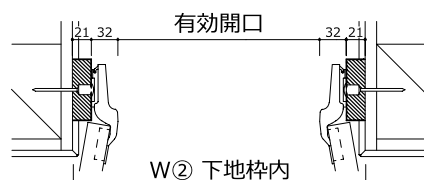


有効開口
= W② 下地枠内 - 106 mm

【物入片開き戸】

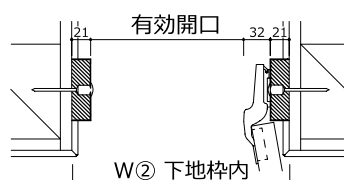


有効開口
= W② 下地枠内 - 74 mm

【連続 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸】 (MM6・MM7・MM8 型以外)

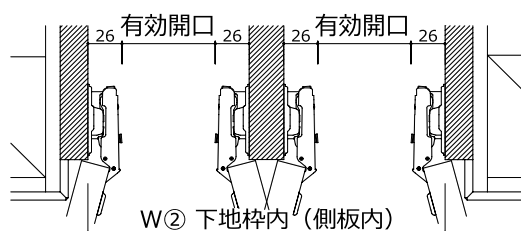


有効開口
2 枚 = W② 下地枠内 - 52 mm
4 枚 = (W② 下地枠内 - 134 mm) / 2
6 枚 = (W② 下地枠内 - 216 mm) / 3

【連続 1 枚開き戸】 (MM6・MM7・MM8 型以外)

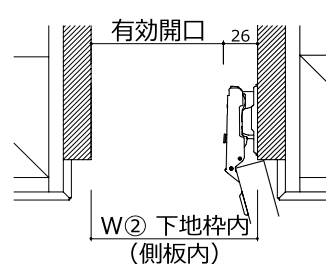


有効開口
= W② 下地枠内 - 26 mm

【連続 2 枚 / 4 枚 / 6 枚開き戸】 (MM6・MM7・MM8 型)

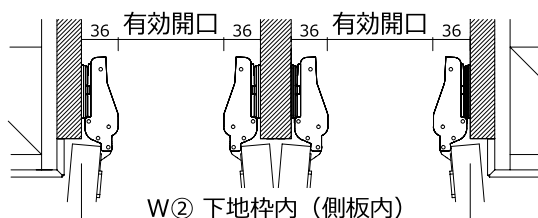

有効開口
2 枚 = W② 下地枠内 - 72 mm
4 枚 = (W② 下地枠内 - 174 mm) / 2
6 枚 = (W② 下地枠内 - 276 mm) / 3

【連続 1 枚開き戸】 (MM6・MM7・MM8 型)

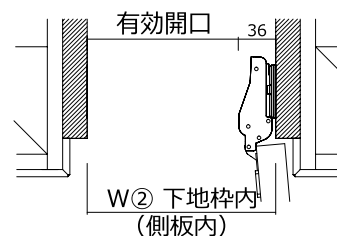


有効開口
= W② 下地枠内 - 36 mm

特注対応範囲

出入口ドア（幅・高さ）

Wオーダーについて

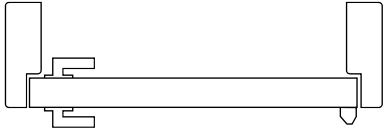

扉幅
~ 900mm

扉幅
900.5mm~

【標準セット価格】

【標準セット価格】


× 1.2

× 1.4

【Wオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。
CAESAR・Libertàのサイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

Hオーダーについて

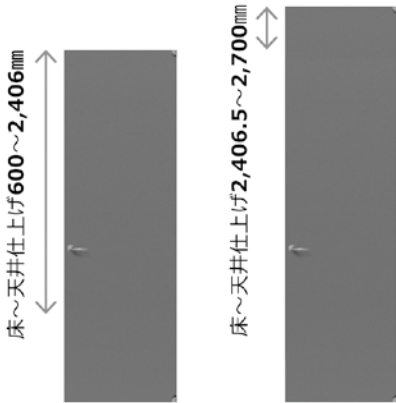

床~天井仕上げ600~2,406mm

床~天井仕上げ2,406.5~2,700mm

【H2,400価格】

※標準の仕上がり寸法はH2,400mmです。

【H2,700価格】

定額

定額

【Hオーダー特記事項】

オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	FQ-1 ※範囲外のサイズオーダーはお問い合わせください。
2	PALACE パレス	YJ-1
3	Libertà リベルタ	VG-2 (スイング戸) VG-3 / VG-4 (スイング戸) サイドガラスユニット (見付幅)
4	VETRO ヴェトロ	VG-1 (片開き戸) VG-1 (アウトセット片引き戸 エンド枠なし)
5	TERA テラ	UF-1 (片開き戸) UG-1 (片開き戸) UF-1 (アウトセット片引き戸 エンド枠付 / なし) UG-1 (アウトセット片引き戸 エンド枠付 / なし) UF-4 (アウトセット片引き戸 エンド枠付 / なし)
6	FINA フィーナ	P.80 をご参照ください。
7	Soloist ソリスト	SG-9 / New SJ-1 / SK-1
8	MILANO ミラノ	IG-1
9	CAESAR カエサル	HF-1 HF-2 HF-3 / HF-5 / HF-6 HG-1 / HG-2 HG-3 / HG-4 / HW-1 / HW-2 / HW-3 / HW-4 サイドガラスユニット (見付幅) New HG-9
10	Zenstyle® ゼンスタイル	ZK-1
11	GRANDE グランデ	GF-1 / GG-5
12	fit フィット	ミラー クリア CD-1 / ND-1 (スイング戸) ミラー ブラウン / グレー CD-1 / ND-1 (引き戸) ミラー クリア ミラー ブラウン / グレー
13	Indigo インディゴ	DP-1

〈Option〉【隠し丁番（面付タイプ）対応可能範囲】W寸法 扉幅590~900mm / H寸法 床~天井仕上げ1,400~2,700mm

【コンシールドストッパー対応可能範囲】W寸法 扉幅601~900mm / H寸法 床~天井仕上げ1,400~2,700mm

※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。

※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細については総合カタログをご確認ください。

wide & height Wオーダー & Hオーダー


Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げて算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm	お問い合わせください		2,000mm	2,406mm	お問い合わせください	
1,200mm 固定 ※扉幅の変更はできません				2,000mm	2,406mm	対応不可	
700mm	900mm	900.5mm	1,000mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
700mm	900mm※2	900.5mm	1,000mm※2	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
150mm～350mm ※特注料金はかかりません				2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
700mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
834mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
601mm	900mm	対応不可		対応不可		2,701mm	3,000mm
601mm	900mm	900.5mm	950mm	対応不可		2,701mm	3,000mm
780mm	900mm	対応不可		対応不可		2,701mm	3,000mm
780mm	900mm	900.5mm	950mm	対応不可		2,701mm	3,000mm
780mm	900mm	900.5mm	1,100mm	対応不可		2,701mm	3,000mm
1,200mm 固定 ※扉幅の変更はできません				2,300mm	2,406mm	対応不可	
700mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	対応不可		2,701mm	3,000mm
590mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm※2	900.5mm	1,100mm※2	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm※2	対応不可		2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
150mm～350mm ※特注料金はかかりません				2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
対応不可 ※設定のある規格サイズ限定				2,100mm	2,406mm	2,406.5mm	2,600mm
590mm	900mm※3	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,600mm
590mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
680mm	880mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,600mm
680mm	880mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※1 CAESAR HG-9型はH2,500価格、Zenstyle®、fitはH2,600価格、TERA、CAESAR HF-2型はH3,000価格で定額です。

※2 カムイではご入力いただけません。カムイサポートセンターまでお問い合わせください。


※3 親扉のみWオーダー可能です。子扉はW寸変更できません。

Wオーダーについて

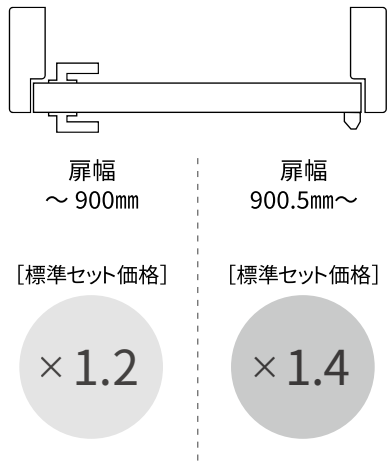

【Wオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。
CAESAR・Libertàのサイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

Hオーダーについて

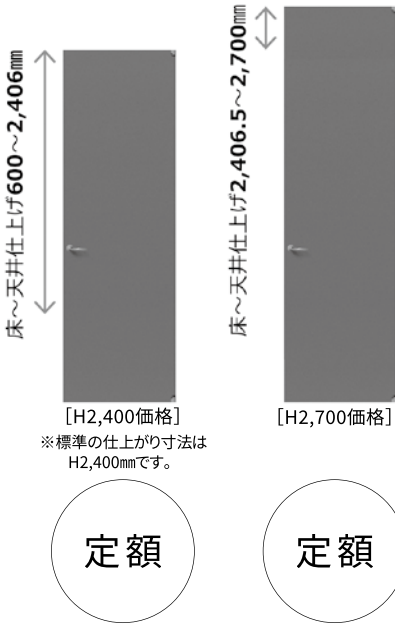

【Hオーダー特記事項】
オプションを選択した場合や単品部材を設置の際の対応可能範囲は各種記載ページをご参照下さい。

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	DANTE ダンテ	RF-1／RF-4／RG-1／RG-2／RG-4／RS-0
		RG-8
		RG-9
2	SINA シナ	TF-1／TF-4／TG-1／TG-2／TG-4／TS-0
3	PALIO パリオ	BF-1／BF-4／BG-1／BG-2／BG-4／BS-0
4	LUCENTE ルチエンテ	PF-1／PF-4／PG-1／PG-2／PG-4／PS-0
5	BLACKLINE ブラックライン	LF-1／LF-4／LG-1
		LG-6
6	CARLO カルロ GIULIA ジュリア	QF-1／QF-4／QG-1／QG-2／QG-4／QS-0
7		QG-8
8	CUBE キューブ	CF-1／CF-4／CG-1／CG-2／CG-3／CG-4／CS-0／CS-2
		CG-7 (H2,400まで)
		CG-7 (H2,700)
		CG-8
9	Nsense エヌセンス	CG-9
		NF-1／NF-4／NG-1／NG-2／NG-3／NG-4／NS-0／NS-2
		NG-7 (H2,400まで)
		NG-7 (H2,700)
10	Polku ボルク	NG-8
		NG-9
11	Automatic Door オートマチックドア	RL-1／TL-1／BL-1／LL-1／QL-1／CL-1／NL-1
12	CALM カーム	PL-1
13	Caro カロ	P.136 をご参照ください
14	F/S エフエス	CH-1／NH-1
		CC-1／CC-2／CC-3／NC-1／NC-2／NC-3
15	Monster モンスター	CC-4／CC-5／CC-6／NC-4／NC-5／NC-6
16	GALLERIA ガレリア	KF-1／KF-2／KF-7／KF-8
		OF-1／OG-1
		CE-1
17	fabric door ファブリックドア	CE-2
		CE-3
17	fabric door ファブリックドア	RB-1／TB-1／BB-1／CB-1／NB-1

〈Option〉【隠し丁番（面付タイプ）対応可能範囲】W寸法 扉幅590～900mm / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700mm
【コンシールドストッパー対応可能範囲】W寸法 扉幅601～900mm / H寸法 床～天井仕上げ1,400～2,700mm
※シリーズ・型番による製作可能範囲外の特注対応はできません。
※シリーズ・型番・オプション併用の対応可否詳細については総合カタログをご確認ください。

■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

wide & height Wオーダー & Hオーダー

Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床～天井仕上げで算出			
標準セット価格×1.2倍		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額※1	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	600mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		—		2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,500mm
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		1,800mm	2,406mm	対応不可	
670mm	900mm	対応不可		1,400mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
670mm	900mm	対応不可		2,000mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	対応不可		600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
対応不可		1,101mm	1,350mm	1,300mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
590mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
640mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
719mm	900mm	対応不可		2,200mm	2,406mm	対応不可	
590mm	900mm	900.5mm	1,100mm	2,100mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※1 DANTE RG-9、CUBE CG-9型、Nsense NG-9型はH2,500価格で定額です。

出入口ドア（壁厚）

特注金額は発生しません

※FINAはP.80 をご参照ください。
※Automatic DoorはP.136 をご参照ください。

FIVE QUEENS／PALACE／Libertà／Soloist／CAESAR／Indigo

－ 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
スイング戸 〈FIVE QUEENS／Libertà／CAESAR／Indigo〉	130mm	115～300mm	-		70mm	70～300mm
ローリング戸 〈PALACE／Soloist〉	130mm	115～300mm	-		70mm	70～300mm

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

VETRO／MILANO

－ 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸 〈VETRO／MILANO〉	130mm	115～300mm	-		70mm	70～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし 〈VETRO〉	130mm	115～300mm	-		70mm	70～300mm

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

TERA

－ 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸／アウトセット片引き戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	70mm	70～300mm

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

Zenstyle®

－ 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸	130mm	ステルス枠 115～300mm インセット枠 90～300mm	145mm	ステルス枠 115～300mm インセット枠 90～300mm	70mm	70～300mm
片引き戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm

※インワード枠仕様の設定はありません。

GRANDE

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
親子戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	70mm	70～300mm

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

fit

－ 壁厚設定なし

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
スイング戸／アウトセット片引き戸 アウトセット2枚引分け戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	70mm	70～300mm
片引き戸／2枚引違い戸 2枚引分け戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

DANTE／SINA／PALIO／LUCENTE／BLACKLINE／CARLO／GIULIA／CUBE／Nsense
POLKU／Caro／F/S／GALLERIA／fabric door

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸 ※(注1)	145mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	145mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	70mm	70～300mm
片引き戸	145mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
引込みポケット戸	145mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	145mm	115～300mm	145mm	115～300mm	70mm	70～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付	145mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	145mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	70mm	70～300mm
2枚引違い戸	145mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
2枚引込み戸	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm
3枚引違い戸	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm
3枚引込み戸	239mm	239～300mm	239mm	239～300mm	239mm	239～300mm

※シリーズによっては対応していない枠仕様や開閉様式がありますので、各シリーズの価格表をご確認ください。

※(注1) 片開き戸内開き仕様[インワード枠]の壁厚対応範囲はP.246ご確認ください。

CALM

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片開き戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	-	

※インセット枠／インワード枠仕様の設定はありません。

Monster

壁厚記号／基本壁厚	標準仕様					
	在来工法用		在来工法用		軽量鉄骨下地用	
	A／130mm (3.5寸柱用)		B／145mm (4寸柱用)		D／70mm	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
片引き戸／引込みポケット戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠なし	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	70mm	70～300mm
アウトセット片引き戸 エンド枠付	130mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	145mm	115～300mm ステンレス枠 インセット枠 90～300mm	70mm	70～300mm
2枚引違い戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
2枚引込み戸	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm
3枚引違い戸	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm	187mm	187～300mm
3枚引込み戸	239mm	239～300mm	239mm	239～300mm	239mm	239～300mm


※インワード枠の設定はありません。

出入口ドア（幅・高さ・壁厚）

Wオーダーについて

■折れ戸・折れ開き戸


[標準セット価格]



× 1.4

■物入片開き戸

■物入両開き戸・連続開き戸・全面ミラー




扉幅 〜450mm

[標準セット価格]

扉幅 450.5mm〜

[標準セット価格]



扉幅 〜450mm

[標準セット価格]

扉幅 450.5mm〜

[標準セット価格]


定額

× 1.1

× 1.4

× 1.6

Hオーダーについて

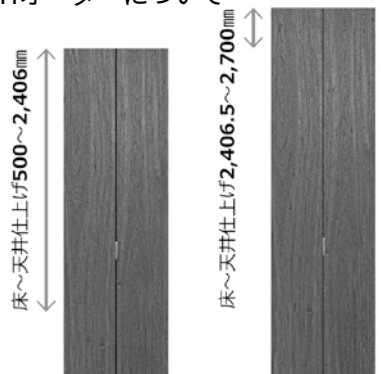

[H2,400価格]

※標準の仕上がり寸法は
H2,400mmです。

[H2,700価格]

定額

定額

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※下地枠外で算出		Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		標準セット価格×1.4倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
2枚折れ戸	2型 ／ 4型	619.5mm	952.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
3枚折れ開き戸		907mm	1,406.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
4枚折れ戸		1,190mm	1,856mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸		1,762.5mm	2,761.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
6枚折れ戸 (2×4用)		1,760.5mm	2,759.5mm	600mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		定額		標準セット価格×1.1倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
物入片開き戸	2型	283mm	450mm	450.5mm	500mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

wide & height Wオーダー & Hオーダー

開閉様式	型番	Wオーダー範囲 ※扉幅で算出				Hオーダー範囲 ※床〜天井仕上げて算出			
		標準セット価格×1.4倍		標準セット価格×1.6倍		H2,400価格で定額		H2,700価格で定額	
物入両開き戸	2型	283mm	450mm	450.5mm	500mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
連続開き戸 (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)	2型	283mm	450mm	450.5mm	500mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
	4型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	500mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm
全面ミラークローゼット (1枚/2枚/4枚/6枚タイプ)	MM-6型 MM-7型 MM-8型	283mm	450mm	450.5mm	600mm	2,000mm	2,406mm	2,406.5mm	2,700mm

※物入片開き戸・物入両開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合、扉の価格は標準価格 × 1.4となります。
※ミラーオプションは扉幅500mm、H2,406mmまでとなります。(MK-4、連続開き戸は対応しておりません。)


クローゼットの壁厚特注

特注金額は発生しません

MC-2型／MR-4型／MS-4型／MB-4型／MP-4型／MC-4型／MK-4型




	標準仕様					
壁厚記号／基本壁厚	A／130mm壁厚 (在来3.5寸柱用)		B／145mm壁厚 (在来4寸柱用)		D／70mm壁厚 (軽量鉄骨用)	
開閉様式	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲	壁厚	対応範囲
固定折れ戸 2枚／4枚	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	90mm	90～300mm
フリー折れ戸 2枚／4枚／6枚	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	90mm	90～300mm
折れ開き戸 3枚	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	90mm	90～300mm
物入片開き戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm
物入両開き戸	130mm	115～300mm	145mm	115～300mm	130mm	115～300mm

TERA (エンブレム)

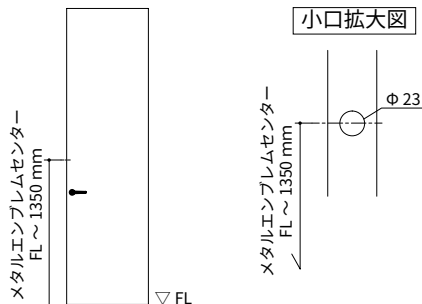


GALLERIA (フレーム)

フレーム寸法と位置

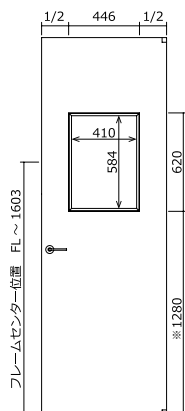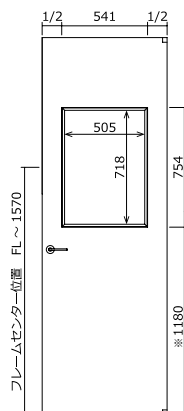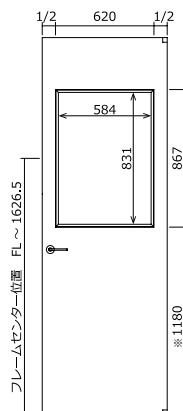CE-1 型
A2サイズ対応
(420×594)CE-2 型
B2サイズ対応
(515×728)CE-3 型
A1サイズ対応
(594×841)

フレーム詳細

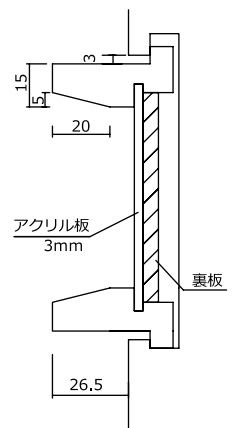


※加工下端までの寸法です。
フレーム位置の変更は出来ません。


fabric door (カートリッジ)

窓寸法と位置


カートリッジ引出し口

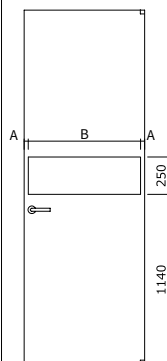

型番	A 寸法	B 寸法
CB-1/NB-1	29.5	DW-59
RB-1	29	DW-58
TB-1/BB-1	28	DW-56



【片開き戸】

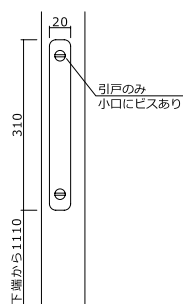

【引き戸】

取付手順動画はコチラのQRコードから▶



カートリッジ引出し口の取付位置


開閉様式	カードリッジ引出し口 取付位置
片開き戸	戸尻側
片引き戸	戸先側
アウトセット片引き戸・エンド枠なし	
アウトセット片引き戸・エンド枠付	
引込みポケット戸	

FINA (アルミ枠・フレーム)

枠の厚み・形状


【アルミ枠】

片引き戸
アウトセット片引き戸エンド枠付
2枚引込み戸
2枚引違い戸
3枚引込み戸
3枚引違い戸

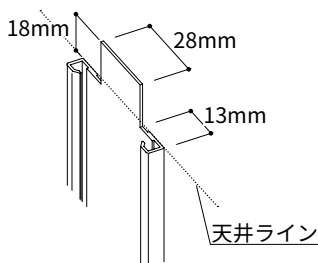

【中方立】


片引き戸
2枚引込み戸
3枚引込み戸

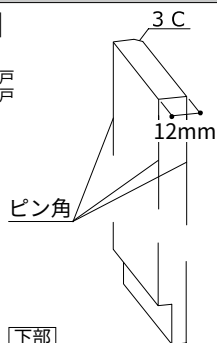

下部


下部に巾木用切り欠き加工があります。
巾木用切り欠き加工について ▶ P.411

扉の厚み・形状




レール断面図・上枠の加工図

レール断面図




上枠の加工図

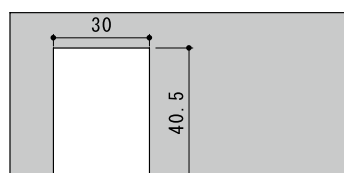

引き戸の W 寸法計算方法


W ②石膏ボード内から W ③有効下地枠外を導き出す計算方法

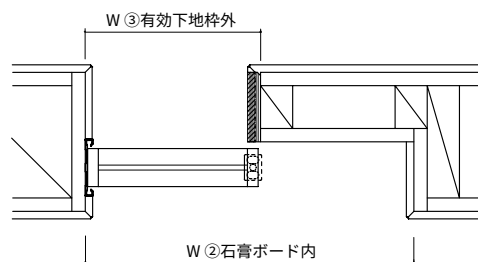

	W ③ 有効下地枠外の算出方法
片引き戸	$(W ② + 9) \div 2$
2枚引込み戸	$(2 \times W ② + 4) \div 3$
3枚引込み戸	$(3 \times W ② - 1) \div 4$

ガラス幅寸法と位置・ガラス厚


ガラス幅寸法と位置・ガラス厚

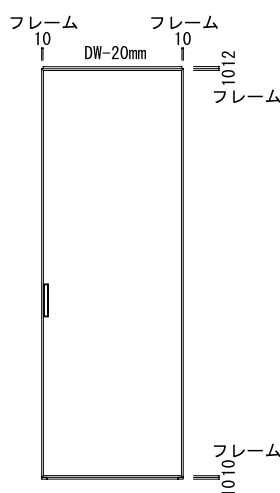

【5mm厚 / 強化ガラス + 飛散防止フィルム貼り】

取手形状・位置

取手形状・位置

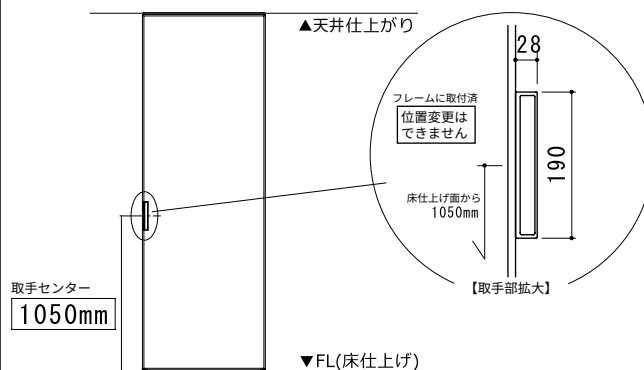

引き戸のダブルソフトクローズ (FINA 専用)

上レールの現場切り詰めについて

上レールにはソフトクローズ機能のための後付トリガー穴加工が所定の位置に施されています。そのため出荷後に現場にて切り詰めを行う場合は、併せて後付トリガーの穴加工をしないとソフトクローズ機能が作動しない恐れがありますので、必ず下記のルールで穴加工を行ってください。


※穴加工はΦ5の貫通穴であけてください。

※下図は上レールを下から見た時の加工位置を示す


片引き戸




2枚引違い戸

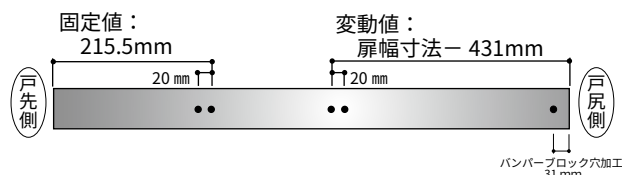


アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

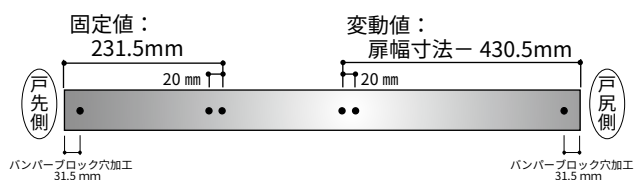




アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

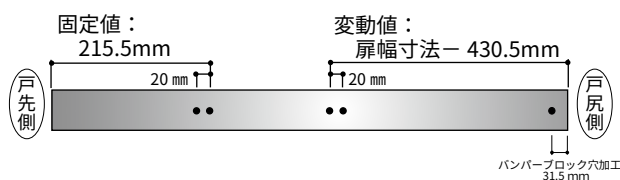




アウトセット2枚引分け戸

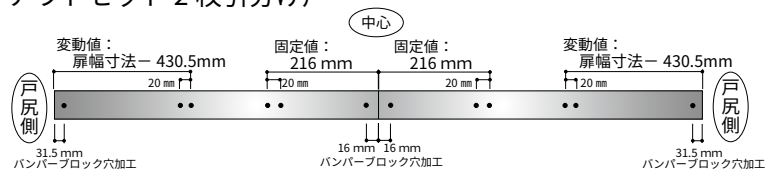





2枚引込み戸 手前と奥で加工位置が異なります。

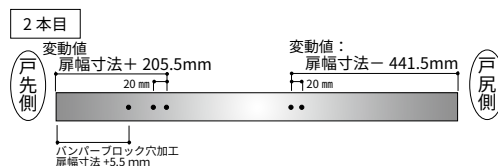

3枚引違い戸 外側と中央で加工位置が異なります。

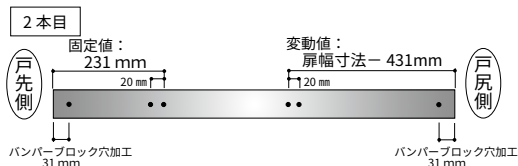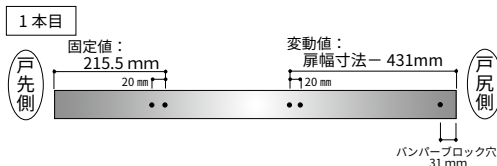


3枚引込み戸 戸先側3本、戸尻側で加工位置が異なります。

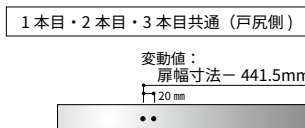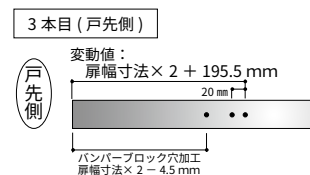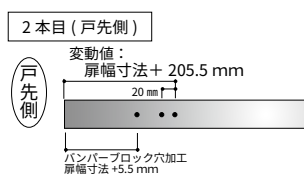


有効開口寸法


片引き戸

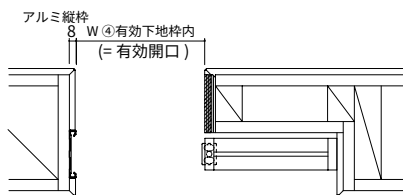

2枚引込み戸

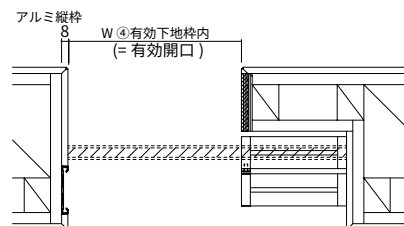

3枚引込み戸

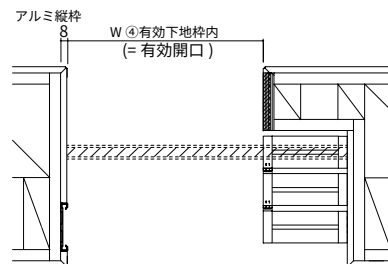


片引き戸・2枚引込み戸・3枚引込み戸共通

有効開口

= W ④有効下地枠内


アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

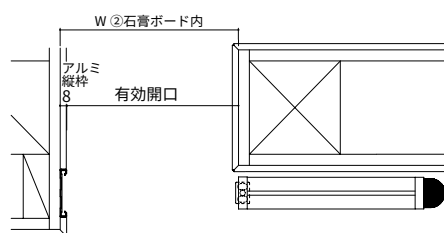


有効開口

= W ②石膏ボード内 - 8 mm

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

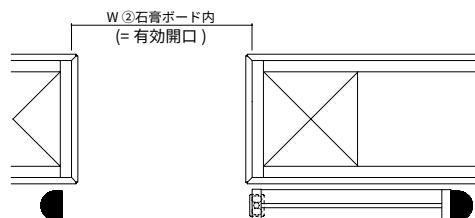

アウトセット2枚引分け戸

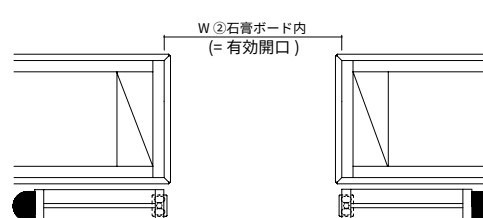


アウトセット片引き戸【エンド枠なし】
・アウトセット2枚引分け戸共通


有効開口

= W ②石膏ボード内

2枚引違い戸

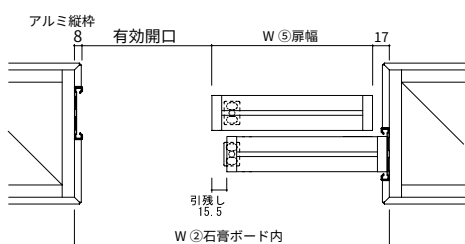

3枚引違い戸

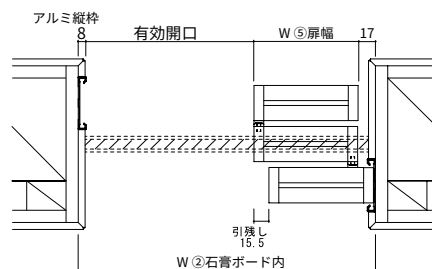

2枚引違い戸・3枚引違い戸共通

有効開口

= W ②石膏ボード内 - 扉幅 - 25 mm

コンテンツ・サービス

コンテンツ

VOC 対策	P.358
CAD データ・施工手順書	P.359

サービス

フルハイトモデルハウス	P.360
テクニカルルーム	P.361
施工解説動画	P.361
全国ショールーム	P.362

VOC 対策

KAMIYA の製品は F ☆☆☆対象品です。構成部材に関しては「住宅部品表示ガイドライン」による表示をしています。

商品部	品番	内装仕上り部材															
		合板															
			基材 LVL	基材 LVS	基材 MDF	基材 集成材	シート × 表面材	突板 × 表面材	大手材	芯 + 表面材	木材 + ガラス (アクリル)	木材 + 鏡	根接合材	下地材 + アルミ調 樹脂見切り	下地枠	木口面 (扉表面)	金物加工
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
開き戸 引き戸 スイング戸	HF1,HG1,HG2,HG9 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG), RF1,RS0,RG1,RG2,RG8,RG9,RF4,RG4 TF1,TS0,TG1,TG2,TF4,TG4 OF1,OG1 (AA,DD) GF1,GG5 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG) UF1,UG1,UF4 (TX,TC,TQ,TP,TU,TF,TJ,TG,NX,NC,NQ,NP,NU,NF,NJ,NG) RL1,TL1 RU1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)			(F☆☆☆☆)		
	ZK1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	CF1,PF1,QF1,NF1 OF1 (SH,TB,DG,FG,IH) HF1,HF3 (SH,TB,DG,FG,IH,ST,XB,XG,XW) CC1,CC2,CC3,NC1,NC2,NC3 CE1,CE2,CE3 LF1,CH1,NH1 LL1,CL1,PL1,NL1,QL1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆						(F☆☆☆☆)		
	CS0,CS2,CG1,CG2,CG3,CG8,CG9 PS0,PG1,PG2,QS0,QG1,QG2,QG8 NS0,NS2,NG1,NG2,NG3,CG8,NG9 CC4,CC5,CC6,NC4,NC5,NC6 OG1 (SH,TB,DG,FG,IH) HG1,HG2,HG3,HG4,HG9 (SH,TB,DG,FG,IH,ST,XB,XG,XW) LG1,LG6	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	CG7,NG7	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	KF1,KF2,KF7,KF8 HF5,HF6,HW1,HW2,HW3,HW4 KU1,KU2	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)		(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)							
	BF1,BL1 HF2(NB,NI) GF1(NB,NI) UF1,UG1,UF4 (NB,NI) BU1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)					F☆☆☆☆		
	BS0,BG1,BG2,BF4,BG4 GG5(NB,NI)	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
	CF4,PF4,QF4,NF4,LF4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆					
	CG4,PG4,QG4,NG4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆					
PALACE	YJ1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
FIVE QUEENS Indigo	FQ1 DP1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆								
fabric door	CB1,NB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	TB1,RB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
	BB1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆				F☆☆☆☆			F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
fit	CD1,ND1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)		
Soloist	SK1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
	SG9,SJ1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆		
MILANO	IG1	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	(F☆☆☆☆)	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆					F☆☆☆☆		
クローゼット	MC2,MC4,MP4,MK4 MM6,MM7,MM8	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆						
	MS4 MR4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆						
	MB4	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆				(F☆☆☆☆)		
インセット枠	K			F☆☆☆☆		F☆☆☆☆											
下地枠	KG AG,BG,CG	F☆☆☆☆												F☆☆☆☆			
ステルス枠	SG,NG,YG	F☆☆☆☆											F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			
インワード枠	SU	F☆☆☆☆											F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			
ライン窓台・巾木	KPSI,KPSD,KPSP,KPLJ			F☆☆☆☆		F☆☆☆☆											
ウォールスルー サイドガラス	WS1,WW1,WU1 HG1,HG2,HG3,HG4,VG3,VG4 HW1,HW2,HW3,HW4,	F☆☆☆☆								F☆☆☆☆							
玄関収納	GG,GS			F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆			(F☆☆☆☆)						
	GC2		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆		F☆☆☆☆		F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	(F☆☆☆☆)							

住宅部品表示ガイドライン

確認申請時や現場で確認が円滑かつ容易に行われることを目的に、社団法人日本建材産業協会など関係4団体は「住宅部品表示ガイドライン」を制定しています。内装仕上り規制対象品にガイドラインによる表示をし、建築確認時のサポートをします。「住宅部品表示ガイドライン」により建築確認時に認定書や MSDS 等の提出は不要となります。


■製品の価格・仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社 KAMIYA

データダウンロード CAD データ・施工手順書


神谷コーポレーションの公式ホームページから、CAD データ（納まり図、実寸平面図、姿図、玄関収納）や、施工についての詳細と手順を記載した施工手順書がダウンロードできます。

■ CAD データ (jww,dxf)

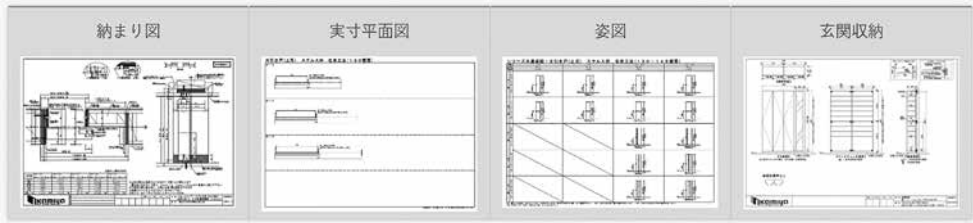

CAD データ
TOP ページ

■ 施工手順書

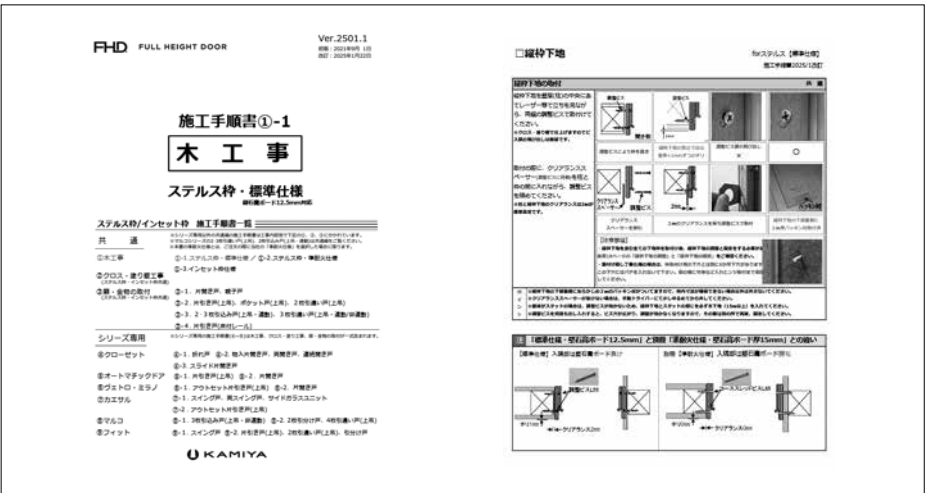

施工手順書
TOP ページ

施工動画もご確認いただけます！




フルハイトモデルハウス

FULL HEIGHT MODEL HOUSE

フルハイトドア®を活用したフルCG型モデルハウス



プロの設計士が手がけたフルハイトドア®を活用したフルCGのモデルハウス。
各部屋にフルハイトドア®が設置されており、様々なアングルから写真を見ることができます。
気になるシリーズがあれば、詳細な納まりや寸法を確認することが可能です。

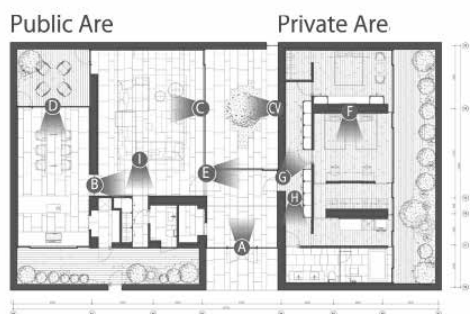

計画説明 plan overview

物件名称：FULL HEIGHT MODEL HOUSE

株式会社 KAMIYA のフルハイトドア®を活用して空間美を追求した
CG 型モデルハウス計画の総称です

平面計画

中央部分に東西へ貫通するエントランスゾーン（緩衝部分）を設け、北にパブリックゾーン、南にプライベートゾーンを分離して配置しています。また全ての居住域がコートヤードまたはテラスに面して、自然採光・自然換気が確保出来るように配慮しています

断面計画

フルハイトドア®の魅力を存分に活かすため、天井高さは 2,400mm を標準として、天井の連続性が水平方向へ広がり、外部へと解放される構成としています



etc.

フルハイトモデルハウス設計図書

FULL HEIGHT MODEL HOUSE DESIGN DOCUMENTS

フルハイトモデルハウス設計図書は、フルハイトドア®を活用したフルハイトモデルハウスの設計詳細をご覧いただける PDF データです。
右の QR コードからお申し込みください。



お申し込みはこちら

フルハイトドア® テクニカルルーム

KAMIYA独自の納まりを実際に体験できる施工スタジオ

「初めての施工で不安だな…」

「ここの細かい納まりはどうなるんだろう？」

フルハイトドア®の生産拠点である伊勢原工場敷地内には、観て・触って・体験していただけるテクニカルルームがございます。基本的な枠の取り付け方から、建具の吊り込み方、細かい納まりまで、専門スタッフが丁寧に伝えします。

TOPICS

- ハイグレードからプレミアム・ラグジュアリーシリーズまで専用納まりを施工体験いただけます。
- クローゼットを含めて開閉様式を確認いただけます。
- 実物大の扉で色やガラスデザインを確認できる「イロウチ」も設置

Information

完全予約制

研修名 『フルハイトドア® テクニカルルーム研修』

場 所 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
株式会社 KAMIYA 伊勢原工場



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場 ※担当 / 営業課

●メールでのお問い合わせは → eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203



◀ テクニカルルーム研修お申込みフォーム

フルハイトドア® 「施工解説動画」

フルハイトドア®の納まりや取付け時の注意点を動画で確認!



設計・現場監督の方必見!

伊勢原工場まで足を運ぶ事が難しいという方でもお気軽に施工について確認ができる動画コンテンツをご用意しております。スライドや、ミニチュアサンプルを使ってスタッフが丁寧にフルハイトドア®の納まりや、取付け時の注意点について解説いたします。

動画内容を一部紹介

- ステルス枠・インセット枠の基本的な納まりについて
- 開閉様式ごとの注意点について
- 枠と巾木の取り付けについて
- クロス施工を行う際の注意点について

上記以外にも現場でお役に立つ情報をお伝えいたします。
フルハイトドア® 施工解説動画をご視聴ください。



お問い合わせ/ご予約はこちら

株式会社 KAMIYA 伊勢原工場 ※担当 / 営業課

●メールでのお問い合わせは → eigyou@fullheight-door.com

●電話でのお問い合わせは → TEL:0463-94-6203



◀ 施工解説動画視聴お申込みフォーム

お申し込みいただくと、YouTubeの限定公開URLがすぐにメールで届きます。

全国ショールームのご案内

KAMIYA MUJIN ショールーム®



MUJINショールームの
詳細はこちら

完全予約制 ご利用の際は事前にご予約が必要になります。下記の QR コードからお申し込みください。

完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。落ち着いた環境で、ゆっくりと商品をご見学いただけます。

2026.7 NEW OPEN

無人

OSAKA MUJIN Showroom

大阪MUJINショールーム

- [所在地] 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオビル2F
※ショールーム入口は2Fカフェ入口を入った左隣にございます。
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の大阪ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR大阪駅西口から福島駅方向徒歩7分



大阪MUJINショールーム
専用サイト



無人

SAPPORO MUJIN Showroom

札幌MUJINショールーム

- [所在地] 〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西25-1-2 ハートランド円山ビル5F
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 地下鉄円山公園駅5番出口徒歩1分



札幌MUJINショールーム
専用サイト



無人

SENDAI MUJIN Showroom

仙台MUJINショールーム

- [所在地] 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7 イーストアベニュー103
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 仙台市営地下鉄東西線「六丁の目」駅の南出口1を出て徒歩9分
仙台市営バス「蒲町東」バス停から徒歩3分
駐車場のご用意がございます。(2台) ※ショールーム入口前



仙台MUJINショールーム
専用サイト



無人

OKAYAMA MUJIN Showroom

岡山MUJINショールーム

- [所在地] 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニーホール1F
※ショールーム入口はシンフォニーホール正面入口の左隣にございます。
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の岡山ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] JR岡山駅から東へ1キロ(徒歩約15分)、市内電車〈東山線〉「城下(しろした)」下車すぐ
宇野バス 「表町入口」下車すぐ



岡山MUJINショールーム
専用サイト



無人

KURUME MUJIN Showroom

久留米MUJINショールーム

- [所在地] 〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9 高嶋造園ビル201
- [営業時間] 10:00～17:00 **予約制** (ご予約は前日の午前中までをお願いいたします。)
※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。
- [定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります。)
※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。
- [アクセス] 西鉄バス「東合川商工団地」バス停を降り徒歩7分
駐車場のご用意がございます。(2台)



久留米MUJINショールーム
専用サイト



無人ショールームお問い合わせ先

0120-339-228 (受付時間 平日9:30～17:00)

ShowRoom Network

KAMIYAのショールームは安心してご見学いただけるよう、完全予約制となっております。ご来場を希望されるお客様は、必ず前日または前々日までにご予約をお願いいたします。

YOKOHAMA ShowRoom

横浜ショールーム

- [所在地] 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] 水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
[連絡先] TEL.045-451-0234 FAX.045-451-0222
[アクセス] 横浜駅東口地下街(ポルタ)の右側の道路を通り、スカイビル前のG階段をご利用ください。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



横浜ショールーム
専用サイト



ISEHARA FactoryShowRoom

伊勢原ファクトリーショールーム

- [所在地] 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前々日までにお願いいたします。)
[定休日] 水曜日・土曜日・日曜日・祝日
[連絡先] TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295
[アクセス] 伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。
700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。
右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
駐車場のご用意がございます。(8台程度) 小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車徒歩2分。



伊勢原ファクトリーショールーム
専用サイト



NAGOYA ShowRoom

名古屋ショールーム・名古屋営業所

- [所在地] 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-10 SUZU1ビル1F・5F
[営業時間] 10:00～17:00 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] 月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)
[連絡先] TEL.052-212-6987 FAX.052-212-6988
[アクセス] 地下鉄桜通線丸の内駅6番出口から徒歩4分。地下鉄鶴舞線伏見駅10番出口から徒歩4分。
駐車場のご用意はしておりませんのでお近くのコインパーキングをご利用ください。
※駐車料金はお客様のご負担となります。



名古屋ショールーム
専用サイト



KANAZAWA ShowRoom

金沢ショールーム

- [所在地] 〒920-0211 石川県金沢市湊3-62 黒崎産業㈱内
[営業時間] 平日/9:00～17:00 土曜/9:00～16:00
[予約制] (ご予約は平日(月～金)に承ります。)
[定休日] 日曜日・祝日
[連絡先] TEL.076-238-9922 FAX.076-238-7073
[アクセス] 金沢駅西口より北鉄金沢バス70番乗り場「栗崎・内灘駅」乗車
「近岡」で下車徒歩5分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



金沢ショールーム
専用サイト



KAGAWA ShowRoom

香川ショールーム

- [所在地] 〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1 (株)喜田建材 DEMI1/2内
[営業時間] 9:30～18:30 [予約制] (ご予約は前日までにお願いいたします。)
[定休日] なし
[連絡先] TEL.090-4504-8630 FAX.0875-23-7230
[アクセス] JR快速サンポート・JR予讃線、詫間駅下車徒歩15分。
駐車場のご用意がございます。(10台程度)



香川ショールーム
専用サイト



お問い合わせ先

HEAD Office | 株式会社 KAMIYA
本社オフィス／伊勢原工場



MAP

〔所在地〕 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
〔営業時間〕 9:30～17:00
〔定休日〕 土・日曜日・祝日
〔連絡先〕 TEL.0463-94-6203 FAX.0463-94-8295

〔アクセス〕 ■お車でお越しの場合
伊勢原大山ICで降り「伊勢原大山IC入口」交差点を右折して県道603号に入る。700m進んだら「石倉橋」交差点を左折。そのまま県道611号を約2.5km直進。右手にセブンイレブンがある「工業団地東入口」交差点を右折し、坂を下って300m進んだ左側。
■バスでお越しの場合
小田急線伊勢原北口1番のりばより神奈中バス「伊勢原車庫」行き（系統16・43・44）に乗車。「関台」バス停下車徒歩2分

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
受付時間／月～金 9:30～17:00（祝日・当社定休日除く） 定休日／土・日曜日・祝日

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ/カタログ・サンプル依頼 …… カスタマーオペレーション課



0463-94-6203

TEL

音声ガイダンスにてご案内しております。
詳細はQRコードから



0463-94-8295

FAX



madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ …… カムイ・積算課



0463-94-6204

TEL



0463-91-1388

FAX

カムイについてのお問い合わせ全般 …… カムイサポートセンター



0120-106-201

TEL



kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ …… 品質管理課 品質保証グループ



0463-94-6220

TEL



cs@fullheight-door.com